

2022版



海南省 建筑工程竣工验收资料



海南省建设工程质量安全监督管理局 编



海南省建设工程质量安全监督管理局 编

海 南 省

建筑工程竣工验收资料

(2022 版)

海南省建设工程质量安全监督管理局 编

海南省建筑工程竣工验收资料

主编单位：海南省建设工程质量安全监督管理局

海南省人防工程质量安全监督站

参编单位：海口市建设工程质量安全监督站

三亚市建设工程质量安全监督站

琼海市建设工程质量安全监督站

文昌市建设工程质量安全监督站

海南省建设工程质量安全检测协会

海南省建设监理协会

北京筑业志远软件开发有限公司

海南建设工程股份有限公司

南通建工集团股份有限公司海南分公司

中天建设集团有限公司

江苏省华建建设股份有限公司海南分公司

中国建筑第八工程局有限公司海南分公司

中国建筑第六工程局有限公司华南分公司

中国建筑第二工程局有限公司海南分公司

中铁建设集团南方工程有限公司

编写人员：孟鑫耀 陈光明 梅 川 孙其军 梁晓慧

吴坤顺 易 山 余文胜 刘 勇 孟晓慧

洪 宇 李天龙 左 峰 纪扣宝 马俊发

裴 哲 赵 伟 汤光伟 黄勇辉 郭泽文

季海存 陈军鹏 杜 宇 卢育坤 王冬冬

宾 磊 范立军 冯友平 魏 洁

主 审：陈孝京

审 查：陈 雷 林明泉 蔡和林 程志成 郭伟强

周 雄 陈晓楷 冯小聪

前 言

习近平总书记指出，中国致力于质量提升行动，提高质量标准，加强全面质量管理，推动质量变革、效率变革、动力变革，推动高质量发展。工程竣工验收资料是建设工程整体质量评价的主要依据，是工程在使用过程中质量问题处理和管理的依据。工程竣工验收资料建立的科学化、技术化、标准化和管理的制度化、程序化、规范化，是保证工程质量目标实现的基础。

《海南省建筑工程竣工验收资料》（2022 版）是在海南省住房和城乡建设厅的统一部署下，由海南省建设工程质量安全监督管理局组织全省各县市有关专家依照国家和海南省最新的法规、规范标准，在《海南省建筑工程竣工验收资料》（2012 版）的基础上，结合我省工程建设实际，借鉴各省市优秀管理经验，经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上修编完成。

2013 年以来，我省使用的《海南省建筑工程竣工验收资料》（2012 版）已不能满足新形势发展的要求。为使建筑工程竣工验收资料更全面、更准确地体现我省工程建设实际情况，《海南省建筑工程竣工验收资料》（2022 版）在原版的基础上新增人防工程验收文件、消防工程验收文件、工程准备阶段文件、监理文件、全装修验收文件等方面的内容，具有较强的可操作性。《海南省建筑工程竣工验收资料》（2022 版）在修编过程中，得到了行业企业和专家的大力支持，他们为本次修订提供了极有价值的参考资料。在此，对所有指导、帮助《海南省建筑工程竣工验收资料》（2022 版）修订的单位和个人表示衷心的感谢。

由于国家和我省的规范标准不断增加、更新，一些内容未能及时调整，加上编者的水平有限，大家在使用过程中有何意见和建议，请及时反馈给海南省建设工程质量安全监督管理局，以便更正。

目 录

第一章 工程准备阶段文件(A类)	1
1.1 立项文件(A1)	
1. 项目建议书及批复文件	
2. 可行性研究报告及批复文件	
3. 专家论证意见、项目评估文件	
4. 有关立项的会议纪要、领导批示	
1.2 建设用地、拆迁文件(A2)	
1. 选址申请及选址规划意见通知书	
2. 建设用地批准书	
3. 拆迁安置意见、协议、方案等	
4. 建设用地规划许可证及其附件	
5. 土地使用证明文件及其附件	
6. 建设用地钉桩通知单	
7. 涉及国家安全事项的建设项目审批准予许可决定书(选址)	
1.3 勘察、设计文件(A3)	
1. 工程地质勘察报告	
2. 土壤氡浓度或氡析出率检测报告	
3. 水文地质勘察报告	
4. 初步设计文件(说明书)	
5. 设计方案审查意见	
6. 设计计算书	
7. 施工图设计文件审查意见及施工图	
8. 节能设计备案文件	
9. 人民防空工程施工图设计审查意见及施工图	
10. 人民防空工程平战转换技术方案	
11. 人民防空工程平战转换的实施保障方案	
12. 人民防空工程平战转换方案设计图纸	
13. 人民防空工程平战转换方案设计审查意见	
1.4 招投标文件(A4)	
1. 勘察、设计招投标文件	
2. 勘察、设计合同	
3. 施工招投标文件	
4. 施工合同	
5. 工程监理招投标文件	
6. 监理合同	
1.5 开工审批文件(A5)	2

1.	建设工程规划许可证及其附件	
2.	建设工程施工许可证	
3.	人民防空地下室规划与易地建设审批意见书	2
4.	法定代表人授权书	2
5.	建设单位工程质量终身责任承诺书	5
6.	勘察单位工程质量终身责任承诺书	6
7.	设计单位工程质量终身责任承诺书	7
8.	施工单位工程质量终身责任承诺书	8
9.	工程总承包项目经理工程质量终身责任承诺书	9
10.	监理单位工程质量终身责任承诺书	11
11.	检测单位工程质量终身责任承诺书	12
1.6	工程造价文件 (A6)	
1.	工程投资估算材料	
2.	工程设计概算材料	
3.	招标控制价格文件	
4.	合同价格文件	
5.	结算价格文件	
1.7	工程建设基本信息 (A7)	13
1.	工程概况信息表	13
2.	建筑物永久性标牌(照片)	
3.	建设单位工程项目现场管理人员名册	14
4.	监理单位工程项目监理人员名册	15
5.	施工单位工程项目质量管理人员名册	16
6.	工程项目管理人员名册变更申请表	17
7.	人民防空工程专用设备生产、安装企业项目项目负责人及质量管理人员名册	
第二章	监理文件 (B 类)	18
2.1	监理管理资料 (B1)	19
1.	用章授权及启用书	19
2.	总监理工程师任命书	20
3.	监理规划	
4.	监理实施细则	
5.	监理月报	
6.	第一次工地会议纪要	
7.	监理会议纪要	
8.	监理工作日志	
9.	监理工作总结	
10.	工作联系单	21
11.	监理通知单	22
12.	监理报告	23
2.2	进度控制资料 (B2)	24
1.	工程开工令	24

2.3 质量控制资料 (B3)	25
1. 见证取样和送检人员备案表	25
2. 见证记录	26
3. 旁站记录	27
4. 工程平行检验记录	
5. 巡视记录	
6. 事故报告及处理资料	
2.4 造价控制资料 (B4)	28
1. 工程款支付证书	28
2.5 合同管理资料 (B5)	29
1. 工程暂停令	29
2. 工程复工令	30
2.6 监理验收资料 (B6)	31
1. 竣工移交证书	31
2. 监理资料移交书	32
第三章 施工文件 (C 类)	33
3.1 施工管理文件 (C1)	34
1. 工程概况表	34
2. 用章授权及启用书	35
3. 施工现场质量管理检查记录	36
4. 施工日志	37
5. 施工组织设计/(专项)施工方案报审表	38
6. 施工进度计划报审表	39
7. 工程开工报审表	40
8. 工程复工报审表	41
9. 工程临时/最终延期报审表	42
10. 分包单位资格报审表	43
11. 施工控制测量成果报验表	44
12. 工程材料、构配件、设备报审表	45
13. ____报审、报验表	46
14. 分部工程报验表	47
15. 索赔意向通知书	48
16. 费用索赔报审表	49
17. 工程款支付报审表	50
18. 监理通知回复单	51
19. 施工检测试验计划	
20. 见证试验检测汇总表	52
21. 分项工程和检验批划分方案	
22. 企业资质证书及相关专业人员岗位证书	
23. 防护设备定点生产和安装单位资质证书、组织机构代码证	
24. 工程质量事故调查记录	53
25. 工程质量事故处理记录	54

3.2 施工技术文件(C2)	55
1. 施工组织设计及施工方案	
2. 危险性较大分部分项工程施工方案	
3. 技术交底记录	55
4. 图纸会审记录	56
5. 设计变更通知单	57
6. 工程洽商记录	58
3.3 地基与基础分部工程资料	59
一、施工测量文件(C3)	59
1. 工程测量控制点移交复核记录(工程基线复核记录)	59
2. 工程定位测量记录	60
3. 桩位定位测量放线记录	61
4. 桩位偏差记录及桩位竣工图	62
5. 基槽平面及标高实测记录	63
6. 楼层平面放线记录	64
7. 楼层平面标高抄测记录	65
8. 沉降观测记录	66
二、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)	67
(一)进场检验通用表格	67
1. ____材料汇总表	67
2. 材料、构配件进场检验记录	68
(二)出厂质量证明文件	
1. 钢筋质量证明文件	
2. 成型钢筋出厂合格证	
3. 预应力筋质量证明文件	
4. 水泥质量证明文件	
5. 砂、石质量证明文件	
6. 砂石碱活性检测报告	
7. 砂石含泥量检验报告(地下防水)	
8. 砂氯离子含量检验报告(地下防水)	
9. 外加剂产品质量证明文件	
10. 粉煤灰质量证明文件	
11. 建筑生石灰、石灰粉、石灰膏产品质量证明文件	
12. 砖(砌块)质量证明文件	
13. 预制混凝土构件质量证明文件	
14. 成品桩质量证明文件	
15. 接桩用焊条质量证明文件	
16. 接桩用半成品硫磺胶泥质量证明文件	
17. 预拌混凝土质量证明文件	
18. 混凝土氯离子、碱总量计算书	
19. 隔离剂质量证明文件	
20. 预应力锚具、夹具和连接器质量证明文件	
21. 预应力成孔管道质量证明文件	
22. 防水混凝土原材料质量证明文件	

23. 防水砂浆原材料质量证明文件
24. 防水卷材质量证明文件
25. 防水涂料质量证明文件
26. 防水塑料板质量证明文件
27. 防水金属板质量证明文件
28. 焊接材料质量证明文件
29. 膨润土质量证明文件
30. 止水带质量证明文件
31. 止水条质量证明文件
32. 止水胶质量证明文件
33. 水泥基渗透结晶型防水涂料质量证明文件
34. 补偿收缩混凝土材料质量证明文件
35. 密封材料(填缝材料)质量证明文件
36. 塑料排水板质量证明文件
37. 土工布质量证明文件
38. 注浆材料质量证明文件
39. 喷射混凝土用锚杆质量证明文件
40. 预埋注浆管质量证明文件
41. 盲管质量证明文件
42. 其他物资质量证明文件

(三)进场复试报告

1. 钢筋复试报告
2. 预应力筋复试报告
3. 预应力锚具、夹具和连接器复试报告
4. 水泥复试报告
5. 砂复试报告
6. 碎(卵)石复试报告
7. 水质复试报告
8. 外加剂复试报告
9. 掺合料复试报告
10. 砖(砌块)复试报告
11. 防水卷材复试报告
12. 防水涂料复试报告
13. 防水塑料板复试报告
14. 防水金属板复试报告
15. 焊接材料复试报告
16. 膨润土复试报告
17. 止水带复试报告
18. 止水条复试报告
19. 止水胶复试报告
20. 水泥基渗透结晶型防水涂料复试报告
21. 补偿收缩混凝土材料复试报告
22. 密封材料(填缝材料)复试报告
23. 塑料排水板复试报告
24. 土工布复试报告

25. 注浆材料复试报告	
26. 喷射混凝土用锚杆复试报告	
27. 预埋注浆管复试报告	
28. 盲管复试报告	
29. 其他材料复试报告	
三、施工记录文件 (C5)	69
1. ____记录汇总表	69
2. 隐蔽工程验收记录	70
3. 施工检查记录(通用)	71
4. 工序交接检查记录	72
5. 基坑支护水平位移监测记录	73
6. 地基与基础验槽记录	74
7. 地基处理记录	75
8. 地基钎探记录	76
9. 水泥土搅拌桩施工记录表	77
10. 水泥土搅拌桩供灰记录表	78
11. 水泥土搅拌桩施工记录汇总表	
12. 水泥土搅拌桩轻便触探检验记录表	79
13. 排水板插板施工记录	80
14. 振冲桩施工记录	81
15. 强夯地基工程施工记录	82
16. 高压喷射注浆地基工程施工记录	83
17. 土和灰土挤密桩复合地基施工记录	84
18. 注浆记录表	85
19. 人工挖孔灌注桩施工资料汇总表	86
20. 旋挖桩施工记录	87
21. 引孔施工记录	88
22. 深孔长螺旋钻机引孔施工记录	89
23. 长螺旋钻孔灌注桩汇总表	90
24. 长螺旋钻孔灌注桩施工记录	91
25. 挖孔桩成孔检查记录	92
26. 钻(冲)孔灌注桩施工资料汇总表	93
27. 钻(冲)孔灌注桩成孔施工记录	94
28. 护壁泥浆质量检查记录	95
29. 地下连续墙成槽记录	96
30. 钻(冲)孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录	97
31. 静压混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录表	98
32. 静压混凝土预制桩、钢桩施工记录表	99
33. 静压桩压桩力施工记录	100
34. 锤击混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录表	101
35. 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录表	102
36. 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录汇总表	103
37. 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺试验记录	104
38. 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工记录表	105
39. 内击式套管成孔灌注桩施工工艺试验记录表	106

40. 内击式套管成孔灌注桩施工记录表	107
41. 载体桩工程施工记录表	108
42. 沉井(箱)施工记录表	109
43. 锚杆钻孔施工记录	110
44. 锚杆注浆施工记录	111
45. 锚杆张拉与锁定记录	112
46. 混凝土开盘鉴定	113
47. 自拌混凝土施工记录	114
48. 商品混凝土施工记录	115
49. 混凝土浇灌申请书	116
50. 现浇混凝土结构拆模申请记录	117
51. 大体积混凝土养护测温记录	118
52. 同条件养护混凝土试件测温记录	119
53. 地下工程渗漏水检测记录	120
54. 防水工程试水检查记录	121
55. 大型构件吊装记录	122
56. 焊接材料烘焙记录	123
57. 预应力筋张拉记录(一)(二)	124
58. 有粘结预应力结构灌浆记录	126
59. 钢筋机械连接外观检查记录	127
60. 直螺纹校核扭矩检查记录	128
61. 不合格项处理记录	129
62. 其他施工记录文件	
四、施工试验记录及检测文件(C6)	130
1. ____记录汇总表	130
2. ____检(试)验报告汇总表	131
3. 混凝土试块试验报告汇总表	132
4. 锚杆试验报告	
5. 地基承载力检验报告	
6. 桩基检测报告	
7. 土工击实试验报告	
8. 回填土试验报告(应附图)	
9. 钢筋机械连接试验报告	
10. 钢筋焊接连接试验报告	
11. 砂浆配合比通知单	
12. 砂浆抗压强度试验报告	
13. 砂浆试块强度统计、评定记录	133
14. 混凝土配合比通知单	
15. 混凝土抗压强度试验报告	
16. 混凝土试块强度统计、评定记录	134
17. 混凝土耐久性试验报告	
18. 混凝土静压成品桩钻芯试压报告	
19. 预制构件结构性能承载力检验报告	
20. 预制构件结构性能挠度检验报告	
21. 预制构件结构性能抗裂检验报告	

22. 预制构件结构性能裂缝宽度检验报告	
23. 预制构件实体检验报告	
24. 灌浆料性能检验报告	
25. 灌浆用水泥浆试块抗压强度试验报告	
26. 预制构件机械(焊接)平行加工试件检验报告	
27. 预制构件机械(螺栓连接)平行加工试件检验报告	
28. 无粘结预应力钢绞线护套抽查检验报告	
29. 预应力锚固区传力性能试验报告	
30. 预应力筋用锚具锚固区传力性能试验报告	
31. 无粘结预应力筋用锚具系统防水性能抽样检验报告	
32. 预应力成孔管道径向刚度抽样检验报告	
33. 预应力成孔管道抗渗漏性能抽样检验报告	
34. 钢丝镦头强度试验报告	
35. 混凝土结构实体强度检测报告	
36. 混凝土结构位置与尺寸偏差检测记录	135
37. 防水混凝土配合比试验报告	
38. 防水混凝土抗压强度检验报告	
39. 防水混凝土抗渗性能检验报告	
40. 防水砂浆配合比试验报告	
41. 防水砂浆粘结强度检验报告	
42. 防水砂浆抗渗性能检验报告	
43. 补偿收缩混凝土配合比试验报告	
44. 补偿收缩混凝土抗压强度检验报告	
45. 补偿收缩混凝土抗渗性能检验报告	
46. 补偿收缩混凝土限制膨胀率检验报告	
47. 盲沟反滤层砂、石试验报告	
48. 注浆浆液配合比试验报告	
49. 注浆效果钻芯劈裂抗拉强度试验报告	
50. 喷射混凝土用锚杆抗拉拔力检验报告	
51. 钢筋混凝土管片单块检漏测试报告(盾构隧道)	
52. 其他施工试验记录及检测文件	
五、施工质量验收文件(C7)	136
1. ____检验批质量验收记录	136
2. 检验批现场验收检查原始记录	137
3. ____分项工程质量验收记录	138
4. ____分部工程质量验收记录	139
5. 素土、灰土地基检验批质量验收记录	140
6. 砂和砂石地基检验批质量验收记录	141
7. 土工合成材料地基检验批质量验收记录	142
8. 粉煤灰地基检验批质量验收记录	143
9. 强夯地基检验批质量验收记录	144
10. 注浆地基检验批质量验收记录	145
11. 预压地基检验批质量验收记录	146
12. 砂石桩复合地基检验批质量验收记录	147
13. 高压喷射注浆复合地基检验批质量验收记录	148

14. 水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录	149
15. 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录	150
16. 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录	151
17. 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录	152
18. 无筋扩展基础检验批质量验收记录	153
19. 钢筋混凝土扩展基础检验批质量验收记录	154
20. 筏形与箱形基础检验批质量验收记录	155
21. 锤击预制桩检验批质量验收记录	156
22. 静压预制桩检验批质量验收记录	157
23. 泥浆护壁成孔灌注桩检验批质量验收记录	158
24. 干作业成孔灌注桩检验批质量验收记录	160
25. 长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录	161
26. 沉管灌注桩检验批质量验收记录	162
27. 钢桩施工检验批质量验收记录	163
28. 锚杆静压桩检验批质量验收记录	165
29. 岩石锚杆检验批质量验收记录	166
30. 沉井与沉箱检验批质量验收记录	167
31. 湿陷性黄土场地上素土、灰土地基检验批质量验收记录	169
32. 湿陷性黄土场地上强夯地基检验批质量验收记录	170
33. 湿陷性黄土场地上挤密地基检验批质量验收记录	171
34. 湿陷性黄土场地上预浸水法检验批质量验收记录	172
35. 散水检验批质量验收记录	173
36. 浸水预溶法检验批质量验收记录	174
37. 盐化法检验批质量验收记录	175
38. 灌注桩排桩检验批质量验收记录	176
39. 单轴与双轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录	177
40. 三轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录	178
41. 渠式切割水泥土连续墙截水帷幕检验批质量验收记录	179
42. 高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录	180
43. 钢板桩围护墙检验批质量验收记录	181
44. 预制混凝土板桩围护墙检验批质量验收记录	182
45. 咬合桩围护墙检验批质量验收记录	183
46. 内插型钢检验批质量验收记录	185
47. 土钉墙支护检验批质量验收记录	186
48. 泥浆性能检验批质量验收记录	187
49. 钢筋笼制作与安装检验批质量验收记录	188
50. 地下连续墙成槽及墙体检验批质量验收记录	189
51. 水泥土搅拌桩检验批质量验收记录	190
52. 水泥土搅拌桩土体加固检验批质量验收记录	191
53. 高压喷射注浆截水帷幕土体加固检验批质量验收记录	192
54. 注浆地基土体加固检验批质量验收记录	193
55. 钢筋混凝土支撑检验批质量验收记录	194
56. 钢支撑检验批质量验收记录	195
57. 钢立柱检验批质量验收记录	196
58. 锚杆质量检验批质量验收记录	197

59. 竖向支承桩柱检验批质量验收记录	198
60. 降水施工材料检验批质量验收记录	199
61. 轻型井点施工检验批质量验收记录	200
62. 喷射井点施工检验批质量验收记录	201
63. 管井施工检验批质量验收记录	202
64. 轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行检验批质量验收记录	203
65. 减压降水管井运行检验批质量验收记录	204
66. 管井封井检验批质量验收记录	205
67. 回灌管井施工材料检验批质量验收记录	206
68. 回灌管井施工检验批质量验收记录	207
69. 回灌管井运行检验批质量验收记录	208
70. 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录	209
71. 挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录	210
72. 管沟土方开挖工程检验批质量验收记录	211
73. 地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录	212
74. 柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程检验批质量验收记录	213
75. 挖方场地平整岩石开挖工程检验批质量验收记录	214
76. 土石方堆放工程检验批质量验收记录	215
77. 柱基、基坑、基槽、管沟、地(路)面基础层填方工程检验批质量验收记录	216
78. 场地平整填方工程检验批质量验收记录	217
79. 边坡喷锚检验批质量验收记录	218
80. 挡土墙检验批质量验收记录	219
81. 边坡开挖检验批质量验收记录	220
82. 防水混凝土检验批质量验收记录	221
83. 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录	222
84. 卷材防水层检验批质量验收记录	223
85. 涂料防水层检验批质量验收记录	224
86. 塑料防水板防水层检验批质量验收记录	225
87. 金属板防水层检验批质量验收记录	226
88. 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录	227
89. 施工缝检验批质量验收记录	228
90. 变形缝检验批质量验收记录	229
91. 后浇带检验批质量验收记录	230
92. 穿墙管检验批质量验收记录	231
93. 埋设件检验批质量验收记录	232
94. 预留通道接头检验批质量验收记录	233
95. 桩头检验批质量验收记录	234
96. 孔口检验批质量验收记录	235
97. 坑、池检验批质量验收记录	236
98. 锚喷支护检验批质量验收记录	237
99. 地下连续墙结构防水检验批质量验收记录	238
100. 沉井检验批质量验收记录	239
101. 逆筑结构检验批质量验收记录	240
102. 渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录	241
103. 隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录	242

104. 塑料排水板排水检验批质量验收记录	243
105. 预注浆、后注浆检验批质量验收记录	244
106. 结构裂缝注浆检验批质量验收记录	245
3.4 主体结构分部工程资料	246
一、施工测量文件 (C3)	246
1. 楼层平面放线记录	246
2. 楼层平面标高抄测记录	247
3. 建筑物垂直度、标高测量记录	248
4. 沉降观测记录	249
二、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	250
(一) 进场检验通用表格	250
1. ____材料汇总表	250
2. 材料、构配件进场检验记录	251
(二) 出厂质量证明文件	
1. 钢筋质量证明文件	
2. 钢材、钢铸件质量证明文件	
3. 成型钢筋出厂合格证	
4. 预应力筋质量证明文件	
5. 水泥质量证明文件	
6. 砂、石质量证明文件	
7. 砂石碱活性检测报告	
8. 掺和料质量证明文件	
9. 外加剂产品质量证明文件	
10. 粉煤灰质量证明文件	
11. 建筑生石灰、石灰粉、石灰膏产品质量证明文件	
12. 砖(砌块)质量证明文件	
13. 轻集料质量证明文件	
14. 预制混凝土构件质量证明文件	
15. 预应力锚具、夹具和连接器质量证明文件	
16. 钢构件出厂合格证	
17. 预拌混凝土质量证明文件	
18. 混凝土氯离子、碱总量计算书	
19. 钢结构用焊接材料质量证明文件	
20. 钢结构大六角头螺栓连接副扭矩系数质量证明文件	
21. 扭剪型高强螺栓连接副紧固轴力(预拉力)质量证明文件	
22. 焊接球质量证明文件	
23. 螺栓球质量证明文件	
24. 封板、锥头和套筒质量证明文件	
25. 金属压型板质量证明文件	
26. 压型金属泛水板、包角板和零配件质量证明文件	
27. 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂质量证明文件	
28. 钢结构防火涂料质量证明文件	
29. 钢结构用橡胶垫质量证明文件	
30. 结构用木材质量证明文件	
31. 结构用层板胶合木质量证明文件	

32. 其他物资质量证明文件	
(三) 进场复试报告	
1. 钢筋复试报告	
2. 预应力筋复试报告	
3. 预应力锚具、夹具和连接器复试报告	
4. 水泥复试报告	
5. 砂复试报告	
6. 碎(卵)石复试报告	
7. 水质复试报告	
8. 外加剂复试报告	
9. 掺合料复试报告	
10. 砖(砌块)复试报告	
11. 轻集料复试报告	
12. 钢结构大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告	
13. 扭剪型高强螺栓连接副预拉力复试报告	
14. 高强度螺栓连接副试验报告	
15. 钢网架螺栓球节点螺栓球拉力载荷试验报告	
16. 钢网架高强度螺栓试验报告	
17. 钢结构用型材、管材复试报告	
18. 钢结构用拉索、拉杆、锚具复试报告	
19. 钢结构用铸钢件复试报告	
20. 钢结构用钢材复试报告	
21. 钢结构用膜材复试报告	
22. 钢结构用焊接材料复试报告	
23. 钢结构防火涂料复试报告	
24. 其他材料复试报告	
三、施工记录文件 (C5)	252
1. ____记录汇总表	252
2. 隐蔽工程验收记录	253
3. 施工检查记录(通用)	254
4. 工序交接检查记录	255
5. 混凝土开盘鉴定	256
6. 自拌混凝土施工记录	257
7. 商品混凝土施工记录	258
8. 混凝土浇灌申请书	259
9. 现浇混凝土结构拆模申请记录	260
10. 大体积混凝土养护测温记录	261
11. 同条件养护混凝土试件测温记录	262
12. 大型构件吊装记录	263
13. 焊接材料烘焙记录	264
14. 预应力筋张拉记录(一)(二)	265
15. 有粘结预应力结构灌浆记录	267
16. 钢筋机械连接外观检查记录	268
17. 直螺纹校核扭矩检查记录	269
18. 钢筋套筒灌浆施工检验记录	

19. 钢筋浆锚搭接连接施工检验记录	
20. 防水工程试水检查记录	270
21. 通风(烟)道检查记录	271
22. 钢结构预拼装检查记录	272
23. 钢结构柱脚及网架支座检查记录	273
24. 高强度螺栓连接副施工扭矩检查记录	274
25. 焊缝外观及焊缝尺寸检查记录	275
26. 钢结构构件(整体)侧向弯曲测量记录表	276
27. 钢柱垂直度测量记录表	277
28. 网架工程挠度测量记录表	278
29. 整体垂直度	279
30. 整体平面弯曲	280
31. 有防水要求的地面结构及面层施工检查记录	281
32. 不合格项处理记录	282
33. 其他施工记录文件	
四、施工试验记录及检测文件(C6)	283
1. ____记录汇总表	283
2. ____检(试)验报告汇总表	284
3. 混凝土试块试验报告汇总表	285
4. 钢筋机械连接试验报告	
5. 钢筋焊接连接试验报告	
6. 砂浆配合比通知单	
7. 砂浆抗压强度试验报告	
8. 砂浆试块强度统计、评定记录	286
9. 混凝土配合比通知单	
10. 混凝土抗压强度试验报告	
11. 混凝土试块强度统计、评定记录	287
12. 混凝土耐久性试验报告	
13. 预制构件结构性能承载力检验报告	
14. 预制构件结构性能挠度检验报告	
15. 预制构件结构性能抗裂检验报告	
16. 预制构件结构性能裂缝宽度检验报告	
17. 预制构件实体检验报告	
18. 灌浆料性能检验报告	
19. 灌浆用水泥浆试块抗压强度试验报告	
20. 预制构件机械(焊接)平行加工试件检验报告	
21. 预制构件机械(螺栓连接)平行加工试件检验报告	
22. 无粘结预应力钢绞线护套抽查检验报告	
23. 预应力锚固区传力性能试验报告	
24. 预应力筋用锚具锚固区传力性能试验报告	
25. 无粘结预应力筋用锚具系统防水性能抽样检验报告	
26. 预应力成孔管道径向刚度抽样检验报告	
27. 预应力成孔管道抗渗漏性能抽样检验报告	
28. 钢丝镦头强度试验报告	
29. 混凝土结构实体强度检验记录	

30. 混凝土构件钢筋保护层厚度检测报告	
31. 混凝土结构位置与尺寸偏差检测记录	288
32. 钢结构焊接工艺评定报告	
33. 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告	
34. 超声波探伤报告	
35. 钢构件射线探伤报告	
36. 磁粉探伤报告	
37. 网架节点承载力试验报告	
38. 钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告	
39. 木结构胶缝试验报告	
40. 木结构构件力学性能试验报告	
41. 木结构防护剂试验报告	
42. 其他施工试验记录及检测文件	
五、施工质量验收文件 (C7)	289
1. ____ 检验批质量验收记录	289
2. 检验批现场验收检查原始记录	290
3. ____ 分项工程质量验收记录	291
4. ____ 分部工程质量验收记录	292
5. 模板安装检验批质量验收记录	293
6. 预制构件模板安装检验批质量验收记录	294
7. 钢筋原材料检验批质量验收记录	295
8. 钢筋加工检验批质量验收记录	296
9. 钢筋连接检验批质量验收记录	297
10. 钢筋安装检验批质量验收记录	298
11. 混凝土原材料检验批质量验收记录	299
12. 混凝土拌合物检验批质量验收记录	300
13. 混凝土施工检验批质量验收记录	301
14. 预应力原材料检验批质量验收记录	302
15. 预应力制作与安装检验批质量验收记录	303
16. 预应力张拉与放张检验批质量验收记录	304
17. 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录	305
18. 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录	306
19. 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录	307
20. 装配式结构预制构件检验批质量验收记录	308
21. 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录	310
22. 装配式混凝土预制构件检验批质量验收记录	311
23. 装配式混凝土预制构件安装与连接检验批质量验收记录	315
24. 砖砌体检验批质量验收记录	317
25. 混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录	318
26. 石砌体检验批质量验收记录	319
27. 配筋砌体检验批质量验收记录	320
28. 填充墙砌体检验批质量验收记录	321
29. 钢结构焊接检验批质量验收记录	322
30. 焊钉 (栓钉) 焊接工程检验批质量验收记录	323
31. 普通紧固件连接检验批质量验收记录	324

32. 高强度螺栓连接检验批质量验收记录	325
33. 钢零部件加工检验批质量验收记录	326
34. 钢构件组装检验批质量验收记录	327
35. 钢构件预拼装检验批质量验收记录	328
36. 单层钢结构安装检验批质量验收记录	329
37. 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录	330
38. 钢结构(网架结构安装)检验批质量验收记录	331
39. 钢管桁架结构安装检验批质量验收记录	332
40. 预应力索杆及膜结构安装检验批质量验收记录	333
41. 压型金属板检验批质量验收记录	334
42. 防腐涂料涂装检验批质量验收记录	335
43. 防火涂料涂装检验批质量验收记录	336
44. 钢管构件进场验收检验批质量验收记录	337
45. 钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录	338
46. 钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录	340
47. 钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录	341
48. 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接检验批质量验收记录	342
49. 钢管内钢筋骨架检验批质量验收记录	343
50. 钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录	344
51. 型钢混凝土结构型钢与钢筋连接检验批质量验收记录	345
52. 焊接材料检验批质量验收记录	346
53. 铝合金构件焊接检验批质量验收记录	347
54. 标准紧固件检验批质量验收记录	349
55. 普通紧固件连接检验批质量验收记录	350
56. 高强度螺栓连接检验批质量验收记录	351
57. 铝合金材料检验批质量验收记录	352
58. 铝合金零部件切割加工检验批质量验收记录	353
59. 铝合金零部件边缘加工检验批质量验收记录	354
60. 球、毂加工检验批质量验收记录	355
61. 铝合金零部件制孔检验批质量验收记录	356
62. 铝合金零部件槽、豁、榫加工检验批质量验收记录	357
63. 螺栓球检验批质量验收记录	358
64. 铝合金构件组装检验批质量验收记录	359
65. 铝合金构件端部铣平及安装焊缝坡口检验批质量验收记录	360
66. 铝合金构件预拼装检验批质量验收记录	361
67. 铝合金框架结构基础和支承面检验批质量验收记录	362
68. 铝合金框架结构总拼和安装检验批质量验收记录	363
69. 铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录	365
70. 铝合金空间网格结构总拼和安装检验批质量验收记录	366
71. 铝合金面板检验批质量验收记录	368
72. 铝合金面板制作检验批质量验收记录	369
73. 铝合金面板安装检验批质量验收记录	370
74. 铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录	372
75. 铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录	373
76. 其他材料检验批质量验收记录	375

77. 阳极氧化检验批质量验收记录	376
78. 涂装检验批质量验收记录	377
79. 隔离检验批质量验收记录	378
80. 方木和原木结构检验批质量验收记录	379
81. 胶合木结构检验批质量验收记录	382
82. 轻型木结构检验批质量验收记录	384
83. 木结构防护检验批质量验收记录	387
84. 装配式木结构制作安装检验批质量验收记录	388
85. 装配式木结构防护检验批质量验收记录	390
86. 装配式结构模板工程检验批质量验收记录	391
87. 装配式结构钢筋工程检验批质量验收记录	393
88. 装配式结构预应力工程检验批质量验收记录	395
89. 装配式结构混凝土工程检验批质量验收记录	397
90. 装配式结构现浇结构工程检验批质量验收记录	398
91. 装配式结构预制构件检验批质量验收记录(楼板类)	400
92. 装配式结构预制构件检验批质量验收记录(墙板类)	402
93. 装配式结构预制构件检验批质量验收记录(梁柱桁架类)	404
94. 装配式结构预制构件安装与连接工程检验批质量验收记录	406
95. 装配式整体卫生间检验批质量验收记录	407
96. 装配式厨房工程检验批质量验收记录	408
3.5 建筑装饰装修分部工程资料	409
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)	409
(一) 进场检验通用表格	409
1. ____材料汇总表	409
2. 材料、构配件进场检验记录	410
(二) 出厂质量证明文件	
1. 装饰抹灰(水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等)用材料出厂质量证明文件	
2. 门窗(木、金属、塑料、特种门、玻璃等)出厂质量证明文件	
3. 吊顶(木、轻钢、铝合金等)出厂质量证明文件	
4. 轻质隔墙(板材、骨架、玻璃等)出厂质量证明文件	
5. 饰面板(石材、瓷板、金属、木材等)出厂质量证明文件	
6. 饰面砖(陶瓷、玻璃等)出厂质量证明文件	
7. 幕墙(玻璃、金属、石材等)及五金配件等出厂质量证明文件	
8. 涂饰材料出厂质量证明文件	
9. 裱糊与软包材料出厂质量证明文件	
10. 细部工程用材料(橱柜、窗帘盒、窗台板、散热器、门窗套、护栏、扶手、花饰等)出厂质量证明文件	
11. 其他物资质量证明文件	
(三) 进场复试报告	
1. 抹灰砂浆拉伸粘结强度检验检测报告	
2. 抹灰聚合物砂浆保水率检验检测报告	
3. 防水砂浆粘结强度和抗渗性能检验检测报告	
4. 防水涂料低温柔性和不透水性检验检测报告	
5. 防水透气膜不透水性检验检测报告	
6. 人造木板门的甲醛释放量检验检测报告	

7.	吊顶工程人造木板的甲醛含量	
8.	轻质隔墙人造木板的甲醛含量	
9.	墙饰面工程用天然花岗岩和瓷质砖的放射性；水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；人造木板的甲醛含量	
10.	楼地面工程用天然花岗岩和瓷质砖的放射性；水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；人造木板的甲醛含量	
11.	细部工程用天然花岗岩和瓷质砖的放射性；人造木板的甲醛含量	
12.	室内用花岗石板的放射性、室内用人造木板的甲醛释放量检验检测报告	
13.	幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验检测报告	
14.	建筑材料燃烧性能检验检测报告	
15.	其他材料复试报告	
二、	施工记录文件 (C5)	411
1.	____记录汇总表	411
2.	隐蔽工程验收记录	412
3.	抹灰工程隐蔽工程质量验收记录	413
4.	门窗隐蔽工程质量验收记录	414
5.	吊顶隐蔽工程质量验收记录	415
6.	轻质隔墙隐蔽工程质量验收记录	416
7.	饰面板(砖)隐蔽工程质量验收记录	417
8.	细部隐蔽工程质量验收记录	418
9.	防水层隐蔽工程质量验收记录	419
10.	防腐漆(膜)隐蔽工程质量验收记录	420
11.	防火涂层厚度隐蔽工程质量验收记录	421
12.	幕墙隐蔽工程质量验收记录	422
13.	施工检查记录(通用)	423
14.	工序交接检查记录	424
15.	防水工程试水检查记录	425
16.	密封胶、密封材料和衬垫材料检查验收记录	426
17.	幕墙防雷接地电阻测试记录表	427
18.	玻璃幕墙结构胶粘结剥离试验记录表	428
19.	幕墙构件、组件加工制作记录	429
20.	幕墙安装施工记录	430
21.	幕墙注胶、养护环境温度、湿度记录	431
22.	其他施工记录文件	
三、	施工试验记录及检测文件 (C6)	432
1.	____记录汇总表	432
2.	____检(试)验报告汇总表	433
3.	抹灰砂浆配合比报告	
4.	抹灰砂浆抗压强度试验报告	
5.	砂浆试块强度统计、评定记录	434
6.	水泥基粘结料的粘结强度检验检测报告	
7.	水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度检验检测报告	
8.	建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能检验检测报告	
9.	饰面板后置埋件的现场拉拔力检验检测报告	
10.	硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性检验检测报告	

11. 幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验检测报告	
12. 幕墙的气密性、水密性、耐风压性能及层间变形性能检验检测报告	
13. 幕墙抗渗漏淋水试验记录	435
14. 外墙陶瓷板的吸水率检验检测报告	
15. 外墙陶瓷饰面砖的吸水率检验检测报告	
16. 幕墙的防雷装置检测报告	
17. 室内环境检测报告	
18. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件 (C7)	436
1. ____ 检验批质量验收记录	436
2. 检验批现场验收检查原始记录	437
3. ____ 分项工程质量验收记录	438
4. ____ 分部工程质量验收记录	439
5. 建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查记录	440
6. 建筑装饰装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	441
7. 建筑装饰装修分部工程观感质量检查记录	442
8. 一般抹灰检验批质量验收记录	443
9. 保温层薄抹灰检验批质量验收记录	444
10. 装饰抹灰检验批质量验收记录	445
11. 清水砌体勾缝检验批质量验收记录	446
12. 外墙砂浆防水检验批质量验收记录	447
13. 外墙涂膜防水检验批质量验收记录	448
14. 外墙透气膜防水检验批质量验收记录	449
15. 木门窗安装检验批质量验收记录	450
16. 钢门窗安装检验批质量验收记录	452
17. 铝合金门窗安装检验批质量验收记录	453
18. 涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录	454
19. 塑料门窗安装检验批质量验收记录	455
20. 特种门安装检验批质量验收记录	457
21. 门窗玻璃安装检验批质量验收记录	459
22. 整体面层吊顶检验批质量验收记录	460
23. 板块面层吊顶检验批质量验收记录	461
24. 格栅吊顶检验批质量验收记录	462
25. 板材隔墙检验批质量验收记录	463
26. 骨架隔墙检验批质量验收记录	464
27. 活动隔墙检验批质量验收记录	465
28. 玻璃隔墙检验批质量验收记录	466
29. 石板安装检验批质量验收记录	467
30. 陶瓷板安装检验批质量验收记录	468
31. 木板安装检验批质量验收记录	469
32. 金属板安装检验批质量验收记录	470
33. 塑料板安装检验批质量验收记录	471
34. 外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录	472
35. 内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录	473
36. 玻璃幕墙安装检验批质量验收记录	474

37. 金属幕墙安装检验批质量验收记录	476
38. 石材幕墙安装检验批质量验收记录	478
39. 人造板材幕墙安装检验批质量验收记录	480
40. 水性涂料涂饰检验批质量验收记录	481
41. 溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录	483
42. 美术涂饰检验批质量验收记录	485
43. 裱糊检验批质量验收记录	486
44. 软包检验批质量验收记录	487
45. 橱柜制作与安装检验批质量验收记录	488
46. 窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录	489
47. 门窗套制作与安装检验批质量验收记录	490
48. 护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录	491
49. 花饰制作与安装检验批质量验收记录	492
50. 基土检验批质量验收记录	493
51. 灰土垫层检验批质量验收记录	494
52. 砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录	495
53. 碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录	496
54. 三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录	497
55. 炉渣垫层检验批质量验收记录	498
56. 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录	499
57. 找平层检验批质量验收记录	500
58. 隔离层检验批质量验收记录	501
59. 填充层检验批质量验收记录	502
60. 绝热层检验批质量验收记录	503
61. 水泥混凝土面层检验批质量验收记录	504
62. 水泥砂浆面层检验批质量验收记录	505
63. 水磨石面层检验批质量验收记录	506
64. 硬化耐磨面层检验批质量验收记录	507
65. 防油渗面层检验批质量验收记录	508
66. 不发火(防爆)面层检验批质量验收记录	509
67. 自流平面层检验批质量验收记录	510
68. 涂料面层检验批质量验收记录	511
69. 塑胶面层检验批质量验收记录	512
70. 地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录	513
71. 地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录	514
72. 砖面层检验批质量验收记录	515
73. 大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录	516
74. 预制板块面层检验批质量验收记录	517
75. 料石面层检验批质量验收记录	518
76. 塑料板面层检验批质量验收记录	519
77. 活动地板面层检验批质量验收记录	520
78. 金属板面层检验批质量验收记录	521
79. 地毯面层检验批质量验收记录	522
80. 地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录	523
81. 地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录	524

82. 地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录	525
83. 地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录	526
84. 实木地板、实木集成地板、竹地板面层检验批质量验收记录	527
85. 实木复合地板面层检验批质量验收记录	528
86. 浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录	529
87. 软木类地板面层检验批质量验收记录	530
88. 地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录	531
89. 地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录	532
90. 楼(地)面孔洞封堵工程检验批质量验收记录	533
91. 找平层与保护层工程检验批质量验收记录	534
92. 防水层工程检验批质量验收记录	535
93. 木(竹)地板工程检验批质量验收记录	536
94. 块材地板工程检验批质量验收记录	538
95. 地毯工程检验批质量验收记录	540
96. 整体面层工程检验批质量验收记录	541
97. 铝合金门窗工程检验批质量验收记录	543
98. 塑料、复合材质门窗工程检验批质量验收记录	545
99. 成品木门窗工程检验批质量验收记录	547
100. 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录	550
101. 明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录	551
102. 集成吊顶工程检验批质量验收记录	552
103. 板材隔墙工程检验批质量验收记录	553
104. 骨架隔墙工程检验批质量验收记录	554
105. 活动隔墙工程检验批质量验收记录	555
106. 玻璃隔墙工程检验批质量验收记录	556
107. 饰面板工程检验批质量验收记录	557
108. 玻璃板饰面工程检验批质量验收记录	559
109. 饰面砖工程检验批质量验收记录	561
110. 裱糊饰面工程检验批质量验收记录	562
111. 软包工程检验批质量验收记录	563
112. 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录	564
113. 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录	565
114. 储柜制作与安装工程检验批质量验收记录	566
115. 窗帘盒、窗台板制作与安装工程检验批质量验收记录	567
116. 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录	568
117. 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录	569
118. 装饰线条及花饰制作与安装工程检验批质量验收记录	571
119. 可拆装式隔断制作与安装工程检验批质量验收记录	572
120. 内遮阳安装工程检验批质量验收记录	573
121. 阳台晾晒架安装工程检验批质量验收记录	574
122. 橱柜安装工程检验批质量验收记录	575
123. 厨房设备安装工程检验批质量验收记录	576
124. 厨房配件安装工程检验批质量验收记录	577
125. 公共门厅、候梯厅工程检验批质量验收记录	578
126. 楼梯间工程检验批质量验收记录	579

127. 给水排水工程检验批质量验收记录	580
128. 卫生洁具安装工程检验批质量验收记录	581
129. 浴室柜安装工程检验批质量验收记录	582
130. 淋浴间制作与安装工程检验批质量验收记录	583
131. 卫浴配件安装工程检验批质量验收记录	584
132. 太阳能热水工程检验批质量验收记录	585
133. 空调、新风(换气)系统工程检验批质量验收记录	586
134. 通风排气工程检验批质量验收记录	587
135. 户内配电箱安装工程检验批质量验收记录	588
136. 室内布线安装工程检验批质量验收记录	589
137. 开关、插座安装工程检验批质量验收记录	590
138. 照明灯具安装工程检验批质量验收记录	591
139. 等电位联结工程检验批质量验收记录	592
140. 户内信息箱工程检验批质量验收记录	593
141. 有线电视工程检验批质量验收记录	594
142. 电话、信息网络工程检验批质量验收记录	595
143. 楼宇对讲工程检验批质量验收记录	596
144. 家庭自动报警系统工程检验批质量验收记录	597
145. 智能家居系统工程检验批质量验收记录	598
146. 防火工程检验批质量验收记录	599
147. 燃气工程检验批质量验收记录	600
3.6 建筑屋面分部工程资料	601
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)	601
(一) 进场检验通用表格	601
1. ____材料汇总表	601
2. 材料、构配件进场检验记录	602
(二) 出厂质量证明文件	
1. 水泥、砂、石、外加剂、掺合料出厂质量证明文件	
2. 找坡层、找平层材料质量证明文件	
3. 隔汽层材料质量证明文件	
4. 隔离层材料质量证明文件	
5. 保护层材料质量证明文件	
6. 保温材料质量证明文件	
7. 现浇泡沫混凝土材料质量证明文件	
8. 种植隔热层材料质量证明文件	
9. 防水混凝土材料质量证明文件	
10. 防水、密封材料出厂质量证明文件	
11. 防水涂料和胎体增强材料质量证明文件	
12. 密封材料质量证明文件	
13. 瓦材和防水垫层质量证明文件	
14. 沥青瓦及防水垫层质量证明文件	
15. 金属板材及其辅助材料质量证明文件	
16. 采光顶玻璃及其配套材料质量证明文件	
17. 其他物资质量证明文件	

(三) 进场复试报告	
1. 水泥试验报告	
2. 砂试验报告	
3. 碎(卵)石试验报告	
4. 外加剂试验报告	
5. 掺合料复试报告	
6. 防水材料试验报告(防水卷材、防水涂料、胎体增强材料、基层处理剂、胶粘剂、胶粘带、密封材料、瓦材、彩色涂层钢板及钢带)	
7. 保温、隔热材料试验报告(泡沫塑料、泡沫玻璃绝热制品、膨胀珍珠岩制品、加气混凝土砌块、泡沫混凝土砌块、玻璃棉、岩棉、矿渣棉制品、金属面绝热夹芯板等)	
8. 其他材料复试报告	
二、施工记录文件(C5)	603
1. ____记录汇总表	603
2. 隐蔽工程验收记录	604
3. 防水层隐蔽工程质量验收记录	605
4. 施工检查记录(通用)	606
5. 工序交接检查记录	607
6. 防水工程试水检查记录	608
7. 其他施工记录文件	
三、施工试验记录及检测文件(C6)	609
1. ____记录汇总表	609
2. ____检(试)验报告汇总表	610
3. 水泥砂浆配合比试验报告	
4. 水泥砂浆抗压强度试验报告	
5. 砂浆试块强度统计、评定记录	611
6. 混凝土试块强度统计、评定记录	612
7. 混凝土配合比试验报告	
8. 混凝土抗压强度试验报告	
9. 混凝土抗渗试验报告	
10. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件(C7)	613
1. ____检验批质量验收记录	613
2. 检验批现场验收检查原始记录	614
3. ____分项工程质量验收记录	615
4. ____分部工程质量验收记录	616
5. 找坡层检验批质量验收记录	617
6. 找平层检验批质量验收记录	618
7. 隔汽层检验批质量验收记录	619
8. 隔离层检验批质量验收记录	620
9. 保护层检验批质量验收记录	621
10. 板状材料保温层检验批质量验收记录	622
11. 纤维材料保温层检验批质量验收记录	623
12. 喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录	624
13. 现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录	625
14. 种植隔热层检验批质量验收记录	626

15. 架空隔热层检验批质量验收记录	627
16. 蓄水隔热层检验批质量验收记录	628
17. 卷材防水层检验批质量验收记录	629
18. 涂膜防水层检验批质量验收记录	630
19. 复合防水层检验批质量验收记录	631
20. 接缝密封防水检验批质量验收记录	632
21. 烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录	633
22. 沥青瓦铺装检验批质量验收记录	634
23. 金属板铺装检验批质量验收记录	635
24. 玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录	636
25. 檐口检验批质量验收记录	638
26. 檐沟和天沟检验批质量验收记录	639
27. 女儿墙和山墙检验批质量验收记录	640
28. 水落口检验批质量验收记录	641
29. 变形缝检验批质量验收记录	642
30. 伸出屋面管道检验批质量验收记录	643
31. 屋面出入口检验批质量验收记录	644
32. 反梁过水孔检验批质量验收记录	645
33. 设施基座检验批质量验收记录	646
34. 屋脊检验批质量验收记录	647
35. 屋顶窗检验批质量验收记录	648
3.7 建筑给水排水及供暖分部工程资料	649
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	649
(一) 进场检验通用表格	649
1. ____材料汇总表	649
2. 材料、构配件进场检验记录	650
3. 设备开箱检验记录	651
4. 设备及管道附件试验记录	652
(二) 出厂质量证明文件	
1. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备的中文质量合格证明文件(证明文件必须具有中文)、型式检测报告, 生活给水系统所涉及材料达到饮用水卫生标准的证明文件	
2. 主要器具和设备安装使用说明	
3. 给水管道材料卫生检测报告	
4. 卫生洁具环保检测报告	
5. 承压设备的焊缝无损探伤检测报告	
6. 自动喷水灭火系统的主要组件的国家消防产品质量监督检验中心的检测报告	
7. 其他物资质量证明文件	
(三) 进场复试报告	
1. 建筑给水排水管材、管件试验报告	
2. 其他材料复试报告	
二、施工记录文件 (C5)	653
1. ____记录汇总表	653
2. 隐蔽工程验收记录	654

3. 管道安装隐蔽验收记录	655
4. 埋地管线(设备、配件)防腐施工质量检查记录	656
5. 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录	657
6. 塑料管道熔接质量检查记录	658
7. 管道焊接质量检查记录	659
8. 施工检查记录(通用)	660
9. 工序交接检查记录	661
10. 管道及管件焊缝质量检查记录	662
11. 补偿器预拉伸记录	
12. 其他施工记录文件	
三、施工试验记录及检测文件(C6)	663
1. ____记录汇总表	663
2. ____检(试)验报告汇总表	664
3. 设备单机试运转记录	665
4. 系统试运转调试记录	666
5. 阀门、设备安装前强度和严密性试验记录	
6. 各类管道、阀门和设备隐蔽前强度和严密性试验记录	667
7. 管道系统安装完毕后, 强度和严密性试验记录	
8. 密闭水箱(罐)水压试验记录	668
9. 暖气管道、散热器压力试验记录	669
10. 地下直埋油罐气密性试验记录	670
11. 管道系统吹(冲)洗(脱脂)试验记录	671
12. 生活饮用水管道系统消毒清洗记录	672
13. 排水管道灌水试验记录	673
14. 卫生器具满(通)水试验记录	674
15. 敞口水箱满水试验记录	675
16. 给水管道通水试验记录	676
17. 排水管道通水试验记录	677
18. 排水管道通球试验记录	678
19. 补偿器安装记录	679
20. 室内消火栓系统试射试验记录	680
21. 采暖系统试运行和调试记录	
22. 安全附件安装检查记录	681
23. 锅炉封闭及烘炉试验记录	682
24. 锅炉煮炉试验记录	683
25. 锅炉试运行记录	684
26. 安全阀定压合格证书	
27. 自动喷水灭火系统联动试验记录	685
28. 自动喷水灭火系统质量验收缺陷项目判定记录	686
29. 太阳能热水系统试验记录	
30. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件(C7)	687
1. ____检验批质量验收记录	687
2. 检验批现场验收检查原始记录	688
3. ____分项工程质量验收记录	689

4. ____分部工程质量验收记录	690
5. 室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录	691
6. 室内给水设备安装检验批质量验收记录	693
7. 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录	694
8. 室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录	695
9. 室内雨水管道及配件安装检验批质量验收记录	697
10. 室内热水供应系统管道及配件安装检验批质量验收记录	699
11. 室内热水供应系统辅助设备安装检验批质量验收记录	700
12. 卫生器具安装检验批质量验收记录	701
13. 卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录	702
14. 卫生器具排水管道安装检验批质量验收记录	703
15. 室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录	704
16. 室内供暖系统辅助设备安装检验批质量验收记录	706
17. 室内供暖系统散热器安装检验批质量验收记录	707
18. 室内供暖系统低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录	708
19. 室内供暖系统试验与调试检验批质量验收记录	709
20. 室内供暖系统防腐检验批质量验收记录	710
21. 室内供暖系统绝热检验批质量验收记录	711
22. 室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录	712
23. 室外消火栓系统安装检验批质量验收记录	714
24. 室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录	715
25. 室外排水管网排水管沟及井池检验批质量验收记录	716
26. 室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录	717
27. 室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录	718
28. 建筑中水系统管道及辅助设备安装检验批质量验收记录	719
29. 游泳池水系统安装检验批质量验收记录	720
30. 锅炉安装检验批质量验收记录	721
31. 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录	723
32. 安全附件安装检验批质量验收记录	725
33. 换热站安装检验批质量验收记录	726
34. 热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录	727
3.8 通风与空调分部工程资料	728
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	728
(一) 进场检验通用表格	728
1. ____材料汇总表	728
2. 材料、构配件进场检验记录	729
3. 设备开箱检验记录	730
4. 设备及管道附件试验记录	731
(二) 出厂质量证明文件	
1. 通风与空调工程使用材料、设备的材料质量合格证明文件、性能检测报告	
2. 外购风管部件质量证明文件	
3. 风管部件质量证明文件	
4. 风管系统质量证明文件	
5. 防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料等质量证明文件	
6. 复合材料风管的覆面材料质量证明文件	

7. 净化空调系统风管质量证明文件	
8. 防火阀、排烟阀或排烟口质量证明文件	
9. 防爆系统风阀制作材料质量证明文件	
10. 空调水系统设备及附属设备质量证明文件	
11. 消声器、消声弯管质量证明文件	
12. 空气喷淋室质量证明文件	
13. 制冷机组及附属设备质量证明文件	
14. 蒸汽压缩式制冷系统管道、管件和阀门质量证明文件	
15. 沟槽式连接管道的沟槽与橡胶密封圈和卡箍套质量证明文件	
16. 风机盘管机组及其他空调设备质量证明文件	
17. 其他物资质量证明文件	
(三) 进场复试报告	
1. 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料复试报告	
2. 防排烟系统的柔性短管不燃性能试验报告	
3. 其他材料复试报告	
二、施工记录文件 (C5)	732
1. ____记录汇总表	732
2. 隐蔽工程验收记录	733
3. 施工检查记录(通用)	734
4. 冷热(却)水管道系统冲洗、排污记录	735
5. 凝结水系统充水试验记录	736
6. 管材管件及阀门的清洗记录	737
7. 工序交接检查记录	738
8. 厨房和卫生间排烟(气)道工程质量检查验收记录表(1)	739
9. 厨房和卫生间排烟(气)道工程质量检查验收记录表(2)	740
10. 其他施工记录文件	
三、施工试验记录及检测文件 (C6)	741
1. ____记录汇总表	741
2. ____检(试)验报告汇总表	742
3. 设备单机试运转记录	743
4. 水泵试运转记录	744
5. 通风机、空调风机试运转记录	745
6. 冷却塔试运转记录	746
7. 防火(排烟)阀试验记录	747
8. 风机盘管检查记录	748
9. 带动力的设备试运转记录	749
10. 制冷机组试运行调试记录	750
11. 冷热(却)水管道、设备隐蔽前强度试验和严密性试验记录	751
12. 冷热(却)水管道系统分区(层)强度试验和严密性试验记录	752
13. 冷热(却)水管道安装完毕后的强度试验和严密性试验记录	753
14. 敞口水箱(罐)等的满水试验记录	754
15. 密闭水箱(罐)等的水压试验记录	755
16. 制冷系统气密性、充制冷剂及吹污试验记录	756
17. 氨制冷剂管道焊接无损探伤检验报告	
18. 风管强度及严密性试验记录	757

19. 制冷系统气密性试验记录	758
20. 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录	759
21. 洁净室洁净度测试记录	760
22. 各房间室内风量、温度测试记录	761
23. 管网风量平衡记录	762
24. 通风、空调系统试运行调试记录	763
25. 空调水系统流量测试记录	764
26. 空气净化系统检测记录	765
27. 防排烟系统联合试运行记录	766
28. 通水试验记录	767
29. 冲(吹)洗试验记录	768
30. 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录	769
31. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件(C7)	770
1. ____检验批质量验收记录	770
2. 检验批现场验收检查原始记录	771
3. ____分项工程质量验收记录	772
4. ____分部工程质量验收记录	773
5. 风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)	774
6. 风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)	775
7. 风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)	776
8. 风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录	777
9. 风管系统安装检验批质量验收记录(送风系统)	778
10. 风管系统安装检验批质量验收记录(排风系统)	779
11. 风管系统安装检验批质量验收记录(防、排烟系统)	780
12. 风管系统安装检验批质量验收记录(除尘系统)	781
13. 风管系统安装检验批质量验收记录(舒适性空调风系统)	782
14. 风管系统安装检验批质量验收记录(恒温恒湿空调风系统)	783
15. 风管系统安装检验批质量验收记录(净化空调风系统)	784
16. 风管系统安装检验批质量验收记录(地下人防系统)	785
17. 风管系统安装检验批质量验收记录(真空吸尘系统)	786
18. 风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(通风系统)	787
19. 风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(舒适空调系统)	788
20. 风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(恒温恒湿空调系统)	789
21. 风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(洁净室(区)空调系统)	790
22. 空调制冷机组及系统安装检验批质量验收记录(制冷机组及辅助设备)	791
23. 空调制冷机组及系统安装检验批质量验收记录(制冷剂管道系统)	792
24. 空调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设备)	793
25. 空调冷热(冷却)水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)	794
26. 空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)	795
27. 防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)	796
28. 防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)	797
29. 管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录	798
30. 工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)	799
31. 工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试) ...	800

3.9 建筑电气分部工程资料	801
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	801
(一) 进场检验通用表格	801
1. ____材料汇总表	801
2. 材料、构配件进场检验记录	802
3. 设备开箱检验记录	803
(二) 出厂质量证明文件	
1. 建筑电气工程中主要设备、材料、成品和半成品的合格证、材质证明书、型式检验报告等产品质量合格证明文件以及随带(随机)技术文件, 实行生产许可证或强制性认证 (CCC 认证) 产品的许可证编号或 CCC 认证标志	
2. 新型电气设备、器具和质量合格证明文件、性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件	
3. 进口电气设备、器具和质量合格证明文件、性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件	
4. 有商检规定要求的进口电气设备的商检证明	
5. 其他物资质量证明文件	
(三) 进场复试报告	
1. 电线(电缆)检测报告	
2. 其他材料复试报告	
二、施工记录文件 (C5)	804
1. ____记录汇总表	804
2. 隐蔽工程验收记录	805
3. 均压环隐蔽验收记录	806
4. 直接埋地电缆隐蔽验收记录	807
5. 暗配电气管路隐蔽验收记录	808
6. 接地装置隐蔽验收记录	809
7. 施工检查记录(通用)	810
8. 工序交接检查记录	811
9. 电气接地装置检验记录表	812
10. 其他施工记录文件	
三、施工试验记录及检测文件 (C6)	813
1. ____记录汇总表	813
2. ____检(试)验报告汇总表	814
3. 设备单机试运转记录	815
4. 系统试运转调试记录	816
5. 电气设备交接试验检验记录	817
6. 电动机检查(抽芯)记录	818
7. 电气接地电阻测试记录	819
8. 电气绝缘电阻测试记录	820
9. 接地故障回路阻抗测试记录	821
10. 电气设备空载试运行和负荷试运行记录	822
11. EPS 应急持续供电时间记录	823
12. UPS 应急持续供电时间记录	824
13. 双电源自动切换试验记录	825
14. 大型灯具固定装置及悬吊装置的荷载强度试验记录	826

15. 建筑物照明通电试运行记录	827
16. 照明系统全负荷通电连续性试运行记录	828
17. 接闪线和接闪带固定支架的垂直拉力测试记录	829
18. 接地(等电位)联结导通性能测试记录	830
19. 电气器具通电安全检查记录	831
20. 线路、插座、开关接线检查记录	832
21. 漏电开关模拟试验记录	833
22. 大容量电气线路结点温度测量记录	834
23. 低压配电电源质量测试记录	835
24. 建筑物照明系统照度测试报告	
25. 新建(构)筑物防雷防静电装置检测报告	
26. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件(C7)	836
1. ____检验批质量验收记录	836
2. 检验批现场验收检查原始记录	837
3. ____分项工程质量验收记录	838
4. ____分部工程质量验收记录	839
5. 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录	840
6. 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批质量验收记录	841
7. 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录	843
8. 导管敷设检验批质量验收记录	844
9. 电缆敷设检验批质量验收记录	846
10. 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录	847
11. 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录	848
12. 普通灯具安装检验批质量验收记录	849
13. 专用灯具安装检验批质量验收记录	850
14. 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录	851
15. 接地装置安装检验批质量验收记录	852
16. 母线槽安装检验批质量验收记录	853
17. 变配电室及电气竖井内接地干线敷设检验批质量验收记录	854
18. 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录	855
19. 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录	856
20. 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录	857
21. 钢索配线检验批质量验收记录	858
22. 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录	859
23. 柴油发电机组安装检验批质量验收记录	860
24. UPS 及 EPS 安装检验批质量验收记录	861
25. 防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录	862
26. 建筑物等电位联结检验批质量验收记录	863
3.10 智能建筑分部工程资料	864
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)	864
(一) 进场检验通用表格	864
1. ____材料汇总表	864
2. 材料、构配件进场检验记录	865

3. 设备开箱检验记录	866
(二) 出厂质量证明文件	
1. 智能建筑工程中主要设备、材料、成品和半成品的合格证、材质证明书、型式检验报告等产品质量合格证明文件以及随带技术文件, 实行生产许可证或强制性认证 (CCC 认证) 产品的许可证编号或 CCC 认证标志	
2. 智能建筑工程软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书	
3. 智能建筑工程主要设备安装、测试、运行技术文件	
4. 智能建筑工程安全技术防范产品合格认证证书	
5. 其他物资质量证明文件	
二、施工记录文件 (C5)	867
1. ____ 记录汇总表	867
2. 隐蔽工程验收记录	868
3. 施工检查记录 (通用)	869
4. 工序交接检查记录	870
5. 电气接地装置检验记录表	871
6. 安装质量及观感质量验收记录	872
7. 网络设备配置表	873
8. 应用软件系统配置表	874
9. 其他施工记录文件	
三、施工试验记录及检测文件 (C6)	875
1. ____ 记录汇总表	875
2. ____ 检 (试) 验报告汇总表	876
3. 设备单机试运转记录	877
4. 系统试运转调试记录	878
5. 电气接地电阻测试记录	879
6. 电气绝缘电阻测试记录	880
7. 系统调试报告	881
8. 网络系统调试记录	882
9. 光节点 (正向) 调试记录	883
10. 光节点 (反向) 调试记录	884
11. 放大器 (正向) 调试记录	885
12. 放大器 (反向) 调试记录	886
13. 前端设备调试记录	887
14. 用户终端测试数据记录	888
15. 广播系统工程电声性能测量记录	889
16. 信息化应用系统功能表	891
17. 信息化应用系统配置参数记录	892
18. 控制器线缆测试记录	893
19. 单点调试记录	894
20. 智能化集成系统联动功能需求表	895
21. 被集成子系统设备参数表	896
22. 被集成子系统通信接口表	897
23. 智能化集成系统网络规划和配置表	898
24. 其他施工试验记录及检测文件	

四、施工质量验收文件 (C7)	899
1. 检验批质量验收记录	899
2. 检验批现场验收检查原始记录	900
3. 分项工程质量验收记录	901
4. 分部工程质量验收记录	902
5. 设备安装检验批质量验收记录	903
6. 软件安装检验批质量验收记录	904
7. 智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录	906
8. 系统试运行检验批质量验收记录	907
9. 安装场地检查检验批质量验收记录	908
10. 线缆敷设检验批质量验收记录	909
11. 用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录	911
12. 用户电话交换系统接口及系统调试检验批质量验收记录	913
13. 信息网络系统调试检验批质量验收记录	914
14. 梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	915
15. 机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录	916
16. 信息插座安装检验批质量验收记录	917
17. 链路或信道测试检验批质量验收记录	918
18. 综合布线系统调试检验批质量验收记录	919
19. 有线电视及卫星电视接收系统设备安装检验批质量验收记录	920
20. 有线电视及卫星电视接收系统调试检验批质量验收记录	921
21. 公共广播系统设备安装检验批质量验收记录	922
22. 公共广播系统调试检验批质量验收记录	923
23. 会议系统设备安装检验批质量验收记录	924
24. 会议系统调试检验批质量验收记录	925
25. 信息导引及发布系统显示设备安装检验批质量验收记录	926
26. 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录	927
27. 时钟系统设备安装检验批质量验收记录	928
28. 时钟系统调试检验批质量验收记录	929
29. 信息化应用系统调试检验批质量验收记录	930
30. 建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录	931
31. 建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录	933
32. 火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录	934
33. 火灾自动报警系统调试检验批质量验收记录	935
34. 安全技术防范系统设备安装检验批质量验收记录	936
35. 安全技术防范系统调试检验批质量验收记录	937
36. 应急响应系统调试检验批质量验收记录	938
37. 机房供配电系统检验批质量验收记录	939
38. 机房设备安装检验批质量验收记录	940
39. 机房防雷与接地系统检验批质量验收记录	941
40. 机房空气调节系统检验批质量验收记录	942
41. 机房给水排水系统检验批质量验收记录	944
42. 机房综合布线系统检验批质量验收记录	945
43. 机房监控与安全防范系统检验批质量验收记录	946
44. 机房消防系统检验批质量验收记录	947

45. 机房室内装饰装修检验批质量验收记录	948
46. 机房电磁屏蔽检验批质量验收记录	949
47. 机房工程系统调试检验批质量验收记录	950
48. 接地装置检验批质量验收记录	951
49. 接地线检验批质量验收记录	952
50. 等电位联接检验批质量验收记录	953
51. 屏蔽设施检验批质量验收记录	954
52. 电涌保护器检验批质量验收记录	955
53. 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录	956
3.11 建筑节能分部工程资料	957
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	957
(一) 进场检验通用表格	957
1. ____材料汇总表	957
2. 材料、构配件进场检验记录	958
3. 设备开箱检验记录	959
4. 设备及管道附件试验记录	960
(二) 出厂质量证明文件	
1. 墙体节能工程保温隔热材料质量证明文件	
2. 墙体节能工程复合保温板质量证明文件	
3. 墙体节能工程保温砌块质量证明文件	
4. 墙体节能工程反射隔热材料质量证明文件	
5. 墙体节能工程粘结材料质量证明文件	
6. 墙体节能工程抹面材料质量证明文件	
7. 墙体节能工程增强网质量证明文件	
8. 幕墙节能工程保温隔热材料质量证明文件	
9. 幕墙玻璃质量证明文件	
10. 幕墙节能工程隔热型材质量证明文件	
11. 幕墙节能工程透光、半透光遮阳材料质量证明文件	
12. 建筑门窗质量证明文件质量证明文件	
13. 建筑门窗玻璃质量证明文件质量证明文件	
14. 外窗遮阳设施质量证明文件质量证明文件	
15. 屋面节能工程保温隔热材料质量证明文件	
16. 屋面节能工程反射隔热材料质量证明文件	
17. 变压器能效等级质量证明文件	
18. 供暖节能工程使用的散热设备、热计量装置、温度调控装置、向控阀门、仪表、保温材料质量证明文件	
19. 通风与空调节能工程使用的设备、管道、自控阀门、仪表、绝热材料质量证明文件	
20. 空调与供暖系统使用的冷热源设备及其辅助设备、自控阀门、仪表、绝热材料质量证明文件	
21. 配电与照明节能工程使用的配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置质量证明文件	
22. 监测与控制节能工程使用的设备、材料质量证明文件	
23. 太阳能光热系统节能工程所采用的管材、设备、阀门、仪表、保温材料质量证明文件	

24. 太阳能光伏系统建筑节能工程所采用的光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池、电网接入单元、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件质量证明文件
25. 太阳能热水器、冷热水管、保温材料、阀门、传感器、电线(缆)等材料设备的合格证、检验报告
26. 太阳能热水系统工程使用维护说明书
27. 太阳能光热系统工程使用维护说明书
28. 太阳能光伏系统, 工程使用、运行管理及维护说明书
29. 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告

(三) 进场复试报告

1. 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)检验检测报告
2. 复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能(不燃材料除外)检验检测报告
3. 保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度、吸水率检验检测报告
4. 反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率检验检测报告
5. 粘结材料的拉伸粘结强度检验检测报告
6. 抹面材料的拉伸粘结强度、压折比检验检测报告
7. 增强网的力学性能、抗腐蚀性能检验检测报告
8. 幕墙保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)检验检测报告
9. 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数, 中空玻璃密封性能检验检测报告
10. 幕墙隔热型材的抗拉强度、抗剪强度检验检测报告
11. 幕墙透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比检验检测报告
12. 门窗的传热系数、气密性能检验检测报告
13. 透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比、中空玻璃的密封性能检验检测报告
14. 屋面保温节能材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)检验检测报告
15. 屋面反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率检验检测报告
16. 散热器的单位散热量、金属热强度检验检测报告
17. 供暖节能保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率检验检测报告
18. 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声检验检测报告
19. 通风与空调节能工程绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率检验检测报告
20. 空调与供暖系统的冷热源及管网节能工程绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率检验检测报告
21. 照明光源(灯具)性能检验检测报告
22. 电线、电缆性能出厂质量证明文件及进场复验报告
23. 集热设备的热性能检验检测报告
24. 太阳能光热系统节能工程保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率检验检测报告
25. 太阳能热水器、冷热水管、保温材料、电线(缆)等材料设备的进场复试报告
26. 其他物资进场复试报告

二、施工记录文件(C5)	961
1. ____记录汇总表	961
2. 隐蔽工程验收记录	962
3. 墙体节能工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	963

4. 幕墙节能工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	964
5. 建筑外门窗工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	965
6. 屋面保温隔热工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	966
7. 地面保温工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	967
8. 通风与空调工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	968
9. 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程隐蔽验收记录及必要的图像资料	969
10. 施工检查记录(通用)	970
11. 工序交接检查记录	971
12. 防水工程试水检查记录	972
13. 其他施工记录文件	
三、施工试验记录及检测文件(C6)	973
1. ____记录汇总表	973
2. ____检(试)验报告汇总表	974
3. 墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验报告	
4. 保温浆料同条件养护试件试验报告	
5. 保温砌块砌筑砂浆强度及导热系数试验报告	
6. 外窗气密性现场实体检测报告	
7. 幕墙气密性能检测报告	
8. 外墙节能构造现场实体检验报告	
9. 采暖系统节能性能检测报告	
10. 通风与空调系统节能性能检测报告	
11. 配电与照明系统节能性能检测报告	
12. 设备单机试运转记录	975
13. 系统试运转调试记录	976
14. 风管强度及严密性试验记录	977
15. 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录	978
16. 太阳能热水系统承压管道系统和设备及阀门水压试验记录	979
17. 太阳能热水系统非承压管道灌水试验记录	980
18. 太阳能热水系统非承压管道通水试验记录	981
19. 太阳能热水系统管道通水试验记录	982
20. 太阳能热水系统管道冲洗消毒检测记录	983
21. 太阳能热水系统集热器、水箱检漏与保温水箱保温性能试验记录	984
22. 太阳能热水系统电气线路绝缘强度测试记录	985
23. 太阳能热水系统防雷接地电阻测试记录	986
24. 太阳能热水系统系统集热性能检验报告	
25. 太阳能热水系统调试记录	987
26. 太阳能热水系统水质检验报告	
27. 太阳能热水系统性能检验报告	
28. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件(C7)	988
1. ____检验批质量验收记录	988
2. 检验批现场验收检查原始记录	989
3. ____分项工程质量验收记录	990
4. ____分部工程质量验收记录	991
5. 建筑节能分部工程质量管理及控制及功能检验资料核查记录	992

6. 太阳能热水系统工程质量竣工报告	
7. 太阳能热水系统工程质量验收监督通知书	
8. 太阳能热水系统工程质量和主控资料核查记录	
9. 太阳能热水系统工程观感质量检查记录	
10. 太阳能热水系统工程质量验收记录	
11. 太阳能热水工程竣工验收报告	
12. 墙体节能检验批质量验收记录	993
13. 幕墙节能检验批质量验收记录	995
14. 门窗节能检验批质量验收记录	996
15. 屋面节能检验批质量验收记录	997
16. 地面节能检验批质量验收记录	998
17. 供暖节能检验批质量验收记录	999
18. 通风与空调节能检验批质量验收记录	1000
19. 空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录	1001
20. 配电与照明节能检验批质量验收记录	1002
21. 监测与控制节能检验批质量验收记录	1003
22. 地源热泵换热系统节能检验批质量验收记录	1004
23. 太阳能光热系统节能检验批质量验收记录	1005
24. 太阳能光伏节能检验批质量验收记录	1006
3.12 电梯分部工程资料	1007
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	1007
(一) 进场检验通用表格	1007
1. ____材料汇总表	1007
2. 材料、构配件进场检验记录	1008
3. 设备开箱检验记录	1009
(二) 出厂质量证明文件	
1. 电梯门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等的型式试验证书	
2. 电梯安装、使用维护说明书	
3. 动力电路和安全电路的电气原理图	
4. 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告	
二、施工记录文件 (C5)	1010
1. ____记录汇总表	1010
2. 隐蔽工程验收记录	1011
3. 电梯承重梁、超重吊环埋设隐蔽工程验收记录	1012
4. 电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程验收记录	1013
5. 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程验收记录	1014
6. 施工检查记录 (通用)	1015
7. 工序交接检查记录	1016
三、施工试验记录及检测文件 (C6)	1017
1. ____记录汇总表	1017
2. 电气接地电阻测试记录	1018
3. 电气绝缘电阻测试记录	1019
4. 电梯安装装置检查记录	1020
5. 电梯负荷运行试验记录	1021

6. 电梯负荷运行试验曲线图(确定平衡系数)	1022
7. 电梯噪音测试记录	1023
8. 电梯加、减速度和轿厢运行的垂直、水平振动速度试验记录	1024
9. 曳引机检查与试验记录	1025
10. 限速器试验记录	1026
11. 安全钳试验记录	1027
12. 缓冲器试验记录	1028
13. 层门和开门机械试验记录	1029
14. 门锁试验记录	1030
15. 轿厢试验记录	1031
16. 控制屏试验记录	1032
17. 绳头组合拉力试验记录	1033
18. 选层器钢带试验记录	1034
19. 电梯运行记录	1035
四、施工质量验收文件(C7)	1036
1. ____检验批质量验收记录	1036
2. 检验批现场验收检查原始记录	1037
3. ____分项工程质量验收记录	1038
4. ____分部工程质量验收记录	1039
5. 电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录	1040
6. 电梯安装土建交接检验批质量验收记录	1041
7. 电梯安装驱动主机检验批质量验收记录	1042
8. 电梯安装导轨检验批质量验收记录	1043
9. 电梯安装门系统检验批质量验收记录	1044
10. 电梯安装轿厢检验批质量验收记录	1045
11. 电梯安装对重检验批质量验收记录	1046
12. 电梯安装安全部件检验批质量验收记录	1047
13. 电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录	1048
14. 电梯安装电气装置检验批质量验收记录	1049
15. 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录	1050
16. 电梯安装液压系统检验批质量验收记录	1051
17. 电梯安装悬挂装置、随行电缆检验批质量验收记录	1052
18. 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录	1053
19. 自动扶梯、自动人行道设备进场验收检验批质量验收记录	1054
20. 自动扶梯、自动人行道路土建交接检验批质量验收记录	1055
21. 自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批质量验收记录	1056
3.13 消防分部工程资料	1057
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)	1057
(一)进场检验通用表格	1057
1. ____材料汇总表	1057
2. 材料、构配件进场检验记录	1058
3. 设备开箱检验记录	1059
4. 设备及管道附件试验记录	1060
(二)出厂质量证明文件	
1. CCC 认证证书(国家规定的认证产品)	

2.	主要设备、器具的安装使用说明书	
3.	安全阀、减压阀等的定压证明文件	
4.	气体灭火系统、泡沫灭火系统相关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件	
5.	各种产品应提供质量合格证	
6.	自动喷水灭火系统的主要组件的国家消防产品质量监督检验中心检测报告	
7.	自动排烟窗(整体窗)、消防用风机、防火阀、排烟阀、排烟口的相应国家消防产品质量监督检验中心的检测报告	
8.	进口的主要材料设备的商检证明文件	
9.	消防的材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效证明文件	
10.	有关的应用实例、产品说明等资料	
11.	境外工程建设消防技术标准的中文文本	
12.	物资产品合格证、出厂检验报告	
13.	消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁)阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格	
14.	气压水罐、组合式消防水池、屋顶消防水箱、地下水取水和地表水取水设施,以及其附件等,应符合国家现行相关产品标准的规定	
15.	其他施工物资产品合格证、出厂检验报告	
(三)进场复试报告		
1.	消防给水排水管材、管件检测报告	
2.	阻燃、耐火、矿物绝缘电线(电缆)检测报告	
3.	开关、插座抽样检测报告	
4.	防排烟系统风管耐火极限、柔性短管防火材料燃烧性能检测报告	
5.	风机盘管机组和绝热材料进场检测报告	
6.	装修材料燃烧性能检测报告	
7.	泡沫液检测报告	
8.	防火涂料检测报告	
9.	其他材料复试报告	
二、	施工记录文件(C5)	1061
1.	____记录汇总表	1061
2.	隐蔽工程验收记录	1062
3.	施工检查记录(通用)	1063
4.	工序交接检查记录	1064
5.	防火卷帘、防火门、防火窗隐蔽工程验收记录	1065
6.	水喷雾灭火系统隐蔽工程验收记录	1066
7.	细水雾灭火系统隐蔽工程验收记录	1067
8.	固定消防炮灭火系统隐蔽工程验收记录	1068
9.	泡沫灭火系统隐蔽工程验收记录	1069
10.	气体灭火系统隐蔽工程验收记录	1070
11.	防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录	1071
12.	防火封堵隐蔽工程验收记录	1072
三、	施工试验记录及检测文件(C6)	1073
1.	____记录汇总表	1073
2.	设备单机试运转记录	1074
3.	系统试运转调试记录	1075

4. 消防承压管道系统和设备及阀门水压试验记录	1076
5. 消防给水管道通水试验记录	1077
6. 消防给水管道冲洗试验记录	1078
7. 消防水箱满水试验记录	1079
8. 消火栓系统试射试验记录	1080
9. 安全阀及报警联动系统动作测试记录	
10. 消防电气设备交接试验检验记录	
11. 电动机检查(抽芯)记录	1081
12. 电气接地电阻测试记录	1082
13. 电气绝缘电阻测试记录	1083
14. 消防电气设备空载试运行和负荷试运行记录	1084
15. UPS 应急持续供电时间记录	1085
16. EPS 应急持续供电时间记录	1086
17. 消防防排烟系统风管漏风检测记录	1087
18. 消防防排烟系统联合试运行记录	1088
19. 消防防排烟系统非设计满负荷联合试运转与调试记录	1089
20. 自动喷水灭火系统试压记录	1090
21. 自动喷水灭火系统管网冲洗记录	1091
22. 自动喷水灭火系统联动试验记录	1092
23. 消防给水及消火栓系统试压记录	1093
24. 消防给水及消火栓系统管网冲洗记录	1094
25. 消防给水及消火栓系统联锁试验记录	1095
26. 水喷雾灭火系统阀门的强度和严密性试验记录	1096
27. 水喷雾灭火系统管道试压记录	1097
28. 水喷雾灭火系统管道冲洗记录	1098
29. 水喷雾灭火系统调试检查记录	1099
30. 细水雾灭火系统管网冲洗记录	1100
31. 细水雾灭火系统试压记录	1101
32. 细水雾灭火系统调试记录	1102
33. 固定消防炮灭火系统阀门强度和严密性试验记录	1103
34. 固定消防炮灭火系统管道水压试验记录	1104
35. 固定消防炮灭火系统冲洗记录	1105
36. 固定消防炮灭火系统调试记录	1106
37. 泡沫灭火系统阀门强度和严密性试验记录	1107
38. 泡沫灭火系统管道试压记录	1108
39. 泡沫灭火系统管道冲洗记录	1109
40. 泡沫灭火系统施工过程调试检查记录	1110
41. 火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录	1111
42. 系统部件现场设置情况记录	1129
43. 控制类设备联动编程记录	1134
44. 消防联动控制器手动控制单元编码设置记录	1135
45. 火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录	1136
46. 家用火灾安全系统调试、检测、验收记录	1177
47. 消防专用电话系统调试、检测、验收记录	1188

48. 可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录	1195
49. 电气火灾监控系统调试、检测、验收记录	1205
50. 消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录	1216
51. 消防设备应急电源调试、检测、验收记录	1224
52. 消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录	1228
53. 火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录	1235
54. 防火卷帘系统调试、检测、验收记录	1246
55. 防火门监控系统调试、检测、验收记录	1258
56. 气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录	1267
57. 自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录	1289
58. 消火栓系统调试、检测、验收记录	1300
59. 防排烟系统调试、检测、验收记录	1308
60. 消防应急照明和疏散指示系统控制调试、检测、验收记录	1316
61. 电梯、非消防电源等相关系统联动控制调试、检测、验收记录	1319
62. 系统整体联动控制功能调试、检测、验收记录	1321
63. 文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录	1324
64. 防烟、排烟系统调试检查记录	1330
四、施工质量验收文件 (C7)	1331
1. ____ 检验批质量验收记录	1331
2. 检验批现场验收检查原始记录	1332
3. ____ 分项工程质量验收记录	1333
4. ____ 分部工程质量验收记录	1334
5. 消防工程专项质量验收记录	1335
6. 防火卷帘安装检验批质量验收记录	1336
7. 防火门安装检验批质量验收记录	1337
8. 防火窗安装检验批质量验收记录	1338
9. 防火卷帘调试检验批质量验收记录	1339
10. 防火门调试检验批质量验收记录	1340
11. 防火窗调试检验批质量验收记录	1341
12. 消防水泵的安装检验批质量验收记录	1342
13. 天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱的安装检验批质量验收记录 ..	1343
14. 气压水罐安装检验批质量验收记录	1344
15. 稳压泵的安装检验批质量验收记录	1345
16. 消防水泵接合器的安装检验批质量验收记录	1346
17. 市政和室外消火栓的安装检验批质量验收记录	1347
18. 市政消防水鹤的安装检验批质量验收记录	1348
19. 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装检验批质量验收记录	1349
20. 消火栓箱的安装检验批质量验收记录	1350
21. 管道安装(螺纹、法兰、承插、卡压连接)检验批质量验收记录	1351
22. 管道安装(沟槽连接件连接)检验批质量验收记录	1352
23. 管道安装(钢丝网骨架塑料复合管材、管件及管道附件连接)检验批质量验收记录	1353
24. 管道安装(钢丝网骨架塑料复合管材、管件电熔连接)检验批质量验收记录	1354
25. 管道安装(钢丝网骨架塑料复合管材、管件法兰连接)检验批质量验收记录	1355
26. 管道安装(钢丝网骨架塑料复合管道钢塑过渡接头连接)检验批质量验收记录	1356
27. 管道安装(埋地管道)检验批质量验收记录	1357

28. 管道安装(架空管道)检验批质量验收记录	1358
29. 系统阀门的安装检验批质量验收记录	1359
30. 减压阀的安装检验批质量验收记录	1360
31. 控制柜的安装检验批质量验收记录	1361
32. 试压检验批质量验收记录	1362
33. 冲洗检验批质量验收记录	1363
34. 消防给水及消火栓系统调试检验批质量验收记录	1364
35. 消防水泵安装检验批质量验收记录	1365
36. 消防水箱安装及消防水池施工检验批质量验收记录	1366
37. 消防气压给水设备和稳压泵安装检验批质量验收记录	1367
38. 消防水泵接合器安装检验批质量验收记录	1368
39. 管网安装检验批质量验收记录	1369
40. 喷头安装检验批质量验收记录	1371
41. 报警阀组安装检验批质量验收记录	1372
42. 其他组件安装检验批质量验收记录	1373
43. 水压试验检验批质量验收记录	1374
44. 气压试验检验批质量验收记录	1375
45. 冲洗检验批质量验收记录	1376
46. 自动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录	1377
47. 消防泵组的安装检验批质量验收记录	1378
48. 消防水池(罐)、消防水箱的施工和安装检验批质量验收记录	1379
49. 消防气压给水设备和稳压泵的安装检验批质量验收记录	1380
50. 水泵接合器的安装检验批质量验收记录	1381
51. 雨淋报警阀组的安装检验批质量验收记录	1382
52. 控制阀的安装检验批质量验收记录	1383
53. 压力开关的安装检验批质量验收记录	1384
54. 水力警铃的安装检验批质量验收记录	1385
55. 节流管、减压孔板的安装检验批质量验收记录	1386
56. 减压阀的安装检验批质量验收记录	1387
57. 管道的安装检验批质量验收记录	1388
58. 管道水压试验检验批质量验收记录	1389
59. 管道冲洗检验批质量验收记录	1390
60. 管道防腐检验批质量验收记录	1391
61. 喷头的安装检验批质量验收记录	1392
62. 水喷雾灭火系统调试检验批质量验收记录	1393
63. 储水瓶组、储气瓶组的安装检验批质量验收记录	1394
64. 泵组的安装检验批质量验收记录	1395
65. 泵组控制柜的安装检验批质量验收记录	1396
66. 阀组的安装检验批质量验收记录	1397
67. 管道和管件的安装检验批质量验收记录	1398
68. 管道冲洗检验批质量验收记录	1399
69. 管道压力试验检验批质量验收记录	1400
70. 管道吹扫检验批质量验收记录	1401
71. 喷头的安装检验批质量验收记录	1402
72. 细水雾灭火系统调试检验批质量验收记录	1403

73. 消防炮安装检验批质量验收记录	1404
74. 泡沫比例混合装置和泡沫液罐安装检验批质量验收记录	1405
75. 干粉罐和氮气瓶组安装检验批质量验收记录	1406
76. 消防泵组安装检验批质量验收记录	1407
77. 管道与阀门安装检验批质量验收记录	1408
78. 消防炮塔安装检验批质量验收记录	1410
79. 动力源安装检验批质量验收记录	1411
80. 布线安装检验批质量验收记录	1412
81. 控制装置安装检验批质量验收记录	1413
82. 水压试验检验批质量验收记录	1414
83. 冲洗检验批质量验收记录	1415
84. 固定消防炮灭火系统调试检验批质量验收记录	1416
85. 消防泵的安装检验批质量验收记录	1417
86. 泡沫液储罐的安装检验批质量验收记录	1418
87. 泡沫比例混合器(装置)的安装检验批质量验收记录	1419
88. 管道的安装检验批质量验收记录	1420
89. 阀门的安装检验批质量验收记录	1423
90. 泡沫消火栓的安装检验批质量验收记录	1425
91. 公路隧道泡沫消火栓箱安装检验批质量验收记录	1426
92. 报警阀组的安装检验批质量验收记录	1427
93. 雨淋阀组的安装检验批质量验收记录	1429
94. 低倍数泡沫产生器的安装检验批质量验收记录	1430
95. 中倍数、高倍数泡沫产生器的安装检验批质量验收记录	1431
96. 喷头的安装检验批质量验收记录	1432
97. 固定式泡沫炮的安装检验批质量验收记录	1433
98. 泡沫喷雾系统的安装检验批质量验收记录	1434
99. 动力源和备用动力切换试验检验批质量验收记录	1436
100. 水源测试检验批质量验收记录	1437
101. 消防泵试验检验批质量验收记录	1438
102. 稳压泵、消防气压给水设备调试检验批质量验收记录	1439
103. 泡沫比例混合器(装置)调试检验批质量验收记录	1440
104. 报警阀调试检验批质量验收记录	1441
105. 泡沫产生装置调试检验批质量验收记录	1442
106. 泡沫消火栓冷喷试验检验批质量验收记录	1443
107. 泡沫消火栓箱喷泡沫试验检验批质量验收记录	1444
108. 泡沫灭火系统调试检验批质量验收记录	1445
109. 灭火剂储存装置安装检验批质量验收记录	1447
110. 选择阀及信号反馈装置安装检验批质量验收记录	1448
111. 阀驱动装置安装检验批质量验收记录	1449
112. 灭火剂输送管道安装检验批质量验收记录	1450
113. 喷嘴安装检验批质量验收记录	1451
114. 预制灭火系统安装检验批质量验收记录	1452
115. 控制组件安装检验批质量验收记录	1453
116. 系统调试检验批质量验收记录	1454
117. 布线检验批质量验收记录	1455

118. 系统部件安装(控制与显示类设备)检验批质量验收记录	1457
119. 系统部件安装(探测器)检验批质量验收记录	1458
120. 系统部件安装(其他部件)检验批质量验收记录	1460
121. 系统接地检验批质量验收记录	1461
122. 火灾报警控制器及其现场部件(火灾报警控制器)调试检验批质量验收记录	1462
123. 火灾报警控制器及其现场部件(火灾探测器)调试检验批质量验收记录	1463
124. 火灾报警控制器及其现场部件(其他现场部件)调试检验批质量验收记录	1464
125. 家用火灾安全系统(控制中心监控设备)调试检验批质量验收记录	1465
126. 家用火灾安全系统(家用火灾报警控制器)调试检验批质量验收记录	1466
127. 家用火灾安全系统(系统现场部件)调试检验批质量验收记录	1467
128. 消防联动控制器及其现场部件(消防联动控制器)调试检验批质量验收记录	1468
129. 消防联动控制器及其现场部件(现场部件)调试检验批质量验收记录	1469
130. 消防专用电话系统调试检验批质量验收记录	1470
131. 可燃气体探测报警系统调试(可燃气体报警控制器)调试检验批质量验收记录	1471
132. 可燃气体探测报警系统调试(可燃气体探测器)调试检验批质量验收记录	1472
133. 电气火灾监控系统(电气火灾监控设备)调试检验批质量验收记录	1473
134. 电气火灾监控系统(电气火灾监控探测器)调试检验批质量验收记录	1474
135. 消防设备电源监控系统(消防设备电源监控器)调试检验批质量验收记录	1475
136. 消防设备电源监控系统(传感器)调试检验批质量验收记录	1476
137. 消防设备应急电源调试检验批质量验收记录	1477
138. 消防控制室图形显示装置和传输设备(消防控制室图形显示装置)调试检验批质量验收 记录	1478
139. 消防控制室图形显示装置和传输设备(传输设备)调试检验批质量验收记录	1479
140. 火灾警报、消防应急广播系统(火灾警报器)调试检验批质量验收记录	1480
141. 火灾警报、消防应急广播系统(消防应急广播控制设备)调试检验批质量验收记录	1481
142. 火灾警报、消防应急广播系统(扬声器)调试检验批质量验收记录	1482
143. 火灾警报、消防应急广播系统(火灾警报、消防应急广播控制)调试检验批质量验收记录	1483
144. 防火卷帘系统调试检验批质量验收记录	1484
145. 防火门监控系统调试检验批质量验收记录	1485
146. 气体、干粉灭火系统调试检验批质量验收记录	1486
147. 自动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录	1488
148. 布线检验批质量验收记录	1490
149. 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装检验批质量验收记录	1492
150. 灯具安装检验批质量验收记录	1493
151. 消防应急照明和疏散指示系统调试检验批质量验收记录	1494
152. 风管安装检验批质量验收记录	1495
153. 部件安装检验批质量验收记录	1496
154. 风机安装检验批质量验收记录	1497
155. 建筑防排烟系统调试检验批质量验收记录	1498
156. 干粉灭火装置安装检验批质量验收记录	1499
157. 电引发干粉灭火装置安装检验批质量验收记录	1500
158. 联动控制组件安装检验批质量验收记录	1501
159. 干粉灭火装置系统调试检验批质量验收记录	1502
160. 火灾自动报警联动控制系统的安装检验批质量验收记录	1503

161. 管道及阀门安装检验批质量验收记录	1504
162. 给水系统试压和冲洗检验批质量验收记录	1505
163. 消防炮及阀组安装检验批质量验收记录	1506
164. 自动消防炮灭火系统调试检验批质量验收记录	1507
165. 布线检验批质量验收记录	1508
166. 管网的安装检验批质量验收记录	1509
167. 阀门的安装检验批质量验收记录	1510
168. 水流指示器的安装检验批质量验收记录	1511
169. 节流装置和减压孔板的安装检验批质量验收记录	1512
170. 模拟末端试水装置的安装检验批质量验收记录	1513
171. 大空间灭火装置的安装检验批质量验收记录	1514
172. 智能灭火装置控制器的安装检验批质量验收记录	1515
173. 消防控制设备的安装检验批质量验收记录	1516
174. 电源装置的安装检验批质量验收记录	1517
175. 接地装置的安装检验批质量验收记录	1518
176. 消防水泵安装检验批质量验收记录	1519
177. 消防水箱安装和消防水池的施工检验批质量验收记录	1520
178. 消防气压给水设备和稳压泵的安装检验批质量验收记录	1521
179. 消防水泵接合器的安装检验批质量验收记录	1522
180. 水压试验检验批质量验收记录	1523
181. 冲洗检验批质量验收记录	1524
182. 大空间智能型主动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录	1525
183. 灭火器安装设置检验批质量验收记录	1526
184. 灭火器配置检验批质量验收记录	1527
185. 贮存装置安装检验批质量验收记录	1528
186. 管道安装检验批质量验收记录	1529
187. 管道强度试验和空气吹扫检验批质量验收记录	1530
188. 喷嘴安装检验批质量验收记录	1531
189. 感温器安装检验批质量验收记录	1532
190. 手动操作装置安装检验批质量验收记录	1533
191. 控制装置安装检验批质量验收记录	1534
192. 厨房设备灭火装置系统调试检验批质量验收记录	1535
3. 14 附建式人防工程资料	1536
一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)	1536
(一) 进场检验通用表格	1536
1. ____材料汇总表	1536
2. 材料、构配件进场检验记录	1537
3. 设备开箱检验记录	1538
4. 设备及管道附件试验记录	1539
(二) 出厂质量证明文件	
1. 钢筋质量证明文件	
2. 水泥、粗细骨料质量证明文件	
3. 砖、砌块质量证明文件	
4. 型钢质量证明文件	
5. 钢筋机械连接质量证明文件	

6. 焊材质量证明文件
 7. 商品砼预拌砂浆质量证明文件
 8. 混凝土外加剂质量证明文件
 9. 防水材料质量证明文件
 10. 门、窗质量证明文件
 11. 涂料质量证明文件
 12. 镶贴块料质量证明文件
 13. 保温材料质量证明文件
 14. 孔口防护设备质量证明文件
 15. 给水管管材、管件质量证明文件
 16. 排水管材、管件质量证明文件
 17. 卫生器具质量证明文件
 18. 洗消器具质量证明文件
 19. 阀门质量证明文件
 20. 给水、排水设备，附件、器具质量证明文件
 21. 水处理设备，附件，器具质量证明文件
 22. 防腐材料质量证明文件
 23. 标准件、紧固件质量证明文件
 24. 塑料给水管材、管件物理性能、力学性能、卫生性能试验证明单
 25. 通风管材、管件质量证明文件
 26. 通风机质量证明文件
 27. 油网除尘器质量证明文件
 28. 过滤吸收器质量证明文件
 29. 通风设备附件质量证明文件
 30. 排气活门质量证明文件
 31. 通风管材、管件物理性能、力学性能、卫生性能试验证明单
 32. 电线、电缆、母线及附件质量证明文件
 33. 电线槽、电缆桥架及附件质量证明文件
 34. 人防专用电气设备(三防信号设备、防护密闭接线盒、防爆呼唤按钮等)质量证明文件
 35. 电气配管管材、管件质量证明文件
 36. 配电箱、盘、板、柜、屏、控制台质量证明文件
 37. 接线盒质量证明文件
 38. 照明灯具及附件质量证明文件
 39. 开关、插座质量证明文件
 40. 漏电保护器、熔断器、隔离开关、负荷开关等电气元件质量证明文件
 41. 电气仪表、附件、器件质量证明文件
 42. 电流互感器质量证明文件
 43. 变压器及附件质量证明文件
 44. 蓄电池质量证明文件
 45. 电动机、发电机组及附件质量证明文件
 46. 绝缘材料质量证明文件
 47. 接线端子质量证明文件
 48. 防护设备出厂质量检验报告
 49. 其他材料、设备质量证明文件
- (三)进场复试报告
1. 钢筋复试报告

2. 水泥、粗细骨料复试报告	
3. 砖、砌块复试报告	
4. 型钢复试报告	
5. 混凝土外加剂复试报告	
6. 防水材料复试报告	
7. 门、窗复试报告	
8. 涂料复试报告	
9. 镶贴块料复试报告	
10. 保温材料复试报告	
11. 电线、电缆复试报告	
12. 其他材料、设备复试报告	
二、施工记录文件 (C5)	1540
1. ____记录汇总表	1540
2. 隐蔽工程验收记录	1541
3. 施工检查记录(通用)	1542
4. 钢筋隐蔽工程验收记录	1543
5. 人民防空工程细部构造做法隐蔽工程验收记录	1544
6. 管道隐蔽工程验收记录	1545
7. 电气接地装置隐蔽工程验收记录	1546
8. 避雷装置隐蔽工程验收记录	1547
9. 电缆隐蔽工程验收记录	1548
10. 电气等电位联结隐蔽工程验收记录	1549
三、施工试验记录及检测文件 (C6)	1550
1. 设备单机试运转记录	1550
2. 系统试运转调试记录	1551
3. 阀门试验记录	1552
4. 管道系统灌水试验记录	1553
5. 非压力容器满水试验记录	1554
6. 给水排水管道通水试验记录	1555
7. 排水管道通球试验记录	1556
8. 地漏及地面清扫口排水试验记录	1557
9. 风管系统漏风量检测记录	1558
10. 中、低压风管系统漏光量检测记录	1559
11. 通风空调系统总风量及各风口风量测试记录	1560
12. 电气接地电阻测试记录	1561
13. 电气绝缘电阻测试记录	1562
14. 漏电保护器检测记录	1563
15. 建筑物电气照明通电时运行记录	1564
16. 防护设备安装质量检验报告	
17. 其他施工试验记录及检测文件	
四、施工质量验收文件 (C7)	1565
1. ____检验批质量验收记录	1565
2. 检验批现场验收检查原始记录	1566
3. ____分项工程质量验收记录	1567
4. ____分部工程质量验收记录	1568

5. 结构工程分部质量控制资料核查记录	1569
6. 结构工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1570
7. 结构工程分部工程观感质量检查记录	1571
8. 土方工程检验批质量验收记录	1572
9. 逆作法施工检验批质量验收记录	1573
10. 模板工程检验批质量验收记录	1574
11. 钢筋工程检验批质量验收记录	1575
12. 混凝土工程检验批质量验收记录	1576
13. 爆破掘进工程检验批质量验收记录	1577
14. 喷射混凝土工程检验批质量验收记录	1578
15. 砌体工程检验批质量验收记录	1579
16. 孔口防护工程分部质量控制资料核查记录	1580
17. 孔口防护工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1581
18. 孔口防护工程分部工程观感质量检查记录	1582
19. 门框墙制作检验批质量验收记录	1583
20. 防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录	1584
21. 防爆波活门安装检验批质量验收记录	1585
22. 自动排气活门、防爆超压排气活门安装检验批质量验收记录	1586
23. 密闭穿墙管施工检验批质量验收记录	1587
24. 平战转换封堵构件施工检验批质量验收记录	1588
25. 防水工程分部质量控制资料核查记录	1589
26. 防水工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1590
27. 防水工程分部工程观感质量检查记录	1591
28. 防水混凝土工程检验批质量验收记录	1592
29. 水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录	1593
30. 涂料防水层工程检验批质量验收记录	1594
31. 卷材防水层工程检验批质量验收记录	1595
32. 金属板防水层工程检验批质量验收记录	1596
33. 塑料防水板防水层工程检验批质量验收记录	1597
34. 膨润土防水材料防水层工程检验批质量验收记录	1598
35. 止水带防水工程检验批质量验收记录	1599
36. 装饰装修工程分部质量控制资料核查记录	1600
37. 装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1601
38. 装饰装修工程分部工程观感质量检查记录	1602
39. 一般抹灰工程检验批质量验收记录	1603
40. 涂饰工程检验批质量验收记录	1604
41. 饰面板(砖)工程检验批质量验收记录	1605
42. 整体面层铺设工程检验批质量验收记录	1606
43. 板块面层铺设工程检验批质量验收记录	1607
44. 吊顶工程检验批质量验收记录	1608
45. 门窗安装工程检验批质量验收记录	1609
46. 给水排水工程分部质量控制资料核查记录	1610
47. 给水排水工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1611
48. 给水排水工程分部工程观感质量检查记录	1612
49. 给水管道安装检验批质量验收记录	1613

50. 给排水管道附件及卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录	1614
51. 给水附属设备安装检验批质量验收记录	1615
52. 排水管道安装检验批质量验收记录	1616
53. 卫生器具安装检验批质量验收记录	1617
54. 洗消器具安装检验批质量验收记录	1618
55. 污水集水池施工检验批质量验收记录	1619
56. 污水泵安装检验批质量验收记录	1620
57. 灭火器具安装检验批质量验收记录	1621
58. 通风与空调工程分部质量控制资料核查记录	1622
59. 通风与空调工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1623
60. 通风与空调工程分部工程观感质量检查记录	1624
61. 金属风管制作检验批质量验收记录	1625
62. 无机玻璃钢风管制作检验批质量验收记录	1626
63. 通风部件制作检验批质量验收记录	1627
64. 风管及部件安装检验批质量验收记录	1628
65. 滤尘器、过滤吸收器安装检验批质量验收记录	1629
66. 密闭阀门安装检验批质量验收记录	1630
67. 消声设备制作与安装检验批质量验收记录	1631
68. 通风机、空调机安装检验批质量验收记录	1632
69. 通风管线安装检验批质量验收记录	1633
70. 防烟排烟部件制作与安装检验批质量验收记录	1634
71. 防腐与油漆工程等检验批质量验收记录	1635
72. 建筑电气安装工程分部质量控制资料核查记录	1636
73. 建筑电气安装工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1637
74. 建筑电气安装工程分部工程观感质量检查记录	1638
75. 电缆线路工程检验批质量验收记录	1639
76. 导管及线槽敷设工程检验批质量验收记录	1640
77. 变压器安装检验批质量验收记录	1641
78. 成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录	1642
79. 开关、插座安装检验批质量验收记录	1643
80. 电气照明灯具安装检验批质量验收记录	1644
81. 接地装置安装检验批质量验收记录	1645
82. 柴油发电机组安装检验批质量验收记录	1646
83. 火灾自动报警装置安装检验批质量验收记录	1647
84. 火灾事故广播、消防通讯设备安装检验批质量验收记录	1648
3.15 施工验收文件(C8)	1649
1. 单位工程竣工验收报审表	1649
2. 附建式人民防空工程专项验收报审表	1650
3. 人民防空工程质量专项验收记录	1651
4. 人民防空工程质量控制资料核查记录	1652
5. 人民防空工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1654
6. 人民防空工程观感质量检查记录	1655
7. 防护设备安装质量检验报告(建设单位自行组织或委托检测机构出具)	
8. 单位工程质量竣工验收记录	1657

9. 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录	1658
10. 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	1660
11. 单位(子单位)工程观感质量检查记录	1661
12. 施工资料移交书	
13. 其他施工验收文件	
3.16 分户验收文件(C9)	1662
1. 全装修住宅工程质量分户验收方案	
2. 海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(样板间)	1662
3. 海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(户内)	1663
4. 海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(公共部位)	1664
5. 海南省全装修住宅工程质量分户验收汇总表	1665
6. 分户验收过程中的《整改通知单》及责任方的整改报告等其他分户验收资料	
7. 海南省住宅工程室内装饰装修前分户交接检验记录	1666
8. 海南省住宅工程(装修前)室内净距、净高尺寸检验记录	1667
9. 海南省住宅工程(装修后)室内净距、净高尺寸检验记录	1668
10. 海南省住宅工程质量投诉处理承诺书	1669
11. 样板房完工图	

第四章 竣工图(D类)

1. 建筑竣工图
2. 结构竣工图
3. 钢结构竣工图
4. 幕墙竣工图
5. 室内装饰竣工图
6. 建筑给水排水及供暖竣工图
7. 建筑电气竣工图
8. 智能建筑竣工图
9. 通风与空调竣工图
10. 太阳能热水系统工程竣工图
11. 人防建筑竣工图
12. 人防结构竣工图
13. 人防通风竣工图
14. 人防给排水竣工图
15. 人防电气竣工图
16. 室外工程竣工图
17. 规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线等竣工图
18. 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图

第五章 工程竣工验收文件(E类)

5.1 竣工验收与备案文件(E1)	1671
1. 建筑工程竣工验收监督通知书	1671

2.	人民防空工程专项验收监督通知书	1672
3.	人民防空工程专项验收方案	1673
4.	施工单位人民防空工程竣工报告	1674
5.	勘察单位人民防空工程质量检查报告	1675
6.	设计单位人民防空工程质量检查报告	1676
7.	监理单位人民防空工程质量评估报告	1677
8.	人民防空工程竣工验收报告	1678
9.	人民防空工程专项验收会议纪要	
10.	人民防空工程验收组专项验收意见	
11.	人民防空工程竣工验收备案表	1681
12.	人民防空地下室竣工验收备案与易地建设竣工验收复核意见书	1683
13.	防护(化)设备质量保证书	
14.	人民防空工程质量监督报告	1685
15.	施工单位建筑工程竣工报告	1689
16.	勘察单位建筑工程质量检查报告	1692
17.	设计单位建筑工程质量检查报告	1693
18.	监理单位建筑工程质量评估报告	1694
19.	工程竣工验收报告	1697
20.	工程竣工验收会议纪要	
21.	验收组竣工验收意见	
22.	建设工程项目消防验收过程记录表	1701
23.	房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表	1702
24.	房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收材料清单	
25.	房屋建筑和市政基础设施工程项目专项验收意见表	1705
26.	房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收意见表	1706
27.	海南省房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收结果告知书	
28.	工程竣工验收证书	
29.	规划、消防等部门出具的认可文件或准许使用文件	
30.	消防工程竣工测量文件	
31.	人防工程竣工测量文件	
32.	房屋建筑工程质量保修书	
33.	住宅质量保证书	1707
34.	住宅使用说明书	1728
35.	城市建设档案移交书	
36.	其他竣工验收与备案文件	
5.2	竣工决算文件(E2)	
1.	施工决算文件	
2.	监理决算文件	
5.3	工程声像资料等(E3)	
1.	开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片	
2.	工程建设过程的录音、录像资料(重大工程)	
5.4	其他工程文件(E4)	
附:	建筑工程分部(子分部)工程划分与代号	1744

第一章 工程准备阶段文件(A 类)

1.5 开工审批文件(A5)

人民防空地下室规划与易地建设审批意见书

XXXXXX RF XX XXXX XXXX

由_____建设单位_____在_____建设地址_____开发建设的_____项目名称_____工程,根据有关法律、法规和相关规定,以及人防工程建设的有关标准和要求,人民防空地下室规划与易地建设审批意见如下:

一、审批事项: ☐ 人民防空地下室规划 ☐ 建设项目防空地下室易地建设

二、规划建设审批意见

(一) 应建防空地下室总建筑面积

经核算,本项目应建防空地下室总建筑面积为_____平方米。(核算具体见附表1)。

(二) 规划建设指标

审定本项目规划建设防空地下室总建筑面积^①为_____平方米。其中:人员掩蔽工程总建筑面积为_____平方米,有效总面积^②为_____平方米,掩蔽总面积^②为_____平方米;专业队工程总建筑面积为_____平方米,有效总面积为_____平方米,掩蔽总面积为_____平方米(其中:队员掩蔽面积_____平方米,装备掩蔽面积_____平方米);医疗救护工程总建筑面积为_____平方米,有效总面积为_____平方米;配套工程总建筑面积为_____平方米,有效总面积为_____平方米。

注:①防空地下室建筑面积的范围为与口部防护密闭门相连接的临空墙、外墙外边缘所包围形成的水平投影面积;②人防有效面积、掩蔽面积参见《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)。

(三) 战技术设计要求(具体见附表2)

(四) 经审查,本项目的人民防空地下室规划符合上述第(一)至第(三)项要求。

(五) 上述第(一)项中应建防空地下室总建筑面积是根据建设单位提供的项目初步设计方案进行核算的,建设单位应保证本项目初步设计方案与提交给规划行政主管部门审查的初步设计方案内容保持一致,如提供虚假图纸,相关主管部门将依法给予行政处罚,并追究相应的法律责任。

(六) 本意见书作为编制人民防空地下室施工图设计文件的基本依据;上述规划建设指标和战技术设计要求不得随意更改,如需调整,应重新办理人民防空地下室规划审批手续。

三、易地建设审批意见

(一) 应建防空地下室总建筑面积

经核算,本项目应建防空地下室总建筑面积为_____平方米。核算具体见附表1。

(二) 易地建设指标

经审定,本项目符合防空地下室易地建设的条件,准予易地建设防空地下室。核算应缴纳易地建设费_____元,本项目符合减免条件,减免易地建设费_____元,核定本项目实际应缴纳易地建设费_____元。

(三) 经复核,本项目已按上述第(二)项审定的结果足额缴纳了易地建设费,符合规定。

(四) 上述第(二)项审定的结果依据建设单位提供的项目初步设计方案进行初步核算,易地建设费最终缴纳总额以竣工验收阶段根据项目建筑面积实测报告最终核算的实际数额为准。

四、意见说明

本意见书是人民防空地下室规划与易地建设事项经本行政审批机关审查合格的唯一凭证,作为本项目办理《建设工程规划许可证》审批手续时使用。

行政机关(公章):

年 月 日

附表 1

应建防空地下室总建筑面积核算明细

单位：平方米

防空地下室 坐落 (楼号)	应建防空 地下室建筑 面积	防空地下室 坐落 (楼号)	应建防空 地下室建筑 面积	防空地下室 坐落 (楼号)	应建防空 地下室建筑 面积

附表 2

战技术设计要求

防空地下室 坐落 (楼号)	防护 单元 数量	出入口 数量		战时 功能	平时 用途	防护 类别	工程 类型	抗力等级		防化 级别
		室 外	室 内					防核	防常	

法定代表人授权书

(式样)

兹授权我单位_____ (姓名)担任_____工程项目的
(建设、勘察、设计、施工、监理、检测)项目负责人，对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理、检测)
工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相
应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓 名		身份证号	
注册执业资格		注册执业证号	
被授权人签字：			

授权单位(盖章)： _____

法定代表人(签字)： _____

授 权 日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：此表一式五份，建设单位留存一份，各单位自留存一份，办理报监手续时监督部门留存一份，办理施工许可时建设行政主管部门留存一份，办理竣工档案存档时城建档案管理部门留存一份。

建设单位工程质量终身责任承诺书

工程名称：

岗 位	姓 名	身份证、执业资格及证号		承诺人签名	日 期
单位法人		身份证号			
项目负责人		身份证号			
		执业资格及证号			
变更责任人 (岗位)		身份证号			
变更责任人 (岗位)		身份证号			

本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1、工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目的原始材料。

2、将工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位，不将建设工程肢解发包，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，择优选择队伍，不迫使承包方以低于成本价竞标，不任意压缩合理工期。对依法分项发包而未指定总包管理的分部分项工程的质量负总责。对规定必须实行监理的工程项目依法委托监理。

3、及时办理项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证(含依法分项发包工程)后方开工建设。向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。

4、不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。

5、工程竣工后，组织勘察、设计、监理、施工等有关单位进行验收，并接受工程质量监督机构监督。经验收合格的工程项目方交付使用，并在工程验收合格十五日内，办理竣工验收备案手续。

6、及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并自竣工备案后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。

7、其他法律法规规定的职责。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房和城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

单位签章：

年 月 日

勘察单位工程质量终身责任承诺书

工程名称：

岗 位	姓 名	身份证、执业资格及证号		承诺人签名	日 期
单位法人		身份证号			
技术负责人		身份证号			
项目负责人		身份证号			
		执业资格及证号			
注册岩土工程师		身份证号			
		执业资格及证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			

本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照核定的工程勘察资质等级和业务范围开展勘察业务，不越级和超范围勘察或以其他工程勘察单位的名义承揽勘察业务，不允许其他单位或个人以本单位的名义承揽勘察业务，依法签订工程勘察业务合同，不转包或违法分包所承揽的勘察业务。自觉执行国家规定的工程勘察收费标准，坚决杜绝恶性压价竞争。

2、严格执行工程勘察标准和工程勘察现场见证制度，坚决杜绝偷工减料、弄虚作假，不提供虚假的勘察成果资料。

3、在勘察过程中及时整理、核对工程勘察工作的原始记录，确保取样、记录的真实、准确，不离开现场追记或者补记。

4、确保向业主提供的勘察文件真实、准确，相关的签字、盖章手续齐全，符合国家规定的勘察文件编制深度要求，并及时将勘察报告及相关原始资料归档保存。

5、其他法律法规规定的职责。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

单位签章：

年 月 日

设计单位工程质量终身责任承诺书

工程名称：

岗 位	姓 名	身份证、执业资格及证号		承诺人签名	日 期
单位法人		身份证号			
技术负责人		身份证号			
项目负责人		身份证号			
		执业资格及证号			
注册建筑师		身份证号			
		执业资格及证号			
注册结构工程师		身份证号			
		执业资格及证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			

本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并在工程设计使用年限内对工程质量承担相应终身质量责任。

1、严格按照核定的工程设计资质等级和业务范围开展设计业务，不越级和超范围设计或以其他工程设计单位的名义承揽设计业务，不允许其他单位或个人以本单位的名义承揽设计业务，依法签订工程设计业务合同，不转包或违法分包所承揽的设计业务。

2、确保提供的设计文件经过严格的内部审核校对程序，相关的签字、盖章手续齐全，符合国家规定的文件编制深度要求，并及时将设计文件及相关资料归档保存。

3、严格按照批准的规划和工程建设强制性标准及相关工程建设规范、标准进行设计。施工图设计严格按批准的初步设计文件进行，决不超规模、超标准设计。

4、向相关单位提供加盖有设计单位出图专用章、执业人员印章有效的施工图纸。按规定向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务。

5、严格按照相关规定进行设计变更。涉及到建设规模、行业标准、工艺流程等重大变更，须由建设单位报原初步设计审批机关批准后才进行设计变更修改。涉及到工程建设强制性标准、地基基础和主体结构安全性等方面的变更，须经原施工图审查机构审查合格。所有的设计变更应按照规定和程序进行再次审查。

6、及时将设计图纸及相关原始资料归档保存。参与竣工验收时，以施工图审查机构审查合格的设计图纸作为验收依据。

7、其他法律法规规定的职责。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

单位签章：

年 月 日

施工单位工程质量终身责任承诺书

工程名称：

岗 位	姓 名	身份证、执业资格及证号		承诺人签名	日 期
单位法人		身份证号			
企业技术负责人		身份证号			
项目经理		身份证号			
		执业资格及证号			
		安全生产考核合格证书号			
项目技术负责人		身份证号			
		执业资格及证号			
安全员		身份证号			
		安全生产考核合格证书号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			

本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1、在资质等级许可的业务范围承揽工程，不允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程，承揽工程后依法签订承包合同，在领取施工许可证后，方进行施工。

2、未经建设单位同意，不将承包工程的任何部分随意分包。不将承包的全部工程转包或将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。

3、严格按照规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

4、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工程设计文件以及施工技术标准合同约定的质量标准精心组织施工，不得擅自修改工程设计，不偷工减料。并对施工中采用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼严格按照规定进行见证取样检验，检验后应有书面记录，并有专人签字；未经检验或者检验不合格的，不使用于工程。

5、建立、健全质量的检查验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知建设、设计、监理单位和工程质量监督机构检查验收。

6、资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交建设单位归档。

7、对施工过程中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修。向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

8、其他法律法规规定的职责。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

单位签章：

年 月 日

工程总承包项目经理工程质量终身责任承诺书

工程名称：

岗 位	姓 名	身份证、执业资格及证号		承诺人签名	日 期
单位法定 代表人		身份证号			
企业技术 负责人		身份证号			
项目经理		身份证号			
		执业资格 及证号			
项目技术 负责人		身份证号			
		执业资格 及证号			
		单位名称			
项目施工 负责人		身份证号			
		执业资格 及证号			
		安全生产考核 合格证书号			
		单位名称			
装配式构件 供应单位 负责人		身份证号			
		单位名称			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			
变更责任人 (岗位、专业)		身份证号			

本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，承担因勘察(如有)、设计、施工导致的工程质量事故或质量问题责任。在工程建设过程中认真履行下列职责：

- 1、严格遵守相关法律、法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务；
- 2、严格按照核定的工程勘察资质等级和业务范围开展勘察业务，不超越资质等级许可的范围承揽工程，不转包或违法分包所承揽的勘察业务；(如有)
- 3、严格按国家强制性标准要求开展勘察工作，及时整理、核对勘察工作的原始记录，确保取样的真实性、代表性，保证勘察成果内容齐全、图表清晰、数据准确、可靠，结论建议合理，相关的签字、盖章手续齐全，勘察文件满足国家有关法律、技术标准和合同规定的要求；(如有)
- 4、严格按照核定的工程设计资质等级和业务范围开展设计业务，不超越资质等级许可的范围承揽工程，不转包或违法分包所承揽的设计业务；
- 5、严格依据勘察成果文件进行工程设计，保证设计文件符合工程建设强制性标准要求，达到国家规定的文件编制深度要求，并经过严格的内部校对，审核。提供的设计文件加盖有设计单位出图专用章和执业人员印章；
- 6、严格按照相关规定进行设计变更，重大设计变更应按规定和程序进行审查；
- 7、按规定在施工前做好设计交底和参加图纸会审，及时解决施工过程中涉及到的设计问题；
- 8、保证在岗履职，不超范围执业，不同时在其他项目上担任任何职务；
- 9、对工程项目施工质量负全责，负责建立质量管理体系，按要求配备施工现场管理人员，负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程，负责落实实名制的有关要求；
- 10、负责组织编制施工组织设计，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案，负责组织质量技术交底；
- 11、负责组织对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格的不投入使用；对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样检测，保证送检试样的真实性和代表性，不篡改或伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告；
- 12、严格按照审查通过的施工图设计文件和技术标准组织施工，负责组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；在验收文件上签字，不签署虚假文件；
- 13、不偷工减料，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量的工艺、设备、材料；
- 14、定期组织质量隐患排查，及时消除质量隐患；落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求；
- 15、组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育，不允许未经质量安全教育和无证人员上岗；
- 16、按规定报告质量安全事故，及时启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援；
- 17、法律、法规、部门规章、标准规范及相关文件等规定的其他质量责任。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

署名： _____
时间： _____

监理单位工程质量终身责任承诺书

工程名称：

岗 位	姓 名	身份证、执业资格及证号		承诺人签名	日 期
单位法人		身份证号			
总监理工程师		身份证号			
		执业资格及证号			
总监代表		身份证号			
		执业资格及证号			
变更责任人 (岗位)		身份证号			
变更责任人 (岗位)		身份证号			

本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照资质等级和业务范围承担监理任务，不转让监理业务，不承担与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的工程监理业务。决不允许其他单位或个人以本单位名义承揽监理业务。

2、严格按照规定配备现场监理部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

3、认真编制监理方案，方案中应明确质量要求和标准。认真审查施工单位的质量保证技术措施，在施工的全过程对施工质量进行严格监督检查。

4、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的设计文件和监理合同约定对施工质量实施监理，承担质量监理责任。并协助业主组织好图纸会审与竣工验收和资料归档等工作。对未经监理工程师签字的建筑材料、建筑构配件和设备禁止进场使用。

5、监理工程师严格按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程的建设过程进行监理，并确保所有质量签证及时、真实、准确。

6、发现施工承包单位存在违法违规和违反工程建设强制性标准的行为时应及时制止，必要时应报告住房城乡建设主管部门及其工程质量监督机构。

7、及时收集资料并整理归档。

8、其他法律法规规定的职责。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

单位签章：

年 月 日

检测单位工程质量终身责任承诺书

工程名称：

检测项目：

岗 位	姓 名	身份证、职称等证件号		承诺人签名	日 期
单位法人		身份证号			
技术负责人		身份证号			
		职称证号			
项目负责人		身份证号			
		职称证号			
变更责任人 (岗位)		身份证号			
变更责任人 (岗位)		身份证号			

本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照资质等级和业务范围承担检测任务，不转让检测业务；不允许其他单位或个人以本单位名义承揽检测业务；与工程项目建设单位签订书面委托合同；认真编制检测方案，方案中明确质量要求和执行标准，并报工程质量监督机构登记。

2、选派具有相应资格的检测人员，按照国家有关法律法规和工程建设强制性标准实施工程质量检测，对发现的违法违规和违反工程建设强制性标准行为以及检测不合格事项及时通告工程项目建设、监理单位并报告工程质量监督机构。

3、出具的检测报告签章手续齐全，并真实反映工程质量情况，决不出具虚假报告，及时收集整理检测数据并归档。

4、其他法律法规规定的职责。

本承诺书一式三份，一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门，一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份保存于各自责任主体单位备查。

单位签章：

年 月 日

1.7 工程建设基本信息 (A7)

工程概况信息表

编号：

建筑工程名称				工程曾用名	
建筑工程地址					
用地规划许可证号				规划许可证号	
施工许可证号				工程设计号	
工程档案登记号				工程决算(元)	
开工日期		年 月 日		竣工日期	年 月 日
建设单位	单位名称			统一社会信用代码	
	单位地址			邮政编码	
	联系人			电话	
	建设单位上级主管				
与本工程有关单位		单位名称			统一社会信用代码
产权单位					
规划批准单位					
设计单位					
施工单位					
监理单位					
勘察单位					
管理单位					
使用单位					
总建筑面积 (m²)		总占地面积 (m²)		主要建筑物 最高高度	
是否是绿色建筑 ☐ 是 ☐ 否 是否是装配式建筑 ☐ 是 ☐ 否					
填表单位			填表人		
审核人			填表日期	年 月 日	

本表由建设单位填写。

第二章 监理文件(B 类)

2.1 监理管理资料(B1)

用章授权及启用书

印章名称		(印模)
印章授权人		
授权人职务		
接受授权人		
接受授权人部门		
授权印章使用 起止日期		
印章授权 使用范围		

总监理工程师任命书

工程名称:

编号:

致: _____(建设单位)

兹任命 _____(注册监理工程师注册号: _____)为我单位 _____
_____项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

工程监理单位(盖章)
法定代表人(签字)

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工作联系单

工程名称：

编号：

致：

发文单位
负责人(签字)

年 月 日

监理通知单

工程名称：

编号：

致： _____ (施工项目经理部)

事由： _____

内容： _____

项目监理机构(盖章)
总/专业监理工程师(签字)

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理报告

工程名称：
 编号：

致：
 (主管部门)

由
 (施工单位)施工的
 (工程部位)，存在安全隐患。我方已于
 年
 月
 日发出编号为
 的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。

特此报告。

附件：
 ☐ 监理通知单
 ☐ 工程暂停令
 ☐ 其他

项目监理机构(盖章)
 总监理工程师(签字)

年
 月
 日

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

2.2 进度控制资料(B2)

工程开工令

工程名称:

编号:

致: _____(施工单位)

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为: _____年____月____日。

附件: 工程开工报审表

项目监理机构(盖章)
总监理工程师(签字、加盖执业印章)

年 月 日

注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

2.3 质量控制资料(B3)

见证取样和送检人员备案表

编号:

工程名称		

致：_____ (质量监督站)
 _____ (检测机构)

我单位决定，由_____同志担任_____工程见证取样和送检见证人。有关的印章和签字如下，请查收备案。

见证取样和送检印章	见证人签字	证书编号

建设单位(盖章)：

项目负责人：_____

_____年 月 日

项目监理机构(盖章)：

总监理工程师：_____

_____年 月 日

施工项目经理部(盖章)：

项目负责人：_____

_____年 月 日

见证记录

编号：

工程名称		取样部位	
样品名称		取样数量	
取样地点		取样时间	年 月 日
执行标准、规范			
试验项目			
见证记录：			
取样人签字：		见证人签字(见证取样和送检印章)：	
填制日期	年 月 日		

旁站记录

工程名称：

编号：

旁站的关键部位、关键工序		施工单位	
旁站开始时间		旁站结束时间	
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
发现的问题及处理情况：			
旁站监理人员(签字)			
年 月 日			

2.4 造价控制资料(B4)

工程款支付证书

工程名称:

编号:

致: _____(施工单位)

根据施工合同约定,经审核编号为_____工程款支付报审表,扣除有关款项后,同意支付工程款共计(大写)_____ (小写: _____)。

其中:

- 1. 施工单位申报款为:
- 2. 经审核施工单位应得款为:
- 3. 本期应扣款为:
- 4. 本期应付款为:

附件: 工程款支付报审表及附件

项目监理机构(盖章)
总监理工程师(签字、加盖执业印章)

年 月 日

2.5 合同管理资料 (B5)

工程暂停令

工程名称:

编号:

致: _____ (施工项目经理部)

由于 _____ 原因, 现通知你方
于 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时起, 暂停 _____ 部位 (工序) 施工,
并按下述要求做好后续工作。

要求:

项目监理机构 (盖章)
总监理工程师 (签字、加盖执业印章)
年 月 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程复工令

工程名称：

编号：

致：_____ (施工项目经理部)

我方发出的编号为_____《工程暂停令》，要求暂停施工的_____部位(工序)，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于_____年____月____日____时起恢复施工。

附件：工程复工报审表

项目监理单位(盖章)
总监理工程师(签字、加盖执业印章)

年 月 日

2.6 监理验收资料(B6)

竣工移交证书

编号：

工程名称			
致：_____（建设单位）			
兹证明施工单位_____施工的_____工程， 已按施工合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交建设单位管理，并进入保修期。 附件：单位工程验收记录			
总监理工程师(签字)		监理单位(公章)	
日期：_____年 月 日			
建设单位代表(签字)		建设单位(公章)	
日期：_____年 月 日			

第三章 施工文件(C 类)

3.1 施工管理文件(C1)

工程概况表

编号：

一般情况	工程名称		建设单位	
	建设用途		设计单位	
	建设地点		监理单位	
	总建筑面积		施工单位	
	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
	结构类型		基础类型	
	层 数		建筑檐高	
	地上面积		地下室面积	
	人防等级		抗震等级	
构造特征	地基与基础			
	柱、内外墙			
	梁、板、楼盖			
	外墙装饰			
	内墙装饰			
	楼地面装饰			
	屋面构造			
	防火设备			
机电系统名称				
其他				

用章授权及启用书

印章名称		(印模)
印章授权人		
授权人职务		
接受授权人		
接受授权人部门		
授权印章使用 起止日期		
印章授权 使用范围		

施工现场质量管理检查记录

编号：

工程名称		施工许可证号	
建设单位		项目负责人	
设计单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
施工单位		项目负责人	项目技术负责人
序号	项 目	主要内容	
1	项目部质量管理体系		
2	现场质量责任制		
3	主要专业工种操作岗位证书		
4	分包单位管理制度		
5	图纸会审记录		
6	地质勘察资料		
7	施工技术标准		
8	施工组织设计、施工方案编制及审批		
9	物资采购管理制度		
10	施工设施和机械设备管理制度		
11	计量设备配备		
12	检测试验管理制度		
13	工程质量检查验收制度		
14			
自检结果：		检查结论：	
施工单位项目负责人： 年 月 日		总监理工程师： 年 月 日	

施工日志

日期： 年 月 日

编号：

	天气状况	风力	最高/最低温度	备注
白天				
夜间				
生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题）				
技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动、技术质量安全问题、检查评定验收等）				
材料、构配件进场记录：				
施工员				

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

编号:

工程名称			
致: _____ (项目监理单位) 我方已完成_____工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批, 请予以审查。 附件: ☐施工组织设计 ☐专项施工方案 ☐施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字): 年 月 日			
审查意见: 专业监理工程师(签字): 年 月 日			
审核意见: 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 年 月 日			

施工进度计划报审表

编号：

工程名称	

致：_____（项目监理机构）

根据施工合同的约定，我方已完成_____工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。

附件：☐施工总进度计划
☐阶段性进度计划

施工项目经理部(盖章)

项目负责人(签字)：

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师(签字)：

年 月 日

审核意见：

项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字)：

年 月 日

工程开工报审表

编号：

工程名称	
致：_____ (建设单位) _____ (项目监理单位) 我方承担的_____工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于____年____月____日开工，请予以审批。 附件：证明文件资料 施工单位(盖章) 项目负责人(签字)：_____年 月 日	
审核意见： 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章)：_____年 月 日	
审批意见： 建设单位(盖章) 项目负责人(签字)：_____年 月 日	

工程复工报审表

编号：

工程名称	
致：_____ (项目监理单位) 编号为_____《工程暂停令》所停工的_____部位(工序) 已满足复工条件，我方申请于____年____月____日复工，请予以审批。 附件：证明文件资料 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字)：_____年 月 日	
审核意见： 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章)：_____年 月 日	
审批意见： 建设单位(盖章) 项目负责人(签字)：_____年 月 日	

工程临时/最终延期报审表

编号：

工程名称	

致：_____（项目监理机构）

根据施工合同_____（条款），由于_____原因，我方申请工程临时/最终延期_____（日历天），请予以批准。

附件：1. 工程延期依据及工期计算
2. 证明材料

施工项目经理部(盖章)

项目负责人(签字)：_____

_____年 月 日

审核意见：

☐ 同意工程临时/最终延期_____（日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的_____年____月____日延迟到_____年____月____日。

☐ 不同意延期，请按约定竣工日期组织施工。

项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字、加盖执业印章)：_____

_____年 月 日

审批意见：

建设单位(盖章)

建设单位代表(签字)：_____

_____年 月 日

分包单位资格报审表

编号：

工程名称			
施工单位			
分包单位		报审日期	年 月 日
致：_____ (项目监理单位) 经考察，我方认为拟选择的_____ (专业承包单位) 具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按施工合同第_____ 条款的约定进行施工或安装。分包后，我方仍然承担施工单位的责任。请予以审查和批准。 附：1. 分包单位资质资料 2. 分包单位业绩资料 3. 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书 4. 施工单位对分包单位的管理制度			
分包工程名称(部位)	工程量	分包工程合同额	备注
合计			
施工项目经理部(盖章) 施工单位项目负责人(签字): 年 月 日			
审查意见: 专业监理工程师(签字): 年 月 日			
审核意见: 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 年 月 日			

施工控制测量成果报验表

编号：

工程名称	
致：_____ (项目监理单位) 我方已完成 _____ 的施工控制测量，经自检合格。请予以查验。 附件：1. 施工控制测量依据资料 2. 施工控制测量成果表 施工项目经理部(盖章) 项目技术负责人(签字): _____ 年 月 日	
审核意见： 项目监理单位(盖章) 专业监理工程师(签字): _____ 年 月 日	

工程材料、构配件、设备报审表

工程名称:

编号:

致: _____(项目监理机构)

于_____年____月____日进场的拟用于工程_____部位的_____,
经我方检验合格, 现将相关资料报上, 请予以审查。

- 附件: 1. 工程材料、构配件或设备清单
2. 质量证明文件
3. 自检结果

施工项目经理部(盖章)
项目负责人(签字):

年 月 日

审查意见:

项目监理机构(盖章)
专业监理工程师(签字):

年 月 日

____报审、报验表

编号：

工程名称	
致：_____ (项目监理单位) 我方已完成_____工作，请予以审查或验收。 附件：☐隐蔽工程质量检验资料 ☐检验批质量检验资料 ☐分项工程质量检验资料 ☐施工试验室证明资料 ☐其他 施工项目经理部(盖章) 项目技术负责人(签字): _____ _____年 月 日	
审查或验收意见： 项目监理单位(盖章) 专业监理工程师(签字): _____ _____年 月 日	

分部工程报验表

编号：

工程名称	
致：_____ (项目监理单位) 我方已完成_____ (分部工程)，经自检合格，请予以验收。 附件：分部工程质量检验资料 施工项目经理部(盖章) 项目技术负责人(签字): _____ 年 月 日	
验收意见: 专业监理工程师(签字): _____ 年 月 日	
验收意见: 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字): _____ 年 月 日	

索赔意向通知书

编号：

工程名称	

致：_____

根据施工合同_____ (条款约定)，由于发生了_____ 事件，且该事件的发生非我方原因所致，为此，我方向_____ (单位) 提出索赔要求。

附件：索赔事件资料

提出单位(盖章)

负责人(签字)：

年 月 日

费用索赔报审表

编号：

工程名称	
致：_____ (项目监理单位) 根据施工合同_____条款的规定，由于_____的原因，我方申请索赔金额(大写)_____元，请予批准。 索赔理由： 附件：☐ 索赔金额计算 ☐ 证明材料 ☐ 索赔意向通知书 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字)：_____ 年 月 日	
审核意见： ☐ 不同意此项索赔 ☐ 同意此项索赔，索赔金额为(大写)_____ 同意/不同意索赔的理由：_____ 附件：☐ 索赔审查报告 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章)：_____ 年 月 日	
审批意见： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字)：_____ 年 月 日	

工程款支付报审表

编号：

工程名称	

致：_____ (项目监理单位)

根据合同约定，我方已完成了_____工作，建设单位应在____年____月____日前支付该项工程款共计(大写)____，(小写____)，请予以审批。

附件：☐ 已完成工程量报表
☐ 工程竣工结算证明资料
☐ 相应支持性文件

施工项目经理部(盖章)
项目负责人(签字):

年 月 日

审查意见：

1. 施工单位应得款为：
2. 本期应扣款为：
3. 本期应付款为：

附件：相应支持性材料

专业监理工程师(签字):

年 月 日

审核意见：

项目监理单位(盖章)
总监理工程师(签字、加盖执业印章):

年 月 日

审批意见：

建设单位(盖章)
建设单位代表(签字):

年 月 日

监理通知回复单

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理机构）

我方接到编号为_____的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况

施工项目经理部(盖章)

项目负责人(签字)：

年 月 日

复查意见：

项目监理机构(盖章)

总监理工程师/专业监理工程师(签字)：

年 月 日

工程质量事故调查记录

编号：

工程名称			建设单位	
勘察/设计单位			施工单位	
调查时间			调查地点	
姓 名		单 位	岗位职务	联系电话
调查人				
被调查人				
调查笔录 (可附页)				
现场证物照片		☐ 有 ☐ 无 共 张		
事故证据资料		☐ 有 ☐ 无 共 张		
被调查人签名				
调查人签名				

工程质量事故处理记录

编号：

工程名称		建设单位	
勘察/设计单位		施工单位	
事故处理时间		上报时间	
事故原因分析：			
事故处理方案：			
处理结果：			
项目专业质量检查员：		项目技术负责人：	年 月 日
验收结论：			
专业监理工程师：		总监理工程师(签章)： (建设单位项目负责人)	年 月 日

3.2 施工技术文件(C2)

技术交底记录

编号：

工程名称					
施工单位		审核人			
分包单位		☐ 专项施工方案交底 ☐ 施工作业交底			
交底工种					
接受交底范围					
交底摘要：					
交底内容：					
交底人		接受交底人数		交底时间	
接受交底人员					

图纸会审记录

编号：

工程名称				日 期		年 月 日		
地 点				专业名称				
序号	图号	提出问题			处理措施			
签 字 栏	建设单位项目负责人		监理单位总监理工程师		设计单位项目负责人		施工单位项目负责人	
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	

设计变更通知单

编号：

工程名称			日 期	年 月 日	
设计单位名称			专 业		
序号	图号	变更内容			
签字栏	建设单位项目负责人		监理单位总监理工程师		设计单位项目负责人
	年 月 日		年 月 日		年 月 日
	年 月 日		年 月 日		年 月 日

工程洽商记录

编号：

工程名称		日 期	年 月 日	
提出单位		专 业		
内容摘要				
序号	图号	洽商内容		
签字栏	建设单位项目负责人	监理单位总监理工程师	设计单位项目负责人	施工单位项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

3.3 地基与基础分部工程资料

一、施工测量文件 (C3)

工程测量控制点移交复核记录(工程基线复核记录)

编号:

工程名称		施工单位	
交接依据		复核日期	年 月 日
依据 复核 内容	平面控制点数据:		
	高程控制点数据:		
	点位示意图:		
签字栏	施工单位 项目技术负责人	监理单位 专业监理工程师	建设单位 项目技术负责人

工程定位测量记录

编号：

工程名称					
施工单位		委托单位			
图纸编号		施测日期	年 月 日		
平面坐标依据		复测日期	年 月 日		
高程依据		使用仪器			
允许误差		仪器校验日期	年 月 日		
定位抄测示意图：					
复测结果：					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	测量负责人	复测人	施测人

桩位定位测量放线记录

编号：

工程名称				施工单位			
抄测日期				抄测人			
坐标依据				复测人			
高程依据				项目技术负责人			
桩位定位测量放线示意图							
测量结果：							
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	测量负责人	复测人	施测人		

桩位偏差记录及桩位竣工图

编号：

工程名称						施工单位			
桩号	桩位偏差(mm)				桩号	桩位偏差(mm)			
	东	西	南	北		东	西	南	北
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		测量负责人		复测人		施测人

基槽平面及标高实测记录

编号：

工程名称					
施工单位				日期	年 月 日
引进水准点位置		水准高程		单位工程	
验线依据及内容：					
基槽平面、剖面简图：					
检查意见：					
签字栏	专业监理工程师	项目技术负责人	复测人	施测人	

楼层平面放线记录

编号：

工程名称				
施工单位		日 期	年 月 日	
放线部位		放线内容		
放线依据：				
放线简图：				
检查意见：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	施测人

楼层平面标高抄测记录

编号：

工程名称		日 期		
施工单位		监理单位		
抄测部位		抄测内容		
抄测依据：				
抄测说明：				
检查意见：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	施测人

沉降观测记录

编号：

工程名称							施工单位						
观测点 编号	第 次			第 次			第 次			第 次			
	年 月 日			年 月 日			年 月 日			年 月 日			
	标高 (m)	沉降量(mm)		标高 (m)	沉降量(mm)		标高 (m)	沉降量(mm)		标高 (m)	沉降量(mm)		
		本次	累计		本次	累计		本次	累计		本次	累计	
工程状态													
施测人													
记录人													
项目技术 负责人													
专业监理 工程师													
沉降观测 点布置示 意图													
永久水准点名称				永久水准点标高						仪器型号			

二、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)
(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号:

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

三、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

地基与基础验槽记录

编号：

工程名称				
施工单位		设计单位		
监理单位		勘察单位		
验槽部位		验槽日期	年 月 日	
验槽依据：施工图纸编号：_____及规程、规范。 设计变更编号：_____				
验槽内容： 现场检查及结论： 1. 基坑的位置_____、平面尺寸_____、坑底标高_____、基槽开挖至勘探报告第____层，持力层为____层。 2. 坑底、坑边岩土体和地下水情况与地质勘察报告 ☐ 是 ☐ 否相符。 3. 空穴、古墓、古井、暗沟、防空岩体及地下埋设物的情况_____，其位置、深度和性状_____。 4. 基坑底部土质的扰动情况及扰动的范围_____。 5. 基坑底部土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或者浸泡等扰动情况_____，其影响范围及深度_____。 6. 对于增强体复合地基现场检查桩位、桩头、桩间土情况_____。 文件核查： ☐ 1. 钎探记录 ☐ 2. 对于换填地基、强夯地基的现场均匀性、密实度检测报告 ☐ 3. 对于换填地基、强夯地基的承载力检测报告 ☐ 4. 对于增强体复合地基施工质量检测报告 ☐ 5. 对于特殊土地基，地基处理效果检测资料 注：验槽中不需要检查的项目可填写“/”，文件核查时应同时核查份数和其内容是否符合设计及规范要求，“√”表示核查完毕符合要求。 申报人：				
检查意见：				
签 字 栏	监理单位 总监理工程师	设计单位 项目负责人	勘察单位 项目负责人	施工单位 项目负责人

地基处理记录

编号:

工程名称		日 期		年 月 日	
施工单位		监理单位			
设计单位		勘察单位			
处理依据及方式：					
处理部位及深度(或用简图表示)：					
□有 / □无 附页(图)					
处理结果：					
检查意见：					
检查日期： 年 月 日					
签字栏	监理单位 总监理工程师	设计单位 项目负责人	勘察单位 项目负责人	施工单位 项目负责人	

地基钎探记录

编号：

工程名称					钎探日期	年 月 日		
施工单位					自由落距			
套锤重					钎径			
顺序号	各 步 锤 击 数							备注
	0~30 (cm)	30~60 (cm)	60~90 (cm)	90~120 (cm)	120~150 (cm)	150~180 (cm)	180~210 (cm)	
检查结论								
签 字 栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员			专业施工员		专业监理工程师	

排水板插板施工记录

编号：

工程名称							
施工单位				项目负责人			
分包单位				项目负责人			
设备型号				分项工程名称			
施工日期	区段划分	排水板宽度 (mm)	排水板厚度 (mm)	排水板插入 深度 (m)	外露长度 (m)	回带长度 (mm)	插板套管 垂直度
附图							
签字栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		专业监理工程师

振冲桩施工记录

编号：

工程名称				
施工单位		项目负责人		
分包单位		项目负责人		
振冲器型号		桩位编号		
填充料				
桩 长	m	振动深度	m	
密实电流	A	水 量	L/min	
水 压	kPa	下沉速率	m/min	
填料量		留振时间		
开振时间		完成时间		
复合地基 试验结果				
其他情况(必要时附草图)：				
签 字 栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	专业监理工程师

强夯地基工程施工记录

编号：

工程名称		施工日期	年 月 日至 年 月 日	
施工单位				
建筑物名称		占地面积	m ²	
场地标高	m	地下水位标高	m	
地层土质				
起重设备		夯锤规格		重量 吨
夯击遍数	第 遍	本遍每个夯击坑击数	击	
本遍夯坑数	个	本遍总夯击击数	击	
本遍夯击坑遍数	遍	总夯击坑数	个	
平均夯击能	t · m/m ²	总夯击击数	击	
场地平均沉降量	cm	累计	cm	
建筑物基础夯击坑布置简图				
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	专业监理工程师

高压喷射注浆地基工程施工记录

编号：

工程名称									
施工单位					工程地址				
高压喷射注浆 施工单位					设计桩径(m)				
设备 型号 规格	钻 机		水 泥	名 称		喷射型式			
	高压泵			强度等级		工艺类型			
	空压机		配合比			外 加 剂	名称		
	泥浆泵		水泥浆相对密度				含量(%)		
桩 号									
时间	开始(h min)								
	终止(h min)								
标高 (m)	开始								
	终止								
速度	钻进(cm/min)								
	提升(cm/min)								
	旋转/摆动(r/min)								
高压 水	压力(MPa)								
	流量(L/min)								
压缩 空气	压力(MPa)								
	流量(L/min)								
喷浆	压力(MPa)								
	流量(L/min)								
水泥浆量(m³)									
施工异常情况记录									
专业监理工程师：		项目专业质量检查员：			记录：				
年 月 日		年 月 日			年 月 日				

本表由施工单位填写并保存。

土和灰土挤密桩复合地基施工记录

编号：

工程名称						施工单位				
施工班组						地面标高				
夯填机械						填料类别				
序号	施工日期	基础编号	桩孔编号	桩孔深度(m)	桩孔直径(m)	设计填料量(m³)	实际填料量(m³)	夯填时间(min)	质量检查	备注
签字栏	专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员		专业监理工程师	

注浆记录表

编号：

工程名称					注浆泵型号						
施工单位					水泥标号				配合比		
施工日期	桩号	桩深(m)	埋管深度(m)	管径(mm)	注浆时间		注浆总时长(min)	注浆压力(MPa)	注浆量(L)	水泥用量(kg)	备注
					开始时间	结束时间					
签字栏	专业监理工程师			专业技术负责人			项目专业质量检查员		专业施工员		

旋挖桩施工记录

编号:

工程名称																			
施工单位		桩径 (mm)			桩机型号				水下混凝土量 (m³)			充盈系数		沉渣厚度 (m)		钢筋笼全长 (m)			
序 号	日 期	桩 号	设计 (m)		护筒标高 (m)	自然地面标高 (m)	成孔时间		桩长 (m)			混凝土浇灌时间		设计量	实际量	泥浆比重	钢筋笼全长 (m)		
			桩长	桩顶标高			开始	结束	成孔长	混凝土桩长	有效桩长	负空段	开始					结束	
签 字 栏			专业监理工程师					专业技术人员					项目专业质量检查员					专业施工员	

引孔施工记录

编号：

工程名称							
施工单位							
序号	桩位 编号	日期	起始时间	终止时间	引孔深度	机号	备注
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

深孔长螺旋钻机引孔施工记录

编号：

工程名称					设计引孔深度		
分包单位					钻机型号		
施工单位							
序号	桩号	日期	开孔时间	终孔时间	孔口直径	施工深度	备注
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

长螺旋钻孔灌注桩汇总表

编号：

工程名称						混凝土强度			
施工单位						混凝土坍落度			
钻机类型						设计桩径			
配筋情况									
施工日期	序号	桩位	钻孔桩顶标高(m)	钻孔桩底标高(m)	实际深度(m)	混凝土实际灌入量(m³)	灌注充盈系数	钢筋笼长(m)	备注
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人			项目专业质量检查员		专业施工员	

长螺旋钻孔灌注桩施工记录

编号：

工程名称							设计桩径					
施工单位							设计桩长					
商品混凝土厂家							混凝土强度					
钢材生产厂家							混凝土坍落度					
螺旋钻头外径				配筋情况				施工班组				
施工日期	序号	桩位编号	开孔时间	完成时间	施工深度(m)	桩孔标高(m)	混凝土灌注情况				有效桩长(m)	备注
			时:分	时:分			实际量(m³)	充盈系数	灌入耗时(分钟)	钢筋笼长度(m)		
签字栏	专业监理工程师			专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员		

挖孔桩成孔检查记录

编号：

工程名称																	
施工单位								项目负责人									
分包单位								项目负责人									
设计几何尺寸(m) 嵌岩段及持力层岩性、持力层承载力(kPa)	桩长				成孔几何尺寸(m)、嵌岩段及持力层岩性、持力层承载力(kPa)	桩长				偏位情况(mm)				成孔断面示意图			
	桩身直径					桩身直径				孔口		孔底					
	开孔直径					开孔直径				东							
	桩底标高					桩底标高					西						
	嵌岩深度					嵌岩深度				南							
	嵌岩段岩性					嵌岩段岩性											
	持力层岩性					持力层岩性											
	持力层承载力					持力层承载力											
	扩大头尺寸(m)					扩大头尺寸(m)						北					
											桩垂直度偏差(%)						
									桩顶偏位								
施工 自查 结论	专业施工员									施工班组长							
	项目专业质量检查员：年 月 日																
岩性鉴定、 复查结论	年 月 日																
项目专业技术负责人签证栏																	
施工项目技术负责人			勘察项目技术负责人			设计项目技术负责人			专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)								

钻(冲)孔灌注桩施工资料汇总表

编号:

工程名称	施工单位										项目负责人		项目专业质量检查员		混凝土工程									
	分包单位										项目负责人					混凝土浇筑量	混凝土强度 (MPa)			其他检测结果				
	桩顶标高 (m)		桩长 (m)		桩径 (m)		桩垂直度偏差 (%)		桩位偏差 (mm)		钢筋笼		坍落度 (mm)				设计强度等级	试块						
	设计	实测	设计	实测	设计	实测	设计	实测	设计	实测	纵筋数量、直径、间距	箍筋直径、间距	顶纵筋标高 (m)	设计				实测	试块强度		报告编号			
序号	桩号	开工日期	验收日期	桩端持力层岩性	进入持力层深度 (m)	沉渣厚度 (mm)	设计	实测	设计	实测	设计	实测	设计	实测	设计	实测	理论用量 (m³)	实际用量 (m³)	混凝土充盈数	设计强度等级	试块强度	报告编号		

资料员:

整理时间:

年 月 日

钻(冲)孔灌注桩成孔施工记录

地面标高(m):
 护筒标高(m):
 转盘标高(m):
 桩底设计标高(m):
 桩底实际标高(m):
 编号:
 年
 月
 日

工程名称		施工单位				项目负责人				项目负责人		年		月		日	
工程地点		分包单位				项目负责人				项目负责人							
钻头型式		日期		班次	自时分开始	钻杆读数(m)	进尺(m)		垂直度偏差(%)	实测孔径(m)	泥浆比重(g/m³)	孔内液面标高(m)	地质情况	施工情况			
钻头高度(m)							本次	累计									
钻杆长度(m)		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
		7															
		8															
		9															
		10															
		11															
		12															
钻孔深度(m)																	
沉渣厚度(mm)		设计允许偏差															
		实际															
嵌岩段		岩性															
		实际															
		深度(m)															
		实际															
桩底持力层岩(土)性		设计															
		实际															

早班班长:
 专业施工员:

中班班长:
 项目专业质量检查员:

晚班班长:
 施工技术负责人:

监理(建设)单位见证员:

护壁泥浆质量检查记录

编号：

工程名称													
工程地点													
施工单位								项目负责人					
分包单位								桩基施工负责人					
泥浆搅拌机类型								膨润土种类和特性					
日期 班次	桩号	泥浆 取样 位置	泥 浆 质 量 指 标									监理见证	
			密度 (g/cm³)	黏度 (s)	含砂率 (%)	胶体率 (%)	失水量 (mL/ 30min)	泥皮厚度 (mm/ 30min)	静切力		pH值		
									1min (mg/cm²)	10min (mg/cm²)			
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人					项目专业质量检查员			专业施工员		

地下连续墙成槽记录

编号：

工程名称									施工单位									
槽段编号 (里程)					设计槽段 标高(m)			设计槽底 地质		设计槽厚度 (cm)			导墙顶标高 (m)			地面标高 (m)		
时间					工程 内容	成槽深度(m)		槽底 标高 (m)	槽平 均宽 度 (m)	槽底 地质	槽壁 垂直 度 (%)	槽轴线偏 位情况		泥浆		备注		
月日	起		止			本次 深度	累计 深度							相对 密度	粘度			
	时	分	时	分														
签 字 栏	专业监理工程师				专业技术负责人				项目专业质量检查员				专业施工员					

钻(冲)孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录

编号：

工程名称												
施工单位							项目负责人					
分包单位							项目负责人					
地下连续墙槽段编号				钻(冲)孔桩序号				施工日期		年 月 日		
主要参数	护筒顶标高	验收时孔底标高	开管时孔底标高	竖管总长	开拌时间	完成时间	混凝土强度等级	混凝土坍落度	纵筋顶标高(m)	充盈系数	实际混凝土量(m³)	
	m	m	m	m	d h min	d h min		mm				
混凝土浇筑过程 监控记录	每隔 min 观测记录	混凝土灌注量(m³)		混凝土实测坍落度(mm)	孔内混凝土面高度(m)	导管长度(m)	埋管深度(m)	平均断面Φ(mm)	混凝土桩地质柱状断面示意图			
		混凝土拌数	折合混凝土量									
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	h min											
	值班专业施工员			前台班组长				记录人			项目专业质量检查员	
			后台班组长									

监理(建设)单位见证员：

静压桩压桩力施工记录

编号：

工程名称						分包单位					设计桩长(m)						
施工单位						监理单位					设计压桩力(kN)						
桩型						设备型号					节点连接						
施工日期	施工序号	桩位编号	场地标高(m)	桩顶标高(m)	开始时间(时/分)	终止时间(时/分)	单桩长度(m)				送桩深度(m)	沉桩总长(m)	最终压力(kN)	垂直度(%)	备注		
							1	2	3	4							
签字栏	专业监理工程师					专业技术负责人					项目专业质量检查员					专业施工员	

锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录汇总表

编号:

工程名称		施工单位					桩尖标高 (m)	送桩长度 (m)	最终桩顶 标高 (m)	总锤 击数	总桩数	备注	
序号	桩号	预制号	打桩日期	外观 质量	实际桩长 (m)	桩尖长					最后三阵贯入度 (cm/10 击)		
签字栏		专业监理工程师					专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

内击式套管成孔灌注桩施工工艺试验记录表

编号:

工程名称		施工单位		项目负责人		自然地面 标高		m											
工程地点		桩基分包单位		桩基工程施工 负责人		设计桩径		m											
桩型及规格		桩机型号		设计纵筋 顶端标高		设计桩顶 标高		m											
设计单桩 承载力		kN		设计混凝土 强度等级		桩锤重量		t											
序号	施工 日期	桩号	桩管 长度 (m)	实际 沉管 深度 (m)	总锤 击数	扩大头 混凝土 量 (m³)	钢筋笼		安装	设计 护顶 标高 (m)	桩身混 凝土标 高 (m)	桩身混 凝土量 (m³)	实际 使用 桩长 (m)	桩身混凝土强度 等级(MPa)	试块	桩身 平均 直径 (m)	桩位 偏差 (mm)	桩身 倾斜率 (%)	备注
							纵筋 长度 (m)	纵筋数 量、级 别、直 径、 间距											
主要施工参数确定																			
桩锤质量(t)										结论:									
锤落距(m)										项目 专业 技术 负责人 签证表									
最后三阵平均每阵贯入度(mm)										单位									
施工桩长(m)，从m标高计起										姓名									
管塞碎石消耗量(m³)										职务及职称									
扩大头混凝土量(m³)										姓名									
总混凝土量(m³)										职务及职称									

内击式套管成孔灌注桩施工记录表

编号:

工程名称	施工单位						项目负责人		桩机型号		备注							
	分包单位						项目负责人		桩身平均直径 (m)		桩身倾斜率 (%)							
	总锤击数						桩身混凝土强度等级 (MPa)		桩位偏差 (mm)		桩身							
序 号	施 工 日 期	桩 号	桩管长度 (m)	实际沉管深度 (m)	管塞碎石消耗量 (m³)	贯入度 (mm)	总锤击数	锤落距 (m)	扩大头混凝土量 (m³)	钢筋笼	安装	设计顶标高 (m)	桩身混凝土标高 (m)	桩身混凝土量 (m³)	实际使用桩长 (m)	桩身混凝土强度等级 (MPa)	试块	设计

载体桩工程施工记录表

编号：

工程名称					
施工单位			项目负责人		
分包单位			项目负责人		
桩位编号			桩身混凝土强度等级		
地面标高(m)			成桩时间	起	止
三击贯入度(mm)	一击	二击	三击	合计	
实测项目	设计值		实测值		
桩顶标高(m)					
钢筋笼顶标高(m)					
桩身直径(mm)					
桩长(m)					
钢筋笼长(m)					
夯填C40干硬性混凝土					
灌注混凝土量(m³)					
混凝土灌注充盈系数					
载体桩平面图示：					

记录员：

项目专业质量检查员：

施工班组长：

监理(建设)单位见证员：

专业施工员：

锚杆钻孔施工记录

工程名称:
设计孔长:

施工单位:
设计孔径:

编号:
钻孔日期: 年 月 日
钻机型号:

锚杆 编号	地层 类别	钻孔直径 (mm)	套管外径 (mm)	钻孔时间 (min)	钻孔长度 (m)	套管长度 (m)	钻孔倾角 (°)	备注
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

锚杆注浆施工记录

工程名称:
设计浆量:

施工单位:

编号:
注浆日期: 年 月 日
注浆设备:

锚杆 编号	地层 类别	注浆 部位	注浆材料 及配合比	注浆开始 时间	注浆终止 时间	注浆压力 (MPa)	注浆量 (L)	备注
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

锚杆张拉与锁定记录

工程名称:
锚具型号:

施工单位:

编号:
张拉日期: 年 月 日
张拉设备:

锚杆 编号	张拉锁定 荷载	油压表读数 (MPa)	测定时间 (min)	位移读数			位移增量 (mm)	备注
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人	项目专业质量检查员			专业施工员	

混凝土开盘鉴定

编号：

工程名称								
施工单位					搅拌方式			
强度等级					要求坍落度			
配合比编号					试配单位			
水灰比					砂率			
材料名称		水泥	砂	石	水	外加剂		掺合料
设计每m³用料(kg)								
调整后每盘用量(kg)		砂含水率 %，石含水率 %						
鉴定 结果	鉴定 项目	混凝土拌合物性能			混凝土试块抗压 强度(MPa)	原材料与配合比 用料是否相符		
		坍落度	保水性	粘聚性				
	设计							
	实测							
鉴定结论： 年 月 日								
搅拌机组负责人		项目专业质量检查员			施工单位技术负责人		监理(建设)单位	
年 月 日					年 月 日			

采用现场搅拌混凝土的工程，本表由施工单位填写并保存。

自拌混凝土施工记录

编号：

工程名称				部位	
天气		气温		标高	
混凝土强度等级、抗渗等级	C: P:	配合比报告 编号		当班浇筑量	
水泥种类、标号、生产厂家、生产日期			材料用量 (kg)	每盘水泥____, 砂____, 石____, 外加剂____, 掺合料____, 水____	
当班开始时间		停歇 时间	☐ 1. 不间断 ☐ 2. 从 时 分 停止 至 时 分 开始	当班终止 时间	
模板及支撑体系是否已验收, 是否牢固, 是否可能漏浆		钢筋及其他预埋预留是否已验收		原材料是否已验收, 并符合要求	
钢筋定位措施是否可靠 (板负筋及底筋、柱插筋、预留筋)		是否已有控制板标高、厚度的措施		模板是否已涂隔离剂, 已淋湿, 已清理干净	
振捣方式					
中途是否停歇		停歇部位		停歇原因	
施工缝(如果有)位置		施工缝处理方法			
标准养护试块	编号: 28 天强度:	同条件养护试块	编号: 试块强度:	拆模判别试块	编号: 拆模时强度:
初次淋水养护日期	年 月 日 时	覆盖养护措施		结束养护日期	
拆侧模日期	预计: 实际:		拆底模日期	预计: 实际:	
其他情况(包括事故处理、必要时附图):					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

商品混凝土施工记录

编号：

工程名称					部位		
天气		气温			标高		
混凝土强度等级、抗渗等级	C: P:	配合比报告编号			当班浇筑量		
商品混凝土生产厂名称		质量证明文件是否齐全			实测坍落度		
当班开始时间		停歇时间	☐ 1. 不间断 ☐ 2. 从 时 分停止 至 时 分开始		当班终止时间		
模板及支撑体系是否已验收, 是否牢固, 是否可能漏浆		钢筋及其他预埋预留是否已验收			原材料是否已验收, 并符合要求		
钢筋定位措施是否可靠(板负筋及底筋、柱插筋、预留筋)		是否已有控制板标高、厚度的措施			模板是否已涂隔离剂, 已淋湿, 已清理干净		
振捣方式							
中途是否停歇		停歇部位			停歇原因		
施工缝(如果有)位置		施工缝处理方法					
标准养护试块	编号: 28 天强度:	同条件养护试块	编号: 试块强度:	拆模判别试块	编号: 拆模时强度:		
初次淋水养护日期	年 月 日 时	覆盖养护措施			结束养护日期		
拆侧模日期	预计: 实际:		拆底模日期		预计: 实际:		
其他情况(包括事故处理、必要时附图):							
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

混凝土浇灌申请书

编号：

工程名称		申请浇灌时间	
申请浇灌部位		申请方量 (m³)	
技术要求		强度等级	
混凝土生产厂家			
施 工 准 备 检 查		专业施工员 (项目专业质量检查员)签字	
1. 隐蔽工程验收和技术复核			
2. 对操作人员进行技术交底			
3. 根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件			
以上各项准备完成，申请浇筑混凝土。			
申请人：			
签 字 栏	总/专业监理工程师		项目技术负责人

现浇混凝土结构拆模申请记录

编号：

工程名称					
施工单位			申请拆模部位		
混凝土强度等级		混凝土浇筑完成时间		申请拆模日期	
构件类型 (注：在所选择构件类型的□内划“√”)					
☐ 墙	☐ 柱	板 ☐ 跨度≤2m ☐ 2m<跨度≤8m ☐ 跨度>8m	梁 ☐ 跨度≤8m ☐ 跨度>8m	☐ 悬臂构件	强度报告 编号
拆模时混凝土强度要求		龄期(d)	同条件混凝土抗压强度(MPa)	达到设计强度等级(%)	
应达到设计强度的____%(或____MPa)					
审批意见： 批准拆模日期： 年 月 日					
签 字 栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		申 请 人

大体积混凝土养护测温记录

编号：

工程名称							施工单位					
测温部位						测温方式				养护方法		
测温时间			大气温度 (℃)	入模温度 (℃)	孔号	各测温孔 温度(℃)		$t_{中}-t_{上}$ (℃)	$t_{中}-t_{下}$ (℃)	$t_{气}-t_{上}$ (℃)	内外最大 温差记录 (℃)	裂缝 宽度 (mm)
月	日	时										
						上						
						中						
						下						
						上						
						中						
						下						
						上						
						中						
						下						
						上						
						中						
						下						
						上						
						中						
						下						
						上						
						中						
						下						
审核意见：												
签 字 栏	专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员					

同条件养护混凝土试件测温记录

编号：

工程名称					
施工单位			施工部位		
日 期	最高温度(℃)	最低温度(℃)	平均测温(℃)	累计温度(℃)	测温人

注：对于日平均温度，当无实测值时，可采用为当地天气预报的最高温、最低温的平均值。

地下工程渗漏水检测记录

编号：

工程名称		结构类型		
防水等级		检测部位		
渗漏水量 检测	1. 单个湿渍的最大面积 m^2 ；总湿渍面积 m^2			
	2. 每 100m^2 的渗水量 $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ ；整个工程平均渗水量 $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$			
	3. 单个漏水点的最大漏水量 L/d ；整个工程平均漏水量 $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$			
结构内表面的 渗漏水展开图	(渗漏水现象用标识符号描述)			
处理意见 与结论	(按地下工程防水等级标准)			
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

大型构件吊装记录

编号：

工程名称			施工单位				
使用部位			吊装日期		年 月 日		
序号	构件名称及编号	安装位置	安 装 检 查				备注
			搁置与搭接尺寸	接头(点)处理	固定方法	标高检查	
结论：							
签字栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

焊接材料烘焙记录

编号：

工程名称				施工单位							
焊材牌号				规格 (mm)				焊材厂家			
钢材材质				烘焙方法				烘焙日期		年 月 日	
序号	施焊部位	烘焙数量 (kg)	烘 焙 要 求					保温要求		备注	
			烘干温度 (℃)	烘干时间 (h)	实际烘焙			降至恒温 (℃)	保温时间 (h)		
					烘焙日期	从时分	至时分				
说明： 1、焊条、焊剂等在使用前，应按产品说明书及有关工艺文件规定的技术要求进行烘干。 2、焊接材料烘干后应存放在保温箱内，随用随取，焊条由保温箱 (筒) 取出到施焊的时间不得超过 2h，酸性焊条不宜超过 4h。烘干温度 250～300℃。											
签字栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员				专业施工员				

预应力筋张拉记录(二)

编号：

工程名称									
施工单位					见证单位				
施工部位					张拉日期				
张拉 顺序 编号	计算值	预应力筋张拉伸长实测值 (cm)							备注
		一端张拉			另一端张拉			总伸长	
		原长 L_1	实长 L_2	伸长 ΔL	原长 L'_1	实长 L'_2	伸长 $\Delta L'$		
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员	

有粘结预应力结构灌浆记录

编号：

工程名称				灌浆日期	年 月 日
施工单位				施工部位	
灌浆配合比				灌浆要求 压力值	
水泥强度等级		进厂 日期	年 月 日	复试报告 编号	
灌浆点简图与编号：					
灌浆点编号	灌浆压力值 (MPa)	灌浆量 (L)	灌浆点编号	灌浆压力值 (MPa)	灌浆量 (L)
备注：					
签 字 栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

钢筋机械连接外观检查记录

编号：

工程名称			施工单位		
检查依据			监理单位		
接头总数			抽查个数		
使用部位		钢筋规格 (mm)		丝头标准长度 (mm)	
接头编号	通规检查	止规检查	丝头实测长度 (mm)	端面平整情况	备注
检查结论： 检查日期： 年 月 日					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

直螺纹校核扭矩检查记录

编号：

工程名称			施工单位		
检查部位			监理单位		
接头总数			抽查个数		
检查依据			拧紧扭矩标准值(N·m)		
测点编号	钢筋直径	实测扭矩值(N·m)	测点编号	钢筋直径	实测扭矩值(N·m)
检测仪器	仪器名称： 证书编号：				
检查结论：					
检查日期： 年 月 日					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

不合格项处理记录

编号：

工程名称		发生/发现日期	年 月 日
不合格项发生部位与原因： 致： 由于以下情况的发生，使你单位在_____发生严重□/一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。 具体情况： □自行整改 □整改后报我方验收 签发人： 签发日期： 年 月 日			
不合格项改正措施： 整改期限： 整改责任人：			
不合格项整改结果： 致： 根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。 整改结论：□同意隐蔽 □继续整改 □返工重做 □其他 验收人： 日期： 年 月 日			

本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方、建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

四、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

砂浆试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称							强度等级				
施工单位							养护方法				
统计期		年 月 日至 年 月 日					结构部位				
每 组 强 度 值 (MPa)											
试块组数 n		强度标准值 f_2 (MPa)			平均值 $f_{2, m}$ (MPa)		最小值 $f_{2, min}$ (MPa)		0.85 f_2		
判定式		$f_{2, m} \geq 1.1 f_2$					$f_{2, min} \geq 0.85 f_2$				
结果											
结论：											
批 准				审 核				统 计			

混凝土试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称								强度等级			
施工单位								养护方法			
监理单位								见证人			
统计区间		年 月 日至 年 月 日						结构部位			
每组 强度 值 (MPa)											
统计区间 试块组数 n		强度标准值 $f_{cu, k}$ (MPa)		平均值 m_{fcu} (MPa)		最小值 $f_{cu, min}$ (MPa)		标准差 S_{fcu} (MPa)		合格判定系数	
										λ_1	λ_2
										λ_3	λ_4
采用的评定方法		☐ 统计方法 (试块组数为 10 组及以上)						☐ 非统计方法 (试块组数为 3-9 组)			
评定计算		m_{fcu}		$f_{cu, k} + \lambda_1 \cdot S_{fcu}$		$\lambda_2 \cdot f_{cu, k}$		$\lambda_3 \cdot f_{cu, k}$		$\lambda_4 \cdot f_{cu, k}$	
判定式		$m_{fcu} \geq f_{cu, k} + \lambda_1 \cdot S_{fcu}$				$f_{cu, min} \geq \lambda_2 \cdot f_{cu, k}$		$m_{fcu} \geq \lambda_3 \cdot f_{cu, k}$		$f_{cu, min} \geq \lambda_4 \cdot f_{cu, k}$	
判定结果		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求				☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求	
结论： ☐ 本批混凝土强度检验评定合格 ☐ 本批混凝土强度检验评定不合格											
批 准				审 核				统 计			

混凝土结构位置与尺寸偏差检测记录

编号：

工程名称							
施工单位					检验日期	年 月 日	
项目负责人					项目技术负责人		
监理单位					见证人		
序号	检验项目		设计要求及 规范规定	样本 总数	抽样 数量	合格率	验收结论
1	柱截面尺寸		+10, -5				
2	柱垂直度	层高≤6m	10				
		层高>6m	12				
3	墙厚		+10, -5				
4	梁高		+10, -5				
5	板厚		+10, -5				
6	层高		±10				
签字 栏	专业监理工程师				项目专业技术负责人		

注：1. 柱截面尺寸：抽检 1% 构件，且不少于 3 个。选取柱的一边量测柱中部、下部及其他部位，取 3 点平均值；

2. 柱垂直度：抽检 1% 构件，且不少于 3 个。沿两个方向分别量测，取较大值；

3. 墙厚：代表性自然间抽检 1%，且不少于 3 间。墙身中部量测 3 点，取平均值；测点间距不应小于 1m；

4. 梁高：抽检 1% 构件，且不少于 3 个。量测一侧边跨中及两个距离支座 0.1m 处，取 3 个平均值；量测值可取腹板高度加上此处楼板的实测厚度；

5. 板厚：代表性自然间抽检 1%，且不少于 3 间。悬挑板取距离支座 0.1m 处，沿宽度方向取包括中心位置在内的随机 3 点取平均值；其他楼板，在同一对角线上量测中间及距离两端各 0.1m 处，取 3 点平均值；

6. 层高：代表性自然间抽检 1%，且不少于 3 间。与板厚测点相同，量测板顶至上层楼板板底净高，层高度量测值为净高与板厚之和，取 3 点平均值；

7. 本表由施工单位填写；

8. 本表应依据原始检查记录编制。原始检查记录应作为本表附件。

五、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

素土、灰土地基检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	地基承载力	不小于设计值	/			
	2	配合比	设计值	/			
	3	压实系数	不小于设计值	/			
一般 项目	1	石灰粒径	≤5mm	/			
	2	土料有机质含量	≤5%	/			
	3	土颗粒粒径	≤15mm	/			
	4	含水量	最优含水量 ±2%	/			
	5	分层厚度	±50mm	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

砂和砂石地基检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	配合比	设计值	/		
	3	压实系数	不小于设计值	/		
一般项目	1	砂石料有机质含量	≤5%	/		
	2	砂石料含泥量	≤5%	/		
	3	砂石料粒径	≤50mm	/		
	4	分层厚度	±50mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

土工合成材料地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	土工合成材料强度	$\geq -5\%$	/		
	3	土工合成材料延伸率	$\geq -3\%$	/		
一般项目	1	土工合成材料搭接长度	$\geq 300\text{mm}$	/		
	2	土石料有机质含量	$\leq 5\%$	/		
	3	层面平整度	$\pm 20\text{mm}$	/		
	4	分层厚度	$\pm 25\text{mm}$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

粉煤灰地基检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	压实系数	不小于设计值	/		
一般项目	1	粉煤灰粒径	0.001~2.000mm	/		
	2	氧化铝及二氧化硅含量	≥70%	/		
	3	烧失量	≤12%	/		
	4	分层厚度	±50mm	/		
	5	含水量	最优含水量 ±4%	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

强夯地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	处理后地基土的强度	不小于设计值	/		
	3	变形指标	设计值	/		
一般 项目	1	夯锤落距	±300mm	/		
	2	夯锤质量	±100kg	/		
	3	夯击遍数	不小于设计值	/		
	4	夯击顺序	设计要求	/		
	5	夯击击数	不小于设计值	/		
	6	夯点位置	±500mm	/		
	7	夯击范围(超出基础范围距离)	设计要求	/		
	8	前后两遍间歇时间	设计值	/		
	9	最后两击平均夯沉量	设计值	/		
	10	场地平整度	±100mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注浆地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果		
	1	地基承载力			不小于设计值		/						
	2	处理后地基土的强度			不小于设计值		/						
	3	变形指标			设计值		/						
一般项目	1	原材料检验		注浆用砂	粒径		<2.5mm		/				
					细度模数		<2.0		/				
					含泥量		<3%		/				
					有机质含量		<3%		/				
				注浆用黏土	塑性指数		>14		/				
					黏粒含量		>25%		/				
					含砂率		<5%		/				
					有机质含量		<3%		/				
		粉煤灰	细度模数		不粗于同时 使用的水泥		/						
			烧失量		<3%		/						
			水玻璃：模数		3.0~3.3		/						
			其他化学浆液		设计值		/						
		2	注浆材料称量			±3%		/					
		3	注浆孔位			±50mm		/					
	4	注浆孔深			±100mm		/						
	5	注浆压力			±10%		/						
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员：										
			年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师：											
		年 月 日											

预压地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	处理后地基土的强度	不小于设计值	/		
	3	变形指标	设计值	/		
一般 项目	1	预压载荷(真空度)	$\geq -2\%$	/		
	2	固结度	$\geq -2\%$	/		
	3	沉降速率	$\pm 10\%$	/		
	4	水平位移	$\pm 10\%$	/		
	5	竖向排水体位置	$\leq 100\text{mm}$	/		
	6	竖向排水体插入深度	+200mm 0mm	/		
	7	插入塑料排水带的回带长度	$\leq 500\text{mm}$	/		
	8	竖向排水体高出砂垫层距离	$\geq 100\text{mm}$	/		
	9	插入塑料排水带的回带根数	$< 5\%$	/		
	10	砂垫层材料的含泥量	$\leq 5\%$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

砂石桩复合地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合地基承载力	不小于设计值	/		
	2	桩体密实度	不小于设计值	/		
	3	填料量	$\geq -5\%$	/		
	4	孔深	不小于设计值	/		
一般 项目	1	填料的含泥量	$< 5\%$	/		
	2	填料的有机质含量	$\leq 5\%$	/		
	3	填料粒径	设计要求	/		
	4	桩间土强度	不小于设计值	/		
	5	桩位	$\leq 0.3D$ mm	/		
	6	桩顶标高	不小于设计值	/		
	7	密实电流	设计值	/		
	8	留振时间	设计值	/		
	9	褥垫层夯填度	≤ 0.9	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值；D为设计桩径(mm)。

高压喷射注浆复合地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合地基承载力	不小于设计值	/		
	2	单桩承载力	不小于设计值	/		
	3	水泥用量	不小于设计值	/		
	4	桩长	不小于设计值	/		
	5	桩身强度	不小于设计值	/		
一般 项目	1	水胶比	设计值	/		
	2	钻孔位置	≤50mm	/		
	3	钻孔垂直度	≤1/100	/		
	4	桩位	≤0.2Dmm	/		
	5	桩径	≥-50mm	/		
	6	桩顶标高	不小于设计值	/		
	7	喷射压力	设计值	/		
	8	提升速度	设计值	/		
	9	旋转速度	设计值	/		
	10	褥垫层夯填度	≤0.9	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：D 为设计桩径(mm)。

水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	复合地基承载力		不小于设计值		/					
	2	单桩承载力		不小于设计值		/					
	3	水泥用量		不小于设计值		/					
	4	搅拌叶回转直径		±20mm		/					
	5	桩长		不小于设计值		/					
	6	桩身强度		不小于设计值		/					
一般项目	1	水胶比		设计值		/					
	2	提升速度		设计值		/					
	3	下沉速度		设计值		/					
	4	桩 位	条基边桩沿轴线	≤1/4D		/					
			垂直轴线	≤1/6D		/					
			其他情况	≤2/5D		/					
	5	桩顶标高		±200mm		/					
	6	导向架垂直度		≤1/150		/					
7	褥垫层夯填度		≤0.9		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

注：D 为设计桩径 (mm)。

土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合地基承载力	不小于设计值	/		
	2	桩体填料平均压实系数	≥0.97	/		
	3	桩长	不小于设计值	/		
一般项目	1	土料有机质含量	≤5%	/		
	2	含水量	最优含水量 ±2%	/		
	3	石灰粒径	≤5mm	/		
	4	桩位	条基边桩沿轴线	≤1/4D	/	
			垂直轴线	≤1/6D	/	
			其他情况	≤2/5D	/	
	5	桩径	+50mm 0mm	/		
	6	桩顶标高	±200mm	/		
	7	垂直度	≤1/100	/		
	8	砂、碎石褥垫层夯填度	≤0.9	/		
9	灰土垫层压实系数	≥0.95	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注: D 为设计桩径(mm)。

水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	复合地基承载力		不小于设计值		/					
	2	单桩承载力		不小于设计值		/					
	3	桩长		不小于设计值		/					
	4	桩径		+50mm 0mm		/					
	5	桩身完整性		-		/					
	6	桩身强度		不小于设计 要求		/					
一般项目	1	桩 位	条基边桩沿轴线	$\leq 1/4D$		/					
			垂直轴线	$\leq 1/6D$		/					
			其他情况	$\leq 2/5D$		/					
	2	桩顶标高		$\pm 200\text{mm}$		/					
	3	桩垂直度		$\leq 1/100$		/					
	4	混合料坍落度		160~220mm		/					
	5	混合料充盈系数		≥ 1.0		/					
	6	褥垫层夯填度		≤ 0.9		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

注：D 为设计桩径 (mm)。

夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称	
施工单位			项目负责人			检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人			检验批部位	
施工依据					验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合地基承载力		不小于设计值	/		
	2	桩体填料平均压实系数		≥0.97	/		
	3	桩长		不小于设计值	/		
	4	桩身强度		不小于设计 要求	/		
一般项目	1	土料有机质含量		≤5%	/		
	2	含水量		最优含水量 ±2%	/		
	3	土料粒径		≤20mm	/		
	4	桩位	条基边桩沿轴线	≤1/4D	/		
			垂直轴线	≤1/6D	/		
			其他情况	≤2/5D	/		
	5	桩径		+50mm 0mm	/		
	6	桩顶标高		±200mm	/		
	7	桩孔垂直度		≤1/100	/		
	8	褥垫层夯填度		≤0.9	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

注: D 为设计桩径(mm)。

无筋扩展基础检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称					
施工单位		项目负责人		检验批容量					
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位					
施工依据				验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	轴线位置	砖基础	≤10mm		/			
			毛石基础	毛石 砌体	料石砌体				
					毛料石	粗料石			
				≤20mm	≤20mm	≤15mm	/		
		混凝土基础	≤15mm		/				
	2	混凝土强度		不小于设计值		/			
3	砂浆强度		不小于设计值		/				
一般项目	1	L(或 B) ≤30		±5mm		/			
		30<L(或 B) ≤60		±10mm		/			
		60<L(或 B) ≤90		±15mm		/			
		L(或 B) >90		±20mm		/			
	2	基础 顶面 标高	砖基础	±15mm		/			
			毛石基础	毛石 砌体	料石砌体				
					毛料石	粗料石			
					±25mm	±25mm			
		混凝土基础	±15mm		/				
	3	毛石砌体厚度		+30mm 0mm	+30mm 0mm	+15mm 0mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

注：L 为长度(m)；B 为宽度(m)。

钢筋混凝土扩展基础检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	混凝土强度	不小于设计值	/		
	2	轴线位置	≤15mm	/		
一般项目	1	L(或 B) ≤30 (m)	± 5mm	/		
		30 < L (或 B) ≤60 (m)	± 10mm	/		
	2	60 < L (或 B) ≤90 (m)	± 15mm	/		
		L (或 B) > 90 (m)	± 20mm	/		
		基础顶面标高	± 15mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：L 为长度(m)；B 为宽度(m)。

筏形与箱形基础检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	混凝土强度	不小于设计值	/		
	2	轴线位置	≤15mm	/		
一般 项目	1	基础顶面标高	±15mm	/		
	2	平整度	±10mm	/		
	3	尺寸	+15mm -10mm	/		
	4	预埋件中心位置	≤10mm	/		
	5	预留洞中心线位置	≤15mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

锤击预制桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控 项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1		承载力		不小于设计值		/					
	2		桩身完整性		-		/					
一般 项目	1		成品桩质量		表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂窝面积小于总面积的0.5%		/					
	2	桩位	带有基础梁的桩 (mm)	垂直基础梁的中心线	$\leq 100 + 0.01H$		/					
				沿基础梁的中心线	$\leq 150 + 0.01H$		/					
		承台桩 (mm)	桩数为1根~3根桩基中的桩	$\leq 100 + 0.01H$		/						
			桩数大于或等于4根桩基中的桩	$\leq 1/2$ 桩径+0.01H 或 $1/2$ 边长+0.01H		/						
	3		电焊条质量		设计要求		/					
	4	接桩： 焊缝质量	咬边深度		$\leq 0.5\text{mm}$		/					
			加强层高度		$\leq 2\text{mm}$		/					
			加强层宽度		$\leq 3\text{mm}$		/					
			焊缝电焊质量外观		无气孔、无焊瘤、无裂缝		/					
			焊缝探伤检验		设计要求		/					
		电焊结束后停歇时间		$\geq 8(3)\text{min}$		/						
		上下节平面偏差		$\leq 10\text{mm}$		/						
		节点弯曲矢高		同桩体弯曲要求		/						
	5		收锤标准		设计要求		/					
	6		桩顶标高		$\pm 50\text{mm}$		/					
	7		垂直度		$\leq 1/100$		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

注：括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值；H为桩基施工面至设计桩顶的距离。

静压预制桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据				验收依据				《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	承载力			不小于设计值		/					
	2	桩身完整性			-		/					
一 般 项 目	1	成品桩质量			表面平整、颜色均 匀，掉角深度小于 10mm，蜂窝面积小于 总面积的 0.5%		/					
	2	桩 位	带有基 础梁的 桩 (mm)	垂直基础梁的中 心线	$\leq 100+0.01H$		/					
				沿基础梁的中 心线	$\leq 150+0.01H$		/					
		承台 桩 (mm)	桩数为 1 根~3 根 桩基中的桩	$\leq 100+0.01H$		/						
			桩数大于或等于 4 根桩基中的桩	$\leq 1/2$ 桩径+0.01H 或 $1/2$ 边长+0.01H		/						
	3	电焊条质量			设计要求		/					
	4	接 桩 ： 焊 缝 质 量	咬边深度		$\leq 0.5\text{mm}$		/					
			加强层高度		$\leq 2\text{mm}$		/					
			加强层宽度		$\leq 3\text{mm}$		/					
			焊缝电焊质量外观		无气孔、无焊瘤、无 裂缝		/					
			焊缝探伤检验		设计要求		/					
		电焊结束后停歇时间			$\geq 6(3)\text{min}$		/					
		上下节平面偏差			$\leq 10\text{mm}$		/					
		节点弯曲矢高			同桩体弯曲要求		/					
	5	终压标准			设计要求		/					
	6	桩顶标高			$\pm 50\text{mm}$		/					
	7	垂直度			$\leq 1/100$		/					
8	混凝土灌芯			设计要求		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

注：电焊结束后停歇时间项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值；H 为桩基施工面至设计桩顶的距离。

泥浆护壁成孔灌注桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	承载力		不小于设计值		/					
	2	孔深		不小于设计值		/					
	3	桩身完整性		-		/					
	4	混凝土强度		不小于设计值		/					
	5	嵌岩深度		不小于设计值		/					
一般 项目	1	垂 直 度	D<1000mm	$\leq 1/100$		/					
			D ≥ 1000 mm	$\leq 1/100$		/					
	2	孔 径	D<1000mm	≥ 0 mm		/					
			D ≥ 1000 mm	≥ 0 mm		/					
	3	桩 位	D<1000mm	$\leq 70+0.01H$		/					
			D ≥ 1000 mm	$\leq 100+0.01H$		/					
	4	泥 浆 指 标	比重(黏土或砂性土中)	1.10~1.25		/					
			含砂率	$\leq 8\%$		/					
			黏度	18~28s		/					
	5	泥浆面标高(高于地下水位)		0.5~1.0m		/					

干作业成孔灌注桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	承载力		不小于设计值		/					
	2	孔深及孔底土岩性		不小于设计值		/					
	3	桩身完整性		-		/					
	4	混凝土强度		不小于设计值		/					
	5	桩径	干成孔灌注桩	$\geq 0\text{mm}$		/					
			人工挖孔桩	$\geq 0\text{mm}$		/					
一般 项目	1	桩位	干成孔灌注桩	$\leq 70+0.01H$		/					
			人工挖孔桩	$\leq 50+0.005H$		/					
	2	垂直 度	干成孔灌注桩	$\leq 1/100$		/					
			人工挖孔桩	$\leq 1/200$		/					
	3	桩顶标高		+30mm -50mm		/					
	4	混凝土坍落度		90~150mm		/					
	5	钢筋 笼质 量	主筋间距	$\pm 10\text{mm}$		/					
			长度	$\pm 100\text{mm}$		/					
			钢筋材质检验	设计要求		/					
			箍筋间距	$\pm 20\text{mm}$		/					
笼直径			$\pm 10\text{mm}$		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

注：H 为桩基施工面至设计桩顶的距离(mm)；D 为设计桩径(mm)。

长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	承载力		不小于设计值		/					
	2	混凝土强度		不小于设计值		/					
	3	桩长		不小于设计值		/					
	4	桩径		不小于设计值		/					
	5	桩身完整性		-		/					
一般 项目	1	混凝土坍落度		160~220mm		/					
	2	混凝土充盈系数		≥ 1.0		/					
	3	垂直度		$\leq 1/100$		/					
	4	桩 位	泥浆护壁 钻孔桩	D<1000mm	$\leq 70+0.01H$	/					
				D $\geq$ 1000mm	$\leq 100+0.01H$	/					
			套管成孔 灌注桩	D<500mm	$\leq 70+0.01H$	/					
				D $\geq$ 500mm	$\leq 100+0.01H$	/					
			干成孔灌注桩		$\leq 70+0.01H$		/				
	5	桩顶标高		+30mm -50mm		/					
	6	钢筋笼顶标高		$\pm 100\text{mm}$		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

沉管灌注桩检验批质量验收记录


编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据					验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	承载力		不小于设计值	/		
	2	混凝土强度		不小于设计要求	/		
	3	桩身完整性		-	/		
	4	桩长		不小于设计值	/		
一般项目	1	桩径	D<500	≥0mm	/		
			D≥500	≥0mm	/		
	2	混凝土坍落度		80~100mm	/		
	3	垂直度		≤1/100	/		
	4	桩位	D<500	≤70+0.01H	/		
			D≥500	≤100+0.01H	/		
	5	拔管速度		1.2~1.5m/min	/		
	6	桩顶标高		+30mm -50mm	/		
	7	钢筋笼笼顶标高		±100mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

注：H 为桩基施工面至设计桩顶的距离(mm)；D 为设计桩径(mm)。

钢桩施工检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	承载力			不小于设计值		/					
	2	钢桩外径 或断面尺寸	桩端		$\leq 0.5\%D$		/					
			桩身		$\leq 0.1\%D$		/					
	3	桩长			不小于设计值		/					
	4	矢高			$\leq 1\%l$ mm		/					
一般项目	1	桩位	带有基础梁的桩	垂直基础梁的中心线	$\leq 100+0.01H$		/					
				沿基础梁的中心线	$\leq 150+0.01H$		/					
		承台桩	桩数为 1 根~3 根桩基中的桩		$\leq 100+0.01H$		/					
			桩数大于或等于 4 根桩基中的桩		$\leq 1/2$ 桩径+0.01H 或 $1/2$ 边长+0.01H		/					
	2	垂直度			$\leq 1/100$		/					
	3	端部平整度			$\leq 2\text{mm}$ (H 型桩 ≤ 1)		/					
	4	H 钢桩的方正度 			$h \geq 300$: $T+T' \leq 8\text{mm}$		/					
					$h < 300$: $T+T' \leq 6\text{mm}$		/					

钢桩施工检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般 项目	5	端部平面与桩身中心线的倾斜值	$\leq 2\text{mm}$	/		
	6	上下 节桩 错口	钢管桩外径 $\geq 700\text{mm}$	$\leq 3\text{mm}$	/	
			钢管桩外径 $< 700\text{mm}$	$\leq 2\text{mm}$	/	
			H 型钢桩	$\leq 1\text{mm}$	/	
	7	焊缝	咬边深度	$\leq 0.5\text{mm}$	/	
			加强层高度	$\leq 2\text{mm}$	/	
			加强层宽度	$\leq 3\text{mm}$	/	
	8	焊缝电焊质量外观	无气孔, 无焊 瘤, 无裂缝	/		
	9	焊缝探伤检验	设计要求	/		
	10	焊接结束后停歇时间	$\geq 1\text{min}$	/		
	11	节点弯曲矢高	$< 1\%l$ mm	/		
	12	桩顶标高	$\pm 50\text{mm}$	/		
	13	收锤标准	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

注: l 为两节桩长(mm), D 为外径或边长(mm); H 为桩基施工面至设计桩顶的距离。

锚杆静压桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据				《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	承载力		不小于设计值		/					
	2	桩长		不小于设计值		/					
一般 项目	1	桩位		本标准表 5.1.4		/					
	2	垂直度		$\leq 1/100$		/					
	3	成品 桩 质量	外观、 外形、 尺寸	钢桩	本标准表 5.10.4	/					
				钢筋混凝土预制桩	本标准表 5.5.4-1	/					
			强度		不小于设计 要求		/				
	4	接 桩	电焊接 桩焊缝 质量	咬边深度	$\leq 0.5\text{mm}$	/					
				加强层高度	$\leq 2\text{mm}$	/					
				加强层宽度	$\leq 3\text{mm}$	/					
				焊缝电焊质量外观	无气孔、无焊 瘤、无裂缝	/					
				焊缝探伤检验	设计要求	/					
			焊接结 束后停 歇时间	钢桩	$\geq 1\text{min}$	/					
				钢筋混凝土预制桩	$\geq 6(3)\text{min}$	/					
	5	电焊条质量		设计要求		/					
	6	压桩压力设计有要求时		$\pm 5\%$		/					
	7	接桩时上下节平面偏差		$\leq 10\text{mm}$		/					
		接桩时节点弯曲矢高		$\leq 1\%l$ mm		/					
	8	桩顶标高		$\pm 50\text{mm}$		/					
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

注：接桩项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值；*l*为两节桩长(mm)。

岩石锚杆检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	抗拔承载力	不小于设计值	/		
	2	孔深	不小于设计值	/		
	3	锚固体强度	不小于设计值	/		
一般 项目	1	垂直度	本标准表 5.1.4	/		
	2	孔位	本标准表 5.1.4	/		
	3	孔径	±10mm	/		
	4	杆体标高	+30mm -50mm	/		
	5	锚固长度	+100mm 0mm	/		
	6	注浆压力	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

沉井与沉箱检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	混凝土强度			不小于设计值		/						
	2	井(箱)壁厚度			$\pm 15\text{mm}$		/						
	3	封底前下沉速率			$\leq 10(\text{mm}/8\text{h})$		/						
	4		刃脚 平均 标高	沉井		$\pm 100\text{mm}$		/					
				沉箱		$\pm 50\text{mm}$		/					
	5		刃脚 中心 线位 移	沉井	$H_3 \geq 10\text{m}$	$\leq 1\% H_3$	/						
					$H_3 < 10\text{m}$	$\leq 100\text{mm}$	/						
				沉箱	$H_3 \geq 10\text{m}$	$\leq 0.5\% H_3$	/						
					$H_3 < 10\text{m}$	$\leq 50\text{mm}$	/						
	6		四角 中任 何两 角高 差	沉井	$L_2 \geq 10\text{m}$	$\leq 1\% L_2$ 且 $\leq 300\text{mm}$	/						
					$L_2 < 10\text{m}$	$\leq 100\text{mm}$	/						
				沉箱	$L_2 \geq 10\text{m}$	$< 0.5\% L_2$ 且 $\leq 150\text{mm}$	/						
					$L_2 < 10\text{m}$	$\leq 50\text{mm}$	/						

沉井与沉箱检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般 项目	1	平面 尺寸 (mm)	长度	$\pm 0.5\%L_1$ 且 $\leq 50\text{mm}$	/			
			宽度	$\pm 0.5\%B$ 且 $\leq 50\text{mm}$	/			
			高度	$\pm 30\text{mm}$	/			
			直径(圆形沉箱)	$\pm 0.5\%D_1$ 且 $\leq 100\text{mm}$	/			
			对角线	$\leq 0.5\%$ 线长 且 $\leq 100\text{mm}$	/			
	2	垂直度		$\leq 1/100\text{mm}$	/			
	3	预埋件中心线位置		$\leq 20\text{mm}$	/			
	4	预留孔(洞)位移		$\leq 20\text{mm}$	/			
	5	下沉 过程 中	四角 高差	沉井	$\leq 1.5\%L_1 \sim 2.0\%L_1$ 且 $\leq 500\text{mm}$	/		
				沉箱	$\leq 1.0\%L_1 \sim 1.5\%L_1$ 且 $\leq 450\text{mm}$	/		
6	中心 位移	沉井	$\leq 1.5\%H_2$ 且 $\leq 300\text{mm}$	/				
		沉箱	$\leq 1\%H_2$ 且 $\leq 150\text{mm}$	/				
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论			专业监理工程师: 年 月 日					

注: L_1 为设计沉井与沉箱长度(mm); L_2 为矩形沉井两角的距离, 圆形沉井为互相垂直的两条直径(mm); B 为设计沉井(箱)宽度(mm); H_1 为设计沉井与沉箱高度(mm); H_2 为下沉深度(mm); H_3 为下沉总深度, 系指下沉前后刃脚之高差(mm); D_1 为设计沉井与沉箱直径(mm); 检查中心线位置时, 应沿纵、横两个方向测量, 并取其中较大值。

湿陷性黄土场地上素土、灰土地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	配合比	设计值	/		
	3	压实系数	不小于设计值	/		
	4	外放尺寸	不小于设计值	/		
一般 项目	1	石灰粒径	≤5mm	/		
	2	土料有机质含量	≤5%	/		
	3	土颗粒粒径	≤15mm	/		
	4	含水量	最优含水量 ±2%	/		
	5	分层厚度	±50mm	/		
	6	垫层总厚度	不小于设计值	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

湿陷性黄土场地上强夯地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	不小于设计值	/		
	2	处理后地基土的强度	不小于设计值	/		
	3	变形指标	设计值	/		
	4	湿陷性	设计要求	/		
一 般 项 目	1	夯锤落距	±300mm	/		
	2	锤的质量	±100kg	/		
	3	夯击遍数	不小于设计值	/		
	4	夯击顺序	设计要求	/		
	5	夯击击数	不小于设计值	/		
	6	夯点定位	≤500mm	/		
	7	夯击范围(超出基础范围距离)	不小于设计值	/		
	8	前后两遍间歇时间	不小于设计值	/		
	9	最后两击平均夯沉量	不大于设计值	/		
	10	场地平整度	±100mm	/		
	11	起夯标高	±300mm	/		
	12	湿陷系数	<0.015	/		
	13	压实系数	不小于设计值	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

湿陷性黄土场地上挤密地基检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合地基承载力	不小于设计值	/		
	2	桩长	不小于设计值	/		
	3	桩体填料平均压实系数	不小于设计值	/		
	4	复合土层湿陷性	设计要求	/		
一般项目	1	土料有机质含量	≤5%	/		
	2	石灰粒径	≤5mm	/		
	3	桩位	≤0.25D	/		
	4	桩径	不小于设计值	/		
	5	垂直度	≤1/100	/		
	6	桩顶垫层压实系数	不小于设计值	/		
	7	夯锤提升高度	不小于设计值	/		
	8	桩间土湿陷系数	<0.015	/		
	9	桩间土平均挤密系数	不小于设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：D 为设计桩径 (mm)。

湿陷性黄土场地上预浸水法检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	湿陷变形稳定标准(mm/d)	设计要求, 按连续 5d 平均值计算	/		
	2	浸水坑边长或直径	不小于设计值	/		
一般 项目	1	浸水坑底标高	±150mm	/		
	2	浸水坑内水头高度	不小于设计值	/		
	3	浸水孔深度	±200mm	/		
	4	浸水孔间距	≤0.1 <i>l</i> mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：1为设计浸水孔间距(mm)。

散水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	散水宽度	+100mm 0mm	/		
	2	面层厚度	+20mm 0mm	/		
	3	垫层厚度	+20mm 0mm	/		
	4	隔热保温层厚度	+20mm 0mm	/		
一般项目	1	散水坡度	设计值	/		
	2	垫层、隔热保温层配合比	设计值	/		
	3	垫层、隔热保温层压实系数	不小于设计值	/		
	4	石灰粒径	≤5mm	/		
	5	土料有机质含量	≤5%	/		
	6	土颗粒粒径	≤15mm	/		
	7	土的含水量	最优含水量 ±2%	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

浸水预溶法检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	浸水下沉量	不小于设计值	/		
	2	有效浸水影响深度	不小于设计值	/		
	3	浸水坑的外放尺寸	不小于设计值	/		
一般 项目	1	水头高度	不小于设计值	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

盐化法检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	含盐量	不小于设计值	/		
	2	浸水影响深度	不大于设计值	/		
	3	浸盐坑的外放尺寸	不小于设计值	/		
一般项目	1	水头高度	不小于设计值	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

灌注桩排桩检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	孔深	不小于设计值	/		
	2	桩身完整性	设计要求	/		
	3	混凝土强度	不小于设计值	/		
	4	嵌岩深度	不小于设计值	/		
	5	钢筋笼主筋间距	±10mm	/		
一般 项目	1	垂直度	≤1/100 (≤1/200)	/		
	2	孔径	不小于设计值	/		
	3	桩位	≤50mm	/		
	4	泥 浆 指 标	比重(黏土或砂性土中)	1.10~1.25	/	
			含砂率	≤8%	/	
			黏度	18~28s	/	
	5	钢 筋 笼 质 量	长度	±100mm	/	
			钢筋连接质量	设计要求	/	
			箍筋间距	±20mm	/	
			笼直径	±10mm	/	
	6	沉渣厚度	≤200mm	/		
	7	混凝土坍落度	180~220mm	/		
	8	钢筋笼安装深度	±100mm	/		
	9	混凝土充盈系数	≥1.0	/		
10	桩顶标高	±50mm	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
		专业监理工程师： 年 月 日				
监理单位 验收结论						

注：垂直度项括号中数值适用于灌注桩排桩采用桩墙合一设计的情况。

单轴与双轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水泥用量	不小于设计值	/		
	2	桩长	不小于设计值	/		
	3	导向架垂直度	$\leq 1/150$	/		
	4	桩径	$\pm 20\text{mm}$	/		
一般项目	1	桩身强度	不小于设计值	/		
	2	水胶比	设计值	/		
	3	提升速度	设计值	/		
	4	下沉速度	设计值	/		
	5	桩位	$\leq 20\text{mm}$	/		
	6	桩顶标高	$\pm 200\text{mm}$	/		
	7	施工间歇	$\leq 24\text{h}$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

三轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	桩身强度	不小于设计值	/		
	2	水泥用量	不小于设计值	/		
	3	桩长	不小于设计值	/		
	4	导向架垂直度	$\leq 1/250$	/		
	5	桩径	$\pm 20\text{mm}$	/		
一般 项目	1	水胶比	设计值	/		
	2	提升速度	设计值	/		
	3	下沉速度	设计值	/		
	4	桩位	$\leq 50\text{mm}$	/		
	5	桩顶标高	$\pm 200\text{mm}$	/		
	6	施工间歇	$\leq 24\text{h}$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

渠式切割水泥土连续墙截水帷幕检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	墙体强度	不小于设计值	/		
	2	水泥用量	不小于设计值	/		
	3	墙体长度	不小于设计值	/		
	4	垂直度	≤1/250	/		
	5	墙厚	±30mm	/		
一般项目	1	水胶比	设计值	/		
	2	中心线定位	±25mm	/		
	3	墙顶标高	≥-10mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水泥用量	不小于设计值	/		
	2	桩长	不小于设计值	/		
	3	钻孔垂直度	≤1/100	/		
	4	桩身强度	不小于设计值	/		
一般项目	1	水胶比	设计值	/		
	2	提升速度	设计值	/		
	3	旋转速度	设计值	/		
	4	桩位	±20mm	/		
	5	桩顶标高	±200mm	/		
	6	注浆压力	设计值	/		
	7	施工间歇	≤24h	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢板桩围护墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	桩长	不小于设计值	/		
	2	桩身弯曲度	$\leq 2\%l$ mm	/		
	3	桩顶标高	$\pm 100\text{mm}$	/		
一般项目	1	齿槽平直度及光滑度	无电焊渣 或毛刺	/		
	2	沉桩垂直度	$\leq 1/100$	/		
	3	轴线位置	$\pm 100\text{mm}$	/		
	4	齿槽咬合程度	紧密	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：l 为钢板桩设计桩长(mm)。

预制混凝土板桩围护墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	桩长	不小于设计值	/		
	2	桩身弯曲度	$\leq 0.1\%l$ mm	/		
	3	桩身厚度	+10mm 0mm	/		
	4	凹凸槽尺寸	± 3 mm	/		
	5	桩顶标高	± 100 mm	/		
一般 项目	1	保护层厚度	± 5 mm	/		
	2	模截面相对两面之差	≤ 5 mm	/		
	3	桩尖对桩轴线的位移	≤ 10 mm	/		
	4	沉桩垂直度	$\leq 1/100$	/		
	5	轴线位置	≤ 100 mm	/		
	6	板缝间隙	≤ 20 mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：l为预制混凝土板桩设计桩长(mm)。

咬合桩围护墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	孔深		不小于设计值		/						
	2	桩身完整性		设计要求		/						
	3	混凝土强度		不小于设计值		/						
	4	嵌岩深度		不小于设计值		/						
	5	钢筋笼主筋间距		±10mm		/						
	6	导墙定位孔孔径		±10mm		/						
	7	导墙定位孔孔口定位		≤10mm		/						
	8	钢套管顺直度		≤1/500		/						
	9	成孔孔径		+30mm 0mm		/						
	10	成孔垂直度		≤1/300		/						
	11	成孔孔深		不小于设计值		/						
一般项目	1	桩位		≤20mm		/						
	2	泥浆 指标	比重(黏土或砂性土中)		1.10~1.25		/					
			含砂率		≤8%		/					
			黏度		18~28s		/					
	3	钢筋 笼 质量	长度		±100mm		/					
			钢筋连接质量		设计要求		/					
			箍筋间距		±20mm		/					
笼直径			±10mm		/							

咬合桩围护墙检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
4	沉渣厚度	$\leq 200\text{mm}$	/			
5	混凝土坍落度	180~220mm	/			
6	钢筋笼安装深度	$\pm 100\text{mm}$	/			
7	混凝土充盈系数	≥ 1.0	/			
8	桩顶标高	$\pm 50\text{mm}$	/			
9	导墙面平整度	$\pm 5\text{mm}$	/			
10	导墙平面位置	$\leq 20\text{mm}$	/			
11	导墙顶面标高	$\pm 20\text{mm}$	/			
12	矩形钢筋笼长边	$\pm 10\text{mm}$	/			
13	矩形钢筋笼短边	0mm -10mm	/			
14	矩形钢筋笼转角	$\leq 5^\circ$	/			
15	钢筋笼安放位置	$\leq 10\text{mm}$	/			
16	单桩混凝土坍落度检验次数	单桩混凝土量(m^3)	次数			
		≤ 30	2	/		
		> 30	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

内插型钢检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	型钢截面高度		±5mm		/					
	2	型钢截面宽度		±3mm		/					
	3	型钢长度		±10mm		/					
一般 项目	1	型钢挠度		≤l/500mm		/					
	2	型钢腹板厚度		≥-1mm		/					
	3	型钢翼缘板厚度		≥-1mm		/					
	4	型钢顶标高		±50mm		/					
	5	型钢平面 位置	平行于基坑边线	≤50mm		/					
			垂直于基坑边线	≤10mm		/					
6	型钢形心转角		≤3°		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

注：l为型钢设计长度(mm)。

土钉墙支护检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	抗拔承载力	不小于设计值	/		
	2	土钉长度	不小于设计值	/		
	3	分层开挖厚度	±200mm	/		
一般 项目	1	土钉位置	±100mm	/		
	2	土钉直径	不小于设计值	/		
	3	土钉孔倾斜度	≤3°	/		
	4	水胶比	设计值	/		
	5	注浆量	不小于设计值	/		
	6	注浆压力	设计值	/		
	7	浆体强度	不小于设计值	/		
	8	钢筋网间距	±30mm	/		
	9	土钉面层厚度	±10mm	/		
	10	面层混凝土强度	不小于设计值	/		
	11	预留土墩尺寸及间距	±500mm	/		
12	微型桩桩位	≤50mm	/			
13	微型桩垂直度	≤1/200	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：第 12 项和第 13 项的检测仅适用于微型桩结合土钉的复合土钉墙。

泥浆性能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018						
一般项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	新拌制 泥浆		比重		1.03~1.10		/						
				黏度	黏性土		20s~25s		/					
					砂土		25s~35s		/					
	2	循环 泥浆		比重		1.05~1.25		/						
				黏度	黏性土		20s~30s		/					
					砂土		30s~40s		/					
	3	清基(槽)后的 泥浆	现浇地下 连续墙	比重	黏性土		1.10~1.15		/					
					砂土		1.10~1.20		/					
				黏度		20s~30s		/						
				含砂率		≤7%		/						
	4		预制地下 连续墙	比重		1.10~1.20		/						
				黏度		20s~30s		/						
				pH 值		7~9		/						
	施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日											

钢筋笼制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	钢筋笼长度		±100mm		/					
	2	钢筋笼宽度		0mm -20mm		/					
	3	钢筋笼安装 标高	临时结构	±20mm		/					
			永久结构	±15mm		/					
	4	主筋间距		±10mm		/					
一般 项目	1	分布筋间距		±20mm		/					
	2	预埋件及槽 底注浆管中 心位置	临时结构	≤10mm		/					
			永久结构	≤5mm		/					
	3	预埋钢筋和 接驳器中心 位置	临时结构	≤10mm		/					
			永久结构	≤5mm		/					
	4	钢筋笼制作平台平整度		±20mm		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

地下连续墙成槽及墙体检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	墙体强度	不小于设计值	/		
	2	槽壁垂 直度	临时结构	$\leq 1/200$	/	
			永久结构	$\leq 1/300$	/	
3	槽段深度	不小于设计值	/			
一般 项目	1	导墙 尺寸	宽度(设计墙厚+40)	$\pm 10\text{mm}$	/	
			垂直度	$\leq 1/500$	/	
			导墙顶面平整度	$\pm 5\text{mm}$	/	
			导墙平面定位	$\leq 10\text{mm}$	/	
			导墙顶标高	$\pm 20\text{mm}$	/	
	2	槽段 宽度	临时结构	不小于设计值	/	
			永久结构	不小于设计值	/	
	3	槽段位	临时结构	$\leq 50\text{mm}$	/	
			永久结构	$\leq 30\text{mm}$	/	
	4	沉渣 厚度	临时结构	$\leq 150\text{mm}$	/	
			永久结构	$\leq 100\text{mm}$	/	
	5	混凝土坍落度	180~220mm	/		
	6	地下连续 墙表面平 整度	临时结构	$\pm 150\text{mm}$	/	
			永久结构	$\pm 100\text{mm}$	/	
			预制地下连续墙	$\pm 20\text{mm}$	/	
7	预制墙顶标高	$\pm 10\text{mm}$	/			
8	预制墙中心位移	$\leq 10\text{mm}$	/			
9	永久结构的渗漏水	无渗漏、线流, 且 $\leq 0.1\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

水泥土搅拌桩土体加固检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	桩身强度	不小于设计值	/		
	2	水泥用量	不小于设计值	/		
	3	桩长	不小于设计值	/		
一般 项目	1	桩径	±10mm	/		
	2	水胶比	设计值	/		
	3	提升速度	设计值	/		
	4	下沉速度	设计值	/		
	5	桩位	≤50mm	/		
	6	桩顶标高	±200mm	/		
	7	导向架垂直度	≤1/100	/		
	8	施工间歇	≤24h	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注浆地基土体加固检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	地基承载力	不小于设计值	/				
	2	处理后地基土的强度	不小于设计值	/				
	3	变形指标	设计值	/				
一般项目	1	原材料检验	注浆用砂	粒径	<2.5mm	/		
				细度模数	<2.0	/		
				含泥量	<3%	/		
				有机质含量	<3%	/		
			注浆用黏土	塑性指数	>14	/		
				黏粒含量	>25%	/		
				含砂率	<5%	/		
				有机质含量	<3%	/		
		粉煤灰	细度模数	不粗于同时使用的 水泥	/			
			烧失量	<3%	/			
		水玻璃：模数		3.0~3.3	/			
		其他化学浆液		设计值	/			
		2	注浆材料称量	±3%	/			
	3	注浆孔位	±50mm	/				
	4	注浆孔深	±100mm	/				
	5	注浆压力	±10%	/				
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

钢筋混凝土支撑检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	混凝土强度	不小于设计值	/		
	2	截面宽度	+20mm 0mm	/		
	3	截面高度	+20mm 0mm	/		
一般项目	1	标高	±20mm	/		
	2	轴线平面位置	≤20mm	/		
	3	支撑与垫层或模板的隔离措施	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢支撑检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	外轮廓尺寸	±5mm	/		
	2	预加顶力	±10% (kN)	/		
一般项目	1	轴线平面位置	≤30mm	/		
	2	连接质量	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢立柱检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	截面尺寸(立柱)	$\leq 5\text{mm}$	/		
	2	立柱长度	$\pm 50\text{mm}$	/		
	3	垂直度	$\leq 1/200$	/		
一般 项目	1	立柱挠度	$\leq l/500\text{mm}$	/		
	2	截面尺寸(缀板或缀条)	$\geq -1\text{mm}$	/		
	3	缀板间距	$\pm 20\text{mm}$	/		
	4	钢板厚度	$\geq -1\text{mm}$	/		
	5	立柱顶标高	$\pm 20\text{mm}$	/		
	6	平面位置	$\leq 20\text{mm}$	/		
	7	平面转角	$\leq 5^\circ$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：l 为型钢长度(mm)。

竖向支承桩柱检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	支承桩柱定位	$\leq 10\text{mm}$	/		
	2	支承柱的垂直度	$\leq 1/300$	/		
一般 项目	1	支承桩成孔垂直度	$\leq 1/200$	/		
	2	支承柱插入支承桩的长度	$\pm 50\text{mm}$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

降水施工材料检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	井、滤管材质	设计要求	/		
	2	滤管孔隙率	设计值	/		
	3	滤料粒径	(6~12)d ₅₀	/		
	4	滤料不均匀系数	≤3	/		
一般项目	1	沉淀管长度	+50mm 0mm	/		
	2	封孔回填土质量	设计要求	/		
	3	挡砂网	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注: d_{50} 为土颗粒的平均粒径。

轻型井点施工检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	出水量	不小于设计值	/		
一般 项目	1	成孔孔径	±20mm	/		
	2	成孔深度	+1000mm -200mm	/		
	3	滤料回填量	不小于设计计 算体积的 95%	/		
	4	黏土封孔高度	≥1000mm	/		
	5	井点管间距	0.8~1.6m	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷射井点施工检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	出水量	不小于设计值	/		
一般 项目	1	成孔孔径	+50mm 0mm	/		
	2	成孔深度	+1000mm -200mm	/		
	3	滤料回填量	不小于设计计 算体积的 95%	/		
	4	井点管间距	2~3m	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管井施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	泥浆比重		1.05~1.10		/					
	2	滤料回填高度		+10% 0		/					
	3	封孔		设计要求		/					
	4	出水量		不小于设计值		/					
一般项目	1	成孔孔径		±50mm		/					
	2	成孔深度		±20mm		/					
	3	扶中器		设计要求		/					
	4	活塞洗井	次数	≥20 次		/					
			时间	≥2h		/					
	5	沉淀物高度		≤5%井深		/					
	6	含砂量(体积比)		≤1/20000		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

减压降水管井运行检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	观测井水位	+10% 0	/		
一般 项目						
	1	安全操作平台	设计及安全 要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管井封井检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	注浆量	+10% 0	/		
	2	混凝土强度	不小于设计值	/		
	3	内止水钢板焊接质量	满焊，无缝隙	/		
一般 项目	1	外止水钢板宽度、厚度、位置	设计要求	/		
	2	细石子粒径	5~10mm	/		
	3	细石子回填量	+10% 0	/		
	4	混凝土灌注量	+10% 0	/		
	5	24h 残存水高度	≤500mm	/		
	6	砂浆封孔	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

回灌管井施工材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	井、滤管材质		设计要求		/					
	2	滤管孔隙率		设计值		/					
	3	滤料粒径		(6~12) d ₅₀		/					
	4	滤料不均匀系数		≤3		/					
一般 项目	1	沉淀管长度		+50mm 0mm		/					
	2	封孔回填土质量		设计要求		/					
	3	挡砂网		设计要求		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

注：d₅₀为土颗粒的平均粒径。

回灌管井施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	泥浆比重		1.05~1.10		/					
	2	滤料回填高度		+10% 0		/					
	3	封孔		设计要求		/					
	4	出水量		不小于设计值		/					
一般项目	1	成孔孔径		±50mm		/					
	2	成孔深度		±20mm		/					
	3	扶中器		设计要求		/					
	4	活塞洗井	次数	≥20 次		/					
			时间	≥2h		/					
	5	沉淀物高度		≤5‰井深		/					
	6	含砂量(体积比)		≤1/20000		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	标高	0mm -50mm	/		
	2	长度、宽度(由设计中心线向两 边量)	+200mm -50mm	/		
	3	坡率	设计值	/		
一 般 项 目	1	表面平整度	±20mm	/		
	2	基底土性	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称						
施工单位			项目负责人		检验批容量						
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位						
施工依据					验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	标高	人工	±30mm		/					
			机械	±50mm		/					
	2	长度、宽度(由 设计中心线向 两边量)	人工	+300mm -100mm		/					
			机械	+500mm -150mm		/					
	3	坡率		设计值		/					
一般项目	1	表面平整度	人工	±20mm		/					
			机械	±50mm		/					
	2	基底土性		设计要求		/					
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

管沟土方开挖工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	标高	0mm -50mm	/		
	2	长度、宽度(由设计中心线向两 边量)	+100mm 0mm	/		
	3	坡率	设计值	/		
一 般 项 目	1	表面平整度	±20mm	/		
	2	基底土性	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	标高	0mm -50mm	/		
	2	长度、宽度(由设计中心线向两 边量)	设计值	/		
	3	坡率	设计值	/		
一般项目	1	表面平整度	±20mm	/		
	2	基底土性	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

挖方场地平整岩石开挖工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	标高	+100mm -300mm	/		
	2	长度、宽度(由设计中心线向两 边量)	+400mm -100mm	/		
	3	坡率	设计值	/		
一般项目	1	表面平整度	±100mm	/		
	2	基底岩(土)质	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：场地平整应在整平完后检查。

土石方堆放工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	总高度		不大于设计值		/					
	2	长度、宽度		设计值		/					
	3	堆放安全距离		设计值		/					
	4	坡率		设计值		/					
一般 项目	1	防扬尘		满足环境保护 要求或施工组 织设计要求		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

柱基、基坑、基槽、管沟、地(路)面基础层填方工程

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	标高	0mm -50mm	/		
	2	分层压实系数	不小于设计值	/		
一般 项目	1	回填土料	设计要求	/		
	2	分层厚度	设计值	/		
	3	含水量	最优含水量 ±2%	/		
	4	表面平整度	±20mm	/		
	5	有机质含量	≤5%	/		
	6	辗迹重叠长度	500~1000mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

场地平整填方工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	标高	人工	±30mm		/					
			机械	±50mm		/					
	2	分层压实系数		不小于设计值		/					
一般项目	1	回填土料		设计要求		/					
	2	分层厚度		设计值		/					
	3	含水量		最优含水量 ±4%		/					
	4	表面平 整度	人工	±20mm		/					
			机械	±30mm		/					
	5	有机质含量		≤5%		/					
6	辗迹重叠长度		500~1000mm		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

边坡喷锚检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	锚杆承载力	不小于设计值	/		
	2	锚杆(索)锚固长度	±50mm	/		
	3	喷锚混凝土强度	不小于设计值	/		
	4	预应力锚杆(索)的张拉力、锚固力	不小于设计值	/		
一般 项目	1	锚孔位置	≤50mm	/		
	2	锚孔孔径	±20mm	/		
	3	锚孔倾角	≤1°	/		
	4	锚孔深度	不小于设计值	/		
	5	锚杆(索)长度	±50mm	/		
	6	预应力锚杆(索)张拉伸长量	±6%	/		
	7	锚固段注浆体强度	不小于设计值	/		
	8	泄水孔直径、孔深	±3mm	/		
	9	预应力锚杆(索)锚固后的外露长度	≥30mm	/		
	10	钢束断丝滑丝数	≤1%	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

边坡开挖检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB50202-2018				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	坡率			设计值		/					
	2	坡底标高			±100mm		/					
一般项目	1	坡面 平整度	土坡		±100mm		/					
			岩坡	软岩		±200mm		/				
				硬岩		±350mm		/				
	2	平台 宽度	土坡		+200mm 0mm		/					
			岩坡	软岩		+300mm		/				
				硬岩		+500mm		/				
	3	坡脚 线偏位	土坡		+500mm -100mm		/					
			岩坡	软岩		+500mm -200mm		/				
				硬岩		+800mm -250mm		/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

防水混凝土检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主 控 项 目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防水混凝土的原材料、配合比及坍落度	第 4.1.14 条	/		
	2	防水混凝土的抗压强度和抗渗性能	第 4.1.15 条	/		
	3	防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造	第 4.1.16 条	/		
一 般 项 目	1	防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应准确	第 4.1.17 条	/		
	2	防水混凝土结构表面的裂缝宽度	≥0.2mm	/		
	3	防水混凝土结构厚度不应小于 250mm	+8mm -5mm	/		
		主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm	±5mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防水砂浆的原材料及配合比	第 4.2.7 条	/		
	2	防水砂浆的粘结强度和抗渗性能	第 4.2.8 条	/		
	3	水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象	第 4.2.9 条	/		
一般项目	1	水泥砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷	第 4.2.10 条	/		
	2	水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确，接槎应按层次顺序操作，层层搭接紧密	第 4.2.11 条	/		
	3	水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求	厚度 $\geq$ 设计值的 85%	/		
	4	水泥砂浆防水层表面平整度允许偏差	5mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

卷材防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	卷材防水层所用卷材及其配套材料	第 4.3.15 条	/		
	2	卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法	第 4.3.16 条	/		
一般项目	1	卷材防水层的搭接缝	第 4.3.17 条	/		
	2	采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度，且上层卷材应盖过下层卷材	第 4.3.18 条	/		
	3	侧墙卷材防水层的保护层	第 4.3.19 条	/		
	4	卷材搭接宽度	-10mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

涂料防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	涂料防水层所用的材料及配合比	第 4. 4. 7 条	/		
	2	涂料防水层的平均厚度应符合设计要求	≥90%	/		
	3	涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法	第 4. 4. 9 条	/		
一般项目	1	涂料防水层与基层粘结质量	第 4. 4. 10 条	/		
	2	涂层间夹铺胎体增强材料	第 4. 4. 11 条	/		
	3	侧墙涂料防水层的保护层与防水层的结合	第 4. 4. 12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

塑料防水板防水层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录
	1	塑料防水板及其配套材料	第 4.5.8 条		/		
	2	塑料防水板的搭接缝必须采用 双缝热熔焊接	第 4.5.9 条		/		
		塑料防水板每条焊缝的有效宽 度	≤10mm		/		
一般项目	1	塑料防水板应采用无钉孔铺设， 其固定点的间距	第 4.5.10 条		/		
	2	塑料防水板与暗钉圈焊接	第 4.5.11 条		/		
	3	塑料防水板的铺设	第 4.5.12 条		/		
	4	塑料防水板搭接宽度允许偏差	-10mm		/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

金属板防水层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称	
施工单位		项目负责人			检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人			检验批部位	
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属板和焊接材料	第 4.6.6 条	/		
	2	焊工应持有有效的执业资格证书	第 4.6.7 条	/		
一般项目	1	金属板表面不得有明显凹面和损伤	第 4.6.8 条	/		
	2	焊缝质量	第 4.6.9 条	/		
	3	焊缝的焊波和保护涂层	第 4.6.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	膨润土防水材料	第 4.7.11 条	/		
	2	膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位做法	第 4.7.12 条	/		
一般项目	1	膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面朝向	第 4.7.13 条	/		
	2	立面或斜面膨润土防水材料施工	第 4.7.14 条	/		
	3	膨润土防水材料固定	第 4.7.5 条	/		
		膨润土防水材料搭接	第 4.7.6 条	/		
		膨润土防水材料收口	第 4.7.7 条	/		
	4	膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差	-10mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

施工缝检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	施工缝防水密封材料种类及质量	第 5.1.1 条	/		
	2	施工缝防水构造	第 5.1.2 条	/		
一般项目	1	墙体水平施工缝位置	第 5.1.3 条	/		
		拱、板与墙结合的水平施工缝位置		/		
		垂直施工缝位置		/		
	2	在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于 1.2MPa	第 5.1.4 条	/		
	3	水平施工缝界面处理	第 5.1.5 条	/		
	4	垂直施工缝浇筑界面处理	第 5.1.6 条	/		
	5	中埋式止水带及外贴式止水带埋设	第 5.1.7 条	/		
	6	遇水膨胀止水带应具有膨胀性能	第 5.1.8 条	/		
		止水条埋设		/		
	7	遇水膨胀止水胶施工	第 5.1.9 条	/		
8	预埋式注浆管设置	第 5.1.10 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

变形缝检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	变形缝用止水带、填缝材料和密封材料	第 5.2.1 条	/		
	2	变形缝防水构造	第 5.2.2 条	/		
	3	中埋式止水带埋设位置	第 5.2.3 条	/		
一般项目	1	中埋式止水带的接缝和接头	第 5.2.4 条	/		
	2	中埋式止水带在转角处应做成圆弧形	第 5.2.5 条	/		
		顶板、底板内止水带应安装成盆状，并宜采用专用钢筋套或扁钢固定		/		
	3	外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位和变形缝转角部位设置	第 5.2.6 条	/		
		外贴式止水带埋设位置和敷设		/		
	4	安设于结构内侧的可卸式止水带	第 5.2.7 条	/		
	5	嵌填密封材料的缝内处理	第 5.2.8 条	/		
		嵌缝底部应设置背衬材料		/		
		密封材料嵌填		/		
	6	变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前设置隔离层和加强层	第 5.2.9 条	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
	监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

后浇带检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带	第 5.3.1 条	/		
	2	补偿收缩混凝土的原材料及配合比	第 5.3.2 条	/		
	3	后浇带防水构造	第 5.3.3 条	/		
	4	采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率	第 5.3.4 条	/		
一般项目	1	补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施	第 5.3.5 条	/		
	2	后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料	第 5.3.6 条	/		
		后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求		/		
	3	遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能	第 5.1.8 条	/		
		止水条埋设位置、方法		/		
		止水条采用搭接连接时，搭接宽度		≤30mm	/	
	4	遇水膨胀止水胶施工	第 5.1.9 条	/		
	5	预埋式注浆管设置	第 5.1.10 条	/		
	6	外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位和变形缝转角部位设置	第 5.2.6 条	/		
		外贴式止水带埋设位置和敷设		/		
	7	后浇带混凝土应一次浇筑，不得留施工缝	第 5.3.8 条	/		
		混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于 28d		/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

穿墙管检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料	第 5.4.1 条	/		
	2	穿墙管防水构造	第 5.4.2 条	/		
一般项目	1	固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并作好防腐处理	第 5.4.3 条	/		
		穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽，槽内应用密封材料嵌填密实		/		
	2	套管式穿墙管的套管与止水环及翼环	第 5.4.4 条	/		
		套管内密封处理及固定		/		
	3	穿墙盒设置	第 5.4.5 条	/		
	4	主体结构迎水面有柔性防水层	第 5.4.6 条	/		
5	密封材料嵌填	第 5.4.7 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

埋设件检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	埋设件用密封材料	第 5.5.1 条	/		
	2	埋设件防水构造	第 5.5.2 条	/		
一般项目	1	埋设件应位置准确，固定牢靠	第 5.5.3 条	/		
		埋设件应进行防腐处理		/		
	2	埋设件端部或预留孔、槽底部的 混凝土厚度不得少于 250mm	第 5.5.4 条	/		
		当混凝土厚度小于 250mm 时，应 局部加厚或采取其他防水措施		/		
	3	结构迎水面的埋设件周围构造	第 5.5.5 条	/		
	4	用于固定模板的螺栓必须穿过 混凝土结构时，可采用工具式螺 栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊 止水环	第 5.5.6 条	/		
		拆模后留下的凹槽处理		/		
	5	预留孔、槽内的防水层应与主体 防水层保持连续	第 5.5.7 条	/		
	6	密封材料嵌填	第 5.5.8 条	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

桩头检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	桩头防水材料	第 5.7.1 条	/		
	2	桩头防水构造	第 5.7.2 条	/		
	3	桩头混凝土	第 5.7.3 条	/		
一般项目	1	桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层 150mm 处	第 5.7.4 条	/		
		桩头周围 300mm 范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层		/		
	2	结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应用密封材料嵌填	第 5.7.5 条	/		
	3	桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,并应采取保护措施	第 5.7.6 条	/		
	4	遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能	第 5.1.8 条	/		
		止水条埋设		/		
	5	遇水膨胀止水胶施工	第 5.1.9 条	/		
	6	密封材料嵌填	第 5.7.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

孔口检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料	第 5.8.1 条	/		
	2	孔口防水构造	第 5.8.2 条	/		
一般项目	1	人员出入口	第 5.8.3 条	/		
		汽车出入口		/		
	2	窗井的底部在最高地下水位以上时，防水处理	第 5.8.4 条	/		
	3	窗井或窗井的一部分在最高地下水位以下时，防水处理	第 5.8.5 条	/		
	4	窗井内的底板应低于窗下缘 300mm	第 5.8.6 条	/		
		窗井墙高出室外地面不得小于 500mm		/		
		窗井外地面应做散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填		/		
	5	密封材料嵌填	第 5.8.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

坑、池检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录
	1	坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度	第 5.9.1 条		/		
	2	坑、池防水构造	第 5.9.2 条		/		
	3	坑、池、储水库内部防水层完成后, 应进行蓄水试验	第 5.9.3 条		/		
一般项目	1	坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑, 混凝土质量	第 5.9.4 条		/		
	2	坑、池底板的混凝土厚度不应少于 250mm	第 5.9.5 条		/		
		当底板的厚度小于 250mm 时, 应采取局部加厚措施, 并使防水层保持连续			/		
	3	坑、池施工完后, 应及时遮盖和防止杂物堵塞	第 5.9.6 条		/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

锚喷支护检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	喷射混凝土所用原材料、混合料 配合比以及钢筋网、锚杆、钢拱 架等	第 6.1.9 条	/		
	2	喷射混凝土抗压强度、抗渗性能 和锚杆抗拔力	第 6.1.10 条	/		
	3	锚喷支护的渗漏水量	第 6.1.11 条	/		
一般项目	1	喷层与围岩以及喷层之间	第 6.1.12 条	/		
	2	喷层厚度	第 6.1.13 条	/		
	3	喷射混凝土质量	第 6.1.14 条	/		
	4	喷射混凝土表面平整度 D/L	≤1/6	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

地下连续墙结构防水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	防水混凝土的原材料、配合比以及坍落度		第 6.2.8 条		/					
	2	防水混凝土的抗压强度和抗渗性能		第 6.2.9 条		/					
	3	地下连续墙的渗漏水量		第 6.2.10 条		/					
一般项目	1	地下连续墙的槽段接缝构造		第 6.2.11 条		/					
	2	地下连续墙墙面		第 6.2.12 条		/					
	3	地下连续墙墙体表面平整度	临时支护墙体	50mm	/						
			单一或复合墙体	30mm	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

沉井检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	沉井混凝土的原材料、配合比以及坍落度	第 6.4.7 条	/		
	2	沉井混凝土的抗压强度和抗渗性能	第 6.4.8 条	/		
	3	沉井的渗漏水量	第 6.4.9 条	/		
一般 项目	1	沉井干封底施工	第 6.4.3 条	/		
	2	沉井水下封底施工	第 6.4.4 条	/		
	3	沉井底板与井壁接缝处的防水处理	第 6.4.11 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

逆筑结构检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	补偿收缩混凝土的原材料、配合比以及坍落度	第 6.5.8 条	/		
	2	内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管	第 6.5.9 条	/		
	3	逆筑结构的渗漏水量	第 6.5.10 条	/		
一般项目	1	地下连续墙为主体结构逆筑法施工	第 6.5.2 条	/		
		地下连续墙与内衬构成复合衬砌进行逆筑法施工	第 6.5.3 条	/		
	2	遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能	第 5.1.8 条	/		
		止水条埋设		/		
	3	遇水膨胀止水胶施工	第 5.1.9 条	/		
	4	预埋注浆管的施工	第 5.1.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	盲沟反滤层的层次和粒径组成	第 7.1.7 条	/		
	2	集水管的埋置深度及坡度	第 7.1.8 条	/		
一 般 项 目	1	渗排水构造	第 7.1.9 条	/		
	2	渗排水层的铺设	第 7.1.10 条	/		
	3	盲沟排水构造	第 7.1.11 条	/		
	4	集水管采用平接式或承插式接口	第 7.1.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	盲沟反滤层的层次和粒径	第 7.2.10 条	/		
	2	无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管	第 7.2.11 条	/		
	3	隧道、坑道排水系统必须畅通	第 7.2.12 条	/		
一般项目	1	盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度	第 7.2.13 条	/		
	2	隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟，其断面尺寸及坡度	第 7.2.14 条	/		
	3	盲管应与岩壁或初期支护密贴，并应固定牢固；环向、纵向盲管接头宜与盲管相配套	第 7.2.15 条	/		
	4	贴壁式、复合式衬壁的盲沟与混凝土衬砌接触部位应做隔浆层	第 7.2.16 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

塑料排水板排水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	塑料排水板和土工布	第 7.3.8 条	/		
	2	塑料排水板排水层与排水系统	第 7.3.9 条	/		
一 般 项 目	1	塑料排水板排水层构造和施工工艺	第 7.3.10 条	/		
	2	塑料排水板的长短边搭接宽度	均不应小于 100mm	/		
		塑料排水板接缝	第 7.3.11 条	/		
	3	土工布铺设	第 7.3.12 条	/		
		土工布的搭接宽度和搭接方法		/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

预注浆、后注浆检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	配制浆液的原材料及配合比	第 8.1.7 条	/		
	2	预注浆和后注浆的注浆效果	第 8.1.8 条	/		
一般项目	1	注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度	第 8.1.9 条	/		
	2	注浆各阶段的控制压力和注浆量	第 8.1.10 条	/		
	3	注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围	第 8.1.11 条	/		
	4	注浆对地面产生的沉降量	≧30mm	/		
		地面的隆起	≧20mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

结构裂缝注浆检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	注浆材料及配合比	第 8.2.6 条	/		
	2	结构裂缝注浆的注浆效果	第 8.2.7 条	/		
一般项目	1	注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度	第 8.2.8 条	/		
	2	注浆各阶段的控制压力和注浆量	第 8.2.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3.4 主体结构分部工程资料

一、施工测量文件(C3)

楼层平面放线记录

编号：

工程名称				
施工单位		日 期	年 月 日	
放线部位		放线内容		
放线依据：				
放线简图：				
检查意见：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	施测人

楼层平面标高抄测记录

编号：

工程名称		日 期		
施工单位		监理单位		
抄测部位		抄测内容		
抄测依据：				
抄测说明：				
检查意见：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	施测人

建筑物垂直度、标高测量记录

编号：

工程名称						设计全高			
施工单位									
垂直度测量记录									
观测 部位	测量 日期	轴线编号：		轴线编号：		轴线编号：		轴线编号：	
		实测偏差 (mm)		实测偏差 (mm)		实测偏差 (mm)		实测偏差 (mm)	
竣工全高垂直度									
全高测量记录									
轴线编号									
主体结构全高 测量值 (m)									
竣工全高 测量值 (m)									
结论		日期： 年 月 日							
测量轴线 平面简图		注：标明指北针及偏差方向							
签字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员			施测人	

沉降观测记录

编号：

工程名称							施工单位						
观测点 编号	第 次			第 次			第 次			第 次			
	年 月 日			年 月 日			年 月 日			年 月 日			
	标高 (m)	沉降量(mm)		标高 (m)	沉降量(mm)		标高 (m)	沉降量(mm)		标高 (m)	沉降量(mm)		
		本次	累计		本次	累计		本次	累计		本次	累计	
工程状态													
施测人													
记录人													
项目技术 负责人													
专业监理 工程师													
沉降观测 点布置示 意图													
永久水准点名称				永久水准点标高						仪器型号			

二、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)
(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

三、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

混凝土开盘鉴定

编号：

工程名称								
施工单位					搅拌方式			
强度等级					要求坍落度			
配合比编号					试配单位			
水灰比					砂率			
材料名称		水泥	砂	石	水	外加剂		掺合料
设计每m³用料(kg)								
调整后每盘用量(kg)		砂含水率 %，石含水率 %						
鉴定 结果	鉴定 项目	混凝土拌合物性能			混凝土试块抗压 强度(MPa)	原材料与配合比 用料是否相符		
		坍落度	保水性	粘聚性				
	设计							
	实测							
鉴定结论： 年 月 日								
搅拌机组负责人		项目专业质量检查员			施工单位技术负责人		监理(建设)单位	
年 月 日					年 月 日			

采用现场搅拌混凝土的工程，本表由施工单位填写并保存。

自拌混凝土施工记录

编号：

工程名称				部位	
天气		气温		标高	
混凝土强度等级、抗渗等级	C: P:	配合比报告 编号		当班浇筑量	
水泥种类、标号、生产厂家、生产日期			材料用量 (kg)	每盘水泥____, 砂____, 石____, 外加剂____, 掺合料____, 水____	
当班开始时间		停歇 时间	☐ 1. 不间断 ☐ 2. 从 时 分 停止 至 时 分 开始	当班终止 时间	
模板及支撑体系是否已验收, 是否牢固, 是否可能漏浆		钢筋及其他预埋预留是否已验收		原材料是否已验收, 并符合要求	
钢筋定位措施是否可靠 (板负筋及底筋、柱插筋、预留筋)		是否已有控制板标高、厚度的措施		模板是否已涂隔离剂, 已淋湿, 已清理干净	
振捣方式					
中途是否停歇		停歇部位		停歇原因	
施工缝(如果有)位置		施工缝处理方法			
标准养护试块	编号: 28 天强度:	同条件养护试块	编号: 试块强度:	拆模判别试块	编号: 拆模时强度:
初次淋水养护日期	年 月 日 时	覆盖养护措施		结束养护日期	
拆侧模日期	预计: 实际:		拆底模日期	预计: 实际:	
其他情况(包括事故处理、必要时附图):					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

商品混凝土施工记录

编号：

工程名称					部位	
天气		气温		标高		
混凝土强度等级、抗渗等级	C: P:	配合比报告 编号		当班浇筑量		
商品混凝土 生产厂名称		质量证明文件是否齐全		实测坍落度		
当班开始 时间		停歇 时间	☐ 1. 不间断 ☐ 2. 从 时 分停止 至 时 分开始		当班终止 时间	
模板及支撑体系是否 已验收，是否牢固，是 否可能漏浆		钢筋及其他预埋预 留是否已验收		原材料是否已验 收，并符合要求		
钢筋定位措施是否可 靠(板负筋及底筋、柱 插筋、预留筋)		是否已有控制板标 高、厚度的措施		模板是否已涂隔离 剂，已淋湿，已清 理干净		
振捣方式						
中途是否停歇		停歇部位		停歇原因		
施工缝(如果 有)位置		施工缝处理 方法				
标准养护 试块	编号： 28 天强度：	同条件养护 试块	编号： 试块强度：	拆模判别 试块	编号： 拆模时强度：	
初次淋水 养护日期	年 月 日 时	覆盖养护 措施		结束养护 日期		
拆侧模日期	预计： 实际：		拆底模日期	预计： 实际：		
其他情况(包括事故处理、必要时附图)：						
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员		

混凝土浇灌申请书

编号：

工程名称		申请浇灌时间	
申请浇灌部位		申请方量 (m³)	
技术要求		强度等级	
混凝土生产厂家			
施 工 准 备 检 查		专业施工员 (项目专业质量检查员)签字	
1. 隐蔽工程验收和技术复核			
2. 对操作人员进行技术交底			
3. 根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件			
以上各项准备完成，申请浇筑混凝土。			
申请人：			
签 字 栏	总/专业监理工程师		项目技术负责人

现浇混凝土结构拆模申请记录

编号：

工程名称					
施工单位			申请拆模部位		
混凝土强度等级		混凝土浇筑完成时间		申请拆模日期	
构件类型 (注：在所选择构件类型的□内划“√”)					
☐ 墙	☐ 柱	板 ☐ 跨度≤2m ☐ 2m<跨度≤8m ☐ 跨度>8m	梁 ☐ 跨度≤8m ☐ 跨度>8m	☐ 悬臂构件	强度报告 编号
拆模时混凝土强度要求		龄期(d)	同条件混凝土抗压强度(MPa)	达到设计强度等级(%)	
应达到设计强度的____%(或____MPa)					
审批意见： 批准拆模日期： 年 月 日					
签 字 栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		申 请 人

大体积混凝土养护测温记录

编号：

工程名称								施工单位					
测温部位						测温方式				养护方法			
测温时间			大气温度 (℃)	入模温度 (℃)	孔号	各测温孔 温度(℃)	$t_{中}-t_{上}$ (℃)	$t_{中}-t_{下}$ (℃)	$t_{气}-t_{上}$ (℃)	内外最大 温差记录 (℃)	裂缝 宽度 (mm)		
月	日	时											
						上							
						中							
						下							
						上							
						中							
						下							
						上							
						中							
						下							
						上							
						中							
						下							
						上							
						中							
						下							
						上							
						中							
						下							
审核意见：													
签 字 栏	专业技术负责人			项目专业质量检查员				专业施工员					

同条件养护混凝土试件测温记录

编号：

工程名称					
施工单位			施工部位		
日 期	最高温度(℃)	最低温度(℃)	平均测温(℃)	累计温度(℃)	测温人

注：对于日平均温度，当无实测值时，可采用为当地天气预报的最高温、最低温的平均值。

大型构件吊装记录

编号：

工程名称			施工单位				
使用部位			吊装日期		年 月 日		
序号	构件名称及编号	安装位置	安 装 检 查				备注
			搁置与搭接尺寸	接头(点)处理	固定方法	标高检查	
结论：							
签字栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

焊接材料烘焙记录

编号：

工程名称				施工单位							
焊材牌号				规格 (mm)				焊材厂家			
钢材材质				烘焙方法				烘焙日期		年 月 日	
序号	施焊部位	烘焙数量 (kg)	烘 焙 要 求					保温要求		备注	
			烘干温度 (℃)	烘干时间 (h)	实际烘焙			降至恒温 (℃)	保温时间 (h)		
					烘焙日期	从时分	至时分				
说明： 1、焊条、焊剂等在使用前，应按产品说明书及有关工艺文件规定的技术要求进行烘干。 2、焊接材料烘干后应存放在保温箱内，随用随取，焊条由保温箱 (筒)取出到施焊的时间不得超过 2h，酸性焊条不宜超过 4h。烘干温度 250～300℃。											
签字栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员				专业施工员				

预应力筋张拉记录(一)

编号：

工程名称			
施工单位		张拉日期	年 月 日
施工部位		预应力筋规格 及抗拉强度	
预应力张拉程序及平面示意图：			
☐ 有 ☐ 无 附页			
张拉端锚具类型		固定端锚具类型	
设计控制应力		实际张拉力	
千斤顶编号		压力表编号	
混凝土设计强度		张拉时混凝土 实际强度	
预应力筋计算伸长值：			
预应力筋伸长值范围：			
签 字 栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

预应力筋张拉记录(二)

编号：

工程名称									
施工单位					见证单位				
施工部位					张拉日期				
张拉 顺序 编号	计算值	预应力筋张拉伸长实测值 (cm)							备注
		一端张拉			另一端张拉			总伸长	
		原长 L_1	实长 L_2	伸长 ΔL	原长 L'_1	实长 L'_2	伸长 $\Delta L'$		
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员	

有粘结预应力结构灌浆记录

编号：

工程名称				灌浆日期	年 月 日
施工单位				施工部位	
灌浆配合比				灌浆要求 压力值	
水泥强度等级		进厂 日期	年 月 日	复试报告 编号	
灌浆点简图与编号：					
灌浆点编号	灌浆压力值 (MPa)	灌浆量 (L)	灌浆点编号	灌浆压力值 (MPa)	灌浆量 (L)
备注：					
签 字 栏	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

钢筋机械连接外观检查记录

编号：

工程名称			施工单位		
检查依据			监理单位		
接头总数			抽查个数		
使用部位		钢筋规格 (mm)		丝头标准长度 (mm)	
接头编号	通规检查	止规检查	丝头实测长度 (mm)	端面平整情况	备注
检查结论： 检查日期： 年 月 日					
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

直螺纹校核扭矩检查记录

编号：

工程名称			施工单位		
检查部位			监理单位		
接头总数			抽查个数		
检查依据			拧紧扭矩标准值(N·m)		
测点编号	钢筋直径	实测扭矩值(N·m)	测点编号	钢筋直径	实测扭矩值(N·m)
检测仪器	仪器名称： 证书编号：				
检查结论：					
检查日期： 年 月 日					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

通风(烟)道检查记录

编号：

工程名称		施工单位		
分包单位		检查部位		
序号	检查验收项目	检查情况		检查结果
1	进场产品标志			
2	进场出厂合格证			
3	型式检验报告			
4	烟道增强材料检查			
5	现场外观检查			
6	现场尺寸偏差			
7	烟道安装质量			
8	现场防火止回阀			
9	屋面出口			
检查结论： 检查日期： 年 月 日				
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

钢结构预拼装检查记录

编号：

工程名称		施工单位		
构件名称及编号		构件类型		
执行标准		检查日期	年 月 日	
预拼装说明与示意图(可附后):				
序号	检 查 项 目	允许偏差(mm)	实测偏差(mm)	
检查结论:				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

钢结构柱脚及网架支座检查记录

编号：

工程名称				建设单位	
监理单位				施工单位	
执行标准				检查日期	年 月 日
序号	柱脚(网架支座) 位置	检查情况			
		锚栓紧固	垫板、垫块	二次灌浆	
本工程柱脚(网架支座)总数			抽检比例		
本工程柱脚(网架支座)总抽检数			本页抽检数		
验收意见：					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

高强度螺栓连接副施工扭矩检查记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日	
检测报告编号		标准扭矩		
检验仪器名称		检定证书号		
检 查 结 果				
连接副部位		规格型号	检查扭矩	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

焊缝外观及焊缝尺寸检查记录

编号：

工程名称				检查日期	年 月 日
检 查 结 果					
焊缝部位		焊接类型	焊缝外观		焊缝尺寸
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员		专业施工员

钢结构构件(整体)侧向弯曲测量记录表

编号：

工程名称			结构型式	
检测仪器			检定证书编号	
测量日期	层次	检测位置	允许偏差 (mm)	实测结果 (mm)
附简图：				
结论：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

钢柱垂直度测量记录表

编号：

工程名称		施工(分包)单位			
施工阶段		测量日期			
构件名称/ 位置	型号规格	柱高度(mm)	允许偏差(mm)	实测结果(mm)	
			H/1000，且不应大于 25mm	x 方向	y 方向
结论：					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

整体垂直度

编号：

工程名称		检验日期	年 月 日	
施工单位				
验收规范				
检验仪器	仪器名称		检定证书编号	
主体结构整体垂直度检验结果				
构件位置	型号规格	检验部位	水平偏差(mm)	整体垂直度
检验结论				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

整体平面弯曲

编号：

工程名称		检验日期	年 月 日	
施工单位				
验收规范				
检验仪器	仪器名称		检定证书编号	
主体结构整体平面弯曲检验结果				
构件位置	型号规格	检验部位	垂直偏差(mm)	整体平面弯曲
检验结论				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

有防水要求的地面结构及面层施工检查记录

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

不合格项处理记录

编号：

工程名称		发生/发现日期	年 月 日
不合格项发生部位与原因： 致： 由于以下情况的发生，使你单位在_____发生严重☐/一般☐不合格项，请及时采取措施予以整改。 具体情况： ☐自行整改 ☐整改后报我方验收 签发人： 签发日期： 年 月 日			
不合格项改正措施： 整改期限： 整改责任人：			
不合格项整改结果： 致： 根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。 整改结论：☐同意隐蔽 ☐继续整改 ☐返工重做 ☐其他 验收人： 日期： 年 月 日			

本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方、建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

四、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

砂浆试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称							强度等级				
施工单位							养护方法				
统计期		年 月 日至 年 月 日					结构部位				
每组 强度 值 (MPa)											
试块组数 n		强度标准值 f_2 (MPa)			平均值 $f_{2, m}$ (MPa)		最小值 $f_{2, min}$ (MPa)		0.85 f_2		
判定式		$f_{2, m} \geq 1.1 f_2$					$f_{2, min} \geq 0.85 f_2$				
结果											
结论：											
批 准				审 核				统 计			

混凝土试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称								强度等级			
施工单位								养护方法			
监理单位								见证人			
统计区间		年 月 日至 年 月 日						结构部位			
每组 强度 值 (MPa)											
统计区间 试块组数 n		强度标准值 $f_{cu, k}$ (MPa)		平均值 m_{fcu} (MPa)		最小值 $f_{cu, min}$ (MPa)		标准差 S_{fcu} (MPa)		合格判定系数	
										λ_1	λ_2
采用的评定方法		☐ 统计方法 (试块组数为 10 组及以上)						☐ 非统计方法 (试块组数为 3-9 组)			
评定计算		m_{fcu}		$f_{cu, k} + \lambda_1 \cdot S_{fcu}$		$\lambda_2 \cdot f_{cu, k}$		$\lambda_3 \cdot f_{cu, k}$		$\lambda_4 \cdot f_{cu, k}$	
判定式		$m_{fcu} \geq f_{cu, k} + \lambda_1 \cdot S_{fcu}$				$f_{cu, min} \geq \lambda_2 \cdot f_{cu, k}$		$m_{fcu} \geq \lambda_3 \cdot f_{cu, k}$		$f_{cu, min} \geq \lambda_4 \cdot f_{cu, k}$	
判定结果		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求				☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求	
结论： ☐ 本批混凝土强度检验评定合格 ☐ 本批混凝土强度检验评定不合格											
批 准				审 核				统 计			

混凝土结构位置与尺寸偏差检测记录

编号：

工程名称						
施工单位					检验日期	年 月 日
项目负责人					项目技术负责人	
监理单位					见证人	
序号	检验项目	设计要求及 规范规定	样本 总数	抽样 数量	合格率	验收结论
1	柱截面尺寸	+10, -5				
2	柱垂直度	层高≤6m 10				
		层高>6m 12				
3	墙厚	+10, -5				
4	梁高	+10, -5				
5	板厚	+10, -5				
6	层高	±10				
签 字 栏	专业监理工程师			项目专业技术负责人		

注：1. 柱截面尺寸：抽检 1% 构件，且不少于 3 个。选取柱的一边量测柱中部、下部及其他部位，取 3 点平均值；

2. 柱垂直度：抽检 1% 构件，且不少于 3 个。沿两个方向分别量测，取较大值；

3. 墙厚：代表性自然间抽检 1%，且不少于 3 间。墙身中部量测 3 点，取平均值；测点间距不应小于 1m；

4. 梁高：抽检 1% 构件，且不少于 3 个。量测一侧边跨中及两个距离支座 0.1m 处，取 3 个平均值；量测值可取腹板高度加上此处楼板的实测厚度；

5. 板厚：代表性自然间抽检 1%，且不少于 3 间。悬挑板取距离支座 0.1m 处，沿宽度方向取包括中心位置在内的随机 3 点取平均值；其他楼板，在同一对角线上量测中间及距离两端各 0.1m 处，取 3 点平均值；

6. 层高：代表性自然间抽检 1%，且不少于 3 间。与板厚测点相同，量测板顶至上层楼板板底净高，层高度量测值为净高与板厚之和，取 3 点平均值；

7. 本表由施工单位填写；

8. 本表应依据原始检查记录编制。原始检查记录应作为本表附件。

五、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

模板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	模板及支架材料质量	第 4.2.1 条	/			
	2	现浇混凝土模板及支架安装质量	第 4.2.2 条	/			
	3	后浇带处的模板及支架独立设置	第 4.2.3 条	/			
	4	支架竖杆和竖向模板安装在土层上时的要求	第 4.2.4 条	/			
一般项目	1	模板安装的一般要求		第 4.2.5 条	/		
	2	隔离剂的品种和涂刷方法质量		第 4.2.6 条	/		
	3	模板起拱高度		第 4.2.7 条	/		
	4	现浇混凝土结构多层连续支模、支架的竖杆、垫板要求		第 4.2.8 条	/		
	5	固定在模板上的预埋件和预留孔洞		第 4.2.9 条	/		
	6	预埋件和预留孔洞 安装允许 偏差 (mm)	预埋板中心线位置		3	/	
			预埋管、预留孔中心线位置		3	/	
			插筋	中心线位置	5	/	
				外露长度	+10, 0	/	
			预埋 螺栓	中心线位置	2	/	
				外露长度	+10, 0	/	
			预留 洞	中心线位置	10	/	
				尺寸	+10, 0	/	
	7	现浇结构模板 安装允许 偏差 (mm)	轴线位置		5	/	
			底模上表面标高		±5	/	
			模板 内部 尺寸	基础	±10	/	
				柱、墙、梁	±5	/	
				楼梯相邻踏步高差	5	/	
			柱、 墙垂 直度	层高≤6m	8	/	
				层高>6m	10	/	
			相邻模板表面高差		2	/	
表面平整度			5	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

预制构件模板安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	模板及支架材料质量			第 4.2.1 条		/					
	2	现浇混凝土模板及支架安装质量			第 4.2.2 条		/					
	3	支架竖杆和竖向模板安装在土层上时的要求			第 4.2.4 条		/					
一般项目	1	模板安装的一般要求			第 4.2.5 条		/					
	2	隔离剂的品种和涂刷方法质量			第 4.2.6 条		/					
	3	模板起拱高度			第 4.2.7 条		/					
	4	固定在模板上的预埋件和预留孔洞			第 4.2.9 条		/					
	5	预制 构件 模板 安装 允许 偏差 (mm)	长度	梁、板	±4	/						
				薄腹梁、桁架	±8	/						
				柱	0, -10	/						
				墙板	0, -5	/						
			宽度	板、墙板	0, -5	/						
				梁、薄腹梁、桁架	+2, -5	/						
			高 (厚) 度	板	+2, -3	/						
				墙板	0, -5	/						
				梁、薄腹梁、桁架、柱	+2, -5	/						
			侧向 弯曲	梁、板、柱	L/1000 且 ≤15	/						
				墙板、薄腹梁、桁架	L/1500 且 ≤15	/						
			板的表面平整度		3	/						
			相邻模板表面高差		1	/						
			对角 线差	板	7	/						
				墙板	5	/						
			翘曲	板、墙板	L/1500	/						
设计 起拱	薄腹梁、桁架、梁	±3	/									
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

钢筋原材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋力学性能和重量偏差检验	第 5.2.1 条	/		
	2	成型钢筋力学性能和重量偏差检验	第 5.2.2 条	/		
	3	抗震用钢筋强度实测值	第 5.2.3 条	/		
一般项目	1	钢筋外观质量	第 5.2.4 条	/		
	2	成型钢筋外观质量和尺寸偏差	第 5.2.5 条	/		
	3	钢筋机械连接套筒、锚固板及预埋件 外观质量	第 5.2.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢筋加工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	钢筋弯折的弯弧内直径		第 5.3.1 条		/					
	2	纵向受力钢筋弯折要求		第 5.3.2 条		/					
	3	箍筋、拉筋的末端弯钩要求		第 5.3.3 条		/					
	4	盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验		第 5.3.4 条		/					
一般项目	1	钢筋加工的 允许偏差 (mm)	受力钢筋沿长度方向的 净尺寸	±10	/						
			弯起钢筋的弯折位置	±20	/						
			箍筋外廓尺寸	±5	/						
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

钢筋连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋的连接方式	第 5.4.1 条	/		
	2	机械连接或焊接连接接头的力学性能、弯曲性能	第 5.4.2 条	/		
	3	螺纹接头拧紧扭矩值，挤压接头压痕直径	第 5.4.3 条	/		
一般项目	1	钢筋接头的位置	第 5.4.4 条	/		
	2	机械连接接头、焊接接头的外观质量	第 5.4.5 条	/		
	3	机械连接接头、焊接接头的接头面积百分率	第 5.4.6 条	/		
	4	绑扎搭接接头的设置	第 5.4.7 条	/		
	5	搭接长度范围内的箍筋	第 5.4.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢筋安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	受力钢筋的牌号、规格和数量			第 5.5.1 条		/					
	2	受力钢筋安装位置、锚固方式			第 5.5.2 条		/					
一般项目	1	钢筋 安装 允许 偏差 (mm)	绑扎钢筋 网	长、宽	±10	/						
				网眼尺寸	±20	/						
			绑扎钢筋 骨架	长	±10	/						
				宽、高	±5	/						
			纵向受力 钢筋	锚固长度	-20	/						
				间距	±10	/						
				排距	±5	/						
			纵向受力 钢筋、箍 筋的混凝 土保护层 厚度	基础	±10	/						
				柱、梁	±5	/						
				板、墙、壳	±3	/						
			绑扎箍筋、横向钢筋间距		±20		/					
			钢筋弯起点位置		20		/					
			预埋件	中心线位置	5	/						
				水平高差	+3, 0	/						
			施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

混凝土原材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水泥进场检验	第 7.2.1 条	/		
	2	混凝土外加剂进场检验	第 7.2.2 条	/		
一般项目	1	矿物掺合料进场检验	第 7.2.3 条	/		
	2	粗细骨料的质量	第 7.2.4 条	/		
	3	混凝土拌制及养护用水	第 7.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

混凝土拌合物检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	预拌混凝土进场质量	第 7.3.1 条	/		
	2	混凝土拌合物不应离析	第 7.3.2 条	/		
	3	混凝土中氯离子和碱总含量	第 7.3.3 条	/		
	4	首次使用的混凝土配合比开盘鉴定	第 7.3.4 条	/		
一般项目	1	混凝土拌合物稠度要求	第 7.3.5 条	/		
	2	混凝土耐久性检验	第 7.3.6 条	/		
	3	抗冻混凝土含气量检验	第 7.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

混凝土施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	混凝土强度等级及试件的取样和留置	第 7.4.1 条	/		
一般项目	1	后浇带的留设位置，后浇带和施工缝的留设及处理方法	第 7.4.2 条	/		
	2	养护措施	第 7.4.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

预应力原材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	预应力筋力学性能检验	第 6.2.1 条	/		
	2	无粘结预应力钢绞线应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验	第 6.2.2 条	/		
	3	锚具、夹具和连接器的性能检验	第 6.2.3 条	/		
	4	无粘接预应力筋用锚具系统的防水性能检验	第 6.2.4 条	/		
	5	孔道灌浆用水泥和外加剂质量检验	第 6.2.5 条	/		
一般项目	1	预应力筋外观质量	第 6.2.6 条	/		
	2	锚具、夹具和连接器和外观质量	第 6.2.7 条	/		
	3	成孔管道外观质量、径向刚度和抗渗漏性能检验	第 6.2.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

预应力制作与安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果
	1	预应力筋品种、规格、级别和数量			第 6.3.1 条		/				
	2	预应力筋安装位置			第 6.3.2 条		/				
一般项目	1	预应力筋端部锚具的制作质量			第 6.3.3 条		/				
	2	预应力筋或成孔管道安装质量			第 6.3.4 条		/				
	3	预应力筋或 成孔管道定 位控制点竖 向位置	构件 截面 面高 (厚) 度 (mm)	$h \leq 300$	± 5	/					
				$300 < h \leq 1500$	± 10	/					
				$h > 1500$	± 15	/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

预应力张拉与放张检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	张拉或放张时的混凝土强度	第 6.4.1 条	/		
	2	后张法预应力构件，钢绞线断裂或滑脱数量	第 6.4.2 条	/		
	3	先张法预应力筋实际预应力值控制	第 6.4.3 条	/		
一般项目	1	预应力筋张拉质量	第 6.4.4 条	/		
	2	先张法预应力筋张拉后的位置偏差	第 6.4.5 条	/		
	3	锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量	第 6.4.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	预留孔道灌浆的一般要求	第 6.5.1 条	/		
	2	灌浆用水泥浆性能	第 6.5.2 条	/		
	3	现场孔道灌浆料试件留置和抗压强度 检验	第 6.5.3 条	/		
	4	锚具封闭保护措施要求	第 6.5.4 条	/		
一般项目	1	后张法预应力筋锚固后锚具外的外露 长度	第 6.5.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015						
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1		外观质量			第 8.2.1 条		/						
	2		影响结构性能或使用功能的尺寸偏差			第 8.3.1 条		/						
一般项目	1		外观质量一般缺陷			第 8.2.2 条		/						
	2	现浇 结构 位置 和尺寸 允许偏 差 (mm)	轴线 位置	整体基础		15		/						
				独立基础		10		/						
				墙、柱、梁		8		/						
			垂直 度	层高	≤6m		10		/					
					>6m		12		/					
				全高(H) ≤300m		H/30000+20		/						
				全高(H) >300m		H/10000 且 ≤80		/						
			标高	层高		±10		/						
				全高		±30		/						
			截面 尺寸	基础		+15, -10		/						
				柱、梁、板、墙		+10, -5		/						
				楼梯相邻踏步高差		6		/						
		电梯 井	中心位置		10		/							
			长、宽尺寸		+25, 0		/							
		表面平整度				8		/						
		预埋 件中 心位 置	预埋板		10		/							
			预埋螺栓		5		/							
			预埋管		5		/							
			其他		10		/							
		预留洞、孔中心线位置				15		/						
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日											
	监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	外观质量			第 8.2.1 条		/						
	2	混凝土设备基础尺寸偏差			第 8.3.1 条		/						
一般项目	1	外观质量一般缺陷			第 8.2.2 条		/						
	2	现浇 设备 基础 位置 和尺 寸允 许偏 差 (mm)	坐标位置		20		/						
			不同平面标高		0, -20		/						
			平面外形尺寸		±20		/						
			凸台上平面外形尺寸		0, -20		/						
			凹槽尺寸		+20, 0		/						
			平面水 平度	每米		5		/					
				全长		10		/					
			垂直度	每米		5		/					
				全高		10		/					
			预埋地 脚螺栓	中心位置		2		/					
				顶标高		+20, 0		/					
				中心距		±2		/					
				垂直度		5		/					
			预埋地 脚螺栓 孔	中心线位置		10		/					
				截面尺寸		+20, 0		/					
				深度		+20, 0		/					
				垂直度		h/100 且 ≤10		/					
			预埋活 动地脚 螺栓锚 板	中心线位置		5		/					
				标高		+20, 0		/					
				带槽锚板平整度		5		/					
				带螺纹孔锚板平整度		2		/					
			施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师: 年 月 日										

装配式结构预制构件检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	预制构件质量检验				第 9.2.1 条		/					
	2	预制构件进场结构性能检验				第 9.2.2 条		/					
	3	外观质量的严重缺陷,影响结构性能和 安装、使用功能的尺寸偏差				第 9.2.3 条		/					
	4	预埋件等材料质量、规格和数量,预留 孔、洞的数量				第 9.2.4 条		/					
一般项目	1	预制构件标识				第 9.2.5 条		/					
	2	外观质量一般缺陷				第 9.2.6 条		/					
	3	预制 构件 尺寸 允许 偏差 (mm)	长度	楼 板、 梁、 柱、 桁架	<12m	±5	/						
					≥12m 且 <18m	±10	/						
					≥18m	±20	/						
				墙板		±4	/						
			宽度、 高(厚) 度	楼板、梁、柱、桁架		±5	/						
				墙板		±4	/						
			表面平 整度	楼板、梁、柱、墙板内 表面		5	/						
				墙板外表面		3	/						
			侧向 弯曲	楼板、梁、柱		L/750 且 ≤20	/						
				墙板、桁架		L/1000 且 ≤20	/						
			翘曲	楼板		L/750	/						
				墙板		L/1000	/						

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	3	对角线	楼板	10	/			
			墙板	5	/			
		预留孔	中心线位置	5	/			
			孔尺寸	±5	/			
		预留洞	中心线位置	10	/			
			洞口尺寸、深度	±10	/			
		预埋件	预埋板中心线位置	5	/			
			预埋板与混凝土面平面高差	0, -5	/			
			预埋螺栓	2	/			
			预埋螺栓外露长度	+10, -5	/			
			预埋套筒、螺母中心线位置	2	/			
			预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差	±5	/			
		预留插筋	中心线位置	5	/			
			外露长度	+10, -5	/			
		键槽	中心线位置	5	/			
			长度、宽度	±5	/			
			深度	±10	/			
		4	预制构件粗糙面质量及键槽数量		第 9.2.8 条	/		
		施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
	监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

装配式结构安装与连接检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	预制构件临时固定措施安装质量	第 9.3.1 条	/				
	2	钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时, 灌浆应饱满、密实	第 9.3.2 条	/				
	3	钢筋采用焊接连接时质量	第 9.3.3 条	/				
	4	钢筋采用机械连接时质量	第 9.3.4 条	/				
	5	预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时, 其材料性能及施工质量	第 9.3.5 条	/				
	6	采用现浇混凝土连接构件时, 构件连接处混凝土强度	第 9.3.6 条	/				
	7	装配式结构施工后外观不应有严重缺陷, 且不应有影响结构性能和安装, 使用功能的尺寸偏差	第 9.3.7 条	/				
一般项目	1	外观质量一般缺陷检查		第 9.3.8 条	/			
	2	装配式结构构件位置和尺寸允许偏差 (mm)	构件轴线位置	竖向构件(柱、墙板、桁架)	8	/		
				水平构件(梁、楼板)	5	/		
			标高	梁、柱、墙板楼板底面或顶面	±5	/		
				构件垂直度	柱、墙板安装后的高度	≤6m	5	/
						>6m	10	/
			构件倾斜度	梁、桁架		5	/	
			相邻构件平整度	梁、楼板底面	外露	3	/	
					不外露	5	/	
				柱、墙板	外露	5	/	
					不外露	8	/	
			构件搁置长度	梁、板		±10	/	
			支座、支垫中心位置	板、梁、柱、墙板、桁架		10	/	
			墙板接缝宽度		±5	/		
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

装配式混凝土预制构件检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据				《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T51231-2016			
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果
	1	专业企业生产的预制构件，进场时应检查质量证明文件				第 11.2.1 条		/			
	2	专业企业生产的预制构件进场时应进行结构性能检验，并符合规范规定				第 11.2.2 条		/			
	3	预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差				第 11.2.3 条		/			
	4	预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能				第 11.2.4 条		/			
一般项目	1	预制构件外观质量				第 11.2.5 条		/			
	2	预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量				第 11.2.6 条		/			
	3	预制构件表面预贴饰面砖、石材等等饰面及装饰混凝土饰面的外观质量				第 11.2.7 条		/			
	4	预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线等规格型号、数量				第 11.2.8 条		/			
	5	预制 楼板 类构 件外 形尺 寸允 许偏 差 (mm)	规格尺寸	长度	<12m	±5	/				
					≥12m 且 <18m	±10	/				
					≥18m	±20	/				
			宽度		±5	/					
			厚度		±5	/					
			对角线差			6	/				
		外形	表面平整度	内表面	4	/					
				外表面	3	/					
			楼板侧向弯曲		L/750 且 ≤20mm	/					
			翘曲		L/750	/					

装配式混凝土预制构件检验批质量验收记录(续表一)

编号:

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	5	预制 楼板 类构件 外形尺寸 允许偏差 (mm)	预埋 钢板	中心线位置偏移	5	/		
				平面高差	0, -5	/		
			预埋 螺栓	中心线位置偏移	2	/		
				外露长度	+10, -5	/		
			预埋 线盒、 电盒	在构件平面的水平 方向中心位置偏差	10	/		
				与构件表面混凝土 高差	0, -5	/		
			预留 孔	中心线位置偏移	5	/		
				孔尺寸	±5	/		
			预留 洞	中心线位置偏移	5	/		
				洞口尺寸、深度	±5	/		
			预留 插筋	中心线位置偏移	3	/		
				外露长度	±5	/		
			吊 环、 木砖	中心线位置偏移	10	/		
				留出高度	0, -10	/		
			桁架钢筋高度		+5, 0	/		
	6	预制 墙板 类构件 外形尺寸 允许偏差 (mm)	规格 尺寸	高度	±4	/		
				宽度	±4	/		
				厚度	±3	/		
			对角线差		5	/		
			外形	表面 平整 度	内表面	4	/	
					外表面	3	/	
				侧向弯曲		L/1000 且≤20mm	/	
				扭翘		L/1000	/	
			预埋 部件	预埋 钢板	中心线位置偏移	5	/	
					平面高差	0, -5	/	
				预埋 螺栓	中心线位置偏移	2	/	
					外露长度	+10, -5	/	
				预埋 套筒、 螺母	中心线位置偏移	2	/	
					平面高差	0, -5	/	

装配式混凝土预制构件检验批质量验收记录(续表三)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	7	预制梁孔	中心线位置偏移	5	/			
			孔尺寸	±5	/			
		预制梁洞	中心线位置偏移	5	/			
			洞口尺寸、深度	±5	/			
		预制梁插筋	中心线位置偏移	3	/			
			外露长度	±5	/			
		吊环	中心线位置偏移	10	/			
			留出高度	0, -10	/			
		键槽	中心线位置偏移	5	/			
			长度、宽度	±5	/			
			深度	±5	/			
		灌浆套筒及连接钢筋	灌浆套筒中心线位置	2	/			
			连接钢筋中心线位置	2	/			
			连接钢筋外露长度	+10, 0	/			
		8	装饰构件外观尺寸允许偏差(mm)	通用	表面平整度	2	/	
	面砖、石材			阳角方正	2	/		
			上口平直	2	/			
			接缝平直	3	/			
			接缝深度	±5	/			
	接缝宽度		±2	/				
施工单位检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位验收结论			专业监理工程师: 年 月 日					

装配式混凝土预制构件安装与连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T51231-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	预制构件临时固定措施	第 11.3.1 条	/		
	2	装配式结构采用后浇混凝土连接时， 构件连接处后浇混凝土的强度	第 11.3.2 条	/		
	3	钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连 接时，灌浆应饱满、密实，所有出口 均应出浆	第 11.3.3 条	/		
	4	钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用 的灌浆料强度	第 11.3.4 条	/		
	5	预制构件底部接缝座浆强度	设计要求	/		
	6	钢筋采用机械连接时，其接头质量应 符合 JGJ 107 有关规定	第 11.3.6 条	/		
	7	钢筋采用焊接连接时，其焊缝的接头 质量应符合 JGJ 18 有关规定	第 11.3.7 条	/		
	8	预制构件采用型钢焊接连接时，型钢 焊缝的接头质量应符合 GB 50661 和 GB50205 有关规定	第 11.3.8 条	/		
	9	预制构件采用螺栓连接时，螺栓的材 质、规格、拧紧力矩应符合 GB 50017 和 GB50205 有关规定	第 11.3.9 条	/		
	10	装配式结构分项工程的外观质量不应 有严重缺陷，且不得有影响结构性能 和使用功能的尺寸偏差	第 11.3.10 条	/		
	11	外墙板接缝的防水性能	设计要求	/		

装配式混凝土预制构件安装与连接检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果	
一般项目	1	装配式结构分项工程的施工尺寸偏差及检验方法		设计要求	/			
		构件中心线对轴线位置	基础		15	/		
			竖向构件(柱、墙、桁架)		8	/		
			水平构件(梁、板)		5	/		
		构件标高		梁、柱、墙、板底面或顶面	± 5	/		
		构件垂直度	柱、墙	$\leq 6\text{m}$	5	/		
				$> 6\text{m}$	10	/		
		构件倾斜度		梁、桁架	5	/		
		相邻构件平整度(mm)	板端面		5	/		
			梁、板底面	外露	3	/		
				不外露	5	/		
			柱墙侧面	外露	5	/		
				不外露	8	/		
		构件搁置长度		梁、板	± 10	/		
		支座、支垫中心位置		板、梁、柱、墙、桁架	10	/		
		墙板接缝		宽度	± 5	/		
		2		装配式混凝土建筑的饰面外观质量		第 11.3.13 条	/	
	施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

砖砌体检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203-2011				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	砖强度等级必须符合设计要求		设计要求	/			
		砂浆强度等级必须符合设计要求		设计要求	/			
	2	砂浆饱满度	墙水平灰缝	≥80%	/			
			柱水平及竖向灰缝	≥90%	/			
	3	转角、交接处		第 5.2.3 条	/			
		斜槎留置			/			
4	直槎拉结钢筋及接槎处理		第 5.2.4 条	/				
一般项目	1	组砌方法		第 5.3.1 条	/			
	2	水平灰缝厚度		8~12mm	/			
		竖向灰缝宽度			/			
	3	砖砌体尺寸、位置允许偏差 (mm)	轴线位移		10	/		
			基础、墙、柱顶面标高		±15	/		
			墙面垂直度	每层		5	/	
				全高	≤10m	10	/	
					>10m	20	/	
			表面平整度	清水墙、柱		5	/	
				混水墙、柱		8	/	
			水平灰缝平直度	清水墙		7	/	
				混水墙		10	/	
			门窗洞口高、宽(后塞口)		±10	/		
	外墙上下窗口偏移		20	/				
	清水墙游丁走缝		20	/				
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203-2011				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	小砌块强度等级	设计要求	/				
		芯柱混凝土强度等级	设计要求	/				
		砂浆强度等级	设计要求	/				
	2	水平灰缝砂浆饱满度	≥90%	/				
		竖向灰缝砂浆饱满度		/				
	3	墙体转角处、纵横交接处	同时砌筑	/				
		斜槎留置	第 6.2.3 条	/				
		施工洞口直槎留置及砌筑		/				
	4	芯柱贯通楼盖	第 6.2.4 条	/				
		芯柱混凝土灌实		/				
	一般项目	1	水平灰缝厚度		8~12mm	/		
			竖向灰缝宽度			/		
		2	尺寸、 位置允 许偏差 (mm)	轴线位移		10	/	
基础、墙、柱顶面标高				±15	/			
墙面垂 直度				每层		5	/	
				全高	≤10m	10	/	
					>10m	20	/	
表面平 整度				清水墙、柱		5	/	
				混水墙、柱		8	/	
水平灰 缝平直 度				清水墙		7	/	
				混水墙		10	/	
门窗洞口高、宽(后塞口)				±10	/			
外墙上下窗口偏移			20	/				
清水墙游丁走缝			20	/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日					

石砌体检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据								验收依据		《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203-2011				
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定						最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	石材强度等级	设计要求						/					
		砂浆强度等级	设计要求						/					
	2	灰缝砂浆饱满度	≥80%						/					
一般项目	项 目		毛石砌体 (mm)		料石砌体(mm)					最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
			基础	墙	毛料石		粗料石		细料石					
					基础	墙	基础	墙	墙、柱					
	1	轴线位移		20	15	20	15	15	10	10	/			
		基础和墙砌体顶面标高		±25	±15	±25	±15	±15	±15	±10	/			
		砌体厚度		+30	+20 -10	+30	+20 -10	+15	+10 -5	+10 -5	/			
		墙面垂直度	每层	-	20	-	20	-	10	7	/			
			全高	-	30	-	30	-	25	10	/			
		表面平整度	清水墙、柱	-	-	-	20	-	10	5	/			
			混水墙、柱	-	-	-	20	-	15	-	/			
		清水墙水平灰缝平直度		-	-	-	-	-	10	5	/			
	2	组砌形式		第 7.3.2 条						/				
	施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
	监理单位 验收结论			专业监理工程师: 年 月 日										

配筋砌体检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据						验收依据		《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203-2011						
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	钢筋品种、规格、数量和设置部位			第 8.2.1 条		/							
	2	混凝土强度等级			第 8.2.2 条		/							
		砂浆强度等级					/							
	3	马牙槌尺寸			第 8.2.3 条		/							
		预留拉结钢筋设置					/							
		不得任意弯折拉结钢筋					/							
	4	钢筋连接方式			第 8.2.4 条		/							
		钢筋锚固长度					/							
		钢筋搭接长度					/							
一般项目	1	构造 柱一 般尺 寸允 许偏 差 (mm)	中心线位置		10		/							
			层间错位		8		/							
			垂直 度	每层		10		/						
				全高	≤10m		15		/					
					>10m		20		/					
	2	灰缝钢筋防腐保护			第 8.3.2 条		/							
		灰缝钢筋保护层					/							
	3	网状配筋规格、间距			第 8.3.3 条		/							
		网状配筋位置					/							
	4	钢筋 安装 位置 允许 偏差 (mm)	受力钢筋保 护层厚度	网状配筋砌体		±10		/						
				组合砖砌体		±5		/						
				配筋小砌块砌体		±10		/						
			配筋小砌块砌体墙凹槽中水平 钢筋间距			±10		/						
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日												
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日												

填充墙砌体检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203-2011				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	块材强度等级		设计要求		/						
		砂浆强度等级		设计要求		/						
		2	与主体结构连接		第 9.2.2 条		/					
		3	植筋实体检测		第 9.2.3 条		/					
一般项目	1	填充 墙砌 体尺 寸、 位置 允许 偏差 (mm)	轴线位移		10	/						
			垂直度 (每层)	≤3m	5	/						
				>3m	10	/						
			表面平整度		8	/						
			门窗洞口高、宽(后塞口)		±10	/						
			外墙上、下窗口偏移		20	/						
	2	空心砖砌体砂浆饱满度	水平	≥80%	/							
			垂直	填满砂浆, 不得 有透明缝、瞎缝、 假缝	/							
		蒸压加气混凝土砌块、轻 骨料混凝土小型空心砌 块砌体砂浆饱满度	水平	≥80%	/							
			垂直	≥80%	/							
	3	拉结筋、网片位置		第 9.3.3 条	/							
		拉结筋、网片埋置长度			/							
	4	搭砌长度		第 9.3.4 条	/							
	5	水平灰缝厚度		第 9.3.5 条	/							
		竖向灰缝宽度			/							
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
	监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

钢结构焊接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	焊接材料进场	第 4.6.1 条	/		
	2	焊接材料复验	第 4.6.2 条	/		
	3	材料匹配	第 5.2.1 条	/		
	4	焊工证书	第 5.2.2 条	/		
	5	焊接工艺评定	第 5.2.3 条	/		
	6	内部缺陷	第 5.2.4 条 第 5.2.5 条	/		
	7	组合焊缝尺寸	第 5.2.6 条	/		
一般项目	1	焊接材料进场	第 4.6.5 条	/		
	2	预热或后热处理	第 5.2.9 条	/		
	3	焊缝外观质量	第 5.2.7 条	/		
	4	焊缝外观尺寸偏差	第 5.2.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	焊接材料复验	第 4.6.2 条	/		
	2	焊接工艺评定	第 5.3.1 条	/		
	3	焊后弯曲试验	第 5.3.2 条	/		
一般项目	1	焊钉和瓷环规格、尺寸	第 4.6.3 条	/		
	2	焊钉材料进场	第 4.6.4 条	/		
	3	焊缝外观质量	第 5.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

普通紧固件连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	成品进场	第 4.7.1 条	/		
	2	螺栓实物复验	第 6.2.1 条	/		
	3	匹配及间距	第 6.2.2 条	/		
一般项目	1	螺栓紧固	第 6.2.3 条	/		
	2	外观质量	第 6.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

高强度螺栓连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	成品进场	第 4.7.1 条	/		
	2	扭矩系数或预轴力复验	第 4.7.2 条	/		
	3	抗滑移系数试验	第 6.3.1 条 第 6.3.2 条	/		
	4	终拧扭矩	第 6.3.3 条 第 6.3.4 条	/		
一般项目	1	成品包装	第 4.7.5 条	/		
	2	表面硬度检验	第 4.7.6 条	/		
	3	镀层厚度	第 4.7.4 条	/		
	4	初拧、终拧扭矩	第 6.3.5 条	/		
	5	连接外观质量	第 6.3.6 条	/		
	6	摩擦面外观	第 6.3.7 条	/		
	7	扩孔	第 6.3.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢零部件加工检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料进场	第 4.2.1 条 第 4.3.1 条 第 4.4.1 条	/		
	2	钢材复验	第 4.2.2 条 第 4.3.2 条 第 4.4.2 条	/		
	3	切面质量	第 7.2.1 条	/		
	4	矫正和成型	第 7.3.1 条 第 7.3.2 条	/		
	5	边缘加工	第 7.4.1 条	/		
	6	螺栓球、焊接球加工	第 7.5.1 条 第 7.5.4 条	/		
	7	制孔	第 7.7.1 条	/		
	8	节点探伤	第 7.6.1 条			
一般项目	1	材料规格尺寸	第 4.2.3 条 第 4.3.4 条 第 4.4.3 条	/		
	2	钢材表面质量	第 4.2.5 条 第 4.3.5 条 第 4.4.4 条 第 4.4.5 条 第 7.6.2 条 第 7.6.6 条	/		
	3	切割精度	第 7.2.2 条 第 7.2.3 条	/		
	4	矫正质量	第 7.3.3 条 第 7.3.4 条 第 7.3.5 条 第 7.3.6 条 第 7.3.7 条 第 7.6.5 条	/		
	5	边缘加工精度	第 7.4.2 条 第 7.4.3 条 第 7.4.4 条	/		
	6	螺栓球、焊接球加工精度	第 7.5.7 条 第 7.5.9 条	/		
	7	管件加工精度	第 7.2.4 条	/		
	8	制孔精度	第 7.6.3 条 第 7.7.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

钢构件组装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	拼接对接焊缝	第 8.2.1 条	/		
	2	吊车梁(桁架)	第 8.3.1 条	/		
	3	端部铣平精度	第 8.4.1 条	/		
	4	外形尺寸	第 8.5.1 条	/		
一般项目	1	焊接 H 型钢组装精度	第 8.3.2 条	/		
	2	焊接组装精度	第 8.3.3 条	/		
	3	顶紧接触面	第 8.4.2 条	/		
	4	轴线交点错位	第 8.3.4 条	/		
	5	铣平面保护	第 8.4.3 条	/		
	6	外形尺寸	第 8.5.2 条~ 第 8.5.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢构件预拼装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	多层板叠螺栓孔	第 9.2.1 条	/		
	2	仿真模拟	第 9.3.1 条	/		
一般项目	1	实体预拼装精度	第 9.2.2 条 第 9.2.3 条	/		
	2	仿真模拟	第 9.3.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

单层钢结构安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	基础验收	第 10.2.1 条 第 10.2.2 条 第 10.2.3 条 第 10.2.4 条	/		
	2	构件验收	第 10.3.1 条 第 10.4.1 条 第 10.5.1 条 第 10.7.1 条	/		
	3	顶紧接触面	第 10.3.2 条	/		
	4	垂直度和侧向弯曲	第 10.4.2 条	/		
	5	构件对接节点偏差	第 10.5.2 条	/		
	6	平台等安装精度	第 10.8.2 条	/		
	7	主体结构尺寸	第 10.9.1 条	/		
一般项目	1	地脚螺栓精度	第 10.2.6 条	/		
	2	标记	第 10.3.3 条	/		
	3	屋架、桁架、梁安装精度	第 10.4.3 条 第 10.4.5 条	/		
	4	钢柱安装精度	第 10.3.4 条	/		
	5	吊车梁安装精度	第 10.4.4 条	/		
	6	檩条等安装精度	第 10.7.3 条	/		
	7	现场组对精度	第 10.5.4 条 第 10.5.5 条	/		
	8	结构表面	第 10.3.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	基础验收	第 10.2.1 条 第 10.2.2 条 第 10.2.3 条 第 10.2.4 条	/		
	2	构件验收	第 10.3.1 条 第 10.4.1 条 第 10.5.1 条 第 10.6.1 条 第 10.7.1 条 第 10.8.1 条	/		
	3	钢柱安装精度	第 10.3.4 条	/		
	4	顶紧接触面	第 10.3.2 条	/		
	5	垂直度和侧向弯曲	第 10.4.2 条	/		
	6	构件对接面精度	第 10.5.2 条	/		
	7	同一层标高偏差	第 10.5.3 条	/		
	8	剪力墙错边	第 10.6.2 条	/		
	9	平台等安装精度	第 10.8.2 条	/		
一般项目	10	主体结构尺寸	第 10.9.1 条	/		
	1	地脚螺栓精度	第 10.2.6 条	/		
	2	标记	第 10.3.3 条	/		
	3	构件安装精度	第 10.3.4 条 第 10.4.3 条 第 10.5.4 条 第 10.5.5 条	/		
	4	主体结构总高度	第 10.9.2 条	/		
	5	吊车梁安装精度	第 10.4.4 条	/		
	6	钢梁安装精度	第 10.4.5 条	/		
	7	檩条等安装精度	第 10.7.3 条	/		
	8	现场组对精度	第 10.5.5 条	/		
9	结构表面	第 10.3.6 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

钢结构(网架结构安装)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	焊接球	第 4.8.3 条 第 7.5.5 条	/		
	2	螺栓球	第 4.8.1 条 第 7.5.1 条	/		
	3	板封、锥头、套筒	第 4.8.2 条 第 7.5.2 条	/		
	4	支座、橡胶垫	第 4.12.1 条	/		
	5	基础验收	第 11.2.1 条	/		
	6	支座	第 11.2.1 条 第 11.2.2 条	/		
	7	结构挠度	第 11.3.1 条	/		
一般项目	1	焊接球精度	第 7.5.8 条 第 7.5.9 条	/		
	2	螺栓球精度	第 7.5.7 条	/		
	3	螺栓球螺纹精度	第 7.5.6 条	/		
	4	锚栓精度	第 11.2.3 条	/		
	5	拼装精度	第 11.3.3 条 第 11.3.4 条	/		
	6	结构表面	第 11.3.6 条	/		
	7	安装精度	第 11.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

钢管桁架结构安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	成品进场	第 4.3.1 条 第 4.3.2 条 第 11.4.1 条	/		
	2	相贯节点焊缝	第 11.4.2 条	/		
	3	表面质量	第 11.4.3 条	/		
	4	钢管对接焊缝	第 11.4.4 条	/		
	5	对接与拼接	第 8.2.1 条	/		
	6	吊车梁和吊车桁架组装	第 8.3.1 条	/		
	7	钢构件外形尺寸	第 8.5.1 条 第 11.2.2 条	/		
	8	安装精度	第 10.4.1 条 第 10.4.2 条	/		
一般项目	1	成品外形尺寸	第 4.3.3 条 第 4.3.4 条	/		
	2	成品表面外观质量	第 4.3.5 条	/		
	3	相贯连接的钢管杆件切割	第 7.2.4 条	/		
	4	矫正和成型	第 7.3.4 条 第 7.3.5 条 第 7.3.7 条 第 7.3.8 条	/		
	5	对接与拼接	第 8.2.5 条 第 8.2.6 条 第 11.4.5 条	/		
	6	相互搭接	第 11.4.6 条	/		
	7	组装精度	第 8.3.4 条	/		
	8	钢构件外形尺寸	第 8.5.2 条 第 8.5.6 条 第 8.5.7 条	/		
	9	钢构件预拼装精度	第 9.2.3 条	/		
	10	安装精度	第 10.4.3 条 第 10.7.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

预应力索杆及膜结构安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	成品进场	第 4.5.1 条 第 4.12.1 条	/		
	2	膜材材料	第 4.10.1 条	/		
	3	索杆制作	第 11.5.1 条	/		
	4	膜单元制作	第 11.6.1 条	/		
	5	索杆安装	第 11.7.1 条	/		
	6	膜结构安装	第 11.8.1 条	/		
一般项目	1	拉索材料	第 4.5.4 条	/		
	2	索杆制作	第 11.5.5 条	/		
	3	膜材制作	第 11.6.3 条	/		
	4	索杆安装	第 11.7.3 条	/		
	5	膜结构安装	第 11.8.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

压型金属板检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	压型金属板等进场	第 4.9.1 条 第 4.9.2 条	/		
	2	固定支架、紧固件及其他材料进场	第 4.9.3 条 第 4.9.4 条	/		
	3	压型金属板基板裂纹	第 12.2.1 条	/		
	4	压型金属板涂层缺陷	第 12.2.2 条	/		
	5	压型金属板等现场安装	第 12.3.1 条 第 12.3.2 条 第 12.3.3 条	/		
	6	压型金属板搭接	第 12.3.4 条	/		
	7	楼承板端部锚固	第 12.3.5 条	/		
	8	楼承板侧向搭接	第 12.3.6 条	/		
	9	压型金属板造型	第 12.3.7 条	/		
	10	固定支架安装	第 12.4.1 条	/		
	11	连接构造	第 12.5.1 条	/		
	12	搭接及节点	第 12.5.2 条	/		
	13	防雨及排水构造	第 12.6.1 条	/		
	一般项目	14	抗风揭性能检测	第 12.6.2 条	/	
1		压型金属板精度	第 4.9.5 条	/		
2		固定支架、紧固件及其他材料进场	第 4.9.6 条 第 4.9.7 条 第 4.9.8 条	/		
3		压型金属板制作精度	第 12.2.3 条 第 12.2.4 条	/		
4		压型金属板表面质量	第 12.2.5 条	/		
5		压型金属板安装及外观连接	第 12.3.9 条 第 12.3.10 条	/		
6		压型金属板安装精度	第 12.3.11 条	/		
7		固定支架安装外观	第 12.4.3 条	/		
8		构造节点安装外观	第 12.5.3 条	/		
9	保温隔热、防水等材料	第 12.6.3 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

防腐涂料涂装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	产品进场	第 4. 11. 1 条	/		
	2	表面处理	第 13. 2. 1 条 第 13. 3. 2 条 第 13. 3. 3 条	/		
	3	涂层厚度	第 13. 2. 2 条 第 13. 2. 3 条 第 13. 2. 4 条 第 13. 3. 1 条 第 13. 3. 4 条	/		
一般项目	1	产品进场	第 4. 11. 3 条	/		
	2	表面质量	第 13. 2. 7 条 第 13. 2. 8 条 第 13. 3. 5 条	/		
	3	附着力测试	第 13. 2. 6 条	/		
	4	标志	第 13. 2. 9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防火涂料涂装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	产品进场	第 4. 11. 2 条	/		
	2	涂装基层验收	第 13. 4. 1 条	/		
	3	强度试验	第 13. 4. 2 条	/		
	4	涂层厚度	第 13. 4. 3 条	/		
	5	表面裂纹	第 13. 4. 4 条	/		
一般项目	1	产品质量	第 4. 11. 3 条	/		
	2	基层表面	第 13. 4. 5 条	/		
	3	涂层表面质量	第 13. 3. 6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢管构件进场验收检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	钢管构件加工质量		第 4.1.1 条		/						
	2	按安装工序配套核查构配件数量		第 4.1.2 条		/						
	3	钢管构件上翅片、肋板、栓钉及开孔规格、数量		第 4.1.3 条		/						
一般项目	1	不应有运输、堆放造成的变形脱漆		第 4.1.4 条		/						
	2	钢管 构件 进场 抽查	直径 D		$\pm D/500$ 且不应 大于 ± 5.0		/					
			构件长度 L		± 3.0		/					
			管口圆度		$D/500$ 且不应大 于 5.0		/					
			弯曲矢高		$L/1500$ 且不应大 于 5.0		/					
		钢筋孔 径偏差 (mm)	中间		$1.2d \sim 1.5d$		/					
			外侧		$1.5d \sim 2.0d$		/					
			长圆孔宽		$1.2d \sim 1.5d$		/					
		钢筋轴线偏差		1.5		/						
		钢筋孔 距	任意		± 1.5		/					
	两端		± 2.0		/							
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论			专业监理工程师: 年 月 日									

钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010				
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定				最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	构件上缀件规格、 位置、数量	第 4.2.1 条				/					
	2	拼装的方式、程 序、方法	第 4.2.2 条				/					
	3	焊接材料	第 4.2.3 条				/					
	4	焊缝质量(一、二 级)	第 4.2.4 条				/					
一般项目	1	拼装场地条件		第 4.2.5 条				/				
	2	二、 三 级 焊 缝 外 观 质 量 标 准	缺陷类型	二级	三级	最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果		
			未焊满(指不 足设计要求)	$\leq 0.2+0.02t$, 且 ≤ 1.0	$\leq 0.2+0.04t$, 且 ≤ 2.0	/						
				每 100.0 焊缝内缺陷总长 ≤ 25.0		/						
			根部收缩	$\leq 0.2+0.02t$, 且 ≤ 1.0	$\leq 0.2+0.04t$, 且 ≤ 2.0	/						
				长度不限		/						
			咬边	$\leq 0.05t$, 且 ≤ 0.5 ; 连续长 度 ≤ 100.0 , 且 焊缝两侧咬边 总长不应大于 10%焊缝全长	$\leq 0.1t$, 且 ≤ 1.0 , 长度不限	/						
			弧坑裂纹	-	允许存在个别长度 ≤ 5.0 的弧坑裂纹	/						
			电弧擦伤	-	允许存在个别电弧 擦伤	/						
			接头不良	缺口深度 $0.05t$, 且 ≤ 0.5	缺口深度 $0.1t$, 且 ≤ 1.0	/						
				每 1000.0 焊缝不应超过 1 处		/						
			表面夹渣	-	深 $\leq 0.2t$, 长 $\leq 0.5t$, 且 ≤ 2.0	/						
			表面气孔	-	每 50.0 焊缝长度内 允许直径 $\leq 0.4t$, 且 ≤ 3.0 的气孔 2 个, 孔距 ≥ 6 倍孔径	/						

钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	3	项 目		一、二级	三级			
		对接焊缝余高 C	B<20	0~3.0	0~4.0	/		
			B≥20	0~4.0	0~5.0	/		
		对接焊缝错边 d	d<0.15t	≤2.0	≤3.0	/		
		角焊缝余高 C	h _r ≤6	0~1.5		/		
			h _r >6	0~3.0		/		
	4	钢管混凝土构件现场拼装允许偏差 (mm)	项 目	单层柱	多层柱	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			一节柱高度	±5.0	±3.0	/		
			对口错边	t/10, 且 ≤3.0	2.0	/		
			柱身弯曲矢高	H/1500, 且 ≤10.0	H/1500, 且 ≤5.0	/		
			牛腿处的柱身扭曲	3.0	d/250, 且 ≤5.0	/		
			牛腿面的翘曲△	2.0	L ₃ ≤1000, 2.0 L ₃ >1000, 3.0	/		
			柱底面到柱端与梁连接的最上一个安装孔距离 L	±L/1500, 且≤±15.0	-	/		
			柱两端最外侧安装孔、穿钢筋孔距离 L ₁	-	±2.0	/		
柱底面到牛腿支承面距离 L ₂			±L ₂ /2000, 且≤±8.0	-	/			
牛腿端孔到柱轴线距离 L ₃			±3.0	±3.0	/			
管肢组合尺寸偏差			δ ₁ /h≤1/1000; δ ₂ /b≤1/1000		/			
缀件尺寸偏差			δ ₁ /h ₁ ≤1/1000; δ ₂ /h ₂ ≤1/1000		/			
缀件节点偏差			d ₁ 不宜小于 50; δ 不应大于 d/4(宜交于中心)		/			
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	埋入式柱脚构造		第 4.3.1 条		/					
	2	端承式柱脚构造		第 4.3.2 条		/					
一般项目	1	埋入式柱脚锚固		第 4.3.3 条		/					
	2	端承式柱脚板下灌浆		第 4.3.4 条		/					
	3	埋入式	柱轴线位移	5	/						
			柱标高	±5.0	/						
		端承式	支承面标高	±3.0	/						
			支承面水平度	L/1000, 且≤5.0	/						
			地脚螺栓中心线偏移	4.0	/						
			地脚螺栓之间中心距	±2.0	/						
			地脚螺栓露出长度	0, +30.0	/						
			地脚螺栓露出螺纹长度	0, +30.0	/						
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1		构件吊装与混凝土浇筑顺序		第 4.4.1 条		/					
	2		基座及下层管内混凝土强度		第 4.4.2 条		/					
	3		构件标点线、吊点、支撑点		第 4.4.3 条		/					
	4		构件就位后校正固定		第 4.4.4 条		/					
	5		焊接材料		第 4.4.5 条		/					
	6		垂直度 (mm)		单层钢管垂直度		h/1000, 且 ≤10.0		/			
			多层钢管整体垂直度		H/2500, 且 ≤30.0		/					
一般项目	1		构件管内清理封口		第 4.4.7 条		/					
	2		单层	柱脚底座中心线对定位 轴线的偏移	5.0		/					
				单层钢管混凝土构件弯 曲矢高	h/1500, 且 ≤10.0		/					
		双层 及高层	上下构件连接处错口		3.0		/					
			同一层构件各构件顶高 度差		5.0		/					
			主体结构钢管混凝土构 件总高度差		±H/1000, 且 ≤30.0		/					
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	柱梁连接核心区构造		第 4.5.1 条		/					
	2	柱梁连接贯通型节点		第 4.5.2 条		/					
	3	柱梁连接非贯通型节点		第 4.5.3 条		/					
一般项目	1	梁纵筋通过核心区要求		第 4.5.4 条		/					
	2	梁纵筋间距		第 4.5.5 条		/					
	3	允许 偏差 (mm)	梁中心线对柱中心线偏移	5	/						
			梁标高	±10	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

钢管内钢筋骨架检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据						验收依据		《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010						
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果				
	1	钢筋质量			第 4.6.1 条		/							
	2	钢筋加工、成型、安装			第 4.6.2 条		/							
	3	受力筋位置、锚固与管壁距离			第 4.6.3 条		/							
一般项目	1	钢筋骨架尺寸和安装允许偏差 (mm)	钢筋骨架	长度		±10		/						
				截面	圆形直径		±5		/					
					矩形边长		±5		/					
				钢筋骨架安装中心位置			5		/					
			受力钢筋	间距		±10		/						
				保护层厚度		±5		/						
			箍筋、横筋间距			±20		/						
			钢筋骨架与钢管间距			+5 -10		/						
			施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员：									
					年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师：												
		年 月 日												

钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管内混凝土强度	第 4.7.1 条	/		
	2	管内混凝土工作性能	第 4.7.2 条	/		
	3	混凝土浇筑初凝时间控制	第 4.7.3 条	/		
	4	浇筑密实度	第 4.7.4 条	/		
一般项目	1	管内施工缝留置	第 4.7.5 条	/		
	2	浇筑方法及开孔	第 4.7.6 条	/		
	3	管内清理	第 4.7.7 条	/		
	4	管内混凝土养护	第 4.7.8 条	/		
	5	孔的封堵及表面处理	第 4.7.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

型钢混凝土结构型钢与钢筋连接检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《钢-混凝土组合结构施工规范》GB50901-2013				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	连接套筒抗拉强度		第 10.2.1 条		/						
	2	钢筋连接抗拉强度		第 10.2.2 条		/						
	3	焊接工艺评定		第 10.2.3 条		/						
一般项目	1	焊脚尺寸的允许偏差(mm)		0~2		/						
	2	接头 尺寸	接头处弯折角		3°		/					
			接头处钢筋轴线的位移		0.1d		/					
			焊缝厚度		0~0.05d(mm)		/					
			焊缝宽度		0~0.1d(mm)		/					
			焊缝长度		-0.3d(mm)		/					
			横向咬边深度		0.5mm		/					
			在长 2d 焊接表面 上的气孔及夹渣	数量	2 个		/					
				面积	6mm²		/					
	3	钢筋 孔	直径		+2.0mm 0		/					
			垂直度		0.03t 且不应大于 2.0mm		/					
	4	允许 偏差 (mm)	钢筋孔孔距		±2.0		/					
			钢筋连接套筒间距		±2.0		/					
			连接钢板中心位置		±3.0		/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

焊接材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	焊接材料的品种、规格、性能	第 4.3.1 条	/		
	2	重要铝合金结构采用焊接材料进行抽样复验	第 4.3.2 条	/		
一般项目	1	焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷，焊剂不应受潮结块	第 4.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

铝合金构件焊接检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	焊条、焊丝、焊剂等焊接材料与母材的匹配		第 5.2.1 条		/						
		焊条、焊剂、药芯焊丝等在使用前烘焙和存放										
	2	焊工必须经考试合格并取得合格证书		第 5.2.2 条		/						
	3	施工单位对首次采用的铝合金材料、焊接材料、焊接方法等进行焊接工艺评定		第 5.2.3 条		/						
	4	设计要求全焊透的对接焊缝，其内部缺陷检验		第 5.2.4 条		/						
	5	角焊缝焊脚高度		第 5.2.5 条		/						
		T 形接头、十字接头、角接接头焊脚尺寸										
6	焊缝表面质量		第 5.2.6 条		/							
一般项目	1	对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝，其预热温度或后热温度		第 5.2.7 条		/						
	2		未焊满(指不足设计要求)	$\leq 0.2+0.02t$ ， 且 $\leq 1.0\text{mm}$		/						
				每 100mm 焊缝内缺陷总长 $\leq 25\text{mm}$		/						
			根部收缩		$\leq 0.2+0.02t$ ， 且 $\leq 1.0\text{mm}$		/					
			咬边深度		母材 $t \leq 10\text{mm}$ 时， $\leq 0.5\text{mm}$		/					
					母材 $t > 10\text{mm}$ 时， $\leq 0.8\text{mm}$		/					
					连续长度 $\leq 100\text{mm}$		/					
			焊缝两侧咬边总长度(l 为焊缝总长度)	板材	$10\%l$		/					
	管材	$20\%l$		/								

铝合金构件焊接检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	2	焊缝外观质量	裂纹、弧坑裂纹、电弧擦伤、 焊瘤、表面夹渣、表面气孔	不允许	/	
			焊缝接头不良	缺口深度 $\leq 0.05t$, $\leq 0.5\text{mm}$	/	
				每 1000mm 焊缝不应 超过 1 处	/	
			未焊透	不加衬垫单面焊容 许值 $\leq 0.15t$, 且 $\leq 1.5\text{mm}$	/	
				每 100mm 焊缝内缺 陷总长 $\leq 25\text{mm}$	/	
	3	对接焊缝 余高 C	母材 $t \leq 10\text{mm}$	$\leq 3.0\text{mm}$	/	
			母材 $t > 10\text{mm}$	$\leq t/3$ 且 $\leq 5\text{mm}$	/	
		角焊缝余 高 C	$h_f \leq 6$	$\leq 1.5\text{mm}$	/	
			$h_f > 6$	$\leq 3.0\text{mm}$	/	
		表面凹陷 d	仰焊位置单面焊焊缝内表面深度 $d \leq 0.2t$, 且 $\leq 2\text{mm}$		/	
			其他所有位置的焊缝表面应不低于基本 金属		/	
		错边量 d	母材 $t \leq 5\text{mm}$	$\leq 0.5\text{mm}$	/	
			母材 $t > 5\text{mm}$	$\leq 0.1t$, 且 $\leq 2\text{mm}$	/	
		4	焊成凹形的焊缝, 焊缝金属与母材 间应平缓过渡		第 5.2.10 条	/
	5	焊缝感观		第 5.2.11 条	/	
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

标准紧固件检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	标准紧固件品种、规格、性能	第 4.4.1 条	/		
	2	高强度大六角头螺栓连接副应检验扭矩系数	第 4.4.2 条	/		
	3	扭剪型高强度螺栓连接副检验预拉力	第 4.4.3 条	/		
一般项目	1	高强度螺栓连接副包装和外观质量	第 4.4.4 条	/		
	2	螺栓球节点铝合金网架结构，其连接高强度螺栓外观质量和表面硬度试验	第 4.4.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

普通紧固件连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	普通螺栓实物最小拉力载荷复验	第 6.2.1 条	/		
	2	连接铝合金薄板采用的自攻螺钉、铆钉、拉铆钉等其规格尺寸应与被连接铝合金板相匹配，及其间距、边距	第 6.2.2 条	/		
一般项目	1	永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于 2 扣	第 6.2.3 条	/		
	2	自攻螺钉、铆钉、拉铆钉等与连接铝合金板应紧固密贴，外观排列应整齐	第 6.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

高强度螺栓连接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数 试验和复验	第 6.3.1 条	/		
		现场处理的构件摩擦面应单独进行摩 擦面抗滑移系数试验		/		
	2	高强度大六角头螺栓连接副终拧矩检 查	第 6.3.2 条	/		
	3	扭剪型高强度螺栓连接副，未在终拧 中拧掉梅花头螺栓数	第 6.3.3 条	/		
对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度 螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进 行终拧并作标记，且进行终拧扭矩检 查		/				
一般项目	1	高强度螺栓连接副的施拧顺序和初 拧、复拧扭矩	第 6.3.4 条	/		
	2	高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣 外露	第 6.3.5 条	/		
	3	高强度螺栓连接摩擦面表观质量	第 6.3.6 条	/		
	4	螺栓扩孔	第 6.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

铝合金材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料的品种、规格、性能		第 4.2.1 条		/					
	2	材料抽样复验		第 4.2.2 条		/					
一般项目	1	铝合金板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求		第 4.2.3 条		/					
	2	铝合金型材的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求		第 4.2.4 条		/					
	3	铝合金材料的表面外观质量		第 4.2.5 条		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

铝合金零部件切割加工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	铝合金零部件切割面或剪切面应无裂纹、夹渣和大于 0.5mm 的缺棱			第 7.2.1 条		/				
一般项目	1	切割允许 偏差	零部件的宽度，长度		±1.0mm		/				
			切割平面度		-30' 且不大于 0.3mm		/				
			割纹深度		0.3mm		/				
			局部缺口深度		0.5mm		/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

铝合金零部件边缘加工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	铝合金零部件，按设计要求需要进行边缘加工，其刨削量不应小于 1.0mm			第 7.3.1 条		/				
一般项目	1		零部件的宽度、长度		±1.0mm		/				
			加工边直线度		L/3000，且不大于 2.0mm		/				
			相邻两边夹角		±6'		/				
			加工面表面粗糙度		12.5 		/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

球、毂加工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据					验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	螺栓球、毂成型后，不应有裂纹、褶皱、过烧等缺陷		第 7.4.1 条	/		
	2	铝合金板压制成半圆球后，表面不应有裂纹、褶皱等缺陷		第 7.4.2 条	/		
		焊接球其对应坡口应采用机械加工，对接焊缝表面应打磨平整			/		
一般项目	1	螺栓球加工允许偏差	圆度	d≤120mm	1.0mm	/	
				d>120mm	1.5mm	/	
			同一轴线上两铣平面的平行度	d≤120mm	0.1mm	/	
				d>120mm	0.2mm	/	
			铣平面距球中心距离		±0.1mm	/	
			相邻螺栓孔中心线夹角		±30′	/	
			两铣平面与螺栓孔轴线垂直度		0.005r	/	
			球、毂毛坯直径	d≤120mm	+2.0mm -0.5mm	/	
		d>120mm		+3.0mm -1.0mm	/		
	2	管杆件加工允许偏差	长度		±0.5mm	/	
			端面对管轴垂直度		0.005r	/	
			管口曲线		0.5mm	/	
	3	毂加工允许偏差	毂的圆度		±0.005d, ±1.0mm	/	
			嵌入圆孔对分布圆中心线的平行度		0.3mm	/	
			分布圆直径		±0.3mm	/	
			直槽对园孔平行度		0.2mm	/	
			嵌入槽夹角		±0.3°	/	
			端面跳动		0.3mm	/	
			端面平行度		0.5mm	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

铝合金零部件制孔检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	A、B 级螺栓孔(I 类孔)精度和孔壁表面粗糙度			第 7.5.1 条		/					
	2	A、B 级 螺栓孔 径允许 偏差 (mm)	螺栓公称 直径	10~18	0.00, -0.18	/						
				18~30	0.00, -0.21	/						
				30~50	0.00, -0.25	/						
		螺栓孔直径	10~18	+0.18, 0.00	/							
			18~30	+0.21, 0.00	/							
			30~50	+0.25, 0.00	/							
		C 级螺栓 孔径允 许偏差 (mm)	直径		+1.00, 0.00		/					
			圆度		1.00		/					
			垂直度		0.03t, 且不大于 1.50		/					
	一般项目	1	螺栓孔位的允许偏差			±0.5mm		/				
			孔距的允许偏差			±0.5mm		/				
			孔距的累计偏差			±1.0mm		/				
		2	铆钉通孔尺寸偏差			第 7.5.3 条		/				
3		沉头螺钉的沉孔尺寸偏差			第 7.5.4 条		/					
4		圆柱头、螺栓沉孔的尺寸偏差			第 7.5.5 条		/					
5		螺丝孔的尺寸偏差			第 7.5.6 条		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

铝合金零部件槽、豁、榫加工检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位				项目负责人		检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据					验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	槽口尺寸的 允许偏差 (mm)	A	+0.5 0.0	/			
			B	+0.5 0.0	/			
			C	±0.5	/			
	2	豁口尺寸的 允许偏差 (mm)	A	+0.5 0.0	/			
			B	+0.5 0.0	/			
			C	±0.5	/			
	3	榫头尺寸的 允许偏差 (mm)	A	0.0 -0.5	/			
			B	0.0 -0.5	/			
			C	±0.5	/			
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
	监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

螺栓球检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	螺栓球及制造螺栓球节点所采用的原材料的品种、规格、性能	第 4.5.1 条	/		
	2	螺栓球不得有裂纹、褶皱、过烧等缺陷	第 4.5.2 条	/		
一般项目	1	螺栓球螺纹尺寸和螺纹公差	第 4.5.3 条	/		
	2	螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差	第 4.5.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

铝合金构件组装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010			
一般项目	1	单元构件 组装 允许 偏差 (mm)	单元构件长度	≤2000	±1.5	/					
				>2000	±2.0	/					
			单元构件宽度	≤2000	±1.5	/					
				>2000	±2.0	/					
			单元构件对角线 长度	≤2000	≤2.5	/					
				>2000	≤3.0	/					
			单元构件平面度		≤1.0	/					
			接缝高低差		≤0.5	/					
			接缝间隙		≤0.5	/					
			2	顶紧接触面应有 75% 以上的面积紧贴		第 8.2.2 条		/			
	3	桁架结构杆件轴线交点错位允许偏差		≤3.0mm		/					
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

铝合金构件端部铣平及安装焊缝坡口检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	端部 铣平 允许 偏差 (mm)	两端铣平时构件长度	± 1.0	/		
		两端铣平时零件长度	± 0.5	/			
		铣平面的平面度	0.3	/			
		铣平面对轴线的垂直度	L/1500	/			
一般项目	1	安装 焊缝 坡口 允许 偏差	坡口角度	$\pm 5^\circ$	/		
		钝边	$\pm 0.5\text{mm}$	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

铝合金构件预拼装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010						
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果				
	1	高强度螺栓和 普通螺栓连接 的多层板叠,孔 的通过率		当采用比孔公称直径大 1.0mm 的试孔器检查		不应小于 85%		/						
				当采用比螺栓公称直径 大 0.3mm 的试孔检查		应为 100%		/						
一般项目	1	桁架	跨度两端最外侧支撑面间距 离		+5.0 -10.0		/							
			接口截面错位		2.0		/							
			拱度	设计要求起拱		$\pm L/5000$		/						
				设计未要求起拱		$L/2000, 0$		/						
			节点处的杆件轴线错位		4.0		/							
		管构件	预拼装单元总长		± 5.0		/							
			预拼装单元弯曲矢高		$L/1500$, 且不应 大于 10.0		/							
			对口错边		$t/10$, 且不应大 于 3.0		/							
			坡口间隙		+2.0 -1.0		/							
		空间单元片	预拼装单元长、宽、对角线		5.0		/							
			预拼装单元弯曲矢高		$L/1500$, 且不应 大于 10.0		/							
			接口错边		1.0		/							
			预拼装单元柱身扭曲		$h/200$, 且不应 大于 5.0		/							
			顶紧面到任一支点距离		± 2.0		/							
		2	零件、部件顶紧 组装面		顶紧接触面紧贴		$\geq 75\%$		/					
					边缘最大间隙		$\leq 0.8\text{mm}$		/					
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日												

铝合金框架结构基础和支承面检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	建筑物定位轴线允许偏差(mm)	长 L_a	$L_a/20000$, 且 ≤ 3.0		/							
			宽 L_b	$L_b/20000$, 且 ≤ 3.0		/							
		基础上柱的定位轴线允许偏差(mm)			1.0		/						
		基础上柱底标高允许偏差(mm)			± 2.0		/						
		地脚螺栓(锚栓)位移允许偏差(mm)			2.0		/						
	2	支承面、 地脚螺栓(锚 栓)位置 允许偏 差 (mm)	支承面	标高	± 2.0		/						
				水平度	$l/1000$		/						
			地脚螺栓 (锚栓)	螺栓中心偏移	5.0		/						
				预留孔中心偏移		10.0		/					
	3	座浆垫板 允许偏差 (mm)		顶面标高	0.0 -3.0		/						
				水平度	$l/1000$		/						
				位置	20.0		/						
	一般项目	1	地脚螺栓(锚栓) 尺寸允许偏差 (mm)		螺栓(锚栓)露出 长度	+30.0 0.0		/					
					螺纹长度	+30.0 0.0		/					
地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受到保护			第 10.2.4 条		/								
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日											

铝合金框架结构总拼和安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据					验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010	

主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	铝合金构件变形及涂层脱落		第 10.3.1 条	/		
	2	柱子安装 允许偏差 (mm)	底层柱柱底轴线对定位 轴线偏移	2.0	/		
			柱子定位轴线	1.0	/		
			单节柱的垂直度	h/1500, 且 ≤ 8.0	/		
	3	设要求顶紧的 节点	接触面紧贴	$\geq 75\%$	/		
			边缘最大间隙	$\leq 0.8\text{mm}$	/		
	4	屋(托)架、桁架、梁及 受压杆件垂直度和侧向 弯曲矢高允许偏差(mm)	跨中的垂直度	h/250, 且不应 大于 15.0	/		
			侧向弯曲矢高	l/1000, 且不 应大于 10.0	/		
	5	主体结构 允许偏差 (mm)	整体 垂直 度	单层	H/1500, 且 ≤ 8.0	/	
	多层			H/1500+5.0, 且 ≤ 20.0	/		
			整体平面弯曲	L/1500, 且 ≤ 25.0	/		

一般项目	1	铝合金柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全		第 10.3.6 条	/			
	2	当铝合金结构安装在混凝土柱上时, 其支座中心对定位轴线的偏差		$\leq 10\text{mm}$	/			
	3	单层铝合金结构 中柱子安装 允许偏差 (mm)	柱脚底座中心轴线对定位 轴线的偏差	5.0	/			
			柱基 准点 标高	有梁的柱	+3.0 -5.0	/		
				无梁的柱	+5.0 -8.0	/		
			弯曲矢高		H/1200, 且 ≤ 10.0	/		
			柱轴 线垂 直度	单层柱	H/1500, 且 ≤ 8.0	/		
				多层柱	H/1500+5.0, 且 ≤ 20.0	/		
	4	墙架、檩条等次要 构件允许偏 差 (mm)	墙架 立柱	中心线对定位 轴线的偏移	10.0	/		
				垂直度	H/1500, 且 ≤ 8.0	/		
	弯曲矢高			H/1000, 且 ≤ 15.0	/			

铝合金框架结构总拼和安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	4	墙架、檩条等次要构件允许偏差(mm)	抗风桁架的垂直度	$H/250$, 且 ≤ 15.0	/	
			檩条、墙梁的间距	± 5.0	/	
			檩条的弯曲矢高	$L/750$, 且 ≤ 12.0	/	
			墙梁的弯曲矢高	$L/750$, 且 ≤ 10.0	/	
	5	铝合金平台、铝合金梯、防护栏杆安装允许偏差(mm)	平台高度	± 15.0	/	
			平台梁水平度	$l/1000$, 且 ≤ 20.0	/	
			平台支柱垂直度	$H/1000$, 且 ≤ 15.0	/	
			承重平台梁侧向弯曲	$l/1000$, 且 ≤ 10.0	/	
			承重平台梁垂直度	$H/250$, 且 ≤ 15.0	/	
			直梯垂直度	$l/1000$, 且 ≤ 15.0	/	
			栏杆高度	± 15.0	/	
			栏杆立柱间距	± 15.0	/	
	6	多层铝合金结构构件安装允许偏差(mm)	上、下柱连接处的错口	3.0	/	
			同一层柱的各柱顶高度差	5.0	/	
			同一根梁两端顶面的高差	$l/1000$, 且 ≤ 10.0	/	
			主梁与次梁表面的高差	± 2.0	/	
			压型金属板在铝合金梁上相邻列的错位	15.0	/	
	7	多层铝合金结构主体结构总高度允许偏差(mm)	用相对标高控制安装	$\pm \Sigma (\Delta_h + \Delta_z + \Delta_w)$	/	
			用设计标高控制安装	$H/1000$, 且 ≤ 30.0 $-H/1000$, 且 ≤ -30.0	/	
	8	现场焊缝组对间隙允许偏差(mm)	无垫板间隙	+3.0 0.0	/	
有垫板间隙			+3.0 -2.0	/		
9	铝合金结构表面质量	第 10.3.14 条	/			
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	铝合金空间网格结构支座定位轴线位置、支柱锚栓的规格			第 11.2.1 条		/					
	2	支承面顶板、支座锚栓位置允许偏差 (mm)	支承面顶板	位置	15.0	/						
				顶面标高	0 -3.0	/						
				顶面水平度	L/1000	/						
				支座锚栓中心偏移		5.0	/					
	3	支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向			第 11.2.3 条		/					
		橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用					/					
4	铝合金空间网格结构支座锚栓的紧固			第 11.2.4 条		/						
一般项目	1	支座锚栓尺寸允许偏差 (mm)	露出长度	+30.0 0.0	/							
			螺纹长度	+30.0 0.0	/							
	支座锚栓的螺纹应受到保护			第 11.2.5 条		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

铝合金空间网格结构总拼和安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称								
施工单位				项目负责人				检验批容量								
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位								
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010								
主控项目																
		验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果				
1		小拼 单元 允许 偏差 (mm)		节点中心偏移		2.0		/								
				杆件交汇节点与杆件中心的偏移		1.0		/								
				杆件轴线的弯曲矢高		$L_1/1000$, 且 ≤ 5.0		/								
				锥体 型小 拼单 元		弦杆长度		± 2.0		/						
						锥体高度		± 2.0		/						
						四角锥体上弦杆对角线 长度		± 3.0		/						
				平面 桁架 型小 拼单 元		跨长		$\leq 24m$		$+3.0, -7.0$		/				
								$> 24m$		$+5.0, -10.0$		/				
								跨中高度		± 3.0		/				
						跨中 拱度		设计要求起拱		$\pm L/5000$		/				
								设计未要求起拱		$+10.0$		/				
				2		中拼 单元 允许 偏差 (mm)		单元长度 $\leq 20m$, 拼接 长度		单跨		± 10.0		/		
多跨连续		± 5.0								/						
单元长度 $> 20m$, 拼接 长度		单跨						± 20.0		/						
		多跨连续						± 10.0		/						

铝合金空间网格结构总拼和安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	3	节点承载力试验允许偏差 (mm)	按设计指定规格的连接板及其匹配的铝杆件连接成试件	第 11.3.3 条 第 1 款	/	
			按设计指定规格的连接板最大螺栓孔 螺纹	第 11.3.3 条 第 2 款	/	
	4	测量挠度	网络结构	$\leq 1.5h$	/	
			屋面工程		/	
一般项目	1	节点及杆件表面质量		第 11.3.5 条	/	
	2	铝合金空间网格结构安装允许偏差 (mm)	纵向、横向长度	$L/2000$, 且 ≤ 30.0 $-L/2000$, 且 ≥ -30.0	/	
			支柱中心偏移	$L/3000$, 且 ≤ 30.0	/	
			周边支承结构相邻 支座高差	$L_1/400$, 且 ≤ 15.0	/	
			支座最大高差	30.0	/	
			多点支承格构相邻 支座高差	$L1/800$, 且 ≤ 30.0	/	
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

铝合金面板检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	铝合金面板及制造铝合金面板所采用的原材料，其品种、规格、性能	第 4.6.1 条	/		
	2	铝合金泛水板、包角板和零配件的品种、规格、性能	第 4.6.2 条	/		
一般项目	1	铝合金面板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量	第 4.6.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

铝合金面板制作检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	铝合金面板成型后,其基板不应有裂纹、裂边、腐蚀等缺陷				第 12.2.1 条		/				
	2	有涂层铝合金面板的漆膜不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷				第 12.2.2 条		/				
一般项目	1	铝合金面板尺寸允许偏差 (mm)	波距		±2.0		/					
			压型板板高	截面高度≤70		±1.5		/				
				截面高度>70		±2.0		/				
			直立锁边板	肋高		±1.0		/				
				卷边直径		±0.5		/				
			在测量长度 L ₁ 的范围内侧向弯曲				20.0		/			
	2	铝合金面板成型后,表面应干净,不应有明显的凹凸和皱褶等缺陷				第 12.2.4 条		/				
	3	铝合金面板施工现 场制作允许偏 差	铝合金面板(除 直立锁边板)的 覆盖宽度	截面高度≤70		+10.0mm -2.0mm		/				
				截面高度>70		+6.0mm -2.0mm		/				
		铝合金直立锁边板的覆盖宽度				+2.0mm -5.0mm		/				
		板长				±9.0mm		/				
		横向剪切偏差				6.0mm		/				
		泛水板、包角板 尺寸	板长		±6.0mm		/					
			折弯曲宽度		±3.0mm		/					
			折弯曲夹角		2°		/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

铝合金面板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	铝合金 面板、 泛水 板和 包角 板	固定应可靠、牢固		第 12.3.1 条	/					
			防腐涂料涂刷和密封材料敷设 应完好			/					
			连接件数量、间距应符合设计要 求和规定			/					
	2	固定 支座 安装 允许 偏差	相邻支座间距		+5.0, -2.0mm	/					
			倾斜角度		1°	/					
			平面角度		1°	/					
			相对高差	纵向	a/200	/					
				横向	5mm	/					
			3	纵向	波高>70		350	/			
	波高 ≤70	屋面坡度<1/10			250	/					
		屋面坡度≥1/10			200	/					
	横向				≥1 个波	/					

铝合金面板安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般 项目	1	铝合金面 板与檐 沟、泛水、 墙面尺寸 (mm)	面板伸入檐沟内的长度	≥ 150	/		
			面板与泛水的搭接长度	≥ 200	/		
			面板挑出墙面的长度	≥ 200	/		
	2	铝合金面板安装		第 12.3.5 条	/		
	3	铝合金面 板安装允 许偏差 (mm)	檐口与屋脊的平行度	12.0	/		
			铝合金面板波纹线对屋 脊的垂直度	$L/800$, 且 ≤ 25.0	/		
			檐口相邻两块铝合金面 板端部错位	6.0	/		
			铝合金面板卷边板件最 大波浪高	4.0	/		
	4	铝合金面板搭接处质量		第 12.3.7 条	/		
	5	每平方米铝 合金面板 表面质量	0.1mm~0.3mm 宽划伤痕	长度小于 100mm; 不超过 8 条	/		
擦伤			不大于 500mm ²	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果	
	1	铝合金幕墙结构支座定位轴线处锚栓的规格	第 13.2.1 条	/			
	2	预埋件和连接件安装质量	幕墙结构预埋件和连接件的数量、埋设方法及防腐处理	第 13.2.2 条 第 1 款	/		
			预埋件的标高及位置的偏差	≤20mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称								
施工单位				项目负责人				检验批容量								
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位								
施工依据						验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010								
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果					
	1		铝合金幕墙结构所使用的各种材料、 构件和组件的质量			第 13.3.1 条		/								
	2		铝合金幕墙结构与主体结构连接的各种 预埋件、连接件、紧固件			第 13.3.2 条		/								
	3		各种连接件、 紧固件		螺栓连接		第 13.3.3 条		/							
							焊接连接		/							
	4		构件 整体 垂直 度		h≤30m		10		/							
					60m≥h>30m		15		/							
					90m≥h>60m		20		/							
					150m≥h>90m		25		/							
					h>150m		30		/							
			竖向 主要 构件 安装 质量 允许 偏差 (mm)				竖向构件直线度		2.5		/					
							相邻两根竖向构件标高偏差		3		/					
							同层构件标高偏差		5		/					
							相邻两竖向构件间距偏差		2		/					
					构件 外表 面平 面度		相邻三构件		2		/					
							b≤20m		5		/					
							b≤40m		7		/					
							b≤60m		9		/					
							b>60m		10		/					

铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	5	横向 主要 构件 安装 质量 允许 偏差 (mm)	单个横 向构件 水平度	$l \leq 2m$	2	/		
				$l > 2m$	3	/		
			相邻两 横向构 件间距 差	$s \leq 2m$	1.5	/		
				$s > 2m$	2	/		
		相邻两横向构件的标高差		≤ 1	/			
		横向构 件高度 差	$b \leq 35m$	5	/			
			$b > 35m$	7	/			
		6	分格线对角线 差允许偏差 (mm)	$\leq 2m$	3	/		
	$> 2m$			3.5	/			
	7	立柱连接 (mm)	芯管材质、规格	设计要求	/			
芯管插入上下立柱的总 长度			≥ 250	/				
上下两立柱间的空隙			≥ 15	/				
一般项目	1	一个分格铝合 金型材的表面 质量	明显划伤和长度 $> 100mm$ 的轻微划伤	不允许	/			
			长度 $\leq 100mm$ 的轻微划 伤	≤ 2 条	/			
			擦伤总面积	$\leq 500mm^2$	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

其他材料检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防腐涂料的品种、规格、性能	第 4.7.1 条	/		
	2	铝合金结构用橡胶垫、胶条、密封胶等的品种、规格、性能	第 4.7.2 条	/		
	3	防水密封材料的性能	第 4.7.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

阳极氧化检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	阳极氧化膜的厚度	第 14.2.1 条	/		
	2	阳极氧化产品不应有电灼伤、氧化膜脱落等影响使用的缺陷	第 14.2.2 条	/		
一般项目	1	阳极氧化膜的封孔质量	第 14.2.3 条	/		
	2	阳极氧化膜颜色及色差	第 14.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

涂装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电泳涂漆复合膜的厚度	第 14.3.1 条	/		
	2	装饰面上粉末喷涂的涂层的最小局部厚度和最大局部厚度	第 14.3.2 条	/		
	3	装饰面上氟碳喷涂的漆膜厚度	第 14.3.3 条	/		
	4	电泳涂漆前型材外观质量和漆膜质量	第 14.3.4 条	/		
	5	粉末喷涂型材装饰面上的涂层质量	第 14.3.5 条	/		
	6	氟碳喷涂型材装饰面上的涂层质量	第 14.3.6 条	/		
一般项目	1	电泳涂漆型材的漆膜附着力、漆膜硬度	第 14.3.7 条	/		
	2	电泳涂漆型材漆膜的颜色及色差	第 14.3.8 条	/		
	3	粉末喷涂型材漆膜的耐冲击性、附着力、压痕硬度、光泽、杯突试验	第 14.3.9 条	/		
	4	粉末喷涂型材漆膜的颜色及色差	第 14.3.10 条	/		
	5	氟碳喷涂型材漆膜的硬度、耐冲击性、附着力、光泽	第 14.3.11 条	/		
	6	氟碳喷涂型材漆膜的颜色及色差	第 14.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

隔离检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	当铝合金材料与不锈钢以外的其他金属材料或含酸性、碱性的非金属材料接触、紧固时，应采用隔离材料	第 14. 4. 1 条	/		
	2	隔离材料严禁与铝合金材料及相接触的其他金属材料产生电偶腐蚀	第 14. 4. 2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

方木和原木结构检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	方木、原木结构的形式、结构布置和 构件尺寸			设计要求		/				
	2	结构用木材应符合设计文件的规定， 并应具有产品质量合格证书			第 4.2.2 条		/				
	3	进场木材均应作弦向静曲强度见证 检验			第 4.2.3 条		/				
	4	方木、原木及板材的目测材质等级			第 4.2.4 条		/				
	5	各类构 件制作 时及构 件进场 时木材 的平均 含水率	原木或方木		≤25%		/				
			板材及规格材		≤20%		/				
			受拉构件的连接板		≤18%		/				
			处于通风条件不畅环境下的 木构件		≤20%		/				
	6	承重钢构件和连接所用钢材检验			第 4.2.6 条		/				
	7	焊条质量检验			第 4.2.7 条		/				
	8	螺栓、螺帽质量检验			第 4.2.8 条		/				
	9	圆钉质量检验			第 4.2.9 条		/				
	10	圆钢拉杆质量要求			第 4.2.10 条		/				
	11	承重钢构件中，节点焊缝焊脚高度和 焊接质量			第 4.2.11 条		/				
12	钉连接、螺栓连接节点的连接件(钉、 螺栓)的规格、数量			第 4.2.12 条		/					
13	木桁架支座节点的齿连接和螺栓连接			第 4.2.13 条		/					
14	抗震设防烈度为 8 度及以上时，抗震 措施要求			第 4.2.14 条		/					

方木和原木结构检验批质量验收记录(续表一)

编号：

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	1	桁架、梁和柱制作允许偏差 (mm)	构件截面尺寸	方木和胶合木构件截面的高度、宽度	-3	/		
				板材厚度、宽度	-2	/		
				原木构件梢径	-5	/		
			构件长度	长度≤15m	±10	/		
				长度>15m	±15	/		
			桁架高度	长度≤15m	±10	/		
				长度>15m	±15	/		
			受压或压弯构件纵向弯曲	方木、胶合木构件	L/500	/		
				原木构件	L/200	/		
			弦杆节点间距		±5	/		
			齿连接刻槽深度		±2	/		
			支座节点受剪面	长度		-10	/	
				宽度	方木、胶合木	-3	/	
					原木	-4	/	
			螺栓中心间距	进孔处		±0.2d	/	
				出孔处	垂直木纹方向	±0.5d 且不大于4B/100	/	
					顺木纹方向	±1d	/	
			钉进孔处的中心间距		±1d	/		
			桁架起拱	支座下弦中心线		±20	/	
				跨中下弦中心线		-10	/	

方木和原木结构检验批质量验收记录(续表二)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	2	齿连接应符合规范要求	第 4.3.2 条	/			
	3	螺栓连接(含受拉接头)的螺栓数目、排列方式、间隙、边距和端距	第 4.3.3 条	/			
	4	钉连接质量	第 4.3.4 条	/			
	5	木构件受压接头	第 4.3.5 条	/			
	6	桁架、梁和柱安装允许偏差(mm)	结构中心线的间距	±20	/		
			垂直度	H/200 且不大于 15	/		
			受压或压弯构件纵向弯曲	L/300	/		
			支座轴线对支承面中心位移	10	/		
			支座标高	±5	/		
	7	屋面木构架的安装允许偏差(mm)	檩条、椽条	方木、胶合木截面	-2	/	
				原木梢径	-5	/	
				间距	-10	/	
				方木、胶合木上表面平直	4	/	
				原木上表面平直	7	/	
			油毡搭接宽度		-10	/	
挂瓦条间距			±5	/			
封山、封檐板平直			下边缘	5	/		
			表面	8	/		
8	屋盖结构支撑系统的完整性	第 4.3.8 条	/				
施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日							

胶合木结构检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称							
施工单位						项目负责人							
分包单位						分包单位项目 负责人							
施工依据						验收依据			《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012				
主控项目	验收项目					设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸					第 5.2.1 条		/				
	2	结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式					第 5.2.2 条		/				
	3	胶合木受弯构件应作荷载效应标准组合作用下的抗弯性能见证检验					第 5.2.3 条		/				
	4	弧形构件的曲率半径及其偏差					第 5.2.4 条		/				
	5	层板胶合木构件平均含水率					第 5.2.5 条		/				
	6	承重钢构件和连接所用钢材检验					第 4.2.6 条		/				
	7	焊条质量检验					第 4.2.7 条		/				
	8	螺栓、螺帽质量检验					第 4.2.8 条		/				
	9	各连接节点的连接件类别、规格和数量					第 5.2.7 条		/				
一般项目	1	层板胶合木构造及外观要求					第 5.3.1 条		/				
	2	桁架、梁和柱制作允许偏差 (mm)	构件截面 尺寸		方木和胶合木构件截面的高度、宽度	-3	/						
					板材厚度、宽度	-2	/						
					原木构件梢径	-5	/						
			构件长度		长度≤15m	±10	/						
					长度>15m	±15	/						
			桁架高度		长度≤15m	±10	/						
					长度>15m	±15	/						
			受压或压弯构件纵向弯曲		方木、胶合木构件	L/500	/						
					原木构件	L/200	/						
		弦杆节点间距			±5	/							
		齿连接刻槽深度			±2	/							
		支座节点受剪面		长度		-10	/						
				宽度	方木、胶合木	-3	/						
					原木	-4	/						

胶合木结构检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	2	桁架、梁和柱制作允许偏差 (mm)	进孔处	$\pm 0.2d$	/			
			出孔处	垂直木纹方向	$\pm 0.5d$ 且不大于 $4B/100$	/		
				顺木纹方向	$\pm 1d$	/		
		钉进孔处的中心间距		$\pm 1d$	/			
		桁架起拱	支座下弦中心线	± 20	/			
			跨中下弦中心线	-10	/			
	3	齿连接质量要求		第 4.3.2 条	/			
	4	螺栓连接(含受拉接头)的螺栓数目、排列方式、间距、边距和端距		第 4.3.3 条	/			
	5	圆钢拉杆质量要求		第 4.2.10 条	/			
	6	承重钢构件中, 节点焊缝焊脚高度和焊接质量		第 4.2.11 条	/			
	7	钉连接质量要求		第 4.3.4 条	/			
	8	木构件受压接头		第 4.3.5 条	/			
9	桁架、梁和柱安装允许偏差 (mm)	结构中心线的间距		± 20	/			
		垂直度		$H/200$ 且不大于 15	/			
		受压或压弯构件纵向弯曲		$L/300$	/			
		支座轴线对支承面中心位移		10	/			
		支座标高		± 5	/			
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

轻型木结构检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	轻型木结构的承重墙(包括剪力墙)、柱、楼盖、屋盖布置、抗倾覆措施及屋盖抗掀起措施	第 6.2.1 条	/		
	2	进场规格材应有产品质量合格证书和产品标识	第 6.2.2 条	/		
	3	进场目测分等规格材	第 6.2.3 条	/		
		进场机械分等规格材		/		
	4	所用规格材的树种、材质等级和规格，以及覆面板的种类和规格	第 6.2.4 条	/		
	5	规格材的平均含水率	≤20%	/		
	6	木基结构板材质量及检验	第 6.2.6 条	/		
	7	进场结构复合木材和工字形木搁栅质量及检验	第 6.2.7 条	/		
	8	齿板桁架应由专业加工厂加工制作，并应有产品质量合格证书	第 6.2.8 条	/		
	9	承重钢构件和连接所用钢材检验	第 4.2.6 条	/		
	10	焊条质量检验	第 4.2.7 条	/		
	11	螺栓、螺帽质量检验	第 4.2.8 条	/		
	12	金属连接件应冲压成型，及产品质量合格证书和材质合格保证	第 6.2.10 条	/		
		镀锌防锈层厚度不应小于 275g/m²		/		
13	金属连接件的规格、钉连接的用钉规格与数量	第 6.2.11 条	/			
14	采用构造设计时，各类构件间的钉连接	第 6.2.12 条	/			
一般项目	1	承重墙(含剪力墙)构造规定	第 6.3.1 条	/		
	2	楼盖各项构造的规定	第 6.3.2 条	/		
	3	齿板桁架的进场验收	第 6.3.3 条	/		
	4	屋盖各项构造的规定	第 6.3.4 条	/		

轻型木结构检验批质量验收记录(续表一)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	5	楼盖主梁、柱子及连接件允许偏差(mm)	楼盖主梁	截面宽度/高度	±6	/	
			楼盖主梁	水平度	±1/200	/	
			楼盖主梁	垂直度	±3	/	
			楼盖主梁	间距	±6	/	
			楼盖主梁	拼合梁的钉间距	+30	/	
			楼盖主梁	拼合梁的各构件的截面高度	±3	/	
			楼盖主梁	支承长度	-6	/	
		柱子	柱子	截面尺寸	±3	/	
			柱子	拼合柱的钉间距	+30	/	
			柱子	柱子长度	±3	/	
			柱子	垂直度	±1/200	/	
		连接件	连接件	连接件的间距	±6	/	
			连接件	同一排列连接件之间的错位	±6	/	
			连接件	构件上安装连接件开槽尺寸	连接件尺寸 ±3	/	
			连接件	端距/边距	±6	/	
			连接件	连接钢板的构件开槽尺寸	±6	/	
	楼(屋)盖施工允许偏差(mm)	楼(屋)盖	楼(屋)盖	搁栅间距	±40	/	
			楼(屋)盖	楼盖整体水平度	±1/250	/	
			楼(屋)盖	楼盖局部水平度	±1/150	/	
			楼(屋)盖	搁栅截面高度	±3	/	
			楼(屋)盖	搁栅支承长度	-6	/	
			楼(屋)盖	规定的钉间距	+30	/	
			楼(屋)盖	钉头嵌入楼、屋面板表面的最大深度	+3	/	
		楼(屋)盖齿板连接桁架	楼(屋)盖齿板连接桁架	桁架间距	±40	/	
			楼(屋)盖齿板连接桁架	桁架垂直度	±1/200	/	
			楼(屋)盖齿板连接桁架	齿板安装位置	±6	/	
			楼(屋)盖齿板连接桁架	弦杆、腹杆、支撑	19	/	
			楼(屋)盖齿板连接桁架	桁架高度	13	/	

轻型木结构检验批质量验收记录(续表二)

编号:

		验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	5	墙体施工允许偏差 (mm)	墙骨柱	墙骨间距	± 40	/		
				墙体垂直度	$\pm 1/200$	/		
				墙体水平度	$\pm 1/150$	/		
				墙体角度偏差	$\pm 1/270$	/		
				墙骨长度	± 3	/		
				单根墙骨柱的出平面偏差	± 3	/		
		顶梁板、底梁板	顶梁板、底梁板的平直度	$\pm 1/150$	/			
			顶梁板作为弦杆传递荷载时的搭接长度	± 12	/			
		墙面板	规定的钉间距	+30	/			
			钉头嵌入墙面板表面的最大深度	+3	/			
			木框架上墙面板之间的最大缝隙	+3	/			
		6	保温措施和隔气层的设置等		第 6.3.6 条	/		
		施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
	监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

木结构防护检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	所使用的防腐、防虫及防火和阻燃药剂	第 7.2.1 条	/		
		经化学药剂防腐处理后的每批次木构件(包括成品防腐木材)检验		/		
	2	经化学药剂防腐处理后进场的每批次木构件应进行透入度见证检验	第 7.2.2 条	/		
	3	木结构构件的各项防腐构造措施	第 7.2.3 条	/		
	4	木构件防火阻燃	第 7.2.4 条	/		
	5	包覆材料的防火性能和厚度	第 7.2.5 条	/		
	6	炊事、采暖等所用烟道、烟囱防火构造	第 7.2.6 条	/		
	7	墙体、楼盖、屋盖空腔内现场填充的保温、隔热、吸声等材料	第 7.2.7 条	/		
	8	电源线敷设	第 7.2.8 条	/		
	9	埋设或穿越木结构的各类管道敷设	第 7.2.9 条	/		
	10	木结构中外露钢构件及未作镀锌处理的金属连接件	第 7.2.10 条	/		
一般项目	1	经防护处理的木构件的防护层	第 7.3.1 条	/		
	2	墙体和顶棚采用石膏板(防火或普通石膏板)作覆面板并兼作防火材料时,紧固件(钉子或木螺钉)贯入构件的深度	第 7.3.2 条	/		
	3	木结构外墙的防护构造措施	第 7.3.3 条	/		
	4	防火隔断材料及构造要求	第 7.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

装配式木结构制作安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《装配式木结构建筑技术标准》GB/T51233-2016	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	预制组件使用的结构用木材	第 11.2.1 条	/		
	2	装配式木结构的结构形式、结构布置 和构件截面尺寸	第 11.2.2 条	/		
	3	安装组件所需的预埋件的位置、数量 及连接方式	设计要求	/		
	4	预制组件的连接件类别、规格和数量	第 11.2.4 条	/		
	5	现场装配连接点的位置和连接件的 类别、规格及数量	第 11.2.5 条	/		
	6	胶合木构件、轻型木结构含水率	第 11.2.6 条	/		
	7	胶合木受弯构件应做荷载效应标准 组合作用下的抗弯性能见证检验	第 11.2.7 条	/		
	8	胶合木弧形构件的曲率半径及其偏 差	第 11.2.8 条	/		
	9	装配式轻型木结构和装配式正交胶 合木结构的承重墙、剪力墙、柱、楼 盖、屋盖布置、抗倾覆措施及屋盖抗 掀起措施	第 11.2.9 条	/		

装配式木结构制作安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	1 装配式木结构的尺寸偏差	第 11.3.1 条	/		
	2 螺栓连接预留孔尺寸	第 11.3.2 条	/		
	3 预制木结构建筑混凝土基础平整度	第 11.3.3 条	/		
	4 预制墙体、楼盖、屋盖组件内填充材料	第 11.3.4 条	/		
	5 装配式木结构胶合木构件的构造及外观检验	第 11.3.6 条	/		
	6 装配式木结构中木骨架组合墙体	第 11.3.7 条	/		
	7 装配式木结构中楼盖体系	第 11.3.8 条	/		
	8 装配式木结构中屋面体系	第 11.3.9 条	/		
	9 预制梁柱组件的制作与安装偏差宜分别按梁、柱构件检查验收	第 11.3.10 条	/		
	10 预制轻型木结构墙体、楼盖、屋盖的制作与安装偏差	第 11.3.11 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论	专业监理工程师: 年 月 日				

装配式木结构防护检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《装配式木结构建筑技术标准》 GB/T51233-2016		
一般 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	预制木结构建筑外墙的防水防潮层	第 11.3.5 条	/		
	2	装配式木结构中木骨架组合墙体	第 11.3.7 条	/		
	3	外墙接缝处的防水性能	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

装配式结构模板工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018		
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	后浇混凝土的模板及支架的安装质量，应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求			第 4.2.1 条	/	
	2	后浇混凝土的模板及支架应独立设置			第 4.2.2 条	/	
	3	预制构件的临时固定措施应独立设置，其安装质量应满足国家现行有关标准和施工方案的要求			第 4.2.3 条	/	
一般项目	1	后浇混凝土模板的安装应符合下列规定：1 模板接缝应严密；2 模板内不应有杂物、积水等；3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁；4 对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板			第 4.3.1 条	/	
	2	模板隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离剂不得影响结构性能及装饰施工；不得沾污钢筋、预埋件和混凝土接槎处；不得对环境造成污染			第 4.3.2 条	/	
	3	固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏，且应安装牢固。预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求			第 4.3.3 条	/	
	4	用于预制构件连接的预埋件安装允许偏差 (mm)	预埋板	中心线位置	3	/	
				混凝土面平面高差	0, -5	/	
		预埋螺栓	中心线位置	2	/		
			外露长度	+10, -5	/		
			预埋套筒、螺母	中心线位置	2	/	
	与混凝土面平面高差	±5		/			
	5	其他类型预埋件和预留孔洞的安装允许偏差 (mm)	预埋板中心线位置		3	/	
			预埋管、预留孔中心线位置		3	/	
			插筋	中心线位置	5	/	
				外露长度	+10, 0	/	
			预埋螺栓	中心线位置	2	/	
外露长度				+10, 0	/		
预留洞			中心线位置	10	/		
			尺寸	+10, 0	/		

装配式结构模板工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	6	后浇混凝土模板安装允许偏差 (mm)	轴线位置		5	/			
			底模上表面标高		±5	/			
			模板内部尺寸	基础		±10	/		
				柱、墙、梁		+4, -5	/		
				楼梯相邻踏步高差		5	/		
			柱、墙垂直度	层高≤6m		5	/		
				层高 > 6m		10	/		
			相邻模板表面高差		2	/			
		表面平整度	梁、楼板底面、柱、墙板	外露	2	/			
				不外露	4	/			
		施工单位检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
		监理单位验收结论			专业监理工程师： 年 月 日				

装配式结构钢筋工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据	《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋进厂检验及复验	第 5.2.1 条	/		
	2	成型钢筋进场检验及复验	第 5.2.2 条	/		
	3	受力钢筋弯折后平直段长度；箍筋、拉 筋弯钩质量要求	第 5.2.3 条	/		
	4	盘卷钢筋调直后检验及试验	第 5.2.4 条	/		
	5	钢筋接头质量检验及取样试验	第 5.2.5 条	/		
	6	机械连接接头的拧紧扭矩值、挤压接头的 压痕直径	第 5.2.6 条	/		
	7	受力钢筋的牌号、规格、数量、安装位 置、锚固方式等	第 5.2.7 条	/		
一般项目	1	钢筋的外观检查；成型钢筋的外观检查	第 5.3.1 条	/		
	2	钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板及预埋 件，外观检验	第 5.3.2 条	/		
	3	钢筋机械连接接头、焊接接头外观检查	第 5.3.3 条	/		
	4	钢筋接头面积百分比	第 5.3.4 条	/		

装配式结构钢筋工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	5	与预制构件连接的定位钢筋、连接钢筋、桁架钢筋及预埋件等安装偏差(mm)	定位钢筋	中心线位置	2	/		
				长度	3, 0	/		
		安装预埋件	中心线位置	5	/			
			水平偏差	3, 0	/			
		斜支撑预埋件	位置	±10	/			
		桁架钢筋	高度	5, 0	/			
		连接钢筋	位置	±10	/			
	6	预埋于现浇混凝土内的钢筋套筒灌浆接头的预留钢筋位置、尺寸偏差(mm)		中心线位置	+2, 0	/		
				外露长度、定点标高	+10, 0	/		
	7	钢筋安装允许偏差(mm)	绑扎钢筋网	长、宽	±10	/		
				网眼尺寸	±20	/		
		绑扎钢筋骨架	长	±10	/			
			宽、高	±5	/			
		纵向受力钢筋	锚固长度	-20	/			
			间距	±10	/			
			排距	±5	/			
		纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度	基础	±10	/			
			柱、量	±5	/			
			板、墙、壳	±3	/			
绑扎箍筋、横向钢筋间距			±20	/				
钢筋弯起点位置			20	/				
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

装配式结构预应力工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位				项目负责人		检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	预应力材料检验		第 6.2.1 条	/			
	2	预应力筋安装时, 品种、规格、级别, 位置和数量		第 6.2.2 条	/			
	3	预应力筋张拉前, 构件混凝土强度		第 6.2.3 条	/			
	4	后张法预应力结构构件, 钢绞线断裂和滑脱的数量		第 6.2.4 条	/			
	5	预留孔道灌浆后, 孔道内水泥浆应饱满、密实		第 6.2.5 条	/			
	6	灌浆用水泥质量		第 6.2.6 条	/			
	7	锚具的封闭和保护措施		第 6.2.7 条	/			
一般项目	1	预应力筋或成孔管道的安装质量	成孔管道的连接应密封		第 6.3.1 条	/		
			预应力筋或成孔管道应平顺, 并与定位支撑钢筋绑扎牢固		第 6.3.1 条	/		
			当后张有粘结预应力筋曲线孔道波峰和波谷的高差大于 300mm, 且采用普通灌浆工艺时, 应在孔道波峰设置排气孔		第 6.3.1 条	/		
			锚垫板的承压面应与预应力筋或孔道曲线末端垂直		第 6.3.1 条	/		
		预应力筋或孔道曲线末端直线段长度		张拉控制力 ≤ 1500kN	400mm	/		
				1500 kN < 张拉控制力 ≤ 6000kN	500mm	/		
				张拉控制力 > 6000kN	600mm	/		

装配式结构预应力工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般 项目	2	构件截面高(厚)度 ≤ 300	± 5	/		
		$300 < \text{构件截面高(厚)度} \leq 1500$	± 10	/		
		构件截面高(厚)度 > 1500	± 15	/		
	3	采用预应力控制方法张拉时, 张拉力下 预应力筋的实测伸长值与计算伸长值相 对允许偏差	$\pm 6\%$	/		
	4	最大张拉力	第 6.3.3 条	/		
	5	锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符 合设计要求; 当设计无具体要求时, 对 于夹片式锚具, 采用有顶压的张拉工艺 时, 其内缩量不应大于 5mm, 当采用无 顶压的张拉工艺时, 其内缩量不应大于 8mm	第 6.3.4 条	/		
6	预应力筋锚固后, 锚具外预应力筋的外 露长度不应小于其直径的 1.5 倍, 且不 应小于 30mm	第 6.3.5 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

装配式结构混凝土工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收 标准》DBJ46-047-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	预拌混凝土进场检验	第 7.2.1 条	/		
	2	混凝土拌合物不得离析	第 7.2.2 条	/		
	3	混凝土中氯离子含量和碱总含量	第 7.2.3 条	/		
	4	首次使用的混凝土开盘鉴定	第 7.2.4 条	/		
	5	后浇混凝土的强度	第 7.2.5 条	/		
一般 项目	1	混凝土拌合物的稠度	第 7.3.1 条	/		
	2	后浇带的留设位置；后浇带和施工 缝的留设及处理方法	第 7.3.2 条	/		
	3	混凝土浇筑后的养护时间及养护方 法	第 7.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

装配式结构现浇结构工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据				验收依据		《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018						
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	后浇混凝土的外观质量不应有严重缺陷			第 8.2.1 条		/					
	2	后浇混凝土结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差			第 8.2.2 条		/					
一般项目	1	后浇混凝土的外观质量不应有一般缺陷			第 8.2.2 条		/					
	2	现浇结构位置和尺寸允许偏差 (mm)	轴线位置	基础		15	/					
				竖向构件		8	/					
				水平构件		5	/					
			垂直度	层高	≤6m	5	/					
					>6m	10	/					
				全高		H/30000+20	/					
			标高	层高		±10	/					
				全高		±30	/					
			截面尺寸	基础		+15, -10	/					
				柱、梁、板、墙		±5	/					
		楼梯相邻踏步高差		6	/							
		电梯井	中心位置		10	/						
			长、宽尺寸		+25, 0	/						
		表面平整度	梁、楼板底面	外露	3	/						
				不外露	5	/						
			柱、墙板	外露	5	/						
				不外露	8	/						
		预埋件中心位置	预埋板		10	/						
			预埋螺栓		5	/						
			预埋管		5	/						
			其他		10	/						
		预留洞、孔中心线位置		15	/							

装配式结构现浇结构工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	3 后浇设备基础位置和尺寸允许偏差 (mm)	坐标位置	20	/			
		不同平面标高	0, -20	/			
		平面外形尺寸	±20	/			
		凸台上平面外形尺寸	0, -20	/			
		凹槽尺寸	+20, 0	/			
		平面水平 长度	每米	5	/		
			全长	10	/		
		垂直度	每米	5	/		
			全高	10	/		
		预埋地脚 螺栓	中心位置	2	/		
			顶标高	+20, 0	/		
			中心距	±2	/		
			垂直度	5	/		
		预埋地脚 螺栓孔	中心位置	10	/		
			截面尺寸	+20, 0	/		
			深度	+20, 0	/		
			垂直度	$h/100$ 且 ≤ 10	/		
		预埋活动 地脚螺栓 锚板	中心线位置	5	/		
			标高	+20, 0	/		
			带槽锚板平整度	5	/		
带螺纹孔锚板平整度	2		/				
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

注: H 为全高; h 为预埋地脚螺栓孔孔深。

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(楼板类)

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据		《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果
	1	构件质量证明文件				第 9.2.1 条		/			
	2	结构性能检验				第 9.2.2 条		/			
	3	外观质量严重缺陷；影响结构性能、安装、使用功能的尺寸偏差				第 9.2.3 条		/			
	4	预埋件、预留插筋、预埋管线等的材料规格和数量以及预留孔、预留洞的数量				第 9.2.4 条		/			
一般项目	1	构件标识				第 9.3.1 条		/			
	2	外观质量一般缺陷				第 9.3.2 条		/			
	3	粗糙面质量和键槽数量				第 9.3.4 条		/			
	4	预制 构件 楼板 类尺寸 偏差 (mm)	规格 尺寸	长度	<12m	±5	/				
					≥12m 且 <18m	±10	/				
					≥18m	±20	/				
			宽度		±5	/					
					厚度		±4	/			
对角线差				6			/				

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(楼板类)(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	4	外形	表面平整度	内表面	4	/			
				外表面	3	/			
			楼板侧向弯曲		L/750 且≤20mm	/			
			翘翘		L/750	/			
		预埋部件	预埋钢板	中心线位置	5	/			
				与构件混凝土面平面高差	0, -5	/			
			预埋螺栓	中心线位置	2	/			
				外露长度	+10, -5	/			
			预埋线盒、电盒	在构件平面的水平方向中心线位置	10	/			
				与构件表面混凝土高差	0, -5	/			
		预留孔	中心线位置	5	/				
			尺寸	±5	/				
		预留洞	中心线位置	5	/				
			尺寸、深度	±5	/				
		预留插筋	中心线位置	3	/				
			外露长度	±5	/				
		吊环、木砖	中心线位置	10	/				
			留出高度	0, -10	/				
		桁架钢筋高度		+5, 0	/				
		施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
		监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

注: L 为构件长度, 单位为 mm。

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(墙板类)

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据				验收依据		《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018						
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	构件质量证明文件			第 9.2.1 条		/					
	2	结构性能检验			第 9.2.2 条		/					
	3	外观质量严重缺陷;影响结构性能、安装、使用功能的尺寸偏差			第 9.2.3 条		/					
	4	预埋件、预留插筋、预埋管线等的材料规格和数量以及预留孔、预留洞的数量			第 9.2.4 条		/					
一般项目	1	构件标识			第 9.3.1 条		/					
	2	外观质量一般缺陷			第 9.3.2 条		/					
	3	粗糙面质量和键槽数量			第 9.3.4 条		/					
	4	规格尺寸	高度		±4		/					
			宽度		±4		/					
			厚度		±3		/					
		对角线差			5		/					
		外形	表面平整度	内表面		4		/				
				外表面		3		/				
			侧向弯曲			L/1000 且≤20mm		/				
扭翘			L/1000		/							

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(墙板类)(续表)

编号:

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	4	预制 墙板 类 构 件 尺 寸 允 许 偏 差 (mm)	预埋 钢板	中心线位置	5	/			
				与构件混凝土面 平面高差	0, -5	/			
			预埋 螺栓	中心线位置	5	/			
				外露长度	+10, -5	/			
			预埋套 筒、螺母	中心线位置	2	/			
				与构件混凝土面 平面高差	0, -5	/			
			预留孔	中心线位置	5	/			
				尺寸	±5	/			
			预留洞	中心线位置	5	/			
				尺寸、深度	±5	/			
			预留插筋	中心线位置	3	/			
				外露长度	±5	/			
		吊环、木砖	中心线位置	10	/				
			留出高度	0, -10	/				
		键槽	中心线位置	5	/				
			长度、宽度	±5	/				
			深度	±5	/				
		灌浆套筒及 连接钢筋	套筒中心线位置	2	/				
			钢筋中心线位置	2	/				
			钢筋外露长度	+10, 0	/				
		施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
		监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

注: L 为构件长度, 单位为 mm。

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(梁柱桁架类)

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据		《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果
	1	构件质量证明文件				第 9.2.1 条		/			
	2	结构性能检验				第 9.2.2 条		/			
	3	外观质量严重缺陷:影响结构性能、安装、使用功能的尺寸偏差				第 9.2.3 条		/			
	4	预埋件、预留插筋、预埋管线等的材料规格和数量以及预留孔、预留洞的数量				第 9.2.4 条		/			
一般项目	1	构件标识				第 9.3.1 条		/			
	2	外观质量一般缺陷				第 9.3.2 条		/			
	3	粗糙面质量和键槽数量				第 9.3.4 条		/			
	4	预制梁柱桁架类构件尺寸允许偏差(mm)	规格尺寸	长度	<12m	±5	/				
					≥12m 且 <18m	±10	/				
					≥18m	±20	/				
			宽度		±5	/					
			高度		±5	/					
表面平整度				4	/						

装配式结构预制构件检验批质量验收记录(梁柱桁架类)(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	4	侧向弯曲	梁柱	$L/750$ 且 $\leq 20\text{mm}$	/			
			桁架	$L/1000$ 且 $\leq 20\text{mm}$	/			
		预埋 部件	预埋 板	中心线位置	5	/		
				与构件混凝土面 平面高差	0, -5	/		
			预埋 螺栓	中心线位置	2	/		
				外露长度	+10, -5	/		
		预留孔	中心线位置	5	/			
			尺寸	± 5	/			
		预留洞	中心线位置	5	/			
			尺寸、深度	± 5	/			
		预留插筋	中心线位置	3	/			
			外露长度	± 5	/			
		吊环	中心线位置	10	/			
			留出高度	0, -10	/			
		键槽	中心线位置	5	/			
			长度、宽度	± 5	/			
			深度	± 5	/			
		灌浆套筒及 连接钢筋	套筒中心线位置	2	/			
			钢筋中心线位置	2	/			
			钢筋外露长度	+10, 0	/			
		施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
		监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

注: L 为构件长度, 单位为 mm。

装配式结构预制构件安装与连接工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据		《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ46-047-2018					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	预制构件临时固定措施		GB50204-2015 第 9.3.1 条		/					
	2	套筒灌浆连接材料与接头质量		第 9.2.7 条		/					
	3	钢筋焊接接头质量		第 9.2.5 条		/					
	4	钢筋机械连接接头性能与质量		第 9.2.6 条		/					
	5	焊接、螺栓连接的材料性能与施工质量		第 9.2.5 条		/					
	6	预制构件连接部位后浇混凝土强度		第 9.2.10 条		/					
	7	拼缝挡水与排水构造措施		第 9.2.11 条		/					
	8	拼缝防水材料性能及注胶质量		第 9.2.12 条		/					
	9	外观质量严重缺陷		第 9.2.14 条		/					
一般项目	1	外观质量一般缺陷		第 9.3.2 条		/					
	2	构件轴线位置	竖向构件(柱、墙板、桁架)		8	/					
			水平构件(梁、楼板)		5	/					
		标高	梁、柱、墙板、楼板底面或顶面		±5	/					
			构件垂直度	柱或墙板安装后的高度	≤6m	5	/				
		>6m			10	/					
		构件倾斜度	梁、桁架		5	/					
			相邻构件平整度	梁、楼板底面	外露	3	/				
		不外露			5	/					
		柱、墙板		外露	5	/					
				不外露	8	/					
	构件搁置长度	梁、板		±10	/						
	支座、支垫中心位置	板、梁、柱、墙板、桁架		10	/						
	墙板接缝宽度			±5	/						
	3	施工后外观质量		第 9.3.5 条		/					
	4	密封胶外观质量		第 9.3.7 条		/					
	5	外墙板接缝的防水性能		第 9.3.8 条		/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

装配式整体卫生间检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称					
施工单位		项目负责人		检验批容量					
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位					
施工依据				验收依据		《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	内部净尺寸符合设计要求	第 8.2.3 条		/				
	2	龙头、花洒及坐便器连接部位无渗漏，排水通畅符合要求	第 8.2.4 条		/				
	3	面层材质、品种、规格、图案、颜色等符合设计规定	第 8.2.5 条		/				
	4	防水盘、壁板和顶板的安装应牢固	第 8.2.6 条		/				
	5	金属型材、支撑构件表面的防锈蚀处理	第 8.2.7 条		/				
一般项目	1	面层材料表面应洁净、色泽一致，无翘曲、裂缝及缺损，压条应平直、均匀		第 8.2.8 条		/			
	2	灯具、风口、检修口等设施布置合理，与板面接缝吻合、严密		第 8.2.9 条		/			
	3	整体卫生间安装允许偏差 (mm)	项 目	防水盘	壁板	顶板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			内外设计标高差	2.0	—	—	/		
			阴阳角方正	—	3.0	—	/		
			立面垂直度	—	3.0	—	/		
			表面平整度	—	3.0	3.0	/		
			接缝高低差	—	1.0	1.0	/		
		接缝宽度	—	1.0	2.0	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

装配式厨房工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《装配式整体厨房应用技术 标准》JGJ/T477-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	厨房家具的材料、加工制作、使用功能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,其材料应有防水、防腐、防霉处理	第 6.2.1 条	/			
	2	厨房家具安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。厨房家具应安装牢固,安装方式应符合设计要求	第 6.2.2 条	/			
	3	户内燃气管道与燃气灶具应采用软管连接,长度应不大于 2m,中间不应有接口,不应有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象	第 6.2.3 条	/			
	4	燃气灶具的连接应严密,安装应牢固	第 6.2.4 条	/			
	5	厨房设置的共用排气道应与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配	第 6.2.5 条	/			
一般项目	1	柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整,结合处应牢固	第 6.2.6 条	/			
	2	厨房家具与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密,交接线应顺直、清晰、美观	第 6.2.7 条	/			
	3	厨房家具贴面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡现象,裁割部位应进行封边处理	第 6.2.8 条	/			
	4	厨房家具内表面和外部可视表面应光洁平整,颜色均匀,无裂纹、毛刺、划痕和碰伤等缺陷	第 6.2.9 条	/			
	5	柜门安装应连接牢固,开关灵活,不应松动,且不应有阻滞现象	第 6.2.10 条	/			
	6	厨房家具安装 允许偏差 (mm)	外形尺寸(长、宽、高)	±1	/		
			对角线长度之差	3	/		
			门与柜体缝隙宽度	2	/		
	7	厨房设施外观应清洁、无污损	第 6.2.12 条	/			
8	管线与厨房设施接口应匹配,并应满足厨房使用功能的要求	第 6.2.13 条	/				
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

3.5 建筑装饰装修分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

抹灰工程隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称				分部(子分部) 工程名称			
施工单位				项目负责人		验收部位	
分包单位				项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录		监理(建设)单位 验收意见		验收日期	
抹灰总厚度大于或等于35mm时的 加强措施							
签字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

门窗隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称		
施工单位		项目负责人		验收部位	
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录		监理(建设)单位 验收意见	验收日期
预埋件及锚固件					
防腐及嵌填、密封处理					
高层金属窗防雷连接节点					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

吊顶隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称		
施工单位		项目负责人		验收部位	
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录	监理(建设)单位 验收意见	验收日期	备注
吊顶内管道、设备的安装及水管 试压、风管严密性检验					
木龙骨防火、防腐处理					
埋件					
吊杆安装					
龙骨安装					
填充材料的设置					
反支撑及钢结构转换层					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	专业施工员	

轻质隔墙隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称		
施工单位		项目负责人		验收部位	
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录	监理(建设)单位 验收意见	验收日期	备注
骨架隔墙中设备管线的安装及 水管试压					
木龙骨防火、防腐处理					
预埋件或拉结筋					
龙骨安装					
填充材料设置					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	专业施工员	

饰面板(砖)隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称				分部(子分部) 工程名称			
施工单位				项目负责人		验收部位	
分包单位				项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录		监理(建设)单位 验收意见		验收日期	
预埋件(或后置埋件)							
龙骨安装							
连接节点							
防水、保温、防火节点							
外墙金属板防雷连接节点							
基层和基体							
防水层							
签字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

细部隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称			
施工单位		项目负责人		验收部位		
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号		
检查项目		施工单位自检记录		监理(建设)单位 验收意见	验收日期	备注
预埋件(或后置埋件)						
护栏与预埋件的连接节点						
签字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员	

防水层隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称		
施工单位		项目负责人		验收部位	
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录	监理(建设)单位 验收意见	验收日期	备注
防水层外观质量					
细部构造(变形缝、施工缝、管 道穿越等位置)					
坡向及坡度					
蓄水试验(适用于平面防水)					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	专业施工员	

防腐漆(膜)隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称				分部(子分部) 工程名称			
施工单位				项目负责人		验收部位	
分包单位				项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录		监理(建设)单位 验收意见		验收日期	
涂装基层验收							
涂层厚度							
涂料质量							
表面质量							
附着力测试							
标志							
签字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

防火涂层厚度隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称											
施工单位							项目负责人				
分包单位							项目负责人				
施工执行的技术标准(含企业的工艺规定工法等)名称及编号							检查部位				
序号	构件(编号)/名称	设计厚度(mm)	实测值								平均值
			1	2	3	4	5	6	7	8	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员			

幕墙隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称		
施工单位		项目负责人		验收部位	
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录		监理(建设)单位 验收意见	验收日期
预埋件或后置埋件、锚栓及连接件					
构件的连接节点					
幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵					
伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点					
隐框玻璃板块的固定					
幕墙防雷连接节点					
幕墙防火、隔烟节点					
单元式幕墙的封口节点					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

密封胶、密封材料和衬垫材料检查验收记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日
施工单位		项目负责人	
分包单位		项目负责人	
序号	检查内容及质量要求	施工单位检查记录	监理(建设)单位复查记录
1	密封胶粘结性能必须符合设计要求		
2	密封胶表面应光滑，不得有裂缝现象，接口处厚度和颜色应一致		
3	注胶应饱满、平整、密实、无缝隙		
4	密封胶粘结形式、宽度应符合设计要求，厚度不应小于3.5mm		
5	应采用有弹性、耐老化的密封材料；橡胶密封条不应有硬化龟裂现象		
6	衬垫材料与硅酮结构胶、密封胶应相容		
7	双面胶带的粘结性能应符合设计要求		
8	其他密封材料及衬垫材料性能应符合设计和产品标准要求		
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

幕墙防雷接地电阻测试记录表

编号：

工程名称								
施工单位								
测试日期		年 月 日		测试位置				
使用仪表				气候情况			工程建筑高度(m)	
序号	引下型式	设计阻值 ≤ Ω		实测阻值(Ω)		平面简图及说明		
测试结论	年 月 日							
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员			

幕墙构件、组件加工制作记录

编号：

工程名称							
施工单位					项目负责人		
分包单位					项目负责人		
制作记录							
构件型号、 名称	构件制作 日期	构件 材质	连接 方式	组件型号、 名称	组件制作 日期	组件 材质	制作 工艺
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员			专业施工员	

幕墙安装施工记录

编号：

工程名称			建设单位		
总承包单位			分包单位		
序号	检查内容		质量情况	检查日期	检查结果
1	构件与主体结构连接与固定				
2	伸缩缝沉降缝抗震缝与转角接点的处理				
3	防火带的设置				
4	防雷接地设施				
5	不同材料间的绝缘垫				
6	预埋件的抗拔试验				
7	三性(四性)检测报告				
8	隐蔽验收				
9	材料质量证明及复试报告				
备注	材料质量及证明、试验、检测报告作为附件附后				
施工单位参加人员			监理(建设)单位参加人员		
专业施工员：	材料员：	项目专业质量检查员：			
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		
施工单位专业技术负责人：		专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)：			
年 月 日		年 月 日			

幕墙注胶、养护环境温度、湿度记录

编号：

工程名称			幕墙类别、部位			
结构胶名称			型号及组份			
日 期	注胶部位	注胶养护温度(℃)	注胶养护湿度(%)	环境	宽度(mm)	厚度(mm)
备注：						
结论：						
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员		

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

砂浆试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称							强度等级				
施工单位							养护方法				
统计期		年 月 日至 年 月 日					结构部位				
每组 强度 值 (MPa)											
试块组数 n		强度标准值 f_2 (MPa)			平均值 $f_{2, m}$ (MPa)		最小值 $f_{2, min}$ (MPa)		$0.75 f_2$		
判定式		$f_{2, m} \geq 1.0 f_2$					$f_{2, min} \geq 0.75 f_2$				
结果											
结论：											
批 准				审 核				统 计			

幕墙抗渗漏淋水试验记录

编号：

工程名称				
施工部位				
施工单位			项目负责人	
分包单位			项目负责人	
(门窗)幕墙类型			水压	
试验方法				
序号	试验部位		检测部位	检测结果
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

四、施工质量验收文件(C7)

____ 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查记录

工程名称		施工单位					
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	工程的施工图、设计说明及其他设计文件						
2	材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、幕墙工程铝塑复合剥离强度、石材的弯曲强度、耐冻融性及室内用花岗岩的放射性、结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、石材用结构胶的粘结强度、人造木材甲醛含量及涂料 TVOC 含量等、外墙陶瓷面砖的吸水率抗冻性等。幕墙工程应由结构计算书和建筑设计单位对幕墙工程设计的确认书						
3	隐蔽工程验收记录						
4	施工记录						
5	特种门及附件的生产许可文件						
6	后置埋件的现场拉拔强度检测报告						
7	外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告						
结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日							

建筑装饰装修分部工程安全和功能检验资料 核查及主要功能抽查记录

工程名称				施工单位			
序号	安全和功能检查项目			份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	门窗工程(外墙金属与塑料门窗)	抗风压性能 空气渗透性能 雨水渗透性能 人造木板甲醛含量复验					
2	饰面板(砖)工程	室内用石材的放射性 饰面板后置埋件的现场拉拔试验 饰面砖样板件的粘结强度 室内人造木板甲醛含量					
3	幕墙工程	硅酮结构胶的相容性、后置埋件的现场拉拔试验, 抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能、平面变形性能					
4	吊顶工程	后置埋件的现场拉拔试验、人造木板甲醛含量复验					
5	居住房间	室内空气质量检测					
结论:							
施工单位项目负责人:				总监理工程师:			
年 月 日				年 月 日			

一般抹灰检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据				验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料品种和性能	第 4.2.1 条		/			
	2	基层表面	第 4.2.2 条		/			
	3	应分层进行；加强措施	第 4.2.3 条		/			
	4	层粘结及面层质量	第 4.2.4 条		/			
一般 项目	1	表面质量	第 4.2.5 条		/			
	2	细部质量	第 4.2.6 条		/			
	3	层与层间材料要求层总厚度	第 4.2.7 条		/			
	4	分格缝	第 4.2.8 条		/			
	5	滴水线(槽)	第 4.2.9 条		/			
	6	允许 偏差 (mm)	项 目	普通 抹灰	高级 抹灰	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	4	3	/		
			表面平整度	4	3	/		
			阴阳角方正	4	3	/		
			分格条(缝)直线度	4	3	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	4	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

注：1. 普通抹灰，本表第 3 项阴阳角方正可不检查；
 2. 顶棚抹灰，本表第 2 项表面平整度可不检查，但应平顺。

保温层薄抹灰检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料品种和性能		第 4.3.1 条		/					
	2	基层质量		第 4.3.2 条		/					
	3	加强处理规定		第 4.3.3 条		/					
	4	层粘结及面层质量		第 4.3.4 条		/					
一 般 项目	1	表面质量		第 4.3.5 条		/					
	2	细部质量		第 4.3.6 条		/					
	3	总厚度要求		第 4.3.7 条		/					
	4	分格缝		第 4.3.8 条		/					
	5	滴水线(槽)		第 4.3.9 条		/					
	6	允许 偏差 (mm)	立面垂直度	3		/					
			表面平整度	3		/					
			阴阳角方正	3		/					
			分格条(缝)直线度	3		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

装饰抹灰检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018					
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定				最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料品种和性能			第 4.4.1 条				/				
	2	基层表面			第 4.4.2 条				/				
	3	应分层进行；加强措施			第 4.4.3 条				/				
	4	层粘结及面层质量			第 4.4.4 条				/				
一般 项目	1	表面质量			第 4.4.5 条				/				
	2	分格条(缝)			第 4.4.6 条				/				
	3	滴水线			第 4.4.7 条				/				
	4	允许 偏差 (mm)	项 目	水刷 石	斩假 石	干粘 石	假面 砖	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
			立面垂直度	5	4	5	5	/					
			表面平整度	3	3	5	4	/					
			阳角方正	3	3	4	4	/					
			分格条(缝)直线度	3	3	3	3	/					
		墙裙、勒脚上口直线 度	3	3	-	-	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

清水砌体勾缝检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	砂浆品种和性能	第 4.5.1 条	/		
	2	勾缝牢固性	第 4.5.2 条	/		
一般 项目	1	勾缝横平竖直，交接处平顺，宽度和 深度均匀，表面应抹平压实	第 4.5.3 条	/		
	2	灰缝应颜色一致，砌体表面应整洁	第 4.5.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

外墙砂浆防水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料品种和性能	第 5.2.1 条	/		
	2	细部做法要求	第 5.2.2 条	/		
	3	不得有渗漏现象	第 5.2.3 条	/		
	4	层与基层粘贴质量	第 5.2.4 条	/		
一般 项目	1	表面质量	第 5.2.5 条	/		
	2	施工缝位置及方法要求	第 5.2.6 条	/		
	3	防水层厚度要求	第 5.2.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

外墙涂膜防水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料品种和性能	第 5.3.1 条	/		
	2	细部做法要求	第 5.3.2 条	/		
	3	不得有渗漏现象	第 5.3.3 条	/		
	4	层与基层粘贴质量	第 5.3.4 条	/		
一般 项目	1	表面质量	第 5.3.5 条	/		
	2	防水层厚度要求	第 5.3.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

外墙透气膜防水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料品种和性能	第 5.4.1 条	/		
	2	细部做法要求	第 5.4.2 条	/		
	3	不得有渗漏现象	第 5.4.3 条	/		
	4	膜与基层的粘结应牢固	第 5.4.4 条	/		
一般 项目	1	表面质量	第 5.4.5 条	/		
	2	膜的铺贴方向，搭接宽度，接缝位置	第 5.4.6 条	/		
	3	膜搭接接缝与收头的牢固性与密封性	第 5.4.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

木门窗安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	品种、类型、规格、尺寸、开启方向、 安装位置、连接方式及性能	第 6.2.1 条	/		
	2	烘干的木材、含水率及饰面质量规定	第 6.2.2 条	/		
	3	防火、防腐、防虫处理	第 6.2.3 条	/		
	4	框安装质量	第 6.2.4 条	/		
	5	扇安装质量	第 6.2.5 条	/		
	6	配件安装质量	第 6.2.6 条	/		
一般项目	1	表面质量	第 6.2.7 条	/		
	2	割角、拼缝、框、扇裁口质量	第 6.2.8 条	/		
	3	槽和孔质量	第 6.2.9 条	/		
	4	与墙体间缝隙填充材料质量要求	第 6.2.10 条	/		
	5	批水、盖口条、压缝条和密封条安装 与结合质量	第 6.2.11 条	/		

木门窗安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		留缝限值 (mm)	允许偏差 (mm)	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	平开木门窗安装留缝隙值及允许偏差	门窗框的正、侧面垂直度	-	2	/		
		框与扇接缝高低差	-	1	/		
		扇与扇接缝高低差		1	/		
		门窗扇对口缝	1~4	-	/		
		工业厂房、围墙双扇大门 对口缝	2~7	-	/		
		门窗扇与上框间留缝	1~3	-	/		
		门窗扇与合页侧框间留缝	1~3	-	/		
		室外门扇与锁侧框间留缝	1~3	-	/		
		门扇与下框间留缝	3~5	-	/		
		窗扇与下框间留缝	1~3	-	/		
		双层门窗内外框间距	-	4	/		
		无下框时 门扇与地 面间留缝	室外门	4~7	-	/	
	室内门		4~8	-	/		
	卫生间门				/		
	厂房大门		10~20	-	/		
	围墙大门				/		
	框与扇搭 接宽度	门	-	2	/		
		窗	-	1	/		
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
	监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

钢门窗安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称					
施工单位		项目负责人		检验批容量					
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位					
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	品种、类型、规格、尺寸、性能、开 启方向、安装位置、连接方式及门窗 的型材壁厚规定	第 6.3.1 条		/				
		防雷、防腐处理及填嵌、密封处理			/				
	2	框和附框安装及预埋件连接	第 6.3.2 条		/				
	3	门窗扇安装	第 6.3.3 条		/				
4	配件质量及安装	第 6.3.4 条		/					
一般项目	1	表面质量	第 6.3.5 条		/				
	2	推拉门窗扇开关力不应大于 50N	第 6.3.6 条		/				
	3	框与墙体间缝隙及表面质量	第 6.3.7 条		/				
	4	扇密封胶条或毛毡密封条安装质量	第 6.3.8 条		/				
	5	排水孔要求	第 6.3.9 条		/				
	6	钢 门 窗 安 装 留 缝 限 值 及 允 许 偏 差	项 目		留缝限 值 (mm)	允许偏 差 (mm)	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			门窗槽口宽度、 高度	≤1500mm	-	2	/		
				>1500mm	-	3	/		
			门窗槽口对角线 长度差	≤2000mm	-	3	/		
				>2000mm	-	4	/		
			门窗框的正、侧面垂直度		-	3	/		
			门窗横框的水平度		-	3	/		
			门窗横框标高		-	5	/		
			门窗竖向偏离中心		-	4	/		
			双层门窗内外框间距		-	5	/		
			门窗框、扇配合间隙		≤2	-	/		
			平开门窗框扇搭 接宽度	门	≥6	-	/		
				窗	≥4	-	/		
			推拉门窗框搭接宽度		≥6	-	/		
无下框时门扇与地面间留缝		4~8	-	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018				
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	品种、类型、规格、尺寸、性能、开 启方向、安装位置、连接方式及门窗 的型材壁厚规定	第 6.3.1 条	/				
		防雷、防腐处理及填嵌、密封处理		/				
	2	框和附框安装及预埋件连接		第 6.3.2 条	/			
	3	门窗扇安装		第 6.3.3 条	/			
	4	配件质量及安装		第 6.3.4 条	/			
一 般 项 目	1	表面质量		第 6.3.5 条	/			
	2	推拉门窗扇开关力不应大于 50N		第 6.3.6 条	/			
	3	框与墙体间缝隙及表面质量		第 6.3.7 条	/			
	4	扇密封胶条或毛毡密封条安装质量		第 6.3.8 条	/			
	5	排水孔要求		第 6.3.9 条	/			
	6	铝合金门 窗安装留 缝限值及 允许偏差 (mm)	门窗槽口宽度、 高度	≤2000mm	2	/		
				>2000mm	3	/		
			门窗槽口对角线 长度差	≤2500mm	4	/		
				>2500mm	5	/		
		门窗框的正、侧面垂直度		2	/			
		门窗横框的水平度		2	/			
		门窗横框标高		5	/			
		门窗竖向偏离中心		5	/			
		双层门窗内外框间距		4	/			
		推拉门窗扇与框 搭接宽度		门	2	/		
			窗	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018				
主控 项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	品种、类型、规格、尺寸、性能、开 启方向、安装位置、连接方式及门窗 的型材壁厚规定			第 6.3.1 条		/					
		防雷、防腐处理及填嵌、密封处理					/					
	2	框和附框安装及预埋件连接			第 6.3.2 条		/					
	3	门窗扇安装			第 6.3.3 条		/					
	4	配件质量及安装			第 6.3.4 条		/					
一 般 项 目	1	表面质量			第 6.3.5 条		/					
	2	推拉门窗扇开关力不应大于 50N			第 6.3.6 条		/					
	3	框与墙体间缝隙及表面质量			第 6.3.7 条		/					
	4	扇密封胶条或毛毡密封条安装质量			第 6.3.8 条		/					
	5	排水孔要求			第 6.3.9 条		/					
	6	涂色 镀锌 钢板 门窗 安装 留缝 值及 允许 偏差 (mm)	门窗槽口宽度、 高度	≤1500mm	2	/						
				>1500mm	3	/						
			门窗槽口对角线 长度差	≤2000mm	4	/						
				>2000mm	5	/						
		门窗框的正、侧面垂直度			3	/						
		门窗横框的水平度			3	/						
		门窗横框标高			5	/						
		门窗竖向偏离中心			5	/						
		双层门窗内外框间距			4	/						
	推拉门窗扇与框搭接宽度			2	/							
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

塑料门窗安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理规定	第 6.4.1 条	/		
	2	门窗框、附框和扇安装要求	第 6.4.2 条	/		
	3	拼樘料与框连接要求	第 6.4.3 条	/		
	4	框与洞口缝隙填嵌质量	第 6.4.4 条	/		
	5	滑撑铰链安装要求	第 6.4.5 条	/		
	6	推拉门窗扇安装要求	第 6.4.6 条	/		
	7	门窗扇开关质量	第 6.4.7 条	/		
	8	配件安装质量	第 6.4.8 条	/		
一般项目	1	密封条安装质量	第 6.4.9 条	/		
	2	门窗扇开关力要求	第 6.4.10 条	/		
	3	表面质量	第 6.4.11 条	/		
	4	旋转窗间隙	第 6.4.12 条	/		
	5	排水孔	第 6.4.13 条	/		

塑料门窗安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般 项目	6	塑料 门窗 安装 留缝 限值 及 允许 偏差 (mm)	门、窗框外形 (高、宽)尺寸长 度差	≤1500mm	2	/		
				>1500mm	3	/		
			门、窗框两对角 线长度差	≤2000mm	3	/		
				>2000mm	5	/		
			门、窗框(含拼樘料)正、侧面垂 直度		3	/		
			门、窗框(含拼樘料)水平度		3	/		
			门、窗下横框的标高		5	/		
			门、窗竖向偏离中心		5	/		
			双层门、窗内外框间距		4	/		
			平开门 窗及上 悬、下 悬、中 悬窗	门、窗扇与框搭接宽度		2	/	
		同樘门、窗相邻扇的水平 高度差		2	/			
		门、窗框扇四周的配合间 隙		1	/			
		推拉 门窗	门、窗扇与框搭接宽度		2	/		
			门、窗扇与框或相邻扇立 边平行度		2	/		
		组合 门窗	平整度		3	/		
			缝直线度		3	/		
		施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

特种门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	门质量和性能		第 6.5.1 条		/					
	2	门品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置和防腐处理要求		第 6.5.2 条		/					
	3	机械、自动和智能化装置		第 6.5.3 条		/					
	4	预埋件及锚固件数量、位置、埋设及连接方式；特种门的牢固性		第 6.5.4 条		/					
	5	配件的安装及功能		第 6.5.5 条		/					
一般项目	1	表面装饰		第 6.5.6 条		/					
	2	表面质量		第 6.5.7 条		/					
	3	人行自动门安全间隙要求		第 6.5.9 条		/					
	4	推拉 自动 门的 感应 时间 限值 (s)	开门响应时间	≤0.5	/						
			堵门保护延时	16~20	/						
			门扇全开启后保持时间	13~17	/						

特种门安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定				最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	5	自动 门安装 的允许 偏差 (mm)	项 目	推拉 自动 门	平开 自动 门	折叠 自动 门	旋转 自动 门			
			上框、平梁水平 度	1	1	1	-	/		
			上框、平梁直线 度	2	2	2	-	/		
			立框垂直度	1	1	1	1	/		
			导轨和平梁平行 度	2	-	2	2	/		
			门框固定扇内侧 对角线尺寸	2	2	2	2	/		
			活动扇与框、横 梁、固定扇间隙 差	1	1	1	1	/		
			板材对接接缝平 整度	0.3	0.3	0.3	0.3	/		
	6	自动 门手 动开 启力	项 目	门的启闭方式				最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
				推拉 自动 门	平开 自动 门	折叠 自动 门	旋转 自动 门			
		手动开启力 (N)	≤100	≤100 (门扇 边挺 着力 点)	≤100 (垂直 于门 扇折 叠处 铰链 推拉)	150~ 300 (门扇 边挺 着力 点)	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日								

门窗玻璃安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	玻璃层数、品种、规格、尺寸、色彩、 图案和涂膜朝向要求	第 6.6.1 条	/		
	2	玻璃裁割与安装质量	第 6.6.2 条	/		
	3	玻璃安装方法	第 6.6.3 条	/		
		钉子或钢丝卡固定		/		
	4	木压条要求	第 6.6.4 条	/		
	5	密封条与玻璃粘结质量	第 6.6.5 条	/		
	6	带密封条的玻璃压条要求	第 6.6.6 条	/		
一般项目	1	玻璃表面	第 6.6.7 条	/		
	2	腻子及密封胶质量	第 6.6.8 条	/		
	3	密封条要求	第 6.6.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

整体面层吊顶检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	标高、尺寸、起拱、造型			第 7.2.1 条		/				
	2	面层材料的材质、品种、规格、图案、 颜色和性能			第 7.2.2 条		/				
	3	吊杆、龙骨、面板安装			第 7.2.3 条		/				
	4	吊杆、龙骨材质间距及连接方式、防 腐处理			第 7.2.4 条		/				
	5	石膏板、水泥纤维板接缝处理及安装 要求			第 7.2.5 条		/				
一般 项目	1	面层安装及表面质量			第 7.2.6 条		/				
	2	灯具等设备要求			第 7.2.7 条		/				
	3	龙骨接缝及表面要求			第 7.2.8 条		/				
	4	填充材料品种和铺设厚度要求			第 7.2.9 条		/				
	5	安装 允许 偏差 (mm)	表面平整度		3	/					
			缝格、凹槽直线度		3	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

板块面层吊顶检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定				最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
	1	标高、尺寸、起拱、造型		第 7.3.1 条				/				
	2	面层材料的材质、品种、 规格、图案、颜色和性能		第 7.3.2 条				/				
	3	面板安装及龙骨搭接宽 度要求		第 7.3.3 条				/				
	4	吊杆、龙骨材质间距及连 接方式、防腐处理		第 7.3.4 条				/				
	5	吊杆和龙骨安装		第 7.3.5 条				/				
一般项目	1	面层安装及表面质量		第 7.3.6 条				/				
	2	灯具等设备要求		第 7.3.7 条				/				
	3	龙骨接缝及表面要求		第 7.3.8 条				/				
	4	填充材料品种和铺设厚 度要求		第 7.3.9 条				/				
	5	安装 允许 偏差 (mm)	项 目	石膏 板	金属 板	矿棉 板	木板、塑 料板、玻 璃板、复 合板	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
			表面平整度	3	2	3	2	/				
			接缝直线度	3	2	3	3	/				
			接缝高低差	1	1	2	1	/				
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

格栅吊顶检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	标高、尺寸、起拱、造型		第 7.4.1 条		/					
	2	格栅材料的材质、品种、规格、图案、 颜色和性能		第 7.4.2 条		/					
	3	吊杆、龙骨材质间距及连接方式、防 腐处理		第 7.4.3 条		/					
	4	吊杆、龙骨和格栅安装		第 7.4.4 条		/					
一般项目	1	材料表面质量		第 7.4.5 条		/					
	2	灯具等设备要求		第 7.4.6 条		/					
	3	龙骨接缝及表面要求		第 7.4.7 条		/					
	4	填充材料品种和铺设厚度要求		第 7.4.8 条		/					
	5	吊顶内楼板、管线设备表面处理及布 置要求		第 7.4.9 条		/					
	6	安装 允许 偏差 (mm)	项 目	金属 格栅	木格栅、 塑料格 栅、复合 材料格栅	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
			表面平整度	2	3				/		
			格栅直线度	2	3				/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

板材隔墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称									
施工单位				项目负责人				检验批容量									
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位									
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018									
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定			最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果						
	1	板材品种、规格、颜色和性能		第 8.2.1 条			/										
	2	预埋件、连接件位置和数量及连接方法要求		第 8.2.2 条			/										
	3	板材安装牢固		第 8.2.3 条			/										
	4	接缝材料品种及接缝方法要求		第 8.2.4 条			/										
	5	板材无裂缝、缺损；板材安装位置		第 8.2.5 条			/										
一般项目	1	表面质量		第 8.2.6 条			/										
	2	孔洞、槽、盒位置及套割质量		第 8.2.7 条			/										
	3	安装允许 偏差 (mm)	项 目	复合轻质 墙板		石膏 空心 板	增强水 泥板、混 凝土轻 质板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果							
				金属 夹芯 板	其他 复合 板												
				立面垂直度							2	3	3	3	/		
				表面平整度							2	3	3	3	/		
				阴阳角方正							3	3	3	4	/		
接缝高低差		1	2	2	3	/											
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日															
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日															

骨架隔墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据				验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录	检查 结果
	1	材料品种、规格、性能和木材含水率， 隔声、隔热、阻燃和防潮要求	第 8.3.1 条		/			
	2	地梁材料、尺寸及位置要求	第 8.3.2 条		/			
		沿地、沿顶及边框龙骨与基体连接要求			/			
	3	龙骨间距及构造连接要求	第 8.3.3 条		/			
		设备管线加强龙骨安装质量			/			
		填充材料品种、厚度及设置			/			
	4	防火、防腐处理	第 8.3.4 条		/			
	5	墙面板安装	第 8.3.5 条		/			
	6	墙面板接缝材料及方法	第 8.3.6 条		/			
一般项目	1	表面质量	第 8.3.7 条		/			
	2	孔洞、槽、盒位置及套割质量	第 8.3.8 条		/			
	3	填充材料应干燥、密实、均匀、无下坠	第 8.3.9 条		/			
	4	安装 允许 偏差 (mm)	项 目	纸面 石膏 板	人造木 板、水泥 纤维板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	3	4	/		
			表面平整度	3	3	/		
			阴阳角方正	3	3	/		
			接缝直线度	-	3	/		
			压条直线度	-	3	/		
			接缝高低差	1	1	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

活动隔墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料品种、规格、性能和人造木板甲 醛释放量、燃烧性能要求	第 8.4.1 条	/			
	2	轨道位置及轨道与基体连接质量	第 8.4.2 条	/			
	3	构配件安装	第 8.4.3 条	/			
	4	组合方式、安装方法	第 8.4.4 条	/			
一般项目	1	表面质量	第 8.4.5 条	/			
	2	孔洞、槽、盒位置及套割质量	第 8.4.6 条	/			
	3	隔墙推拉噪音	第 8.4.7 条	/			
	4	允许 偏差 (mm)	立面垂直度	3	/		
			表面平整度	2	/		
			接缝直线度	3	/		
			接缝高低差	2	/		
			接缝宽度	2	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

玻璃隔墙检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料品种、规格、图案、颜色和性能		第 8.5.1 条		/					
	2	玻璃板安装和玻璃砖砌筑方法		第 8.5.2 条		/					
	3	有框玻 璃隔墙	受力杆与基体连接		第 8.5.3 条	/					
			玻璃板安装橡胶垫			/					
			玻璃板安装			/					
	4	无框玻璃隔墙的受力爪的数量、位置 及连接的牢固性		第 8.5.4 条		/					
	5	玻璃门与玻璃板安装要求		第 8.5.5 条		/					
6	玻璃砖隔墙中的拉结筋数量、位置及 牢固性		第 8.5.6 条		/						
一般项目	1	表面质量		第 8.5.7 条		/					
	2	接缝质量		第 8.5.8 条		/					
	3	玻璃板隔墙嵌缝或者玻璃砖隔墙勾缝 质量		第 8.5.9 条		/					
	4	安装 允许 偏差 (mm)	项 目	玻璃板	玻璃砖	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
			立面垂直度	2	3	/					
			表面平整度	-	3	/					
			阴阳角方正	2	-	/					
			接缝直线度	2	-	/					
			接缝高低差	2	3	/					
			接缝宽度	1	-	/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

石板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称					
施工单位		项目负责人		检验批容量					
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位					
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	石板品种、规格、颜色和性能	第 9.2.1 条		/				
	2	孔、槽、位置、尺寸要求	第 9.2.2 条		/				
	3	预埋件(后置埋件)、连接件的材 质、数量、规格、位置、连接方 法和防腐处理；后置埋件的拉拔 力检测；石板安装应牢固	第 9.2.3 条		/				
	4	满粘法施工石板与基体粘结质 量	第 9.2.4 条		/				
一般项目	1	表面质量	第 9.2.5 条		/				
	2	石板填缝	第 9.2.6 条		/				
	3	湿作业施工要求	第 9.2.7 条		/				
	4	孔洞套割	第 9.2.8 条		/				
	5	石板 安装 允许 偏差 (mm)	项 目	光面	剁斧石	蘑菇石	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	2	3	3	/		
			表面平整度	2	3	-	/		
			阴阳角方正	2	4	4	/		
			接缝直线度	2	4	4	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	3	3	/		
			接缝高低差	1	3	-	/		
			接缝宽度	1	2	2	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

陶瓷板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	陶瓷板品种、规格、颜色和性能	第 9.3.1 条	/			
	2	孔、槽、位置、尺寸要求	第 9.3.2 条	/			
	3	预埋件(后置埋件)、连接件的材质、 数量、规格、位置、连接方法和防腐 处理；后置埋件的拉拔力检测；陶瓷 板安装应牢固	第 9.3.3 条	/			
	4	满粘法施工陶瓷板与基体粘结质量	第 9.3.4 条	/			
一般项目	1	表面质量		第 9.3.5 条	/		
	2	陶瓷板嵌缝		第 9.3.6 条	/		
	3	陶瓷 板安 装允 许偏 差 (mm)	立面垂直度	2	/		
			表面平整度	2	/		
			阴阳角方正	2	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
		接缝宽度	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

木板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	木板品种、规格、颜色和性能	第 9.4.1 条	/			
	2	龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法及防腐；木板安装应 牢固	第 9.4.2 条	/			
一般 项目	1	表面质量	第 9.4.3 条	/			
	2	木板嵌缝	第 9.4.4 条	/			
	3	孔洞套割	第 9.4.5 条	/			
	4	木板 安装 允许 偏差 (mm)	立面垂直度	2	/		
			表面平整度	1	/		
			阴阳角方正	2	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
		接缝宽度	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

金属板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	金属板品种、规格、颜色和性能	第 9.5.1 条	/			
	2	龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法及防腐；金属板安装 应牢固	第 9.5.2 条	/			
	3	防雷装置安装并可靠接通	第 9.5.3 条	/			
一般项目	1	表面质量	第 9.5.4 条	/			
	2	金属板接缝质量	第 9.5.5 条	/			
	3	孔洞套割	第 9.5.6 条	/			
	4	金属 板安 装允 许偏 差 (mm)	立面垂直度	2	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
		接缝宽度	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

塑料板安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	塑料板品种、规格、颜色和性能	第 9.6.1 条	/			
	2	龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法及防腐；塑料板安装 应牢固	第 9.6.2 条	/			
一般 项目	1	表面质量	第 9.6.3 条	/			
	2	塑料板接缝质量	第 9.6.4 条	/			
	3	孔洞套割	第 9.6.5 条	/			
	4	塑料 板安 装允 许偏 差 (mm)	立面垂直度	2	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
		接缝宽度	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	饰面砖品种、规格、图案、颜色、性能	第 10.3.1 条	/			
	2	外墙找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法	第 10.3.2 条	/			
	3	饰面砖粘贴伸缩缝设置	第 10.3.3 条	/			
	4	饰面砖粘贴牢固	第 10.3.4 条	/			
	5	饰面砖工程无空鼓、裂缝	第 10.3.5 条	/			
一 般 项 目	1	饰面砖表面质量	第 10.3.6 条	/			
	2	饰面外墙阴阳角构造要求	第 10.3.7 条	/			
	3	墙面凸出物周围要求	第 10.3.8 条	/			
	4	饰面砖接缝质量	第 10.3.9 条	/			
	5	滴水线(槽)	第 10.3.10 条	/			
	6	粘贴 允许 偏差 (mm)	立面垂直度	3	/		
			表面平整度	4	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	3	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	饰面砖品种、规格、图案、颜色、性能	第 10.2.1 条	/			
	2	内墙找平、防水、粘结和填缝材料及 施工方法	第 10.2.2 条	/			
	3	饰面砖粘贴牢固	第 10.2.3 条	/			
	4	满粘法施工要求	第 10.2.4 条	/			
一般 项目	1	饰面砖表面质量	第 10.2.5 条	/			
	2	墙面凸出物周围	第 10.2.6 条	/			
	3	饰面砖接缝质量	第 10.2.7 条	/			
	4	粘贴 允许 偏差 (mm)	立面垂直度	2	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
		接缝宽度	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员：					
		年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师：					
年 月 日							

玻璃幕墙安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	玻璃幕墙工程所有材料、构件和组件 质量	第 11.2.1 条 第 1 款	/		
	2	玻璃幕墙的造型和立面分格	第 11.2.1 条 第 2 款	/		
	3	玻璃幕墙主体结构上的埋件	第 11.2.1 条 第 3 款	/		
	4	玻璃幕墙连接安装质量	第 11.2.1 条 第 4 款	/		
	5	隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条	第 11.2.1 条 第 5 款	/		
	6	明框玻璃幕墙的玻璃安装质量	第 11.2.1 条 第 6 款	/		
	7	吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹 具和玻璃接缝密封	第 11.2.1 条 第 7 款	/		
	8	玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的 连接点	第 11.2.1 条 第 8 款	/		
	9	玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的 设置	第 11.2.1 条 第 9 款	/		
	10	玻璃幕墙防水效果	第 11.2.1 条 第 10 款	/		
	11	金属框架和连接件的防腐处理	第 11.2.1 条 第 11 款	/		
	12	玻璃幕墙开启窗的配件安装质量	第 11.2.1 条 第 12 款	/		
	13	玻璃幕墙防雷	第 11.2.1 条 第 13 款	/		

玻璃幕墙安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
一般项目	1	玻璃幕墙表面质量		第 11.2.2 条 第 1 款	/					
	2	玻璃和铝合金型材的表面质量		第 11.2.2 条 第 2 款	/					
	3	明框玻璃幕墙的外露框或压条		第 11.2.2 条 第 3 款	/					
	4	玻璃幕墙拼缝		第 11.2.2 条 第 4 款	/					
	5	玻璃幕墙板缝注胶		第 11.2.2 条 第 5 款	/					
	6	玻璃幕墙隐蔽节点的遮封		第 11.2.2 条 第 6 款	/					
	7	明框 幕墙 安装 允许 偏差 (mm)	幕墙 垂直度	幕墙高度 $\leq 30\text{m}$	10	/				
				$30\text{m} < \text{幕墙高度} \leq 60\text{m}$	15	/				
				$60\text{m} < \text{幕墙高度} \leq 90\text{m}$	20	/				
				幕墙高度 $> 90\text{m}$	25	/				
			幕墙 水平度	幕墙幅宽 $\leq 35\text{m}$	5	/				
				幕墙幅宽 $> 35\text{m}$	7	/				
				构件直线度		2	/			
			构件 水平度	构件长度 $\leq 2\text{m}$	2	/				
				构件长度 $> 2\text{m}$	3	/				
			相邻构件错位		1	/				
			分格框对 角线长	对角线长度 $\leq 2\text{m}$	3	/				
				对角线长度 $> 2\text{m}$	4	/				
			8	隐 框、 半隐 框玻 璃幕 墙安 装允 许偏 差 (mm)	幕墙 垂直度	幕墙高度 $\leq 30\text{m}$	10	/		
						$30\text{m} < \text{幕墙高度} \leq 60\text{m}$	15	/		
	$60\text{m} < \text{幕墙高度} \leq 90\text{m}$	20				/				
	幕墙高度 $> 90\text{m}$	25				/				
	幕墙 水平度	层高 $\leq 3\text{m}$			3	/				
		层高 $> 3\text{m}$			5	/				
	幕墙表面平整度				2	/				
	板材立面垂直度				2	/				
	板材上沿水平度				2	/				
	相邻板材板角错位				1	/				
阳角方正		2			/					
接缝直线度		3			/					
接缝高低差		1			/					
接缝宽度		1			/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日								

金属幕墙安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属幕墙工程所有材料和配件质量	第 11.3.1 条 第 1 款	/		
	2	金属幕墙造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案	第 11.3.1 条 第 2 款	/		
	3	金属幕墙主体结构上的埋件	第 11.3.1 条 第 3 款	/		
	4	金属幕墙连接安装质量	第 11.3.1 条 第 4 款	/		
	5	金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置	第 11.3.1 条 第 5 款	/		
	6	金属框架和连接件的防腐处理	第 11.3.1 条 第 6 款	/		
	7	金属幕墙防雷	第 11.3.1 条 第 7 款	/		
	8	变形缝、墙角连接节点	第 11.3.1 条 第 8 款	/		
9	金属幕墙防水效果	第 11.3.1 条 第 9 款	/			

金属幕墙安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
1	金属幕墙表面质量	第 11.3.2 条 第 1 款	/			
2	金属幕墙压条安装质量	第 11.3.2 条 第 2 款	/			
3	金属幕墙板缝注胶	第 11.3.2 条 第 3 款	/			
4	金属幕墙流水坡向和滴水线	第 11.3.2 条 第 4 款	/			
5	金属板表面质量	第 11.3.2 条 第 5 款	/			
一般项目	6	幕墙垂直度	幕墙高度 $\leq 30\text{m}$	10	/	
			$30\text{m} < \text{幕墙高度} \leq 60\text{m}$	15	/	
			$60\text{m} < \text{幕墙高度} \leq 90\text{m}$	20	/	
			幕墙高度 $> 90\text{m}$	25	/	
		幕墙水平度	层高 $\leq 3\text{m}$	3	/	
			层高 $> 3\text{m}$	5	/	
		金属幕墙安装允许偏差(mm)	幕墙表面平整度	2	/	
			板材立面垂直度	3	/	
			板材上沿水平度	2	/	
			相邻板材板角错位	1	/	
			阳角方正	2	/	
			接缝直线度	3	/	
			接缝高低差	1	/	
			接缝宽度	1	/	
			接缝宽度	1	/	
施工单位 检查结果	专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师: 年 月 日					

石材幕墙安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	石材幕墙工程所用材料质量	第 11.4.1 条 第 1 款	/		
	2	石材幕墙造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案	第 11.4.1 条 第 2 款	/		
	3	石材孔、槽加工质量	第 11.4.1 条 第 3 款	/		
	4	石材幕墙主体结构上的埋件	第 11.4.1 条 第 4 款	/		
	5	石材幕墙连接安装质量	第 11.4.1 条 第 5 款	/		
	6	金属框架和连接件的防腐处理	第 11.4.1 条 第 6 款	/		
	7	石材幕墙的防雷	第 11.4.1 条 第 7 款	/		
	8	石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置	第 11.4.1 条 第 8 款	/		
	9	变形缝、墙角的连接节点	第 11.4.1 条 第 9 款	/		
	10	石材表面和板缝的处理	第 11.4.1 条 第 10 款	/		
	11	有防水要求的石材幕墙防水效果	第 11.4.1 条 第 11 款	/		

石材幕墙安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
1	石材幕墙表面质量	第 11.4.2 条 第 1 款		/					
2	石材幕墙的压条安装质量	第 11.4.2 条 第 2 款		/					
3	石材接缝、阴阳角、凸凹线、洞口、槽	第 11.4.2 条 第 3 款		/					
4	石材幕墙板缝注胶	第 11.4.2 条 第 4 款		/					
5	石材幕墙流水坡向和滴水线	第 11.4.2 条 第 5 款		/					
6	石材表面质量	第 11.4.2 条 第 6 款		/					
一般项目	7	石材 幕墙 安装 允许 偏差 (mm)	项 目	光面	麻面	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
			幕墙 垂 直 度	幕墙高度≤30m		10	/		
				30m<幕墙高度≤60m		15	/		
				60m<幕墙高度≤90m		20	/		
				幕墙高度>90m		25	/		
			幕墙水平度		3	/			
			板材立面垂直度		3	/			
			板材上沿水平度		2	/			
			相邻板材板角错位		1	/			
			幕墙表面平整度		2	3	/		
			阳角方正		2	4	/		
			接缝直线度		3	4	/		
			接缝高低差		1	-	/		
			接缝宽度		1	2	/		
			施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日							

人造板材幕墙安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	人造板材幕墙工程所有材料、构件和 组件质量	第 11.5.1 条 第 1 款	/		
	2	人造板材幕墙的造型、立面分格、颜 色、光泽、花纹和图案	第 11.5.1 条 第 2 款	/		
	3	人造板材幕墙主体结构上的埋件	第 11.5.1 条 第 3 款	/		
	4	人造板材幕墙连接安装质量	第 11.5.1 条 第 4 款	/		
	5	金属框架和连接件的防腐处理	第 11.5.1 条 第 5 款	/		
	6	人造板材幕墙防雷	第 11.5.1 条 第 6 款	/		
	7	人造板材幕墙的防火、保温、防潮材 料的设置	第 11.5.1 条 第 7 款	/		
	8	变形缝、墙角的连接节点	第 11.5.1 条 第 8 款	/		
	9	有防水要求的人造板幕墙防水效果	第 11.5.1 条 第 9 款	/		
一 般 项 目	1	人造板材幕墙表面质量	第 11.5.2 条 第 1 款	/		
	2	板缝	第 11.5.2 条 第 2 款	/		
	3	人造板材幕墙流水坡向和滴水线	第 11.5.2 条 第 3 款	/		
	4	人造板材表面质量	第 11.5.2 条 第 4 款	/		
	5	人造板材幕墙安装偏差	第 11.5.2 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水性涂料涂饰检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位				项目负责人		检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据					验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
	1	涂料品种、型号、性能		第 12. 2. 1 条	/					
	2	涂饰颜色、光泽、图案		第 12. 2. 2 条	/					
	3	涂饰均匀、牢固、无漏涂、透底、开 裂、起皮和掉粉		第 12. 2. 3 条	/					
	4	基层处理		第 12. 2. 4 条	/					
一般项目	1	与其他材料和设备衔接处		第 12. 2. 8 条	/					
	2	薄 涂 料 涂 饰 质 量	颜色	普通涂饰	均匀一致	/				
				高级涂饰	均匀一致	/				
			光泽、光滑	普通涂饰	光泽基本均匀， 光滑无挡手感	/				
				高级涂饰	光泽均匀一致， 光滑	/				
			泛碱、咬色	普通涂饰	允许少量轻微	/				
				高级涂饰	不允许	/				
			流坠、疙瘩	普通涂饰	允许少量轻微	/				
				高级涂饰	不允许	/				
			砂眼、刷纹	普通涂饰	允许少量轻微砂 眼、刷纹通顺	/				
				高级涂饰	无砂眼、无刷纹	/				
			3	厚 涂 料 涂 饰 质 量	颜色	普通涂饰	均匀一致	/		
						高级涂饰	均匀一致	/		
	光泽	普通涂饰			光泽基本均匀	/				
		高级涂饰			光泽均匀一致	/				
	泛碱、咬色	普通涂饰			允许少量轻微	/				
		高级涂饰			不允许	/				
	点状分布	普通涂饰			—	/				
		高级涂饰			疏密均匀	/				

水性涂料涂饰检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
一般 项目	4	复层 涂料 涂饰 质量	颜色	均匀一致		/					
			光泽	光泽基本均匀		/					
			泛碱、咬色	不允许		/					
			喷点疏密程度	均匀, 不允许连片		/					
	5	水性 涂料 涂饰 允许 偏差 (mm)	项 目	薄涂料		厚涂料		复层 涂料	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
				普通 涂饰	高级 涂饰	普通 涂饰	高级 涂饰				
			立面垂直度	3	2	4	3	5	/		
			表面平整度	3	2	4	3	5	/		
			阴阳角方正	3	2	4	3	4	/		
			装饰线、分色线 直线度	2	1	2	1	3	/		
墙裙、勒脚上口 直线度	2	1	2	1	3	/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	涂料品种、型号、性能			第 12.3.1 条		/					
	2	颜色、光泽、图案			第 12.3.2 条		/					
	3	涂饰均匀、牢固、无漏涂、透底、开裂、起皮和反锈			第 12.3.3 条		/					
	4	基层处理			第 12.3.4 条		/					
一般项目	1	与其他材料、设备衔接处界面应清晰			第 12.3.7 条		/					
	2	色 漆 涂 饰 质 量	颜色	普通涂饰	均匀一致	/						
				高级涂饰	均匀一致	/						
			光泽、光滑	普通涂饰	光泽基本均匀， 光滑无挡手感	/						
				高级涂饰	光泽均匀一致， 光滑	/						
			刷纹	普通涂饰	刷纹通顺	/						
				高级涂饰	无刷纹	/						
			裹棱、流坠、 皱皮	普通涂饰	明显处不允许	/						
				高级涂饰	不允许	/						
			3	清 漆 涂 饰 质 量	颜色	普通涂饰	基本一致	/				
						高级涂饰	均匀一致	/				
	木纹	普通涂饰			棕眼刮平，木纹 清楚	/						
		高级涂饰			棕眼刮平，木纹 清楚	/						

溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录(续表)

编号:

		验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果				
一般项目	3	清漆 涂饰 质量	光泽、光滑	普通涂饰	光泽基本均匀, 光滑无 挡手感		/					
			高级涂饰	光泽均匀, 一致光滑		/						
		刷纹	普通涂饰	无刷纹		/						
			高级涂饰	无刷纹		/						
		裹棱、流 坠、皱皮	普通涂饰	明显处不允许		/						
			高级涂饰	不允许		/						
		4	溶剂 型涂 料涂 饰允 许偏 差 (mm)	项 目		色漆		清漆		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
						普通 涂饰	高级 涂饰	普通 涂饰	高级 涂饰			
	立面垂直度			4	3	3	2	/				
	表面平整度			4	3	3	2	/				
	阴阳角方正			4	3	3	2	/				
	装饰线、分色线直线度			2	1	2	1	/				
	墙裙、勒脚上口直线度			2	1	2	1	/				
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

美术涂饰检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料品种、型号、性能	第 12.4.1 条	/			
	2	涂饰均匀、牢固、无漏涂、透底、开 裂、起皮、掉粉和反锈	第 12.4.2 条	/			
	3	基层处理	第 12.4.3 条	/			
	4	套色、花纹、图案要求	第 12.4.4 条	/			
一般 项目	1	表面洁净、无流坠现象	第 12.4.5 条	/			
	2	仿花纹理涂饰表面质量	第 12.4.6 条	/			
	3	套色涂饰图案	第 12.4.7 条	/			
	4	允许 偏差 (mm)	立面垂直度	4	/		
			表面平整度	4	/		
			阴阳角方正	4	/		
			装饰线、分色线直线度	2	/		
墙裙、勒脚上口直线度			2	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

裱糊检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料种类、规格、图案、颜色和燃烧性		第 13.2.1 条	/		
	2	基层处理		第 13.2.2 条	/		
	3	各幅拼接		第 13.2.3 条	/		
	4	壁纸、墙布粘贴质量		第 13.2.4 条	/		
一般项目	1	裱糊表面质量		第 13.2.5 条	/		
	2	复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层质量		第 13.2.6 条	/		
	3	与装饰线、设备线盒交接		第 13.2.7 条	/		
	4	壁纸、墙布边缘		第 13.2.8 条	/		
	5	壁纸、墙布阴、阳角无接缝		第 13.2.9 条	/		
	6	允许 偏差 (mm)	表面平整度	3	/		
			立面垂直度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

软包检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	安装位置、构造做法	第 13.3.1 条	/			
	2	边框木材材质、花纹、颜色和燃烧性能	第 13.3.2 条	/			
	3	衬板材质、品种、规格、含水率，面料及内衬材料的品种、规格、颜色、图案和燃烧性能	第 13.3.3 条	/			
	4	龙骨、边框安装	第 13.3.4 条	/			
	5	衬板与基层连接质量	第 13.3.5 条	/			
一般项目	1	单块软包面料	第 13.3.6 条	/			
	2	软包表面质量	第 13.3.7 条	/			
	3	边框安装质量	第 13.3.8 条	/			
	4	软包内衬质量	第 13.3.9 条	/			
	5	软包墙面与细部质量	第 13.3.10 条	/			
	6	安装 允许 偏差 (mm)	单块软包边框水平度	3	/		
			单块软包边框垂直度	3	/		
			单块软包对角线长度差	3	/		
			单块软包宽度、高度	0, -2	/		
			分格条(缝)直线度	3	/		
			裁口线条结合处高度差	1	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

橱柜制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料的材质、规格、性能、有害物质 限量及木材的燃烧性能和含水率		第 14. 2. 1 条		/					
	2	预埋件或后置件数量、规格、位置		第 14. 2. 2 条		/					
	3	造型、尺寸、安装位置、固定方法		第 14. 2. 3 条		/					
	4	橱柜配件品种、规格及安装要求		第 14. 2. 4 条		/					
	5	抽屉和柜门质量		第 14. 2. 5 条		/					
一般项目	1	橱柜表面质量		第 14. 2. 6 条		/					
	2	橱柜裁口质量		第 14. 2. 7 条		/					
	3	安装 允许 偏差 (mm)	外形尺寸		3	/					
			立面垂直度		2	/					
		门与框架的平行度		2	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据 《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料的材质、规格、性能、有害物质 限量及木材燃烧性能和含水率规定	第 14. 3. 1 条	/			
	2	造型、规格、尺寸、安装位置、固定 方法	第 14. 3. 2 条	/			
	3	窗帘盒配件品种、规格	第 14. 3. 3 条	/			
一般项目	1	表面质量	第 14. 3. 4 条	/			
	2	与墙面、窗框衔接	第 14. 3. 5 条	/			
	3	安装 允许 偏差 (mm)	水平度	2	/		
			上口、下口直线度	3	/		
			两端距窗洞口长度差	2	/		
			两端出墙厚度差	3	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

门窗套制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料材质、规格、花纹、颜色、性能、 有害物质限量及木材燃烧性能和含水 率规定	第 14. 4. 1 条	/		
	2	造型、尺寸及固定方法	第 14. 4. 2 条	/		
一般 项目	1	表面质量	第 14. 4. 3 条	/		
	2	安装 允许 偏差 (mm)	正、侧面垂直度	3	/	
			门窗套上口水平度	1	/	
			门窗套上口直线度	3	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料材质、规格、数量和木材、塑料 的燃烧性能要求	第 14.5.1 条	/			
	2	造型、尺寸及安装位置	第 14.5.2 条	/			
	3	预埋件及连接节点要求	第 14.5.3 条	/			
	4	护栏高度、间距、位置及可靠性	第 14.5.4 条	/			
	5	护栏玻璃要求	第 14.5.5 条	/			
一般 项目	1	转角、接缝及表面质量	第 14.5.6 条	/			
	2	安装 允许 偏差 (mm)	护栏垂直度	3	/		
			栏杆间距	0, -6	/		
			扶手直线度	4	/		
			扶手高度	+6, 0	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

花饰制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称					分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位					项目负责人				检验批容量			
分包单位					分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据					验收依据		《建筑装饰装修工程施工质量 验收标准》GB50210-2018					
主控 项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料的材质、规格、性能、有害物质 限量及木材的燃烧性能和含水率规定				第 14.6.1 条		/				
	2	造型、尺寸要求				第 14.6.2 条		/				
	3	安装位置与固定方法				第 14.6.3 条		/				
一般 项目	1	表面质量				第 14.6.4 条		/				
	2	花饰 安装 允许 偏差 (mm)	条型花饰 的水平度 或垂直度	每米	室内	1	/					
					室外	3	/					
				全长	室内	3	/					
					室外	6	/					
			单独花饰 中心位置 偏移	室内		10	/					
				室外		15	/					
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

基土检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果	
	1	基土土料	第 4.2.5 条	/			
	2	I 类建筑基土的氢浓度	第 4.2.6 条	/			
	3	基土密实及压实系数	第 4.2.7 条	/			
一般 项目	1	基土 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度	15	/		
			标高	0, -50	/		
			坡度	$\leq 2/1000L$, 且 ≤ 30	/		
			厚度	$\leq 1/10H$, 且 ≤ 20	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

灰土垫层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	灰土体积比			设计要求		/				
一般 项目	1	灰土材料质量			第 4.3.7 条		/				
	2	垫层 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度		10		/				
			标高		±10		/				
			坡度		≤2/1000L, 且≤30		/				
			厚度		≤1/10H, 且≤20		/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	砂和砂石质量	第 4.4.3 条	/		
	2	垫层干密度(或贯入度)	设计要求	/		
一般 项目	1	垫层表面质量		第 4.4.5 条	/	
	2	垫层 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度	15	/	
			标高	±20	/	
			坡度	≤2/1000L, 且≤30	/	
			厚度	≤1/10H, 且≤20	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量			第 4.5.3 条		/				
	2	垫层密实度			设计要求		/				
一般 项目	1	垫层 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度		15		/				
			标高		±20		/				
			坡度		≤2/1000L, 且≤30		/				
			厚度		≤1/10H, 且≤20		/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量			第 4.6.3 条		/				
	2	体积比			设计要求		/				
一般 项目	1	垫层 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度		10		/				
			标高		±10		/				
			坡度		≤2/1000L, 且≤30		/				
			厚度		≤1/10H, 且≤20		/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

炉渣垫层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	第 4.7.5 条	/		
	2	垫层体积比	设计要求	/		
一般 项目	1	垫层与下一层结合		第 4.7.7 条	/	
	2	垫层 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度	10	/	
			标高	±10	/	
			坡度	≤2/1000L, 且≤30	/	
			厚度	≤1/10H, 且≤20	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量			第 4.8.8 条		/				
	2	混凝土强度等级			设计要求		/				
一般 项目	1	垫层 表面 允许 偏差 (mm)	表面平整度		10		/				
			标高		±10		/				
			坡度		≤2/1000L, 且≤30		/				
			厚度		≤1/10H, 且≤20		/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

找平层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量		第 4.9.6 条		/					
	2	体积比、强度等级		第 4.9.7 条		/					
	3	有防水要求的立管、套管、地漏		第 4.9.8 条		/					
	4	有防静电要求的整体面层的找平层		第 4.9.9 条		/					
一般 项目	1	找平层与下一层结合		第 4.9.10 条		/					
	2	找平层表面质量		第 4.9.11 条		/					
	3	找平 层表 面允 许偏 差 (mm)	用胶粘剂做结合层 铺设拼花木板、浸渍 纸层压木质地板、实 木复合地板、竹地 板、软木地板面层	表面平整度	2	/					
				标高	±4	/					
			用胶结料做结合层 铺设板块面层	表面平整度	3	/					
				标高	±5	/					
			金属板面层	表面平整度	3	/					
				标高	±4	/					
			用水泥砂浆做结合 层铺设板块面层,其 他种类面层	表面平整度	5	/					
				标高	±8	/					
			坡度		≤2/1000L, 且≤30		/				
			厚度		≤1/10H, 且≤20		/				
			施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

隔离层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 4.10.9 条	/			
	2	材料进场复验	第 4.10.10 条	/			
	3	隔离层设置要求	第 4.10.11 条	/			
	4	水泥类隔离层防水性能	第 4.10.12 条	/			
	5	防水层防水要求	第 4.10.13 条	/			
一般 项目	1	隔离层厚度	设计要求	/			
	2	隔离层与下一层粘结	第 4.10.15 条	/			
		防水涂层		/			
	3	隔离 层表 面允 许偏 差 (mm)	表面平整度	3	/		
			标高	±4	/		
			坡度	≤2/1000L, 且≤30	/		
			厚度	≤1/10H, 且≤20	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

填充层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量		第 4.11.7 条		/					
	2	厚度、配合比		设计要求		/					
	3	对填充材料接缝有密闭要求的应密封 良好		第 4.11.9 条		/					
一般 项目	1	填充层铺设		第 4.11.10 条		/					
	2	填充层坡度		第 4.11.11 条		/					
	3	填充 层表 面允 许偏 差 (mm)	表面平 整度	用作隔声的填充层	3	/					
				板块	5	/					
				松散材料	7	/					
			标高		±4	/					
			坡度		≤2/1000L, 且≤30	/					
			厚度		≤1/10H, 且≤20	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

绝热层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量		第 4. 12. 10 条		/					
	2	材料进场复验		第 4. 12. 11 条		/					
	3	铺设质量		第 4. 12. 12 条		/					
一般 项目	1	绝热层厚度		第 4. 12. 13 条		/					
	2	绝热层的表面质量		第 4. 12. 14 条		/					
	3	绝热 层表 面允 许偏 差 (mm)	板块材料、浇 筑材料、喷涂 材料	表面平整度	4	/					
				标高	±4	/					
			坡度		≤2/1000L, 且≤30	/					
			厚度		≤1/10H, 且≤20	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

水泥混凝土面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	骨料粒径	第 5.2.3 条	/			
	2	外加剂的技术性能、品种和掺量	第 5.2.4 条	/			
	3	面层强度等级	设计要求	/			
	4	面层与下一层结合	第 5.2.6 条	/			
一般 项目	1	表面质量	第 5.2.7 条	/			
	2	表面坡度	第 5.2.8 条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第 5.2.9 条	/			
	4	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量	第 5.2.10 条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10mm	/		
			每踏步两端宽度差	≤10mm	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5mm	/		
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	5	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格顺直	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

水泥砂浆面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	水泥质量	第 5.3.2 条	/			
	2	外加剂的技术性能、品种和掺量	第 5.3.3 条	/			
	3	体积比(强度等级)	第 5.3.4 条	/			
	4	有排水要求的地面	第 5.3.5 条	/			
	5	面层与下一层结合	第 5.3.6 条	/			
一般 项目	1	面层表面的坡度		第 5.3.7 条	/		
	2	表面质量		第 5.3.8 条	/		
	3	踢脚线与柱、墙面结合		第 5.3.9 条	/		
	4	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量	第 5.3.10 条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10mm	/		
			每踏步两端宽度差	≤10mm	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5mm	/		
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	4	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格顺直	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

水磨石面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010					
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	材料质量		第 5.4.8 条		/							
	2	拌合料体积比(水泥：石料)		1：1.5~1：2.5		/							
	3	防静电面层		第 5.4.10 条		/							
	4	面层与下一层结合		第 5.4.11 条		/							
一般 项目	1	面层表面质量		第 5.4.12 条		/							
	2	踢脚线与柱、墙面结合		第 5.4.13 条		/							
	3	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量		第 5.4.14 条		/						
			楼层梯段相邻踏步高度差		≤10mm		/						
			每踏步两端宽度差		≤10mm		/						
			旋转楼梯踏步两端宽度		≤5mm		/						
	4	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整 度	普通水磨石		3		/					
				高级水磨石		2		/					
			踢脚线上口平直		3		/						
			缝格顺直	普通水磨石		3		/					
高级水磨石				2		/							
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

硬化耐磨面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 5.5.9 条	/			
	2	拌合物铺设时, 材料质量	第 5.5.10 条	/			
	3	硬化耐磨面层的厚度、强度等级、耐 磨性能	第 5.5.11 条	/			
	4	面层与基层(或下一层)结合	第 5.5.12 条	/			
一般 项目	1	面层表面坡度	设计要求	/			
	2	面层表面质量	第 5.5.14 条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第 5.5.15 条	/			
	4	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	4	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
缝格顺直			3	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

防油渗面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	第 5.6.7 条	/		
	2	强度等级和抗渗性能	第 5.6.8 条	/		
	3	面层与下一层结合	第 5.6.9 条	/		
	4	面层与基层粘结质量	第 5.6.10 条	/		
一般项目	1	表面坡度	第 5.6.11 条	/		
	2	面层表面质量	第 5.6.12 条	/		
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第 5.6.13 条	/		
	4	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	5	/	
			踢脚线上口平直	4	/	
			缝格顺直	3	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

不发火(防爆)面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 5.7.4 条	/			
	2	面层强度等级	设计要求	/			
	3	面层与下一层结合	第 5.7.6 条	/			
	4	面层试件检验	第 5.7.7 条	/			
一般 项目	1	面层表面质量	第 5.7.8 条	/			
	2	踢脚线与柱、墙面结合	第 5.7.9 条	/			
	3	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	5	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格顺直	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

自流平面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010				
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	材料质量		第 5.8.6 条		/						
	2	涂料有害物质限量的检测报告		第 5.8.7 条		/						
	3	基层强度等级不应小于 C20		第 5.8.8 条		/						
	4	各构造层之间粘结质量		第 5.8.9 条		/						
	5	表面质量		第 5.8.10 条		/						
一般 项目	1	分层施工，面层找平施工时质量		第 5.8.11 条		/						
	2	表面质量		第 5.8.12 条		/						
	3	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度		2		/					
			踢脚线上口平直		3		/					
缝格顺直			2		/							
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

涂料面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	涂料质量	第 5.9.4 条	/			
	2	涂料进入施工现场时, 有苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰酸酯(TDI)限量的检测报告	第 5.9.5 条	/			
	3	涂料面层的表面质量	第 5.9.6 条	/			
一般 项目	1	涂料找平层质量	第 5.9.7 条	/			
	2	涂料面层质量	第 5.9.8 条	/			
	3	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量	第 5.9.9 条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	$\leq 10\text{mm}$	/		
			每踏步两端宽度差	$\leq 10\text{mm}$	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	$\leq 5\text{mm}$	/		
	4	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	2	/		
			踢脚线上口平直	3	/		
			缝格顺直	2	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

塑胶面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 5.10.4 条	/			
	2	现浇型塑胶面层的配合比和成品试件 检测	第 5.10.5 条	/			
	3	面层与基层粘结质量	第 5.10.6 条	/			
一般 项目	1	塑胶面层的各组合层厚度、坡度、表 面平整度	第 5.10.7 条	/			
	2	面层图案、色泽、拼缝、阴阳角质量	第 5.10.8 条	/			
	3	塑胶卷材面层的焊缝质量	第 5.10.9 条	/			
		焊缝凹凸	≤0.6mm	/			
	4	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	2	/		
			踢脚线上口平直	3	/		
			缝格顺直	2	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	地面辐射供暖的整体面层采用的材料 产品	第 5.11.3 条	/			
	2	分格缝及面层与柱、墙空隙	第 5.11.4 条	/			
	3	骨料粒径	第 5.2.3 条	/			
	4	外加剂的技术性能、品种和掺量	第 5.2.4 条	/			
	5	面层强度等级	设计要求	/			
	6	面层与下一层结合	第 5.2.6 条	/			
一般项目	1	表面质量	第 5.2.7 条	/			
	2	表面坡度	第 5.2.8 条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第 5.2.9 条	/			
	4	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量	第 5.2.10 条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	10mm	/		
			每踏步两端宽度差	10mm	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	5mm	/		
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	5	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
缝格顺直			3	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	地面辐射供暖的整体面层采用的材料 产品	第 5.11.3 条	/			
	2	分格缝及面层与柱、墙空隙	第 5.11.4 条	/			
	3	水泥质量	第 5.3.2 条	/			
	4	外加剂的技术性能、品种和掺量	第 5.3.3 条	/			
	5	体积比(强度等级)	第 5.3.4 条	/			
	6	有排水要求的地面	第 5.3.5 条	/			
	7	面层与下一层结合	第 5.3.6 条	/			
一般项目	1	面层表面的坡度	第 5.3.7 条	/			
	2	面层表面质量	第 5.3.8 条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第 5.3.9 条	/			
	4	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量	第 5.3.10 条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	10mm	/		
			每踏步两端宽度差	10mm	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	5mm	/		
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	4	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格顺直	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

砖面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 6.2.5 条	/			
	2	板块产品有放射性限量的检测报告	第 6.2.6 条	/			
	3	面层与下一层结合	第 6.2.7 条	/			
一 般 项 目	1	面层表面质量		第 6.2.8 条	/		
	2	邻接处的镶边用料及尺寸		第 6.2.9 条	/		
	3	踢脚线表面质量		第 6.2.10 条	/		
	4	楼梯、 台阶踏 步	踏步尺寸及面层质量	第 6.2.11 条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10mm	/		
			每踏步两端宽度差	≤10mm	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5mm	/		
	5	面层表面坡度		第 6.2.12 条	/		
	6	面层允 许偏差 (mm)	表面平整 度	陶瓷锦砖、陶瓷地砖	2.0	/	
				缸砖	4.0	/	
				水泥花砖	3.0	/	
			缝格平直		3.0	/	
			接缝高低 差	陶瓷锦砖、陶瓷地 砖、水泥花砖	0.5	/	
				缸砖	1.5	/	
			踢脚线上 口平直	陶瓷锦砖、陶瓷地砖	3.0	/	
				缸砖	4.0	/	
			板块间隙宽度		2.0	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010				
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	材料质量			第 6.3.4 条		/					
	2	板块产品有放射性限量的检测报告			第 6.3.5 条		/					
	3	面层与下一层结合			第 6.3.6 条		/					
一般 项目	1	板块背面和侧面防碱处理			第 6.3.7 条		/					
	2	面层表面质量			第 6.3.8 条		/					
	3	踢脚线表面质量			第 6.3.9 条		/					
	4	楼梯、 台阶踏 步	踏步尺寸及面层质量		第 6.3.10 条		/					
	楼层梯段相邻踏步高度差		$\leq 10\text{mm}$		/							
	每踏步两端宽度差		$\leq 10\text{mm}$		/							
	旋转楼梯踏步两端宽度		$\leq 5\text{mm}$		/							
	5	面层表面坡度			第 6.3.11 条		/					
	6	面层允 许偏差 (mm)	表面平 整度	大理石、花岗石		1.0		/				
	碎拼大理石、碎拼花 岗石			3.0		/						
	缝格平直		2.0		/							
	接缝高低差		0.5		/							
	踢脚线上口平直		1.0		/							
	板块间隙宽度		1.0		/							
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

预制板块面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称					
施工单位		项目负责人		检验批容量					
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位					
施工依据			验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010					
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
	1	板块产品质量	第 6.4.6 条	/					
	2	板块产品有放射性限量的检测报告	第 6.4.7 条	/					
	3	面层与下一层粘合质量	第 6.4.8 条	/					
一般 项目	1	表面质量	第 6.4.9 条	/					
	2	面层质量	第 6.4.10 条	/					
	3	邻接处的镶边用料及尺寸	第 6.4.11 条	/					
	4	踢脚线表面质量	第 6.4.12 条	/					
	5	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量	第 6.4.13 条	/				
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10mm	/				
			每踏步两端宽度差	≤10mm	/				
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5mm	/				
	6	面层 允许 偏差 (mm)	表面 平整 度	高级水磨石	2.0	/			
				普通水磨石	3.0	/			
				人造石	1.0	/			
				水泥混凝土板块	4.0	/			
			缝格 平直	高级水磨石、普通水磨 石、水泥混凝土板块	3.0	/			
				人造石	2.0	/			
				接缝 高低 差	高级水磨石、人造石	0.5	/		
			踢脚 线上 口平 直	普通水磨石	1.0	/			
				水泥混凝土板块	1.5	/			
				板块 间隙 宽度	高级水磨石	3.0	/		
			人造石		1.0	/			
			普通水磨石、水泥混凝土 板块		4.0	/			
			高级水磨石、普通水磨石		2.0	/			
			6	踢脚 线上 口平 直	普通水磨石、水泥混凝土 板块	4.0	/		
					高级水磨石、普通水磨石	2.0	/		
人造石	1.0	/							
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					
6	踢脚 线上 口平 直	水泥混凝土板块	6.0	/					
		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/					
		人造石	1.0	/					

料石面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010				
主控 项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	石材质量和强度				第 6.5.5 条		/				
	2	石材有放射性限量的检测报告				第 6.5.6 条		/				
	3	面层与下一层结合				第 6.5.7 条		/				
一般 项目	1	组砌方法				第 6.5.8 条		/				
	2	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度		条石、块石		10		/			
			缝格平直		条石、块石		8.0		/			
			接缝高低差		条石		2.0		/			
			板块间隙宽度		条石		5.0		/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

塑料板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	塑料板块质量	第 6.6.8 条	/			
	2	胶粘剂有害物质限量的检测报告	第 6.6.9 条	/			
	3	面层与下一层粘结质量	第 6.6.10 条	/			
一般 项目	1	面层质量	第 6.6.11 条	/			
	2	焊接质量	第 6.6.12 条	/			
		焊缝凹凸	$\leq 0.6\text{mm}$	/			
		焊缝的抗拉强度	第 6.6.12 条	/			
	3	镶边用料	第 6.6.13 条	/			
	4	踢脚线与地面、基层粘合质量	第 6.6.14 条	/			
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	2.0	/		
			缝格平直	3.0	/		
			接缝高低差	0.5	/		
			踢脚线上口平直	2.0	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

活动地板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	第 6.7.11 条	/		
	2	面层安装质量	第 6.7.12 条	/		
一般 项目	1	面层表面质量		第 6.7.13 条	/	
	2	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	2.0	/	
			缝格平直	2.5	/	
			接缝高低差	0.4	/	
			板块间隙宽度	0.3	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

金属板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	金属板质量	第 6.8.6 条	/			
	2	面层与基层的固定方法、面层的接缝处理	第 6.8.7 条	/			
	3	焊接质量	第 6.8.8 条	/			
	4	面层与基层结合	第 6.8.9 条	/			
一般项目	1	表面无外观质量缺陷	第 6.8.10 条	/			
	2	面层质量	第 6.8.11 条	/			
	3	镶边用料及尺寸	第 6.8.12 条	/			
	4	踢脚线表面质量	第 6.8.13 条	/			
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	1.0	/		
			缝格平直	2.0	/		
			接缝高低差	0.5	/		
			踢脚线上口平直	1.0	/		
			板块间隙宽度	1.0	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

地毯面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地毯面层采用的材料质量	第 6.9.7 条	/		
	2	材料进入施工现场时，有地毯、衬垫、 胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC) 和甲醛限量的检测报告	第 6.9.8 条	/		
	3	地毯铺设质量	第 6.9.9 条	/		
一般 项目	1	地毯表面质量	第 6.9.10 条	/		
	2	地毯细部连接	第 6.9.11 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	材料或产品质量	第 6.10.4 条	/				
	2	面层缝格设置	第 6.10.5 条	/				
	3	板块产品有放射性限量的检测报告	第 6.2.6 条	/				
	4	面层与下一层结合	第 6.2.7 条	/				
一 般 项 目	1	面层表面质量		第 6.2.8 条	/			
	2	邻接处的镶边用料及尺寸		第 6.2.9 条	/			
	3	踢脚线表面质量		第 6.2.10 条	/			
	4	楼梯、 台阶踏 步	踏步尺寸及面层质量	第 6.2.11 条	/			
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10mm	/			
			每踏步两端宽度差	≤10mm	/			
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5mm	/			
	5	面层表面坡度		第 6.2.12 条	/			
	6	面层允 许偏差 (mm)	表面平整 度	陶瓷锦砖、陶瓷地砖	2.0	/		
				缸砖	4.0	/		
				水泥花砖	3.0	/		
			缝格平直		3.0	/		
			接缝高低 差	陶瓷锦砖、陶瓷地 砖、水泥花砖	0.5	/		
				缸砖	1.5	/		
			踢脚线上 口平直	陶瓷锦砖、陶瓷地砖	3.0	/		
				缸砖	4.0	/		
			板块间隙宽度		2.0	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010				
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	材料或产品质量		第 6.10.4 条		/						
	2	面层缝格设置		第 6.10.5 条		/						
	3	板块产品有放射性限量的检测报告		第 6.3.5 条		/						
	4	面层与下一层结合		第 6.3.6 条		/						
一般 项目	1	板块背面和侧面防碱处理		第 6.3.7 条		/						
	2	面层表面质量		第 6.3.8 条		/						
	3	踢脚线表面质量		第 6.3.9 条		/						
	4	楼梯、 台阶踏 步	踏步尺寸及面层质量		第 6.3.10 条		/					
			楼层梯段相邻踏步高度差		≤10mm		/					
			每踏步两端宽度差		≤10mm		/					
			旋转楼梯踏步两端宽度		≤5mm		/					
	5	面层表面坡度		第 6.3.11 条		/						
	6	面层允 许偏差 (mm)	表面平 整度	大理石、花岗石	1.0		/					
				碎拼大理石、碎拼花 岗石	3.0		/					
			缝格平直		2.0		/					
			接缝高低差		0.5		/					
			踢脚线上口平直		1.0		/					
			板块间隙宽度		1.0		/					
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010					
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	材料或产品质量		第 6.10.4 条		/							
	2	面层缝格设置		第 6.10.5 条		/							
	3	板块产品有放射性限量的检测报告		第 6.4.7 条		/							
	4	面层与下一层粘合质量		第 6.4.8 条		/							
一般 项目	1	表面质量		第 6.4.9 条		/							
	2	面层质量		第 6.4.10 条		/							
	3	邻接处的镶边用料及尺寸		第 6.4.11 条		/							
	4	踢脚线表面质量		第 6.4.12 条		/							
	5	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层质量		第 6.4.13 条		/						
			楼层梯段相邻踏步高度差		$\leq 10\text{mm}$		/						
			每踏步两端宽度差		$\leq 10\text{mm}$		/						
			旋转楼梯踏步两端宽度		$\leq 5\text{mm}$		/						
	6	面层 允许 偏差 (mm)	表面 平整 度	高级水磨石		2.0		/					
				普通水磨石		3.0		/					
				人造石		1.0		/					
				水泥混凝土板块		4.0		/					
			缝格 平直	高级水磨石、普通水磨 石、水泥混凝土板块		3.0		/					
				人造石		2.0		/					
			接缝 高低 差	高级水磨石、人造石		0.5		/					
				普通水磨石		1.0		/					
				水泥混凝土板块		1.5		/					
			踢脚 线上 口平 直	高级水磨石		3.0		/					
				人造石		1.0		/					
				普通水磨石、水泥混凝土 板块		4.0		/					
			板块 间隙 宽度	高级水磨石、普通水磨石		2.0		/					
				人造石		1.0		/					
				水泥混凝土板块		6.0		/					
			施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日											

地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	材料或产品质量		第 6.10.4 条		/						
	2	面层缝格设置		第 6.10.5 条		/						
	3	胶粘剂有害物质限量的检测报告		第 6.6.9 条		/						
	4	面层与下一层粘结质量		第 6.6.10 条		/						
一般项目	1	面层质量		第 6.6.11 条		/						
	2	焊接质量		第 6.6.12 条		/						
		焊缝凹凸		≤0.6mm		/						
		焊缝的抗拉强度		第 6.6.12 条		/						
	3	镶边用料		第 6.6.13 条		/						
	4	踢脚线与地面、基层粘合质量		第 6.6.14 条		/						
	5	面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度		2.0		/					
			缝格平直		3.0		/					
			接缝高低差		0.5		/					
			踢脚线上口平直		2.0		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

实木地板、实木集成地板、竹地板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料质量		第 7.2.8 条		/					
	2	材料有害物质限量的检测报告		第 7.2.9 条		/					
	3	木搁栅、垫木和垫层地板等应做防腐、 防蛀处理		第 7.2.10 条		/					
	4	木搁栅栏安装		第 7.2.11 条		/					
	5	面层铺设质量		第 7.2.12 条		/					
一 般 项 目	1	实木地板、实木集成地板面层质量		第 7.2.13 条		/					
	2	竹地板面层的品种与规格		第 7.2.14 条		/					
	3	面层缝隙、接头位置和表面		第 7.2.15 条		/					
	4	采用粘、钉工艺时面层质量		第 7.2.16 条		/					
	5	踢脚线质量		第 7.2.17 条		/					
	6	面层 允许 偏差 (mm)	板面 缝隙 宽度	松木	1.0	/					
				硬木、竹	0.5	/					
				拼花	0.2	/					
			表面 平整 度	松木	3.0	/					
				硬木、竹、拼花	2.0	/					
			踢脚线上口平齐		3.0	/					
			板面拼缝平直		3.0	/					
			相邻板材高差		0.5	/					
			踢脚线与面层的接缝		1.0	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

实木复合地板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 7.3.6 条	/			
	2	材料有害物质限量的检测报告	第 7.3.7 条	/			
	3	木搁栅、垫木和垫层地板等应做防腐、 防蛀处理	第 7.3.8 条	/			
	4	木搁栅安装	第 7.3.9 条	/			
	5	面层铺设质量	第 7.3.10 条	/			
一般 项目	1	面层外观质量	第 7.3.11 条	/			
	2	面层缝隙、接头	第 7.3.12 条	/			
	3	采用粘、钉工艺时面层质量	第 7.3.13 条	/			
	4	踢脚线质量	第 7.3.14 条	/			
	5	面层 允许 偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/		
			表面平整度	2.0	/		
			踢脚线上口平齐	3.0	/		
			板面拼缝平直	3.0	/		
			相邻板材高差	0.5	/		
		踢脚线与面层的接缝	1.0	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量	第 7.4.5 条	/			
	2	材料有害物质限量的检测报告	第 7.4.6 条	/			
	3	木搁栅、垫木和垫层地板等做防腐、防 蛀处理及其安装质量	第 7.4.7 条	/			
	4	面层铺设质量	第 7.4.8 条	/			
一般 项目	1	面层外观质量	第 7.4.9 条	/			
	2	面层接头	第 7.4.10 条	/			
	3	踢脚线质量	第 7.4.11 条	/			
	4	面层 允许 偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/		
			表面平整度	2.0	/		
			踢脚线上口平齐	3.0	/		
			板面拼缝平直	3.0	/		
			相邻板材高差	0.5	/		
		踢脚线与面层的接缝	1.0	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

软木类地板面层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称	
施工单位		项目负责人			检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人			检验批部位	
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	第 7.5.5 条	/		
	2	材料有害物质限量的检测报告	第 7.5.6 条	/		
	3	木搁栅、垫木和垫层地板等做防腐、防 蛀处理及其安装质量	第 7.5.7 条	/		
	4	面层铺设质量	第 7.5.8 条	/		
一般项目	1	面层拼图、颜色等质量		第 7.5.9 条	/	
	2	面层缝隙接头		第 7.5.10 条	/	
	3	踢脚线质量		第 7.5.11 条	/	
	4	面层 允许 偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/	
			表面平整度	2.0	/	
			踢脚线上口平齐	3.0	/	
			板面拼缝平直	3.0	/	
相邻板材高差			0.5	/		
		踢脚线与面层的接缝	1.0	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料或产品质量	第 7.6.5 条	/			
	2	面层缝格设置	第 7.6.6 条	/			
	3	材料有害物质限量的检测报告	第 7.3.7 条	/			
	4	木搁栅、垫木和垫层地板等应做防腐、 防蛀处理	第 7.3.8 条	/			
	5	木搁栅安装	第 7.3.9 条	/			
	6	面层铺设质量	第 7.3.10 条	/			
一般项目	1	耐热防潮纸(布)铺设	第 7.6.8 条	/			
	2	面层外观质量	第 7.3.11 条	/			
	3	面层缝隙、接头	第 7.3.12 条	/			
	4	采用粘、钉工艺时面层质量	第 7.3.13 条	/			
	5	踢脚线质量	第 7.3.14 条	/			
	6	面层 允许 偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/		
			表面平整度	2.0	/		
			踢脚线上口平齐	3.0	/		
			板面拼缝平直	3.0	/		
			相邻板材高差	0.5	/		
		踢脚线与面层的接缝	1.0	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料或产品质量	第 7.6.5 条	/			
	2	面层缝格设置	第 7.6.6 条	/			
	3	材料有害物质限量的检测报告	第 7.4.6 条	/			
	4	木搁栅、垫木和垫层地板等做防腐、防 蛀处理及其安装质量	第 7.4.7 条	/			
	5	面层铺设质量	第 7.4.8 条	/			
一 般 项 目	1	耐热防潮纸(布)铺设	第 7.6.8 条	/			
	2	面层外观质量	第 7.4.9 条	/			
	3	面层接头	第 7.4.10 条	/			
	4	踢脚线质量	第 7.4.11 条	/			
	5	面层 允许 偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/		
			表面平整度	2.0	/		
			踢脚线上口平齐	3.0	/		
			板面拼缝平直	3.0	/		
相邻板材高差			0.5	/			
		踢脚线与面层的接缝	1.0	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

楼(地)面孔洞封堵工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	用于楼地面孔洞封堵的细石混凝土应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 4.2.1 条	/		
	2	封堵用细石混凝土的配合比、强度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 4.2.2 条	/		
	3	孔洞封堵完成后，应对孔洞周边进行蓄水试验，不得有渗漏水现象	第 4.2.3 条	/		
一般项目	1	防水混凝土与穿楼(地)板的立管及洞口结合密实牢固，无裂缝	第 4.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

找平层与保护层工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	找平层与基层结合应牢固密实，表面平整光洁，无空鼓、裂缝、麻面和起砂；立管根部和阴阳角处理应符合设计要求	第 4.3.1 条	/		
	2	找平层坡度应符合设计要求；排水应畅通，不得积水	第 4.3.2 条	/		
	3	保护层强度、厚度以及坡度应符合设计要求；表面应平整、密实	第 4.3.3 条	/		
一般项目	1	表面平整度	4mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防水层材料的品种、规格和性能应符合设计要求及国家现行相关标准和海南省建筑工程相关防水技术标准的有关规定	第 4.4.1 条	/		
	2	地面排水坡度应符合设计要求，不得有倒坡和积水现象	第 4.4.2 条	/		
一般项目	1	防水层应从地面延伸到墙面，高出地面装饰面不得低于 300mm。有蒸汽的房间浴室墙面防水层高度应从地面至上层楼板底或吊顶以上 50mm，顶棚应设置防潮层；厨房的楼地层应设置防水层，防水层上返高度不小于 500mm；阳台、外廊、架空层等半室外空间的楼地面应设置防水层；设配水点的封闭阳台顶棚宜设置防潮层。台盆、拖把池等相临墙面，防水层高度应从地面至高出盆、池上口 500mm 以上；台盆、灶台临墙边应设置挡水板；组装式卫生间的结构墙面应设置防潮层；墙面防水层的基层砂浆强度不应小于 M15	第 4.4.3 条	/		
	2	涂膜防水层涂刷应均匀，不得漏刷。防水层平均厚度应符合设计要求，且最小厚度不应小于设计厚度的 80%或防水层每平方米涂料用量应符合设计要求。涂膜防水层采用玻纤布增强时，应顺排水方向搭接，搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准	第 4.4.4 条	/		
	3	卷材防水所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材材性相容。防水层总厚度应符合设计要求。两幅卷材搭接时，短边与长边的搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，且应顺排水方向搭接	第 4.4.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

木(竹)地板工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地板材料的品种、规格、图案、颜色 和性能应符合设计要求	第 9.2.1 条	/		
	2	基层板铺设应牢固，不松动	第 9.2.2 条	/		
	3	木搁栅的截面尺寸、间距和固定方法 等应符合设计要求。木搁栅固定时， 不得损坏预埋管线	第 9.2.3 条	/		
	4	地板铺设位置、图案排布应符合设计 要求	第 9.2.4 条	/		
	5	实铺木地板面层应稳固；粘结应牢固， 无空鼓现象	第 9.2.5 条	/		
	6	地板铺设应无松动，行走时不得有异 常响声	第 9.2.6 条	/		
一 般 项 目	1	地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕， 无污染、毛刺、钱槎等现象；划痕每 处长度不应大于 10mm，每平方米内累 计长度不应大于 20mm，同一房间累计 长度不应大于 300mm	第 9.2.7 条	/		
	2	地板面层应打蜡均匀，光滑明亮，纹 理清晰，色泽一致且表面不应有裂纹、 损伤等现象	第 9.2.8 条	/		
	3	板面铺设的方向应正确，条形木地板 宜顺光方向铺设	第 9.2.9 条	/		
	4	地板面层接缝应严密、平直、光滑均 匀，接头位置应错开，表面洁净，拼 花地板面层板板面排列及镶边宽度应 符合设计要求，周边应一致	第 9.2.10 条	/		
	5	踢脚线表面应光滑，高度及出墙厚度 应一致；地板与踢脚板交接应紧密， 缝隙顺直	第 9.2.11 条	/		

木(竹)地板工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定				最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
一般项目	6	地板与墙面或地面突出物周边套割吻合, 边缘应整齐		第 9.2.12 条		/					
	7	木 (竹) 地板 铺设 允许 偏差 (mm)	项 目	实木地板面层			复合 地板	竹木 地板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
				松木 地板	硬木 地板	拼花 地板					
			板面缝隙宽度	1	0.5	0.2	0.5	0.5	/		
			表面平整度	3	2	2	2	2	/		
			踢脚线上口平齐	3	3	3	3	3	/		
			板面拼缝平直	3	3	3	3	3	/		
			相邻板材高差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	/		
			踢脚线与面层的 接缝	1				/			
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

块材地板工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	块材地板材料的品种、规格、图案色泽和性能等应符合设计要求	第 9.3.1 条	/		
	2	块材地板的排列应符合设计要求，门口处宜采用整块，非整块的宽度不宜小于整块的 1/3	第 9.3.2 条	/		
	3	块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定	第 9.3.3 条	/		
	4	块材地板铺贴位置、整体布局、排列形式、拼花图案应符合设计要求	第 9.3.4 条	/		
	5	块材地板面层与基层应结合牢固、无空鼓	第 9.3.5 条	/		
一般 项目	1	块材地板表面应平整、洁净，色泽基本一致，无裂纹、划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象	第 9.3.6 条	/		
	2	块材地板边角应整齐、接缝应平直、光滑、均匀、纵横交接处应无明显错台、错位，填嵌应连续、密实	第 9.3.7 条	/		
	3	块材地板与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应整齐。块材地板与踢脚线交接应紧密，缝隙应顺直	第 9.3.8 条	/		
	4	踢脚线固定应牢固，出墙厚度、高度应保持一致，上口应平直；地板与踢脚线交接缝隙应顺直	第 9.3.9 条	/		
	5	石材块材地板表面应无泛碱等污染现象	第 9.3.10 条	/		

块材地板工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定			最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	6	塑料块材地板粘贴铺设时,应无波纹起伏、脱层、空鼓、翘边、翘角等现象			第 9.3.11 条	/			
	7	块材地板面层的排水坡度应符合设计要求,并不应倒坡、积水;与地漏(管道)结合处应严密牢固,无渗漏			第 9.3.12 条	/			
	8	块材地板允许偏差(mm)	项 目	石材块材	陶瓷块材	塑料块材	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			表面平整度	2	2	2	/		
			接缝直线度	2	3	1	/		
			接缝宽度	2	2	1	/		
			板块之间接缝高低差	2	2	1	/		
			与踢脚缝隙	1	1	1	/		
排水坡度	4	4	4	/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日							

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

地毯工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地毯材料的品种、规格、图案、颜色 和性能应符合设计要求	第 9.4.1 条	/		
	2	地毯工程的粘结、底衬和紧固材料应 符合设计要求和国家现行有关标准规 定	第 9.4.2 条	/		
	3	地毯铺贴位置、拼花图案应符合设计 要求	第 9.4.3 条	/		
一般 项目	1	地毯表面应干净、不应起鼓、起皱、 翘边、卷边、露线，无毛边和损伤。 拼缝处对花对线拼接应密实平整、不 显拼缝；绒面毛顺光一致，异型房间 花纹应顺直端正、裁割合理	第 9.4.4 条	/		
	2	固定式地毯和底衬周边与倒刺板连接 牢固，倒刺板不得外露	第 9.4.5 条	/		
	3	粘贴式地毯胶粘剂与基层粘贴牢固， 块与块之间应挤紧服贴。地毯表面不 得有胶迹	第 9.4.6 条	/		
	4	楼梯地毯铺设时，每梯段顶级地毯固 定牢固，每踏级阴角处应用卡条固定	第 9.4.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

整体面层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	整体面层所采用的水泥、砂、石子、 颜料、铺涂材料、塑胶材料等应符合 设计要求和国家现行有关标准的规定	第 9.5.1 条	/		
	2	防水水泥混凝土或防水水泥砂浆中掺 入的外加剂的技术性能应符合国家现 行有关标准的规定，涂料应有有害物 质限量合格的检测报告	第 9.5.2 条	/		
	3	面层拌和料的配合比、强度等级应符 合设计要求和国家现行有关标准规定	第 9.5.3 条	/		
	4	有排水要求的整体面层，坡向应正确 排水通畅；防水面层不应渗漏	第 9.5.4 条	/		
	5	面层与下一层应结合牢固，且应无空 鼓和开裂，当出现空鼓时，空鼓面积 不应大于 400cm ² ，且每自然间或标准 间不应多于 2 处	第 9.5.5 条	/		
一般 项目	1	水泥混凝土和水泥砂浆面层表面应洁 净，不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂 等现象；水磨石面层表面应光滑，且 应无裂纹、砂眼和磨痕，石料应密实、 显露均匀，颜色图案一致，分格条应 牢固、顺直和清晰；自流平或涂料面 层表面应光洁，色泽应均匀一致，不 应有气泡、起皮、泛砂等现象；塑胶 面层应表面洁净，图案清晰，色泽一 致，拼缝处应吻合、无胶痕，与周边 接缝严密，塑胶卷材面层焊缝应平整 光洁	第 9.5.6 条	/		

整体面层工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定							最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般 项目	2	踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于 300mm,且每自然间或标准间不应多于 2 处							第 9.5.7 条	/		
	3	楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定							第 9.5.8 条	/		
	4	项 目	水泥 混凝土 面层	水泥 砂浆 面层	水磨 石面 层	自流 平面 层	涂料 面层	塑胶 面层	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
		表面平整 度	5	4	2	2	2	2	/			
		踢脚线上 口平直	4	4	3	2	3	3	/			
缝格顺直		3	3	2	2	2	2	/				
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

铝合金门窗工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	门窗框和框应安装牢固。预埋件的数 量、位置、埋设方式与框的连接方式 应符合设计要求	第 5.2.1 条	/		
	2	门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭 严密，无倒翘。门窗扇必须有防脱落 措施	第 5.2.2 条	/		
	3	门窗配件的型号、规格、数量应符合 设计要求，安装应牢固，位置应正确， 功能应满足使用要求	第 5.2.3 条	/		
一 般 项 目	1	门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽 一致，无锈蚀；大面应无划痕、碰伤； 漆膜或保护层应连续	第 5.2.4 条	/		
	2	推拉门窗扇开关力应不大于 100N	第 5.2.5 条	/		
	3	门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱 满，并采用密封胶密封。密封胶表面 应光滑、顺直、无裂纹	第 5.2.6 条	/		
	4	门窗扇的橡胶密封条应安装完好，不 得脱槽	第 5.2.7 条	/		

铝合金门窗工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	5	铝合金门窗安装允许偏差 (mm)	门窗槽口宽度、 高度	≤1500mm	1.5	/		
				>1500mm	2	/		
			门窗槽口对角 线长度差	≤2000mm	3	/		
				>2000mm	4	/		
			门窗框的正、侧面垂直度		2.5	/		
			门窗横框的水平度		2	/		
			门窗横框标高		5	/		
			门窗竖向偏离中心		5	/		
			双层门窗内外框间距		4	/		
			推拉门窗扇与框搭接量		1.5	/		
		施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

塑料、复合材质门窗工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	门窗的内衬增强型钢的壁厚及设置应 符合国家现行产品标准的质量要求			第 5.3.1 条		/				
	2	门窗框、副框和扇应安装牢固。固定 片或膨胀螺栓的数量与位置应正确， 连接方式应符合设计要求。固定点应 距窗角、中横框、中竖框 150mm～ 200mm，固定点间距应不大于 600mm			第 5.3.2 条		/				
	3	门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁 厚应符合设计要求，型钢应与型材内 腔紧密吻合，其两端必须与洞口固定 牢固。窗框应与拼樘料连接紧密，固 定点间距应不大于 600mm			第 5.3.3 条		/				
	4	门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒 翘。门窗扇必须有防脱落措施			第 5.3.4 条		/				
	5	门窗配件的型号、规格、数量应符合 设计要求，安装应牢固，位置应正确， 功能应满足使用要求			第 5.3.5 条		/				
	6	门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性 材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密 封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、 顺直、无裂纹			第 5.3.6 条		/				
一 般 项 目	1	门窗表面应洁净、平整、光滑，大面 应无划痕、碰伤			第 5.3.7 条		/				
	2	门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间 隙应基本均匀			第 5.3.8 条		/				

塑料、复合材质门窗工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般 项目	3	平开门窗扇平铰链的开关力应不大于 80N; 滑撑铰链的开关力应不大于 80N, 并不小于 30N; 推拉门窗扇的开关力应不大于 100N		第 5.3.9 条	/		
	4	玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整, 不得卷边、脱槽		第 5.3.10 条	/		
	5	门窗槽口宽度、高度	$\leq 1500\text{mm}$	2	/		
			$> 1500\text{mm}$	3	/		
		门窗槽口对角线长度差	$\leq 2000\text{mm}$	3	/		
			$> 2000\text{mm}$	5	/		
		门窗框的正、侧面垂直度		3	/		
		门窗横框的水平度		3	/		
		门窗横框标高		5	/		
		门窗竖向偏离中心		5	/		
		双层门窗内外框间距		4	/		
		同樘平开门窗相邻扇高度差		2	/		
		平开门窗铰链部位配合间隙		+2; -1	/		
		推拉门窗扇与框搭接量		+1.5; -2.5	/		
		推拉门窗扇与竖框平行度		2	/		
塑料、复合材质门窗安装允许偏差 (mm)							
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

成品木门窗工程检验批质量验收记录(续表一)

编号：

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	4	木门窗制作允许偏差 (mm)	翘曲	框	普通	3	/	
					高级	2	/	
				扇	普通	2	/	
					高级	2	/	
			对角线 长度差	框、扇	普通	3	/	
					高级	2	/	
			表面平 整度	扇	普通	2	/	
					高级	2	/	
			高度、 宽度	框	普通	0 -2	/	
					高级	0 -1	/	
				扇	普通	+2 0	/	
					高级	+1 0	/	
			裁口、 线条结 合处高 低差	扇	普通	1	/	
					高级	0.5	/	
			相邻榫 子两端 间距	扇	普通	2	/	
					高级	1	/	

成品木门窗工程检验批质量验收记录(续表二)

编号:

验收项目		设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
一般项目	5	成品木门窗安装留缝限值及允许偏差	项 目	留缝限值 (mm)	允许偏差 (mm)				
			门窗框的正、侧面垂直度	-	2	/			
			框与扇接缝高低差	-	1	/			
			扇与扇接缝高低差		1	/			
			门窗扇对口缝	1~4	-	/			
			工业厂房、围墙双扇大门对口缝	2~7	-	/			
			门窗扇与上框间留缝	1~3	-	/			
			门窗扇与合页侧框间留缝	1~3	-	/			
			室外门扇与锁侧框间留缝	1~3	-	/			
			门扇与下框间留缝	3~5	-	/			
			窗扇与下框间留缝	1~3	-	/			
			双层门窗内外框间距	-	4	/			
			无下框时 门扇与地 面间留缝	室外门	4~7	-	/		
				室内门	4~8	-	/		
	卫生间门	/							
	厂房大门	10~20		-	/				
	围墙大门				/				
	框与扇搭 接宽度	门	-	2	/				
		窗	-	1	/				
	6	卫生间、厨房木门框应做好吊脚或抬高处理,防止吸水发霉		第 5.4.11 条		/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日							

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017					
主控项目	验收项目					设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	吊杆、龙骨及吊顶饰面板的质量、规格、间距和连接方式应符合设计要求，安装应牢固可靠					第 6.2.1 条		/				
	2	石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开并不得在同一根龙骨上接缝					第 6.2.2 条		/				
一般项目	1	饰面板上的设备安装位置应符合设计要求，与饰面板的交接应吻合、严密					第 6.2.3 条		/				
	2	暗龙骨吊顶安装允许偏差 (mm)	项 目	石膏板	金属板	矿棉板	木板、塑料板(膜)、格栅、水泥纤维板	最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
			表面平整度	3	2	2	2						
			接缝直线度	3	1.5	3	3	/					
			接缝高低差	1	1	1.5	1	/					
			水平度	5	4	5	3	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员：											
		年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师：											
		年 月 日											

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称		
施工单位				项目负责人				检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位		
施工依据						验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定			最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果	
	1	龙骨、饰面材料安装应牢固严密			第 6.3.1 条			/		
	2	吊杆、龙骨及吊顶饰面材料的质量、 规格、间距和连接方式应符合设计 要求，安装应牢固可靠			第 6.3.2 条			/		
一般项目	1	饰面材料表面应洁净无污染、色泽 一致；无锈迹、麻点、锤印；不得 有翘曲、裂缝和缺损；自攻钉排列 应均匀，无外露钉帽，钉帽应做防 锈处理，无开裂现象；饰面板与明 龙骨的搭接应平整、吻合，压条应 平直、宽窄一致			第 6.3.3 条			/		
	2	饰面板上的各种设备的安装位置应 合理、美观，与饰面板的接口部位 应严密、边缘整齐			第 6.3.4 条			/		
	3	明龙 骨吊 顶安 装允 许偏 差 (mm)	项 目	石膏 板	金属 板	矿棉 板	木板、塑料 板、玻璃板、 水泥纤维板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
			表面平整度	3	2	3	2	/		
			接缝直线度	3	2	3	3	/		
			接缝高低差	1	1	2	1	/		
			水平度	5	4	5	3	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日								

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

集成吊顶工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	吊杆及龙骨的质量、规格、间距及连接 方式应符合设计要求	第 6.4.1 条	/		
	2	模块安装应牢固、严密	第 6.4.2 条	/		
一般项目	1	同一集成吊顶的同一型号材质和颜色的 装饰模块应无明显色差	第 6.4.3 条	/		
	2	金属制件表面应色泽均匀，涂镀层不应 有剥落、露底、鼓泡、明显花斑和划伤 等缺陷	第 6.4.4 条	/		
	3	塑料件表面应光滑、色泽均匀，不应有 裂纹、气泡等缺陷，应无明显缩痕、开 裂、黑点和刮伤等。镀锌层应均匀、无 气泡、发黑和脱落等；灯光板应无明显 杂质、黑点、刮伤等；通风孔应无堵塞、 断裂等缺陷	第 6.4.5 条	/		
	4	集成吊顶安 装允许偏差 (mm)	接缝直线度	2	/	
			接缝高低差	1	/	
系统平整度			L/500	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

注：L 指吊挂件或吊挂点之间的距离。

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

板材隔墙工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称									
施工单位		项目负责人		检验批容量									
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位									
施工依据				验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017							
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求，有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的检测报告			第 7.2.1 条		/						
	2	安装板材隔墙所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求			第 7.2.2 条		/						
	3	板材隔墙应安装牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求并应连接牢固			第 7.2.3 条		/						
	4	板材隔墙所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求			第 7.2.4 条		/						
一般项目	1	板材隔墙安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损			第 7.2.5 条		/						
	2	板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直			第 7.2.6 条		/						
	3	板材隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐			第 7.2.7 条		/						
	4	板材 隔墙 安装 允许 偏差 (mm)	项 目	复合轻质墙板		石膏 空心 板	钢丝 网水 泥板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
				金属夹 芯板	其他复 合板								
			立面垂直度	2	3	3	3				/		
			表面平整度	2	3	3	3				/		
			阴阳角方正	3	3	3	4				/		
		接缝高低差	1	2	2	3	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

骨架隔墙工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据				验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告	第 7.3.1 条		/			
	2	骨架隔墙边框龙骨应与基体结构连接牢固，并应平整、垂直、位置正确	第 7.3.2 条		/			
	3	骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求	第 7.3.3 条		/			
	4	木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求	第 7.3.4 条		/			
	5	骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损	第 7.3.5 条		/			
	6	墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求	第 7.3.6 条		/			
一般项目	1	骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直		第 7.3.7 条		/		
	2	骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐		第 7.3.8 条		/		
	3	骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠		第 7.3.9 条		/		
	4	骨架隔墙 安装 允许 偏差 (mm)	项 目	纸面石膏板	人造木板，水泥纤维板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	3	4	/		
			表面平整度	3	3	/		
			阴阳角方正	3	3	/		
			接缝直线度	-	3	/		
			压条直线度	-	3	/		
			接缝高低差	1	1	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

活动隔墙工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告	第 7.4.1 条	/			
	2	活动隔墙轨道应与基体结构连接牢固、位置正确	第 7.4.2 条	/			
	3	活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件应安装牢固、位置正确，推拉平稳、灵活	第 7.4.3 条	/			
	4	活动隔墙制作方法、组合方式应符合设计要求	第 7.4.4 条	/			
一般项目	1	活动隔墙表面色泽一致、平整光滑、洁净、线条应顺直清晰	第 7.4.5 条	/			
	2	活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确，套割吻合、边缘整齐	第 7.4.6 条	/			
	3	活动隔墙推拉应无噪声	第 7.4.7 条	/			
	4	活动隔墙 安装 允许 偏差 (mm)	立面垂直度	3	/		
			表面平整度	2	/		
			接缝直线度	3	/		
			接缝高低差	2	/		
		接缝宽度	2	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

玻璃隔墙工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称							
施工单位		项目负责人		检验批容量							
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位							
施工依据				验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017					
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	玻璃隔墙所用材料的品种、规格、性能、 图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔 墙应使用安全玻璃	第 7.5.1 条		/						
	2	玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装 方法应符合设计要求	第 7.5.2 条		/						
	3	玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基 体结构连接牢固、位置正确	第 7.5.3 条		/						
	4	玻璃板隔墙应安装牢固。玻璃隔墙胶垫 的安装应符合设计要求	第 7.5.4 条		/						
一般 项目	1	玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、 清晰美观	第 7.5.5 条		/						
	2	玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂 痕、缺损和划痕	第 7.5.6 条		/						
	3	玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密 实平整、均匀顺直、深浅一致	第 7.5.7 条		/						
	4	玻璃 隔墙 安装 允许 偏差 (mm)	项 目	玻璃 砖	玻璃 板	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
			立面垂直度	3	2	/					
			表面平整度	3	-	/					
			阴阳角方正	-	2	/					
			接缝直线度	-	2	/					
			接缝高低差	3	2	/					
			接缝宽度	-	1	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

饰面板工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	饰面板及其嵌缝材料的品种规格、颜色 and 性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 8.3.1 条	/		
	2	饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计要求	第 8.3.2 条	/		
	3	饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符合设计要求	第 8.3.3 条	/		
	4	饰面板安装工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜	第 8.3.4 条	/		
	5	饰面板安装应牢固，排列应合理、平整、美观	第 8.3.5 条	/		
	6	饰面板工程骨架制作安装质量应符合规范规定	第 8.3.6 条	/		
一般项目	1	饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀，带木纹饰面板朝向应一致，不应有裂纹、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应无泛碱等污染	第 8.3.7 条	/		
	2	饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，并应与电器口盖交接严密、吻合	第 8.3.8 条	/		
	3	饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交错处应无明显错台错位；填嵌应连续密实；宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板应无明显缝隙，线缝平直	第 8.3.9 条	/		

饰面板工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定					最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般项目	4	木饰面板表面应平整、光滑, 无污染、锤印, 不露钉帽, 木纹纹理通畅一致。木板拼接应位置正确, 接缝严密、光滑、顺直, 拐角方正, 木纹拼花正确、吻合					第 8.3.10 条	/			
	5	组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说明书要求					第 8.3.11 条	/			
	6	采用湿作业法施工的饰面板工程, 石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实					第 8.3.12 条	/			
	7	饰面板安装允许偏差 (mm)	项 目	石材	瓷板	木材	塑料	金属	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	2	2	1.5	2	2	/		
			表面平整度	2	1.5	1	3	3	/		
			阴阳角方正	2	2	1.5	3	3	/		
			接缝直线度	2	2	1	1	1	/		
			墙裙、勒脚上口 直线度	2	2	2	2	2	/		
			接缝高低差	0.5	0.5	0.5	1	1	/		
		接缝宽度	1	1	1	1	1	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

玻璃板饰面工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架应安装牢固，其数量、规格、位置连接方法和防腐处理应符合设计要求	第 8.6.1 条	/		
	2	玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 8.6.2 条	/		
	3	玻璃安装应安全、牢固、不松动。玻璃安装位置及安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113 的相关规定	第 8.6.3 条	/		
	4	玻璃板外边框或压条的安装位置应正确、安装应牢固	第 8.6.4 条	/		
	5	玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、平顺、连续、均匀、无气泡	第 8.6.5 条	/		
	6	室内饰面玻璃可采用平板玻璃、釉面玻璃、镜面玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃等，其许用面积应符合国家现行有关标准的规定	第 8.6.6 条	/		
	7	当室内饰面玻璃最高点离地面高度在 3m 或 3m 以上时，应使用夹层玻璃	第 8.6.7 条	/		
	8	室内饰面玻璃边部应进行精磨和倒角处理，自由边应进行抛光处理	第 8.6.8 条	/		

玻璃板饰面工程检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
1	玻璃板表面应平整、洁净，整幅玻璃应色泽一致，不得有污染和镀膜损坏。玻璃应进行磨边处理，接缝应横平竖直、均匀一致	第 8.6.9 条		/				
2	镜面玻璃表面应平整、光洁无瑕，镜面玻璃背面不应咬色，成像应清晰、保真、无变形	第 8.6.10 条		/				
3	玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑、顺直、美观	第 8.6.11 条		/				
4	玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲，线型挺秀、美观	第 8.6.12 条		/				
一般项目	玻璃板安装允许偏差 (mm)	项 目		明框玻璃	隐框玻璃	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
		立面垂直度		1	1	/		
		构件直线度		1	1	/		
		表面平整度		1	1	/		
		阳角方正		1	1	/		
		接缝直线度		2	2	/		
		接缝高低差		1	1	/		
		接缝宽度		-	1	/		
		相邻板脚错位		-	1	/		
		分隔框对 角线长度	对角线长度 $\leq 2m$	2	-	/		
			对角线长度 $> 2m$	3	-	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

饰面砖工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 8.2.1 条	/		
	2	饰面砖粘结必须牢固，表面应平整、洁净、色泽协调一致。满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓	第 8.2.2 条	/		
一般项目	1	阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。单面墙不宜多于两排非整砖，非整砖的宽度不宜小于原砖的 1/3		第 8.2.3 条	/	
	2	饰面 砖粘 贴允 许偏 差 (mm)	立面垂直度	2	/	
			表面平整度	3	/	
			阴阳角方正	3	/	
			接缝直线度	2	/	
			接缝高低差	0.5	/	
			接缝宽度	1	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

裱糊饰面工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	裱糊工程所用的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 8.4.1 条	/		
	2	裱糊工程的基层处理应符合设计及相关规定的要求	第 8.4.2 条	/		
一般项目	1	壁纸、墙面表面应平整、色泽应均匀，不透底，不得有漏贴、补贴、脱层、气泡、裂缝、皱折、翘边和斑污，斜视时应无胶迹	第 8.4.3 条	/		
	2	壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚线等交接处应严密吻合，不应压盖电气盒面板	第 8.4.4 条	/		
	3	壁纸、墙布与不同材质间搭接应棱角分明、接缝平直	第 8.4.5 条	/		
	4	壁纸、墙布各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显接缝	第 8.4.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

软包工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	软包面材、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、颜色、图案、燃烧性能等级，有害物质含量和木材的含水率应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 8.5.1 条	/			
	2	内衬填充材料均应进行防腐、防火处理	第 8.5.2 条	/			
	3	木基层板、龙骨与墙体连接应稳定、牢固、平整，并应满足整体刚度要求	第 8.5.3 条	/			
	4	软包安装位置、尺寸应符合设计要求	第 8.5.4 条	/			
	5	软包工程应平整饱满，并应与基层板连接紧密	第 8.5.5 条	/			
	6	软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、严密、顺直、无缝隙	第 8.5.6 条	/			
一般项目	1	软包面料四周应绷压紧密，单块软包面料不应有接缝	第 8.5.7 条	/			
	2	软包面料的电气盒盖开口应尺寸正确，套割边缘整齐方正、无毛边	第 8.5.8 条	/			
	3	软包工程安装允许偏差 (mm)	垂直度	3	/		
		边框宽度、高度	0.5； -1.5	/			
		对角线长度差	3	/			
裁口、线条接缝高低差		1	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	水性涂料涂饰工程所用涂料 的品种、型号和性能应符合 设计要求	第 10.2.1 条		/			
	2	水性涂料涂饰工程的颜色、 图案应符合设计要求	第 10.2.2 条		/			
	3	水性涂料涂饰工程应涂饰均 匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、起皮和掉粉	第 10.2.3 条		/			
一般项目	项 目		普通涂饰	高级涂饰	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	薄 涂 料	颜色	均匀一致	均匀一致	/		
			泛碱、咬色	允许少量轻微	不允许	/		
			流坠、疙瘩	允许少量轻微	不允许	/		
			砂眼、刷纹	允许少量轻微 砂眼、刷纹通顺	无砂眼无 刷纹	/		
			装饰线、分色线直线度 允许偏差(mm)	2	1	/		
	2	厚 涂 料	颜色	均匀一致	均匀一致	/		
			泛碱、咬色	允许少量轻微	不允许	/		
			点状分布	-	疏密均匀	/		
	3	复 合 涂 料	颜色	均匀一致		/		
			泛碱、咬色	不允许		/		
			喷点疏密程度	均匀，不允许连片		/		
	4	涂层与其他装修材料和设备 衔接处应吻合，界面应清晰		第 10.2.7 条		/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
	监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

注：自然光或灯光条件下，距墙 1m 正视观察。

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	溶剂型涂料涂饰工程所选用 涂料的品种、型号和性能应 符合设计要求	第 10.3.1 条		/			
	2	溶剂型涂料涂饰工程的颜色 光泽、图案应符合设计要求	第 10.3.2 条		/			
	3	溶剂型涂料涂饰工程应涂饰 均匀、粘结牢固，不得漏涂 透底、起皮和返锈	第 10.3.3 条		/			
一般项目	项 目		普通涂饰	高级涂饰	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	色 漆	颜色	均匀一致	均匀一致	/		
			光泽、光滑	光泽基本均匀 光滑无挡手感	光泽均匀 一致光滑	/		
			刷纹	刷纹通顺	无刷纹	/		
			裹棱、流坠、皱皮	明显处不允许	不允许	/		
			装饰线、分色线直线度 允许偏差(mm)	2	1	/		
	2	清 漆	颜色	均匀一致	均匀一致	/		
			木纹	棕眼刮平木纹 清楚	棕眼刮平 木纹清楚	/		
			光泽、光滑	光泽基本均匀 光滑无挡手感	光泽均匀 一致光滑	/		
			刷纹	无刷纹	无刷纹	/		
			裹棱、流坠、皱皮	明显处不允许	不允许	/		
	3	涂层与其他装修材料和设备 衔接处应吻合，界面应清晰		第 10.3.6 条		/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
	监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

注：无光色漆不检查光泽。

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

储柜制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	工厂定制生产的整体储柜的固定应采用专用连接件连接	第 11.2.1 条		/		
	2	储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求；储柜柜体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，储柜安装应牢固	第 11.2.2 条		/		
	3	储柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求	第 11.2.3 条		/		
	4	储柜配件的品种、规格应符合设计要求，配件应齐全、安装应牢固	第 11.2.4 条		/		
	5	储柜内易形成结露的部位应有防结露措施	第 11.2.5 条		/		
	6	储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹现象	第 11.2.6 条		/		
一般项目	1	储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印，且不应存在变形、裂缝及损坏现象；分格线应均匀一致，线脚直顺；装饰线刻纹应清晰、直顺，棱线凹凸层次分明，出墙尺寸应一致；柜门与边框缝隙应均匀一致	第 11.2.7 条		/		
	2	板面拼缝应严密，纹理通顺，表面平整	第 11.2.8 条		/		
	3	储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观	第 11.2.9 条		/		
	4	项 目	留缝限值 (mm)	允许偏差 (mm)	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
		外形尺寸	—	3	/		
		两端高低差	—	2	/		
		立面垂直度	—	2	/		
		上、下口平直度	—	2	/		
		柜门与口框错台	—	2	/		
		柜门与上框间隙	0.7	—	/		
		柜门拼缝与两边框间隙	1	—	/		
柜门与下框间隙	1.5	—	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

窗帘盒、窗台板制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017				
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	窗帘盒、窗台板的造型、规格尺寸、 安装位置和固定方法应符合设计要求。 安装应牢固	第 11.3.1 条		/			
一般 项目	1	双包夹板工艺制作的窗帘盒，遮挡板 外立面不得有明榫、露钉帽，底边应 做封边处理	第 11.3.2 条		/			
	2	窗帘盒、窗台板表面应平整、光滑、 洁净、色泽一致；不露钉帽，无锤印、 弯曲变形、裂缝和损坏现象；装饰线 刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分 明	第 11.3.3 条		/			
	3	窗帘 盒、 窗台 板安 装允 许偏 差 (mm)	项 目	窗台板	窗帘盒	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			两端高低差	1	2	/		
			表面平整度	1	—	/		
			两端出墙厚度差	2	2	/		
			上口平直度	2	2	/		
			下口平直度	—	2	/		
			垂直度	—	1	/		
			两窗帘轨间距差	—	2	/		
	两端距洞口长度	2	2	/				
4	窗台板安装前，应检查窗的防水性和 密闭性	第 11.3.5 条		/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合 设计要求，安装应牢固	第 11.4.1 条	/		
一般 项目	1	门窗 套安 装允 许偏 差 (mm)	正、侧面垂直度	3	/	
			门窗套上口水平度	1	/	
			门窗套上口直线度	3	/	
	2	木门套应做防水、防腐、防蚁的处理	第 11.4.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017	

主控项目		验收项目	设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	护栏和扶手的材质、规格、造型、尺寸和安装位置应符合设计要求	第 11.5.1 条	/		
	2	临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于 1.05m，临空高度在 24m 及 24m 以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于 1.10m。栏杆离楼面或屋面 0.1m 高度内不宜留空	第 11.5.2 条	/		
	3	室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于 0.9m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过 0.5m 时，其高度不应小于 1.05m	第 11.5.3 条	/		
	4	阳台、采光井、内天井等临空处应设置防护栏杆，应以坚固耐用的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载	第 11.5.4 条	/		
	5	扶手与垂直杆件连接牢固；木扶手弯头段与平直段的连接应紧密牢固	第 11.5.5 条	/		
	6	护栏玻璃安装不应松动；玻璃厚度、安装位置、安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113 的规定	第 11.5.6 条	/		
	7	设有立柱和扶手，栏板玻璃作为镶嵌面板安装在护栏系统中，栏板玻璃应使用符合国家现行有关标准规定的夹层玻璃	第 11.5.7 条	/		
	8	栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统，其栏板玻璃应符合下列规定：1、当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于 5m 时，应使用公称厚度不小于 16.76mm 钢化夹层玻璃；2、当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于 5m 时，不得采用此类护栏系统	第 11.5.8 条	/		

护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果																		
一般 项 目	1	木质扶手表面应光滑平直、色泽一致、无刨痕、锤印、裂缝和损坏现象。木扶手弯头弯曲应自然，表面应光滑	第 11.5.9 条	/																			
	2	护栏应安装牢固、垂直、排列应均匀、整齐，楼梯护栏坡度应与楼梯一致；纹饰线条应清晰美观	第 11.5.10 条	/																			
	3	不锈钢护栏立杆与扶手接口应吻合，表面应光洁，割角接缝应严密，外形应美观；扶手转角应圆顺、光滑、不变形	第 11.5.11 条	/																			
	4	金属护栏、扶手的焊缝应饱满，光滑，无结疤、焊瘤和毛刺	第 11.5.12 条	/																			
	5	玻璃栏板应与边框吻合、平行；接缝应严密，表面应平顺、洁净、美观。玻璃边缘应磨边、倒棱、倒角，不得有锋利边角	第 11.5.13 条	/																			
	6	护栏和扶手安装允许偏差 (mm) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">护栏垂直度</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>栏杆间距</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶手直线度</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶手高度</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	护栏垂直度	3	/			栏杆间距	3	/			扶手直线度	4	/			扶手高度	3	/			
护栏垂直度	3	/																					
栏杆间距	3	/																					
扶手直线度	4	/																					
扶手高度	3	/																					
施工单位 检查结果 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日																							
监理单位 验收结论 专业监理工程师： 年 月 日																							

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

装饰线条及花饰制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	装饰线、花饰制作与安装所用材料的 材质、品种、规格、颜色应符合设计 要求		第 11.6.1 条		/					
	2	装饰线安装的基层应平整坚实，并应 符合设计要求		第 11.6.2 条		/					
	3	石膏装饰线、花饰安装应牢固，不应 有缝隙，螺钉不得外露		第 11.6.3 条		/					
一般项目	1	花饰线条安装应流畅，图案应清晰， 安装应端正，无歪斜、错位、翘曲和 缺损现象		第 11.6.4 条		/					
	2	木(竹)质装饰线、件的接口应齐整无 缝；同一种房间的颜色应一致		第 11.6.5 条		/					
	3	金属类装饰线、花饰安装前应做防腐 处理。紧固件位置应整齐，焊接点应 在隐蔽处，焊接表面应无毛刺		第 11.6.6 条		/					
	4	石膏装饰线、件安装的基层应干燥； 石膏线与基层连接的水平线和定位线 的位置、距离应一致；转角接缝应割 角处理		第 11.6.7 条		/					
	5	装饰线、 花饰安 装允许 偏差 (mm)	装饰线、条型 花饰水平度 或垂直度	每米	1	/					
				全长	3	/					
			单独花饰中心位置偏移		10	/					
			装饰线、花饰拼接错台错缝		0.5	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

可拆装式隔断制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级、各种辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花纹均应符合设计要求和国家现行有关标准规定	第 11.7.1 条		/		
	2	隔断安装埋件的品种、数量、规格、位置和埋设方式应符合设计要求	第 11.7.2 条		/		
	3	隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合设计要求。隔断安装应牢固	第 11.7.3 条		/		
一般项目	1	隔断表面应平整、光滑、洁净、色泽一致；不露钉帽、无锤印、无弯曲、变形、裂缝和损坏现象；分格线应均匀一致、线角应直顺、方正；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明；接缝应严密，无污染	第 11.7.4 条		/		
	2	隔断与顶棚、墙体等处的交接嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观	第 11.7.5 条		/		
	3	隔断的五金配件安装应位置正确、牢固、端正、尺寸一致；表面应洁净美观，无划痕、污染	第 11.7.6 条		/		
	4	项 目	留缝限值(mm)	允许偏差(mm)	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
		边框垂直度	—	2	/		
		单元扇对角线差	—	2	/		
		表面平整度	—	1	/		
		压条或缝隙平直	—	1	/		
		组合扇水平	—	2	/		
		相同部位部件尺寸差	—	0.5	/		
		活扇与上框之间的间隙	1.2	—	/		
活扇并缝或与两边框间隙	1.5	—	/				
活扇与下框间隙	2	—	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

内遮阳安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称	
施工单位		项目负责人			检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人			检验批部位	
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 11.8.1 条	/		
	2	内遮阳及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固	第 11.8.2 条	/		
一般项目	1	内遮阳百叶帘应外观整洁、平整，色泽一致，无明显擦伤、划痕、毛刺和叶片变形。叶片的回弹及拉伸回复应符合标准	第 11.8.3 条	/		
	2	内遮阳软卷帘帘布表面应无破坏、皱折、污垢、毛边和明显色差等缺陷；帘布接缝应连续，无脱线。经纬线应排列整齐，涂层应均匀	第 11.8.4 条	/		
	3	遮阳帘伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻、松动；帘布边缘应整齐，整体平整无波浪	第 11.8.5 条	/		
	4	遮阳机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应正确，遇阻即停	第 11.8.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

阳台晾晒架安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录
	1	晾晒架及其配件的材质和规格应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第 11.9.1 条	/	
	2	晾晒架及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固	第 11.9.2 条	/	
一般 项目	1	晾晒架应外观整洁、色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺	第 11.9.3 条	/	
	2	晾晒架伸展、收回应灵活连续、无停顿、阻滞	第 11.9.4 条	/	
	3	晾晒架机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应正确	第 11.9.5 条	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

橱柜安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	橱柜的材料、加工制作、使用功能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并其材料应有防水、防腐、防霉处理	第 12.2.1 条	/		
	2	橱柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。柜体与天棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，安装应牢固	第 12.2.2 条	/		
一般项目	1	柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整，结合处应牢固、不松动	第 12.2.3 条	/		
	2	橱柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观	第 12.2.4 条	/		
	3	柜体贴面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡现象，裁割部位应进行封边处理	第 12.2.5 条	/		
	4	柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面光洁平整，颜色均匀、无裂纹、毛刺、划痕和碰伤等缺陷	第 12.2.6 条	/		
	5	门与柜体安装连接应牢固，不应松动，开关灵活，且不应有阻滞现象	第 12.2.7 条	/		
	6	抽屉和拉篮应开启灵活，无阻滞现象，并有防拉出措施	第 12.2.8 条	/		
	7	橱柜安装允许偏差 (mm)	柜体外形尺寸(长、宽、高)	±1	/	
对角线长度之差			3	/		
门与柜体缝隙宽度			2	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

厨房设备安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	厨房设备的功能、配置和位置设置应符合设计要求	第 12.3.1 条	/		
	2	厨房设备出场随机资料应齐全，使用操作应正常	第 12.3.2 条	/		
	3	电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，插座安装位置应和厨房设备设计位置一致	第 12.3.3 条	/		
	4	户内燃气管道与燃具应采用软管连接，长度不应大于 2m，中间不得有接口，不得有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。燃具的连接应严密，安装应牢固，不渗漏。燃气热水器排水管应直接通至户外	第 12.3.4 条	/		
	5	厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合防火要求，且应有防止烟气回流、窜烟的措施	第 12.3.5 条	/		
	6	厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配	第 12.3.6 条	/		
一般项目	1	灶具的离墙间距不应小于 100mm	第 12.3.7 条	/		
	2	抽屉和拉篮应有防拉出的措施	第 12.3.8 条	/		
	3	厨房设备外观清洁、无污损	第 12.3.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

厨房配件安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
一般 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	配件应安装正确，功能正常，完好无损	第 12.4.1 条	/		
	2	管线与厨房设备接口应匹配，并满足厨房使用功能的要求	第 12.4.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

公共门厅、候梯厅工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	公共门厅、走廊、候梯厅不应采用玻璃及重型材料吊顶，普通吊顶参照 6.1 节要求	第 20.2.1 条	/		
	2	首层公共门厅宜合理设置信报箱、告示栏等辅助服务设施，信报箱的设置应符合《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631 及《住宅信报箱》GB/T 24295 的相关规定，并安装牢固	第 20.2.2 条	/		
	3	高层住宅应在公共门厅明显位置设置通往楼电梯的指示标识	第 20.2.3 条	/		
	4	候梯厅应设置楼层指示标识，入户门应设置门牌标识	第 20.2.4 条	/		
	5	电梯门洞口装修应有防碰擦措施	第 20.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

楼梯间工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	楼梯踏步应采用防滑材料，并应设置防滑措施	第 20.3.1 条	/		
	2	楼梯间应设置楼层指示标识	第 20.3.2 条	/		
一般项目	1	当楼梯使用玻璃栏板时，应采用安全夹胶玻璃，玻璃边缘应钝化处理	第 20.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

给水排水工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	室内给水管道的的水压试验应符合设计要求。用水器具安装前,各用水点应进行 通水试验	第 16.2.1 条	/		
	2	暗敷排水立管的检查口应设置检修门。 检修门的材料选用、位置大小和开启方 式应满足使用功能要求	第 16.2.2 条	/		
	3	高层明敷排水塑料管穿墙、楼板处应按 设计要求防火封堵处理,排水洞口封堵 应使用耐火材料,并设置阻火圈或防火 套管	第 16.2.3 条	/		
	4	明敷室内塑料排水管应避免布置在热源 附近,当不能避免并导致管道表面受热 的温度大于 60℃时,应采取隔热措施; 塑料排水立管与家用灶具净距不得小于 400mm	第 16.2.4 条	/		
	5	地漏的安装应平正、牢固、并应低于排 水表面,无渗漏。带水封的地漏,水封 深度不得小于 50mm,严禁采用钟罩(扣 碗)式地漏	第 16.2.5 条	/		
	6	给水排水配件应完好无损伤,接口严密, 角阀、龙头应启闭灵活,无渗漏,且应 便于检修	第 16.2.6 条	/		
	7	卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷, 上热下冷,平行间距应不小于 150mm, 并与设备接口相匹配,连接应安全可靠, 无渗漏	第 16.2.7 条	/		
	8	卫生器具交工前应做满水和通水试验	第 16.2.8 条	/		
一般项目	1	室内明露热水管应采取保温措施,保温 措施应符合设计要求	第 16.2.9 条	/		
	2	卫生间器具排水管段上不得重复设置水 封,严禁采用活动机械密封替代水封	第 16.2.10 条	/		
	3	当构造内无存水弯的卫生器具与生活污 水管道或其它可能产生有害气体的排水 管道连接时,必须在排水口以下设存水 弯,存水弯的水封不得小于 50mm	第 16.2.11 条	/		
	4	地漏宜在地砖(块)居中设置	第 16.2.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

卫生洁具安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	卫生洁具及配件材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置应符合设计要求			第 13.2.1 条		/					
	2	卫生洁具应做满水或灌水(蓄水)试验,必须严密、畅通、无渗漏			第 13.2.2 条		/					
	3	卫生洁具的排水管应插入排水支管管口内, 应与排水支管管口吻合, 密封严实			第 13.2.3 条		/					
	4	便器、净身盆应固定安装, 并应采用非干硬性材料密封, 不得用水泥砂浆固定			第 13.2.4 条		/					
	5	浴缸排水应采用硬管连接(原配管除外), 有饰面的浴缸, 浴缸排水部位应有检修口			第 13.2.5 条		/					
一般项目	1	卫生洁具表面应光洁、色泽均匀, 无污损			第 13.2.6 条		/					
	2	卫生洁具的安装应牢固, 不松动。支、托架应防腐良好, 安装牢固, 与器具接触紧密, 平稳			第 13.2.7 条		/					
	3	卫生洁具给水排水配件应安装牢固, 无损伤、渗水; 给水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷。卫生洁具与墙体、台面结合部位应进行防水密封处理			第 13.2.8 条		/					
	4	卫生 洁具 安装 允许 偏差 (mm)	坐标	单独洁具	10	/						
				成排洁具	5	/						
			标高	单独洁具	±15	/						
				成排洁具	±10	/						
		洁具水平度			2	/						
洁具垂直度			3	/								
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

浴室柜安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	浴室柜的款式、型号、材质、安装位置、 固定方法应符合设计要求	第 13.3.1 条	/			
	2	台面应具备耐液、耐湿热、耐干热、抗 冲击、耐污染等性能。玻璃台面必须采用 安全玻璃	第 13.3.2 条	/			
	3	浴室柜结构及安装应牢固，有防潮、防 腐措施。柜体安装后正常使用下应无渗、 漏水	第 13.3.3 条	/			
一般 项目	1	浴室柜的柜门、抽屉应开关灵活，回位 正确，无倒翘、回弹现象	第 13.3.4 条	/			
	2	浴室柜表面应平整、光滑、洁净、色泽 一致，不露钉帽、无锤印，且不应存在 变形、裂缝及损坏现象；拼缝应严密， 纹理通顺；装饰线刻纹应清晰、直顺， 棱线凹凸层次分明，出墙尺寸应一致； 柜门与边框缝隙应均匀一致	第 13.3.5 条	/			
	3	浴室 柜安 装允 许偏 差 (mm)	外形尺寸	3	/		
		两端高低差	2	/			
		立面垂直度	2	/			
上、下口平直度		2	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

淋浴间制作与安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	淋浴间所用的各种材料、规格、型号应符合设计要求	第 13.4.1 条	/		
	2	淋浴间与相应墙体结合部位应无渗漏	第 13.4.2 条	/		
	3	淋浴间门应安装牢固、开关灵活。玻璃应为安全玻璃	第 13.4.3 条	/		
	4	淋浴间低于相连室内地面不小于 20mm 高或设置挡水条,且挡水条应安装牢固、密实	第 13.4.4 条	/		
	5	淋浴间内各给水、排水系统应进水顺畅、排水通畅、不堵塞	第 13.4.5 条	/		
一般 项目	1	淋浴间表面应洁净,无污损,不得有翘曲、裂缝和缺损	第 13.4.6 条	/		
	2	淋浴间打胶部位应打胶完整、胶面光滑均匀、无污染	第 13.4.7 条	/		
	3	淋浴间玻璃安装应该入槽安装	第 13.4.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

卫浴配件安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	卫生配件与装饰完成面应连接牢固、不 松动。安装后光滑、无毛刺	第 13.5.1 条	/		
	2	毛巾架、手纸盒、肥皂盒、镜子和门锁 等卫浴配件应采用防水、不易生锈的材 料，并应符合国家现行有关标准的规定	第 13.5.2 条	/		
一般项目	1	卫浴配件安装应位置正确，使用方便， 无损伤，装饰护盖遮盖严密，与墙体靠 实无缝隙，外露螺丝平整	第 13.5.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

太阳能热水工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	太阳能热水系统的部件应安装到位、无缺陷；系统的控制器和控制传感器应正常、可靠；系统应具有过热保护装置	第 16.3.1 条	/		
	2	太阳能热水系统产品、配件、材料及其性能应符合设计要求，且有产品合格证	第 16.3.2 条	/		
一般项目	1	太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364 的规定	第 16.3.3 条	/		
	2	太阳能集热器基座应与建筑主体结构连接牢固，并不得损坏原屋面防水层、保温层。锚栓防腐和承载能力应满足设计要求	第 16.3.4 条	/		
	3	设置在阳台板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋件牢固连接。由太阳能集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、强度和防护功能要求	第 16.3.5 条	/		
	4	太阳能热水系统的储水箱应安装牢固。太阳能热水系统的储水箱和管道应保温完好，无损坏	第 16.3.6 条	/		
	5	太阳能热水系统的电气设备和与电气设备相连的金属部件均应有可靠的接地及防雷保护措施	第 16.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

空调、新风(换气)系统工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	空调系统、新风(换气)系统运行应正常，功能转换应顺畅	第 17.2.1 条	/		
	2	送、排风管道应采用不燃材料或难燃材料	第 17.2.2 条	/		
	3	空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室外，不得倒坡，防止雨水倒灌。管道穿墙处应密封，不得有渗漏水现象	第 17.2.3 条	/		
	4	新风机和换气扇安装应牢固，与管道连接应严密；止逆阀安装应平整牢固，启闭灵活，关闭严密	第 17.2.4 条	/		
	5	空调外机应安装在通风良好的位置，外机安装位置应满足安全和最低维修空间要求	第 17.2.5 条	/		
一般项目	1	户内空调冷凝水应有组织排放	第 17.2.6 条	/		
	2	空调、新风(换气)风口与风管连接应严密、牢固，与装饰面应紧贴、无结露现象；风管表面应平整、无划痕、变形；条形风口与装饰面交界处应衔接自然，无明显缝隙；风口位置应便于检修和清洗	第 17.2.7 条	/		
	3	空调室内机冷凝水排水管应连接紧密，无渗漏、倒坡和堵塞现象。采用冷凝水泵排水时，排水管的最高点与集水盘出口高差不大于排水泵最大扬程	第 17.2.8 条	/		
	4	空调机、新风(换气)导流风罩应外观良好，无破损和缺损，固定应牢固	第 17.2.9 条	/		
	5	空调冷媒铜管的连接长度和保温层厚度应符合产品说明和技术规范，保温层应完整无损，管道安装走向合理，支架整齐，固定可靠	第 17.2.10 条	/		
	6	同一房间的风口安装高度应一致，排列应整齐	第 17.2.11 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

通风排气工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	厨房、卫生间应具有良好的通风换气条件。厨房排油烟机的排风量宜为 300~500m ³ /h，排风口静压不应大于 5Pa；卫生间排风机的排风量宜为 80~100m ³ /h。并应有防止公共排油烟(气)道的烟气倒灌、串气和串味的措施	第 17.3.1 条	/		
	2	全装修住宅套内无外窗的卫生间，应安装机械通风设施，并通过建筑设计排气通风道排出室外	第 17.3.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

户内配电箱安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	配电箱规格、型号应符合设计要求，位置应正确，部件应齐全，总开关及各回路开关规格应满足设计要求	第 14.2.1 条	/		
	2	配电箱回路编号应齐全，标识应正确，箱内开关动作应灵活可靠，带有剩余电流动作保护器的回路，剩余电流动作保护器动作电流不应大于 30mA，动作时间不大于 0.1s	第 14.2.2 条	/		
	3	配电箱应配线整齐，导线色标应正确、一致，导线应连接紧密，不伤内芯，不断股	第 14.2.3 条	/		
	4	配电箱内，零线(N 线)和保护接地线(PE 线)应经汇流排连接	第 14.2.4 条	/		
一般 项目	1	配电箱底边距地安装高度不得低于 1.6m 且应符合设计要求，安装牢固，箱盖应紧贴墙面，开启灵活，箱体涂层应完整，无污损	第 14.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

室内布线安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	室内布线应穿管敷设，不得在住宅顶棚内、墙体和顶棚的抹灰层、保温层和饰面板内直敷布线	第 14.3.1 条	/		
	2	吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上；柔性导管与刚性导管、电器设备、器具连接时，柔性导管两端应使用专用接头，固定应牢固	第 14.3.2 条	/		
	3	电线、电缆绝缘应良好，导线间和导线对地间绝缘电阻应大于 0.5MΩ	第 14.3.3 条	/		
	4	除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一管内	第 14.3.4 条	/		
	5	当设计无要求时，埋设在墙内的绝缘导管采用中型及以上的导管	第 14.3.5 条	/		
	6	金属导管应与保护导体可靠连接	第 14.3.6 条	/		
一般项目	1	导线色标应正确，并符合国家现行有关标准的规定	第 14.3.7 条	/		
	2	导线连接应符合规范规定	第 14.3.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

开关、插座安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	相线应经开关控制；单相开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。开关线的颜色应与相线分色，宜采用白色，且在一个套内应一致	第 14.4.1 条	/		
	2	单相电源插座接线应符合国家现行有关标准的规定	第 14.4.2 条	/		
	3	单相三孔、三相四孔插座的保护线应接在上孔，同一户室内三相插座的接线相序应一致	第 14.4.3 条	/		
	4	插座之间的保护接地导体(PE)不得串联连接；相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电	第 14.4.4 条	/		
	5	卫生间、非封闭阳台应采用防护等级为IP54 电源插座；空调、洗衣机、电热水器应采用带开关的电源插座。卫生间电源插座的 PE 线应与局部等电位联结可靠	第 14.4.5 条	/		
	6	当开关插座安装在易燃体上时防火措施应到位，包裹严实	第 14.4.6 条	/		
	7	安装在装饰面上的开关、插座电线不得裸露在装饰层内	第 14.4.7 条	/		
	8	安装高度在 1.8m 及以下电源插座均应采用安全型插座	第 14.4.8 条	/		
一般项目	1	开关插座面板安装应紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙，安装应牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤、污损；相邻的开关布置应匀称，开关控制有序。开关插座不宜安装在门后		第 14.4.9 条	/	
	2	开关插座 安装高度 允许偏差 (mm)	同一室内同一标高	5	/	
		同一墙面安装标高	2	/		
		并列安装标高	0.5	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

照明灯具安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灯具的规格、型号应符合设计要求，并应具有合格证和强制性产品认证标志。 Ⅰ类灯具的外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应有接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相匹配	第 14.5.1 条	/		
	2	灯具安装应牢固可靠，每个灯具固定螺钉不少于 2 个；重量大于 3kg 的灯具应采用螺栓固定或采用吊挂固定	第 14.5.2 条	/		
	3	花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径，且直径不小于 6mm；大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的 5 倍做过载试验；质量大于 10kg 的灯具，其固定装置应按 5 倍灯具重量的恒定均布荷载全数作强度试验，历时 15min，固定装置的部件应无明显变形	第 14.5.3 条	/		
	4	嵌入式灯具安装应符合规范规定	第 14.5.4 条	/		
	5	灯具、风口等其他设备末端的安装位置应预先综合排布，美观合理，满足施工规范要求	第 14.5.5 条	/		
一般项目	1	灯具应配件齐全，光源完好，无机械变形、涂层脱落、灯罩破裂	第 14.5.6 条	/		
	2	灯具表面及附件等高温部件，应有隔热、散热等措施	第 14.5.7 条	/		
	3	固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火	第 14.5.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

等电位联结工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	有洗浴设备的卫生间应设有局部等电位箱(盒)，卫生间内安装的金属管道、浴缸、淋浴器等所有外露的导体应与等电位盒内端子板连接	第 14.6.1 条	/		
	2	局部等电位联结排与各连接点应采用多股铜芯黄绿色标的导线连接，不得进行串联连接，导线截面积不应小于 4mm ²	第 14.6.2 条	/		
一般项目	1	联结线连接应采用专用接线端子或抱箍连接，连接应紧密牢固，防松零件应齐全，抱箍宜与接点材质相同	第 14.6.3 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

户内信息箱工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果	
	1	户内信息箱规格、型号、安装位置应符合设计要求，部件应齐全	第 15.2.1 条	/			
	2	户内信息箱内部整洁、无明显污染，设备安装牢固、规整，线缆绑扎整齐、标签清晰	第 15.2.2 条	/			
一般项目	1	户内信息箱安装牢固，箱盖应紧贴墙面、开启灵活，箱体涂层应完整、无污损	第 15.2.3 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

有线电视工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	有线电视的信号插座面板规格、型号、 安装位置应符合设计要求	第 15.3.1 条	/		
	2	有线电视的插座面板安装应平整牢固、 紧贴墙面，表面应无碎裂、污损	第 15.3.2 条	/		
一般项目	1	电视传输线路无短路、断路现象	第 15.3.3 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

电话、信息网络工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电话、信息网络的终端插座面板规格、 型号、安装位置应符合设计要求	第 15.4.1 条	/		
	2	电话、信息网络传输导线信号应畅通， 接线应正确	第 15.4.2 条	/		
一般项目	1	电话、信息网络的终端插座面板安装应 平整牢固、紧贴墙面，表面应无碎裂、 划伤、污损	第 15.4.3 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

楼宇对讲工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	户内外对讲机安装应牢固、不松动，位置应符合设计和使用要求	第 15.5.1 条	/		
	2	语音对话或可视对讲机系统应语音、图像清晰	第 15.5.2 条	/		
	3	楼宇对讲室内机应操作正常，并应实现电控开锁	第 15.5.3 条	/		
一般项目	1	楼宇对讲室内机安装应平正、牢固，外观应清洁、无污损	第 15.5.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

家庭自动报警系统工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	家庭自动报警系统终端的安装位置、功能应符合设计要求	第 15.6.1 条	/		
	2	防盗报警控制器应能显示报警时间和报警部位	第 15.6.2 条	/		
一般项目	1	紧急求助装置、入侵探测器、可燃气体泄露报警探测器的安装应牢固，表面应清洁，无污损	第 15.6.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

智能家居系统工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	智能家居系统的布线、设备安装位置应符合设计和产品说明书要求	第 15.7.1 条	/		
	2	智能家居控制终端对户内受控设施、设备的控制动作应正常，系统功能符合设计要求	第 15.7.2 条	/		
一般 项目	1	家居控制设备安装应牢固，表面应清洁，无污损	第 15.7.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

防火工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程 质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	全装修住宅室内装修设计墙面面层厚度不应影响建筑疏散走道净宽要求	第 19.2.1 条	/		
	2	建筑物顶面、吊顶、装饰面板、水泥石灰粉饰层内严禁采用明线直接敷设，导线必须采用钢导管、绝缘导管或线槽敷设。电线的敷设应符合国家及海南省现行有关规范、标准的规定	第 19.2.2 条	/		
	3	配电线路敷设用的塑料导管、槽盒燃烧性能不应低于 B ₁ 级	第 19.2.3 条	/		
	4	电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为 B ₁ 或 B ₂ 级的保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施	第 19.2.4 条	/		
	5	配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施	第 19.2.5 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

燃气工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ46-043-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	软管与燃具连接时；其长度不应超过 2.00m，并不应有接口，橡胶软管不应穿墙、顶面、地面、窗和门	第 18.2.1 条	/		
	2	燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距	第 18.2.2 条	/		
	3	高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于 1.40m；燃气表装在燃气灶上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不应小于 300mm；低位安装燃气表时，表底距地面或橱柜底面距离不应小于 100mm	第 18.2.3 条	/		
	4	当燃气表或燃气管设置在厨房橱柜内时，橱柜应具有自然通风功能。燃气表四周应预留不小于 100mm 的安装和检修空间	第 18.2.4 条	/		
	5	燃气设施之间的水平管不应穿越燃气灶上方	第 18.2.5 条	/		
	6	安装燃气热水器的地面和墙面应为不燃材料，燃气热水器与燃气灶的水平净距不得小于 30cm，燃气热水器与相邻建筑部位净距不宜小于：上方 600mm、侧方 150mm、后方 150mm、前方 150mm	第 18.2.6 条	/		
	7	燃气灶、燃气热水器与电气设备、相邻管道之间的水平净距	第 18.2.7 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

此检验批未涉及的其他装饰装修验收内容应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

3.6 建筑屋面分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

防水层隐蔽工程质量验收记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程名称		
施工单位		项目负责人		验收部位	
分包单位		项目负责人		施工图名称 及图号	
检查项目		施工单位自检记录	监理(建设)单位 验收意见	验收日期	备注
防水层外观质量					
细部构造(变形缝、施工缝、管 道穿越等位置)					
坡向及坡度					
蓄水试验(适用于平面防水)					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	专业施工员	

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

砂浆试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称							强度等级				
施工单位							养护方法				
统计期		年 月 日至 年 月 日					结构部位				
每组 强度 值 (MPa)											
试块组数 n		强度标准值 f_2 (MPa)			平均值 $f_{2, m}$ (MPa)		最小值 $f_{2, min}$ (MPa)		0.85 f_2		
判定式		$f_{2, m} \geq 1.1 f_2$					$f_{2, min} \geq 0.85 f_2$				
结果											
结论：											
批 准				审 核				统 计			

混凝土试块强度统计、评定记录

编号：

工程名称								强度等级			
施工单位								养护方法			
监理单位								见证人			
统计区间		年 月 日至 年 月 日						结构部位			
每组 强度 值 (MPa)											
统计区间 试块组数 n		强度标准值 $f_{cu, k}$ (MPa)		平均值 m_{fcu} (MPa)		最小值 $f_{cu, min}$ (MPa)		标准差 S_{fcu} (MPa)		合格判定系数	
										λ_1	λ_2
采用的评定方法		☐ 统计方法 (试块组数为 10 组及以上)						☐ 非统计方法 (试块组数为 3-9 组)			
评定计算		m_{fcu}		$f_{cu, k} + \lambda_1 \cdot S_{fcu}$		$\lambda_2 \cdot f_{cu, k}$		$\lambda_3 \cdot f_{cu, k}$		$\lambda_4 \cdot f_{cu, k}$	
判定式		$m_{fcu} \geq f_{cu, k} + \lambda_1 \cdot S_{fcu}$			$f_{cu, min} \geq \lambda_2 \cdot f_{cu, k}$			$m_{fcu} \geq \lambda_3 \cdot f_{cu, k}$		$f_{cu, min} \geq \lambda_4 \cdot f_{cu, k}$	
判定结果		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求	
结论： ☐ 本批混凝土强度检验评定合格 ☐ 本批混凝土强度检验评定不合格											
批 准				审 核				统 计			

四、施工质量验收文件(C7)

____ 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

找坡层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量及配合比	设计要求	/		
	2	排水坡度	设计要求	/		
一般项目	1	找坡层表面平整度允许偏差	7mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

找平层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量及配合比	设计要求	/		
	2	排水坡度	设计要求	/		
一般 项目	1	找平层表面质量	第 4.2.7 条	/		
	2	防水层基层与突出屋面结构交接处 及基层转角处	第 4.2.8 条	/		
	3	分格缝的宽度和间距	第 4.2.9 条	/		
	4	找平层表面平整度	5mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

隔汽层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	设计要求	/		
	2	隔汽层	不得有破损	/		
一般项目	1	卷材隔汽层铺设质量	第 4.3.8 条	/		
	2	涂膜隔汽层粘结和表面质量	第 4.3.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

隔离层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量及配合比	设计要求	/		
	2	隔离层	不得破损和漏铺	/		
一般 项目	1	塑料膜、土工布、卷材铺设	第 4.4.5 条	/		
		搭接宽度	≥50mm	/		
	2	低强度等级砂浆表面质量	第 4.4.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

保护层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称	
施工单位				项目负责人				检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位	
施工依据						验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定			最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料质量及配合比	设计要求			/			
	2	强度等级	设计要求			/			
	3	排水坡度	设计要求			/			
一般 项目	1	块体材料保护层表面质量	第 4.5.9 条			/			
	2	水泥砂浆、细石混凝土保护层质量	第 4.5.10 条			/			
	3	浅色涂料与防水层粘结	第 4.5.11 条			/			
	4	保护层允许偏差 (mm)	项 目	块体材料	水泥砂浆	细石混凝土	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			表面平整度	4.0	4.0	5.0	/		
			缝格平直	3.0	3.0	3.0	/		
			接缝高低差	1.5	-	-	/		
板块间隙宽度			2.0	-	-	/			
	保护层厚度	设计厚度的 10%，且 不得大于 5mm			/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

板状材料保温层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	设计要求	/		
	2	保温层的厚度	设计要求	/		
	3	屋面热桥部位处理	设计要求	/		
一般项目	1	保温材料铺设	第 5.2.7 条	/		
	2	固定件设置	第 5.2.8 条	/		
	3	表面平整度允许偏差	5mm	/		
	4	接缝高低差允许偏差	2mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

纤维材料保温层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	保温材料质量	第 5.3.3 条	/		
	2	保温层的厚度	设计要求	/		
	3	屋面热桥部位处理	第 5.3.5 条	/		
一般项目	1	保温材料铺设	第 5.3.6 条	/		
	2	固定件设置	第 5.3.7 条	/		
	3	装配式骨架和水泥纤维板铺设质量	第 5.3.8 条	/		
	4	具有抗水蒸气渗透外覆面的玻璃棉 制品铺设质量	第 5.3.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	原材料的质量及配合比	设计要求	/		
	2	保温层的厚度	设计要求	/		
	3	屋面热桥部位处理	设计要求	/		
一般 项目	1	表面质量	第 5.4.9 条	/		
	2	表面平整度允许偏差	5mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	原材料的质量及配合比	设计要求	/		
	2	保温层的厚度	设计要求	/		
	3	屋面热桥部位处理	设计要求	/		
一般项目	1	表面质量	第 5.5.8 条	/		
	2	混凝土不得有贯通裂缝等缺陷	第 5.5.9 条	/		
	3	表面平整度允许偏差	5mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

种植隔热层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	所用材料的质量	设计要求	/		
	2	排水层	应与排水系统连 通	/		
	3	泄水孔的留设	设计要求	/		
一般项目	1	陶粒铺设质量及厚度要求	第 5.6.9 条	/		
	2	排水板铺设质量及接缝方法	第 5.6.10 条	/		
	3	过滤层土工布铺设	第 5.6.11 条	/		
		搭接宽度允许偏差	-10mm	/		
	4	种植土铺设	第 5.6.12 条	/		
		种植土的厚度允许偏差	±5%，且不大于 30mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

架空隔热层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	架空隔热制品的质量	设计要求	/		
	2	架空隔热制品的铺设	第 5.7.6 条	/		
一般项目	1	隔热制品距山墙或女儿墙距离	≥250mm	/		
	2	隔热层的高度及通风屋脊、变形缝做法	设计要求	/		
	3	架空隔热制品接缝高低差的允许偏差	3mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

蓄水隔热层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	防水混凝土所用材料的质量及配合比	设计要求	/			
	2	防水混凝土抗压强度和抗渗性能	设计要求	/			
	3	蓄水池不得有渗漏现象	第 5.8.7 条	/			
一般项目	1	防水混凝土表面质量	第 5.8.8 条	/			
	2	防水混凝土表面的裂缝宽度	≤0.2mm	/			
	3	留设的溢水口、过水孔、排水管、溢水管等，其位置、标高和尺寸	第 5.8.10 条	/			
	4	蓄水池结构允许偏差 (mm)	长度、宽度	+15, -10	/		
			厚度	±5	/		
			表面平整度	5	/		
			排水坡度	设计要求	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

卷材防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防水卷材及其配套材料的质量	设计要求	/		
	2	卷材防水层不得有渗漏或积水现象	第 6.2.11 条	/		
	3	卷材防水层的防水构造	设计要求	/		
一般项目	1	卷材的搭接缝	第 6.2.13 条	/		
	2	卷材防水层的收头与基层粘结质量	第 6.2.14 条	/		
	3	卷材防水层的铺贴	第 6.2.15 条	/		
		卷材搭接宽度允许偏差	-10mm	/		
	4	屋面排汽构造	第 6.2.16 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

涂膜防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料质量	设计要求	/		
	2	防水层不得有渗漏和积水现象	第 6.3.5 条	/		
	3	涂膜防水层的防水构造	设计要求	/		
	4	涂膜防水层的平均厚度	设计要求	/		
一般项目	1	涂膜防水层与基层粘结质量	第 6.3.8 条	/		
	2	涂膜防水层的收头	第 6.3.9 条	/		
	3	铺贴胎体增强材料质量	第 6.3.10 条	/		
		胎体增强材料搭接宽度允许偏差	-10mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

复合防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量	设计要求	/		
	2	复合防水层不得有渗漏和积水现象	第 6. 4. 5 条	/		
	3	复合防水层的防水构造	设计要求	/		
一般项目	1	卷材与涂膜粘贴质量	第 6. 4. 7 条	/		
	2	复合防水层的总厚度	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

接缝密封防水检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	密封材料及其配套材料的质量	设计要求	/		
	2	密封材料嵌填质量	第 6.5.5 条	/		
一般项目	1	密封防水部位的基层	第 6.5.6 条	/		
	2	接缝宽度和密封材料的嵌填深度	第 6.5.7 条	/		
		接缝宽度允许偏差	±10%	/		
	3	嵌填的密封材料表面质量	第 6.5.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	瓦材及防水垫层的质量	设计要求	/		
	2	屋面不得有渗漏现象	第 7.2.6 条	/		
	3	瓦片必须铺置牢固	第 7.2.7 条	/		
一般项目	1	挂瓦条、铺钉、瓦面、檐口铺装质量	第 7.2.8 条	/		
	2	脊瓦搭盖质量	第 7.2.9 条	/		
	3	泛水做法	设计要求	/		
	4	烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

沥青瓦铺装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	沥青瓦及防水垫层的质量	设计要求	/		
	2	沥青瓦屋面不得有渗漏现象	第 7.3.7 条	/		
	3	沥青瓦铺设搭接	第 7.3.8 条	/		
一般项目	1	沥青瓦所用的固定钉	第 7.3.9 条	/		
	2	沥青瓦与基层，瓦面，檐口	第 7.3.10 条	/		
	3	泛水做法	设计要求	/		
	4	沥青瓦铺装的有关尺寸	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

金属板铺装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	金属板材及辅助材料的质量	设计要求	/			
	2	金属板屋面不得有渗漏现象	第 7.4.7 条	/			
一般项目	1	金属板铺装, 排水坡度	设计要求	/			
	2	压型金属板的咬口锁边连接	第 7.4.9 条	/			
	3	压型金属板的紧固件连接	第 7.4.10 条	/			
	4	金属面绝热夹芯板的纵向和横向搭 接	设计要求	/			
	5	金属板的屋脊、檐口、泛水	第 7.4.12 条	/			
	6	金属 板铺 装允 许偏 差 (mm)	檐口与屋脊的平行度	15	/		
			金属板对屋脊的垂直度	单坡长度的 1/800, 且不大于 25	/		
			金属板咬缝的平整度	10	/		
			檐口相邻两板的端部错位	6	/		
			金属板铺装的有关尺寸	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	采光顶玻璃及配套材料的质量			设计要求		/				
	2	玻璃采光顶不得有渗漏现象			第 7.5.6 条		/				
	3	硅酮耐候密封胶的打注质量			第 7.5.7 条		/				
一般项目	1	玻璃采光顶铺装, 排水坡度			设计要求		/				
	2	玻璃采光顶的冷凝水收集和排除构造			设计要求		/				
	3	明框玻璃采光顶的外露金属框或压条			第 7.5.10 条		/				
		隐框玻璃采光顶的玻璃分格拼缝					/				
	4	点支承玻璃采光顶的支承装置			第 7.5.11 条		/				
	5	采光顶玻璃的密封胶缝			第 7.5.12 条		/				
	6	项 目			铝构件	钢构件	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
		明框玻璃 采光顶 铺装允 许偏 差 (mm)	通长构件水 平度(纵向 或横向)	构件长度≤30m	10	15	/				
				构件长度≤60m	15	20	/				
				构件长度≤90m	20	25	/				
				构件长度≤150m	25	30	/				
				构件长度>150m	30	35	/				
			单一构件直 线度(纵向 或横向)	构件长度≤2m	2	3	/				
				构件长度>2m	3	4	/				
		相邻构件平面高低差			1	2	/				
			通长构件直 线度(纵向 或横向)	构件长度≤35m	5	7	/				
				构件长度>35m	7	9	/				
			分格框对角 线差	对角线长度≤2m	3	4	/				
				对角线长度>2m	3.5	5	/				

玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	7	隐框 玻璃 采光 顶铺 装允 许偏 差 (mm)	通长接缝水 平度(纵向或 横向)	接缝长度 $\leq 30\text{m}$	10	/		
				接缝长度 $\leq 60\text{m}$	15	/		
				接缝长度 $\leq 90\text{m}$	20	/		
				接缝长度 $\leq 150\text{m}$	25	/		
				接缝长度 $> 150\text{m}$	30	/		
		相邻板块的平面高低差			1	/		
		相邻板块的接缝直线度			2.5	/		
		通长接缝直 线度(纵向或 横向)	接缝长度 $\leq 35\text{m}$	5	/			
			接缝长度 $> 35\text{m}$	7	/			
		玻璃间接缝宽度(与设计尺寸比)			2	/		
	8	点支 玻璃 采光 顶铺 装允 许偏 差 (mm)	通长接缝水 平度(纵向或 横向)	接缝长度 $\leq 30\text{m}$	10	/		
				接缝长度 $\leq 60\text{m}$	15	/		
				接缝长度 $> 60\text{m}$	20	/		
			相邻板块的平面高低差			1	/	
相邻板块的接缝直线度			2.5	/				
通长接缝直 线度(纵向或 横向)			接缝长度 $\leq 35\text{m}$	5	/			
			接缝长度 $> 35\text{m}$	7	/			
玻璃间接缝宽度(与设计尺寸比)			2	/				
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

檐口检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	檐口的防水构造	设计要求	/		
	2	檐口的排水坡度和防水	第 8.2.2 条	/		
一般项目	1	檐口 800mm 范围内的卷材应满粘	第 8.2.3 条	/		
	2	卷材收头	第 8.2.4 条	/		
	3	涂膜收头	第 8.2.5 条	/		
	4	檐口端部	第 8.2.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

檐沟和天沟检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	檐沟、天沟的防水构造	设计要求	/		
	2	檐沟、天沟的排水坡度和防水	第 8.3.2 条	/		
一般 项目	1	檐沟、天沟附加层铺设	设计要求	/		
	2	檐沟防水层，卷材收头，涂膜收头	第 8.3.4 条	/		
	3	檐沟外侧顶部及侧面；下端应做成鹰嘴或滴水槽	第 8.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

女儿墙和山墙检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	女儿墙和山墙的防水构造	设计要求	/		
	2	女儿墙和山墙的压顶排水坡度；内侧 下端做成鹰嘴或滴水槽	第 8.4.2 条	/		
	3	女儿墙和山墙的根部不得有积水和 渗漏现象	第 8.4.3 条	/		
一般项目	1	泛水高度及附加层铺设	设计要求	/		
	2	卷材粘贴、收头及封缝	第 8.4.5 条	/		
	3	涂膜涂刷，涂膜收头	第 8.4.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水落口检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水落口的防水构造	设计要求	/		
	2	水落口杯上口设置和防渗漏、积水	第 8.5.2 条	/		
一般 项目	1	水落口的数量和位置，水落口杯安装	第 8.5.3 条	/		
	2	水落口周围直径 500mm 范围内坡度， 周围附加层铺设	设计要求	/		
	3	防水层及附加层伸入水落口杯尺寸	≥50mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

变形缝检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	变形缝的防水构造	设计要求	/		
	2	变形缝处不得有渗漏和积水现象	第 8.6.2 条	/		
一般 项目	1	泛水高度及附加层铺设	设计要求	/		
	2	防水层铺贴或涂刷至泛水墙的顶部	第 8.6.4 条	/		
	3	等高变形缝顶部设置	第 8.6.5 条	/		
	4	高低跨变形缝在高跨墙上的设置	第 8.6.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

伸出屋面管道检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	伸出屋面管道的防水构造	设计要求	/		
	2	根部不得有渗漏和积水现象	第 8.7.2 条	/		
一般 项目	1	泛水高度及附加层铺设	第 8.7.3 条	/		
	2	管道周围的找平层抹出高度	第 8.7.4 条	/		
	3	卷材防水层收头及封缝	第 8.7.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

屋面出入口检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	屋面出入口的防水构造	设计要求	/		
	2	屋面出入口处不得有渗漏和积水现象	第 8.8.2 条	/		
一般项目	1	屋面垂直出入口设置	设计要求	/		
	2	屋面水平出入口设置	设计要求	/		
	3	屋面出入口的泛水高度	≥250mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

反梁过水孔检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	反梁过水孔的防水构造	设计要求	/		
	2	反梁过水孔处不得有渗漏和积水现象	第 8.9.2 条	/		
一般项目	1	孔底标高、孔洞尺寸或预埋管管径	设计要求	/		
	2	孔洞四周防水涂刷；预埋管道两端周围与混凝土接触处	第 8.9.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

设施基座检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	设施基座的防水构造	设计要求	/		
	2	设施基座处不得有渗漏和积水现象	第 8.10.2 条	/		
一般 项目	1	设施基座与结构层相连时，防水层设置	第 8.10.3 条	/		
	2	设施基座直接放置在防水层上时，增设附加层，必要时浇筑细石混凝土，厚度不小于 50mm	第 8.10.4 条	/		
	3	设施基座周围和屋面出入口至设施之间的人行道	第 8.10.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

屋脊检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	屋脊的防水构造	设计要求	/		
	2	屋脊处不得有渗漏现象	第 8.11.2 条	/		
一般项目	1	平脊和斜脊铺设	第 8.11.3 条	/		
	2	脊瓦搭盖	第 8.11.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

屋顶窗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	屋顶窗的防水构造	设计要求	/		
	2	屋顶窗及周围不得有渗漏现象	第 8.12.2 条	/		
一般项目	1	屋顶窗用金属排水板、窗框固定铁脚与屋面连接	第 8.12.3 条	/		
	2	屋顶窗用窗口防水卷材铺贴、粘结质量	第 8.12.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3.7 建筑给水排水及供暖分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称				施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

设备及管道附件试验记录

编号：

工程名称		系统名称	
施工单位		监理单位	
设备/管道 附件名称		试验日期	年 月 日
试验要求：			
型号、材质			
规格			
总数量			
试验数量			
公称或工作压力 (MPa)			
强度 试 验	试验压力 (MPa)		
	试验持续时间 (s)		
	试验压力降 (MPa)		
	渗漏情况		
	试验结论		
严 密 性 试 验	试验压力 (MPa)		
	试验持续时间 (s)		
	试验压力降 (MPa)		
	渗漏情况		
	试验结论		
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

埋地管线(设备、配件)防腐施工质量检查记录

编号：

工程名称		分部工程		
施工部位		日 期	年 月 日	
防腐部位/防腐方式/防腐材料/防腐施工方法简介：				
防腐施工质量的外观检查及测试记录：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

注：当有必要时，本表的“简介”和“记录”栏可插入示图、照片；如幅面不能容纳(或无法表达清楚)，则可随本表之后作为本表的附件。

金属/金属复合材料管道连接质量检查记录

编号：

工程名称				分部工程	
施工部位				日 期	年 月 日
检查项目/数量及比例(%)				工艺质量要求(摘要)	检查结果[以定量或定性(符合/不符合要求)表达]
焊 接	坡口(形式、尺寸)				
	管道组对位置(间隙、错边量)				
	环境条件及防护措施				
	焊接工艺参数选用				
	焊条、焊丝的选用				
	焊口外观(焊缝高度、咬边、焊瘤、孤坑)				
卡 压 接	沟槽(形式、尺寸)				
	管道组对位置				
	密封件位置/完好				
	卡箍(卡压)连接紧固				
法 兰 连 接	管道插入深度				
	内外焊缝				
	选用螺栓及连接紧固				
	法兰间密封				
丝 扣 连 接	螺纹加工				
	连接紧固(啮合扣数)				
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

注：本表每张只能填写同一材质的金属或金属复合材料管道的连接质量检查记录。

塑料管道熔接质量检查记录

编号：

工程名称		分部工程	
施工部位		日 期	年 月 日
管材名称/ 型号/规格 (管径×壁厚mm)		熔接方式：	
		☐ 电熔 ☐ 热熔	
熔接口数(个)			
检查项目		规范要求	实际观察
电 (热) 熔 连 接	熔接圈		
	熔瘤		
	熔接圈外观		
备注(含说明、示图、照片等)：			
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员

注：本表每张只能填写同种材质管材熔接的相关记录。

管道焊接质量检查记录

编号：

工程名称				分部工程			
部位、区、段							
依据标准							
管线 编号	管道		焊接 编号	焊接 方法	坡口 名称	焊条型号、 规格	外观检查 情况
	材质	规格及壁厚					
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

管道及管件焊缝质量检查记录

编号：

工程名称								
工程部位 (起止桩号)					要求焊缝等级			
序号	焊缝 编号	焊工 代号	焊接 日期	外观 质量	内部质量等级		焊缝质量 综合评价	备注
					射线	超声		
综合说明：								
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

系统试运转调试记录

编号：

工程名称		试运转调试 时间	
试运转调试 项目		试运转调试 部位	
试运转、调试内容：			
试运转、调试结论：			
签字 栏	建设单位项目负责人	监理单位总监理工程师	施工单位项目负责人

各类管道、阀门和设备隐蔽前强度和严密性试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理： 操作人：					
试 验 结 论					
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

密闭水箱(罐)水压试验记录

编号：

工程名称			分部工程			
施工部位			日期	年 月 日		
试验起止日期： 年 月 日起至 年 月 日止						
系统名称/安装 位置编号	密闭水箱(罐) 名称/型号/规格/出厂编号	水箱(罐) 材质	设计工作压力 (MPa)	试验压力 (MPa)	试验持续时间 (min)	试验结果[压降值 (MPa)/渗漏状况]
备注[试验要求的依据(技术标准或设计文件的：名称、编号、章节、条目、参数选用值和计算公式及其结果等)/ 试验方法、程序、过程状态(参数)及结果]						
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员		

注：当箱(罐)投入运行的工作介质温度关系到试验压力的确定时，应将相关温度及其他参数的选定，以及试验压力计算公式及其计算结果等记入备注栏内。

暖气管道、散热器压力试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理： 操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

地下直埋油罐气密性试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理：					
操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

管道系统吹(冲)洗(脱脂)试验记录

编号：

工程名称								分部工程			
试验依据								试验日期		年 月 日	
管段 编号	材质	工作 介质	吹(冲)洗					脱脂		备注	
			介质	压力	流速	吹(冲) 洗次数	鉴定	介质	鉴定		
试验情况及说明								试验结论			
签字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员		

生活饮用水管道系统消毒清洗记录

编号：

工程名称				分部工程			
工作介质				试验日期		年 月 日	
管段编号		消毒		清洗		化验报告 结果	
		消毒介质	留置时间	冲洗介质	观察检查情况		
依据标准		试验情况及说明				试验结论	
签字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

排水管道灌水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	灌水高度 (m)	满水时间(min)		检查情况	
		浸泡时间	观察时间		
试验情况及说明				试验结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

卫生器具满(通)水试验记录

编号：

工程名称				试验日期	年 月 日
试验依据					
卫生器具名称及部位			检查情况		
试验经过及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

敞口水箱满水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
部位、区、段				试验日期	年 月 日
依据标准					
名称、型号、规格	水箱深度	满水深度	试验持续时间 (h)	试验情况及结果	
试验经过及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

给水管道通水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	配水点开放数量(%)	各配水点观察检查情况			备注
试验经过及说明				试验结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

排水管道通水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	通水时间(h)	配水点开放数量(%)	观察检查情况		备注
试验情况及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

排水管道通球试验记录

编号：

工程名称				分部工程			
依据标准				试验日期		年 月 日	
管段编号	公称直径 (mm)	通球球径 (mm)	试验部位	通球率 (%)	通球检查情况	备注	
试验情况及说明				试验结论			
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

补偿器安装记录

编号：

工程名称				分部工程	
设计工作压力	MPa	补偿器安装部位		试验日期	年 月 日
补偿器规格型号				补偿器材质	
固定支架间距 (m)				管内介质温度 (℃)	
计算预拉值 (mm)				实际预拉值 (mm)	
补偿器安装记录及说明：					
结论：					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

室内消火栓系统试射试验记录

编号：

工程名称				
施工单位		监理单位		
试射消火栓位置		试射日期	年 月 日	
栓口静压 (MPa)		栓口动压 (MPa)		
试验要求：				
试验记录：				
试验结论：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

安全附件安装检查记录

编号：

工程名称		安装位号		
锅炉型号		工作介质		
设计(额定)压力 (MPa)		最大工作压力 (MPa)		
检 查 项 目		检查结果		
压力表	量程及精度等级	MPa； 级		
	校验日期	年 月 日		
	在最大工作压力处应划红线	☐ 已划	☐ 未划	
	旋塞或针型阀是否灵活	☐ 灵活	☐ 不灵活	
	蒸汽压力表管是否设存水弯管	☐ 已设	☐ 未设	
	铅封是否完好	☐ 完好	☐ 不完好	
安全阀	开启压力范围			
	校验日期	年 月 日		
	铅封是否完好	☐ 完好	☐ 不完好	
	安全阀排放管应引至安全地点	☐ 是	☐ 不是	
	锅炉安全阀应有泄水管	☐ 有	☐ 没有	
水位计 (液位计)	锅炉水位计应有泄水管	☐ 有	☐ 没有	
	水位计应划出高、低水位红线	☐ 已划	☐ 未划	
	水位计旋塞(阀门)是否灵活	☐ 灵活	☐ 不灵活	
报警装置	校验日期	年 月 日		
	报警高低限(声、光报警)	☐ 灵敏、准确	☐ 不合格	
	联锁装置工作情况	☐ 动作迅速、灵敏	☐ 不合格	
说明：				
结论： ☐ 合格 ☐ 不合格				
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

锅炉封闭及烘炉试验记录

编号：

工程名称		安装位号	
锅炉型号		试验日期	年 月 日
设备/管道封闭前的内部观察情况：			
封闭方法			
烘干方法		烘炉时间	起始时间 年 月 日 时 分
			终止时间 年 月 日 时 分
温度区间(℃)	升降温速度(℃/h)	所用时间(h)	
烘炉(烘干)曲线图(包括计划曲线及实际曲线)：			
结论： ☐ 合格 ☐ 不合格			
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员
			专业施工员

锅炉煮炉试验记录

编号：

工程名称		安装位号		
锅炉型号		煮炉日期	年 月 日	
试验要求：				
试验记录：				
试验结论：				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

锅炉试运行记录

编号：

工程名称				
施工单位				
本锅炉在安全附件校验合格后，由_____统一组织，经_____共同验收，自_____年____月____日____时至_____年____月____日____时试运行，运行正常，符合规程及设计文件要求，试运行合格。				
试运行情况记录： 记录人：				
签 字 栏	建设单位项目负责人	监理单位总监理工程师	管理单位负责人	施工单位项目负责人

自动喷水灭火系统联动试验记录

编号：

工程名称			建设单位		
施工单位			监理单位		
系统类型	启动信号 (部位)	联动组件动作			
		名称	是否开启	要求动作时间	实际动作时间
湿式系统	末端试水装置	水流指示器			
		湿式报警阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		水泵			
水幕、雨淋系统	温与烟信号	雨淋阀			
		水泵			
	传动管启动	雨淋阀			
		压力开关			
		水泵			
干式系统	模拟喷头动作	干式阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		充水时间			
		水泵			
预作用系统	模拟喷头动作	预作用阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		充水时间			
		水泵			
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)		监理工程师： (签章)		建设单位项目负责人： (签章)
	年 月 日		年 月 日		年 月 日

自动喷水灭火系统质量验收缺陷项目判定记录

编号：

工程名称				建设单位			
施工单位				监理单位			
缺陷分类	严重缺陷(A)	缺陷款数	重缺陷(B)	缺陷款数	轻缺陷(C)	缺陷款数	
包含条款	—	—	—	—	8.0.3 条第 1~5 款		
	8.0.4 条第 1、2 款		—	—	—	—	—
	—	—	8.0.5 条第 1~3 款		—	—	—
	8.0.6 条第 4 款		8.0.6 条第 1、2、3、5、6 款		8.0.6 条第 7 款		
	—	—	8.0.7 条第 1、2、3、4、6 款		8.0.7 条第 5 款		
	8.0.8 条第 1 款		8.0.8 条第 4、5 款		8.0.8 条第 2、3、6、7 款		
	8.0.9 条第 1 款		8.0.9 条第 2 款		8.0.9 条第 3~5 款		
	—	—	8.0.10 条		—	—	—
	8.0.11 条		—	—	—	—	—
	8.0.12 条第 3、4 款		8.0.12 条第 5~7 款		8.0.12 条第 1、2 款		
	严重缺陷(A) 合计		重缺陷(B) 合计		轻缺陷(C) 合计		
合格判定条件	A	0	B	≤2	B+C	≤6	
缺陷判定记录	A		B		B+C		
判定结论							
参加单位	建设单位项目负责人： (签章) 年 月 日		监理单位总监理工程师： (签章) 年 月 日		施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日		

四、施工质量验收文件 (C7)

____ 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	给水管道的水压试验	设计要求	/		
	2	给水系统交付前通水试验	第 4.2.2 条	/		
	3	生活给水系统管道交付前必须冲洗和 消毒	第 4.2.3 条	/		
	4	直埋给水管道防腐处理	第 4.2.4 条	/		
一般项目	1	给水管与排水管的水平净距	$\geq 1\text{m}$	/		
		平行敷设时，两管间的最小水平净距	$\geq 0.5\text{m}$	/		
		交叉铺设时，垂直净距	$\geq 0.15\text{m}$	/		
		给水管应铺在排水管上面，若给水管 必须铺在排水管的下面时，给水管应 加套管，其长度不得小于排水管管径 的 3 倍	第 4.2.5 条	/		
	2	管道及管件焊接的焊缝表面质量	第 4.2.6 条	/		
	3	给水水平管道的坡度坡向	$2\text{‰} \sim 5\text{‰}$	/		
	4	管道支、吊架安装	第 4.2.9 条	/		
	5	水表安装	第 4.2.10 条	/		

室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	6	管道和阀门安装允许偏差 (mm)	水平管道纵横方向弯曲	钢管	每米	1	/		
					全长 25m 以上	≧25	/		
			塑料管复合管	每米	1.5	/			
				全长 25m 以上	≧25	/			
			铸铁管	每米	2	/			
				全长 25m 以上	≧25	/			
		立管垂直度	钢管	每米	3	/			
				5m 以上	≧8	/			
			塑料管复合管	每米	2	/			
				5m 以上	≧8	/			
	铸铁管		每米	3	/				
			5m 以上	≧10	/				
		成排管段和成排阀门	在同一平面上间距	3	/				
	7	管道及设备保温允许偏差 (mm)	厚度		+0.1 δ -0.05 δ	/			
			表面平整度	卷材	5	/			
涂抹				10	/				
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日							

室内给水设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	水泵基础			设计要求		/					
	2	水泵试运转的轴承温升			设备说明书规定		/					
	3	敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验			第 4.4.3 条		/					
一般项目	1	水箱支架或底座安装			第 4.4.4 条		/					
	2	水箱溢流管和泄放管设置			第 4.4.5 条		/					
	3	立式水泵减振装置			第 4.4.6 条		/					
	4	室内 给水 设备 安装 (mm)	静置 设备	坐标		15		/				
				标高		±5		/				
				垂直度(每米)		5		/				
		离心式 水泵	立式泵体垂直度(每米)		0.1		/					
			卧式泵体水平度(每米)		0.1		/					
			联轴器 同心度	轴向倾斜(每米)		0.8		/				
				径向移位		0.1		/				
		5	管道及 设备 保温 允许 偏差 (mm)	厚度		+0.1 δ -0.05 δ		/				
	表面平 整度			卷材		5		/				
涂抹				10		/						
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	室内消火栓试射试验	设计要求	/		
一般项目	1	消火栓水龙带在箱内安放	第 4.3.2 条	/		
	2	箱式 消火栓 的 安 装	栓口朝外，并不应安装在门轴侧	第 4.3.3 条	/	
			栓口中心距地面 1.1m	±20mm	/	
			阀门中心距箱侧面 140mm，距箱后内表面 100mm	±5mm	/	
			消火栓箱体安装的垂直度	3mm	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	排水管道在隐蔽前做灌水试验	第 5.2.1 条	/		
	2	生活污水铸铁管的坡度	第 5.2.2 条	/		
	3	生活污水塑料管的坡度	第 5.2.3 条	/		
	4	排水塑料管安装伸缩节	第 5.2.4 条	/		
	5	排水主立管及水平干管通球试验	第 5.2.5 条	/		
一般项目	1	生活污水管道上设检查口或清扫口	第 5.2.6 条	/		
	2	埋在地下或地板下的排水管道的检查 口设置	第 5.2.7 条	/		
	3	金属排水管道上的吊钩或卡箍	第 5.2.8 条	/		
	4	排水塑料管道支、吊架间距	第 5.2.9 条	/		
	5	排水通气管安装	第 5.2.10 条	/		
	6	未经消毒处理的医院含菌污水管道连 接	第 5.2.11 条	/		
	7	饮食业工艺设备引出的排水管及饮用 水水箱的溢流管连接	第 5.2.12 条	/		
	8	通向室外的排水管安装	第 5.2.13 条	/		
	9	室内向室外排水检查井的管道安装	第 5.2.14 条	/		
	10	室内排水的管道连接	第 5.2.15 条	/		

室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
一般项目	11	室内排水管道安装 (mm)	坐标		15	/			
			标高		±15	/			
		横管纵横方向弯曲	铸铁管	每 1m	≥1	/			
				全长 (25m 以上)	≥25	/			
			钢管	每 1m	管径≤100mm	1	/		
					管径>100mm	1.5	/		
				全长 (25m 以上)	管径≤100mm	≥25	/		
					管径>100mm	≥38	/		
			塑料管	每 1m	1.5	/			
				全长 (25m 以上)	≥38	/			
			钢筋混凝土管、混凝土管	每 1m	3	/			
				全长 (25m 以上)	≥75	/			
			立管垂直度	铸铁管	每 1m	3	/		
					全长 (5m 以上)	≥15	/		
		钢管		每 1m	3	/			
				全长 (5m 以上)	≥10	/			
		塑料管		每 1m	3	/			
				全长 (5m 以上)	≥15	/			
		施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
		监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

室内雨水管道及配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称							
施工单位				项目负责人				检验批容量							
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位							
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002							
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果				
	1	室内雨水管道安装后灌水试验			第 5.3.1 条		/								
	2	塑料雨水管安装伸缩节			第 5.3.2 条		/								
	3	悬吊式雨水管道的敷设坡度、埋地雨水 管道的最小坡度			第 5.3.3 条		/								
一般项目	1	雨水管不得与生活污水管相连接			第 5.3.4 条		/								
	2	雨水斗管的连接			第 5.3.5 条		/								
	3	悬吊式雨水管道 检查口间距		管径≤150mm	≥15m		/								
				管径≥200mm	≥20m		/								
	4	室内雨水管道安装允许偏差 (mm)	横管纵横方向弯曲	坐标		15		/							
						标高		±15		/					
				铸铁管	每 1m			≥1		/					
					全长(25m 以上)		≥25		/						
				钢管	每 1m	管径≤100mm		1		/					
						管径>100mm		1.5		/					
					全长 (25m 以上)	管径≤100mm		≥25		/					
						管径>100mm		≥38		/					
				塑料管	每 1m		1.5		/						
					全长(25m 以上)		≥38		/						
				钢筋混凝土 管、混凝土 管	每 1m		3		/						
					全长(25m 以上)		≥75		/						

室内雨水管道及配件安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	4	室内雨水管道安装允许偏差(mm)	铸铁管	每 1m	3	/			
				全长(5m 以上)	≥15	/			
			钢管	每 1m	3	/			
				全长(5m 以上)	≥10	/			
			塑料管	每 1m	3	/			
				全长(5m 以上)	≥15	/			
	5	钢管管道焊口(mm)	焊口平直度		管壁厚 10mm 以内	管壁厚 1/4	/		
			焊缝加强面		高度	+1	/		
					宽度		/		
			咬边	深度		≤0.5	/		
				长度	连续长度	25	/		
					总长度(两侧)	≤焊缝长度的 10%	/		
	施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
	监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

室内热水供应系统管道及配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	热水供应系统管道水压试验				设计要求		/					
	2	热水供应系统管道安装补偿器				设计要求		/					
	3	热水供应系统管道冲洗				第 6.2.3 条		/					
一般项目	1	管道安装坡度				设计要求		/					
	2	温度控制器及阀门安装				第 6.2.5 条		/					
	3	管道和阀门安装允许偏差 (mm)	水平管道纵横方向弯曲	钢管	每米	1	/						
					全长 25m 以上	≥25	/						
				塑料管复合管	每米	1.5	/						
					全长 25m 以上	≥25	/						
				铸铁管	每米	2	/						
					全长 25m 以上	≥25	/						
		立管垂直度	钢管	每米	3	/							
				5m 以上	≥8	/							
			塑料管复合管	每米	2	/							
				5m 以上	≥8	/							
			铸铁管	每米	3	/							
				5m 以上	≥10	/							
	成排管道和成排阀门		在同一平面上间距		3	/							
	4	管道及设备保温允许偏差 (mm)	厚度 δ		$+0.1\delta$ -0.05δ		/						
			表面平整度	卷材	5	/							
涂抹				10	/								
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

室内热水供应系统辅助设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	集热排管和上、下集管作水压试验			第 6.3.1 条		/						
	2	热交换器以工作压力的 1.5 倍作水压试验			第 6.3.2 条		/						
	3	水泵基础			第 6.3.3 条		/						
	4	水泵试运转的轴承温升			第 6.3.4 条		/						
一般项目	5	敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验			第 6.3.5 条		/						
	1	太阳能热水器的安装			第 6.3.6 条		/						
	2	集热器上、下集管接热水箱的循环管道坡度			第 6.3.7 条		/						
	3	热水箱底部与集热器上集管距离			0.3~1.0m		/						
	4	吸热钢板凹槽制作, 集热排管安装紧固			第 6.3.9 条		/						
	5	太阳能热水器最低处安装泄水装置			第 6.3.10 条		/						
	6	热水箱及上、下集管等循环管道均应保温			第 6.3.11 条		/						
	7	以水作介质的太阳能热水器, 在 0℃以下地区使用, 应采取防冻措施			第 6.3.12 条		/						
	8	热水 供应 辅助 设备 安装 (mm)	静置 设备	坐标		15		/					
				标高		±5		/					
				垂直度(每米)		5		/					
		离心 式水 泵	立式泵体垂直度(每米)		0.1		/						
			卧式泵体水平度(每米)		0.1		/						
			联轴器 同心度	轴向倾斜(每米)		0.8		/					
径向位移		0.1		/									
9	太阳能热水器安装		标高	中心线距地面	±20mm		/						
			固定安装朝向	最大偏移角	不大于 15°		/						
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日											

卫生器具安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	排水栓与地漏的安装			第 7.2.1 条		/					
	2	卫生器具满水试验和通水试验			第 7.2.2 条		/					
一般项目	1	坐 标	单独器具		10		/					
			成排器具		5		/					
		标 高	单独器具		±15		/					
			成排器具		±10		/					
		器具水平度		2		/						
		器具垂直度		3		/						
	2	有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门			第 7.2.4 条		/					
	3	小便槽冲洗管，采用镀锌钢管或硬质塑料管及冲洗孔安装方向			第 7.2.5 条		/					
	4	卫生器具的支、托架安装、防腐			第 7.2.6 条		/					
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	卫生器具给水配件安装	第 7.3.1 条	/			
一般项目	1	给水 配件 安装 标高 允许 偏差 (mm)	大便器高、低水箱角阀及截止阀	±10	/		
			水嘴	±10	/		
			淋浴器喷头下沿	±15	/		
			浴盆软管淋浴器挂钩	±20	/		
	2	浴盆软管淋浴器挂钩的高度	第 7.3.3 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

卫生器具排水管道安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	器具受水口与立管, 管道与楼板接合				第 7.4.1 条		/				
	2	连接卫生器具的排水管道接口安装				第 7.4.2 条		/				
一般项目	1	排水 管道 安装 (mm)	横管 弯曲 度	每 1m 长		2		/				
				横管长度≤10m, 全长		<8		/				
				横管长度>10m, 全长		10		/				
			卫生器具的排水管口 及横支管的纵横坐标		单独器具		10		/			
					成排器具		5		/			
			卫生器具的接口标高		单独器具		±10		/			
					成排器具		±5		/			
			2	排水 管管 径和 最小 坡度	污水盆(池)管径 50mm		25‰		/			
	单、双格洗涤盆(池)管径 50mm				25‰		/					
	洗手盆、洗脸盆管径 32~50mm				20‰		/					
	浴盆管径 50mm				20‰		/					
	淋浴器管径 50mm				20‰		/					
	大便 器	高、低水箱管径 100mm			12‰		/					
		自闭式冲洗阀管径 100mm			12‰		/					
		拉管式冲洗阀管径 100mm			12‰		/					
	小便 器	手动、自闭式冲洗阀管径 40~50mm			20‰		/					
		自动冲洗水箱管径 40~50mm			20‰		/					
	化验盆(无塞)管径 40~50mm				25‰		/					
	净身器管径 40~50mm				20‰		/					
	饮水器管径 20~50mm		10~20‰		/							
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日										

室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	管道安装坡度			设计要求		/					
	2	补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置			设计要求		/					
	3	平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置			设计要求		/					
		调试及标志			第 8.2.3 条		/					
	4	蒸汽减压阀和管道及设备安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置			设计要求		/					
		调试及标志			第 8.2.4 条		/					
	5	方形补偿器制作			第 8.2.5 条		/					
	6	方形补偿器安装			第 8.2.6 条		/					
一般项目	1	热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置			设计要求		/					
	2	钢管 管道 焊口 尺寸 允许 偏差 (mm)	焊口平直度		管壁厚 10mm 以内	管壁厚 1/4	/					
			焊缝加强面	高度		+1	/					
				宽度			/					
		咬边	深度		<0.5	/						
			长度	连续长度		25	/					
				总长度(两侧)		<焊缝长度的 10%	/					
	3	采暖入口及分户计量入户装置安装			第 8.2.9 条		/					
	4	散热器支管长度超过 1.5m 时,应在支管上安装管卡			第 8.2.10 条		/					

室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	5	热水干管及蒸汽干管变径连接			第 8.2.11 条	/		
	6	管道干管上焊接垂直或水平分支管道			第 8.2.12 条	/		
	7	膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装 阀门			第 8.2.13 条	/		
	8	当采暖热媒为 110~130℃ 的高温水时， 管道可拆卸件应使用法兰			第 8.2.14 条	/		
	9	管道转弯			第 8.2.15 条	/		
	10	横管道 纵、横 方向弯 曲 (mm)	每 1m	管径≤100mm	1	/		
				管径>100mm	1.5	/		
			全长 (25m 以 上)	管径≤100mm	≥13	/		
				管径>100mm	≥25	/		
		立管垂直度 (mm)		每 1m	2	/		
				全长 (5m 以上)	≥10	/		
		弯管	椭圆率	管径≤100mm	10%	/		
				管径>100mm	8%	/		
			折皱不 平度 (mm)	管径≤100mm	4	/		
管径>100mm				5	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

室内供暖系统辅助设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1		水泵基础		设计要求		/						
	2		水泵试运转的轴承温升		设计要求		/						
	3		敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)水压 试验		第 4.4.3 条		/						
	4		热交换器水压试验		第 13.6.1 条		/						
	5		高温水循环泵和换热器的相对安装位置		第 13.6.2 条		/						
	6		壳管式热交换器的安装		第 13.6.3 条		/						
一般项目	1		水箱支架或底座安装		第 4.4.4 条		/						
	2		水箱溢流管和泄放管设置		第 4.4.5 条		/						
	3		立式水泵减振装置		第 4.4.6 条		/						
	4	给水 设备 安装 允许 偏差 (mm)	静 置 设 备	坐标		15		/					
				标高		±5		/					
				垂直度(每米)		5		/					
			离 心 式 水 泵	立式泵体垂直度(每米)		0.1		/					
				卧式泵体水平度(每米)		0.1		/					
				联 轴 器 同 心 度	轴向倾斜(每米)		0.8		/				
		径向移位			0.1		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

室内供暖系统散热器安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	散热器水压试验	第 8.3.1 条	/			
一 般 项 目	1	散热器组对	第 8.3.3 条	/			
	2	组对散热器的垫片	第 8.3.4 条	/			
	3	散热器安装	第 8.3.5 条	/			
	4	散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离	第 8.3.6 条	/			
	5	散热器安装允许偏差 (mm)	散热器背面与墙内表面距离	3	/		
			与窗中心线或设计定位尺寸	20	/		
散热器垂直度			3	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

室内供暖系统低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地面下敷设的盘管埋地	第 8.5.1 条	/		
	2	盘管水压试验	第 8.5.2 条	/		
	3	加热盘管弯曲的曲率半径	第 8.5.3 条	/		
一般项目	1	分、集水器规格及安装	设计要求	/		
	2	加热盘管安装	第 8.5.5 条	/		
	3	防潮层、防水层、隔热层、伸缩缝	设计要求	/		
	4	填充层混凝土强度	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

室内供暖系统试验与调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道水压试验	第 8.6.1 条	/		
	2	冲洗系统，清扫过滤器及除污器	第 8.6.2 条	/		
	3	系统试运行和调试	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

室内供暖系统防腐检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
一般项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道、金属支架和设备的防腐和涂漆	第 8.2.16 条	/		
	2	铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆	第 8.3.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

室内供暖系统绝热检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002			
一般项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	管道 及设备 保温允 许偏差 (mm)	厚度		+0.1 δ -0.05 δ		/				
			表面平整度	卷材		5		/			
				涂抹		10		/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	埋地管道覆土深度	第 9.2.1 条	/		
	2	给水管道不得直接穿越污染源	第 9.2.2 条	/		
	3	管道上可拆和易腐件, 不埋在土中	第 9.2.3 条	/		
	4	管井内安装与井壁的距离	第 9.2.4 条	/		
	5	管网水压试验	第 9.2.5 条	/		
	6	埋地管道的防腐	设计要求	/		
	7	管道的冲洗与消毒	第 9.2.7 条	/		
一般项目	1	管道和支架的涂漆	第 9.2.9 条	/		
	2	阀门、水表等安装位置	第 9.2.10 条	/		
	3	给水与污水管平行敷设的最小间距	第 9.2.11 条	/		
	4	铸铁管承插捻口连接的对口间隙	第 9.2.12 条	/		
		铸铁管沿直线敷设, 承插捻口连接的环型间隙	第 9.2.13 条	/		
		捻口用的油麻填料必须清洁, 填塞后应捻实	第 9.2.14 条	/		
		捻口用水泥强度应不低于 32.5MPa, 接口水泥应密实饱满	第 9.2.15 条	/		
		采用水泥捻口的给水铸铁管, 在安装地点有侵蚀性的地下水时, 应在接口处涂抹沥青防腐层	第 9.2.16 条	/		
	橡胶圈接口的埋地给水管道	第 9.2.17 条	/			

室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
一般项目	5	室外 给水 管道 安装 允许 偏差 (mm)	坐标	铸铁管	埋地	100	/				
					敷设在沟槽内	50	/				
				钢管、 塑料管、 复合管	埋地	100	/				
					敷设在沟槽内或 架空	40	/				
			标高	铸铁管	埋地	±50	/				
					敷设在地沟内	±30	/				
				钢管、 塑料管、 复合管	埋地	±50	/				
					敷设在地沟内或 架空	±30	/				
			水平 管纵 横向 弯曲	铸铁管	直段(25m 以上) 起点~终点	40	/				
				钢管、 塑料管、 复合管	直段(25m 以上) 起点~终点	30	/				
			施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
			监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

室外消火栓系统安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统水压试验	第 9.3.1 条	/		
	2	消防管道冲洗	第 9.3.2 条	/		
	3	消防水泵接合器和消火栓位置标识	第 9.3.3 条	/		
一般项目	1	室外消火栓和消防水泵接合器安装尺寸, 栓口安装高度允许偏差	±20mm	/		
	2	地下式消防水泵接合器、消火栓安装	第 9.3.5 条	/		
	3	阀门安装应方向正确, 启闭灵活	第 9.3.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	排水管道坡度符合设计要求、严禁无坡和倒坡		设计要求		/					
	2	灌水和通水试验		第 10.2.2 条		/					
一般项目	1	排水铸铁管的水泥捻口		第 10.2.4 条		/					
	2	排水铸铁管，除锈、涂漆		第 10.2.5 条		/					
	3	承插接口安装方向		第 10.2.6 条		/					
	4	混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口的要求		第 10.2.7 条		/					
	5	坐标	埋地	100	/						
			敷设在沟槽内	50	/						
		标高	埋地	±20	/						
			敷设在沟槽内	±20	/						
		水平管道 纵横向弯 曲	每 5m 长	10	/						
			全长(两井间)	30	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

室外排水管网排水管沟及井池检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	沟基的处理和井池的底板强度	设计要求	/		
	2	检查井、化粪池的底板及进、出水管 标高	设计要求	/		
一般项目	1	井、池的规格、尺寸和位置，砌筑、 抹灰质量	第 10.3.3 条	/		
	2	井盖标识、标高	第 10.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称						
施工单位				项目负责人				检验批容量						
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位						
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002						
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	平衡阀及调节阀规格、安装调试及标志			设计要求		/							
	2	直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固			设计要求		/							
	3	补偿器位置和预拉伸, 支架位置和构造			设计要求		/							
	4	检查井、入口管道布置方便操作维修			第 11.2.4 条		/							
	5	直埋管道及接口现场发泡保温处理			第 11.2.5 条		/							
一般项目	1	管道的坡度			设计要求		/							
	2	除污器构造、安装位置和方向			第 11.2.7 条		/							
	3	管道焊口			第 11.2.9 条 第 5.3.8 条		/							
	4	管道及管件焊接的焊缝表面质量			第 11.2.10 条		/							
	5	供热管道的供水管或蒸汽管			第 11.2.11 条		/							
	6	地沟内的管道安装位置			第 11.2.12 条		/							
	7	架空敷设的供热管道安装高度			第 11.2.13 条		/							
	8	防锈漆的厚度			第 11.2.14 条		/							
	9	室外 供热 管道 安装 允许 偏差 (mm)	坐标	敷设在沟槽内及架空		20		/						
				埋地		50		/						
			标高	敷设在沟槽内及架空		±10		/						
				埋地		±15		/						
			水平管 道纵、 横向弯 曲	每 1m	管径≤100mm		1		/					
					管径>100mm		1.5		/					
		全长(25m 以上)		管径≤100mm		≥13		/						
				管径>100mm		≥25		/						
		弯管	椭圆率	管径≤100mm		8%		/						
				管径>100mm		5%		/						
			褶皱不 平度	管径≤100mm		4		/						
				管径 125~200mm		5		/						
	管径 250~400mm			7		/								
	10	管道及设备 保温允许 偏差(mm)	厚度		+0.1 δ -0.05 δ		/							
			表面平整度	卷材	5		/							
涂抹				10		/								
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日												
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日												

室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	供热管道的水压试验	第 11.3.1 条	/		
	2	管道试压合格后冲洗	第 11.3.2 条	/		
	3	管道冲洗后通水、加热试运行和调试	第 11.3.3 条	/		
	4	水压试验时，试验管道上的阀门开启 状态，试验管道与非试验管道的隔断	第 11.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

建筑中水系统管道及辅助设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	中水水箱设置	第 12.2.1 条	/		
	2	中水给水管道装设，便器冲洗，绿化 浇洒、汽车冲洗	第 12.2.2 条	/		
	3	中水供水管道严禁与生活饮用水给水 管道连接	第 12.2.3 条	/		
	4	中水管道暗装要求	第 12.2.4 条	/		
一般项目	1	中水给水管道管材及配件	第 12.2.5 条	/		
	2	中水管道与其他管道平行、交叉铺设 的净距	第 12.2.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

游泳池水系统安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	游泳池给水配件材质，溢流槽、格栅 材质及安装要求	第 12.3.1 条	/		
	2	游泳池毛发聚集器材质及过滤网	第 12.3.2 条	/		
	3	游泳池地面冲洗排水流入池内措施	第 12.3.3 条	/		
一般项目	1	游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药 品溶解池、溶液池及定量投加设备的 耐腐蚀材料制作，输送溶液管道材质	第 12.3.4 条	/		
	2	游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、 投药管、溢流管、循环管和泄空管的 耐腐蚀材料制作	第 12.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

锅炉安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	锅炉设备基础验收	设计要求	/		
	2	非承压锅炉、燃汽锅炉、燃油锅炉的安装	第 13.2.2 条 第 13.2.3 条 第 13.2.4 条	/		
	3	锅炉、烘炉和试运行	第 13.5.1 条 第 13.5.2 条 第 13.5.3 条	/		
	4	排污阀及排污管安装	第 13.2.5 条	/		
	5	锅炉的水压试验	第 13.2.6 条	/		
	6	机械炉排冷态试运转试验	第 13.2.7 条	/		
	7	锅炉本体管道及管件焊接质量	第 13.2.8 条	/		
一般项目	1	锅炉煮炉时间	第 13.5.4 条	/		
	2	铸铁省煤器破损肋片数	第 13.2.12 条	/		
	3	锅炉本体安装	第 13.2.13 条	/		
	4	锅炉炉底风室及底座与基础	第 13.2.14 条	/		
	5	省煤器出入口处安装阀门及管道	第 13.2.15 条	/		
	6	电动调节阀安装	第 13.2.16 条	/		

锅炉安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	7	锅炉安装允许偏差 (mm)	坐标	10	/			
			标高	±5	/			
			中心线垂直度	卧式锅炉炉体全高	3	/		
				立式锅炉炉体全高	4	/		
	8	组装链条炉排安装允许偏差 (mm)	炉排中心位置	2	/			
			墙板的标高	±5	/			
			墙板的垂直度, 全高	3	/			
			墙板间两对角线的长度之差	5	/			
			墙板框的纵向位置	5	/			
			墙板顶面的纵向水平度	长度 1/1000, 且 ≥5	/			
			墙板间的距离	跨距 ≤2m	+3 0	/		
				跨距 >2m	+5 0	/		
			两墙板的顶面在同一水平面上相对高差	5	/			
			前轴、后轴的水平度	长度 1/1000	/			
			前轴和后轴和轴心线相对标高差	5	/			
			各轨道在同一水平面上的相对高差	5	/			
	相邻两轨道间的距离	±2	/					
	9	往复炉排安装允许偏差 (mm)	两侧板的相对标高	3	/			
			两侧板间距离	跨距 ≤2m	+3 0	/		
				跨距 >2m	+4 0	/		
两侧板的垂直度, 全高			3	/				
两侧板间对角线的长度之差			5	/				
炉排片的纵向间隙			1	/				
炉排两侧的间隙			2	/				
10	铸铁省煤器支架安装允许偏差 (mm)	支承架水平方向位置	3	/				
		支承架标高	0, -5	/				
		支承架纵、横向水平度 (每米)	1	/				
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	辅助设备基础验收	设计要求	/		
	2	风机试运转, 轴承温升	第 13. 3. 2 条	/		
	3	分汽缸、分水器、集水器的水压试验	第 13. 3. 3 条	/		
	4	敞口箱、罐满水试验, 密闭箱、罐水压试验	第 13. 3. 4 条	/		
	5	地下直埋油罐气密性试验	第 13. 3. 5 条	/		
	6	工艺管道水压试验	第 13. 3. 6 条	/		
	7	各种设备的操作通道净距	第 13. 3. 7 条	/		
	8	管道连接及仪表、阀门的安装	第 13. 3. 8 条	/		
	9	管道焊接质量	第 13. 3. 9 条	/		
一般项目	1	单斗式提升机安装	第 13. 3. 12 条	/		
	2	风机传动部位安全防护装置	第 13. 3. 13 条	/		
	3	手摇泵、注水器安装	第 13. 3. 15 条 第 13. 3. 17 条	/		
	4	水泵安装及试运转	第 13. 3. 14 条 第 13. 3. 16 条	/		
	5	除尘器安装	第 13. 3. 18 条	/		
	6	除氧器排汽管	第 13. 3. 19 条	/		
	7	软化水设备安装	第 13. 3. 20 条	/		
	8	管道及设备表面涂漆质量	第 13. 3. 22 条	/		

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	9	锅炉 辅助 设备 安装 允许 偏差 (mm)	送、引风机	坐标	10	/		
				标高	±5	/		
		各种静置设备 (各种容器、箱、 罐等)	坐标	15	/			
			标高	±5	/			
			垂直度(每米)	2	/			
		离 心 式 水 泵	泵体水平度(每米)		0.1	/		
			联轴器同 心度	轴向倾斜(每米)	0.8	/		
				径向位移	0.1	/		
		10	工艺 管道 安装 允许 偏差 (mm)	坐标	架空	15	/	
	地沟				10	/		
	标高			架空	±15	/		
				地沟	±10	/		
	水平管道纵、 横方向弯曲			DN≤100mm	2‰, 最大 50	/		
				DN>100mm	3‰, 最大 70	/		
	立管垂直			2‰, 最大 15	/			
	成排管道间距			3	/			
	交叉管的外壁或绝热层间距		10	/				
	11	管道及设备 保温允许 偏差(mm)	厚度		+0.1 δ -0.05 δ	/		
			表面平 整度	卷材	5	/		
				涂抹	10	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日						

安全附件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	锅炉和省煤器安全阀定压和调整	第 13.4.1 条	/		
	2	压力表刻度极限值、表盘直径	第 13.4.2 条	/		
	3	水位表安装	第 13.4.3 条	/		
	4	锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置	第 13.4.4 条	/		
	5	蒸汽锅炉安全阀、热水锅炉安全阀安装	第 13.4.5 条	/		
一般项目	1	压力表安装	第 13.4.6 条	/		
	2	测压仪表取源部件安装	第 13.4.7 条	/		
	3	温度计安装	第 13.4.8 条	/		
	4	温度计与压力表在同一管道上安装	第 13.4.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

换热站安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称										
施工单位				项目负责人				检验批容量										
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位										
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002										
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果							
	1		热交换器水压试验			第 13.6.1 条		/										
	2		高温水的循环水泵和换热器相对安装位置			第 13.6.2 条		/										
	3		壳管式热交换器安装			第 13.6.3 条		/										
一般项目	1		换热站内的循环泵、调节阀、减压器、疏水器、除污器、流量计等安装			第 13.6.5 条		/										
	2		送、引风机		坐标		10		/									
					标高		±5		/									
			设备 安装 允许 偏差 (mm)		各种 静置 设备		坐标		15		/							
							标高		±5		/							
					离心 式水 泵		垂直度(每米)		2		/							
							泵体水平度(每米)		0.1		/							
							联轴器 同心度		轴向倾斜(每米)		0.8		/					
									径向位移		0.1		/					
	3		坐标		架空		15		/									
					地沟		10		/									
					标高		架空		±15		/							
							地沟		±10		/							
			水平管道纵、横 方向弯曲		DN≤100mm		2‰, 最大 50		/									
					DN>100mm		3‰, 最大 70		/									
					立管垂直		2‰, 最大 15		/									
					成排管道间距		3		/									
	交叉管的外壁或绝热层间距		10		/													
	4		管道及设备 保温允许 偏差(mm)		厚度		+0.1 δ -0.05 δ		/									
					表面平整 度		卷材		5		/							
涂沫							10		/									
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日																
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日																

热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	锅炉火焰烘炉	第 13.5.1 条	/		
	2	烘炉结束后的炉墙	第 13.5.2 条	/		
	3	锅炉带负荷试运行，安全阀定压检验和调整	第 13.5.3 条	/		
一般项目	1	煮炉时间	第 13.5.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3.8 通风与空调分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称				施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

设备及管道附件试验记录

编号：

工程名称		系统名称	
施工单位		监理单位	
设备/管道 附件名称		试验日期	年 月 日
试验要求：			
型号、材质			
规格			
总数量			
试验数量			
公称或工作压力 (MPa)			
强度 试 验	试验压力 (MPa)		
	试验持续时间 (s)		
	试验压力降 (MPa)		
	渗漏情况		
	试验结论		
严 密 性 试 验	试验压力 (MPa)		
	试验持续时间 (s)		
	试验压力降 (MPa)		
	渗漏情况		
	试验结论		
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

冷热(却)水管道系统冲洗、排污记录

编号：

工程名称								分部工程		
试验依据								试验日期		年 月 日
管段 编号	材质	工作 介质	吹(冲)洗					脱脂		备注
			介质	压力	流速	吹(冲) 洗次数	鉴定	介质	鉴定	
试验情况及说明								试验结论		
签字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员			专业施工员		

凝结水系统充水试验记录

编号：

工程名称			管道材质	
依据标准			试验日期	年 月 日
管段编号	软管最大长度	管道坡度	充水检查情况	
试验经过及说明			试验结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

管材管件及阀门的清洗记录

编号：

工程名称								分部工程		
试验依据								试验日期		年 月 日
管段 编号	材质	工作 介质	吹(冲)洗					脱脂		备注
			介质	压力	流速	吹(冲) 洗次数	鉴定	介质	鉴定	
试验情况及说明								试验结论		
签字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员	

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

厨房和卫生间排烟(气)道工程质量检查验收记录表(1)

编号:

工程名称		验收部位		
施工单位		分包单位		
排烟(气)道 生产安装单位		排烟(气)道 项目负责人		
施工执行标准 名称及编号	《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T194-2018			
序号	检查验收项目	检查标准	检查评定情况	检查评定意见
1	检查进场产品标志	符合标准 9.1.1 条相关规定	企业名称; 制品标记; 制品生产日期	
2	检查进场出厂合格证	符合标准 9.1.2 条相关规定	合格证编号; 制品规格与数量; 出厂检测结果; 生产厂检验部门盖章, 检查人员签名盖章	
3	型式检验报告	符合标准 8.1、8.2 节相关规定	相关检验检测报告齐全	
4	烟道增强材料检查	符合标准 5.2.2 条相关规定	现场局部破损检查, 是否采用热镀锌电焊网和直径不小于 4mm 的钢筋	
5	现场外观检查	符合标准 6.1 节相关规定	表面光滑平直, 没有露钢丝网、蜂窝、麻面、裂缝, 拐角做成圆角或倒角	
6	现场尺寸偏差	符合标准 6.2 节相关规定	长度、最小流通截面积、壁厚、断面外廓尺寸、端面对角线差值、垂直度、平整度尺寸偏差在允许范围	
7	烟道安装质量	无破损、无缝隙、垂直度满足要求	无破损、无缝隙、垂直度满足要求	
8	现场防火止回阀	符合标准 5.3.2 条相关规定	相关出厂及检验检测报告齐全, 安装符合要求	
9	屋面出口	符合标准 5.3.4 条相关规定	屋面防倒灌风帽出口有效排气面积不应小于排气道有效流通截面积的 1.5 倍	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

注: 排烟(气)道水泥制品, 采用增强材料为热镀锌电焊网时使用, 执行标准为中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T194-2018, 中华人民共和国住房和城乡建设部发布。

厨房和卫生间排烟(气)道工程质量检查验收记录表(2)

编号：

工程名称		验收部位		
施工单位		分包单位		
排烟(气)道 生产安装单位		排烟(气)道 项目负责人		
施工执行标准 名称及编号	《玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道》JC/T854-2021			
序号	检查验收项目	检查标准	检查评定情况	检查评定意见
1	检查进场产品标志	符合标准第 9.1 节相关规定	产品标记、生产日期、生产单位名称等	
2	检查进场出厂合格证	符合标准第 9.2 节相关规定	合格证编号；生产单位名称；产品标记、数量与生产日期；出厂检验结果，生产单位质检部门签章	
3	现场外观检查	符合标准 7.2 节相关规定	排气管内外表面光滑平整，没有裸露纤维、塌陷等，流通截面、内拐角作成圆弧倒角符合要求，设置预留进气口位置，排气管道表面无贯通厚度的裂纹	
4	现场尺寸偏差	符合标准 7.3 节相关规定	长度、壁厚、横截面长短边、端面对角线差、外表面平整度的尺寸偏差	
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

注：排烟(气)道水泥制品，采用增强材料为玻璃纤维网时使用，执行标准为中华人民共和国建材行业标准《玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道》JC/T854-2021，中华人民共和国工业和信息化部发布。

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

水泵试运转记录

编号：

工程名称				分部工程			
部位、区、段							
依据标准							
连续运行时间		年 月 日 时 分至 时 分		环境温度(℃)			
设备型号及性能参数							
水泵型号		出厂编号		扬程(m)		流量(m ³ /h)	
电机型号		功率(kW)		额定电压(V)		额定电流(A)	
检查记录							
各固定连接部位是否有松动				压力表是否灵敏、准确、可靠			
盘动叶轮是否碰壳、转动不灵				盘车是否灵活			
电机绕组对地绝缘电阻(MΩ)				电机转向是否与泵的转向相符			
试运转记录							
轴承最高温度(℃)				电动机			
泵(机)		电动机		电压(V)	实测电流(A)		
允许	实测	允许	实测		A相	B相	C相
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

通风机、空调风机试运转记录

编号：

工程名称				子分部工程			
部位、区、段							
依据标准							
试运行时间		年 月 日 时 分至 时 分				环境温度(℃)	
设备型号及性能参数							
风机型号				出厂编号			
						额定转速 (r/min)	
额定风量(m³/h)				额定风压 (Pa)			
						噪声[dB(A)]	
电机型号				功率(kW)			
				额定电流(A)			
						额定电压(V)	
检查记录							
风机固定是否可靠、安全措施是否足够						润滑油是否正常	
盘动叶轮是否碰壳、转动不灵						传动皮带松紧程度是否适合	
电转绕组对地绝缘电阻(MΩ)						电机转向是否与风机转向相符	
试运转记录							
实测风量(m³/h)				实测风压 (Pa)			
						转速(r/min)	
运行电流(A)		A 相：		B 相：		C 相：	
						噪声[dB(A)]	
风机轴承最高温度 (℃)		允许				电机轴承最高温度 (℃)	
		实测					
						允许	
						实测	
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

冷却塔试运转记录

编号：

工程名称					分部工程					
部位、区、段										
依据标准										
连续运行时间		年 月 日 时 分至 时 分					环境温度(℃)			
设备型号及性能参数										
冷却塔型号				出厂编号				噪声[dB(A)]		
电机型号				功率(kW)				额定电压(V)		额定电流(A)
冷却塔检查记录										
冷却塔固定是否牢固							风机盘动是否灵活			
电机绕组对地绝缘电阻(MΩ)							风叶旋转方向是否正确			
试运转记录										
轴承最高温度(℃)					电动机					噪声 [dB(A)]
泵(机)		电动机			电压 (V)	实测电流(A)				
允许	实测	允许	实测	A相		B相	C相			
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员			专业施工员		

防火(排烟)阀试验记录

编号：

工程名称				系统名称		
依据标准				试验日期	年 月 日	
编号	安装部位、区、段	风阀型号	手动试验	电动试验	输出信号	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员		专业施工员	

风机盘管检查记录

编号：

工程名称					子分部工程					
部位、区、段										
依据标准										
规范和要求		系统工作压力(MPa)			试验压力(MPa)			试验时间		
								年 月 日		
序号	型号	出厂 编号	水压试验		电机测试					检查结果
			压力 (MPa)	时间 (min)	绝缘 电阻 (MΩ)	电压 (V)	运行电流(A)			
							高	中	低	
签字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员	

制冷机组试运行调试记录

编号:

工程名称		系统名称																		
部位、区、段		制冷机组机身编号																		
依据标准		制冷剂																		
日期	年 月 日	蒸发器				冷凝器				压缩机				电动机						
序号	时间	制冷剂		冷冻水		制冷剂		冷冻水		压力 (MPa)		温度 (°C)		轴承温度 (°C)		润滑油		电压 (V)	电流 (A)	温升 (°C)
		压力 (kPa)	温度 (°C)	压力 (MPa)	温度 (°C)	压力 (kPa)	温度 (°C)	进	出	进	出	进	出	进	出	油位	吸入 (kPa)	排出 (kPa)		
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人				项目专业质量检查员				专业施工员									

冷热(却)水管道、设备隐蔽前强度试验和严密性试验记录

编号:

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)			试验介质		年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力(MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降(MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力(MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降(MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理：					
操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

冷热(却)水管道系统分区(层)强度试验和严密性试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理：					
操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

冷热(却)水管道安装完毕后的强度试验和严密性试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理：					
操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

敞口水箱(罐)等的满水试验记录

编号：

工程名称				分部工程		
部位、区、段				试验日期	年 月 日	
依据标准						
名称、型号、规格		水箱深度	满水深度	试验持续时间(h)	试验情况及结果	
试验经过及说明				试验结论		
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员	专业施工员

密闭水箱(罐)等的水压试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理：					
操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

制冷系统气密性、充制冷剂及吹污试验记录

编号：

工程名称		试验时间	年 月 日	
试验项目		试验部位		
依据标准				
设备、管段 编号	气 密 性 试 验			
	试验介质	试验压力(MPa)	稳压时间	试验结果
设备、管段 编号	真 空 试 验			
	设计真空度(kPa)	试验真空度(kPa)	稳压时间	试验结果
设备、管段 编号	充制冷剂检漏试验(制冷剂名称:)			
	充制冷剂压力(MPa)	检漏仪器	补漏位置	试验结果
设备、管段 编号	吹 污 试 验			
	吹污介质	检验压力(MPa)	吹污时间(min)	试验结果
试验结果				
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

风管强度及严密性试验记录

编号：

工程名称		试验日期	年 月 日		
施工单位		监理单位			
系统名称		工作压力 (Pa)			
系统总面积 (m ²)		试验压力 (Pa)			
试验总面积 (m ²)		系统检测分段数			
检测区段图示：		分段实测数值			
		序号	分段表面积 (m ²)	试验压力 (Pa)	实际漏风量 (m ³ /h)
		系统允许漏风量 (m ³ /m ² ·h)		实测系统漏风量 (m ³ /m ² ·h)	
检测结论：					
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员		

制冷系统气密性试验记录

编号：

工程名称		试验时间		
施工单位		监理单位		
试验项目		试验部位		
管道编号	气 密 性 试 验			
	试验介质	试验压力(MPa)	停压时间	试验结果
管道编号	真 空 试 验			
	设计真空度(kPa)	试验真空度(kPa)	试验时间	试验结果
管道编号	充 注 制 冷 剂 检 漏 试 验			
	充注制冷剂压力(MPa)	检漏仪器	补漏位置	试验结果
试验结论：				
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员	

现场组装除尘器、空调机漏风检测记录

编号：

工程名称		分部工程	
施工单位		监理单位	
分项工程		检测日期	
设备名称		型号规格	
总风量 (m ³ /h)		允许漏风率 (%)	
工作压力 (Pa)		测试压力 (Pa)	
允许漏风量 (m ³ /h)		实测漏风量 (m ³ /h)	
检测记录：			
检测结论：			
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

洁净室洁净度测试记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程			
系统编号			洁净室级别		日期	年 月 日
仪器型号			仪器编号			
高效 过 滤 器	型号			数量		
	测试内容					
室内 洁 净 度	室内洁净面积(m²)		实测洁净室等级			
评 定 意 见						
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

各房间室内风量、温度测试记录

编号：

工程名称				
施工单位		测试日期	年 月 日	
系统名称		系统位置		
项目 房间 (测点)编号	风量(m³ /h)			所在房间室内温度 (℃)
	设计风量(Q _设)	实际风量(Q _实)	相对差	
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员		专业施工员

管网风量平衡记录

编号：

工程名称										
施工单位						测试日期		年 月 日		
系统名称						系统位置				
测点 编号	风管 规格 (mm×mm)	断面积 (m²)	平均风压 (Pa)			风速 (m/s)	风量 (m³ /h)		相对差	使用 仪器 编号
			动压	静压	全压		设计 (Q _设)	实际 (Q _实)		
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员				专业施工员			

空调水系统流量测试记录

编号：

工程名称				系统名称	
依据标准					
测试部位	水流量实测值 (m³ /h)	设计水流量值 (m³ /h)	实测值与设计值 相对偏差 (%)	测试日期	
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

空气净化系统检测记录

编号：

工程名称			分部(子分部) 工程			
系统编号			洁净室级别		日期	年 月 日
仪器型号			仪器编号			
高效 过 滤 器	型号			数量		
	测试内容					
室内 洁 净 度	室内洁净面积(m²)		实测洁净室等级			
评 定 意 见						
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

防排烟系统联合试运行记录

编号：

工程名称				试运行时间			
试运行项目				试运行楼层			
风道类别				风机类别型号			
电源型式				防火(风)阀类别			
序号	风口尺寸	风速(m/s)	风量(m³/h)		相对差	风压(Pa)	
			设计风量(Q _设)	实测风量(Q _实)			
结论							
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

通水试验记录

编号：

工程名称		试验日期	年 月 日
施工单位		监理单位	
试验项目		试验部位	
试验系统简述及试验要求：			
试验记录：			
试验结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

冲(吹)洗试验记录

编号:

工程名称		试验日期	年 月 日
施工单位		监理单位	
试验项目		试验介质	
试验要求:			
试验记录:			
试验结论:			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

系统非设计满负荷联合试运转与调试记录

编号:

工程名称	
施工单位	
安装时间	
系统名称	系统所在位置
调试时间	从 年 月 日 时 至 年 月 日 时
风机全压 (Pa)	实测风机全压 (Pa)
联动试运转及调试情况：	
试运转及调试结论：	
签字栏	专业监理工程师
	项目专业质量检查员
	专业施工员

四、施工质量验收文件(C7)

____ 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

风管与配件产成品检验批质量验收记录

(金属风管)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管强度与严密性工艺检测	第 4.2.1 条	/		
	2	钢板风管性能及厚度	第 4.2.3 条 第 1 款	/		
	3	铝板与不锈钢板性能及厚度	第 4.2.3 条 第 1 款	/		
	4	风管的连接	第 4.1.5 条 第 4.2.3 条 第 2 款	/		
	5	风管的加固	第 4.2.3 条 第 3 款	/		
	6	防火风管	第 4.2.2 条	/		
	7	净化空调系统风管	第 4.1.7 条 第 4.2.7 条	/		
	8	镀锌钢板不得焊接	第 4.1.5 条	/		
一般项目	1	法兰风管	第 4.3.1 条 第 1 款	/		
	2	无法兰风管	第 4.3.1 条 第 2 款	/		
	3	风管的加固	第 4.3.1 条 第 3 款	/		
	4	焊接风管	第 4.3.1 条第 1 款第 3、4、6 项	/		
	5	铝板或不锈钢板风管	第 4.3.1 条 第 1 款第 8 项	/		
	6	圆形弯管	第 4.3.5 条	/		
	7	矩形风管导流片	第 4.3.6 条	/		
	8	风管变径管	第 4.3.7 条	/		
	9	净化空调系统风管	第 4.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管与配件产成品检验批质量验收记录

(非金属风管)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管强度与严密性工艺检测	第 4.2.1 条	/		
	2	硬聚氯乙烯风管材质、性能及厚度	第 4.2.4 条 第 2 款第 1 项	/		
	3	玻璃钢风管材质、性能及厚度	第 4.2.4 条 第 3 款第 1 项	/		
	4	硬聚氯乙烯风管的连接与加固	第 4.2.4 条第 2 款第 2、3 项	/		
	5	玻璃钢风管的连接与加固	第 4.2.4 条第 3 款第 2、3、4 项	/		
	6	砖、混凝土建筑风道	第 4.2.4 条 第 4 款	/		
	7	织物布风管	第 4.2.4 条 第 5 款	/		
一般项目	1	硬聚氯乙烯风管	第 4.3.2 条 第 1 款	/		
	2	有机玻璃钢风管	第 4.3.2 条 第 2 款	/		
	3	无机玻璃钢风管	第 4.3.2 条 第 3 款	/		
	4	砖、混凝土建筑风道	第 4.3.2 条 第 4 款	/		
	5	圆形弯管	第 4.3.5 条	/		
	6	矩形风管导流片	第 4.3.6 条	/		
	7	风管变径管	第 4.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管与配件产成品检验批质量验收记录

(复合材料风管)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管强度与严密性工艺检测	第 4.2.1 条	/		
	2	复合材料风管材质、性能及厚度	第 4.2.6 条 第 1 款	/		
	3	铝箔复合材料风管	第 4.2.6 条 第 2 款	/		
	4	夹芯彩钢板风管	第 4.2.6 条 第 3 款	/		
一般项目	1	风管及法兰	第 4.3.3 条 第 1 款	/		
	2	双面铝箔复合绝热材料风管	第 4.3.3 条 第 2 款	/		
	3	铝箔玻璃纤维板风管	第 4.3.3 条 第 3 款	/		
	4	机制玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合板 风管	第 4.3.3 条 第 4 款	/		
	5	圆形弯管制作	第 4.3.5 条	/		
	6	矩形风管导流片	第 4.3.6 条	/		
	7	风管变径管	第 4.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	外购部件验收	第 5.2.1 条 第 5.2.2 条	/		
	2	各类风阀验收	第 5.2.3 条	/		
	3	防火阀、排烟阀(口)	第 5.2.4 条	/		
	4	防爆风阀	第 5.2.5 条	/		
	5	消声器、消声弯管	第 5.2.6 条	/		
	6	防排烟系统柔性短管	第 5.2.7 条	/		
一般项目	1	风管部件及法兰规定	第 5.3.1 条	/		
	2	各类风阀验收	第 5.3.2 条	/		
	3	各类风罩	第 5.3.3 条	/		
	4	各类风帽	第 5.3.4 条	/		
	5	各类风口	第 5.3.5 条	/		
	6	消声器与消声静压箱	第 5.3.6 条	/		
	7	柔性短管	第 5.3.7 条	/		
	8	空气过滤器及框架	第 5.3.8 条	/		
	9	电加热器	第 5.3.9 条	/		
	10	检查门	第 5.3.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(送风系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管内严禁其他管线穿越	第 6.2.3 条	/		
	4	高于 60℃ 风管系统	第 6.2.4 条	/		
	5	风管部件安装	第 6.2.7 条第 1、 3、4、5 款	/		
	6	风口的安装	第 6.2.8 条	/		
	7	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
	8	病毒实验室风管安装	第 6.2.12 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	含凝结水或其他液体风管	第 6.3.3 条	/		
	4	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	5	非金属风管安装	第 6.3.6 条 第 1、2、3 款	/		
	6	复合材料风管安装	第 6.3.7 条	/		
	7	风阀的安装	第 6.3.8 条 第 1、2、3 款	/		
	8	排风口、吸风罩(柜)安装	第 6.3.9 条	/		
	9	风帽安装	第 6.3.10 条	/		
	10	消声器及静压箱安装	第 6.3.11 条	/		
	11	风管内过滤器安装	第 6.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(排风系统)

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙	第 6.2.2 条	/		
	3	风管安装规定	第 6.2.3 条	/		
	4	高于 60℃ 风管系统	第 6.2.4 条	/		
	5	风管部件安装	第 6.2.7 条第 1、 3、4、5 款	/		
	6	风口的安装	第 6.2.8 条	/		
	7	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
	8	住宅排气管道安装	第 6.2.11 条	/		
	9	病毒实验室风管安装	第 6.2.12 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	含凝结水风管	第 6.3.3 条	/		
	4	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	5	非金属风管安装	第 6.3.6 条	/		
	6	复合材料风管安装	第 6.3.7 条	/		
	7	风阀的安装	第 6.3.8 条	/		
	8	排风口、吸风罩(柜)的安装	第 6.3.9 条	/		
	9	风帽安装	第 6.3.10 条	/		
	10	风管内过滤器安装	第 6.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(防、排烟系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管安装规定	第 6.2.3 条	/		
	4	高于 60℃ 风管系统	第 6.2.4 条	/		
	5	风管部件排烟阀安装	第 6.2.7 条 第 1、5 款	/		
	6	正压风口的安装	第 6.2.8 条	/		
	7	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
	8	柔性短管必须为不燃材料	第 5.2.7 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	4	防、排烟风阀的安装	第 6.3.8 条 第 2、3 款	/		
	5	风口安装	第 6.3.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(除尘系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管安装规定	第 6.2.3 条	/		
	4	高于 60℃ 风管系统	第 6.2.4 条	/		
	5	集中式真空吸尘系统安装	第 6.2.6 条	/		
	6	风管部件安装	第 6.2.7 条第 1、 2、3、5 款	/		
	7	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条第 1、 2、3、4、7 款	/		
	3	除尘系统风管	第 6.3.3 条	/		
	4	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	5	风阀的安装	第 6.3.8 条	/		
	6	排风口, 吸风罩(柜)的安装	第 6.3.9 条	/		
	7	风帽的安装	第 6.3.10 条	/		
	8	安装管内过滤器	第 6.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(舒适性空调风系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管内严禁其他管线穿越	第 6.2.3 条	/		
	4	风管部件安装	第 6.2.7 条 第 1、3、5 款	/		
	5	风口的安装	第 6.2.8 条	/		
	6	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
	7	病毒实验室风管安装	第 6.2.12 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	4	非金属风管安装	第 6.3.6 条 第 1、2、4 款	/		
	5	复合材料风管安装	第 6.3.7 条	/		
	6	风阀的安装	第 6.3.8 条 第 1 款	/		
	7	消声器及消声弯管	第 6.3.11 条	/		
	8	风管过滤器安装	第 6.3.12 条	/		
	9	风口的安装	第 6.3.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(恒温恒湿空调风系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管内严禁其他管线穿越	第 6.2.3 条	/		
	4	高于 60℃ 风管系统	第 6.2.4 条	/		
	5	风管及部件安装	第 6.2.7 条第 1、 3、4、5 款	/		
	6	风口的安装	第 6.2.8 条	/		
	7	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
	8	病毒实验室风管安装	第 6.2.12 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	4	非金属风管安装	第 6.3.6 条 第 1、2 款	/		
	5	复合材料风管安装	第 6.3.7 条	/		
	6	风阀的安装	第 6.3.8 条 第 1、2 款	/		
	7	消声器及静压箱安装	第 6.3.11 条	/		
	8	风管过滤器安装	第 6.3.12 条	/		
	9	风口的安装	第 6.3.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(净化空调风系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管安装规定	第 6.2.3 条	/		
	4	净化系统风管安装	第 6.2.5 条	/		
	5	风管部件安装	第 6.2.7 条 第 1、3、5 款	/		
	6	风管严密性检验	第 6.2.9 条 第 2 款	/		
	7	病毒实验室空调风管安装	第 6.2.12 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	4	非金属风管安装	第 6.3.6 条	/		
	5	复合材料风管安装	第 6.3.7 条	/		
	6	风阀的安装	第 6.3.8 条 第 1 款	/		
	7	消声器及消声弯管	第 6.3.11 条	/		
	8	风管过滤器安装	第 6.3.12 条	/		
	9	风口的安装	第 6.3.13 条	/		
	10	洁净室(区)内风口安装	第 6.3.14 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(地下人防系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管支、吊架安装	第 6.2.1 条	/		
	2	风管穿越防火、防爆墙体或楼板	第 6.2.2 条	/		
	3	风管内严禁其他管线穿越	第 6.2.3 条	/		
	4	风管及部件安装	第 6.2.7 条第 1、 3、4、5 款	/		
	5	风口的安装	第 6.2.8 条	/		
	6	风管严密性检验	第 6.2.9 条	/		
	7	人防染毒区焊接风管安装	第 6.2.10 条	/		
一般项目	1	风管的支、吊架	第 6.3.1 条	/		
	2	风管系统的安装	第 6.3.2 条	/		
	3	柔性短管安装	第 6.3.5 条	/		
	4	风阀的安装	第 6.3.8 条第 1、 2、3、5 款	/		
	5	消声器及静压箱安装	第 6.3.11 条	/		
	6	风管过滤器安装	第 6.3.12 条	/		
	7	风口的安装	第 6.3.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风管系统安装检验批质量验收记录

(真空吸尘系统)

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	吸尘系统管道安装材料	第 6.2.6 条 第 1 款	/		
	2	吸尘系统管道接口	第 6.2.6 条 第 2 款	/		
	3	吸尘系统管道弯管	第 6.2.6 条 第 3 款	/		
	4	吸尘系统管道三通	第 6.2.6 条 第 4 款	/		
	5	吸尘机组安装	第 6.2.6 条 第 5 款	/		
一般项目	1	系统安装坡度	第 6.3.4 条 第 1 款	/		
	2	吸尘嘴安装	第 6.3.4 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录

(通风系统)

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风机及风机箱的安装	第 7.2.1 条	/		
	2	通风机安全措施	第 7.2.2 条	/		
	3	空气热回收装置的安装	第 7.2.4 条	/		
	4	除尘器的安装	第 7.2.6 条	/		
	5	静电式空气净化装置安装	第 7.2.10 条	/		
	6	电加热器的安装	第 7.2.11 条	/		
	7	过滤吸收器的安装	第 7.2.12 条	/		
一般项目	1	风机及风机箱的安装	第 7.3.1 条	/		
	2	风幕机的安装	第 7.3.2 条	/		
	3	空气过滤器的安装	第 7.3.5 条	/		
	4	蒸汽加湿器安装	第 7.3.6 条	/		
	5	空气热回收器的安装	第 7.3.8 条	/		
	6	除尘器安装	第 7.3.11 条	/		
	7	现场组装静电除尘器的安装	第 7.3.12 条	/		
	8	现场组装布袋除尘器的安装	第 7.3.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录

(舒适空调系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风机及风机箱的安装	第 7.2.1 条	/		
	2	通风机安全措施	第 7.2.2 条	/		
	3	单元式与组合式空调机组	第 7.2.3 条	/		
	4	空气热回收装置的安装	第 7.2.4 条	/		
	5	空调末端设备安装	第 7.2.5 条	/		
	6	静电式空气净化装置安装	第 7.2.10 条	/		
	7	电加热器的安装	第 7.2.11 条	/		
	8	过滤吸收器的安装	第 7.2.12 条	/		
一般项目	1	风机及风机箱的安装	第 7.3.1 条	/		
	2	风幕机的安装	第 7.3.2 条	/		
	3	单元式空调机组的安装	第 7.3.3 条	/		
	4	组合式空调机组、新风机组安装	第 7.3.4 条	/		
	5	空气过滤器的安装	第 7.3.5 条	/		
	6	蒸汽加湿器的安装	第 7.3.6 条	/		
	7	紫外线、离子空气净化装置的安装	第 7.3.7 条	/		
	8	空气热回收器的安装	第 7.3.8 条	/		
	9	风机盘管机组的安装	第 7.3.9 条	/		
	10	变风量、定风量末端装置的安装	第 7.3.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录

(恒温恒湿空调系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风机及风机箱的安装	第 7.2.1 条	/		
	2	通风机安全措施	第 7.2.2 条	/		
	3	单元式与组合式空调机组	第 7.2.3 条	/		
	4	空气热回收装置的安装	第 7.2.4 条	/		
	5	空调末端设备安装	第 7.2.5 条	/		
	6	静电式空气净化装置安装	第 7.2.10 条	/		
	7	电加热器的安装	第 7.2.11 条	/		
一般项目	1	风机及风机箱的安装	第 7.3.1 条	/		
	2	单元式空调机组的安装	第 7.3.3 条	/		
	3	组合式空调机组、新风机组安装	第 7.3.4 条	/		
	4	空气过滤器的安装	第 7.3.5 条	/		
	5	蒸汽加湿器安装	第 7.3.6 条	/		
	6	空气热回收器的安装	第 7.3.8 条	/		
	7	变风量、定风量末端装置的安装	第 7.3.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录

(洁净室(区)空调系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风机及风机箱的安装	第 7.2.1 条	/		
	2	通风机安全措施	第 7.2.2 条	/		
	3	单元式与组合式空调机组	第 7.2.3 条	/		
	4	空气热回收装置的安装	第 7.2.4 条	/		
	5	高效过滤器安装	第 7.2.7 条	/		
	6	空气过滤器单元 (FFU) 安装	第 7.2.8 条	/		
	7	洁净层流罩的安装	第 7.2.9 条	/		
	8	电加热器的安装	第 7.2.11 条	/		
一般项目	1	风机及风机箱的安装	第 7.3.1 条	/		
	2	组合式空调机组、新风机组安装	第 7.3.4 条	/		
	3	空气过滤器的安装	第 7.3.5 条	/		
	4	蒸汽加湿器的安装	第 7.3.6 条	/		
	5	紫外线、离子空气净化装置的安装	第 7.3.7 条	/		
	6	空气热回收器的安装	第 7.3.8 条	/		
	7	洁净室空气净化设备安装	第 7.3.14 条	/		
	8	装配式洁净室的安装	第 7.3.15 条	/		
	9	空气吹淋室的安装	第 7.3.16 条	/		
	10	高效过滤器与层流罩的安装	第 7.3.17 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

空调制冷机组及系统安装检验批质量验收记录

(制冷机组及辅助设备)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	制冷设备与附属设备安装	第 8.2.1 条	/		
	2	直膨表冷器的安装	第 8.2.3 条	/		
	3	燃油系统的安装	第 8.2.4 条	/		
	4	燃气系统的安装	第 8.2.5 条	/		
	5	制冷设备的严密性试验及试运行	第 8.2.6 条	/		
	6	氨制冷机安装	第 8.2.8 条	/		
	7	多联机空调(热泵)系统安装	第 8.2.9 条	/		
	8	空气源热泵机组的安装	第 8.2.10 条	/		
	9	吸收式制冷机组安装	第 8.2.11 条	/		
一般项目	1	制冷及附属设备安装	第 8.3.1 条	/		
	2	模块式冷水机组安装	第 8.3.2 条	/		
	3	多联机及系统安装	第 8.3.6 条	/		
	4	空气源热泵的安装	第 8.3.7 条	/		
	5	燃油泵与载冷剂泵的安装	第 8.3.8 条	/		
	6	吸收式制冷机组的安装	第 8.3.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

空调制冷机组及系统安装检验批质量验收记录

(制冷剂管道系统)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	制冷剂管道安装	第 8.2.7 条	/		
	2	氨制冷机管路安装	第 8.2.8 条	/		
	3	多联机系统安装	第 8.2.9 条	/		
	4	制冷剂管路试压	第 8.2.2 条	/		
	5	空气源热泵的安装	第 8.2.10 条 第 3 款	/		
一般项目	1	制冷系统管路及管件安装	第 8.3.3 条	/		
	2	阀门安装	第 8.3.4 条	/		
	3	制冷系统吹扫	第 8.3.5 条	/		
	4	多联机及系统安装	第 8.3.6 条 第 4 款	/		
	5	燃油泵与载冷剂泵的安装	第 8.3.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

空调水系统安装检验批质量验收记录

(水泵及附属设备)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统的管材与配件验收	第 9.2.1 条	/		
	2	阀门的检验, 试压	第 9.2.4 条 第 1 款	/		
	3	水泵、冷却塔安装	第 9.2.6 条	/		
	4	水箱, 集水器, 分水器安装	第 9.2.7 条	/		
	5	蓄能储槽安装	第 9.2.8 条	/		
	6	地源热泵换热器安装	第 9.2.9 条	/		
一般项目	1	现场设备的焊接	第 9.3.2 条 第 3 款	/		
	2	风机盘管, 冷排管等设备管道连接	第 9.3.7 条	/		
	3	附属设备安装	第 9.3.10 条	/		
	4	冷却塔安装	第 9.3.11 条	/		
	5	水泵及附属设备安装	第 9.3.12 条	/		
	6	水箱、集水器、分水器、膨胀水箱等 安装	第 9.3.13 条	/		
	7	地源热泵换热器安装	第 9.3.15 条	/		
	8	地表水换热器安装	第 9.3.16 条	/		
	9	蓄能系统设备安装	第 9.3.17 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

空调冷热(冷却)水系统安装检验批质量验收记录

(金属管道)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统的管材与配件验收	第 9.2.1 条	/		
	2	管道的连接安装	第 9.2.2 条 第 2、3、5 款	/		
	3	隐蔽管道的验收	第 9.2.2 条 第 1 款	/		
	4	系统的冲洗、排污	第 9.2.2 条 第 4 款	/		
	5	系统的试压	第 9.2.3 条	/		
	6	阀门的安装	第 9.2.4 条	/		
	7	阀门的检验, 试压	第 9.2.4 条 第 1 款	/		
	8	管道补偿器安装及固定支架	第 9.2.5 条	/		
一般项目	1	管道的焊接	第 9.3.2 条	/		
	2	管道的螺纹连接	第 9.3.3 条	/		
	3	管道的法兰连接	第 9.3.4 条	/		
	4	钢制管道的安装	第 9.3.5 条	/		
	5	沟槽式连接管道的安装	第 9.3.6 条	/		
	6	风机盘管, 冷排管等设备管道连接	第 9.3.7 条	/		
	7	金属管道的支、吊架	第 9.3.8 条	/		
	8	阀门及其他部件的安装	第 9.3.10 条	/		
	9	补偿器安装	第 9.3.14 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录

(塑料管道)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统的管材与配件验收	第 9.2.1 条	/		
	2	管道的连接安装	第 9.2.2 条 第 2、3、5 款	/		
	3	隐蔽管道的验收	第 9.2.2 条 第 1 款	/		
	4	系统的冲洗、排污	第 9.2.2 条 第 4 款	/		
	5	系统的试压	第 9.2.3 条	/		
	6	阀门的安装	第 9.2.4 条	/		
	7	阀门的检验, 试压	第 9.2.4 条 第 1 款	/		
	8	管道补偿器安装及固定支架	第 9.2.5 条	/		
	9	地源热泵换热器安装	第 9.2.9 条	/		
一般项目	1	塑料管道的焊、连接	第 9.3.1 条	/		
	2	管道的法兰连接	第 9.3.4 条	/		
	3	管道的安装	第 9.3.5 条 第 1、3、4 款	/		
	4	塑料管道支架的安装	第 9.3.9 条	/		
	5	阀门及其他部件的安装	第 9.3.10 条	/		
	6	补偿器安装	第 9.3.14 条	/		
	7	地源热泵换热器汇集管安装	第 9.3.15 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

防腐与绝热施工检验批质量验收记录

(风管系统与设备)

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防腐涂料的验证	第 10.2.1 条	/		
	2	绝热材料规定	第 10.2.2 条	/		
	3	绝热材料复验规定	第 10.2.3 条	/		
	4	洁净室内风管绝热材料规定	第 10.2.4 条	/		
一般项目	1	防腐涂层质量	第 10.3.1 条	/		
	2	空调设备、部件油漆或绝热	第 10.3.2 条	/		
	3	绝热层施工	第 10.3.3 条	/		
	4	风管橡塑绝热材料施工	第 10.3.4 条	/		
	5	风管绝热层保温钉固定	第 10.3.5 条	/		
	6	防潮层的施工与绝热胶带固定	第 10.3.7 条	/		
	7	绝热涂料	第 10.3.8 条	/		
	8	金属保护壳的施工	第 10.3.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防腐与绝热施工检验批质量验收记录

(管道系统与设备)

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防腐涂料的验证	第 10.2.1 条	/		
	2	绝热材料规定	第 10.2.2 条	/		
	3	绝热材料复验规定	第 10.2.3 条	/		
	4	洁净室内风管绝热材料规定	第 10.2.4 条	/		
一般项目	1	防腐涂层质量	第 10.3.1 条	/		
	2	空调设备、部件油漆或绝热	第 10.3.2 条	/		
	3	绝热层施工	第 10.3.3 条	/		
	4	风管橡塑绝热材料施工	第 10.3.4 条	/		
	5	管道玻璃棉与岩棉绝热	第 10.3.6 条	/		
	6	防潮层的施工与绝热胶带固定	第 10.3.7 条	/		
	7	绝热涂料	第 10.3.8 条	/		
	8	金属保护壳的施工	第 10.3.9 条	/		
	9	管道色标	第 10.3.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统的冲洗、排污	第 9.2.2 条 第 4 款	/		
一般项目	1	管道的螺纹连接	第 9.3.3 条	/		
	2	管道的安装	第 9.3.5 条 第 1 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

工程系统调试检验批质量验收记录

(单机试运行及调试)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	通风机、空调机组单机试运转及调试	第 11.2.2 条 第 1 款	/		
	2	水泵单机试运转及调试	第 11.2.2 条 第 2 款	/		
	3	冷却塔单机试运转及调试	第 11.2.2 条 第 3 款	/		
	4	制冷机组单机试运转及调试	第 11.2.2 条 第 4 款	/		
	5	多联式空调(热泵)机组系统	第 11.2.2 条 第 5 款	/		
	6	电控防、排烟阀的动作试验	第 11.2.2 条 第 6 款	/		
	7	变风量末端装置的试运转及调试	第 11.2.2 条 第 7 款	/		
	8	蓄能设备运行	第 11.2.2 条 第 8 款	/		
一般项目	1	风机盘管机组风量	第 11.3.1 条 第 1 款	/		
	2	风机、空调机组噪声	第 11.3.1 条 第 2 款	/		
	3	水泵的安装	第 11.3.1 条 第 3 款	/		
	4	冷却塔的调试	第 11.3.1 条 第 4 款	/		
	5	设备监控设备的调试	第 11.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

工程系统调试检验批质量验收记录

(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统总风量	第 11.2.3 条 第 1 款	/		
	2	变风量系统调试	第 11.2.3 条 第 2 款	/		
	3	冷(热)水系统调试	第 11.2.3 条 第 3 款	/		
	4	制冷(热泵)机组调试	第 11.2.3 条 第 4 款	/		
	5	地源(水源)热泵调试	第 11.2.3 条 第 5 款	/		
	6	空调区域的温度与湿度调试	第 11.2.3 条 第 6 款	/		
	7	防、排烟系统调试	第 11.2.4 条	/		
	8	净化空调风量、压差调试	第 11.2.5 条	/		
	9	蓄能空调系统的运行调试	第 11.2.6 条	/		
一般项目	10	空调正常运行不少于 8h	第 11.2.7 条	/		
	1	系统风口风量平衡	第 11.3.2 条 第 1 款	/		
	2	系统设备动作协调	第 11.3.2 条 第 2 款	/		
	3	湿式除尘与淋洗水系统调试	第 11.3.2 条 第 3 款	/		
	4	空调水系统调试	第 11.3.3 条 第 1~3 款	/		
	5	空调风系统调试	第 11.3.3 条 第 4~7 款	/		
	6	蓄能空调系统调试	第 11.3.4 条	/		
7		系统自控设备的调试	第 11.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

3.9 建筑电气分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称				施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

均压环隐蔽验收记录

编号：

工程名称				隐检项目	
隐蔽部位				隐蔽日期	年 月 日
施工质量情况				隐检内容(简图及说明)	
验收意见					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

直接埋地电缆隐蔽验收记录

编号：

工程名称		分部工程	
隐蔽部位		日 期	年 月 日
内容： 1. 电缆规格型号： 2. 位置、标高、弯度及沟底处理： 3. 电缆耐压绝缘试验结果： 4. 接头情况： 5. 保护防腐措施及施工质量： 6. 其他：			
验收结论			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

接地装置隐蔽验收记录

编号：

工程名称					隐蔽日期	年 月 日	
隐蔽项目			基础接地体	防雷引下线	均压带	接地干线	等电位线
所在部位							
隐 检 内 容	主材	品种					
		规格(mm)					
	连接	方法					
		长度范围(mm)					
		情况					
与其他设施连接、基础接地体连接图示：							
自然接地体、屋面设备防雷接地平面及混凝土截面接地钢筋位置图示：							
验收结论							
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

电气接地装置检验记录表

编号：

工程名称			图 号		
施工单位			监理单位		
接地类型		组数		设计要求	$\leq \Omega$
接地装置平面示意图(绘制比例要适当, 注明各组别编号及有关尺寸)					
接地装置敷设情况检查(尺寸单位: mm)					
槽沟尺寸			土质情况		
接地极规格			打进深度		
接地体规格			焊接情况		
防腐处理			接地电阻	(取最大值) Ω	
检查结论			检查日期		
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

系统试运转调试记录

编号：

工程名称		试运转调试 时间	
试运转调试 项目		试运转调试 部位	
试运转、调试内容：			
试运转、调试结论：			
签 字 栏	建设单位项目负责人	监理单位总监理工程师	施工单位项目负责人

电气设备交接试验检验记录

编号：

工程名称							
施工单位				监理单位			
设备名称		型号				安装位置	
额定容量 (kVA)		额定电压 (kV)				额定电流 (A)	
制造厂家		出厂日期				产品编号	
环境温度		湿度				检查日期	
试验依据							
试验项目		检查结果					试验仪器
1	绝缘电阻	低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值(MΩ)：					
2	低压电器 动作情况	名称	电压动作值 (V)	液压动作值 (MPa)	气压动作值 (MPa)		
		数值					
3	脱扣器的 整定值	名称	过流脱扣器 (A)	失压脱扣器 (V)	分励脱扣器 (V)	延时装置 (s)	
		整定值					
		动作值					
4	电阻器和变 阻器的直流 电阻差值	名称	电阻器	变阻器	分励脱扣器	延时装置	
		出厂值(Ω)					
		测量值(Ω)					
检验结论： 							
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

电动机检查(抽芯)记录

编号：

工程名称			检查日期		
施工单位			监理单位		
施工图号		电动机位号		电动机类型	
电动机型号		额定功率 (kW)		绝缘等级	
定子电压 (V)		定子电流 (A)		转速 (r/min)	
制造厂		出厂编号		出厂日期	
抽芯原因： ☐1 出厂时间已超过制造厂保证期限； ☐2 外观检查、电气试验、手动盘转和试运转有异常情况。					
检查内容				检查结果及处理记录	
1	电动机内部应清洁、无杂物				
2	线圈绝缘层完好、无伤痕，端部绑线不应松动，槽楔应固定、无断裂、无凸出和松动，引线应焊接饱满，内部应清洁、通风孔道无堵塞				
3	轴承应无锈斑，注油(脂)的型号、规格和数量应正确，转子平衡块应紧固，平衡螺丝锁紧，风扇叶片应无裂纹				
4	电动机的基座和端盖的止口部位应无砂眼和裂纹				
5	连接用紧固件的防松零件应齐全完整				
6	其他指标符合产品技术文件的要求				
检查结论：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

电气接地电阻测试记录

编号：

工程名称				测试前三天 气象情况		
仪表型号				测试日期	年 月 日	
接地名称与类型		防雷接地	保护接地	重复接地	____接地	____接地
组别 及 实测 数据	1					
	2					
	3					
	4					
设计要求		≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω
简图及说明				测试结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

电气绝缘电阻测试记录

编号：

工程名称					分部工程				
工作电压					仪表型号				
依据标准					测试日期		年 月 日		
层段、设备、 线路、名称									
绝缘 电阻 (MΩ)	A-B								
	B-C								
	C-A								
	A-N								
	B-N								
	C-N								
	A-PE								
	B-PE								
	C-PE								
	N-PE								
结论：									
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

电气设备空载试运行和负荷试运行记录

编号：

工程名称								
施工单位					监理单位			
试运行项目					填写日期		年 月 日	
试运行时间		由 日 时 分开始，至 日 时 分结束						
运行 负荷 记录	运行时间	运行电压 (V)			运行电流 (A)			温度 (°C)
		L ₁ -N (L ₁ -L ₂)	L ₂ -N (L ₂ -L ₃)	L ₃ -N (L ₃ -L ₁)	L ₁ 相	L ₂ 相	L ₃ 相	
试运行情况记录：								
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员			专业施工员		

EPS 应急持续供电时间记录

编号：

工程名称					
施工单位				检查日期	年 月 日
安装部位		规格型号		环境温度	
检查测试内容			额定值	测试值	
1	输出电压 (V)				
2	输出电流 (A)				
3	能量恢复时间 (h)				
4	切换时间 (s)				
5	持续供电能力 (min)				
6	噪声检测 (dB)				
测试结果：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

UPS 应急持续供电时间记录

编号：

工程名称					
施工单位				检查日期	年 月 日
安装部位			规格型号		环境温度
检查测试内容				额定值	测试值
1	输入电压 (V)				
2	输出电压 (V)	空载			
		满载	正常运行		
			逆变应急运行		
3	输出电流 (A)	满载	正常运行		
			逆变应急运行		
4	能量恢复时间 (h)				
5	切换时间 (s)				
6	逆变储能供电能力 (min)				
7	过载能力	正常运行	连续工作时间 (min)		
		逆变应急运行	连续工作时间 (min)		
8	噪声检测 (dB)	正常运行			
		逆变应急运行			
测试结果：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

双电源自动切换试验记录

编号：

工程名称					
施工单位		分部工程名称			
监理单位					
施工执行标准名称及编号				试验日期	年 月 日
系统编号	施工图号	空载自动切换试验		负荷自动切换试验	
		试验过程	试验结论	试验过程	试验结论
试验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员		专业施工员	

大型灯具固定装置及悬吊装置的荷载强度试验记录

编号：

工程名称					
施工单位			监理单位		
楼层			试验日期	年 月 日	
灯具名称	安装部位	数量	灯具自重(kg)	试验载重(kg)	持荷时间(min)
试验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员		专业施工员	

建筑物照明通电试运行记录

编号：

工程名称					建筑类型：公建 ☐ / 住宅 ☐			
施工单位					监理单位			
试运行项目					填写日期		年 月 日	
试运行时间		由 日 时 分开始，至 日 时 分结束						
运行 负荷 记录	运行时间	运行电压 (V)			运行电流 (A)			温度 (°C)
		L ₁ -N (L ₁ -L ₂)	L ₂ -N (L ₂ -L ₃)	L ₃ -N (L ₃ -L ₁)	L ₁ 相	L ₂ 相	L ₃ 相	
试运行情况结论：								
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员			

照明系统全负荷通电连续性试运转记录

编号：

工程名称					建筑类型：公建 ☐ / 住宅 ☐		
试运项目					填写日期	年 月 日	
试运时间		由 日 时 分开始，至 日 时 分结束					
运行 负 荷 记 录	运行时间	运行电压 (V)			运行电流 (A)		
		A-N (A-B)	B-N (B-C)	C-N (C-A)	A相	B相	C相
试运 行 情 况 记 录					结论		
签 字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

接闪线和接闪带固定支架的垂直拉力测试记录

编号:

工程名称								
施工单位								
测试部位					测试日期		年 月 日	
序号	拉力(N)	序号	拉力(N)	序号	拉力(N)	序号	拉力(N)	
测试结论：								
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员			

接地(等电位)联结导通性能测试记录

编号：

工程名称							
施工单位					检测日期	年 月 日	
设计值(Ω)		检测仪器型号			检测仪器 检定日期		
部位	分段电阻(Ω)						总电阻 (Ω)
	1	2	3	4	5	6	
测试结论：							
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

电气器具通电安全检查记录

编号：

工程名称											检查日期	年 月 日															
施工单位											楼门单元或 区域场所																
层数	开关									灯具									插座								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
检查结论：																											
签字栏	专业技术负责人									项目专业质量检查员									专业施工员								

线路、插座、开关接线检查记录

编号：

工程名称							
施工单位				监理单位			
配电箱及 回路编号	线路		插座			开关	
	颜色	连接	接线位置	接地线连接	接线	控制顺序	通断方向
检查结论：							
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

漏电开关模拟试验记录

编号：

工程名称					
施工单位		监理单位			
试验器具		试验日期	年 月 日		
安装部位	型号	设计要求		实际测试	
		动作电流 (mA)	动作时间 (ms)	动作电流 (mA)	动作时间 (ms)
试验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员		专业施工员	

大容量电气线路结点温度测量记录

编号：

工程名称				
施工单位		监理单位		
测试地点		测试品种	导线□ / 母线□ / 开关□	
测试工具		测试日期	年 月 日	
测试回路(部位)	测试时间	电流(A)	设计温度(℃)	测试温度(℃)
测试结论：				
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员	

低压配电电源质量测试记录

编号：

工程名称		测试日期	年 月 日	
施工单位		监理单位		
测试设备名称及型号				
检查测试内容			测试值 (V)	偏差 (%)
供电电压	三相	A 相		
		B 相		
		C 相		
	单相			
公共电网 谐波电压	电压总谐波畸变率 (%)			
	奇次 (1-25 次) 谐波含有率 (%)			
	偶次 (2-24 次) 谐波含有率 (%)			
谐波电流 (A)			附检测设备打印记录	
测试结果：				
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	
专业施工员				

四、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据 《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	变压器安装及外观检查	第 4.1.1 条	/			
	2	变压器中性点的接地连接方式及接地 电阻值	第 4.1.2 条	/			
	3	变压器等单独与保护导体的连接, 紧 固件及防松零件齐全	第 4.1.3 条	/			
	4	变压器及高压电器设备的交接试验	第 4.1.4 条	/			
	5	箱式变电所及落地配电箱的位置及固 定	第 4.1.5 条	/			
		箱体与保护导体可靠连接及接地		/			
	6	箱式变电所的交接试验	第 4.1.6 条	/			
	7	配电间隔和静 止补偿装置栅 栏门	与保护导体可靠连接	第 4.1.7 条	/		
		截面积	$\geq 4\text{mm}^2$	/			
一 般 项 目	1	有载调压开关检查	第 4.2.1 条	/			
	2	绝缘件和测温仪表检查	第 4.2.2 条	/			
	3	装有滚轮的变压器固定	第 4.2.3 条	/			
	4	变压器的器身检查	第 4.2.4 条	/			
	5	箱式变电所内外涂层和通风口检查	第 4.2.5 条	/			
	6	箱式变电所柜内接线和线路标记	第 4.2.6 条	/			
	7	油浸变压器沿气体继电器气流方向升 高坡度	第 4.2.7 条	/			
	8	绝缘盖板上开孔时应符合变压器的防 护等级要求	第 4.2.8 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015	

主控项目		验收项目	设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属框架的接地或接零	第 5.1.1 条	/		
	2	电击保护和保护导体截面积	第 5.1.2 条	/		
	3	手车、抽屉式柜的推拉和动、静触头 检查	第 5.1.3 条	/		
	4	高压成套配电柜的交接试验	第 5.1.4 条	/		
	5	低压成套配电柜的交接试验	第 5.1.5 条	/		
	6	柜间线路绝缘电阻测试	第 5.1.6 条	/		
		柜间二次回路耐压试验		/		
	7	直流柜试验	第 5.1.7 条	/		
	8	接地故障回路阻抗	第 5.1.8 条	/		
	9	剩余电流保护器的测试时间及测试值	第 5.1.9 条	/		
	10	电涌保护器安装	第 5.1.10 条	/		
	11	IT 系统绝缘监测器报警功能	第 5.1.11 条	/		
	12	照明配电箱(盘)安装	第 5.1.12 条	/		
13	变送器电量信号精度等级要求及接收 建筑智能化工程的指令要求	第 5.1.13 条	/			

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装

检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
1	基础型钢 安装允许 偏差 (mm)	不直度	每米	1.0	/		
			全长	5.0	/		
		水平度	每米	1.0	/		
			全长	5.0	/		
		不平行度(全长)		5.0	/		
	2	柜、台、箱、盘的布置及安全间距			第 5.2.2 条	/	
3	柜、台、箱、盘间或与基础型钢的连接; 柜、台、箱进出口防火封堵			第 5.2.3 条	/		
4	室外安装落地式配电(控制)柜、箱的要求			第 5.2.4 条	/		
5	柜、台、 箱、盘安 装允许偏 差	垂直度(%)		≤ 1.5	/		
		相互间接缝(mm)		≤ 2	/		
		成列盘面(mm)		≤ 5	/		
6	柜、台、箱、盘内部检查试验			第 5.2.6 条	/		
7	低压电器组合			第 5.2.7 条	/		
8	柜、台、箱、盘间配线			第 5.2.8 条	/		
9	连接柜、台、箱、盘面板上的电器连接导线			第 5.2.9 条	/		
10	照明 配电 箱(盘) 安装	安装质量		第 5.2.10 条	/		
		箱(盘)内回路编号及标识			/		
		箱(盘)制作材料			/		
		垂直度(%)		≤ 1.5	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	梯架、托盘和槽盒之间的连接	第 11.1.1 条	/		
		非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间的 连接		/		
		镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间的连 接		/		
	2	电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处 的连接配件最小弯曲半径	第 11.1.2 条	/		
一般项目	1	伸缩节及补偿装置的设置	第 11.2.1 条	/		
	2	梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接 板的固定	第 11.2.2 条	/		
		铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固 定及防电化腐蚀措施		/		
	3	设计无要求时, 梯架、托盘、槽盒及 支架安装	第 11.2.3 条 第 1~5 款	/		
		承力建筑钢结构构件	第 11.2.3 条 第 6 款	/		
		水平、垂直安装的支架间距	第 11.2.3 条 第 7 款	/		
		采用金属吊架固定时, 圆钢直径	$\leq 8\text{mm}$	/		
	4	支吊架的设置要求; 与预埋件焊接固 定要求	第 11.2.4 条	/		
	5	金属支架的防腐	第 11.2.5 条	/		
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

导管敷设检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属导管与保护导体可靠连接	第 12.1.1 条	/		
	2	金属导管的连接	第 12.1.2 条	/		
	3	塑料导管在砌体剔槽埋设	第 12.1.3 条	/		
	4	预埋套管的设置及要求	第 12.1.4 条	/		
一般 项目	1	导管的弯曲半径	第 12.2.1 条	/		
	2	导管 支架 安装	承力建筑钢结构构件上不得熔焊 导管支架，且不得热加工开孔	第 12.2.2 条 第 1 款	/	
			金属吊架固定	第 12.2.2 条 第 2 款	/	
			金属支架防腐	第 12.2.2 条 第 3 款	/	
			导管支架安装质量	第 12.2.2 条 第 4 款	/	
	3	暗配导管的埋设	第 12.2.3 条	/		
	4	导管的管口设置和处理	第 12.2.4 条	/		
	5	室外导管敷设	第 12.2.5 条	/		
	6	明配电气导管的敷设要求	第 12.2.6 条	/		
	7	塑料 导管 敷设 要求	管口应平滑，器件连接	第 12.2.7 条 第 1 款	/	
			刚性塑料导管保护措施	第 12.2.7 条 第 2 款	/	
			塑料导管的型号	第 12.2.7 条 第 3 款	/	
			刚性塑料导管温度补偿装置的装 设	第 12.2.7 条 第 4 款	/	

导管敷设检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	8	可弯曲金属导管或柔性导管的敷设要求	刚性导管与电气设备、器具连接	第 12.2.8 条 第 1 款	/	
		金属导管或柔性导管与刚性导管连接处的处理	第 12.2.8 条 第 2 款	/		
		可弯曲金属导管保护措施	第 12.2.8 条 第 3 款	/		
		明配金属、非金属柔性导管固定点间距	第 12.2.8 条 第 4 款	/		
		可弯曲金属导管和金属柔性导管不应做保护导体的接续导体	第 12.2.8 条 第 5 款	/		
	9	导管敷设要求	防水套管处理	第 12.2.9 条 第 1 款	/	
			导管跨越建筑物变形缝应设置补偿装置	第 12.2.9 条 第 2 款	/	
			钢导管防腐处理	第 12.2.9 条 第 3 款	/	
		导管间敷设的最小距离(mm)	导管在热水管道上面平行\交叉敷设	300	/	
			导管在蒸汽管道上面平行\交叉敷设	1000	/	
			导管在热水管道下面或水平平行\交叉敷设	200	/	
			导管在蒸汽管道下面或水平平行\交叉敷设	500	/	
			对有保温措施的热水管、蒸汽管	200	/	
			对不含可燃及易燃易爆气体的其他管道平行\交叉敷设	100	/	
对含可燃及易燃易爆气体的管道交叉敷设	100		/			
	达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施	第 12.2.9 条 第 4 款	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

电缆敷设检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属电缆支架与保护导体可靠连接	第 13.1.1 条	/		
	2	电缆敷设质量	第 13.1.2 条	/		
	3	电缆敷设采取的防护措施	第 13.1.3 条	/		
	4	并联使用的电力电缆型号、规格、长度应相同	第 13.1.4 条	/		
	5	电缆不得单根独穿钢管的要求及固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路	第 13.1.5 条	/		
	6	电缆接地线的要求	第 13.1.6 条	/		
	7	电缆的敷设和排列布置	第 13.1.7 条	/		
一般项目	1	除设计要求外，承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架，且不得热加工开孔	第 13.2.1 条 第 1 款	/		
		电缆支架安装	第 13.2.1 条 第 2~6 款	/		
	2	电缆的敷设要求	第 13.2.2 条	/		
	3	电缆的回填	第 13.2.3 条	/		
	4	电缆的首端、末端和分支处设标志牌；直埋电缆设标志桩	第 13.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	同一交流回路的绝缘导线敷设	第 14. 1. 1 条	/		
	2	绝缘导线穿管	第 14. 1. 2 条	/		
	3	绝缘导线的接头设置	第 14. 1. 3 条	/		
一般 项目	1	绝缘导线的保护措施	第 14. 2. 1 条	/		
	2	绝缘导线的穿管要求	第 14. 2. 2 条	/		
	3	接线盒(箱)的选用及质量	第 14. 2. 3 条	/		
	4	同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择	第 14. 2. 4 条	/		
	5	槽盒内敷线	第 14. 2. 5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电力电缆通电前耐压试验	第 17.1.1 条	/		
	2	低压或特低电压配电线间和线对地间的绝缘电阻测试	第 17.1.2 条	/		
	3	电力电缆的铜屏蔽层和铠装护套保护导体的连接	第 17.1.3 条	/		
		矿物绝缘电缆的金属护套和金属配件与保护导体的连接		/		
	4	电缆端子与设备或器具连接	第 17.1.4 条	/		
一般项目	1	电缆头应可靠固定	第 17.2.1 条	/		
	2	导线与设备或器具的连接	第 17.2.2 条	/		
	3	截面 6mm ² 及以下铜芯导线间的连接	第 17.2.3 条	/		
	4	铝/铝合金电缆头及端子压接	第 17.2.4 条	/		
	5	螺纹形接线端子与导线连接	第 17.2.5 条	/		
	6	绝缘导线、电缆的线芯连接金具	第 17.2.6 条	/		
	7	当接线端子规格与电气器具规格不配套时, 不应采取降容转接措施	第 17.2.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

普通灯具安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灯具 固定	灯具固定质量	第 18.1.1 条 第 1 款	/	
			大于 10kg 的灯具, 固定及悬吊 装置的强度试验	第 18.1.1 条 第 2 款	/	
	2	悬吊式灯具安装		第 18.1.2 条	/	
	3	吸顶或墙面上安装的灯具固定		第 18.1.3 条	/	
	4	由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝 缘导线		第 18.1.4 条	/	
	5	普通灯具的 I 类灯具外露可导电部分 的要求		第 18.1.5 条	/	
	6	敞开式灯具的灯头对地面距离		第 18.1.6 条	/	
	7	埋地灯安装		第 18.1.7 条	/	
	8	庭院灯、建筑物附属路灯安装		第 18.1.8 条	/	
	9	大型灯具的玻璃罩安装及防止玻璃罩 向下溅落的措施		第 18.1.9 条	/	
10	LED 灯具安装		第 18.1.10 条	/		
一般项目	1	引向单个灯具的绝缘导线截面积		第 18.2.1 条	/	
		绝缘铜芯导线的线芯截面积		≥1mm ²	/	
	2	灯具的外形, 灯头及其接线检查		第 18.2.2 条	/	
	3	灯具表面及其附件的高温部位靠近可 燃物时采取的措施		第 18.2.3 条	/	
	4	高低压配电设备、裸母线及电梯曳引 机正上方不应安装灯具		第 18.2.4 条	/	
	5	投光灯的底座及其支架、枢轴		第 18.2.5 条	/	
	6	聚光灯和类似灯具出光口面与被照物 体的最短距离		第 18.2.6 条	/	
	7	导轨灯的灯具功率和载荷		第 18.2.7 条	/	
	8	露天灯具的安装及防腐和防水措施		第 18.2.8 条	/	
	9	槽盒底部的荧光灯的安装		第 18.2.9 条	/	
10	庭院灯、建筑物附属路灯安装		第 18.2.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

专用灯具安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	专用灯具与保护导体的可靠连接；接 地标识及截面积	第 19.1.1 条	/		
	2	手术台无影灯安装	第 19.1.2 条	/		
	3	应急灯具安装	第 19.1.3 条 第 1、3~7 款	/		
		应急灯具、运行中温度大于 60℃ 的灯 具，应采取防火措施	第 19.1.3 条 第 2 款	/		
		消防应急照明线路，暗敷钢导管保护 层厚度	第 19.1.3 条 第 8 款	/		
	4	霓虹灯安装	第 19.1.4 条	/		
	5	高压钠灯、金属卤化物灯安装	第 19.1.5 条	/		
	6	景观照明灯具安装	第 19.1.6 条	/		
	7	航空障碍标志灯安装	第 19.1.7 条	/		
	8	太阳能灯具安装	第 19.1.8 条	/		
	9	洁净场所灯具嵌入安装	第 19.1.9 条	/		
	10	游泳池和类似场所灯具安装	第 19.1.10 条	/		
	一般项目	1	手术台无影灯安装	第 19.2.1 条	/	
2		当应急电源或镇流器与灯具分离安装 时固定可靠；导线用金属柔性导管保 护、不外露	第 19.2.2 条	/		
3		霓虹灯安装	第 19.2.3 条	/		
4		高压钠灯、金属卤化物灯安装	第 19.2.4 条	/		
5		建筑物景观照明灯具构架固定；外露 绝缘导线或电缆的保护	第 19.2.5 条	/		
6		航空障碍标志灯安装位置	第 19.2.6 条	/		
7		太阳能灯具的安装固定	第 19.2.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灯具回路控制	第 21.1.1 条	/		
	2	照明系统通电连续试运行	第 21.1.2 条	/		
	3	照度测试	第 21.1.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

接地装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	接地装置在地面以上的部分测试点设置及标识	第 22.1.1 条	/		
	2	接地装置的接地电阻值	第 22.1.2 条	/		
	3	接地装置的材料规格、型号	第 22.1.3 条	/		
	4	当接地电阻达不到设计要求采取措施降低接地电阻	第 22.1.4 条	/		
一般项目	1	接地装置埋设深度、间距	第 22.2.1 条	/		
		人工接地体与建筑物外墙或基础的水平距离	$\leq 1\text{m}$	/		
	2	接地装置的焊接及防腐	第 22.2.2 条	/		
	3	接地极为铜材和钢材组成连接, 采用热剂焊时的表面质量	第 22.2.3 条	/		
	4	采取降阻措施的接地装置	第 22.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

母线槽安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	母线槽的外露可导电部分与保护导体 连接	第 10.1.1 条	/			
	2	母线槽的金属外壳作为保护接地导体 时的检查	第 10.1.2 条	/			
	3	母线与母线、母线与电器或设备接线端 子螺栓搭接连接	第 10.1.3 条	/			
	4	母线槽不宜安装在水管正下方	第 10.1.4 条 第 1 款	/			
		母线槽安装	第 10.1.4 条 第 2~5 款	/			
	5	母线槽通电运行前检验或试验	第 10.1.5 条	/			
一般项目	1	除设计要求外,承力建筑钢构件上不得 熔焊连接母线槽支架,且不得热加工开 孔	第 10.2.1 条 第 1 款	/			
		母线槽支架的安装	第 10.2.1 条 第 2~4 款	/			
	2	母线与母线、母线与电器接线端子搭 接或设备接线端子搭接面处理方式	第 10.2.2 条	/			
	3	母线用螺栓搭接	第 10.2.3 条	/			
	4	设计无要求时,母线的相序排列及涂色	第 10.2.4 条	/			
	5	母线槽 安装 要求	水平或垂直敷设的母线槽固定点 设置	第 10.2.5 条 第 1 款	/		
			母线槽段与段的连接口设置及防 火封堵措施	第 10.2.5 条 第 2 款	/		
			跨越建筑物变形缝时,补偿装置的 设置;直线敷设时伸缩节的设置	第 10.2.5 条 第 3 款	/		
			母线槽直线段安装质量	第 10.2.5 条 第 4 款	/		
			外壳与底座间、外壳各连接部位及 母线的连接螺栓	第 10.2.5 条 第 5 款	/		
			母线槽的封堵	第 10.2.5 条 第 6 款	/		
			母线槽与各类管道平行或交叉的 净距	第 10.2.5 条 第 7 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

变配电室及电气竖井内接地干线敷设检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	接地干线应与接地装置可靠连接	第 23.1.1 条	/		
	2	接地干线的材料型号、规格	第 23.1.2 条	/		
一般项目	1	接地干线的连接	第 23.2.1 条	/		
	2	明敷的室内接地干线支持件的固定及 间距	第 23.2.2 条	/		
	3	接地干线在穿越墙壁、楼板和地坪处 的保护套管及管口封堵	第 23.2.3 条	/		
	4	接地干线跨越变形缝的补偿措施	第 23.2.4 条	/		
	5	接地干线的焊接接头防腐处理	第 23.2.5 条	/		
	6	室内明敷接地干线安装	第 23.2.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电气设备试验和试运行检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试运行前，相关电气设备和线路的试验	第 9.1.1 条	/		
	2	现场单独安装的低压电器交接试验	第 9.1.2 条	/		
	3	电动机试运行	第 9.1.3 条	/		
一般 项目	1	电气动力设备的运行	第 9.2.1 条	/		
	2	电动执行机构的动作方向及指示	第 9.2.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电动机、电加热器及电动执行机构的 外露可导电部分与保护导体可靠连接	第 6.1.1 条	/		
	2	低压电动机、电加热器及电动执行机 构的绝缘电阻值	第 6.1.2 条	/		
	3	高压及 100kW 以上电动机的交接试验	第 6.1.3 条	/		
一般 项目	1	电气设备安装质量及密封处理	第 6.2.1 条	/		
	2	电动机检查	第 6.2.2 条	/		
	3	电动机抽芯检查	第 6.2.3 条	/		
	4	电动机电源线与出线端子接触质量	第 6.2.4 条	/		
	5	在设备接线盒内裸露的不同相间和相 对地间电气间隙应符合产品技术文件 要求，或采取绝缘防护措施	第 6.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	塑料护套线敷设位置	第 15.1.1 条	/		
	2	塑料护套线与保护导体等易受机械损伤的部位采取保护措施	第 15.1.2 条	/		
	3	塑料护套线保护措施	第 15.1.3 条	/		
一般 项目	1	塑料护套线侧弯或平弯弯曲半径	第 15.2.1 条	/		
	2	塑料护套线密封	第 15.2.2 条	/		
	3	塑料护套线的固定	第 15.2.3 条	/		
	4	多根塑料护套线平行敷设要求	第 15.2.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢索配线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢索配线所用材料及质量	第 16.1.1 条	/		
	2	钢索与终端拉环套接要求及与保护导体的可靠连接	第 16.1.2 条	/		
	3	钢索终端拉环埋件的牢固性及拉环的过载试验	第 16.1.3 条	/		
	4	钢索设索具螺旋扣紧固要求	第 16.1.4 条	/		
一般 项目	1	钢索中间吊架间距；吊架与钢索连接处的吊钩深度	第 16.2.1 条	/		
	2	绝缘导线和灯具在钢索上安装后质量	第 16.2.2 条	/		
	3	钢索配线的支持件之间及支持件与灯头盒间最大距离	第 16.2.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	交流、直流或不同电压等级在同一场所 的插座应有明显区别；配套插头按交流、 直流或不同电压等级区分使用	第 20.1.1 条	/			
	2	不间断电源插座及应急电源插座设置标 识	第 20.1.2 条	/			
	3	插座接线	第 20.1.3 条	/			
	4	照明 开关 安装	同一建(构)筑物开关的品种、通断 位置及操作	第 20.1.4 条 第 1 款	/		
			相线经开关控制	第 20.1.4 条 第 2 款	/		
			紫外线杀菌灯开关标识及位置	第 20.1.4 条 第 3 款	/		
	5	温控器接线、显示屏指示、安装标高	第 20.1.5 条	/			
	6	吊扇安装	第 20.1.6 条	/			
	7	壁扇安装	第 20.1.7 条	/			
一般项目	1	暗装的插座盒或开关盒	第 20.2.1 条	/			
	2	插座安装	第 20.2.2 条	/			
	3	照明开关安装	第 20.2.3 条	/			
	4	温控器安装	第 20.2.4 条	/			
	5	吊扇安装	第 20.2.5 条	/			
	6	壁扇安装	第 20.2.6 条	/			
	7	换气扇安装	第 20.2.7 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

柴油发电机组安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	发电机的试验	第 7.1.1 条	/		
	2	发电机组至配电柜馈电线路的相间、 相对地间的绝缘电阻值	第 7.1.2 条	/		
	3	柴油发电机馈电线路两端的相序	第 7.1.3 条	/		
	4	柴油发电机并列运行	第 7.1.4 条	/		
	5	发电机中性点接地连接方式及接地电 阻值	第 7.1.5 条	/		
	6	发电机本体和机械部分的外露部分可 靠连接有标识	第 7.1.6 条	/		
	7	燃油系统的设备及管道的防静电接地	第 7.1.7 条	/		
一般项目	1	发电机组随机的配电柜、控制柜接线	第 7.2.1 条	/		
		发电机组随机的配电柜、控制柜接线、 紧固件紧固状态		/		
		开关、保护装置的型号、规格		/		
		验证出厂试验的锁定标记		/		
	2	受电侧配电柜的开关设备、自动或手 动切换装置和保护装置等试验	第 7.2.2 条	/		
		机组负荷试验		/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

UPS 及 EPS 安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据			验收依据	《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	UPS 及 EPS 的整流、逆变、静态开关、 储能电池或蓄电池组的规格、型号	第 8.1.1 条	/			
		内部接线及紧固件		/			
	2	UPS 及 EPS 的极性各项技术性能指标 试验	第 8.1.2 条	/			
	3	EPS 进场检查	第 8.1.3 条	/			
	4	UPS 及 EPS 的绝缘电 阻值	UPS 的输入端、输出端对地间 绝缘电阻值	$\leq 2M\Omega$	/		
			UPS 及 EPS 连线及出线的线 间、线对地间绝缘的电阻值	$\leq 0.5M\Omega$	/		
	5	UPS 输出端的系统接地连接方式	第 8.1.5 条	/			
一般项目	1	安放 UPS 的机架或金属底座的组装质量	第 8.2.1 条	/			
	2	引入或引出 UPS 及 EPS 的主回路绝缘导 线、电缆和控制绝缘导线、电缆的连接 情况	第 8.2.2 条	/			
	3	UPS 及 EPS 的外露部分与保护导体可靠 连接应有标识	第 8.2.3 条	/			
	4	UPS 正常运行时的产生的 A 声级噪声	第 8.2.4 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防雷引下线的布 置、安装数量和 连接方式	明敷	第 24.1.1 条	/		
			结构或抹灰层内敷设		/		
	2	接闪器的布置、规格及数量		第 24.1.2 条	/		
	3	接闪器与防雷引下线连接		第 24.1.3 条	/		
		防雷引下线与接地装置连接			/		
4	永久性金属物做接闪器时的材质及截 面要求及各部件间连接		第 24.1.4 条	/			
一般项目	1	暗敷在建筑物抹灰层内的引下线的固定		第 24.2.1 条	/		
		明敷引下线敷设质量及固定方式；焊接 处的防腐			/		
	2	设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物 的金属门窗防雷引下线连接及防腐		第 24.2.2 条	/		
	3	接闪杆、接闪线或接闪带安装位置及安 装方式		第 24.2.3 条	/		
	4	防雷引下线、接闪线、接闪网和接闪带 的焊接连接搭接长度及要求		第 24.2.4 条	/		
	5	接闪 线和 接闪 带安 装	安装及固定质量	第 24.2.5 条 第 1 款	/		
			固定支架的最小高度及间距	第 24.2.5 条 第 2 款	/		
			每个固定支架应能承受 49N 的 垂直拉力	第 24.2.5 条 第 3 款	/		
6	接闪带或接闪网在变形缝处的补偿措施		第 24.2.6 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

建筑物等电位联结检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收 规范》GB50303-2015		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	建筑物等电位联结的范围、形式、方 法、部件及联结导体的材料和截面积	第 25.1.1 条	/		
	2	等电位联结的外露可导电部分或外界 可导电部分连接	第 25.1.2 条	/		
一 般 项 目	1	卫生间内金属部件或零件的外界可导 电部分与等电位连接导体的连接及标 识	第 25.2.1 条	/		
		连接处螺帽的固定		/		
	2	当等电位联结导体在地下暗敷时，导 体间的连接	第 25.2.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3. 10 智能建筑分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件 (C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称				施工单位			
序号	材料名称 (品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

电气接地装置检验记录表

编号：

工程名称			图 号		
施工单位			监理单位		
接地类型		组数		设计要求	$\leq$ Ω
接地装置平面示意图(绘制比例要适当, 注明各组别编号及有关尺寸)					
接地装置敷设情况检查(尺寸单位: mm)					
槽沟尺寸			土质情况		
接地极规格			打进深度		
接地体规格			焊接情况		
防腐处理			接地电阻	(取最大值) Ω	
检查结论			检查日期		
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

安装质量及观感质量验收记录

编号：

工程名称											图 号					
施工单位											监理单位					
系统名称											检测日期	年 月 日				
检查项目 检查部位																
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
检查结论：																
签 字 栏	专业监理工程师					项目专业质量检查员					专业施工员					

网络设备配置表

编号：

工程名称			验收部位			日期		年 月 日	
施工单位						图纸编号			
序号	设备名称	型号	放置位置	网段划分	IP 地址	掩码	优先级	参数 1	参数 2
签字栏	专业监理工程师			项目专业质量检查员			专业施工员		

应用软件系统配置表

编号：

工程名称				
施工单位			项目负责人	
施工执行标准 名称及编号			设计图纸 编号	
软件系统名称			版本	
序号	记录项		记录内容	备注
1	应用软件 系统使用 的设备	设备型号		
		安装位置		
		硬件配置参数		
		软件安装位置		
2	设备网络 参数	物理地址		
		IP 地址		
		掩码		
3	设备软件 平台	操作系统软件		
		数据库软件		
		防病毒软件		
4	应用软件 系统模块 安装说明			
5	其他说明			
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	专业施工员

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

电气接地电阻测试记录

编号：

工程名称				测试前三天 气象情况		
仪表型号				测试日期	年 月 日	
接地名称与类型		防雷接地	保护接地	重复接地	____接地	____接地
组别 及 实测 数据	1					
	2					
	3					
	4					
设计要求		≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω
简图及说明					测试结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

电气绝缘电阻测试记录

编号：

工程名称					分部工程				
工作电压					仪表型号				
依据标准					测试日期		年 月 日		
层段、设备、 线路、名称									
绝缘 电阻 (MΩ)	A-B								
	B-C								
	C-A								
	A-N								
	B-N								
	C-N								
	A-PE								
	B-PE								
	C-PE								
	N-PE								
结论：									
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

系统调试报告

编号：

工程名称				系统名称		
施工单位				调试日期	年 月 日	
序号	调试内容				调试结果	
调试结论：						
签字栏	调试人员	施工单位项目负责人	监理单位总监理工程师		设计单位项目负责人	

网络系统调试记录

编号：

工程名称					系统名称			
施工单位								
施工执行标准 名称及编号					设计图纸 (变更) 编号			
序号	设备名称	型号	放置位置	网段划分	IP 地址	连通 设计	连通检查 情况	备注
签 字 栏	专业监理工程师			项目专业质量检查员		专业施工员		

光节点(正向)调试记录

编号:

光节点编号		光工作站型号		安装位置					
输出端口数		交流电压		直流电压					
设计单位		设计人		测试人员					
测试日期		测试仪器		测试环境温度					
输入光功率: dBm		光接收功率检测直流电压: V			相关参考技术指标				
测试频 (MHz)	光模块输出电平 (dB μ v)	光工作站下行设计值/调试值							
		Port1	Port2	Port3	Port4	CNR (dB)	HUM (%)	MER (dB)	BER
输出斜率 (dB)						备注			
衰减器 (dB)									
级前									
级后									
均衡器 (dB)									
专业监理工程师		项目专业质量检查员				专业施工员			
签字栏									

光节点(反向)调试记录

编号:

光节点编号	光工作站型号		安装位置				
输出端口数	交流电压		直流电压				
设计单位	设计人		测试人员				
测试日期	测试仪器		测试环境温度				
信号注入地点:		光发模块光功率电压: V		机房光接收功率电压: V		参考指标	
频率 (MHz)	注入电平 (dB μv)	光工作站上行设计值/调试值 (dB μv)				上行传输路由增益差	
		Port1	Port2	Port3	Port4		
反向衰减器 (dB)				说明		Gd 测试说明	
上行光发模块驱动电平 (dB μv)							
机房光接收模块 RF 输出电平 (dB μv)							
输出监测口实时噪声频谱记录:		输出监测口 30s 最大保持噪声频谱记录:				输出监测口 60s 最大保持噪声频谱记录:	
专业监理工程师		项目专业质量检查员				专业施工员	
签字栏							

放大器(正向)调试记录

编号:

光节点编号			放大器型号			测试仪器			
输出端口数			设计单位			设计人			
测试人员			测试日期			测试环境温度			
安装位置									
测试频率 (MHz)	输入电平 (dB μv)	放大器输出设计值/调试值 (dB μv)				相关参考技术指标			
		Port1	Port2	Port3	Port4	CNR (dB)	HUM (%)	MER (dB)	BER
输出斜率 (dB)						备注			
衰减器 (dB)	级前								
	级后								
均衡器 (dB)	级前								
	级后								
签字栏		专业监理工程师		项目专业质量检查员			专业施工员		

放大器(反向)调试记录

编号:

光节点编号			放大器型号			测试仪器			
输出端口数			设计单位			设计人			
测试人员			测试日期			测试环境温度			
安装位置									
信号注入地点									
频率 (MHz)	注入电平 (dB μ v)	放大器上行测试值 (dB μ v)				光工作站上行测试值			
		设计值/调试值				设计值/调试值			
		Port1	Port2	Port3	Port4	Port1	Port2	Port3	Port4
输出斜率 (dB)									
反向衰减器 (dB)									
反向均衡器 (dB)									
输出监测口实时噪声频谱记录:		输出监测口 30s 最大保持噪声频谱记录:		输出监测口 60s 最大保持噪声频谱记录:					
专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员					
签字栏									

前端设备调试记录

编号:

项目		频率		直接收转								调频广播			卫星接收				自办节目	
		电平值		CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	MHz	MHz	MHz	CH	CH	CH	CH	CH
信号处理设备	前端输入电平																			
	中频输出电平																			
	解调输出电平																			
	卫星接收输出电平																			
	调试输入电平																			
	频道变换输入电平																			
数字调制器输出电平																				
输出频道																				
前端输出电平																				
损耗器部位																				
测试时间								气候				测试仪器型号			测试人					
签字栏	专业监理工程师												项目专业质量检查员				专业施工员			

用户终端测试数据记录

编号：

施工单位					设计单位				
测试人员					测试仪器				
测试日期					测试环境温度				
测试频率 (MHz)		测试地点 电平值(dB μ v)							
下行									
上行									
频率/用户端注入 电平 (MHz/dB μ v)		放大器上行/机房上行输入信号检测端口电平值 (链路衰减=用户端注入电平—检测电平—20dB)							
测试频率 (MHz)		测试指标							
		CNR (dB)	HUM (%)	C/CS0 (dB)	C/CTB (dB)	MER (dB)	BER	备注	
签字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员			专业施工员			

广播系统工程电声性能测量记录

编号：

测量场地						
测量仪器						
测量人员						
应备声压级、声场不均匀度、传输频率特性测量数据						
声压值 (dB) 中心频率 (Hz)	1	2	3	4	...	n
80						
100						
125						
160						
200						
250						
315						
400						
500						
630						
800						
1k						
1. 25k						
1. 6k						
2k						
2. 5k						

广播系统工程电声性能测量记录(续表)

编号:

应备声压级、声场不均匀度、传输频率特性测量数据							
中心频率 (Hz)	声压值 (dB)	1	2	3	4	...	n
3.15k							
4k							
5k							
6.3k							
8k							
10k							
12.5k							
总声压级(Flat)							
漏出声衰减测量数据							
测量点		东	南	西	北		
分贝值							
扩声系统语言传输指数测量数据 按照 STIPA 测量方法提供记录							
电声性能测量结果	项目	应备声压级	声场不均匀度	漏出声衰减	扩声系统语言传输数 STIPA	系统设备信噪比	传输频率特性
	等级评价						
签字栏	记录填报人			记录审核人			

信息化应用系统功能表

编号：

系统(工程)名称				施工单位		
系统功能说明						
序号	功能类别	功能名称		详细说明	备注	
签字栏	建设单位	用户单位	监理单位		施工单位	
	(盖章)	(盖章)	(盖章)		(盖章)	

信息化应用系统配置参数记录

编号：

系统(工程)名称				施工单位		
序号	记录项目	记录内容			备注	
1	设备编号					
2	设备用途					
3	规格型号					
4	硬件配备参数					
5	安装位置					
6	网络参数	物理地址				
		IP 地址				
7	操作系统软件	软件版本				
		安装位置				
		管理员用户密码				
8	数据库软件	软件版本				
		安装位置				
		管理员用户密码				
9	防病毒软件	软件版本				
		安装位置				
10	网络防火墙软件	软件版本				
		安装位置				
11	应用系统软件	软件版本				
		安装位置				
		管理员用户密码				
		配置参数				
12	其他参数					
签字栏	记录人		专业监理工程师			

控制器线缆测试记录

编号：

系统(工程)名称				施工单位		
检测日期				使用仪表		
控制箱端子	编号	终端设备	设备	线路连续性检查	备注	
结论						
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	测试人	接线员	专业监理工程师	

单点调试记录

编号：

系统(工程)名称					施工单位				
调试日期				DDC 箱编号				使用仪表	
序号	描述	编号	点名称	类型	点地址	终端设备	通过/不通过		
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员		测试人		专业监理工程师			

智能化集成系统联动功能需求表

编号：

系统(工程)名称				施工单位			
跨子系统联动功能需求说明							
联动触发条件					联动功能用途说明		备注
子系统名称		子系统名称	控制项名称	执行动作			
参数项名称							
触发条件							
子系统名称		子系统名称	控制项名称	执行动作			
参数项名称							
触发条件							
子系统名称		子系统名称	控制项名称	执行动作			
参数项名称							
触发条件							
子系统名称		子系统名称	控制项名称	执行动作			
参数项名称							
触发条件							
签字栏	建设单位	用户单位	设计单位	监理单位	施工单位		
	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)		

被集成子系统设备参数表

编号:

系统(工程)名称					施工单位									
被集成子系统项目负责人					联系方式		被集成子系统技术负责人				联系方式			
设备参数表														
序号		设备名称	设备类型	设备地址	是否可控	设备说明	设备参数列表					备注		
							序号	参数名称	参数值类型	参数值范围	参数值单位	只读	说明	
							序号	参数名称	参数值类型	参数值范围	参数值单位	只读	说明	
							序号	参数名称	参数值类型	参数值范围	参数值单位	只读	说明	
							序号	参数名称	参数值类型	参数值范围	参数值单位	只读	说明	
设备地址对应关系说明														
签字栏		专业技术负责人				项目专业质量检查员			测试人			专业监理工程师		

被集成子系统通信接口表

编号：

系统(工程)名称		被集成子系统名称	
被集成子系统项目负责人		联系方式	
被集成子系统技术负责人			
被集成子系统通信接口类型	☐ OPC 数据访问接口 ☐ ODBC 数据访问接口 ☐ 模拟视频接口 ☐ 数字视频接口 ☐ 串口通信协议(☐ RS-232 ☐ RS-485 ☐ RS-422) ☐ 以太网通信协议(☐ TCP ☐ UDP)(被集成子系统作为： ☐ 服务器 ☐ 客户端) ☐ 其他：		
被集成子系统的通信接口是否需要增补接口设备或者接口软件	☐ 不需要 ☐ 需要：(依次列出需要增补的设备和软件) 1. 2.		
提交附件说明			
序号	附件类型	附件名称	附件内容说明
签字栏	被集成子系统施工单位	集成系统施工单位	建设单位

智能化集成系统网络规划和配置表

编号：

系统(工程)名称				施工单位			
公网 IP 地址需求数据				内网 IP 地址需求数据			
IP 地址分配需求表							
由集成系统施工单位填写				由建设单位或用户填写			备注
序号	设备类别	设备用途	对 IP 地址的要求	IP 地址分配结果			
				是否自动获取 IP 地址			
				IP 地址			
				子网掩码			
				默认网关			
				DNS 服务器			
				是否自动获取 IP 地址			
				IP 地址			
				子网掩码			
				默认网关			
				DNS 服务器			
				是否自动获取 IP 地址			
				IP 地址			
				子网掩码			
				默认网关			
				DNS 服务器			
要求能够通过网络互相访问的设备							
其他网络规划和配置要求							
签字栏	建设单位		用户单位	监理单位		施工单位	
	(盖章)		(盖章)	(盖章)		(盖章)	

四、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证	第 6.1.2 条	/		
	3	集成子系统提供的技术文件应符合规定，产品资料内容齐全	第 15.1.2 条	/		
	4	集成子系统的硬线连接和设备接口连接应符合规定	第 15.3.1 条 第 1 款	/		
		设备在启动、运行和关闭过程中不应出现运行时错误	第 15.3.1 条 第 2 款	/		
一般项目	1	安装位置应符合设计要求，安装应平稳牢固，并应便于操作维护	第 6.2.1 条	/		
		机柜内安装的设备应有通风散热措施，内部接插件与设备连接应牢固		/		
		承重要求大于 600kg/m ² 的设备应单独制作设备基座，不应直接安装在防静电地板上		/		
		对有序列号的设备应登记设备的序列号		/		
		应对有源设备进行通电检查，设备应工作正常		/		
		跳线连接应规范，线缆排列应有序，线缆上应有正确牢固的标签		/		
		设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图		/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

软件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	软件产品质量检查应符合规定	第 3.5.5 条	/		
	2	应为操作系统、数据库、防病毒软件 安装最新版本的补丁程序	第 11.4.1 条 第 1 款	/		
		软件和设备在启动、运行和关闭过程 中不应出现运行时错误	第 11.4.1 条 第 2 款	/		
		软件修改后，应通过系统测试和回归 测试	第 11.4.1 条 第 3 款	/		
	3	软件在启动、运行和关闭过程中不应 出现运行时错误	第 15.3.1 条 第 2 款	/		
		通信接口软件修改后，应通过系统测 试和回归测试	第 15.3.1 条 第 3 款	/		
		应根据集成子系统的通信接口、工程 资料和设备实际运行情况，对运行数 据进行核对	第 15.3.1 条 第 4 款	/		
		系统应能正确实现经会审批准的智能 化集成系统的联动功能	第 15.3.1 条 第 5 款	/		
	一般项目	1	应按设计文件为设备安装相应软件系 统，系统安装应完整	第 6.2.2 条	/	
应提供正版软件技术手册			/			
服务器不应安装与本系统无关的软件			/			
操作系统、防病毒软件应设置为自动 更新方式			/			
软件系统安装后应能够正常启动、运 行和退出			/			
在网络安全检验后，服务器方可以在 安全系统的保护下与互联网相联，并 应对操作系统、防病毒软件升级及更 新相应的补丁程序			/			
2		应检验软件系统的操作界面，操作命 令不得有二义性	第 6.3.2 条 第 1 款	/		
		应检验软件系统的可扩展性、可容错 性和可维护性	第 6.3.2 条 第 2 款	/		
		应检验网络安全管理制度、机房的环境 条件、防泄露与保密措施	第 6.3.2 条 第 3 款	/		

软件安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	服务器和工作站上应安装防病毒软件,应使其始终处于启用状态	第 11.3.7 条	/			
	用户 密码		密码长度不应少于 8 位	/		
			密码宜为大写字母、小写字母、数字、标点符号的组合	/		
	多台服务器与工作站之间或多个软件之间不得使用完全相同的用户名和密码组合		/			
	应定期对服务器和工作站进行病毒查杀和恶意软件查杀操作		/			
	4	应依据网络规划和配置方案,配置服务器、工作站等设备的网络地址	第 11.4.2 条 第 1 款	/		
		操作系统、数据库等基础平台软件、防病毒软件应具有正式软件使用(授权)许可证	第 11.4.2 条 第 2 款	/		
		服务器、工作站的操作系统和防病毒软件应设置为自动更新的运行方式	第 11.4.2 条 第 3 款	/		
		应记录服务器、工作站等设备的配置参数	第 11.4.2 条 第 4 款	/		
	5	应依据网络规划和配置方案,配置服务器、工作站、通信接口转换器、视频编解码器等设备的网络地址	第 15.3.2 条 第 1 款	/		
		操作系统、数据库等基础平台软件、防病毒软件应具有正式软件使用(授权)许可证	第 15.3.2 条 第 2 款	/		
		服务器、工作站的操作系统应设置为自动更新的运行方式	第 15.3.2 条 第 3 款	/		
		服务器、工作站上应安装防病毒软件,并应设置为自动更新的运行方式	第 15.3.2 条 第 4 款	/		
		应记录服务器、工作站、通信接口转换器、视频编解码器等设备的配置参数	第 15.3.2 条 第 5 款	/		
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	接口功能	第 4.0.4 条	/		
	2	集中监视、储存和统计功能	第 4.0.5 条	/		
	3	报警监视及处理功能	第 4.0.6 条	/		
	4	控制和调节功能	第 4.0.7 条	/		
	5	联动配置及管理功能	第 4.0.8 条	/		
	6	权限管理功能	第 4.0.9 条	/		
	7	冗余功能	第 4.0.10 条	/		
一般 项目	1	文件报表生成和打印功能	第 4.0.11 条	/		
	2	数据分析功能	第 4.0.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

系统试运行检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统试运行应连续进行 120h	第 3.1.3 条	/		
		试运行中出现系统故障时，应重新开始计时，直至连续运行满 120h		/		
	2	系统功能符合设计要求	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

安装场地检查检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	信息接入系统的检查和验收范围应符合设计要求	第 5.0.2 条	/		
	2	机房的净高、地面防静电、电源、照明、温湿度、防尘、防水、消防和接地等应符合通信工程设计要求	第 5.0.3 条 第 9.0.2 条 第 10.0.2 条	/		
	3	预留孔洞位置、尺寸和承重荷载应符合通信工程设计要求	第 5.0.4 条 第 9.0.3 条 第 10.0.3 条	/		
	4	屋顶楼板孔洞防水处理应符合设计要求	第 10.0.3 条	/		
	5	预埋天线的安装加固件、防雷和接地装置的位置和尺寸应符合设计要求	第 10.0.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

线缆敷设检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性 标签, 标签书写应清晰、准确	第 4.5.1 条 第 3 款	/		
	3	报警线缆连接应在端子箱或分支盒内 进行, 导线连接应采用可靠压接或焊 接	第 13.2.1 条 第 2 款	/		
	4	火灾自动报警系统的线缆应符合防火 设计要求	第 13.1.3 条 第 3 款	/		
	5	火灾自动报警系统, 按规范检查线缆 的种类、电压等级	第 13.1.3 条 第 4 款	/		
一般项目	1	桥架、线管内线缆间不应拧绞, 线缆 间不得有接头	第 4.5.2 条 第 7 款	/		
	2	线缆的最小允许弯曲半径应符合国家 标准规定	第 4.4.3 条	/		
	3	线管出线口与设备接线端子之间, 应 采用金属软管连接, 金属软管长度不 宜超过 2m, 不得将线裸露	第 4.4.4 条	/		
	4	桥架内线缆应排列整齐, 不得拧绞; 在线缆进出桥架部位、转弯处应绑扎 固定; 垂直桥架内线缆绑扎固定点间 隔不宜大于 1.5m	第 4.4.5 条	/		
	5	线缆穿越建筑物变形缝时应留置相适 应的补偿余量	第 4.4.6 条	/		

线缆敷设检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般 项目	6	综合 布线	第 5.2.1 条	/			
				线缆布放应自然平直，不应受外力挤压和损伤	/		
				线缆布放宜留不小于 0.15m 余量	/		
				从配线架引向工作区各信息端口 4 对对绞电缆的长度不应大于 90m	/		
				线缆敷设拉力及其他保护措施应符合产品厂家的施工要求	/		
				线缆弯曲半径应符合规定	/		
				线缆间净距应符合规定	/		
				室内光缆桥架内敷设时宜在绑扎固定处加装垫套	/		
				线缆敷设施工时，现场应安装稳固的临时线号标签，线缆上配线架、打模块前应安装永久线号标签	/		
				线缆经过桥架、管线拐弯处，应保证线缆紧贴底部，且不应悬空、不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定	/		
距信息点最近的一个过线盒穿线时应宜留有不小于 0.15m 的余量	/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/			
一般 项目	1	机房的环境条件进行检查	第 10.2.1 条 第 1 款	/			
		交换机机柜, 上下两端垂直偏差	≤3mm	/			
		交换机机柜内部插接件与机架连接	第 10.2.1 条 第 3 款	/			
		机柜应排列成直线, 每 5m 误差	≤5mm	/			
		机柜安装位置	第 10.2.1 条 第 5 款				
		总配线架安装位置	第 10.2.1 条 第 6 款				
		各种配线架各直列上下两端垂直偏差	≤3mm				
		各种配线架底座水平误差(每米)	≤2mm				
		文字和符号标志	第 10.2.1 条 第 8 款				
		终端设备要求	第 10.2.1 条 第 9 款	/			
		机架、配线架应按施工图的抗震要求进行加固	第 10.2.1 条 第 10 款	/			
		直流电源线连同所接的列内电源线, 应测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻, 绝缘电阻均不得小于 1MΩ	第 10.2.1 条 第 11 款	/			
		交换系统使用的交流电源线芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于 1MΩ	第 10.2.1 条 第 12 款	/			
		交换系统用的交流电源线应有保护接地线	第 10.2.1 条 第 13 款	/			
		交换机设备通电前检查	各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置、标识	第 10.2.1 条 第 14 款	/		
			各机架所有的熔断器规格应符合要求, 检查各功能单元电源开关应处于关闭状态		/		
			设备的各种选择开关应置于初始位置		/		
			设备的供电电源线, 接地线规格应符合设计要求, 并端接应正确、牢固		/		
				应测量机房主电源输入电压, 确定正常后, 方可进行通电测试	第 10.2.1 条 第 15 款	/	

用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	2	设备、线缆标识应清晰、明确	第 10.3.2 条 第 1 款	/	
		电话交换系统安装各种业务板及业务板电缆, 信号线和电源应分别引入	第 10.3.2 条 第 2 款	/	
		各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装应符合设计要求, 并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固	第 10.3.2 条 第 3 款	/	
		馈线接头应牢固安装, 接触应良好, 并应采取防雨、防腐措施	第 10.3.2 条 第 4 款	/	
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日			

用户电话交换系统接口及系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	业务测试	第 6.0.6 条	/		
	2	信令方式测试		/		
	3	系统互通测试		/		
	4	网络管理测试		/		
	5	计费功能测试		/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

信息网络系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	计算机网络系统连通性	第 7.2.3 条	/		
	2	计算机网络系统传输延时和丢包率	第 7.2.4 条	/		
	3	计算机网络系统路由	第 7.2.5 条	/		
	4	计算机网络系统组播功能	第 7.2.6 条	/		
	5	计算机网络系统 QoS 功能	第 7.2.7 条	/		
	6	计算机网络系统容错功能	第 7.2.8 条	/		
	7	计算机网络系统无线局域网的功能	第 7.2.9 条	/		
	8	网络安全系统安全保护技术措施	第 7.3.2 条	/		
	9	网络安全系统安全审计功能	第 7.3.3 条	/		
	10	网络安全系统有物理隔离要求的网络的物理隔离检测	第 7.3.4 条	/		
	11	网络安全系统无线接入认证的控制策略	第 7.3.5 条	/		
一般 项目	1	计算机网络系统网络管理功能	第 7.2.10 条	/		
	2	网络安全系统远程管理时，防窃听措施	第 7.3.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据	《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016	

主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	器材检验	第 4.0.1 条	/		
	2	型材、管材与铁件的检查	第 4.0.2 条	/		
	3	金属导管、桥架的接地	第 5.0.5 条	/		
	4	金属导管、槽盒明敷设	第 6.2.1 条 第 1 款	/		
	5	预埋金属槽盒保护	第 6.2.1 条 第 2 款	/		
	6	预埋暗管保护	第 6.2.1 条 第 3 款	/		
	7	设置桥架保护	第 6.2.1 条 第 4 款	/		
	8	网络地板缆线敷设保护	第 6.2.1 条 第 5 款	/		
	9	在架空活动地板下敷设缆线时，地板内 净空应为 150mm~300mm；当空调采用下 送风方式时，地板内净高应为 300mm~ 500mm	第 6.2.1 条 第 6 款	/		
	10	当综合布线缆线与大楼弱电系统缆线采 用同一槽盒或托盘敷设时，各子系统之 间应采用金属板隔开，间距应符合设计 文件要求	第 6.2.2 条	/		
	11	干线子系统缆线敷设保护方式	第 6.2.3 条	/		
	12	建筑群子系统缆线敷设保护方式	第 6.2.4 条	/		
	13	当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应 选用适配的信号线路浪涌保护器，并应 符合现行国家标准《综合布线系统工程 设计规范》GB 50311 的有关规定	第 6.2.5 条	/		

施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日

机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测			GB50606-2010 第 3.5.1 条		/				
	2	安装机柜、配线箱等的接地			第 5.0.5 条		/				
	3	机柜、 配线箱 等设备的 规格、容 量、位 置及安 装质量	垂直度偏差		≤3mm		/				
			机柜上的各种零件安装质量		第 5.0.1 条 第 2 款		/				
			在公共场所安 装配线箱时箱 体地面距地	壁嵌式	≥1.5m	/					
				墙挂式	≥1.8m	/					
			门锁的启闭		第 5.0.1 条 第 4 款		/				
			机柜、配线箱及桥架等设备的 安装质量		第 5.0.1 条 第 5 款		/				
4	各类配线部件的安装			第 5.0.2 条		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员：									
		年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师：									
		年 月 日									

信息插座安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据			验收依据	《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	GB50606-2010 第 3.5.1 条	/			
	2	信息插座模块安装	信息插座底盒、多用户信息插座及集合点配线箱、用户单元信息配线箱安装位置和高度	第 5.0.3 条 第 1 款	/		
			安装在活动地板内或地面上时安装质量	第 5.0.3 条 第 2 款	/		
			信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时，间距及采取的防护措施	第 5.0.3 条 第 3 款	/		
			信息插座底盒明装的固定方法	第 5.0.3 条 第 4 款	/		
			固定螺丝安装质量	第 5.0.3 条 第 5 款	/		
			各种插座面板标识	第 5.0.3 条 第 6 款	/		
			工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒	第 5.0.3 条 第 7 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

链路或信道测试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	对绞电缆布线系统永久链路、CP 链路 及信道测试	第 8.0.3 条	/		
	2	光纤布线系统性能测试	第 8.0.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

综合布线系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	对绞电缆链路或信道和光纤链路或信道的检测			第 8.0.5 条		/					
	2	电缆基本 电气性能	连接图		GB50606-2010 第 5.5.2 条	/						
			长度			/						
			衰减			/						
			近端串扰			/						
			电缆屏蔽层连通情况			/						
			其他技术指标			/						
		光纤特性	衰减		/							
			长度		/							
一般项目	1	标签和标识检测，综合布线管理软件功能			第 8.0.6 条		/					
	2	电子配线架管理软件			第 8.0.7 条		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

有线电视及卫星电视接收系统设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	有源设备均应通电检查	第 7.1.3 条	/		
		主要设备和器材, 应选用具有国家广播电影电视总局或有资质检测机构颁发的有效认定标识的产品		/		
	3	天线系统的接地与避雷系统的接地应分开, 设备接地与防雷系统接地应分开	第 7.3.1 条 第 1 款	/		
		卫星天线馈电端、阻抗匹配器、天线避雷器、高频连接器和放大器应连接牢固, 并应采取防雨、防腐措施	第 7.3.1 条 第 2 款	/		
		卫星接收天线应在避雷针保护范围内, 天线底座接地电阻应小于 4Ω	第 7.3.1 条 第 3 款	/		
		卫星接收天线应安装牢固	第 7.3.1 条 第 4 款	/		
	一般项目	有线电视系统各设备、器件、盒、箱、电缆等的安装应符合设计要求, 应做到布局合理, 排列整齐, 牢固可靠, 线缆连接正确, 压接牢固	第 7.3.2 条 第 1 款	/		
		放大器箱体内部门板内侧应贴箱内设备的接线图, 并应标明电缆的走向及信号输入、输出电平	第 7.3.2 条 第 2 款	/		
暗装的用户盒面板应紧贴墙面, 四周应无缝隙, 安装应端正、牢固		第 7.3.2 条 第 3 款	/			
分支分配器与同轴电缆应连接可靠		第 7.3.2 条 第 4 款	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

有线电视及卫星电视接收系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	客观测试	第 11.0.3 条	/		
	2	主观评价	第 11.0.4 条	/		
一般 项目	1	HFC 网络和双向数字电视系统下行测试	第 11.0.5 条	/		
	2	HFC 网络和双向数字电视系统上行测试	第 11.0.6 条	/		
	3	有线数字电视主观评价	第 11.0.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

公共广播系统设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	扬声器、控制器、插座板等设备安装应牢固可靠,导线连接应排列整齐,线号应正确清晰	第 9.3.1 条 第 1 款	/		
		当广播系统具有紧急广播功能时,其紧急广播应由消防分机控制,并应具有最高优先权	第 9.3.1 条 第 2 款	/		
		在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出		/		
		系统应能在手动或警报信号触发的 10s 内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语声文件或实时指挥语声		/		
		以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比不应小于 15dB		/		
	一般项目	1	同一室内的吸顶扬声器应排列均匀	第 9.3.2 条 第 1 款	/	
扬声器箱、控制器、插座等标高应一致、平整牢固			/			
扬声器周围不应有破口现象,装饰罩不应有损伤、且应平整			/			
各设备导线连接应正确、可靠、牢固			第 9.3.2 条 第 2 款	/		
箱内电缆(线)应排列整齐,线路编号应正确清晰				/		
线路较多时应绑扎成束,并应在箱(盒)内留有适当空间				/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

公共广播系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施	第 12.0.2 条	/		
	2	公共广播系统检测	第 12.0.3 条	/		
		公共广播系统的应备声压级	第 12.0.4 条			
	3	主观评价	第 12.0.5 条	/		
	4	紧急广播的功能和性能	第 12.0.6 条	/		
一般项目	1	业务广播和背景广播的功能	第 12.0.7 条	/		
	2	公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比	第 12.0.8 条	/		
	3	公共广播系统的扬声器分布	第 12.0.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

会议系统设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	应保证机柜内设备安装的水平度，不得在有尘、不洁环境下施工	第 8.3.1 条 第 1 款	/		
		设备安装应牢固	第 8.3.1 条 第 2 款	/		
		信号电缆长度不得超过设计要求	第 8.3.1 条 第 3 款	/		
视频会议应具有较高的语言清晰度和合适的混响时间		第 8.3.1 条 第 4 款	/			
一般项目	1	电缆敷设前应作整体通路检测	第 8.3.2 条 第 1 款	/		
		设备安装前应通电预检，有故障的设备应及时处理	第 8.3.2 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

会议系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	会议扩声系统声学特性指标	第 13.0.5 条	/		
	2	会议视频显示系统显示特性指标	第 13.0.6 条	/		
	3	具有会议电视功能的会议灯光系统的 平均照度值	第 13.0.7 条	/		
	4	与火灾自动报警系统的联动功能	第 13.0.8 条	/		
一般项目	1	会议电视系统检测	第 13.0.9 条	/		
	2	其他系统检测	第 13.0.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

信息导引及发布系统显示设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	多媒体显示屏安装必须牢固	第 10.3.1 条 第 4 款	/		
		供电和通讯传输系统必须连接可靠， 确保应用要求		/		
一般项目	1	设备、线缆标识应清晰、明确	第 10.3.2 条 第 1 款	/		
		各设备、器件、盒、箱、线缆等的安 装应符合设计要求，并应做到布局合 理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接 正确、压接牢固	第 10.3.2 条 第 3 款	/		
		馈线连接头应牢固安装，接触应良好， 并应采取防雨、防腐措施	第 10.3.2 条 第 4 款	/		
	2	触摸屏与显示屏的安装位置应对人行 通道无影响	第 10.2.3 条 第 2 款	/		
		触摸屏、显示屏应安装在没有强电磁 辐射源及干燥的地方	第 10.2.3 条 第 3 款	/		
		与相关专业协调并在现场确定落地式 显示屏安装钢架的承重能力应满足设 计要求	第 10.2.3 条 第 4 款	/		
		室外安装的显示屏应做好防漏电、防 雨措施，并应满足 IP65 防护等级标准	第 10.2.3 条 第 5 款	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统功能	第 14.0.3 条	/		
	2	显示性能	第 14.0.4 条	/		
一般项目	1	自动恢复功能	第 14.0.5 条	/		
	2	系统终端设备的远程控制功能	第 14.0.6 条	/		
	3	图像质量主观评价	第 14.0.7 条 第 11.0.4 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

时钟系统设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/			
	2	时钟系统的时间信息设备、母钟、子钟 时间控制必须准确、同步	第 10.3.1 条 第 3 款	/			
一般项目	1	设备、线缆标识应清晰、明确	第 10.3.2 条 第 1 款	/			
		各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装 应符合设计要求，并应做到布局合理、 排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、 压接牢固	第 10.3.2 条 第 3 款	/			
		馈线连接头应牢固安装，接触应良好， 并应采取防雨、防腐措施	第 10.3.2 条 第 4 款	/			
	2	中心母 钟、时间 服务器、 监控计算 机、分路 输出接口 箱	应安装于机房的机柜内	第 10.2.2 条 第 1 款	/		
			按设计及设备安装图，应将 分路接口与子钟等设备连接		/		
			中心母钟机柜安装位置与 GPS 天线距离不宜大于 300m		/		
			时间服务器、监控计算机的 安装		/		
		子钟安装应牢固，安装高度符合要求		第 10.2.2 条 第 2 款	/		
		天线应安装于室外，至少应有三面无遮 挡，且应在建筑物避雷区域内		第 10.2.2 条 第 3 款	/		
		天线应固定在墙面或屋顶上的金属底座 上		第 10.2.2 条 第 4 款	/		
		大型室外 钟的安装	支撑架安装方式	第 10.2.2 条 第 5 款	/		
	应按设计要求安装防雷击装 置		/				
	应做好防漏、防雨的密封措 施		/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

时钟系统调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	母钟与时标信号接收器同步、母钟对子钟同步校时的功能	第 15.0.3 条	/		
	2	平均瞬时日差指标	第 15.0.4 条	/		
	3	时钟显示的同步偏差	第 15.0.5 条	/		
	4	授时校准功能	第 15.0.6 条	/		
一般项目	1	母钟、子钟和时间服务器等运行状态的监测功能	第 15.0.7 条	/		
	2	自动恢复功能	第 15.0.8 条	/		
	3	系统的使用可靠性	第 15.0.9 条	/		
	4	有日历显示的时钟换历功能	第 15.0.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

信息化应用系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	检查设备的性能指标	第 16.0.4 条	/		
	2	业务功能和业务流程	第 16.0.5 条	/		
	3	应用软件功能和性能测试	第 16.0.6 条	/		
	4	应用软件修改后回归测试	第 16.0.7 条	/		
一般项目	1	应用软件功能和性能测试	第 16.0.8 条	/		
	2	运行软件产品的设备中与应用软件无关的软件检查	第 16.0.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/			
	2	电动阀和温度、压力、流量、电量等 计量器具(仪表)进场检验	第 12.1.1 条 第 4 款	/			
	3	传感器的焊接安装应符合标准规定	第 12.3.1 条 第 1 款	/			
		传感器、执行器接线盒的引入口不宜 朝上,当不可避免时,应采取密封措 施	第 12.3.1 条 第 2 款	/			
		传感器、执行器的安装应严格按照说 明书的要求进行,接线应按照接线图 和设备说明书进行,配线应整齐,不 宜交叉,并应固定牢靠,端部均应标 明编号	第 12.3.1 条 第 3 款	/			
		水管型温度传感器、水管压力传感器、 水流开关、水管流量计应安装在水流 平稳的直管段,应避开水流流束死角, 且不宜安装在管道焊缝处	第 12.3.1 条 第 4 款	/			
		风管型温、湿度传感器、压力传感器、 空气质量传感器应安装在风管的直管 段且气流流束稳定的位置,且应避开 风管内通风死角	第 12.3.1 条 第 5 款	/			
		仪表电缆电线的屏蔽层,应在控制室 仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽层 应具有可靠的电气连续性,不应浮空 或重复接地	第 12.3.1 条 第 6 款	/			
	一般项目	1	现场设备(如传感器、执行器、控制箱 柜)的安装质量应符合设计要求	第 12.3.2 条 第 1 款	/		
			控制器箱接线端子板的每个接线端 子,接线不得超过两根	第 12.3.2 条 第 2 款	/		
			传感器、执行器均不应被保温材料遮 盖	第 12.3.2 条 第 3 款	/		
风管压力、温度、湿度、空气质量、 空气速度等传感器和压差开关应在风 管保温完成并经吹扫后安装			第 12.3.2 条 第 4 款	/			

建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	1 传感器、执行器宜安装在光线充足、方便操作的位置；应避免安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温的位置	第 12.3.2 条 第 5 款	/			
	传感器、执行器安装过程中不应敲击、震动，安装应牢固、平正；安装传感器、执行器的各种构件间应连接牢固、受力均匀，并应作防锈处理	第 12.3.2 条 第 6 款	/			
	水管型温度传感器、水管型压力传感器、蒸汽压力传感器、水流开关的安装宜与工艺管道安装同时进行	第 12.3.2 条 第 7 款	/			
	水管型压力、压差、蒸汽压力传感器、水流开关、水管流量计等安装套管的开孔与焊接，应在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行	第 12.3.2 条 第 8 款	/			
	风机盘管温控器安装	与其他开关并列安装时，高度差	<1mm	/		
		在同一室内，其高度差	<5mm	/		
	安装于室外的阀门及执行器应有防晒、防雨措施	第 12.3.2 条 第 10 款	/			
	用电仪表的外壳、仪表箱和电缆槽、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地	第 12.3.2 条 第 11 款	/			
仪表及控制系统的信号回路接地、屏蔽接地应共用接地	第 12.3.2 条 第 12 款	/				
施工单位检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	暖通空调监控系统的功能	第 17.0.5 条	/		
	2	变配电监测系统的功能	第 17.0.6 条	/		
	3	公共照明监控系统的功能	第 17.0.7 条	/		
	4	给排水监控系统的功能	第 17.0.8 条	/		
	5	电梯和自动扶梯监测系统启停、上下 行、位置、故障等运行状态显示功能	第 17.0.9 条	/		
	6	能耗监测系统能耗数据的显示、记录、 统计、汇总及趋势分析等功能	第 17.0.10 条	/		
	7	中央管理工作站与操作分站功能及权 限	第 17.0.11 条	/		
	8	系统实时性	第 17.0.12 条	/		
一般项目	1	系统可维护性	第 17.0.14 条	/		
	2	系统性能评测项目	第 17.0.15 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	火灾自动报警系统的材料必须符合防火设计要求, 并按规定验收	第 13.1.3 条 第 3 款	/		
	3	探测器、模块、报警按钮等类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计要求	第 13.3.1 条 第 1 款	/		
		消防电话插孔型号、位置、数量、功能等应符合设计要求	第 13.3.1 条 第 2 款	/		
		火灾应急广播位置、数量、功能等应符合设计要求, 且应能在手动或警报信号触发的 10s 内切断公共广播, 播出火警广播	第 13.3.1 条 第 3 款	/		
		火灾报警控制器功能、型号应符合设计要求	第 13.3.1 条 第 4 款	/		
		火灾自动报警系统与消防设备的联动应符合设计要求	第 13.3.1 条 第 5 款	/		
一般项目	1	探测器、模块、报警按钮等安装应牢固、配件齐全, 不应有损伤变形和破损	第 13.3.2 条 第 1 款	/		
		探测器、模块、报警按钮等导线连接应可靠压接或焊接, 并应有标志, 外接导线应留余量	第 13.3.2 条 第 2 款	/		
		探测器安装位置应符合保护半径、保护面积要求	第 13.3.2 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

火灾自动报警系统调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	火灾报警控制器及其现场部件调试	第 4.3 节	/		
	2	家用火灾安全系统调试	第 4.4 节	/		
	3	消防联动控制器及其现场部件调试	第 4.5 节	/		
	4	消防专用电话系统调试	第 4.6 节	/		
	5	可燃气体探测报警系统调试	第 4.7 节	/		
	6	电气火灾监控系统调试	第 4.8 节	/		
	7	消防设备电源监控系统调试	第 4.9 节	/		
	8	消防设备应急电源调试	第 4.10 节	/		
	9	消防控制室图形显示装置和传输设备 调试	第 4.11 节	/		
	10	火灾警报、消防应急广播系统调试	第 4.12 节	/		
	11	防火卷帘系统调试	第 4.13 节	/		
	12	防火门监控系统调试	第 4.14 节	/		
	13	气体、干粉灭火系统调试	第 4.15 节	/		
	14	自动喷水灭火系统调试	第 4.16 节	/		
	15	消火栓系统调试	第 4.17 节	/		
	16	防排烟系统调试	第 4.18 节	/		
	17	消防应急照明和疏散指示系统控制调 试	第 4.19 节	/		
	18	电梯、非消防电源等相关系统联动控 制调试	第 4.20 节	/		
	19	系统整体联动控制功能调试	第 4.21 节	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

安全技术防范系统设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	各系统主要设备安装应安装牢固、接线正确，并应采取有效的抗干扰措施	第 14.3.1 条 第 1 款	/		
		应检查系统的互联互通，子系统之间的联动应符合设计要求	第 14.3.1 条 第 2 款	/		
		监控中心系统记录的图像质量和保存时间应符合设计要求	第 14.3.1 条 第 3 款	/		
监控中心接地应做等电位连接，接地电阻应符合设计要求		第 14.3.1 条 第 4 款	/			
一般项目	1	各设备、器件的端接应规范	第 14.3.2 条 第 1 款	/		
		视频图像应无干扰纹	第 14.3.2 条 第 2 款	/		
		防雷与接地工程施工	第 14.3.2 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

安全技术防范系统调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安全防范综合管理系统的功能	第 19.0.5 条	/		
	2	视频安防监控系统控制功能、监视功能、显示功能、记录功能、回放功能、报警联动功能和图像丢失报警功能	第 19.0.6 条	/		
	3	入侵报警系统的入侵报警功能、防破坏及故障报警功能、记录及显示功能、系统自检功能、系统报警响应时间、报警复核功能、报警声级、报警优先功能	第 19.0.7 条	/		
	4	出入口控制系统的出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备功能、执行机构功能、报警功能和访客对讲功能	第 19.0.8 条	/		
	5	电子巡查系统的巡查设置功能、记录打印功能、管理功能	第 19.0.9 条	/		
	6	停车库(场)管理系统的识别功能、控制功能、报警功能、出票验票功能、管理功能和显示功能	第 19.0.10 条	/		
一般项目	1	监控中心管理软件中电子地图显示的设备位置	第 19.0.11 条	/		
	2	安全性及电磁兼容性	第 19.0.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

应急响应系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主 控 项 目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	按设计要求逐项进行功能检测	第 20.0.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

机房供配电系统检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/			
	2	测试 项目	电气装置与其他系统的联锁动作的正确性、响应时间及顺序	GB50462-2015 第 5.5.1 条 第 2 款	/		
			电线、电缆及电气装置的相序的正确性		/		
			电线、电缆及电气装置的电气绝缘测试		/		
			柴油发电机组的启动时间、输出电压、电流及频率		/		
			不间断电源的输出电压、电流、波形参数及切换时间		/		
一般项目	配电柜和配电箱安装支架的制作尺寸应与配电柜和配电箱的尺寸匹配, 安装应牢固, 并应可靠接地		第 17.2.2 条 第 1 款	/			
	线槽、线管和线缆的施工应符合规范规定		第 17.2.2 条 第 2 款	/			
	灯具、 开关和 各种电 气控制 装置以 及各种 插座安 装	灯具、开关和插座安装应牢固, 位置准确, 开关位置应与灯位相对应	第 17.2.2 条 第 3 款	/			
		同一房间, 同一平面高度的插座面板应水平		/			
		灯具的支架、吊架、固定点位置的确定应符合牢固安全、整齐美观的原则		/			
		灯具、配电箱安装完毕后, 每条支路进行绝缘摇测, 绝缘电阻应大于 1MΩ 并应做好记录		/			
		机房地板应满足电池组的符合承重要求		/			
	不间断 电源设 备的安 装	主机和电池柜应按设计要求和产品技术要求进行固定	第 17.2.2 条 第 4 款	/			
		各类线缆的接线应牢固, 正确, 并应作标识		/			
		不间断电源电池组应接直流接地		/			
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

机房设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	电气装置应安装牢固、整齐、标识明确、内外清洁		第 17.3.1 条 第 1 款	/		
	机房内的地面、活动地板的防静电施工应符合规定		第 17.3.1 条 第 2 款	/		
	电源线、信号线入口处的浪涌保护器安装位置正确、牢固		第 17.3.1 条 第 3 款	/		
	接地线和等电位连接带连接正确，安装牢固。接地电阻应符合规范规定		第 17.3.1 条 第 4 款	/		
一般项目	吊顶内电气装置应安装在便于维修处		第 17.3.2 条 第 1 款	/		
	配电装置应有明显标志，并应注明容量、电压、频率等		第 17.3.2 条 第 2 款	/		
	落地式电气装置的底座与楼地面应安装牢固		第 17.3.2 条 第 3 款	/		
	电源线、信号线应分别铺设，并应排列整齐，捆扎固定，长度应留有余量		第 17.3.2 条 第 4 款	/		
	成排安装的灯具应平直、整齐		第 17.3.2 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

机房防雷与接地系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据	《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/			
	2	验收 检测 内容	电气装置与其他系统的联锁动作的正确性、响应时间及顺序	GB50462-2015 第 5.5.1 条	/		
			电线、电缆及电气装置的相序的正确性	GB50462-2015 第 5.5.1 条	/		
			电线、电缆及电气装置的电气绝缘测试	GB50462-2015 第 5.5.1 条	/		
			柴油发电机组的启动时间、输出电压、电流及频率	GB50462-2015 第 5.5.1 条	/		
			不间断电源的输出电压、电流、波形参数及切换时间	GB50462-2015 第 5.5.1 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

机房空气调节系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	空调设备基座的制作与安装	GB50462-2015 第7.2.1条	/		
	3	机组与基座之间应采取隔振措施,且 应固定牢靠	GB50462-2015 第7.2.2条	/		
	4	空调设备的安装位置	GB50462-2015 第7.2.3条	/		
	5	分体式空调机,连接室内机组与室外 机组的气管和液管安装	GB50462-2015 第7.2.4条	/		
	6	专用空调机组安装	GB50462-2015 第7.2.5条	/		
	7	组合式空调机组,设备与风管的连接	GB50462-2015 第7.2.6条	/		
	8	空调系统风管部件	GB50462-2015 第7.3.1条	/		
	9	镀锌钢板制作风管	GB50462-2015 第7.3.2条	/		
	10	矩形风管	GB50462-2015 第7.3.3条	/		
	11	金属法兰的焊缝	GB50462-2015 第7.3.4条	/		
	12	风管与法兰的铆接	GB50462-2015 第7.3.5条	/		
	13	风管支架、吊架防腐处理	GB50462-2015 第7.3.6条	/		

机房空气调节系统检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控 项目	14	固定支架设置	GB50462-2015 第7.3.7条	/	
	15	风管及相关部件安装	GB50462-2015 第7.3.8条	/	
	16	防火阀、风口、过滤器、消声器安装	GB50462-2015 第7.3.9条	/	
	17	防火阀进场验收	GB50462-2015 第7.3.10条	/	
	18	防火阀安装	GB50462-2015 第7.3.11条	/	
	19	手动调节阀安装	GB50462-2015 第7.3.12条	/	
	20	电动调节阀安装	GB50462-2015 第7.3.13条	/	
	21	新风口安装	GB50462-2015 第7.3.14条	/	
	22	风管、风管部件保温	GB50462-2015 第7.3.15条	/	
	23	漏风量测试	GB50462-2015 第7.4.1条	/	
	24	空调系统调试	GB50462-2015 第7.4.2条	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

机房给水排水系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据	《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	机房内管道安装	GB50462-2015 第 8.2.1 条	/		
	3	镀锌管道连接	GB50462-2015 第 8.2.2 条	/		
	4	钢管弯曲半径	GB50462-2015 第 8.2.3 条	/		
	5	管道支架、吊架、托架安装	GB50462-2015 第 8.2.4 条	/		
	6	冷凝水排水管道坡度	GB50462-2015 第 8.2.5 条	/		
	7	管道防腐处理	GB50462-2015 第 8.2.6 条	/		
	8	水压试验	GB50462-2015 第 8.2.7 条	/		
	9	管道保温	GB50462-2015 第 8.2.8 条	/		
	10	室内地面坡度，地漏顶标高	GB50462-2015 第 8.2.9 条	/		
	11	通水试验	GB50462-2015 第 8.3.1 条	/		
	12	压力试验	GB50462-2015 第 8.3.2 条	/		
	13	灌水试验	GB50462-2015 第 8.3.3 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

机房综合布线系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	交接验收	GB50462-2015 第 9.6.1 条	/		
	3	配线柜的安装及配线架的压接	GB50462-2015 第 9.6.2 条 第 1 款	/		
	4	走线架、槽的规格、型号和安装方式	GB50462-2015 第 9.6.2 条 第 2 款	/		
	5	线缆的规格、型号、敷设方式及标识	GB50462-2015 第 9.6.2 条 第 3 款	/		
	6	线缆系统电气性能测试和光缆系统性能测试	GB50462-2015 第 9.6.2 条 第 4 款	/		
	7	线缆系统各项测试	GB50462-2015 第 9.6.2 条 第 5 款	/		
	8	设备的规格、型号、安装方式及标识	GB50462-2015 第 9.6.2 条 第 6 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

机房监控与安全防范系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据	《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	设备、装置及配件的安装	GB50462-2015 第 10.5.1 条 第 1 款	/		
	3	环境监控系统和场地设备监控系统的数据采集、传送、转换、存储、控制功能	GB50462-2015 第 10.5.1 条 第 2 款	/		
	4	入侵报警系统的入侵报警功能、防破坏和故障报警功能、记录显示功能和系统自检功能	GB50462-2015 第 10.5.1 条 第 3 款	/		
	5	视频监控系统的控制功能、监视功能、显示功能、记录功能和报警联动功能	GB50462-2015 第 10.5.1 条 第 4 款	/		
	6	出入口控制系统的出入目标识读功能、信息处理和控制功能、执行机构功能	GB50462-2015 第 10.5.1 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

机房消防系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	火灾自动报警与消防联动控制系统安 装及功能应符合设计要求和规范规定	第 17.2.9 条	/		
	3	气体灭火系统安装及功能应符合设计 要求和规范规定	第 17.2.9 条	/		
	4	自动喷水灭火系统安装及功能应符合 设计要求和规范规定	第 17.2.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

机房室内装饰装修检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	在防雷接地等电位排安装完毕并引入 机柜线槽和管线的安装完毕后方可进 行装饰工程	第 17.2.1 条 第 1 款	/		
	3	活动地板支撑架	第17.2.1条 第2款	/		
	4	活动地板的高度	第17.2.1条 第3款	/		
	5	地板线缆出口	第17.2.1条 第4款	/		
	6	吊顶施工	GB50462-2015 第4.2节	/		
	7	隔墙施工	GB50462-2015 第4.3节	/		
	8	地面施工	GB50462-2015 第4.4节	/		
	9	活动地板施工	GB50462-2015 第4.5节	/		
	10	内墙、顶棚及柱面施工	GB50462-2015 第4.6节	/		
	11	门窗及其他	GB50462-2015 第4.7节	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

机房电磁屏蔽检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据	《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	电磁屏蔽结构体施工	GB50462-2015 第 11.2 节	/		
	3	电磁屏蔽门安装	GB50462-2015 第 11.3 节	/		
	4	滤波器、截止波导通风窗及屏蔽玻璃 的安装	GB50462-2015 第 11.4 节	/		
	5	其他施工要求	GB50462-2015 第 11.5 节	/		
	6	电磁屏蔽效能自检	GB50462-2015 第 11.6 节	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

机房工程系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	供配电系统的输出电能质量	第 21.0.4 条	/		
	2	不间断电源的供电时延	第 21.0.5 条	/		
	3	静电防护措施	第 21.0.6 条	/		
	4	弱电间检测	第 21.0.7 条	/		
	5	机房供配电系统、防雷与接地系统、 空气调节系统、给水排水系统、综合 布线系统、监控与安全防范系统、消 防系统、室内装饰装修和电磁屏蔽等 系统检测	第 21.0.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

接地装置检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	采用建筑物共用接地装置时，接地电阻不应大于 1Ω	第 16.2.1 条 第 1 款	/		
	3	采用单独接地装置时，接地电阻不应大于 4Ω	第 16.2.1 条 第 2 款	/		
	4	接地装置的焊接应符合规定	第 16.2.1 条 第 3 款	/		
	5	接地装置测试点的设置	第 16.1.1 条	/		
	6	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	第 16.1.1 条	/		
	7	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	第 16.1.1 条	/		
	8	接地模块设置应垂直或水平就位	第 16.1.1 条	/		
一般项目	1	接地装置埋设深度、间距和搭接长度和防腐措施	第 16.1.1 条	/		
	2	接地装置的材质和最小允许规格尺寸	第 16.1.1 条	/		
	3	接地模块与干线的连接和干线材质选用	第 16.1.1 条	/		
	4	接地体垂直长度不应小于 2.5m，间距不宜小于 5m	第 16.1.1 条 第 1 款	/		
	5	接地体埋深不宜小于 0.6m	第 16.1.1 条 第 2 款	/		
	6	接地体距建筑物距离不应小于 1.5m	第 16.1.1 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

接地线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/		
	2	利用金属构件、金属管道作接地线时 与接地干线的连接	第 16.1.2 条	/		
一般项目	1	钢制接地线的连接和材料规格、尺寸	第 16.1.2 条	/		
		电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的 接地线检查	第 16.1.2 条	/		
		钢制接地线的焊接连接应焊缝饱满， 并应采取防腐措施	第 16.2.2 条 第 1 款	/		
		接地线在穿越墙壁和楼板处应加金属 套管，金属套管应与接地线连接	第 16.2.2 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

等电位联接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3.5.1 条	/			
	2	建筑物总等电位联结端子板接地线，各区域的总等电位联结装置应相互连通	第 16.1.3 条 第 1 款	/			
		应在接地装置两处引连接导体与室内总等电位接地端子板相连接	第 16.1.3 条 第 2 款	/			
		接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积	铜质接地线	$\geq 50\text{mm}^2$	/		
			钢质接地线	$\geq 80\text{mm}^2$			
		等电位接地端子板之间连接方式	第 16.1.3 条 第 3 款	/			
		每个电气设备的接地应用单独的接地线与接地干线相连	第 16.1.3 条 第 4 款	/			
	不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网及电缆金属护层作接地线；不得将桥架、金属线管作接地线	第 16.1.3 条 第 5 款	/				
	一般项目	1	等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常	第 16.1.3 条	/		
2		需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接	第 16.1.3 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

屏蔽设施检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	屏蔽设施的安装	第 22.0.3 条	/		
		接地电阻的阻值		/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电涌保护器检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	材料、器具、设备进场质量检测	第 3. 5. 1 条	/			
	2	电源线路浪涌 保护器	安装位置和连接设备	第 16. 1. 4 条	/		
			连接方式		/		
			连接导线最小截面积		/		
	3	天馈线路浪涌 保护器	安装位置和连接设备	第 16. 1. 4 条	/		
			接地线路		/		
	4	信息线路浪涌 保护器	安装位置和连接设备	第 16. 1. 4 条	/		
			导线和接地线路		/		
	5	浪涌保护器安装、位置及布线	第 16. 1. 4 条	/			
一般项目	1	室外安装时应有防水措施	第 16. 1. 4 条 第 1 款	/			
	2	浪涌保护器安装位置应靠近被保护设备	第 16. 1. 4 条 第 2 款	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	接地装置与接地连接点安装	第 22.0.3 条	/		
		接地导体的规格、敷设方法和连接方法		/		
		等电位联结带的规格、联结方法和安装位置		/		
		屏蔽设施的安装		/		
		电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格		/		
	2	智能建筑的接地系统必须保证建筑内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全	第 22.0.4 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

3.11 建筑节能分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称				施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

设备及管道附件试验记录

编号：

工程名称		系统名称	
施工单位		监理单位	
设备/管道 附件名称		试验日期	年 月 日
试验要求：			
型号、材质			
规格			
总数量			
试验数量			
公称或工作压力 (MPa)			
强度 试 验	试验压力 (MPa)		
	试验持续时间 (s)		
	试验压力降 (MPa)		
	渗漏情况		
	试验结论		
严 密 性 试 验	试验压力 (MPa)		
	试验持续时间 (s)		
	试验压力降 (MPa)		
	渗漏情况		
	试验结论		
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

墙体节能工程隐蔽验收记录及必要的图像资料

编号：

工程名称		分项工程名称	
隐检项目		隐检部位	
隐检依据	施工图图号		
	设计变更号		
	施工标准名称		
施工质量自检情况			
验收结论			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

幕墙节能工程隐蔽验收记录及必要的图像资料

编号：

工程名称		分项工程名称	
隐检项目		隐检部位	
隐检依据	施工图图号		
	设计变更号		
	施工标准名称		
施工质量自检情况			
验收结论			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

建筑外门窗工程隐蔽验收记录及必要的图像资料

编号：

工程名称				分项工程名称	
隐检项目				隐检部位	
隐检依据	施工图图号				
	设计变更号				
	施工标准名称				
施工质量自检情况					
验收结论					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

屋面保温隔热工程隐蔽验收记录及必要的图像资料

编号：

工程名称			分项工程名称	
隐检项目			隐检部位	
隐 检 依 据	施工图图号			
	设计变更号			
	施工标准名称			
施 工 质 量 自 检 情 况				
验 收 结 论				
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员	

地面保温工程隐蔽验收记录及必要的图像资料

编号：

工程名称		分项工程名称	
隐检项目		隐检部位	
隐检依据	施工图图号		
	设计变更号		
	施工标准名称		
施工质量自检情况			
验收结论			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

通风与空调工程隐蔽验收记录及必要的图像资料

编号：

工程名称		分项工程名称	
隐检项目		隐检部位	
隐检依据	施工图图号		
	设计变更号		
	施工标准名称		
施工质量自检情况			
验收结论			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程隐蔽验收记录 及必要的图像资料

编号：

工程名称				分项工程名称	
隐检项目				隐检部位	
隐 检 依 据	施工图图号				
	设计变更号				
	施工标准名称				
施 工 质 量 自 检 情 况					
验 收 结 论					
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

____检(试)验报告汇总表

工程名称:

编号:

[illegible]

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

系统试运转调试记录

编号:

工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目		试运转调试部位	
试运转、调试内容：			
试运转、调试结论：			
签字栏	建设单位项目负责人	监理单位总监理工程师	施工单位项目负责人

风管强度及严密性试验记录

编号：

工程名称		试验日期	年 月 日		
施工单位		监理单位			
系统名称		工作压力 (Pa)			
系统总面积 (m²)		试验压力 (Pa)			
试验总面积 (m²)		系统检测分段数			
检测区段图示：		分段实测数值			
		序号	分段表面积 (m²)	试验压力 (Pa)	实际漏风量 (m³/h)
系统允许漏风量 (m³/m²·h)		实测系统漏风量 (m³/m²·h)			
检测结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员		

系统非设计满负荷联合试运转与调试记录

编号:

工程名称					
施工单位					
安装时间					
系统名称			系统所在位置		
调试时间 从 年 月 日 时 至 年 月 日 时					
风机全压 (Pa)			实测风机全压 (Pa)		
联动试运转及调试情况： 					
试运转及调试结论：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

太阳能热水系统承压管道系统和设备及阀门水压试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
管道、设备 (部位)				材质规格	
设计工作压力 (MPa)		试验介质		试验日期	年 月 日
试验依据					
强 度 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
严 密 性 试 验					
试验压力 (MPa)				持续时间	时 分 秒
压力降 (MPa)				试验结果	
试验经过及问题处理： 操作人：					
试验结论					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

太阳能热水系统非承压管道灌水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	灌水高度 (m)	满水时间(min)		检查情况	
		浸泡时间	观察时间		
试验情况及说明				试验结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

太阳能热水系统非承压管道通水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	通水时间(h)	配水点开放数量(%)	观察检查情况		备注
试验情况及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

太阳能热水系统管道通水试验记录

编号：

工程名称			分部工程	
依据标准			试验日期	年 月 日
管段编号	配水点开放数量(%)	各配水点观察检查情况		备注
试验经过及说明			试验结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

太阳能热水系统管道冲洗消毒检测记录

编号：

工程名称				分部工程			
工作介质				试验日期		年 月 日	
管段编号		消毒		清洗		化验报告 结果	
		消毒介质	留置时间	冲洗介质	观察检查情况		
依据标准		试验情况及说明				试验结论	
签字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

太阳能热水系统集热器、水箱检漏与保温水箱保温性能试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
部位、区、段				试验日期	年 月 日
依据标准					
名称、型号、规格	水箱深度	满水深度	试验持续时间 (h)	试验情况及结果	
试验经过及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

太阳能热水系统电气线路绝缘强度测试记录

编号：

工程名称					分部工程				
工作电压					仪表型号				
依据标准					测试日期		年 月 日		
层段、设备、 线路、名称									
绝缘 电阻 (MΩ)	A-B								
	B-C								
	C-A								
	A-N								
	B-N								
	C-N								
	A-PE								
	B-PE								
	C-PE								
	N-PE								
结论：									
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

太阳能热水系统防雷接地电阻测试记录

编号：

工程名称			建设单位		
敷设类别			施工单位		
仪表型号			测试环境温度		
接地类别/位置	设计值(Ω)	实测值(Ω)	季节系数	检测结果(Ω)	备注
测试布置图：(注明测试点位置方向)					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

四、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

建筑节能分部工程质量管理及控制及功能检验资料核查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	资料名称		份数	审查情况	审核情况
1	质量管理资料	建筑节能工程施工图设计文件审查意见			
2		建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见			
3		建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同			
4		建筑节能工程施工方案及审批记录			
5		节能工程设计计算书			
6		图纸会审、设计变更、洽商记录			
7		建筑节能材料及产品认定资料			
8		建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录			
9		建筑节能工程竣工图			
10	质量控制资料及功能检验资料	墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料			
11		幕墙节能工程质量控制资料及功能检验资料			
12		门窗节能工程质量控制资料及功能检验资料			
13		屋面节能工程质量控制资料			
14		地面节能工程质量控制资料			
15		通风与空调节能工程质量控制资料及功能检验资料			
16		空调与采暖系统冷热源及管网节能工程质量控制资料及功能检验资料			
17		配电与照明节能工程质量控制资料及功能检验资料			
18		监测与控制节能工程质量控制资料及功能检验资料			
审查结论： 施工单位项目经理(签章)： 年 月 日					
审核结论： 总监理工程师(签章)： (建设单位项目负责人) 年 月 日					

注：工程验收前，监理(建设)单位应对相应资料进行核查，核查人填写核查意见并签字；对资料齐全、结果符合要求的，结论中填写“资料完整”。

墙体节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	墙体节能工程使用的材料、构件应进行进场验收	第 4.2.1 条	/		
	2	墙体节能工程使用的材料、产品进场时应进行复验	第 4.2.2 条	/		
	3	外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告	第 4.2.3 条	/		
	4	严寒和寒冷地区外保温使用的抹面材料冻融试验要求	第 4.2.4 条	/		
	5	基层处理	第 4.2.5 条	/		
	6	墙体节能工程各层构造做法	第 4.2.6 条	/		
	7	墙体节能工程施工质量	第 4.2.7 条	/		
	8	外墙采用预制保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的安装要求及表面处理	第 4.2.8 条	/		
	9	外墙采用保温浆料作保温层时，保温浆料的同条件试件应见证取样送检	第 4.2.9 条	/		
	10	各类饰面层的基层及面层施工	第 4.2.10 条	/		
	11	保温砌块砌筑的墙体，砂浆要求	第 4.2.11 条	/		
	12	预制保温墙板现场安装的墙体要求	第 4.2.12 条	/		
	13	外墙保温装饰板要求	第 4.2.13 条	/		
	14	采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前编制专项施工方案并应制作样板间	第 4.2.14 条	/		

墙体节能检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目		设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
主控项目	15	防火隔离带组成材料与外墙外保温组成材料相配套，与基层墙体可靠连接	第 4.2.15 条	/	
	16	建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级为 A 级	第 4.2.16 条	/	
	17	墙体内设置的隔气层，其位置、材料及构造做法	第 4.2.17 条	/	
	18	外墙或毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口、凸窗四周的侧面，采取保温措施	第 4.2.18 条	/	
	19	严寒和寒冷地区外墙热桥部位采取隔断热桥措施	第 4.2.19 条	/	
一般项目	1	节能保温材料与构件进场时，外观和包装完整无破损	第 4.3.1 条	/	
	2	当采用增强网作为防止开裂措施，其铺贴和搭接要求	第 4.3.2 条	/	
	3	设置集中供暖和空调的房间，其外墙热桥部位采取隔断热桥措施	第 4.3.3 条	/	
	4	施工产生的墙体缺陷采取隔断热桥措施	第 4.3.4 条	/	
	5	墙体保温板材的粘贴和接缝方法	第 4.3.5 条	/	
	6	外墙保温装饰板安装后表面、板缝质量	第 4.3.6 条	/	
	7	墙体采用保温浆料，其厚度、接茬质量	第 4.3.7 条	/	
	8	墙体上的阳角、门窗洞口及不同的材料基体的交接处等部位，其保温层要求	第 4.3.8 条	/	
	9	采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温，时间要求	第 4.3.9 条	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

幕墙节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	幕墙节能工程使用的材料、构件进场验收	第 5.2.1 条	/		
	2	幕墙节能使用材料、构件进场复验	第 5.2.2 条	/		
	3	幕墙气密性能和密封条安装要求	第 5.2.3 条	/		
	4	幕墙的传热系数、遮阳系数及热桥部位的隔断热桥措施	第 5.2.4 条	/		
	5	幕墙节能工程使用的保温材料厚度及安装要求	第 5.2.5 条	/		
	6	幕墙遮阳设施安装要求	第 5.2.6 条	/		
	7	幕墙隔气层要求	第 5.2.7 条	/		
	8	幕墙保温材料与面板或基层墙体可靠粘结或锚固及防护层	第 5.2.8 条	/		
	9	楼板处和防火分区隔离部位采用防火封堵材料封堵	第 5.2.9 条	/		
	10	幕墙可开启部分的通风面积要求和通风器的通道通畅	第 5.2.10 条	/		
	11	凝结水的收集和排放应畅通，并不得渗漏	第 5.2.11 条	/		
	12	采光屋面开启安装要求	第 5.2.12 条	/		
一般项目	1	幕墙镀(贴)膜玻璃及中空玻璃的安装及密封	第 5.3.1 条	/		
	2	单元式幕墙板块的组装	第 5.3.2 条	/		
	3	幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处保温措施或密封做法	第 5.3.3 条	/		
	4	活动遮阳设施的调节机构灵活，并能调节到位	第 5.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

门窗节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	建筑门窗节能工程使用的材料、构件 进场验收	第 6.2.1 条	/		
	2	门窗节能工程使用的材料、构件进场 材料核查相关资料及进场复验	第 6.2.2 条	/		
	3	金属外门窗框的隔断热桥措施	第 6.2.3 条	/		
	4	外门窗框或附框与洞口之间间隙填充 和密封处理	第 6.2.4 条	/		
	5	严寒和寒冷地区的外门采取保温、密 封等节能措施	第 6.2.5 条	/		
	6	外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸及 安装要求	第 6.2.6 条	/		
	7	用于外门的特种门，安装中的节能措 施	第 6.2.7 条	/		
	8	天窗安装	第 6.2.8 条	/		
	9	通风器尺寸、通风量等性能要求及安 装	第 6.2.9 条	/		
一 般 项 目	1	门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条安 装要求	第 6.3.1 条	/		
	2	门窗镀(贴)膜玻璃的安装及密封处理	第 6.3.2 条	/		
	3	外门、窗遮阳设施调节	第 6.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

屋面节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	屋面节能工程使用的保温隔热材料、 构件进场验收	第 7.2.1 条	/		
	2	屋面节能工程使用的材料进场复验	第 7.2.2 条	/		
	3	屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、 缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温 隔热做法	第 7.2.3 条	/		
	4	屋面通风隔热架空层要求	第 7.2.4 条	/		
	5	屋面隔汽层的位置、材料及构造做法	第 7.2.5 条			
	6	坡屋面、架空屋面内保温应采用不燃 保温材料，保温层做法	第 7.2.6 条	/		
	7	当采用带铝箔的空气隔层做隔热保温 屋面时，其空气隔层厚度、铝箔位置	第 7.2.7 条	/		
	8	种植植物的屋面构造做法	第 7.2.8 条	/		
	9	采用有机类保温隔热材料的屋面，防 火隔离措施	第 7.2.9 条	/		
	10	金属板保温夹芯屋面铺装要求	第 7.2.10 条	/		
一 般 项 目	1	屋面保温隔热层施工	第 7.3.1 条	/		
	2	反射隔热屋面的颜色要求	第 7.3.2 条	/		
	3	坡屋面、架空屋面采用内保温时，保 温隔热层应设防潮措施，其表面应有 保护层	第 7.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

地面节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	地面节能工程的保温材料、构件进场 验收	第 8.2.1 条	/			
	2	地面节能工程使用保温材料进场复验	第 8.2.2 条	/			
	3	地下室顶板和架空楼板底面的保温隔 热材料要求	第 8.2.3 条	/			
	4	地面基层处理	第 8.2.4 条	/			
	5	地面保温层、隔离层、保护层等各层 的设置和构造做法	第 8.2.5 条	/			
	6	地面节 能工程 的施工 质量	保温板与基层之间、各构造层 之间粘结应牢固, 缝隙应严密	第 8.2.6 条 第 1 款	/		
		穿越地面到室外的各种金属 管道的保温隔热措施	第 8.2.6 条 第 2 款	/			
	7	有防水要求的地面, 节能保温做法	第 8.2.7 条	/			
	8	严寒和寒冷地区, 建筑首层直接接触 土壤的地面、底面直接接触室外空气 的地面、毗邻不供暖空间的地面以及 供暖地下室与土壤接触的外墙采取保 温措施	第 8.2.8 条	/			
9	保温层的表面防潮层、保护层要求	第 8.2.9 条	/				
一般 项目	1	采用地面辐射供暖的工程, 其地面节 能做法	第 8.3.1 条	/			
	2	接触土壤地面的保温层下面的防潮层 要求	第 8.3.2 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

供暖节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	供暖节能工程使用的材料、设备等产 品进场验收	第 9.2.1 条	/			
	2	供暖节能工程使用的散热器和保温材料 进场复验	第 9.2.2 条	/			
	3	供暖系统安装的温度调控装置和热计 量装置功能要求	第 9.2.3 条	/			
	4	室内供暖系统安装	第 9.2.4 条	/			
	5	散热器及其安装	第 9.2.5 条				
	6	散热器恒温阀及其安装	第 9.2.6 条	/			
	7	低温热 水地面 辐射供 暖系统 的安装	防潮层和绝热层的做法及绝 热层的厚度	第 9.2.7 条 第 1 款	/		
			室内温度调控装置的安装位 置和方向	第 9.2.7 条 第 2 款			
			室内温度调控装置传感器的 安装位置、高度	第 9.2.7 条 第 3 款	/		
8	供暖系统热力入口装置的安装	第 9.2.8 条	/				
9	供暖管道保温层和防潮层的施工	第 9.2.9 条	/				
10	供暖期内与热源进行联合试运转和调 试	第 9.2.10 条	/				
一般项目	1	供暖系统阀门、过滤器等配件保温层 要求	第 9.3.1 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

通风与空调节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	通风与空调节能工程使用的设备、管道、自控阀门、仪表、绝热材料等产品进场验收	第 10.2.1 条	/		
	2	通风与空调节能工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场复验	第 10.2.2 条	/		
	3	通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统安装	第 10.2.3 条	/		
	4	风管安装	第 10.2.4 条	/		
	5	组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组安装	第 10.2.5 条	/		
	6	带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的能量回收装置安装	第 10.2.6 条	/		
	7	空调机组、新风机组及风机盘管机组水系统自控阀门与仪表的安装	第 10.2.7 条	/		
	8	空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工	第 10.2.8 条	/		
	9	空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工	第 10.2.9 条	/		
	10	空调冷热水管道及制冷剂管道与支、吊架之间绝热衬垫的设置要求	第 10.2.10 条	/		
	11	通风与空调系统单机试运转和调试	第 10.2.11 条	/		
	12	多联机空调系统试运转和调试情况	第 10.2.12 条	/		
一般项目	1	空气风幕机的安装	第 10.3.1 条	/		
	2	变风量末端装置动作试验	第 10.3.2 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	空调与供暖系统使用的冷热源设备及其辅助设备、材料等产品进场验收	第 11.2.1 条	/		
	2	空调与供暖系统冷热源及管网节能工程的预制绝热管道、绝热材料复验	第 11.2.2 条	/		
	3	空调与供暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统安装	第 11.2.3 条	/		
	4	冷热源侧的自控阀门与仪表的安装	第 11.2.4 条	/		
	5	锅炉、热交换器、电驱动压缩机蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装	第 11.2.5 条	/		
	6	冷却塔、水泵等辅助设备的安装	第 11.2.6 条	/		
	7	多联机空调系统室外机的安装要求	第 11.2.7 条	/		
	8	空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工	第 11.2.8 条	/		
	9	冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的验收	第 11.2.9 条	/		
	10	系统的试运转与调试	第 11.2.10 条	/		
一般 项目	1	空调与供暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热,不得影响其操作功能	第 11.3.1 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

配电与照明节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	配电与照明节能工程所采用的配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置等产品进场验收	第 12.2.1 条	/		
	2	配电与照明节能工程使用的照明光源、照明灯具及附属装置进场复验	第 12.2.2 条	/		
	3	低压配电系统使用的电线、电缆进场时对其导体电阻值进行复验	第 12.2.3 条	/		
	4	配电系统调试及检测	第 12.2.4 条	/		
	5	通电试运行	第 12.2.5 条	/		
一般项目	1	配电系统选择的导体截面值	第 12.3.1 条	/		
	2	母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时牢固可靠	第 12.3.2 条	/		
	3	交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字形敷设，且不得形成闭合铁磁回路	第 12.3.3 条	/		
	4	三相照明配电干线的各相负荷分配	第 12.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

监测与控制节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	监测与控制节能工程所采用的设备及材料等产品进场验收	第 13.2.1 条	/		
	2	监测与控制节能工程的传感器、执行机构, 其安装位置、方式要求; 预留的检测孔, 管道保温时明显标识; 监测计量装置的测量数据要求	第 13.2.2 条	/		
	3	监测与控制节能工程系统集成软件安装及测试	第 13.2.3 条	/		
	4	监测与控制系统和供暖通风与空调系统试运行与调试	第 13.2.4 条	/		
	5	能耗监测计量装置宜具备数据远传功能和能耗核算功能	第 13.2.5 条	/		
	6	冷热源的水系统当采取变频调节控制方式时, 机组、水泵在低频率工况下, 水系统应能正常运行	第 13.2.6 条	/		
	7	供配电系统的监测与数据采集要求	第 13.2.7 条	/		
	8	照明自动控制系统的功能要求	第 13.2.8 条	/		
	9	自动扶梯无人乘行时, 应自动停止运行	第 13.2.9 条	/		
	10	建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能、设备管理和运行管理功能、优化能源调度功能、数据集成功能要求	第 13.2.10 条	/		
	11	建筑能源系统的协调控制及供暖、通风与空调系统的优化监控等节能控制系统要求	第 13.2.11 条	/		
	12	监测与控制节能工程对可再生能源系统参数进行监测	第 13.2.12 条	/		
一般项目	1	监测与控制系统的可靠性、实时性、可操作性、可维护性等系统性能检测要求	第 13.3.1 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

地源热泵换热系统节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地源热泵换热系统节能工程所采用的 材料及配件等产品进场验收	第 14. 2. 1 条	/		
	2	岩土热响应试验	第 14. 2. 2 条	/		
	3	地源热泵地埋管换热系统的安装规定	第 14. 2. 3 条	/		
	4	地源热泵地埋管换热系统管道的连接 规定	第 14. 2. 4 条	/		
	5	地源热泵地下水换热系统的施工	第 14. 2. 5 条	/		
	6	地源热泵地表水换热系统的施工	第 14. 2. 6 条	/		
	7	整体运转、调试	第 14. 2. 7 条	/		
	8	地源热泵系统整体验收前，应进行冬、 夏两季运行测试，并对地源热泵系统 的实测性能作出评价	第 14. 2. 8 条	/		
一般 项目	1	地埋管换热系统在安装前后均应对管 路进行冲洗	第 14. 3. 1 条	/		
	2	地源热泵换热系统热源水井均应具备 连续抽水 and 回灌的功能	第 14. 3. 2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

太阳能光热系统节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	太阳能光热系统节能工程所采用的设备 及配件等产品进场验收	第 15.2.1 条	/		
	2	太阳能光热系统节能工程采用的集热 设备、保温材料进场复验	第 15.2.2 条	/		
	3	太阳能光热系统的安装	第 15.2.3 条	/		
	4	集热器设备安装	第 15.2.4 条	/		
	5	贮热设备安装及检验	第 15.2.5 条	/		
	6	太阳能光热系统辅助加热设备为电直 接加热器时，接地保护必须可靠固定， 并应加装防漏电、防干烧等保护装置	第 15.2.6 条	/		
	7	供暖管道保温层和防潮层的施工	第 15.2.7 条	/		
	8	太阳能光热系统系统试运转和调试	第 15.2.8 条	/		
	9	建筑上增设太阳能光热系统，应满足 建筑结构及其他相应的安全性能要 求，并不得降低相邻建筑的日照标准	第 15.2.9 条	/		
一般项目	1	太阳能光热系统过滤器等配件的保温 层要求	第 15.3.1 条	/		
	2	太阳能集中热水供应系统热水循环管 的安装	第 15.3.2 条	/		
	3	太阳能光热系统在建筑中的安装一体 化要求	第 15.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

太阳能光伏节能检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑节能工程施工质量验收 标准》GB50411-2019		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	太阳能光伏系统建筑节能工程所采用的 设备及配件等产品进场验收	第 16.2.1 条	/		
	2	太阳能光伏系统的安装	第 16.2.2 条	/		
	3	太阳能光伏系统的试运行与调试	第 16.2.3 条	/		
	4	光伏组件的光电转换效率	第 16.2.4 条	/		
	5	太阳能光伏系统安装完调试后功能要 求	第 16.2.5 条	/		
	6	建筑上增设太阳能光伏发电系统，应 满足建筑结构及其他相应的安全性能 要求，并不得降低相邻建筑的日照标 准	第 16.2.6 条	/		
一般 项目	1	太阳能光伏系统标识	第 16.3.1 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3.12 电梯分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

电梯承重梁、超重吊环埋设隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称				隐蔽项目			
检查部位				填写日期	年 月 日		
施工日期	年 月 日			天气情况		气温(℃)	
隐蔽内容及示意图 单位：mm							
承重梁规格		数量		承重墙类型		厚度	
埋设长度		过墙中心		梁垫规格			
焊接情况		防腐措施		梁端封固			
起重吊环设计荷载(kg)				起重吊环材料规格			
混凝土承重梁位置规格				吊环与钢筋锚固尺寸			
A ₃ 圆钢吊荷载							
施工单位 检查意见				监理单位 验收结论			
	年 月 日				年 月 日		
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称				隐蔽项目			
检查部位				填写日期		年 月 日	
施工日期		年 月 日		天气情况			气温(℃)
隐蔽内容							
井壁结构			适用工艺		适用图号		
埋铁厚度			螺栓规格		型钢规格		
燕尾夹角			埋设深度		墙洞尺寸		
清渣冲水			混凝土配合比 (水泥：砂：豆石)		养护(d)		
施工 单位 检查 意见				监 理 单 位 验 收 结 论			
年 月 日				年 月 日			
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称			隐蔽项目			
操作场地			填写日期	年 月 日		
操作日期	年 月 日		天气情况		气温(℃)	
用火手续		看火人		操作人		
钢绳用途		钢绳规格		锥套数	共 个	
隐蔽内容						
施工单位检查意见				监理单位验收结论		
	年 月 日				年 月 日	
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员	

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

电气接地电阻测试记录

编号：

工程名称				测试前三天 气象情况		
仪表型号				测试日期	年 月 日	
接地名称与类型		防雷接地	保护接地	重复接地	____接地	____接地
组别 及 实测 数据	1					
	2					
	3					
	4					
设计要求		≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω
简图及说明				测试结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

电气绝缘电阻测试记录

编号：

工程名称					分部工程				
工作电压					仪表型号				
依据标准					测试日期		年 月 日		
层段、设备、 线路、名称									
绝缘 电阻 (MΩ)	A-B								
	B-C								
	C-A								
	A-N								
	B-N								
	C-N								
	A-PE								
	B-PE								
	C-PE								
	N-PE								
结论：									
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

电梯安装装置检查记录

编号：

工程名称				日 期	年 月 日
序号	检验项目	检验内容及其规范标准要求		检查结果	备注
1	电源主开关	位置合理、容量适中、标志易识别			
2	断相、错相保护装置	断任一相电或错相，电梯停止，不能启动			
3	上、下限位开关	轿厢越程>50mm时起作用			
4	上、下极限开关	轿厢或对重撞缓冲器之前起作用			
5	上、下强迫缓速装置	位置符合产品设计要求，动作可靠			
6	停止装置(安全、急停开关)	轿厢、轿内、底坑进入位置≥1m，红色、停止			
7	检修运行开关	轿顶优先、易接近、双稳态、防误操作			
8	紧急电动运行开关(机房内)	防误操作按钮、标明方向、直观主机			
9	开、关门和运行方向接触器	机械或电气联锁动作可靠			
10	限速器电气安全装置	动作速度、额定速度与铭牌相符			
11	安全钳电气安全装置	在安全钳动作以前或同时，使电动机停转			
12	限速绳断裂、松驰保护	动作可靠			
13	轿厢位置传递装置的张紧度	钢带(钢绳、链条)断裂或松驰时动用可靠			
14	耗能型缓冲器复位保护	缓冲器被压缩时，安全触点强迫断开			
15	轿厢安全窗安全门锁闭状况	如锁紧失效，应使电梯停止			
16	轿厢自动门撞击保护装置	健全触点、位置正确，无论是正常、检修或紧急电动操作均不能造成开门运行			
17	轿门的锁闭状况及关闭位置				
18	层门的锁闭状况及关闭位置				
19	绳索的张紧度及防跳装置	安全触点检查，动作时电梯停止运行			
20	检修门、井道安全门	均不得朝井道内开启，关闭时，电梯才能运行			
21	欠电压、过电流、弱磁、速度	按产品要求调整检验			
22	程序转换及消防专用开关	返基站、开门、解除应答、运行、动作可靠			
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

电梯负荷运行试验记录

编号：

工程名称				安装单位			
电梯类型				制造厂家			
电梯编号		速度	m/s	额定载荷	kg	层站	
电机功率	kw	电压	V	额定转速	r/min	电流	A
仪表型号	电流表： 电压表： 转速表：						
工况荷重		方向	电压 (V)	电流 (A)	轿厢速度 (m/s)	电机转速 (r/min)	
(%)	(kg)						
0		上					
		下					
25		上					
		下					
50		上					
		下					
75		上					
		下					
100		上					
		下					
110		上					
		下					
评定意见	年 月 日						
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

电梯负荷运行试验曲线图(确定平衡系数)

编号:

工程名称		电梯编号		日期	年 月 日
额定载荷	kg	平衡系数	%	平衡载荷	kg

电流: (A)

额定荷载: %

注: 由线图可用坐标绘制后粘附此页上

评定意见	年 月 日			
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

电梯噪音测试记录

编号：

工程名称				测试单位			日期	年 月 日				
电梯类型				额定载荷	kg		运行速度	m/s				
声级计型号				计量单位	dB		电梯编号					
机房驱动主机				左	右		上	平均		背景		
层站	轿厢门			层站门			轿厢门					
	开门	关门	背景	开门	关门	背景	层站	行驶方向	空载		额定载荷	
									单层	直驶	单层	直驶
								上行				
								下行				
								上行				
								下行				
								上行				
								下行				
								上行				
								下行				
								上行				
								下行				
评定意见												
签字栏	专业监理工程师			专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员		

电梯加、减速度和轿厢运行的垂直、水平振动速度试验记录

(额定速度小于1m/s)

编号:

工程名称						部位			
试验日期		年 月 日							
序号		1	2	3	4	5	6	7	8
工况		空载				额定载荷			
项目		起动加速度 (m/s ²)	起动平均 加速度 (m/s ²)	制动减 速度 (m/s ²)	制动平均 减速度 (m/s ²)	起动加 速度 (m/s ²)	起动平均 加速度 (m/s ²)	制动减速度 (m/s ²)	制动平均 减速度 (m/s ²)
单层	上行								
	下行								
多层	上行								
	下行								
工况		空载				额定载荷			
项目		振动加速度 (cm/s ²)				振动加速度 (cm/s ²)			
		运行方向	平行轿 厢门方向	垂直轿 厢门方向	运行方向	平行轿 厢门方向	垂直轿 厢门方向		
全程上行									
全程下行									
评定意见		年 月 日							
签字栏		专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

曳引机检查与试验记录

编号:

工程名称					部位		
试验仪器					日期	年 月 日	
(1) 技术参数							
曳引机型号	电机型号	速比	电压(V)	模数	电流(A)	功率(kW)	绳轮直径(mm)
中心距_____mm 转速_____r/min							
(2) 检查项目							
制动轮的径向跳动_____。 曳引轮绳槽工作面跳动_____。 制动器闸瓦松闸时的间隙_____。 负荷运行检查：油温_____℃；电机定子温升_____K； 其他 蜗杆轴伸出端渗漏油，油迹面积_____cm²/h 空载噪声_____dB(A)							
评定意见							
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员		专业施工员		

限速器试验记录

编号：

工程名称		部 位		
试验单位		日 期	年 月 日	
限速器编号		试验仪器		
额定速度_____m/s 动作速度_____m/s 实测动作速度_____m/s 限速器绳的张紧力_____N				
评定意见				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

安全钳试验记录

编号：

工程名称				部 位				日 期		年 月 日	
额定速度		m/s		动作速度		m/s		导轨厚度		mm	
限时式						试验仪器					
项 目						实测数据			备注		
弹性极限		制动距离 (mm)									
		制动阻力 (t)									
		吸收能量 (t · m)									
永久变形 或断裂		制动距离 (mm)									
		制动阻力 (t)									
		吸收能量 (t · m)									
钳体、楔块、导轨变形情况											
自由降落距离计算中心 (m)											
总允许质量计算 (kg)											
渐进式——主要数据记录						试验仪器					
次 数	平均减速度 (m/s)	轿厢倾斜度 (%)		平均制动力 (N)		平均制动力 平均值 (N)		总允许质量的 极限值 (kg)			
1											
2											
3											
渐进式——其他数据记录											
次 数	降落 总高度 (mm)	限速器绳 滑动距离 (mm)	减速度 最小值 (m/s ²)	减速度 最大值 (m/s ²)	最小瞬时 制动力 (N)	最大瞬时 制动力 (N)	安全钳弹性 元件总行程		制动距离		平均制 动距离 (mm)
							左 (mm)	右 (mm)	左 (mm)	右 (mm)	
1											
2											
3											
评定意见		年 月 日									
签字栏		专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员			

缓冲器试验记录

编号：

工程名称			部 位			
缓冲器型号		试验仪器		日 期	年 月 日	
最大冲击速度	m/s	液压缓冲器		试验期间温度	℃	
最大总质量	kg	最小总质量	kg	液体规格		
蓄能型缓冲器记录						
项目	静压试验		撞击试验			
次数	加压质量 (kg)	压缩量 (mm)	重块质量 (kg)	提起高度 (mm)	撞击时减速度 (m/s ²)	重块复位速度 (m/s)
1						
2						
3						
4						
耗能型缓冲器记录						
次数	减速度峰值 (m/s ²)	平均减速度 (m/s ²)	减速度大于 2.5g 的时间 (s)	复位时间 (s)	液面位置 检查	永久变型 或损坏
1						
2						
3						
评定意见						
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员		

层门和开门机械试验记录

编号：

工程名称				日期	年 月 日
序号	项 目			结 果	
1	机械强度试验				
2	门运行试验	阻止关门(N)			
		门运行动能(J)			
3	滑动门保护装置试验	性能检查			
		门运行动能(J)			
说明					
评定意见					
	年 月 日				
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

门锁试验记录

编号：

工程名称			门锁型号		日期	年 月 日	
项 目					实测数据		
静态力	滑动门(N)						
	铰链门(N)						
动态冲击力							
耐久试验	循环操作		承受(次)				
			频率(次/min)				
	断路能力	断开闭合	交流(次)				
			直流(次)				
		触点保护闭合	交流(次)				
			直流(次)				
		试验电流	交流(A)				
			直流(A)				
		功率因数					
		电流稳定值(%)					
	评定意见 年 月 日						
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员			

控制屏试验记录

编号：

工程名称		试验单位	
控制屏信号		试验日期 年 月 日	
控制功能名称		试验设备	
序号	项 目	试验条件与要求	结 果
1	绝缘试验	用 500V 兆欧表检查	
2	耐压试验	1000V/50Hz	
3	控制功能试验	按不同的控制功能的要求，检查其功能在模拟试验台上进行	
说明			
评定意见			
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员

年 月 日

绳头组合拉力试验记录

编号：

工程名称		试验时间	年 月 日	
试验仪器设备		试验单位		
绳头组合型号规格				
序号	拉力值(N)		试验结果	
评定意见				
	年 月 日			
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

选层器钢带试验记录

编号：

工程名称			试验单位		
钢带规格型号		试验仪器设备		试验日期	年 月 日
试验条件					
评定意见					
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

电梯运行记录

编号：

工程名称				分项工程名称	
电梯型号				检查日期	年 月 日
序号	种类	检查项目			评定意见
1	平衡系数	按设备文件规定检查(一般取0.4~0.5)			
2	运行速度	交流双速电梯在额定起重量时，实际升、降速度平均值与额定速度平均值的差值不应超过±3%			
3		直流快速、高速电梯在额定起重量时的实际升降速度的平均值与额定速度的差值不应超过±2%			
4	称量装置	按设备技术文件规定载重量限值检查，安全开关可靠			
5	预负载	轿厢位于底层，陆续平稳地载以额定起重量150%(200%)，历时10分钟	试验中各承重构件应无损坏，曳引绳在槽内应无滑移，制动器应可靠地刹紧		
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

四、施工质量验收文件(C7)

____ 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	随机 文件 必须 包括	土建布置图	第 4.1.1 条 第 5.1.1 条	/		
			产品出厂合格证		/		
			门锁装置、限速器、安全钳及缓 冲器的型式试验证书复印件		/		
一般项目	1	随机 文件 还应 包括	装箱单	第 4.1.2 条 第 5.1.2 条	/		
			安装、使用维护说明书		/		
			动力和安全电路的电气原理图		/		
			液压系统原理图		/		
	2	设备零部件与装箱单		内容相符	/		
	3	设备外观		无明显损坏	/		
	施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

电梯安装土建交接检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	机房内部、井道土建(钢架)结构及布置	必须符合电梯土建布置图要求	/		
	2	主电源开关	第 4.2.2 条	/		
	3	井道	第 4.2.3 条	/		
一般项目	1	机房	第 4.2.4 条	/		
	2	井道	第 4.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装驱动主机检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查 记录
	1	驱动主机安装	第 4.3.1 条	/	
一般 项目	1	主机承重梁埋设	第 4.3.2 条	/	
	2	制动器动作、制动间隙	第 4.3.3 条	/	
	3	驱动主机及其底座与梁安装	产品设计要求	/	
	4	驱动主机减速箱内油量	应在限定范围	/	
	5	机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙	20~40mm	/	
		通向井道的孔洞四周设置台缘高度	≥50mm	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

电梯安装导轨检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位				项目负责人		检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	导轨安装位置			设计要求	/		
一般 项目	1	两列导轨顶 面间的距离 偏差	轿厢导轨	0~+2mm	/			
			对重导轨	0~+3mm	/			
	2	导轨支架安装			第 4.4.3 条	/		
	3	每列导轨工 作面与安装 基准线每 5 米偏差值	轿厢导轨和设有安全钳 的对重导轨	≤0.6mm	/			
			不设安全钳的对重导轨	≤1.0mm	/			
	4	轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工 作面接头			第 4.4.5 条	/		
	5	不设安全钳 对重导轨接 头	接头处缝隙	≤1.0mm	/			
			接头处台阶	≤0.15mm	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

电梯安装门系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	层门地坎至轿厢地坎间距离偏差	第 4.5.1 条	/		
	2	层门强迫关门装置	必须动作正常	/		
	3	水平滑动门关门开始 1/3 行程之后， 阻止关门的力	≤150N	/		
	4	层门锁钩动作要求	第 4.5.4 条	/		
一般项目	1	门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地 坎间隙	≥5mm	/		
	2	层门地坎水平度(单位：1/1000)	≧2/1000	/		
		层门地坎应高出装修地面	2~5mm	/		
	3	层门指示灯、盒及各显示安装	第 4.5.7 条	/		
	4	门扇及其与周边间隙	第 4.5.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装轿厢检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	玻璃轿壁扶手的设置	第 4.6.1 条	/		
一 般 项 目	1	反绳轮应设防护装置和挡绳装置	第 4.6.2 条	/		
	2	轿顶防护及警示规定	第 4.6.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装对重检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002
一般 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录
	1	反绳轮应设防护装置和挡绳装置	第 4.7.1 条	/	
	2	对重(平衡重)块安装	第 4.7.2 条	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

电梯安装安全部件检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录
	1	限速器动作速度封记	第 4.8.1 条	/	
	2	安全钳可调节封记	第 4.8.2 条	/	
一般项目	1	限速器张紧装置安装位置	第 4.8.3 条	/	
	2	安全钳与导轨间隙	设计要求	/	
	3	缓冲器撞板中心与缓冲器中心相关距离及偏差	≤20mm	/	
	4	液压缓冲器垂直度及充液量	第 4.8.6 条	/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	绳头组合	第 4.9.1 条	/		
	2	钢丝绳严禁有死弯	第 4.9.2 条	/		
	3	轿厢悬挂的二根绳(链)发生异常相对 伸长时, 电气安全开关动作可靠	第 4.9.3 条	/		
	4	随行电缆严禁打结和波浪扭曲	第 4.9.4 条	/		
一般项目	1	每根钢丝绳张力与平均值偏差不大于 5%	第 4.9.5 条	/		
	2	随行电缆的安装规定	第 4.9.6 条	/		
	3	补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应 固定可靠	第 4.9.7 条	/		
	4	张紧轮、补偿绳张紧的电气安全开关 动作可靠, 张紧轮应安防护装置	第 4.9.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

电梯安装电气装置检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电气设备接地	第 4. 10. 1 条	/		
	2	导体之间、导体对地之间绝缘电阻	第 4. 10. 2 条	/		
一般 项目	1	主电源开关不应切断的电路	第 4. 10. 3 条	/		
	2	机房和井道内配线	第 4. 10. 4 条	/		
	3	导管、线槽的敷设	第 4. 10. 5 条	/		
	4	接地支线色标	应采用黄绿相间的 绝缘导线	/		
	5	控制柜(屏)的安装位置	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安全保护验收	第 4. 11. 1 条	/		
	2	限速器安全钳联动试验	第 4. 11. 2 条	/		
	3	层门与轿门试验	第 4. 11. 3 条	/		
	4	曳引式电梯曳引能力试验	第 4. 11. 4 条	/		
一般项目	1	曳引式电梯平衡系数	0. 4~0. 5	/		
	2	试运行试验	第 4. 11. 6 条	/		
	3	噪声检验	第 4. 11. 7 条	/		
	4	平层准确度检验	第 4. 11. 8 条	/		
	5	运行速度检验	第 4. 11. 9 条	/		
	6	观感检查	第 4. 11. 10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装液压系统检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	液压泵站及顶升机构的安装	顶升机构必须安 装牢固	/		
			缸体垂直度 严禁>0.4‰	/		
一般项目	1	液压管路联接	第 5.3.2 条	/		
	2	液压泵站油位显示	第 5.3.3 条	/		
	3	显示系统工作压力的压力表	第 5.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装悬挂装置、随行电缆检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	绳头组合	第 5.9.1 条 第 4.9.1 条	/		
	2	钢丝绳严禁有死弯	第 5.9.2 条	/		
	3	轿厢悬挂要求	第 5.9.3 条	/		
	4	随行电缆严禁打结和波浪扭曲	第 5.9.4 条	/		
一般项目	1	钢丝绳或链条的张力与平均值	第 5.9.5 条	/		
	2	随行电缆的安装	第 5.9.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	液压电梯的安全保护验收	第 5.11.1 条	/		
	2	限速器安全钳联动试验	第 5.11.2 条	/		
	3	层门与轿门的试验	第 4.11.3 条	/		
	4	超载试验,当轿厢载有 120%额定载荷 时液压电梯严禁启动	第 5.11.4 条	/		
一般项目	1	运行试验	第 5.11.5 条	/		
	2	噪声检验	第 5.11.6 条	/		
	3	平层准确度检验	第 5.11.7 条	/		
	4	运行速度检验	第 5.11.8 条	/		
	5	额定载重量沉降量试验	第 5.11.9 条	/		
	6	液压泵站溢流阀压力检查	第 5.11.10 条	/		
	7	超压静载试验	第 5.11.11 条	/		
	8	观感检查	第 5.11.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

自动扶梯、自动人行道设备进场验收检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	必须 提供 的 资 料	技术资料	梯级或踏板的型式试验报告复印件,或 胶带的断裂强度证明文件复印件	/		
			对公共交通型自动扶梯、自动人行道应 有扶手带的断裂强度证书复印件	/		
		随机文件	土建布置图	/		
			产品出厂合格证	/		
一般项目	1	随机文件还应 提供	装箱单	/		
			安装、使用维护说明书	/		
			动力及安全电路的电气原理图	/		
	2	设备零部件与 装箱单	内容相符	/		
	3	设备外观	无明显损坏	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

自动扶梯、自动人行道土建交接检验质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	梯级、踏板或胶带上空，垂直净高度	$\leq 2.3\text{m}$	/		
	2	安装前井道周围的栏杆或屏障高度	$\leq 1.2\text{m}$	/		
一般项目	1	土建主要尺寸 允许偏差	提升高度	$-15\sim+15\text{mm}$	/	
	跨度		$0\sim+15\text{mm}$	/		
	2	设备进场	通道和搬运空间	/		
	3	安装前，土建单位提供	水平基准线标识	/		
	4	电源零件和接地线应分开，接地装置电阻	$\geq 4\Omega$	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	自动停止运行规定	第 6.3.1 条	/		
	2	不同回路导线对地绝缘电阻测量	第 6.3.2 条	/		
	3	电气设备接地	第 6.3.3 条 第 4.10.1 条	/		
一般项目	1	整机安装检查	第 6.3.4 条	/		
	2	性能试验	第 6.3.5 条	/		
	3	制动试验	第 6.3.6 条	/		
	4	电气装置	第 6.3.7 条	/		
	5	观感检查	第 6.3.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3.13 消防分部工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

设备及管道附件试验记录

编号：

工程名称				系统名称			
施工单位				监理单位			
设备/管道附件名称				试验日期		年 月 日	
试验要求：							
型号、材质							
规格							
总数量							
试验数量							
公称或工作压力 (MPa)							
强度试验	试验压力 (MPa)						
	试验持续时间 (s)						
	试验压力降 (MPa)						
	渗漏情况						
	试验结论						
严密性试验	试验压力 (MPa)						
	试验持续时间 (s)						
	试验压力降 (MPa)						
	渗漏情况						
	试验结论						
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			专业施工员		

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

工序交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
签字栏	移交单位负责人	接收单位负责人	

防火卷帘、防火门、防火窗隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称			建设单位	
设计单位			施工单位	
监理单位			隐蔽部位	
验收项目		质量规定		验收结果
卷轴与支架板安装质量		GB50877-2014 第 5.2.5 条第 1 款		
垂直卷卷轴挠度		GB50877-2014 第 5.2.5 条第 2 款		
卷门机安装质量		GB50877-2014 第 5.2.6 条第 1 款		
卷门机手动装置安装质量		GB50877-2014 第 5.2.6 条第 2 款		
施工过程检查记录				
验收结论				
验收单位	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)	
	项目负责人：(签章) 年 月 日	监理工程师：(签章) 年 月 日	项目负责人：(签章) 年 月 日	

水喷雾灭火系统隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称															
建设单位									设计单位						
监理单位									施工单位						
管道 编号	设计参数				强度试验				严密性试验				防腐		
	管径 (mm)	材料	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	等级	结果	
隐蔽前的 检查															
隐蔽方法															
简图或说明															
验收结论															
验收单位	施工单位 (公章)					监理单位 (公章)					建设单位 (公章)				
	项目负责人：(签章)					监理工程师：(签章)					项目负责人：(签章)				
	年 月 日					年 月 日					年 月 日				

细水雾灭火系统隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称										
建设单位					设计单位					
监理单位					施工单位					
管道号	设计参数				压力试验				防腐	
	管径 (mm)	材料	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	等级	结果
隐蔽前的 检查										
隐蔽方法										
简图或说明										
验收结论										
验收单位	施工单位 (公章)				监理单位 (公章)			建设单位 (公章)		
	项目负责人：(签章)				监理工程师：(签章)			项目负责人：(签章)		
	年 月 日				年 月 日			年 月 日		

固定消防炮灭火系统隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称																
建设单位									设计单位							
监理单位									施工单位							
管道 编号	设计参数				强度试验				严密性试验				防腐			
	管径 (mm)	材料	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	等级	结果		
隐蔽前的 检查																
隐蔽方法																
简图或说明																
验收结论																
验收单位	施工单位 (公章)					监理单位 (公章)					建设单位 (公章)					
	项目负责人：(签章)					监理工程师：(签章)					项目负责人：(签章)					
		年 月 日					年 月 日					年 月 日				

泡沫灭火系统隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称															
建设单位									设计单位						
监理单位									施工单位						
管道 编号	设计参数				强度试验				严密性试验				防腐		
	管径 (mm)	材料	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	等级	结果	
隐蔽前的 检查															
隐蔽方法															
简图或说明															
验收结论															
验收单位	施工单位 (公章)					监理单位 (公章)					建设单位 (公章)				
	项目负责人：(签章)					监理工程师：(签章)					项目负责人：(签章)				
	年 月 日					年 月 日					年 月 日				

气体灭火系统隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称		建设单位	
设计单位		施工单位	
保护区/保护对象名称		隐藏区域	
验收项目		验收结果	
管道、管道连接件品种、规格、尺寸及偏差、性能和质量			
管道的安装质量和涂漆			
支、吊架规格、数量和安装质量			
喷嘴的型号、规格、数量和安装质量			
施工过程检查记录			
验收结论：			
验收单位	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	项目负责人：(签章)	项目负责人：(签章)	监理工程师：(签章)
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称				
施工单位		监理单位		
施工执行标准 名称及编号		隐蔽部位		
验收项目		对应本标准章节条款		验收结果
封闭井道、吊顶内风管安装质量		第 6.3.4 条第 1 款		
		第 6.3.4 条第 2 款		
		第 6.3.4 条第 3 款		
		第 6.3.4 条第 7 款		
风管穿越隔墙、楼板		第 6.3.4 条第 6 款		
施工过程 检查记录				
验收结论				
验收 单位	施工单位 (公章)		监理单位 (公章)	
	项目负责人：(签章)		监理工程师：(签章)	
	年 月 日		年 月 日	
			建设单位 (公章)	
			项目负责人：(签章)	
			年 月 日	

防火封堵隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称			建设单位	
设计单位			施工单位	
监理单位			隐蔽部位	
防火封堵部位		设计要求		验收结果
验收结论				
验收单位	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)	
	项目负责人：(签章)	监理工程师：(签章)	项目负责人：(签章)	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

三、施工试验记录及检测文件(C6)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

消防给水管道通水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	配水点开放数量(%)	各配水点观察检查情况			备注
试验经过及说明				试验结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

消防给水管道冲洗试验记录

编号：

工程名称								分部工程		
试验依据								试验日期		年 月 日
管段 编号	材质	工作 材质	吹(冲)洗					脱脂		备注
			介质	压力	流速	吹(冲) 洗次数	鉴定	介质	鉴定	
试验情况及说明								试验结论		
签字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人			项目专业质量检查员			专业施工员	

消防水箱满水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
部位、区、段				试验日期	年 月 日
依据标准					
名称、型号、规格	水箱深度	满水深度	试验持续时间 (h)	试验情况及结果	
试验经过及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

电动机检查(抽芯)记录

编号：

工程名称		检查日期	
施工单位		监理单位	
施工图号		电动机位号	电动机类型
电动机型号		额定功率 (kW)	绝缘等级
定子电压 (V)		定子电流 (A)	转速 (r/min)
制造厂		出厂编号	出厂日期
抽芯原因： ☐1 出厂时间已超过制造厂保证期限； ☐2 外观检查、电气试验、手动盘转和试运转有异常情况。			
检查内容			检查结果及处理记录
1	电动机内部应清洁、无杂物		
2	线圈绝缘层完好、无伤痕，端部绑线不应松动，槽楔应固定、无断裂、无凸出和松动，引线应焊接饱满，内部应清洁、通风孔道无堵塞		
3	轴承应无锈斑，注油(脂)的型号、规格和数量应正确，转子平衡块应紧固，平衡螺丝锁紧，风扇叶片应无裂纹		
4	电动机的基座和端盖的止口部位应无砂眼和裂纹		
5	连接用紧固件的防松零件应齐全完整		
6	其他指标符合产品技术文件的要求		
检查结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

电气接地电阻测试记录

编号：

工程名称				测试前三天 气象情况		
仪表型号				测试日期	年 月 日	
接地名称与类型		防雷接地	保护接地	重复接地	____接地	____接地
组别 及 实测 数据	1					
	2					
	3					
	4					
设计要求		≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω
简图及说明					测试结论	
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

电气绝缘电阻测试记录

编号：

工程名称					分部工程				
工作电压					仪表型号				
依据标准					测试日期		年 月 日		
层段、设备、 线路、名称									
绝缘 电阻 (MΩ)	A-B								
	B-C								
	C-A								
	A-N								
	B-N								
	C-N								
	A-PE								
	B-PE								
	C-PE								
	N-PE								
结论：									
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

消防电气设备空载试运行和负荷试运行记录

编号：

工程名称								
施工单位					监理单位			
试运行项目					填写日期		年 月 日	
试运行时间		由 日 时 分开始，至 日 时 分结束						
运行 负荷 记录	运行时间	运行电压 (V)			运行电流 (A)			温度 (℃)
		L ₁ -N (L ₁ -L ₂)	L ₂ -N (L ₂ -L ₃)	L ₃ -N (L ₃ -L ₁)	L ₁ 相	L ₂ 相	L ₃ 相	
	试运行情况记录：							
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员			专业施工员		

UPS 应急持续供电时间记录

编号：

工程名称					
施工单位				检查日期	年 月 日
安装部位			规格型号		环境温度
检查测试内容				额定值	测试值
1	输入电压 (V)				
2	输出电压 (V)	空载			
		满载	正常运行		
			逆变应急运行		
3	输出电流 (A)	满载	正常运行		
			逆变应急运行		
4	能量恢复时间 (h)				
5	切换时间 (s)				
6	逆变储能供电能力 (min)				
7	过载能力	正常运行	连续工作时间 (min)		
		逆变应急运行	连续工作时间 (min)		
8	噪声检测 (dB)	正常运行			
		逆变应急运行			
测试结果：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

EPS 应急持续供电时间记录

编号：

工程名称					
施工单位				检查日期	年 月 日
安装部位			规格型号		环境温度
检查测试内容			额定值	测试值	
1	输出电压 (V)				
2	输出电流 (A)				
3	能量恢复时间 (h)				
4	切换时间 (s)				
5	持续供电能力 (min)				
6	噪声检测 (dB)				
测试结果：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

消防防排烟系统风管漏风检测记录

编号：

工程名称		试验日期	年 月 日		
施工单位		监理单位			
系统名称		工作压力 (Pa)			
系统总面积 (m²)		试验压力 (Pa)			
试验总面积 (m²)		系统检测分段数			
检测区段图示：		分段实测数值			
		序号	分段表面积 (m²)	试验压力 (Pa)	实际漏风量 (m³/h)
系统允许漏风量 (m³/m²·h)		实测系统漏风量 (m³/m²·h)			
检测结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员		

消防防排烟系统联合试运行记录

编号：

工程名称				试运行时间			
试运行项目				试运行楼层			
风道类别				风机类别型号			
电源型式				防火(风)阀类别			
序号	风口尺寸	风速(m/s)	风量(m³/h)		相对差	风压(Pa)	
			设计风量(Q _设)	实测风量(Q _实)			
结论							
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

消防防排烟系统非设计满负荷联合试运转与调试记录

编号:

工程名称					
施工单位					
安装时间					
系统名称			系统所在位置		
调试时间 从 年 月 日 时 至 年 月 日 时					
风机全压 (Pa)			实测风机全压 (Pa)		
联动试运转及调试情况：					
试运转及调试结论：					
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员

自动喷水灭火系统试压记录

编号：

工程名称					建设单位						
施工单位					监理单位						
管段号	材质	设计工作压力(MPa)	温度(℃)	强度试验				严密性试验			
				介质	压力(MPa)	时间(min)	结论意见	介质	压力(MPa)	时间(min)	结论意见
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日			监理工程师： (签章) 年 月 日				建设单位项目负责人： (签章) 年 月 日			

自动喷水灭火系统管网冲洗记录

编号：

工程名称				建设单位			
施工单位				监理单位			
管段号	材质	冲洗					结论意见
		介质	压力(MPa)	流速(m/s)	流量(L/s)	冲洗次数	
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)			监理工程师： (签章)		建设单位项目负责人： (签章)	
	年 月 日			年 月 日		年 月 日	

自动喷水灭火系统联动试验记录

编号：

工程名称			建设单位		
施工单位			监理单位		
系统类型	启动信号 (部位)	联动组件动作			
		名称	是否开启	要求动作时间	实际动作时间
湿式系统	末端试水装置	水流指示器			
		湿式报警阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		水泵			
水幕、雨淋系统	温与烟信号	雨淋阀			
		水泵			
	传动管启动	雨淋阀			
		压力开关			
		水泵			
干式系统	模拟喷头动作	干式阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		充水时间			
		水泵			
预作用系统	模拟喷头动作	预作用阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		充水时间			
		水泵			
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)		监理工程师： (签章)		建设单位项目负责人： (签章)
	年 月 日		年 月 日		年 月 日

消防给水及消火栓系统试压记录

编号：

工程名称					建设单位						
施工单位					监理单位						
管段号	材质	系统工作压力 (MPa)	温度 (℃)	强度试验				严密性试验			
				介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结论 意见	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结论 意见
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日			监理工程师： (签章) 年 月 日				建设单位项目负责人： (签章) 年 月 日			

消防给水及消火栓系统管网冲洗记录

编号：

工程名称				建设单位			
施工单位				监理单位			
管段号	材质	冲洗					结论意见
		介质	压力(MPa)	流速(m/s)	流量(L/s)	冲洗次数	
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)			监理工程师： (签章)		建设单位项目负责人： (签章)	
	年 月 日			年 月 日		年 月 日	

消防给水及消火栓系统联锁试验记录

编号：

工程名称			建设单位		
施工单位			监理单位		
系统类型	启动信号 (部位)	联 动 组 件 动 作			
		名称	是否开启	要求动作时间	实际动作时间
消防给水					
湿式消火栓系统	末端试水装置 (试验消火栓)	消防水泵			
		低压压力开关			
		高位消防水箱水流开关			
		稳压泵			
干式消火栓系统	模拟消火栓动作	干式阀			
		水力警铃			
		压力开关			
		充水时间			
		低压压力开关			
		高位消防水箱流量开关			
		消防水泵			
		稳压泵			
自动喷水灭火系统		现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261			
水喷雾系统		现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219			
泡沫系统		现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50151			
消防炮系统		现行国家标准《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009			
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)		监理工程师： (签章)		建设单位项目负责人： (签章)
	年 月 日		年 月 日		年 月 日

水喷雾灭火系统阀门的强度和严密性试验记录

编号：

工程名称										
施工单位							监理单位			
规格 型号	数量	公称压力 (MPa)	强度试验				严密性试验			
			介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果
结论										
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日					监理工程师： (签章) 年 月 日				

水喷雾灭火系统管道试压记录

编号：

工程名称											
施工单位						监理单位					
管道 编号	设计参数			强度试验				严密性试验			
	管径 (mm)	材质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果
结论											
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)						监理工程师： (签章)				
	年 月 日						年 月 日				

水喷雾灭火系统管道冲洗记录

编号：

工程名称										
施工单位					监理单位					
管道编号	设计参数				冲洗					
	管径 (mm)	材质	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	流速 (m/s)	流量 (L/s)	冲洗时间 或次数	结果
结论										
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日					监理工程师： (签章) 年 月 日				

水喷雾灭火系统调试检查记录

编号：

工程名称				
施工单位			监理单位	
子分部工程名称			执行规范名称及编号	
分项工程名称	质量规定(规范条款)	施工单位检查记录	监理单位检查记录	
水源测试	第 8.4.4 条			
主动力源和备用动力源切换试验	第 8.4.5 条			
消防水泵调试	第 8.4.6 条			
稳压泵、消防气压给水设备调试	第 8.4.7 条			
雨淋报警阀、气动控制阀门、电动控制阀门的调试	第 8.4.8 条 第 8.4.9 条			
排水设施调试	第 8.4.10 条			
联动试验	第 8.4.11 条			
结论				
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日		监理工程师： (签章) 年 月 日	

细水雾灭火系统管网冲洗记录

编号：

工程名称				建设单位			
施工单位				监理单位			
管段号	材质	冲洗					结论意见
		介质	压力(MPa)	流速(m/s)	流量(L/s)	冲洗次数	
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)			监理工程师： (签章)		建设单位项目负责人： (签章)	
	年 月 日			年 月 日		年 月 日	

细水雾灭火系统试压记录

编号：

工程名称				建设单位			
施工单位				监理单位			
管段号	材质	设计工作压力 (MPa)	温度 (℃)	压力试验			结论意见
				介质	压力 (MPa)	时间 (min)	
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)		监理工程师： (签章)			建设单位项目负责人： (签章)	
	年 月 日		年 月 日			年 月 日	

细水雾灭火系统调试记录

编号：

工程名称		施工单位	
子分部工程名称		监理单位	
施工执行规范名称及编号			
分项工程名称	本规范要求	施工单位检查记录及评定	监理单位验收记录
泵组调试	第 4.4.3 条第 1 款		
	第 4.4.3 条第 2 款		
	第 4.4.3 条第 3 款		
	第 4.4.3 条第 4 款		
	第 4.4.4 条		
控制阀调试	第 4.4.5 条第 1 款		
	第 4.4.5 条第 2 款		
联动试验	第 4.4.6 条		
	第 4.4.7 条第 1 款		
	第 4.4.7 条第 2 款		
	第 4.4.7 条第 3 款		
	第 4.4.8 条		
	第 4.4.9 条		
结论			
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日		监理工程师： (签章) 年 月 日

固定消防炮灭火系统阀门强度和严密性试验记录

编号：

工程名称										
施工单位							监理单位			
规格 型号	数量	公称压力 (MPa)	强度试验				严密性试验			
			介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果
结论										
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)					监理工程师： (签章)				
	年 月 日					年 月 日				

固定消防炮灭火系统管道水压试验记录

编号：

工程名称													
施工单位							监理单位						
管道编号	设计参数				强度试验				严密性试验				
	管径 (mm)	材质	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	
结论													
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日							监理工程师： (签章) 年 月 日					

固定消防炮灭火系统冲洗记录

编号：

工程名称										
施工单位					监理单位					
管道编号	设计参数				冲洗					
	管径 (mm)	材质	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	流速 (m/s)	流量 (L/s)	冲洗时间 或次数	结果
结论										
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日					监理工程师： (签章) 年 月 日				

固定消防炮灭火系统调试记录

编号：

工程名称				
施工单位			监理单位	
子分部工程名称			施工执行规范名称及编号	
分项工程名称	(规范)章节条款、质量规定	施工单位检查记录		监理单位检查记录
手动功能调试	第 7.2.1 条			
	1			
	2			
	3			
	4			
主电源和备用电源切换试验	第 7.2.2 条			
消防泵组功能调试	第 7.2.3 条			
	1			
	2			
稳压泵调试	第 7.2.4 条			
泡沫比例混合器装置测试	第 7.2.5 条			
消防炮调试	第 7.2.6 条			
	1			
	2			
各联动单元联动功能测试	第 7.2.7 条			
系统喷射功能调试	第 7.2.8 条			
	1			
	2			
	3			
	4			
结论				
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)		监理工程师： (签章)	
	年 月 日		年 月 日	

泡沫灭火系统阀门强度和严密性试验记录

编号：

工程名称										
施工单位							监理单位			
规格 型号	数量	公称压力 (MPa)	强度试验				严密性试验			
			介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果
结论										
参加单位	施工单位项目负责人： (签章)					监理工程师： (签章)				
	年 月 日					年 月 日				

泡沫灭火系统管道试压记录

编号：

工程名称													
施工单位							监理单位						
管道编号	设计参数				强度试验				严密性试验				
	管径 (mm)	材质	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	介质	压力 (MPa)	时间 (min)	结果	
结论													
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日							监理工程师： (签章) 年 月 日					

泡沫灭火系统管道冲洗记录

编号：

工程名称										
施工单位					监理单位					
管道编号	设计参数				冲洗					
	管径 (mm)	材质	介质	压力 (MPa)	介质	压力 (MPa)	流速 (m/s)	流量 (L/s)	冲洗时间 或次数	结果
结论										
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日					监理工程师： (签章) 年 月 日				

泡沫灭火系统施工过程调试检查记录

编号：

工程名称					
施工单位			监理单位		
子分部工程名称			施工执行规范名称及编号		
分项工程名称	质量规定(本标准条款)		施工单位检查记录		监理单位检查记录
动力源和备用动力切换试验	第 9.4.9 条				
水源测试	第 9.4.10 条	1			
		2			
消防泵试验	第 9.4.11 条	1			
		2			
稳压泵、消防气压给水设备调试	第 9.4.12 条				
泡沫比例混合器(装置)调试	第 9.4.13 条				
泡沫产生装置调试	第 9.4.14 条	1			
		2			
		3			
		4			
报警阀调试	第 9.4.15 条	1			
		2			
		3			
泡沫消火栓冷喷试验	第 9.4.16 条				
泡沫消火栓箱喷泡沫试验	第 9.4.17 条				
泡沫灭火系统调试	第 9.4.18 条	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
结论					
参加单位	施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日		监理工程师： (签章) 年 月 日		

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录

编号:

工程名称			施工单位			监理单位			
子分部工程名称	进场检验		执行规范名称及编号		《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303				
施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格
I 进场检查									
类型：材料									
文件资料		2.2.1	应提供清单、有效的质量合格证明文件和国家标准规定质检机构的检验报告	核查提供的文件是否齐全，质量合格证明文件和检验报告是否有效					
类型：设备及配件									
1 文件资料		2.2.1	1 应提供清单、说明书、检验报告、认证证书和认证标识	核查提供的文件是否齐全，检验报告、认证证书和认证标识是否有效					
		2.2.2	☆2 认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致	对照证书和检验报告核查产品的名称、型号、规格					
			☆3 非强制认证产品的名称、型号、规格应与检验报告一致	对照检验报告核查产品的名称、型号、规格					
			☆4 检验报告中未包括的配接产品接入系统时，应提供系统组件兼容性检验报告	核查系统组件兼容中检验报告的有效性					
2 设备的选型		2.2.3	规格、型号应符合设计文件的规定	对照设计文件，核查设备的规格、型号					
3 设备外观检查		2.2.4	表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位应无松动	检查设备及配件的外观，用手感检查设备的紧固部位					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表一)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录	
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格
II 安装质量检查								
一、布线								
1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险性的场所，系统的布线应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定				
		GB50116	暗敷时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B ₁ 级以上的刚性塑料管；明敷时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽；矿物绝缘类不燃性电缆可明敷	对照设计文件核查线缆的种类、敷设方式、管路和槽盒的材质				
3 管路敷设方式		3.2.1	☆明敷时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定，吊杆直径不应小于 6mm	明敷时，检查管路的敷设情况，用卡尺测量吊杆的直径；暗敷时，核查隐蔽工程的检验记录				
		3.2.2	☆暗敷时，应敷设在非燃烧结构内，且保护层厚度不应小于 30mm					
4 管路的安装		3.2.3	1 管线经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形处时应采取补偿措施	施工过程中观察管路的敷设情况，核查管路敷设隐蔽工程的检验记录				
		3.2.4	2 多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处均应做密封处理					
5 管路接线盒安装		3.2.5	1 符合下列条件时，应在便于接线处设置接线盒：1) 管子长度每超过 30m，无弯曲时；2) 管子长度每超过 20m，有 1 个弯曲时；3) 管子长度每超过 10m，有 2 个弯曲时；4) 管子长度每超过 8m，有 3 个弯曲时	检查管路的敷设情况，用尺测量管路的长度				

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表二)

编号:

施工 区域 编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录			监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
5	管路接线盒安装	3.2.6	2 金属管子入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口；在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母；塑料管入盒应采取相应固定措施	施工过程中检查管路的敷设情况，用手感检查管路的固定情况，宜留有照片、视频等检验记录						
		3.2.7	1 槽盒敷设时，应在下列部位设置吊点或支点：槽盒始端、终端及接头处；槽盒转角或分支处；直线段不大于 3m 处	检查槽盒吊点、支点设置情况						
		3.2.8	2 槽盒接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角，并列安装时，槽盖应便于开启	检查槽盒安装情况，用手感检查槽盖开启情况						
7	导线的选择	3.2.9	1 导线的种类、电压等级应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照设计文件，逐一核查导线的种类、电压等级						
		3.2.10	2 导线颜色应一致，电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色	对照设计文件，检查导线的颜色						
8	导线敷设	3.2.11	1 在管内或槽盒内的布线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行，管内或槽盒内不应有积水及杂物	施工过程中观察管内或槽盒内的情况，宜留有照片、视频等检验记录						
		3.2.12	2 系统应单独布线，除设计要求以外，不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路，不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内	施工过程中对照设计文件检查线路的敷设情况，宜留有照片、视频等检验记录						
		3.2.13	3 线缆在管内或槽盒内，不应有接头或扭结；导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接	施工过程中观察线路的敷设情况，检查导线接头的连接情况，宜留有照片、视频等检验记录						

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表三)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录			
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
8 导线敷设		3. 2. 14	4 从接线盒、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可挠金属管保护时,其长度不应大于 2m;可挠金属管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口	观察线路的敷设情况,用尺测量可挠金属管的长度,观察可挠金属管的敷设情况,用手感检查管路的固定情况						
		3. 2. 4	5 线缆跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量	检查线缆跨越变形缝的敷设情况						
		3. 2. 15	6 系统的布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的相关规定	按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的规定检查线路的敷设质量						
		3. 2. 16	7 回路导线对地的绝缘电阻值不应小于 20MΩ	系统导线敷设结束后,用 500V 兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻						
		二、系统部件安装								
部件类型: ☆火灾报警控制器、☆消防联动控制器、☆火灾显示盘、☆控制中心监控设备、☆家用火灾报警控制器、☆消防电话总机、☆可燃气体报警控制器、☆电气火灾监控设备、☆消防设备电源监控器、☆消防控制室图形显示装置、☆传输设备、☆消防应急广播控制装置										
1 安装工艺	3. 1. 2	☆在有爆炸危险场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定							

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表四)

编号:

施工 区域 编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录			监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
2 安装位置		GB50116	☆1 设备在消防控制室内布置时：设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m；在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m；设备面盘后的维修距离不宜小于1m；设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道	用尺测量设备的操作距离、设备面盘至墙的距离、设备面盘后的维修距离、设备面盘的排列长度、设备两端的宽度						
			☆2 设备采用壁挂方式安装时：其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m、靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m、正面操作距离不应小于1.2m	用尺测量设备主显示屏的高度、设备侧面至墙的距离、设备的操作距离						
3 设备安装		3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况						
			☆2 落地安装时：设备底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m	落地安装时，用尺测量设备底边与地(楼)面的距离；壁挂方式安装时，检查设备的加固措施						
4 设备引入线缆		3.3.2	☆3 安装在轻质墙上时，应采取加固措施	检查设备内部配线情况						
			1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	对照设计文件逐一检查线缆的标号						
			2 线缆芯线的端部均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	检查端子接线情况						
			3 端子板的每个接线端接线不得超过2根	用尺测量线缆的余量长度						
			4 线缆应留有不小于200mm的余量	检查线缆的布置情况						
			5 线缆应绑扎成束	检查管口、槽口封堵情况						
			6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵							

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表五)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录			监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
	5 设备电源连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况						
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况						
	☆6 蓄电池安装	3.3.4	设备自带蓄电池需进行现场安装时, 蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池安装应满足产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况						
	7 设备的接地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识						
部件类型: ☆点型感温火灾探测器、☆一氧化碳火灾探测器、☆点型家用火灾探测器、☆独立式火灾探测报警器										
1 施工工艺	3.1.2		☆在有爆炸危险性场所的安装, 应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定						

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表六)

编号:

施工 区域 编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录			监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
2 安装位置		3.3.6	1 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m	用尺测量探测器至墙壁、梁边的距离						
			2 探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物	测量探测器至周边遮挡物的距离						
			3 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m; 至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m	用尺测量探测器至空调送风口、多孔送风顶棚孔口的水平距离						
			4 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时, 宜居中安装。感温探测器的安装间距不应超过 10m; 感烟探测器的安装间距不应超过 15m; 探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半	用尺测量内走道的宽度、探测器的设置间距						
3 安装角度			探测器宜水平安装, 当确需倾斜安装时, 倾斜角不应大于 45°	用量角器测量探测器的倾斜角度						
4 底座安装		3.3.13	底座应安装牢固, 与导线连接应可靠压接或焊接。当采用焊接时, 不应使用带腐蚀性的助焊剂	检查导线的连接情况, 手感检查设备的安装情况						
			底座的连接导线应留有不小于 150mm 的余量, 且在其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度, 检查导线的标识						
5 报警确认灯		3.3.14	底座的穿线孔宜封堵, 安装完毕的探测器底座应采取保护措施	检查底座的防护设施						
			确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向	观察探测器的报警确认灯的位置						

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表七)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格	说明
部件类型：☆线型光束感烟火灾探测器									
1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
			探测器光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m；高度大于12m的空间场所增设的探测器的安装高度应符合设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的规定	用尺测量探测器光束轴线至顶棚的垂直距离、探测器的安装高度					
			探测器发射器和接收器（反射式探测器的探测器和反射板）之间的距离不应大于100m	用尺测量探测器发射器和接收器或探测器和反射板之间的距离					
			相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m	用尺测量相邻探测器光束轴线至侧墙的水平间距、探测器光束轴线至侧墙的水平距离					
5 安装位置		3.3.7	1 发射器和接收器（反射式探测器的探测器和反射板）应安装在固定结构上，且应安装牢固，确需安装在钢架等容易发生位移形变的结构上时，结构的位移不应影响探测器的正常运行	观察探测器的安装情况，核查设计文件中结构形变对探测器影响情况的设计说明					
			2 发射器和接收器（反射式探测器的探测器和反射板）之间的光路上应无遮挡物	观察发射器和接收器（反射式探测器的探测器和反射板）之间的光路上是否存在遮挡物					
			3 应保证接收器（反射式探测器的探测器）避开日光和人工光源的直接照射	观察探测器的接收端是否可能受到日光和人工光源的直接照射					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表八)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格	说明
	6 报警确认灯	3. 3. 14	报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向	观察探测器的报警确认灯的位置					
	部件类型：☆线型感温火灾探测器								
	1 施工工艺	3. 1. 2	☆在有爆炸危险场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
	2 敏感部件敷设		1 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为 0. 1m，相邻探测器之间的水平距离不宜大于 5m，探测器至墙壁的距离宜 1m~1. 5m	用尺测量探测器与顶棚的距离、相邻探测器之间的水平距离、探测器至墙壁的距离					
			2 在电缆桥架、变压器等设备上安装时，宜采用接触式布置；在各种皮带输送装置上敷设时，宜敷设在装置的过热点附近	检查探测器的敷设方式					
	3 敏感部件和信号处理单元的安装	3. 3. 8	1 探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定，固定装置的间距不宜大于 2m	检查敏感部件的固定情况，用尺测量固定装置的间距					
			☆2 缆式线型感温火灾探测器的敏感部件应采用连续无接头方式安装，如确需中间接线，应用专用接线盒连接；敏感部件安装敷设时应避免重力挤压冲击，不应硬性折弯、扭转，探测器的弯曲半径大于 0. 2m	检查敏感部件的敷设情况、中间接线的连接情况，用尺测量探测器敏感部件的弯曲半径					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表九)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格	说明
	3 敏感部件和信号处理单元的安装	3.3.8	☆3 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结，光纤弯曲时，弯曲半径应大于 50mm；感温光纤穿越相邻的报警区域应设置光缆余量段，隔断两侧应各留不小于 8m 的余量段；每个光通道始端及末端光纤应各留不小于 8m 的余量段	检查感温光纤的敷设情况，用尺测量探测器敏感部件的弯曲半径、敏感部件余量段的长度					
			☆4 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元的安装位置不应受强光直射，光纤光栅感温段的弯曲半径应大于 0.3m	观察信号处理单元是否可能受到强光的直接照射、用尺测量光纤光栅的弯曲半径					
	部件类型：☆管路采样式吸气感烟火灾探测器								
	1 施工工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
	2 探测器安装高度	3.3.9	探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于 16m 的场所，并保证至少有两个采样孔低于 16m；非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于 16m 的场所	核查探测器的灵敏度等级和安装场所高度					
	3 采样管安装		采样管应牢固安装在过梁、支架等建筑构上	检查采样管的安装情况					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表十)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格	说明
	4 采样孔设置	3.3.9	1 在大空间场所安装时，每个采样孔的保护面积、保护半径应满足点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求，当采样管道布置形式为垂直采样时，每 2℃温差间隔或 3m 间隔(取最小者)应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向	检查采样孔的设置情况，用尺测量采样口的保护半径，核算每一个采样口的保护面积；用尺测量采样孔的间距					
			2 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定，并应满足设计文件和产品使用说明书的要求；采样孔需要现场加工时，应采用专用打孔工具	核查采样孔的数量，测量采样孔的直径，检查采样孔的加工情况					
			3 当采样管道采用毛细管布置方式时，毛细管长度不宜超过 4m	用尺测量毛细管的长度					
	5 探测器标识		采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识	检查采样管和采样孔标识的设置情况					
	部件类型：☆点型火焰探测器和图像型火灾探测器								
	1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
	2 安装位置	3.3.10	1 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域，并应避免光源直接照射在探测器的探测窗口 2 探测器的探测视角内不应存在遮挡物	检查视场角覆盖范围，观察探测窗口是否可能受到光源的直接照射 观察探测器的探测视角内是否存在固定遮挡物					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表十一)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格	说明
	3 防护措施	3. 3. 10	室外或交通隧道安装时，应采取防尘、防水措施	检查探测器的防尘、防水措施					
	部件类型：☆手动火灾报警按钮、☆手动与自动控制转换装置、☆现场启动和停止按钮								
	1 安装工艺	3. 1. 2	☆在有爆炸危险场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
	2 按钮安装	3. 3. 16	1 应设置在明显和便于操作的部位；其底边距地(楼)面的高度宜为 1.3m~1.5m，且应设置明显的永久性标识；疏散通道上设置的防火卷帘两侧均应设置手动控制装置	观察设备的安装位置，用尺测量按钮底边距地(楼)面的高度					
			2 应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况					
			3 连接导线应留有不小于 150mm 的余量，且在其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度，检查导线的标识					
	部件类型：☆火灾显示盘								
	1 安装工艺	3. 1. 2	☆在有爆炸危险场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
	2 设备安装	3. 3. 1	应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施	手感检查设备的固定情况，检查设备的加固措施					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表十二)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录		
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格	说明
	部件类型：☆模块								
	1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					
			1 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内，不应安装在配电柜、箱或控制柜、箱内	检查模块的设置部位					
	2 设备安装	3.3.17	2 应独立安装在不燃材料或墙体上，应安装牢固，并采取防潮、防腐蚀等措施	检查模块的安装部位，防潮、防腐蚀等措施，用手感检查设备的固定情况					
			3 模块的连接导线应留有不小于150mm的余量，其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度，检查导线的标识					
			4 模块的终端部件应靠近连接部件安装	检查模块和终端部件的连接情况					
			5 隐蔽安装时在安装处附近应有检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识	观察检修孔和标识设置情况					
	部件类型：☆消防电话分机、☆消防电话插孔								
	1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定					

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表十三)

编号:

施工 区域 编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录			
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
	☆2 安装间距	3. 3. 18	避难层中，消防专用电话分机或电话插孔安装间距不应大于 20m	用尺测量设备的安装间距						
	3 设备安装		1 宜安装在明显、便于操作的位置；电话插孔不应设置在消火栓箱内；壁挂方式安装时，其底边距地(楼)面高度宜为 1. 3m～1. 5m	检查设备的安装情况，用尺测量设备底边距地(楼)面的高度						
			2 应设置明显的永久性标识	观察设备标识的设置情况						
部件类型：☆点型可燃气体探测器、☆线型可燃气体探测器										
1 安装工艺		3. 1. 2	☆在有爆炸危险性场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定						
			1 探测气体密度小于空气密度时，探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方；若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的下方	对照设计文件检查探测器的安装位置						
2 设备安装		3. 3. 11	2 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间	检查探测器周围的空间情况						
			3 线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物；发射器和接收器的距离不宜大于 60m，两组探测器之间的距离不应大于 14m	观察探测窗口是否可能受到日光的直接照射、发射器和接收器之间是否存在固定遮挡物；用尺测量发射器和接收器之间的距离、两组探测器之间的距离						

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表十四)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录				监理单位检查记录			
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明		
部件类型：☆剩余电流式电气火灾监控探测器、☆测温式电气火灾监控探测器、☆故障电弧探测器												
监控探测器安装		3. 3. 12	1 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间	检查探测器周围的空间情况								
			☆2 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用，且不应重复接地									
			☆3 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上									
部件类型：☆电压信号传感器、☆电压信号传感器、☆电压/电流信号传感器												
传感器安装		3. 3. 21	1 传感器与裸带电导体应保证安全距离，金属外壳的传感器应有安全接地	检查传感器的设置情况、接地情况								
			2 传感器应独立支撑或固定，应安装牢固，并应采取防潮、防腐蚀等措施									
			3 传感器输出回路的连接线应使用截面积不小于1.0mm ² 的双绞铜芯导线。并应留有不小于150mm的余量，其端部应有明显标识									
			4 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性，不应增加线路接点									

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录(续表十五)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录	
			检查要求	检查方法	合格	不合格	合格	不合格
	部件类型：☆消防设备应急电源							
	1 设备安装	3.3.20	1 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好的地方，当安装在密封环境中时应有通风措施，电池安装场所的环境温度不应超出电池标称的工作温度范围	检查电池设置场所的通风情况，测量安装场所的环境温度，核查设备的设计手册、电池设置场所的环境温度				
			2 消防设备应急电源的电池不应设置在火灾爆炸危险场所	核查电池的 设置场所是否是火灾爆炸危险场所				
			3 酸性电池不应安装在带碱性介质的场所，碱性电池不应安装在带酸性介质的场所	核查设计文件、设备的设计手册，检查电池的 设置场所是否匹配				
			设备自带电池需进行现场安装时，蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件规定，蓄电池的安装应满足产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量，检查蓄电池的安装情况				
部件类型：☆火灾声光报警器、☆火灾光报警器、☆火灾声光报警器、☆火灾光报警器、☆火灾声光报警器、☆火灾光报警器								
1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定				

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录 (续表十六)

编号:

施工区域编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录		监理单位检查记录			
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明
	2 设备安装	3. 3. 19	1 声警报器、扬声器宜在报警、防护区域内均匀安装	检查声警报器、扬声器的设置情况						
			2 光警报器应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上，确需安装在同一面墙上时，之间的距离不应小于 1m	检查光警报器的设置情况，光警报器和消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上时，用尺测量警报器和灯具之间的距离						
			3 扬声器在走道内安装时，距走道末端的距离不应大于 12. 5m	用尺测量扬声器的安装间距						
			4 气体灭火系统手动与自动控制状态显示装置应安装在防护区域内的明显部位，喷洒光警报器应安装在防护区域外，且应安装在出口门的上方	检查设备的安装情况						
			5 壁挂方式安装时，底边距地面高度应大于 2. 2m	用尺测量设备底边距地面高度						
			6 应安装牢固，表面不应有破损	观察警报器外观，用手感检查设备固定情况						
	部件类型：☆监控闭门器、☆释放器、☆门磁开关									
	设备安装	3. 3. 22	1 监控模块至电动闭门器、释放器、门磁开关之间连接线的长度不应大于 3m	用尺测量监控模块与连接部件接线的长度						
			2 监控模块、电动闭门器、释放器、门磁开关应安装牢固	用手感检查设备的固定情况						
			3 门磁开关安装不应破坏门扇与门框的密闭性	检查门磁开关的安装情况						

火灾自动报警系统材料、设备、配件进场检查和安装过程质量检查记录 (续表十七)

编号:

施工 区域 编号	项目	条款	检查内容		施工单位检查记录			监理单位检查记录			
			检查要求	检查方法	合格	不合格	说明	合格	不合格	说明	
	部件类型：☆消防泵控制箱、柜，☆风机控制箱、柜										
	设备安装	3. 3. 23	1 在安装前，应进行功能检查，检查结果不合格的装置不应安装	检查控制箱、柜的基本功能是否符合本标准第 4. 16. 1 条和第 4. 18. 1 条的规定							
			2 外接导线的端部应设置明显的永久性标识	检查外接导线标识的设置情况							
			3 应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙体上时，应采取加固措施	检查设备的安装情况、设备的加固措施							
			监理工程师检验结论			□ 合格			□ 不合格		
监理单位项目经理：（签章）			监理工程师：（签章）			年 月 日					

注：1. 表中“条款”是指本标准中的对应条款。
2. 带有“☆”标的项目和检查内容为可选项，当系统的进场检验、安装不涉及此项目或检查内容时，检查记录不包括此项目或检查内容。

系统部件现场设置情况记录

编号：

工程名称			监理单位			
调试单位			施工单位			
1 控制类设备类型：☆火灾报警控制器、☆消防联动控制器、☆火灾报警控制器(联动型)						
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位	配接回路数	备注	
			具体设置部位	M		
配接的现场部件类型：☆点型感烟火灾探测器、☆点型感温火灾探测器、☆一氧化碳火灾探测器、☆线型光束感烟火灾探测器、☆线型感温火灾探测器、☆管路采样式吸气感烟火灾探测器、☆图像型火灾探测器、☆点型火焰探测器、☆手动火灾报警按钮、☆火灾显示盘☆模块☆消火栓按钮						
☆总线制控制器 1 回路带载现场部件数量					A ₁	
☆总线制控制器 M 回路带载现场部件数量					A _M	
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	区域编号	地址注释信息	备注
回路	☆编码					
1	1~A ₁		具体设置部位	报警、防护、防烟 区域编号	控制器显示的 地址信息	
M	1~A _M		具体设置部位	报警、防护、防烟 区域编号	控制器显示的 地址信息	
2 控制类设备类型：家用火灾报警控制器						
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位	配接回路数	备注	
				M		
配接的现场部件类型：☆点型家用感烟火灾探测器、☆点型家用感温火灾探测器、☆独立式感烟火灾探测报警器、☆独立式感温火灾探测报警器						
☆总线制控制器 1 回路带载现场部件数量					A ₁	
☆总线制控制器 M 回路带载现场部件数量					A _M	
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注	
回路	☆编码					
1	1~A ₁		具体设置部位	控制器显示的地址信息		
M	1~A _M		具体设置部位	控制器显示的地址信息		

系统部件现场设置情况记录(续表一)

编号：

3 控制类设备类型：消防电话总机					
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位	配接回路数	备注
			具体设置部位	M	
配接的现场部件类型：☆消防电话分机、☆消防电话插孔					
☆总线制消防电话总机 1 回路带载现场部件数量					A ₁
☆总线制消防电话总机 M 回路带载现场部件数量					A _M
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注
回路	☆编码				
1	1~A ₁		具体设置部位	电话总机显示的地址信息	
M	1~A _M		具体设置部位	电话总机显示的地址信息	
4 控制类设备类型：可燃气体报警控制器					
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位	配接回路数	备注
			具体设置部位	M	
配接的现场部件类型：☆点型可燃气体探测器、☆线型可燃气体探测器					
☆总线制控制器 1 回路带载现场部件数量					A ₁
☆总线制控制器 M 回路带载现场部件数量					A _M
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注
回路	☆编码				
1	1~A ₁		具体设置部位	控制器显示的地址信息	记录探测器报警设定值
M	1~A _M		具体设置部位	控制器显示的地址信息	记录探测器报警设定值

系统部件现场设置情况记录(续表二)

编号:

5 控制类设备类型: 电气火灾监控设备						
设备名称		设备编号	规格、型号	现场设置部位	配接回路数	备注
				具体设置部位	M	
配接的现场部件类型: ☆剩余电流式电气火灾监控探测器、☆测温式电气火灾监控探测器、☆故障电弧探测器、☆线型感温火灾探测器						
☆总线制监控设备 1 回路带载现场部件数量					A ₁	
☆总线制监控设备 M 回路带载现场部件数量					A _M	
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注	
回路	☆编码					
1	1~A ₁		具体设置部位	监控设备显示的地址信息		
M	1~A _M		具体设置部位	监控设备显示的地址信息		
6 控制类设备类型: 消防设备电源监控器						
设备名称		设备编号	规格、型号	现场设置部位	配接回路数	备注
				具体设置部位	M	
配接的现场部件类型: ☆电压信号传感器、☆电流信号传感器、☆电压/电流信号传感器						
☆总线制监控器 1 回路带载现场部件数量					A ₁	
☆总线制监控器 M 回路带载现场部件数量					A _M	
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注	
回路	☆编码					
1	1~A ₁		具体设置部位	监测消防设备名称和设置部位		
M	1~A _M		具体设置部位	监测消防设备名称和设置部位		

系统部件现场设置情况记录(续表三)

编号：

7 控制类设备类型：消防应急广播控制设备					
设备名称		设备编号	规格、型号	现场设置部位	备注
				具体设置部位	M
配接的现场部件类型：扬声器					
☆总线制控制设备 1 回路带载现场部件数量					A ₁
☆总线制控制设备 M 回路带载现场部件数量					A _M
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注
回路	☆编码				
1	1~A ₁		具体设置部位	控制设备显示的地址信息	
M	1~A _M		具体设置部位	控制设备显示的地址信息	
8 控制类设备类型：防火卷帘控制器					
设备名称		设备编号	规格、型号	现场设置部位	备注
				具体设置部位	
配接的现场部件类型：☆点型感烟火灾探测器、☆点型感温火灾探测器、手动控制装置					
地址编号		现场部件类型	现场设置部位		备注
			具体设置部位		
9 控制类设备类型：防火门监控器					
设备名称		设备编号	规格、型号	现场设置部位	备注
				具体设置部位	M
配接的现场部件类型：☆监控模块、☆电动闭门器、☆释放器、☆门阀开关					
☆总线制监控器 1 回路带载现场部件数量					A ₁
☆总线制监控器 M 回路带载现场部件数量					A _M
地址编码		现场部件类型	现场设置部位	地址注释信息	备注
回路	☆编码				
1	1~A ₁		具体设置部位	监控器显示的地址信息	
M	1~A _M		具体设置部位	监控器显示的地址信息	

系统部件现场设置情况记录(续表四)

编号：

10 控制类设备类型：气体、干粉灭火控制器					
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位		备注
			具体设置部位		
配接的现场部件类型：☆点型感烟火灾探测器、☆点型感温火灾探测器、☆手动与自动控制转换装置、☆手动与自动控制状态显示装置、☆现场启动和停止按钮、☆火灾警报器、☆喷洒光警报器					
地址编号	现场部件类型	现场设置部位	区域编号	地址注释信息	备注
			防护区域编号	控制器显示的地址信息	
11 其他不配接现场部件的设备类型：☆控制中心监控设备、☆消防设备应急电源、☆消防控制室图形显示装置、☆传输设备、☆消防泵控制箱、柜、☆风机控制箱、柜					
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位		备注
			具体设置部位		
调试单位		施工单位		监理单位	
(公章)		(公章)		(公章)	
项目负责人： (签章)		项目负责人： (签章)		项目负责人： (签章)	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

注：带有“☆”标的项目为可选项，当系统部件类型或部件不涉及该项内容时，记录不包括此项目内容。

控制类设备联动编程记录

编号：

工程名称		监理单位	
调试单位		施工单位	
控制类设备类型：☆消防联动控制器、☆火灾报警控制器(联动型)、☆气体灭火控制器、☆防火门监控器			
设备名称	设备编号	规格、型号	现场设置部位
			具体设置部位
1 消防联动控制器联动控制的系统：☆气体灭火系统首次控制、二次控制、☆防火卷帘系统一步降控制、二步降控制、☆防火门监控系统启动控制、☆集中控制型应急照明指示系统应急启动控制			
2 消防联动控制器联动控制的设备：☆消防应急广播控制设备、☆火灾声光警报器、☆消防泵控制箱、柜、☆预作用系统的预作用阀组和排气阀前电动阀、☆雨淋系统和水幕系统的雨淋阀组、☆风机控制箱、柜、☆电动送风口、☆电动挡烟垂壁、☆排烟口、☆排烟阀、☆排烟窗、☆电动防火阀、☆电梯控制装置、☆非消防电源控制装置			
3 气体灭火控制器控制的设备：火灾声光警报器、门、灭火装置、喷洒光警报器☆电动送风口、☆排烟口、☆排烟阀、☆排烟窗、☆电动防火阀			
4 防火门监控器控制的设备：常开防火门监控模块			
受控系统、设备名称	区域编号/部位	系统、设备动作功能	逻辑关系指令语句
	系统、设备所在报警、防护、防烟区域或保护的防护区域	设计文件规定的系统、设备的动作功能	联动触发条件和需启动输出模块的地址编号
调试单位	施工单位		监理单位
(公章)	(公章)		(公章)
项目负责人： (签章)	项目负责人： (签章)	项目负责人： (签章)	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注：带有“☆”标的项目为可选项，当系统部件类型或部件不涉及该项内容时，记录不包括此项目内容。

消防联动控制器手动控制单元编码设置记录

编号：

工程名称		监理单位	
调试单位		施工单位	
设备编号	规格、型号	现场设置部位	
		具体设置部位	
1 直接手动控制单元控制的设备：☆消防泵控制箱、柜、☆预作用系统的预作用阀组和排气阀前电动阀、☆雨淋系统和水幕系统的雨淋阀组、☆风机控制箱、柜			
2 总线手动控制单元控制的系统、设备：☆消防应急广播控制设备、☆火灾声光警报器、☆用于防火分隔的防火卷帘系统、☆电动送风口、☆电动挡烟垂壁、☆排烟口、☆排烟阀、☆排烟窗、☆电动防火阀			
控制按钮(键)编号	受控系统、设备	控制功能	备注
控制器手动控制盘的编号及控制按钮(键)在该手动控制盘的编号	受控系统、设备的名称及所在部位、区域	设计文件规定的系统、设备的动作功能	
调试单位	施工单位	监理单位	
(公章) 项目负责人： (签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人： (签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人： (签章) 年 月 日	

注：带有“☆”标的项目为可选项，当系统部件类型或部件不涉及该项内容时，记录不包括此项目内容。

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收				
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师				
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《火灾报警控制器》GB4717、《消防联动控制系统》GB16806、《火灾显示盘》GB17429										
控制器型号规格		编号		设置部位		配接回路数		M				
回路 1 配接现场部件数量		N _i	检测数量	配接现场部件的全部数量 N _i		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定				
回路 M 配接现场部件数量		N _m	检测数量	配接现场部件的全部数量 N _m		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定				
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
I 火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)调试、检测、验收												
部件类型: ☆火灾报警控制器、☆消防联动控制器、☆火灾报警控制器(联动型)												
1 设备选型												
1.1 规格型号		GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	-	-	A

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
1.2 控制器的 容量		GB50116	☆设备选型为火灾报警控制器时:控制器总容量<3200,每回路带载量<200	核查控制器配接现场设备的地址总数、不同类别现场部件的地址数量、每回路配接现场部件的地址数、不同类别现场部件的地址数量	-	-	-	-	-		C	
			☆设备选型为消防联动控制器时:控制器总容量<1600,每回路带载量<100									
			☆设备选型为火灾报警控制器(联动型)时:控制器总容量<3200,各类模块和消防火栓的地址总数<1600,每回路带载量<200,且每回路配接各类模块和消防火栓的地址总数<100									
2 设备设置												
	设置部位	3.1.1	设备的设置部位应满足设计文件的要求	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-			C
3 消防产品准入制度												
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-			A
4 安装质量												
	4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-			C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
4.2 设备安装		3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆2 落地安装时：设备底边宜高出地(楼)面 0.1m～0.2m	落地安装时，用尺测量设备底边与地(楼)面的距离；壁挂方式安装时，检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆3 安装在轻质墙上时，应采取加固措施		-	-	-	-	-	-	-	C		
		3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 线缆芯线的端部均应标明编号，应与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 端子板的每个接线端接线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
4.3 设备的引入线缆	4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
	5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
	6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4.4 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
	☆4.5 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带蓄电池需进行现场安装时, 蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池安装应满足产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量, 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
	4.6 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并应有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	C		
5 基本功能														
5.1 回路号(1)的基本功能														
	调试准备	4.3.1 4.5.1	将控制器与相关设备相连, 切断控制器的所有外部控制连线, 将总线回路的现场部件、模块与其控制的受控设备相连接后, 接通电源, 使控制器处于正常监视状态									-	-	
		4.3.1 4.5.2	控制器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作控制器的自检机构, 检查控制器指示灯、显示器和音响器的动作情况									C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.1.2 操作级别		4.3.2 4.5.2	☆1 设备选型为火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)时,检查控制器操作级别划分情况是否符合现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717 的规定; ☆2 设备选型为消防联动控制器时,检查控制器操作级别划分情况是否符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806 的规定									C	
			控制器应根据不同的使用对象设置不同的操作级别										
5.1.3 屏蔽功能			1 控制器应对指定部件进行屏蔽,并点亮屏蔽指示灯,显示被屏蔽部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	按照附录 D 的地址编号,操作控制器屏蔽回路任一部件:观察控制器屏蔽指示灯点亮情况,检查控制器地址注释信息显示情况								C	
			2 控制器应能解除指定部件的屏蔽,并熄灭屏蔽指示灯	操作控制器解除回路部件的屏蔽,观察控制器屏蔽指示灯熄灭情况									C
5.1.4 主、备电自动转换功能			控制器主电断电后,备电应能自动投入;主电恢复后,应能自动投入;主电、备电工作指示灯应能正确指示控制器主、备电的工作状态	切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况								C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
5.1.5 故障报警功能		4.3.2 4.5.2	1 与备用电源之间连线断路、短路时,控制器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型	分别使控制器与备用电源之间连线断路、短路,用秒表测量控制器故障报警响应时间、观察故障信息显示情况								C
			2 控制器与现场部件之间的连线断路时,控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使控制器处于备电工作状态,使控制器与任一现场部件之间的连线断路;用秒表测量控制器故障报警响应时间,检查控制器故障信息显示情况								C
			总线处于短路状态时,短路隔离器应能将短路总线配接的设备隔离,被隔离设备数量不应超过 32 个;控制器应显示被隔离部件的设备类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使总线任一点线路短路,核查隔离保护现场部件的数量,检查控制器地址注释信息显示情况								C
☆火灾报警 控制器或火 灾报警控制 器(联动型) 5.1.7 火警优 先功能		4.3.2	1 火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s 内发出火灾报警声、光信号,并记录报警时间	使任一非故障部位的探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,用秒表测量控制器火灾报警响应时间,检查控制器的火警信息记录情况								A
			2 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.1.8 消音功能	4.3.2 4.5.2	控制器应能手动消除报警信号	手动操作控制器的消音键,检查控制器声信号消除情况								C	
	☆火灾报警 控制器或火 灾报警控制 器(联动型) 5.1.9 二次报 警功能	4.3.2	1 火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s 内发出火灾报警声、光信号,并记录报警时间	再次使另一只非故障部位的探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,用秒表测量控制器火灾报警响应时间,检查控制器的火警信息记录情况								A	
			2 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
			☆设备选型为火灾报警控制器时: 1 多个火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态时,控制器应分别记录发出火灾报警信号部件的报警时间	使回路配接的不少于 10 只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查控制器的火警信息记录情况								A	
	5.1.10 负载功能		2 控制器应分别显示发出报警信号部件设备类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格 说明
5.1.10 负载 功能		4.5.2	☆设备选型为消防联动控制器时： 1 多个模块同时处于动作状态时，控制器应记录启动设备总数，并分别记录启动设备的启动时间	输入/输出模块总数少于50个时，使所有模块处于动作状态；模块总数不少于50个时，使至少50个模块同时处于动作状态；检查控制器启动信息记录情况							A	
			2 控制器应分别显示启动设备名称和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器启动信息显示情况							C	
		4.3.2 4.5.2	☆设备选型为火灾报警控制器(联动型)时： 1 多个火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态时，控制器应分别记录发出火灾报警信号部件的报警时间	使回路配接的不少于10只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态，检查控制器的火警信息记录情况							A	
			2 控制器应分别显示发出报警信号部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器火警信息显示情况							C	
			3 多个模块同时处于动作状态时，控制器应记录启动设备总数，并分别记录启动设备的启动时间	输入/输出模块总数少于50个时，使所有模块处于动作状态；模块总数不少于50个时，使至少50个模块同时处于动作状态；检查控制器启动信息记录情况							A	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.1.10 负载 功能	4.3.2 4.5.2	4 控制器应分别显示启动设备名称和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录D 一致	检查控制器启动信息显示情况								C	
	5.1.11 复位 功能		恢复控制器的正常连接,使探测器的监测区域恢复正常,复位手动报警按钮的机械结构,手动操作控制器的复位键,观察控制器、探测器和手动报警按钮的工作状态;手动操作消防联动控制器或火灾报警控制器(联动型)的复位键,观察控制器、模块的工作状态									C	
	☆消防联动 控制或火 灾报警控制 器(联动型) 5.1.12 自动 和手动工作 状态转换显 示功能	4.5.2	控制器应能准确显示控制器的手动控制和自动控制工作状态	手动操作控制器的手动控制和自动控制工作状态转换开关、按钮,观察控制器手动控制和自动控制工作状态显示情况									C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
5.2 回路号(M)的基本功能															
调试准备			4.3.3 4.5.3	将总线回路的现场部件、模块与其控制的受控设备相连接后，使控制器处于备电工作状态										-	-
5.2.1 故障报警功能			控制器与现场部件之间的连线断路时，控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录D一致	使控制器与任一现场部件之间连线断路；用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器显示情况									C		
	5.2.2 短路隔离保护功能	4.3.3 4.5.3	总线处于短路状态时，短路隔离器应将短路总线配接的设备隔离，被隔离设备数量不应超过32个；控制器应显示被隔离部件的设备类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录D一致	使总线任一点线路短路，核查隔离保护现场部件的数量，检查控制器地址注释信息显示情况									C		
5.2.3 负载功能			☆设备选型为火灾报警控制器时： 1 多个火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态时，控制器应分别记录发出火灾报警信号部件的报警时间	使回路配接的不少于10只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态，检查控制器的火警信息记录情况									A		
		4.3.3	2 控制器应分别显示出报警信号部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器火警信息显示情况										C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2.3 负载功 能		4.5.3	☆设备选型为消防联动控制器时： 1 多个模块同时处于动作状态时，控制器应记录启动设备总数，并分别记录启动设备的启动时间	输入/输出模块总数少于50个时，使所有模块处于动作状态；模块总数不少于50个时，使至少50个模块同时处于动作状态； 检查控制器启动信息记录情况								A	
			2 控制器应分别显示启动设备名称和地址注释信息，显示的地址注释信息与附录D一致	检查控制器启动信息显示情况									C
		4.3.3 4.5.3	☆设备选型为火灾报警控制器(联动型)时： 1 多个火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态时，控制器应分别记录发出火灾报警信号的报警时间	使回路配接的不少于10只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态，检查控制器的火警信息记录情况								A	
			2 控制器应分别显示发出报警信号部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器火警信息显示情况									C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2.3 负载功 能		4.3.3 4.5.3	3 多个模块同时处于动作状态时，控制器应记录启动设备总数，并分别记录启动设备的启动时间	输入/输出模块总数少于50个时，使所有模块处于动作状态；模块总数不少于50个时，使至少50个模块同时处于动作状态；检查控制器启动信息记录情况								A	
			4 控制器应分别显示启动设备名称和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器启动信息显示情况									C
5.2.4 复位功 能			控制器的连接、探测器的监测区域恢复正常，按钮的机械结构复位后，控制器应对控制器、探测器和手动报警按钮的报警状态复位，消除控制器、探测器和手动报警按钮的声、光报警信号；消防联动控制器应能对输出、输入模块的工作状态复位，消除启动、反馈声光信号	恢复主电工作，恢复控制器与现场部件间的正常连线，使探测器的监测区域恢复正常，复位手动报警按钮的机械结构，手动操作控制器的复位键，观察控制器、探测器和手动报警按钮的工作状态；手动操作消防联动控制器(联动或火灾报警控制器(联动型))的复位键，观察控制器、模块的工作状态								C	
调试恢复		4.1.6	恢复控制器所有外部控制连线、各受控现场设备的控制连线，使控制器处于正常监视状态					-	-			-	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
II火灾探测器调试、检测、验收														
部件类型：☆点型感温火灾探测器、☆点型感温火灾探测器、☆一氧化碳火灾探测器														
1 设备选型														
	规格型号、适用场所	GB50116	探测器的规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计文件核查设备的规格型号、设置场所	-	-	-	-	-	-		A		
2 设备设置														
	2.1 设置数量	3.1.1	探测器的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查探测器的设置数量	-	-	-	-	-	-		C		
	2.2 安装间距和保护半径		安装间距和保护半径应符合设计文件的规定	用尺测量探测器的安装间距和保护半径	-	-	-	-	-	-	-		C	
	2.3 保护面积		保护面积不应超过现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计文件的规定	核算探测器的保护面积	-	-	-	-	-	-	-		C	
	☆2.4 梁间区域的设置		探测器在梁间区域的设置，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计文件的规定	用尺测量突出顶棚梁的高度、梁间距离，核查探测器的设置数量	-	-	-	-	-	-		C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	☆2.5 隔断区 域的设置	3.1.1	探测器在被书架、设备或隔 断等分隔的区域内的设置， 应符合现行国家标准《火灾 自动报警系统设计规范》 GB50116 和设计文件的规定	用尺测量书架、设备或隔 断距顶棚的距离，核查探 测器的设置数量	-	-	-	-	-	-	C		
	☆2.6 感烟探 测器热屏障 屋顶的设置		感烟探测器在有热屏障的屋 顶上设置时，探测器下表面 至顶棚或屋顶的距离应符合 现行国家标准《火灾自动报 警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	用尺测量探测器下表面 至顶棚或屋顶的距离	-	-	-	-	-	-	C		
	☆2.7 屋脊处 的设置		锯齿形屋 顶 和 坡 度 大 于 15° 的人字形屋顶，应在每 个屋脊处设置一排探测器； 探测器下表面至屋顶最高处 的距离应符合现行国家标准 《火灾自动报警系统设计规 范》GB50116 和设计文件的 规定	核查探测器的设置情况， 用尺测量探测器下表面 至屋顶最高处的距离	-	-	-	-	-	-	C		
	☆2.8 井道内 的设置		探测器在电梯井、升降机房 内设置时，宜设置在井道上 方的机房顶棚上	核查探测器的设置情况	-	-	-	-	-	-	C		
	☆2.9 格栅吊 顶场所的 设 置		探测器在格栅吊顶场所设置 时，探测器的安装位置应符 合现行国家标准《火灾自动 报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	核查格栅吊顶的镂空比、 探测器的设置情况	-	-	-	-	-	-	C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明
3 消防产品准入制度										
证书和标识			2.2.1	应有与其相符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	A
4 安装质量										
4.1 安装工艺			3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安 装,应符合现行国家标准《电 气装置安装工程爆炸和火灾 危险环境电气装置施工及验 收规范》GB50257 的相关规 定	检查施工工艺是否符合 现行国家标准《电气装置 安装工程 爆炸和火灾危 险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的规 定	-	-	-	-	C
4.2 安装位置			3.3.6	1 探测器至墙壁、梁边的水 平距离不应小于 0.5m	用尺测量探测器至墙壁、 梁边的距离	-	-	-	-	C
				2 探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物	测量探测器至周边遮挡 物的距离	-	-	-	-	C
				3 至空调送风口最近边水平 距离不应小于 1.5m,至多孔 送风顶棚孔口水平距离不应 小于 0.5m	用尺测量探测器至空调 送风口、多孔送风顶棚孔 口的水平距离	-	-	-	-	C
				4 在宽度小于3m的内走道顶 棚上安装探测器时,宜居中 安装。感温探测器的安装间 距不应超过 10m;感烟探测 器的安装间距不应超过 15m;探测器至端墙的距离不 应大于安装间距的一半	用尺测量内走道的宽度、 探测器的设置间距	-	-	-	-	C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
	4.3 安装角度	3.3.6	探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。	用量角器测量探测器的倾斜角度	-	-	-	-	-	-	-	C				
		3.3.13	1 底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂	检查导线的连接情况,手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C				
	4.4 底座安装		2 底座的连接导线应留有小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度,检查导线的标识	-	-	-	-	-	-	-	C				
	4.5 报警确认灯	3.3.14	3 底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施	检查底座的防护措施	-	-	-	-	-	-	-	C				
5 基本功能																
	地址设置	4.2.2	按照附录D的规定进行地址设置,控制器地址注释信息录入											-	-	-
	5.1 离线故障报警功能	4.3.4	1 探测器离线时,控制器应发出故障声、光信号	使探测器处于离线状态,观察控制器的故障报警情况										C		
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器故障信息显示情况										C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2 火灾报警 功能		4.3.5	1 探测器处于报警状态时，探测器的火警确认灯应点亮并保持	对可恢复探测器采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，使探测器监测区域的烟雾浓度、温度、气体浓度达到探测器的报警设定阈值；对不可恢复的探测器采取模拟报警方法，使探测器处于火灾报警状态；观察探测器火警确认灯点亮情况							A		
			2 控制器应发出火警声光信号，记录报警时间	检查控制器火灾报警情况、火警信息记录情况								A	
			3 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
	5.3 复位功能		可恢复探测器的监测区域恢复正常、不可恢复探测器恢复正常后，控制器应能对探测器的报警状态进行复位，探测器的火警确认灯应熄灭	使可恢复探测器的监测区域恢复正常，使不可恢复探测器恢复正常，手动操作火灾报警控制器的复位键，观察探测器火警确认灯熄灭情况							C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
部件类型：☆线型光束感烟火灾探测器													
1 设备选型													
规格型号、适用场所		GB50116	探测器的规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件核查设备的规格型号、设置场所	-	-	-	-	-	-	-	A	
2 设备设置													
设置数量		3.1.1	探测器的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查探测器的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	C	
3 消防产品准入制度													
证书和标识		2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A	
4 安装质量													
4.1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-	-	C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	4.2 安装高度	3.3.7	探测器光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3m~1.0m,高度大于 12m 的空间场所增设的探测器的安装高度应符合设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的规定	用尺测量探测器光束轴线至顶棚的垂直距离、探测器的安装高度	-	-	-	-	-	-	C		
	4.3 安装距离		探测器发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的距离不应大于 100m	用尺测量探测器发射器和接收器或探测器反射板之间的距离	-	-	-	-	-	-	C		
	4.4 安装间距		相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于 14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于 7m,且不应小于 0.5m	用尺测量相邻探测器光束轴线的水平间距、探测器光束轴线至侧墙的水平距离	-	-	-	-	-	-	C		
	4.5 安装位置		1 发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)应安装在固定结构上,且安装牢固,确需安装在钢架等容易发生位移变化的结构上时,结构的位移不应影响探测器的正常运行 2 发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物	观察探测器的安装情况,核查设计文件中结构形变对探测器影响情况的设计说明	-	-	-	-	-	-	C		
				观察发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上是否存在遮挡物	-	-	-	-	-	-	C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表十九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	4.5 安装位置	3.3.7	3 应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射	观察探测器的接收端是否可能受到日光和人工光源的直接照射	-	-	-	-	-	-	-	C			
	4.6 报警确认灯	3.3.14	确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向	观察探测器的报警确认灯的位置	-	-	-	-	-	-	-	C			
	5 基本功能														
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入										-	-	-
	5.1 离线故障报警功能	4.3.4	1 探测器处于离线状态时，控制器应发出故障声、光信号	由控制器供电时，使探测器处于离线状态；不由火灾报警控制器供电的，使探测器电源线和通信线分别处于断开状态；观察控制器的故障报警情况									C		
			2 控制器应显示故障部件类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C		
	5.2 火灾报警功能	4.3.6	1 探测器光路的减光率未达到探测器报警阈值时，探测器应处于正常监视状态	调整探测器的光路调节装置，使探测器处于正常监视状态；采用减光率为 0.9dB 的减光片或等效设备遮挡光路，观察探测器的工作状态									C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2 火灾报警 功能		4.3.6	2 探测器光路的减光率达到探测器报警阈值时,探测器应点亮并保持;火灾报警控制器应发出火灾报警声、光信号,记录报警时间	采用减光率 1.0dB ~ 10.0dB 的减光片或等效设备遮挡光路(选择反射式探测器时,应在探测器正前方 0.5m 处遮挡光路),观察探测器火灾报警灯点亮情况、控制器火灾报警情况,检查控制器报警信息记录情况								A	
			3 探测器光路的减光率超过探测器报警阈值时,探测器的火警或故障确认灯应点亮;火灾报警控制器应发出火灾报警或故障报警声、光信号,记录报警时间	采用减光率为 11.5dB 减光片或等效设备遮挡光路(反射式探测器应在探测器正前方 0.5m 处遮挡光路),观察探测器报警灯点亮情况、控制器报警情况,检查控制器报警信息记录情况								C	
			4 控制器应显示出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
5.3 复位功能			探测器监测区域恢复正常后,控制器应能对探测器的报警状态复位,探测器的报警确认灯应熄灭	撤除减光片或等效设备,手动操作火灾报警控制器的复位键,观察探测器报警确认灯熄灭情况								C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	合格	不合格	说明
部件类型: ☆线型感温火灾探测器												
1 设备选型												
	规格型号、适用场所	GB50116	探测器的规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件核查设备的规格型号、设置场所	-	-	-	-	-		A	
2 设备设置												
	2.1 敏感部件长度和敷设	3.1.1	☆缆式线型、分布式线型光纤感温火灾探测器敏感部件的长度和敷设应符合设计文件的规定	用尺测量、计算敏感部件的长度, 检查敏感部件的敷设情况	-	-	-	-	-		C	
	2.2 光纤光栅		☆光纤光栅的设置数量、每一个光栅的保护面积和保护半径应符合设计文件的规定	核查光纤光栅的设置数量, 用尺测量光纤光栅的保护半径、核算每一个光纤光栅的保护面积	-	-	-	-	-	-		C
	2.3 接口模块		不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所	检查接口模块的设置情况	-	-	-	-	-	-		C
3 消防产品准入制度												
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-		A	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
4 安装质量														
4.1 安装工艺	4.2 敏感部件 的敷设	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安 装,应符合现行国家标准《电 气装置安装工程爆炸和火灾 危险环境电气装置施工及验 收规范》GB50257 的相关规 定	检查施工工艺是否符合 现行国家标准《电气装置 安装工程 爆炸和火灾危 险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的规 定	-	-	-	-	-	-	-	C		
			1 敷设在顶棚下方的线型差 温火灾探测器至顶棚距离宜 为 0.1m,相邻探测器之间的 水平距离不宜大于 5m;探测 器至墙壁距离宜为 1m~ 1.5m	用尺测量探测器与顶棚 的距离、相邻探测器之间 的水平距离、探测器至墙 壁的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			2 在电缆桥架、变压器等设 备上安装时,宜采用接触式 布置;在各种皮带输送装置 上敷设时,宜敷设在装置的 过热点附近	检查探测器的敷设方式	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
4.3 敏感部件 和信号处理 单元的安装		3.3.8	1 探测器敏感部件应采用产 品配套的固定装置固定,固 定装置的间距不宜大于 2m	检查敏感部件的固定情 况,用尺测量固定装置的 间距	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆2 缆式线型感温火灾探测 器的敏感部件应采用连续无 接头方式安装,如确需中间 接线,应用专用接线盒连接; 敏感部件安装敷设时应避免 重力挤压冲击,不应硬性折 弯、扭转,探测器的弯曲半 径宜大于 0.2m	检查敏感部件的敷设情 况、中间接线的连接情 况,用尺测量探测器敏感 部件的弯曲半径	-	-	-	-	-	-	-	-	C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十三)

编号:

地址编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
	4.3 敏感部件和信号处理单元的安装	3.3.8	☆3 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结, 光纤弯曲时, 弯曲半径应大于 50mm; 感温光纤穿越相邻的报警区域应设置光缆余量段, 隔断两侧应各留不小于 8m 的余量段; 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于 8m 的余量段	检查感温光纤的敷设情况, 用尺测量探测器敏感部件的弯曲半径、敏感部件余量段的长度	-	-	-	-	-	-	-	C				
			☆4 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射, 光纤光栅感温段的弯曲半径应大于 0.3m	观察信号处理单元是否可能受到强光的直接照射、用尺测量光纤光栅的弯曲半径	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
			5 基本功能													
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置, 控制器地址注释信息录入											-	-	-
	5.1 离线故障报警功能	4.3.4	1 探测器处于离线状态时, 控制器应发出故障声、光信号	由控制器供电时, 使探测器处于离线状态; 不由火灾报警控制器供电的, 使探测器电源线和通信线分别处于断开状态; 观察控制器的故障报警情况										C		
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息, 且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况										C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2 敏感部件 故障报警功能		4.3.7	1 敏感部件与信号处理单元断开时，探测器信号处理单元的故障指示灯应点亮，控制器应发出故障声、光信号	使线型感温火灾探测器的信号处理单元和敏感部件间处于断路状态；观察信号处理单元故障指示灯点亮情况、控制器的故障报警情况								C	
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息与附录D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C
5.3 火灾报警 功能		4.3.8	1 探测器处于报警状态时，探测器的火警确认灯应点亮并保持	对可恢复探测器采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，使任一段长度为标准报警长度敏感部件周围的温度达到探测器报警设定阈值；对不可恢复的探测器采取模拟报警方法，使探测器处于火灾报警状态；观察探测器火警确认灯点亮情况								A	
			2 控制器应发出火警声光信号，记录报警时间	检查控制器火灾报警情况、火警信息记录情况								A	
			3 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况									C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.4 复位功能	4.3.8	可恢复探测器的监测区域恢复正常,不可恢复探测器恢复正常后,控制器应能对探测器的报警状态进行复位,探测器的火警确认灯应熄灭	使可恢复探测器的监测区域恢复正常,使不可恢复探测器恢复正常,手动操作火灾报警控制器的复位键,观察探测器火警确认灯熄灭情况								C	
			1 长度为 100mm 敏感部件周围的温度达到探测器小尺寸高温报警设定阈值时,探测器的火警确认灯点亮并保持	在探测器末端,用专用检测仪器或模拟火灾的方法,使任一段长度为 100mm 敏感部件周围温度达到探测器小尺寸高温报警设定阈值;观察探测器火警确认灯点亮情况								A	
	5.5 小尺寸高温报警响应功能	4.3.9	2 控制器应发出火警声光信号,记录报警时间	检查控制器火灾报警情况、火警信息记录情况								A	
			3 控制器应显示出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
			4 恢复探测器正常连接后,控制器应能对探测器报警状态进行复位,探测器的火警确认灯应熄灭	使探测器监测区域的环境恢复正常,剪除试验段敏感部件,恢复探测器的正常连接,手动操作火灾报警控制器的复位键,观察探测器火警确认灯熄灭情况								C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
部件类型: ☆管路采样式吸气感烟火灾探测器														
1 设备选型														
	规格型号、适用场所	GB50116	探测器的规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件核查设备的规格型号、设置场所	-	-	-	-	-	-		A		
2 设备设置														
	2.1 采样管路长度	3.1.1	采样管路的长度应符合设计文件和产品检测报告的规定	用尺测量采样管路的长度	-	-	-	-	-	-		C		
	2.2 采样管路敷设		采样管路的敷设应符合设计文件和产品检测报告的规定	检查采样管路的敷设情况	-	-	-	-	-	-	-		C	
	2.3 采样孔数量		采样孔的设置数量应符合设计文件和产品检测报告的规定	核查采样孔的设置数量	-	-	-	-	-	-	-		C	
3 消防产品准入制度														
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-		A		
4 安装质量														
	4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-		C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
	4.2 探测器的 安装高度	3.3.9	探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于 16m 的场所，并保证至少有两个采样孔低于 16m；非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于 16m 的场所	核查探测器的灵敏度等级和安装场所高度	-	-	-	-	-	-	C	
	4.3 采样管安 装		采样管应牢固安装在过梁、支架等建筑构造上	检查采样管的安装情况	-	-	-	-	-	-	C	
	4.4 采样孔的 设置		1 在大空间场所安装时，每个采样孔的保护面积、保护半径应满足点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求，当采样管道布置形式为垂直采样时，每 2℃温差间隔或 3m 间隔(取最小者)应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向 2 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定，并应满足设计文件和产品使用说明书的要求；采样孔需要现场加工时，应采用专用打孔工具 3 当采样管道采用毛细管布置方式时，毛细管长度不宜超过 4m	检查采样孔的设置情况，用尺测量采样口的保护半径，核算每一个采样口的保护面积；用尺测量采样孔的间距 检查采样孔的数量，测量采样孔的直径，检查采样孔的加工情况 用尺测量毛细管的长度	-	-	-	-	-	-	C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十八)

编号:

地址编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	4.5 探测器标识	3.3.9	采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识	检查采样管和采样孔标识的设置情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能													
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入										
5.1 离线故障报警功能		4.3.4	1 探测器处于离线状态时，控制器应发出故障声、光信号	由控制器供电时，使探测器处于离线状态；不由火灾报警控住器供电的，使探测器电源线和通信线分别处于断开状态；观察控制器的故障报警情况									C
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C
			1 采样管路的气流改变时，探测器或其控制设置的故障指示灯应点亮，控制器应发出故障声、光信号	根据产品说明书改变探测器的采样管路气流，观察探测器或其控制装置故障指示灯点亮情况；观察控制器的故障报警情况									C
5.2 气流故障报警功能		4.3.10	2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C
			3 采样管路的气流恢复正常后，探测器应能恢复正常监视状态	恢复探测器的正常采样管路气流，使探测器处于正常监视状态									

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表二十九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.3 火灾报警 功能		4.3.11	1 探测器监测区域的烟雾浓 度达到探测器报警设定阈值的 火警确认灯应在 120s 内点 亮并保持	在采样管最末端采样孔 加入试验烟,时监测区域 的烟雾浓度达到探测器 报警设定阈值;用秒表测 量探测器或其控制装置 火警确认灯的点亮时间								A		
			2 控制器应发出火警声光信 号,记录报警时间	检查控制器火灾报警情 况、火警信息记录情况									A	
			3 控制器应显示发出报警信 号部件类型和地址信息注释 信息,显示的地址注释信息 应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显 示情况									C	
5.4 复位功能		4.3.11	探测器监测区域恢复正 常后,控制器应能对探测器报 警状态进行复位,探测器报 警确认灯应熄灭	监测区域环境恢复正 常,手动操作火灾报警控制 器的复位键,观察探测器 火警确认灯熄灭情况								C		
部件类型: ☆点型火焰探测器和图像型火灾探测器														
1 设备选型														
	规格型号、适 用场所	GB50116	探测器的规格型号、适用场 所应符合现行国家标准《火 灾自动报警系统设计规范》 GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾 自动报警系统设计规范》 GB50116 和设计文件核查 设备的规格型号、设置场 所	-	-	-	-	-	-	-	-	A	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
	2 设备设置											
	2.1 设置数量	3.1.1	探测器的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查探测器的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	C
	2.2 视场角和探测距离		探测器的视场角和探测距离应符合设计文件的规定	核查探测器的探测视角及最大探测距离,用尺测量、计算探测器的最大探测距离	-	-	-	-	-	-	-	C
	3 消防产品准入制度											
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A
	4 安装质量											
	4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-	-	C
	4.2 安装位置	3.3.10	1 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应避免光源直接照射在探测器的探测窗口	检查视场角覆盖范围,观察探测窗口是否可能受到光源的直接照射	-	-	-	-	-	-	-	C
			2 探测器的探测视角内不应存在遮挡物	观察探测器的探测视角内是否存在固定遮挡物	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 防护措施		室外或交通隧道安装时,应采用防尘、防水措施	检查探测器的防尘、防水措施	-	-	-	-	-	-	-	C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5 基本功能														
5.1 离线故障报警功能	地址设置	4.2.2 4.3.4	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入											
			1 探测器处于离线状态时，控制器应发出故障声、光信号	探测器由控制器供电时，使探测器处于离线状态；探测器不由火灾报警控制器供电的，使探测器电源线和通信线分别处于断开状态；观察控制器的故障报警情况									-	-
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C	
5.2 火灾报警功能		4.3.12	1 探测器监测区域的光波达到探测器报警设定阈值时，探测器或其控制装置的火警确认灯应在 30s 内点亮	在探测器监视区域内最不利处，采用专用检测仪器或模拟火灾的方法，向探测器释放试验光波；用秒表测量探测器或其控制装置火警确认灯的点亮时间									A	
			2 控制器应发出火警声光信号，记录报警时间	检查控制器火灾报警情况、火警信息记录情况									A	
			3 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息，显示的地址注释应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况									C	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
	5.3 复位功能	4.3.12	探测器监测区域恢复正常后，控制器应能对探测器报警状态进行复位，探测器报警确认灯应熄灭	监测区域环境恢复正常，手动操作火灾报警控制器的复位键，观察探测器火警确认灯熄灭情况								C
	III火灾报警控制器其他现场部件调试、检测、验收											
部件类型：☆手动火灾报警按钮												
1 设备选型												
	规格型号、适用场所	GB50116	按钮的规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件核查设备的规格型号、设置场所	-	-	-	-	-	-		A
2 设备设置												
	2.1 设置数量	3.1.1	设备的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-		C
	2.2 设置部位		设备的设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	
3 消防产品准入制度												
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-		A

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
4 安装质量													
4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定										
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4.2 按钮的安 装	3.3.16	1 应设置在明显和便于操作的部位;其底边距地(楼)面的高度宜为 1.3m~1.5m,且应设置明显的永久性标识	观察设备的安装位置,用尺测量按钮底边距地(楼)面的高度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		2 应安装牢固,不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		3 按钮的连接导线应留有小于 150mm 的余量,且在其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度,检查导线的标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能													
地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置,控制器地址注释信息录入											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 离线故障报警功能	4.3.13	1 按钮离线时,控制器应发出故障声、光信号	使按钮处于离线状态,观察控制器的故障报警情况										C
		2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况										C

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.2 火灾报警 功能		4.3.14	1 按钮动作后,按钮的火警确认灯应点亮并保持	使按钮动作,观察按钮火警确认灯的点亮情况								A		
			2 控制器应发出火警声光信号,记录报警时间	检查控制器火灾报警情况、火警信息记录情况									A	
			3 控制器应显示出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况									C	
5.3 复位功能		4.3.14	按钮的机械结构复位后,控制器应能对按钮的报警状态复位,按钮的报警确认灯应熄灭	复位手动报警按钮的机械结构,手动操作控制器的复位键,观察按钮火警确认灯熄灭情况								C		
部件类型: ☆火灾显示盘														
1 设备选型														
规格型号		GB50116	设备规格型号应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-		A		
2 设备设置														
2.1 设置数量	3.1.1		设备的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-		C		
2.2 设置部位			设备的设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-		C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	3 消防产品准入制度													
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A		
	4 安装质量													
	4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安 装,应符合现行国家标准《电 气装置安装工程爆炸和火灾 危险环境电气装置施工及验 收规范》GB50257 的相 关规定	检查施工工艺是否符合 现行国检标准《电气装置 安装工程爆炸和火灾危 险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的 规定	-	-	-	-	-	-	-	C		
	4.2 设备安装	3.3.1	设备应安装牢固,不应倾 斜;安装在轻质墙上时,应 采取加固措施	手感检查设备的固定情 况,检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	C		
	5 基本功能													
地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置, 控制器地址注释信息录入										-	-	-
5.1 接收显示 功能	4.3.15	火灾显示盘应能接收并显示 火灾报警控制器发送的火灾 报警信息,且显示的信息应 与控制器一致	使探测器或手动报警按 钮发出的火灾报警信号, 检查火灾显示盘和控制 器火灾信息显示情况									C		
5.2 消音功能		火灾显示盘应能手动消除报 警声信号	手动操作设备的消音键, 检查声信号消除情况									C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.3 复位功能	5.4 操作级别	4.3.15	火灾报警控制器的报警信号消除后,显示屏应对报警状态进行复位,显示屏处于正常监视状态	撤出控制器的火灾报警型号,手动操作显示屏的复位按钮、按键,观察显示屏的工作状态								C		
			显示屏应根据不同使用对象设置不同的操作级别	检查控制器操作级别划分是否符合现行国家标准《火灾显示盘》GB17429的规定									C	
			显示屏主电断电后,备用电源应能自动投入;主电恢复后,应能自动投入;主电、备用电源工作指示灯应能正确指示控制器主、备用电源的工作状态	切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况									C	
5.6 电源故障报警功能		4.3.16	1 显示屏的主电源断电后,火灾报警控制器应发出故障报警声、光信号,记录报警时间	使火灾显示屏的主电源处于故障状态,观察控制器的故障报警情况								C		
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器故障信息显示情况									C	
部件类型: ☆模块														
1 设备选型														
规格型号	GB50116	设备规格型号应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的规格型号			-	-	-	-	-	-	-	A	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
2 设备设置													
2.1 设置数量		3.1.1	设备的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-			C
2.2 设置部位			设备的设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-		
3 消防产品准入制度													
证书和标识		2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-			A
4 安装质量													
4.1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-			C
4.2 设备安装		3.3.17	1 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱或控制柜、箱内	检查模块的设置部位	-	-	-	-	-	-			C
			2 应独立安装在不燃材料或墙体上,应安装牢固,并采取防潮、防腐蚀等措施	检查模块安装部位,防潮、防腐蚀等措施,用手感检查设备的固定情况	-	-	-	-	-	-	-		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十八)

编号:

地址编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
4.2 设备安装		3.3.17	3 模块的连接导线应留有小于150mm的余量,其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度,检查导线的标识	-	-	-	-	-	-	-	C				
			4 模块的终端部件应靠近连接部件安装	检查模块和终端部件的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
			5 隐蔽安装时在安装处附近应有检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识	观察检修孔和标识设置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
5 基本功能																
5.1 离线故障报警功能	地址设置	4.2.2	按照附录D的规定进行地址设置,控制器地址注释信息录入											-	-	-
			1 模块离线时,控制器应发出故障声、光信号	使模块通信线处于离线状态,观察控制器故障报警情况											C	
		4.5.5	2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器故障信息显示情况										C		
5.2 模块连接部件断线故障报警功能		4.5.6	1 模块与连接部件之间的连接线路断路时,控制器应发出故障声、光信号	使模块与连接部件之间的连接线路断路,观察控制器的故障报警情况									C			
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器故障信息显示情况										C		

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表三十九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.3 输入模块 信号接收及 反馈功能		4.5.7	1 输入模块与连接设备的接口应兼容	对照设计文件和设备设计手册,核查输入模块和连接设备接口的兼容性								C		
			2 输入模块接收连接设备的反馈信号后,模块的动作指示灯应点亮	给输入模块输入模拟反馈信号,观察模块动作指示灯点亮情况									C	
			3 控制器应显示动作设备的名称和地址注释信息,且显示的地址注释信息与附录D一致	检查控制器设备动作信息显示情况									C	
5.4 输入模块 复位功能			设备反馈信号撤销后,控制器应能对模块的工作状态进行复位,熄灭模块动作指示灯	撤销模拟反馈信号,手动操作控制器的复位键,观察模块动作指示灯熄灭情况								C		
5.5 输出模块 启动功能		4.5.8	1 输出模块与受控设备的接口应兼容	对照设计文件和设备设计手册,核查输出模块和受控设备接口的兼容性								C		
			2 输出模块接收到控制器的启动控制信号后,应在 3s 内动作,并点亮模块的动作指示灯	按照附录 D 的地址编号操作控制器启动模块;用秒表测量模块动作时间,观察模块指示灯点亮情况									A	

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)及其现场配接部件调试、检测、验收记录(续表四十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.5 输出模块 启动功能	4.5.8	3 控制器应点亮启动指示 灯,显示启动设备名称和地 址注释信息,显示的地址注 释信息应与附录D一致	观察控制器启动指示灯 点亮情况,检查控制器设 备启动信息显示情况								C	
	5.6 输出模块 停止功能		输出模块接收到控制器的停 止控制信号后,应在3s内动 作,并熄灭模块的动作指示 灯	操作控制器停止模块,用 秒表测量模块动作时间, 观察模块指示灯熄灭情 况								A	
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位			调试单位			检测、验收单位		
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)			(公章)			(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日	年 月 日	年 月 日			年 月 日			年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《家用火灾安全系统》GB22370									
监控设备型号规格				编号		设置部位					
控制器型号规格				编号		设置部位		配接回路数		M	
回路 I 配接现场部件数量		N _I		检测数量		配接现场部件的全部数量 N _I		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
回路 M 配接现场部件数量		N _M		检测数量		配接现场部件的全部数量 N _M		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法		符合 不符合 说明		合格 不合格 说明		
I 控制中心监控设备调试、检测、验收											
部件类型：控制中心监控设备											
1 设备选型											
规格型号		GB50116		规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	A
2 设备设置											
设置部位		3.1.1		设备的设置部位应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	C

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
3 消防产品准入制度														
证书和标识			2.2.1	应有与其符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识		-	-	-	-	-	-	A	
4 安装质量														
4.1 设备安装			3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾 斜	用手感检查设备的安装 情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
				☆2 落地安装时：设备底边 宜高出地(楼)面0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地 (楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C
				☆3 安装在轻质墙上时，应 采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4.2 设备的引 入线缆			3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉， 并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
				2 线缆芯线的端部，均应标 明编号，并与图纸一致，字 迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查 线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C
				3 端子板的每个接线端，接 线不得超过2根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
				4 线缆应留有不小于200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长 度	-	-	-	-	-	-	-	-	C
				5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
				6 线缆穿管、槽盒后，应将 管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C				
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
	☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应满足产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
	4.5 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
5 基本功能																
	调试准备	4.4.1	切断控制中心监控设备的所有外部控制连线, 并将家用火灾报警控制器等部件相连接后, 接通电源, 使控制中心监控设备处于正常监视状态											-	-	
	5.1 操作级别	4.4.2	监控器应根据不同使用对象设置不同的操作级别	检查设备操作级别划分情况是否符合现行国家标准《家用火灾安全系统》GB22370 的规定									C			

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	5.2 接收和显示报警信号功能	4.4.2	1 家用火灾报警控制器发出火灾报警信号后, 监控器应发出声、光报警信号	使家用火灾报警控制器发出火灾报警信号, 观察监控器的火灾报警情况								A			
			2 监控器应显示发出报警信号部件的地址注释信息, 且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查监控器火警信息显示情况									C		
	5.3 消音功能	4.4.2	监控器应能手动消除报警信号	手动操作监控器的消音键, 检查监控器信号消除情况									C		
	5.4 复位功能		家用火灾报警控制器撤除火灾报警信号后, 监控器应能对火灾报警状态复位, 恢复正常监视状态	撤除家用火灾报警控制器的火灾报警信号, 手动操作监控器的复位键, 观察监控器的工作状态									C		
	调试恢复	4.1.6	恢复监控器所有外部控制连线、各受控现场设备的控制连线, 使监控器处于正常监视状态										-	-	
II 家用火灾报警控制器调试、检测、验收															
部件类型: 家用火灾报警控制器															
1 设备选型															
	规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-			A		

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
2 设备设置													
	设置部位	3.1.1	设备的设置部位应满足设计文件的要求	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C	
3 消防产品准入制度													
	证书和标识	2.2.1	应有与其符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A	
4 安装质量													
4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		2 安装在轻质墙上时，应采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		2 线缆芯线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		3 端子板的每个接线端接线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
4.2 设备的引入线缆	3.3.2	5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
	4.5 设备接地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能													
5.1 回路号(1)的基本功能													
	调试准备	4.4.3	将任一个总线回路的家用火灾探测器、手动报警开关等部件相连接后, 接通电源, 使控制器处于正常监视状态					-			-		
	5.1.1 自检功能	4.4.4	控制器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作控制器的自检机构, 检查控制器指示灯、显示器和音响器的动作情况								C	

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.1.2 主、备 电自动转换 功能	5.1.3 故障报 警功能	4.4.4	控制器主电断电后，备电应 能自动投入；主电恢复后， 应能自动投入；主电、备电 工作指示灯应能正确指示控 制器主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电源 自动投入情况，观察工 作指示灯显示情况；恢复 主电源，检查主电源自动 投入情况，观察工作指示 灯显示情况								C		
			1 控制器与备用电源之间连 线断路、短路时，控制器应 在 100s 内发出故障声光信 号，显示故障类型	分别使控制器与备用电源之 间连线断路、短路， 用秒表测量控制器故障 报警响应时间、观察故障 信息显示情况									C	
			2 控制器与现场部件之间的 通信故障时，控制器应在 100s 内显示故障部件的类型 和地址注释信息，且显示的 地址注释信息应与附录 D 一 致	使控制器处于备电工作 工作状态，使控制器与任 一现场部件之间的通讯 中断；用秒表测量控制器 故障报警响应时间，检查 控制器故障信息显示情 况									C	
5.1.4 火警优 先功能			1 探测器发出火灾报警信号 后，控制器应在 10s 内发出 火灾报警声、光信号，并记 录报警时间	使任一非故障部位的 探测器发出火灾报警信 号，用秒表测量控制器火 灾报警响应时间，检查控 制器的火警信息记录情 况								A		
			2 控制器应显示发出报警信 号部件设备类型和地址注释 信息，显示的地址注释信息 应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显 示情况									C	

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5.1.5 消音功能	4.4.4	控制器应能手动消除报警声信号	手动操作控制器的消音键,检查控制器声信号消除情况								C		
	5.1.6 二次报警功能		1 探测器发出火灾报警信号后,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号,并记录报警时间	再次使另外一只非故障部位的探测器发出火灾报警信号,用秒表测量控制器火灾报警响应时间,检查控制器的火警信息记录情况								A		
	5.1.7 复位功能		2 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器火警信息显示情况								C		
			恢复控制器的正常连接、撤除探测器的火灾报警信号,应能对控制器报警状态复位,消除控制器的声、光报警信号	恢复主电工作,恢复控制器与现场部件间的正常连线,使探测器的监测区域恢复正常,手动操作控制器的复位键,观察控制器的的工作状态								C		
5.2 回路号(M)的基本功能														
	调试准备	4.4.5	将备调总线回路的家用火灾探测器、手动报警器开关等部件相连后,使控制器处于正常监视状态											
	5.2.1 故障报警功能	4.4.5	控制器与现场部件之间的通信故障时,控制器应在100s内发出故障声光信号,显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	使控制器处于备电工作状态,控制器与任一现场部件之间的通讯中断;用秒表测量控制器故障报警响应时间,检查控制器的故障信息显示情况									C	

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5.2.2 火警优先功能	4.4.5	1 探测器发出火灾报警信号后,控制器应在 10s 内发出火灾报警声、光信号,并记录报警时间	使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,用秒表测量控制器火灾报警响应时间,检查控制器的火警信息记录情况								A		
			2 控制器应显示发出报警信号部件设备类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况									C	
	5.2.3 复位功能		恢复控制器的正常连接、撤除探测器的火灾报警信号,应能对控制器报警状态复位,消除控制器的声、光报警信号	恢复主电工作,恢复控制器与现场部件间的正常连线,使探测器的监测区域恢复正常,手动操作控制器的复位键,观察控制器的工作状态									C	
III家用安全系统现场部件调试、检测、验收														
部件类型: ☆点型家用感烟火灾探测器、 ☆点型家用感温火灾探测器、 ☆独立式感烟火灾探测器报警、 ☆独立式感温火灾探测器报警														
1 设备选型														
	规格型号	GB50116	设备的规格型号应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
2 设备设置														
	2.1 设置数量	3.1.1	设备的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	-	C	

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	2.2 设置部位	3.1.1	设备的设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C			
	3 消防产品准入制度														
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A			
	4 安装质量														
	探测器安装	3.3.6	设备宜水平安装，确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。	检查设备安装情况，测量设备的倾斜角度	-	-	-	-	-	-	-	C			
	5 基本功能														
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入										-	-	-
	火灾报警功能	4.4.6	1 探测器处于报警状态时，探测器应发出火灾报警声信号，声报警信号的 A 计权声压级应在 45dB~75dB 之间，并应采用逐渐增大的方式，初始声压级不应大于 45dB	采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，使探测器监测区域的烟雾浓度、温度达到探测器的报警设定阈值；检查探测器火灾报警声信号启动情况，用数字声级计测量声警报的声压级									A		
			2 控制器应发出火灾报警声光信号，记录报警时间	检查控制器火灾报警情况、信息记录情况										A	

家用火灾安全系统调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	火灾报警功能	4.4.6	3 控制器应显示发出报警信号部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位		
(公章)			(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

消防专用电话系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
4 安装质量													
4.1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安 装,应符合现行国家标准《电 气装置安装工程 爆炸和火 灾危险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的相 关规定	检查施工工艺是否符合 现行国家标准《电气装置 安装工程 爆炸和火灾危 险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的规 定	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			1 设备应安装牢固,不应倾 斜	用手感检查设备的安装 情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4.2 设备安装		3.3.1	☆2 落地安装时:设备底边 宜高出地(楼)面 0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地 (楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			☆3 安装在轻质墙上时,应 采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 设备的引 入线缆		3.3.2	1 配线应整齐,不宜交叉, 并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			2 线缆芯线的端部,均应标 明编号,并与图纸一致,字 迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查 线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			3 端子板的每个接线端,接 线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长 度	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			6 线缆穿管、槽盒后,应将 管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C

消防专用电话系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4.4 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	☆4.5 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	4.6 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能														
	调试准备	4.6.1	接通电源, 使消防电话总机处于正常工作状态									-	-	
	5.1 自检功能	4.6.1	总机应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作总机的自检机构, 检查总机指示灯、显示器和音响器的动作情况									C	

消防专用电话系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2 故障功能	5.3 消音功能	4.6.1	总机与现场部件之间连线断路、短路时,总机应在 100s 内发出故障声、光信号,显示故障部件地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	分别使总机与任一电话分机、插孔之间的连线断路、短路;用秒表测量总机故障报警响应时间,检查总机故障信息显示情况								C	
			总机应能手动消除报警信号	手动操作总机消音键,检查总机声信号消除情况									C
			1 分机呼叫总机时,总机应在 3s 内发出呼叫声、光信号,显示呼叫消防分机的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	将任一电话分机摘机,用秒表测量总机的响应时间,检查总机呼叫信息显示情况									B
5.4 接受呼叫功能	5.5 呼叫分机功能		2 总机与分机之间通话的语音应清晰	操作电话总机建立通话,检查语音通话情况									B
		1 总机呼叫分机时,总机显示呼叫消防分机的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致;分机应在 3s 内发出声、光信号	按附录 E 的地址编号操作电话总机呼叫电话分机,检查总机呼叫信息显示情况;用秒表测量分机的响应时间									B	
调试恢复	调试恢复	4.1.6	2 总机与分机之间通话的语音应清晰	操作消防电话分机,建立通话,检查语音通话情况									B
			恢复总机的正常连接,使总机、分机处于正常监视状态									-	-

消防专用电话系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
II 消防电话总机现场部件调试、检测、验收												
部件类型：☆消防电话分机、☆消防电话插孔												
1 设备选型												
规格型号		GB50116	规格、型号应符合设计文件的要求	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	A
2 设备设置												
2.1 设置数量		3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	C
2.2 设置部位			设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C
3 消防产品准入制度												
证书和标识		2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A
4 安装质量												
4.1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-	-	C

消防专用电话系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	☆4.2 安装间距	3.3.18	避难层中,消防专用电话分机或电话插孔的安装间距不应大于 20m	用尺测量设备的安装间距	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	4.3 设备安装		1 宜安装在明显、便于操作的位置;电话插孔不应设置在消火栓箱内;采用壁挂方式安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.3m~1.5m	检查设备的安装情况。用尺测量设备底边距地(楼)面的高度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			2 应设置明显的永久性标识	观察设备标识的设置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能														
地址设置		4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置,总机地址注释信息录入											
☆5.1 电话分机的基本功能														
5.1.1 呼叫总机功能		4.6.2	1 分机呼叫总机时,总机应在 3s 内发出声、光信号指示信号,显示呼叫消防分机的地址注释信息,且显示的地 址注释信息应与附录 D 一致	将电话分机摘机,用秒表测量总机的响应时间,检查总机呼叫信息显示情况										B
			2 总机与分机之间通话的语音应清晰	操作消防电话总机,建立通话,检查语音通话情况										B

消防专用电话系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.1.2 接受呼叫功能		4.6.2	1 总机呼叫分机时,总机显示呼叫消防分机的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致;分机应在 3s 内发出声、光信号指示信号	按附录 E 的地址编号操作电话总机呼叫电话分机,检查总机呼叫信息显示情况;用秒表测量分机的响应时间								B		
			2 总机与分机之间通话的语音应清晰	操作分机,建立通话,检查语音通话情况									B	
			☆5.2 电话插孔的基本功能											
	通过电话插孔呼叫电话总机功能	4.6.3	电话手柄能通过电话插孔呼叫总机时,总机应在 3s 内发出声、光指示信号;总机与电话手柄之间通话的语音应清晰	将电话手柄插入电话插孔,用秒表测量总机的响应时间;操作总机,建立通话,检查语音通话情况									B	
	□ 调试结论 □ 合格 □ 不合格													
□ 检测、验收结论 □ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC														
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位			调试单位			检测、验收单位			
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)			(公章)			(公章)			
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			
年 月 日			年 月 日	年 月 日	年 月 日			年 月 日			年 月 日			

注:带有“☆”标的项目和子项内容为可选项,当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时,调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称		子分部工程名称				□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师	
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《可燃气体报警控制器》GB16808							
控制器型号规格		编号		设置部位		配接回路数		M	
探测器数量		N		检测数量		N		验收数量 应符合本标准表 5.0.2 的规定	
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	合格
I 可燃气体报警控制器调试、检测、验收									
部件类型：可燃气体报警控制器									
1 设备选型									
规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	A
2 设备设置									
设置部位	3.1.1	设备的设置部位应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	C
3 消防产品准入制度									
证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的检验报告		核查产品的型式检验报告		-	-	-	A

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
4 安装质量													
4.1 安装工艺		3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安 装,应符合现行国家标准《电 气装置安装工程 爆炸和火 灾危险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的相 关规定	检查施工工艺是否符合 现行国家标准《电气装置 安装工程 爆炸和火灾危 险环境电气装置施工及 验收规范》GB50257 的规 定	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			1 设备应安装牢固, 不应倾 斜	用手感检查设备的安装 情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			☆2 落地安装时: 设备底边 宜高出地(楼)面 0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地 (楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			☆3 安装在轻质墙上时, 应 采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			1 配线应整齐, 不宜交叉, 并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			2 线缆芯线的端部, 均应标 明编号, 并与图纸一致, 字 迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查 线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4.3 设备的引 入线缆		3.3.2	3 端子板的每个接线端, 接 线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长 度	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			6 线缆穿管、槽盒后, 应将 管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4.4 设备电源的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
	☆4.5 蓄电池安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
	4.6 设备的接地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	C		
5 基本功能														
	调试准备	4.7.1	对多线制可燃气体报警控制器, 将所有回路的可燃气体探测器与控制器相连接后; 对总线制可燃气体报警控制器, 将任一回路的可燃气体探测器与控制器相连接后; 切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线, 接通电源, 使控制器处于正常监视状态										-	-
5.1 ☆总线制控制器回路号(1)的基本功能、☆多线制控制器的基本功能														
	5.1.1 自检功能	4.7.2	控制器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作控制器的自检机构, 检查控制器指示灯、显示器和音响器的动作情况								C		

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录 (续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.1.2 操作级 别	5.1.3 浓度信 息显示功能	4.7.2	控制器应根据不同使用对象 设置不同的操作级别	检查控制器操作级别划 分是否符合现行国家标 准《可燃气体报警控制 器》GB16808 的规定								C	
			☆设备选型为多线制可燃气 体报警控制器时：控制器应 显示所有探测器浓度值和地 址注释信息	检查控制器浓度和地址 信息的显示情况								C	
			☆设备选型为总线制可燃气 体报警控制器时：控制器应 显示最高浓度值探测器的浓 度值和地址注释信息										
5.1.4 主、备 电自动转换 功能	5.1.5 故障报 警功能		控制器主电断电后，备电应 能自动投入；主电恢复后， 应能自动投入；主电、备电 工作指示灯应能正确指示控 制器主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电 源自动投入情况，观察工 作指示灯显示情况；恢复 主电源，检查主电源自动 投入情况，观察工作指示 灯显示情况								C	
			1 控制器与备用电源之间连 线断路、短路时，控制器应 在 100s 内发出故障声光信 号，显示故障类型	分别使控制器与备用电 源之间连线断路、短路， 用秒表测量控制器故障 报警响应时间、观察控制 器显示情况									C

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录 (续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.1.5 故障报警功能	☆总线制控制器 5.1.6 短路隔离保护功能	4.7.2	2 控制器与现场部件之间的连线断路时，控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使控制器处于备电工作状态，使控制器与任一现场部件之间的连线断路；用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况							C		
			总线处于短路状态时，短路隔离器应能将短路总线配接的设备隔离；控制器应显示被隔离部件地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使总线任一点线路短路，检查控制器隔离部件地址注释信息显示情况								C	
			1 探测器发出报警信号后，控制器应在 30s 内发出可燃气体报警声、光信号，并记录报警时间	使任一只非故障部位的探测器发出可燃气体报警信号，用秒表测量控制器报警响应时间，检查控制器的报警信息记录情况								B	
5.1.7 可燃气体报警功能			2 控制器应显示发出报警信号部件设备类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况							C		
			控制器应能手动消除报警声信号	手动操作控制器消音键，检查控制器声信号消除情况								C	

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录 (续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
5.1.9 负载功能		4.7.2	1 多个探测器同时处于报警状态时，控制器应分别记录发出报警信号部件的报警时间	使至少 4 只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于 4 只时，使所有探测器均处于报警状态)，检查控制器的报警信息记录情况								B				
			2 控制器应分别显示发出报警信号部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器报警信息显示情况								C				
	5.1.10 复位功能		控制器的连接、探测器的监测区域恢复正常后，控制器应能对控制器的报警状态复位，消除控制器的声、光报警信号	恢复控制器的正常连接，使探测器的监测区域恢复正常，手动操作控制器的复位键，观察控制器的工作状态								C				
5.2☆总线制控制器回路号(M)的基本功能																
	调试准备	4.7.3	将备调回路的可燃气体探测器与控制器相连接后，使控制器处于正常监视状态												-	
	5.2.1 故障报警功能	4.7.3	控制器与现场部件之间的连线断路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使控制器处于备电工作一现场部件之间的连线断路；用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况										C		

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录 (续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2.2 短路隔离保护功能	4.7.3	总线处于短路状态时，短路隔离器应能将短路总线配接的设备隔离；控制器应能显示被隔离部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使总线任一点线路短路，检查控制器隔离部件地址注释信息显示情况								C	
			1 多个探测器同时处于报警状态时，控制器应分别记录发出报警信息部件的报警时间	使至少 4 只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于 4 只时，使所有探测器均处于报警状态)，检查控制器的报警信息记录情况								B	
	5.2.3 负载功能		2 控制器应分别显示出报警信号部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器报警信息显示情况									C
	5.2.4 复位功能	4.1.6	控制器的连接、探测器的监测区域恢复正常后，控制器应能对其报警状态复位，消除声、光报警信号	恢复控制器的正常连接，使探测器的监测区域恢复正常，手动操作控制器的复位键，观察控制器的工作状态								C	
	调试恢复		恢复控制器所有外部控制连线、各受控现象设备的控制连线，使控制器处于正常监视状态								-	-	

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录 (续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
	II 可燃气体探测器调试、检测、验收											
	部件类型：☆点型可燃气体探测器、☆线型可燃气体探测器											
	1 设备选型											
	规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	A
	2 设备设置											
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	C
	2.2 设置部位	GB50116	设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C
	2.3 系统连接		探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路	检查可燃气体探测器的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C
	3 消防产品准入制度											
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的检验报告	核查产品的型式检验报告	-	-	-	-	-	-	-	A
4 安装质量												
4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-	-	C	

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果						
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明				
	4.2 设备安装	3.3.11	1 探测气体密度小于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方；若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的下方	对照设计文件检查探测器的安装位置								C					
			2 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间	检查探测器周围的空间情况									C				
			3 线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器的窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物；发射器和接收器的距离不宜大于60m，两组探测器之间的距离不应大于14m	观察探测窗口是否可能受到日光的直接照射、发射器和接收器之间是否存在固定遮挡物；用尺测量发射器和接收器之间的距离，两组探测器之间的距离	-	-	-	-	-	-		C					
5 基本功能																	
	地址设置	4.2.2	按照附录D的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入												-	-	-
		5.1 可燃气体报警功能	4.7.4	1 控制器监测区域可燃气体浓度达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持	对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气，用秒表测量探测器的报警确认灯点亮时间										B		
				2 控制器应发出可燃气体报警声、光信号，记录报警时间	观察控制器可燃气体报警情况，检查控制器报警信息记录情况										B		

可燃气体探测报警系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5.1 可燃气体报警功能	4.7.4	3 控制器应显示发出报警信号部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器报警信息显示情况								C		
	5.2 复位功能		探测器监测区域恢复正常后,控制器应能对探测器的报警状态复位,探测器的报警确认灯应熄灭	清除探测器内的可燃气体,手动操作控制器的复位键,观察探测器报警确认灯熄灭情况								C		
	☆线型探测器 5.3 遮挡故障报警功能	4.7.5	1 探测器的光路被遮挡后,探测器或其控制装置的故障指示灯应 100s 内点亮	将发射器发出的光全部遮挡;用秒表测量探测器的故障指示灯点亮时间									C	
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况										C
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格											
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC											
建设单位 (公章)			设计单位 (公章)		监理单位 (公章)		施工单位 (公章)		调试单位 (公章)		检测、验收单位 (公章)			
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		年 月 日	

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《电气火灾监控系统》GB14287									
监控设备型号规格		编号		设置部位		配接回路数		M			
探测器数量		N		检测数量		N		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)			施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求			符合	不符合	说明	符合	不符合	说明
I 电气火灾监控设备调试、检测、验收											
部件类型：电气火灾监控设备											
1 设备选型											
规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	-	-	A
2 设备设置											
设置部位	3.1.1	设备的设置部位应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	-	-	C
3 消防产品准入制度											
证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的检验报告		核查产品的型式检验报告		-	-	-	-	-	A

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4 安装质量													
	4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固, 不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆2 落地安装时: 设备底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地(楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			☆3 安装在轻质墙上时, 应采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	4.2 设备的引入线缆	3.3.2	1 配线应整齐, 不宜交叉, 并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 线缆芯线的端部, 均应标明编号, 并与图纸一致, 字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 端子板的每个接线端, 接线不得超过2根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			4 线缆应留有不小于200mm的余量	用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			6 线缆穿管、槽盒后, 应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C				
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
	☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
	4.5 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C			
5 基本功能																
5.1 回路号(1)的基本功能																
	调试准备	4.8.1	切断电气火灾监控设备的所有外部控制连线, 将任一备调总线回路的电气火灾探测器与监控设备相连接, 接通电源, 使监控设备处于正常监视状态											-	-	
	5.1.1 自检功能	4.8.2	监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作监控设备的自检机构, 检查监控设备指示灯、显示器和音响器的动作情况										C		

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格 说明
	5.1.2 操作级别	4.8.2	监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别	检查监控设备操作级别划分情况是否符合现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287 的规定								C
	5.1.3 故障报警功能		监控设备与现场部件之间的连线断路、短路时, 监控设备应在 100s 内发出故障声光信号, 显示故障部件的地址注释信息, 且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	分别使监控设备与任一现场部件之间的连线断路、短路; 用秒表测量监控设备故障报警响应时间, 检查监控设备故障信息显示情况								C
	5.1.4 监控报警功能		1 探测器发出报警信号后, 监控设备应在 10s 内发出监控报警声、光信号, 并记录报警时间 2 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息, 且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使任一非故障部位的探测器发出监控报警信号, 用秒表测量监控设备监控报警响应时间, 检查监控设备的报警信息记录情况 检查监控设备报警信息显示情况								B
	5.1.5 消音功能		监控设备应能手动消除报警声信号	手动操作设备的消音键, 检查设备声信号消除情况								C
	5.1.6 复位功能		监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常后, 监控设备应能对监控设备的报警状态复位, 消除监控设备的声、光报警信号	恢复监控设备的正常连接, 使探测器的监测区域恢复正常, 手动操作监控设备的复位键, 观察监控设备的工作状态								C

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格	说明
5.2 回路号(M)的基本功能										
	调试准备	4.8.3	将备调总线回路的电气火灾探测器与监控设备相连接，使监控设备处于正常监视状态							
5.2.1 故障报警功能		4.8.3	监控设备与现场部件之间的连线断路、短路时，监控设备应在 100s 内发出故障声光信号，显示故障部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	分别使监控设备与任一现场部件之间的连线断路、短路；用秒表测量监控设备故障报警响应时间，检查监控设备故障信息显示情况						C
			1 探测器发出报警信号后，监控设备应在 10s 内发出监控报警声、光信号，并记录报警时间	使任一非故障部位的探测器发出监控报警信号，用秒表测量监控设备报警响应时间，检查监控设备的报警信息记录情况						B
5.2.2 监控报警功能		4.8.3	2 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息与附录 D 一致	检查监控设备报警信息显示情况						C
			监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常后，监控设备应能对监控设备的报警状态复位，消除监控设备的声、光报警信号	恢复监控设备的正常连接，使探测器的监测区域恢复正常，手动操作监控设备的复位键，观察监控设备的工作状态						C
	调试恢复	4.1.6	恢复监控设备所有外部控制连线、各受控现场设备的控制连线，使监控设备处于正常监视状态							

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
II 电气火灾监控探测器调试、检测、验收												
部件类型：☆剩余电流式电气火灾监控探测器、☆测温式电气火灾监控探测器、☆故障电弧探测器、☆线型感温火灾探测器												
1 设备选型												
	规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-		A
2 设备设置												
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-		C
	2.2 设置部位		设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	
3 消防产品准入制度												
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符的、有效的检验报告	核查产品的型式检验报告	-	-	-	-	-	-		A
4 安装质量												
4.1 监控探测器安装	3.3.12	1 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间		检查探测器周围的空间情况	-	-	-	-	-	-		C
		☆2 剩余电流式电气火灾监控探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用，且不应重复接地		检查探测器的安装情况	-	-	-	-	-	-	C	
		☆3 测温式电气火灾监控探测器应采用产品配套的固定装置固定在保护对象上										

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
☆4.2 线型感温火灾探测器安装		3.3.8	1 探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定，固定装置的间距不宜大于 2m	检查敏感部件的固定情况，用尺测量固定装置的间距	-	-	-	-	-	-		C	
			☆2 缆式线型感温火灾探测器的敏感部件应采用连续无接头方式安装，如确需中间接线，应用专用接线盒连接；敏感部件安装敷设时应避免重力和挤压冲击，不应硬性折弯、扭转，探测器的弯曲半径宜大于 0.2m	检查敏感部件的敷设情况、中间接线的连接情况，用尺测量探测器敏感部件的弯曲半径	-	-	-	-	-	-		C	
			☆3 分布式线型感温光纤火灾探测器的感温光纤不应打结，光纤弯曲时，弯曲半径应大于 50mm；感温光纤穿越相邻的报警区域应设置光缆余量段，隔断两侧应各留不小于 8m 的余量段；每个光通道始端及末端光纤应各留不小于 8m 的余量段	检查感温光纤的敷设情况，用尺测量探测器敏感部件的弯曲半径、敏感部件余量段的长度	-	-	-	-	-	-		C	
			☆4 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射，光纤光栅感温段的弯曲半径应大于 0.3m	观察信号处理单元是否可能受到强光的直接照射、用尺测量光纤光栅的弯曲半径	-	-	-	-	-	-		C	

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5 基本功能													
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，监控设备地址注释信息录入										
☆5.1 剩余电流电气火灾监控探测器基本功能													
监控报警 功能		4.8.4	1 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持	按设计文件的规定进行报警值设定；采用剩余电流发生器对探测器施加电流值为报警设定值的剩余电流；用秒表测量探测器的报警确认灯点亮时间									B
			2 监控设备应发出监控报警声、光信号，并记录报警时间	观察监控设备监控报警情况，检查监控设备的报警信息记录情况									B
			3 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查监控设备报警信息显示情况									C
☆5.2 测温式电气火灾监控探测器基本功能													
监控报警 功能		4.8.5	1 探测器监测区域的温度达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保持	按设计文件的规定进行报警值设定；采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度；用秒表测量探测器的报警确认灯点亮时间									B

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	监控报警 功能	4.8.5	2 监控设备应发出监控报警声、光信号，并记录报警时间	观察监控设备监控报警情况，检查监控设备的报警信息记录情况								B		
			3 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查监控设备报警信息显示情况									C	
			☆5.3 故障电弧探测器基本功能											
	监控报警 功能	4.8.6	1 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时，探测器的报警确认灯不应点亮	切断探测器的电源线和被监测线路，将故障电弧发生装置接入探测器，接通探测器的电源，使探测器处于正常监视状态；操作故障电弧发生装置，在 1s 内产生 9 个及以下半周期故障电弧；观察探测器的工作状态									C	
			2 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持	操作故障电弧发生装置，在 1s 内产生 14 个及以上半周期故障电弧；用秒表测量探测器的报警确认灯点亮时间										B

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	监控报警 功能	4.8.6	3 监控设备应发出监控报警声、光信号，并记录报警时间	观察监控设备监控报警情况，检查监控设备的报警信息记录情况									B		
			4 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查监控设备报警信息显示情况										C	
			☆5.4 线型感温火灾探测器基本功能												
	监控报警 功能	4.8.7	1 探测器监测区域的温度达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应点亮并保持，并指示报警部位，且报警部位的指示应准确	在探测器的敏感部件随机选取 3 个非连续检测段，每个检测段的长度为标准报警长度，采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，分别给每个检测段加热至设定的报警温度；检查探测器报警指示灯点亮和报警部位显示情况									B		
			2 监控设备应发出监控报警声、光信号，并记录报警时间	观察监控设备监控报警情况，检查监控设备的报警信息记录情况											B

电气火灾监控系统调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	监控报警 功能	4.8.7	3 监控设备应显示发出报警 信号部件的地址注释信息， 且显示的地址注释信息应与 附录 D 一致	检查监控设备报警信息 显示情况								C	
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位		
(公章)			(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		

注：带有“☆”标的项目和子项内容为可选项，当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时，调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收					
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师					
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防设备电源监控系统》GB28184											
监控器型号规格		编号		设置部位		配接回路数		M					
传感器数量		N		检测数量		N		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法		符合 不符合 说明		合格 不合格 说明				
I 消防设备电源监控器调试、检测、验收													
部件类型：消防设备电源监控器													
1 设备选型													
规格型号		GB50116		规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	-	A	
2 设备设置													
设置部位		3.1.1		设备的设置部位应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	-	C	
3 消防产品准入制度													
检验报告		2.2.1		应有与其相符的、有效的检验报告		检查产品的型式检验报告		-	-	-	-	A	

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	4 安装质量												
	4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
			☆2 落地安装时：设备底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地(楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			☆3 安装在轻质墙上时，应采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			2 线缆芯线的端部均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4.2 设备的引入线缆	3.3.2	3 端子板的每个接线端接线不得超过2根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
4 线缆应留有不小于200mm的余量		用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
5 线缆应绑扎成束		检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
			6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	C	

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接 with 消防电源连接, 不应使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
		☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带蓄电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规范, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能															
5.1 回路号(1)的基本功能															
	调试准备	4.9.1	切断消防设备电源监控器的所有外部控制连线, 将任一备调总线回路的传感器与监控器相连接, 接通电源, 使监控器处于正常监视状态											-	
	5.1.1 自检功能	4.9.2	监控器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作监控器的自检机构, 检查监控器指示灯、显示器和音响器的动作情况									C		

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.1.2 实时显示功能	4.9.2	监控器应能实时显示各消防设备电源的工作情况	检查监控器的显示情况								C	
	5.1.3 主、备电自动转换功能		监控器主电断电后，备电应能自动投入；主电恢复后，应能自动投入；主、备电工作指示灯应能正确指示监控器主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况								C	
	5.1.4 故障报警功能		1 监控器与备用电源连线断路、短路时，监控器应在100s内发出故障声、光信号，显示故障类型	分别使监控器与备用电源连线断路、短路，用秒表测量监控器故障报警响应时间、观察故障信息显示情况								C	
			2 监控器与现场部件之间的连线断路、短路时，监控器应在100s内发出故障声光信号，显示故障部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录D一致	使监控器处于备电工作状态，分别使监控器与任一现场部件之间的连线断路、短路；用秒表测量监控器故障报警响应时间，检查监控器故障信息显示情况								C	
	5.1.5 消防设备故障报警功能		1 消防设备断电后，监控器应在100s内发出报警声、光信号，并记录报警时间	切断任一非故障部位传感器监控设备的电源，用秒表测量监控器报警响应时间，检查监控器信息记录情况									B

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录 (续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5.1.5 消防设备故障报警功能	4.9.2	2 监控器应显示发出报警信号部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查监控器报警信息显示情况								C		
	5.1.6 消音功能		监控器应能手动消除报警信号	手动操作监控器消音键,检查监控器声信号消除情况								C		
	5.1.7 复位功能		监控器的连接、消防设备的电源恢复正常后,监控器应对监控器的报警状态复位,消除监控器的声、光报警信号	恢复监控器的正常连接、消防设备的正常供电,手动操作监控器的复位键,观察监控器的工作状态								C		
5.2 回路号(M)的基本功能														
	调试准备	4.9.3	将备调总线回路的传感器与监控器相连接,使监控器处于备电工作状态											-
	5.2.1 故障报警功能	4.9.3	监控器与现场部件之间的连线断路、短路时,监控器应在 100s 内发出故障声光信号,显示故障部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	分别使监控器与任一现场部件之间的连线断路、短路;用秒表测量监控器故障报警响应时间,检查监控器故障信息显示情况									C	
	5.2.2 消防设备电源故障报警功能		1 消防设备断电后,监控器应在 100s 内发出报警声、光信号,并记录报警时间	切断任一非故障部位的传感器监控设备的电源,用秒表测量监控器报警响应时间,检查监控器的报警信息记录情况										B

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2.2 消防设备电源故障报警功能	4.9.3	2 监控器应显示发出报警信号部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查监控器报警信息显示情况								C	
	5.2.3 复位功能		监控器的连接、消防设备的电源恢复正常后,监控器应能对监控器的报警状态复位,消除监控器的声、光报警信号	恢复监控器的正常连接、消防设备的正常供电,手动操作监控器的复位键,观察观察监控器的工作状态								C	
II 传感器调试、检测、验收													
部件类型: ☆电压信号传感器、☆电流信号传感器、☆电压/电流信号传感器													
1 设备选型													
	规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	-	A
2 设备设置													
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	2.2 设置部位		设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 消防产品准入制度													
	检验报告	2.2.1	传感器应为检验报告中描述的配接产品	核查产品的型式检验报告	-	-	-	-	-	-	-	-	A

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录 (续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4 安装质量													
	传感器安装	3. 3. 21	1 传感器与裸带电导体应保证安全距离，金属外壳的传感器应有安全接地	检查传感器的设置情况、 接地情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 传感器应独立支撑或固定， 安装牢固，并应采取防潮、 防腐蚀等措施	手感检查设备的固定情 况，检查传感器或传感器 箱防潮、防腐蚀措施设置 情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 传感器的输出回路的连接 线应使用截面积不小于 1.0mm² 的双绞铜芯导线，并 应留有不小于 150mm 的余 量，其端部应有明显标识	用卡尺测量输出回路连 接线的线径，用尺测量导 线余量的长度，检查导线 的标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			4 传感器的安装不应破坏被 监控线路的完整性，不应增 加线路接点	检查传感器的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
5 基本功能														
	地址设置	4. 2. 2	按照附录 D 的规定进行地址设置，监控器地址注释信息录入									-	-	-
	消防设备电 源故障报警 功能	4. 9. 4	1 传感器监测消防设备的电 源断电后，监控器应发出监 控报警声、光信号，并记录 报警时间	切断传感器监控器的电 源，观察监控器监控报警 情况，检查监控器的报警 信息记录情况									B	

消防设备电源监控系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	消防设备电源故障报警功能	4.9.4	2 监控器应显示发出报警信号部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	检查监控器报警信息显示情况								C	
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位		
(公章)			(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

消防设备应急电源调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806									
设备型号规格		编号		设置部位							
项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
1 设备选型											
1.1 规格型号	GB50116	规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	-	-	A
		容量应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的容量		-	-	-	-	-	A
2 设备设置											
设置部位	3.1.1	设备的设置部位应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	-	-	C
3 消防产品准入制度											
证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识		核查产品的认证证书和认证标识		-	-	-	-	-	A

消防设备应急电源调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
4 安装质量															
4.1 设备安装	3.3.20	1 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风措施,电池安装场所的环境温度不应超出电池标称的工作温度范围	检查电池设置场所的通风情况,测量安装场所的环境温度,核查设备的设计手册、电池设置场所的环境温度	-	-	-	-	-	-			C			
		2 消防设备应急电源的电池不应设置在火灾爆炸危险场所	核查电池的設置场所是否是火灾爆炸危险场所	-	-	-	-	-	-			C			
		3 酸性电池不应安装在带有碱性介质的场所,碱性电池不应安装在带有酸性介质的场所	核查设计文件、设备的設計手册,检查电池的設置场所是否匹配	-	-	-	-	-	-			C			
		设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定,蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量;检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-			C			
5 基本功能															
调试准备	4.10.1	将消防设备与消防设备应急电源相连接,接通消防设备应急电源的主电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态												-	-

消防设备应急电源调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.1 正常显示功能	4. 10. 2	☆设备选型为交流输出应急电源时：应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态、电池组电压	检查消防设备应急电源的显示情况								C	
		☆设备选型为直流输出应急电源时：应能显示输出电压、输出电流、主电源工作状态	检查消防设备应急电源的显示情况								C	
5.2 故障报警功能		使应急电源与蓄电池组间的连接线断开，用秒表测量应急电源故障报警响应时间，检查应急电源故障信息显示情况										C
	使应急电源任一蓄电池组与其他蓄电池组间的连接线断开，用秒表测量应急电源故障报警响应时间，检查应急电源故障信息显示情况										C	
5.3 消音功能	应急电源应能手动消除报警声信号	手动操作应急电源消音键，检查声信号消除情况									C	

消防设备应急电源调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.4 转换功能	4.10.2	应急电源主电源断电后，应在5s内自动切换到蓄电池组供电状态，并发出声提示信号，应急电源的切换不应影响消防设备的正常运行	切断应急电源的主电源，检查应急电源供电输出转换情况、消防设备运行情况，用秒表测量应急电源的转换时间								A	
		应急电源主电源恢复后，应在5s内自动切换到主电源供电状态，应急电源的切换不应影响消防设备的正常运行	恢复应急电源的主电源供电，检查应急电源供电输出转换情况、消防设备运行情况，用秒表测量应急电源的转换时间								A	
□ 调试结论		□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论		□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位	(公章)	设计单位	监理单位	施工单位	调试单位	检测、验收单位						
项目负责人: (签章)	年 月 日	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	项目负责人: (签章) 项目负责人: (签章) 年 月 日						

注：带有“☆”标的项目和子项内容为可选项，当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时，调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806									
设备型号规格		编号		设置部位							
项目		条款		子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果	
						符合	不符合	说明	符合	不符合	说明
部件类型：☆消防控制室图形显示装置、☆传输设备											
1 设备选型											
规格型号		GB50116		规格、型号应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	A
2 设备设置											
设置部位		3.1.1		设备的设置部位应满足设计文件的要求		对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	C
3 消防产品准入制度											
认证证书和标识		2.2.1		应有与其相符的、有效的认证证书和认证标识		核查产品的认证证书和认证标识		-	-	-	A

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
4 安装质量													
4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		☆2 落地安装时：设备底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地(楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		☆3 安装在轻质墙上时，应采取加固措施	检查设备的加固措施										
4.2 设备的引入线缆	3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		2 线缆芯线的端部均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		3 端子板的每个接线端，接线不得超过2根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		4 线缆应留有不小于200mm的余量	用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
		6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
4.3 设备电源的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-		C	
		2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-		C	
4.4 设备接地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-		C	
5 基本功能												
☆5.1 消防控制室图形显示装置基本功能												
调试准备	5.1.1 图形显示功能	将消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器等设备相连接, 接通电源, 使消防控制室图形显示装置处于正常监视状态										
		1 应能用一个完整的界面显示建筑的总平面布局图	对照设计文件核查显示装置各图形的显示情况								-	
5.1.1 图形显示功能	4.11.1	2 应能显示建筑的平面图, 主要部位的名称和疏散路线, 建筑内危化品的位置, 系统设备及其控制的各分系统消防设备的名称、设置部位	对照设计文件核查显示装置各图形的显示情况									C
		3 应能显示建筑中设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等系统的系统图										

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.1.2 通信故障报警功能	4.11.1	显示装置与控制器之间的通信中断时，显示装置应在100s内发出故障声、光信号	使显示装置与控制器的通信中断，用秒表测量显示装置故障报警响应时间								C	
5.1.3 消音功能		显示装置应能手动消除报警声信号	手动操作显示装置消音键，检查显示装置声信号消除情况								C	
5.1.4 信号接收和显示功能		1 火灾报警控制器、消防联动控制器发出火灾报警信号、联动控制信号、反馈信号时，显示装置应在10s内显示报警或启动设备对应的建筑位置、建筑平面图，在建筑平面图上指示报警或启动设备的物理位置、报警或启动设备的地址注释信息、记录报警或启动时间，且显示的信息应与控制器的显示信息一致 2 火灾报警控制器、消防联动控制器发出监管报警信号、屏蔽信号、故障信号时，显示装置应在100s内显示设备对应的建筑位置、建筑平面图，在建筑平面图上指示设备的物理位置、设备的地址注释信息，记录报警时间，且显示的信息应与控制器的显示信息一致	使火灾报警控制器、消防联动控制器发出火灾报警信号、联动控制信号、反馈信号，用秒表测量显示装置的响应时间，检查建筑平面图的显示情况，对照控制器的显示信息核查显示装置的显示情况 使火灾报警控制器、消防联动控制器发出监管报警信号、屏蔽信号、故障信号，用秒表测量显示装置的响应时间，检查建筑平面图的显示情况，对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息核查显示装置的显示情况								C	

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.1.5 信息记录功能	4.11.1	1 应记录火灾报警触发器件的报警时间、地址注释信息及复位操作信息	操作显示装置,查询显示装置的各项记录,对照控制器的历史记录对记录的准确性								C	
		2 应记录受控设备的类型、启动时间、反馈信息、地址注释信息	操作显示装置,查询显示装置的各项记录,对照设计文件、控制器的历史记录对记录的准确性									
		3 应记录各消防设备(设施)的动态信息										
		4 应记录值班及操作人员的内容、产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间									C	
		5 应记录消防设备(设施)的制造商、产品有效期等信息										
5.1.6 复位功能		火灾报警控制器、消防联动控制器的各输入信号撤除后,显示装置应能对显示器工作状态复位,恢复正常工作状态	撤除火灾报警控制器、消防联动控制器的各输出信号,观察显示装置的显示情况								C	
☆5.2 传输设备基本功能												
调试准备		将传输设备与火灾报警控制器相连接,接通电源,使传输设备处于正常监视状态										
5.2.1 自检功能	4.11.2	传输设备应能对指示灯、显示器和音响器进行功能自检	操作传输设备的自检机构,检查设备指示灯、显示器和音响器的动作情况							-		C

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2.2 主、备电自动转换功能	4.11.2	传输设备主电断电后，备电源应能自动投入；主电恢复后，应能自动投入；主、备电工作指示灯应能正确指示传输设备主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况								C	
		1 传输设备与备用电源之间的连线断路、短路时，传输设备应在 100s 内发出故障声、光信号，显示故障类型	分别使传输设备与备用电源之间连线断路、短路，用秒表测量设备故障报警响应时间、观察故障信息显示情况									C
2 传输设备与控制器之间的通信中断时，传输设备应在 100s 内发出故障声、光信号，显示故障类型		使传输设备与控制器之间的通信中断；用秒表测量设备故障报警响应时间，检查设备故障信息显示情况									C	
传输设备应能手动消除报警声信号		手动操作传输设备的消音键，检查设备声信号消除情况									C	
控制器发出火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号后，传输设备应发出火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽光指示信号		使火灾报警控制器发出火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号，检查传输设备的工作状态										C
5.2.4 消音功能												
5.2.5 信号接收和显示功能												

消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
		调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5.2.6 手动报警功能	4.11.2	手动报警按钮动作后,传输设备应发出手动报警状态光指示信号	操作手动报警按钮,使按钮动作,观察传输设备的工作状态								C	
5.2.7 复位功能		火灾报警控制器的各输入信号撤除后,传输设备应能对设备工作状态复位,恢复正常显示状态	撤除火灾报警控制器的各输出信号,观察传输设备的显示情况								C	
□ 调试结论		□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论		□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位		设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位		
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		
项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		☐ 调试 ☐ 检测 ☐ 验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806									
火灾报警器数量		N	检测数量	N		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
广播控制设备型号规格			编号		设置部位	广播回路数量		M	配接扬声器数量		
回路 1 扬声器数量		N ₁	检测数量	全部数量 N ₁		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
回路 M 扬声器数量		N _M	检测数量	全部数量 N _M		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
报警区域数量		Z	检测数量	Z		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格
I 火灾警报器调试、检测、验收											
部件类型：☆火灾声警报器、☆火灾光警报器、☆火灾声光警报器											
I 设备选型											
	规格型号、适用场所	GB50116	规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定		对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件核查设备的规格型号、设置场所		-	-	-	-	A

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
2 设备设置													
2.1 设置数量	2.2 设置部位	3.1.1	设备数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	-	C
3 消防产品准入制度													
证书和标识			2.2.1	应有与其相符合、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A
4 安装质量													
4.1 安装工艺			3.1.2	☆在有爆炸危险性场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定	-	-	-	-	-	-	-	C
4.2 设备安装			3.3.19	1 声警报器宜在报警区域内均匀安装	检查声警报器的设置情况	-	-	-	-	-	-	-	C
				2 光警报器应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位;且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,确需安装在同一面墙上时,之间的距离不应小于 1m	检查光警报器的设置情况,光警报器和消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上时,用尺测量警报器和灯具之间的距离	-	-	-	-	-	-		

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
	4.2 设备安装	3. 3. 19	3 壁挂安装时,底边距地面高度应大于 2.2m	用尺测量设备底边距地面高度	-	-	-	-	-	-	C					
			4 应安装牢固,表面不应有破损	观察警报器外观,用手感检查设备固定情况	-	-	-	-	-	-						
	5 基本功能															
	地址设置	4. 2. 2	按照附录 D 的规定进行地址设置,控制器地址注释信息录入											-	-	-
☆5.1 火灾声警报器的基本功能																
	火灾警报功能	4. 12. 1	声警报的 A 计权声压级应大于 60dB,环境噪声大于 60dB 时,声警报的 A 计权声压级应高于背景噪声 15dB,带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息	操作控制器使声警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面 1.5m~1.6m 处用数字声级计测量声警报的声压级,检查语音信息的播报情况									A			
☆5.2 火灾光警报器的基本功能																
	火灾警报功能	4. 12. 2	在正常环境光线下,警报器的光信号在警报器生产企业声称的最大设置间距处应清晰可见	操作控制器使光警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距处,观察光信号显示情况									A			

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
II 消防应急广播控制设备调试、检测、验收														
部件类型：消防应急广播控制设备														
1 设备选型														
	规格型号	GB50116	规格型号应符合设计文件的 规定	对照设计文件核查设备的 规格型号	-	-	-	-	-	-	-	A		
2 设备设置														
	设置部位	3.1.1	设置部位应符合设计文件的 规定	对照设计文件核查设备的 设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C		
3 消防产品准入制度														
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A		
4 安装质量														
4.1 设备安装		3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装 情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆2 落地安装时：设备底边 宜高出地(楼)面0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地 (楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			☆3 安装在轻质墙上时，应 采取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
4.2 设备的引 入线缆		3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉， 并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	C		

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
4.2 设备的引 入线缆		3.3.2	2 线缆芯线的端部均应标明 编号，并与图纸一致，字迹 应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查 线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	C		
			3 端子板的每个接线端，接 线不得超过2根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长 度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			6 线缆穿管、槽盒后，应将 管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			1 设备的主电源应有明显的 永久性标识，并应直接与消 防电源连接，严禁使用电源 插头	检查设备主电源的标识， 检查设备与消防电源的 连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
4.3 设备电源 的连接		3.3.3	2 设备与其外接备用电源之 间应直接连接	检查设备与外接备用电 源的连接情况	-	-	-	-	-	-	C			
			设备自带电池需进行现场安 装时，蓄电池的规格、型号、 容量应符合设计文件的规 定，蓄电池的安装应符合产 品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电 池的规格、型号、容量； 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
☆4.4 蓄电池 安装		3.3.4												

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	4.5 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固，并有明 显的永久性标识	用手感检查或专用设备 检查设备接地线的连接 情况，检查设备的接地标 识	-	-	-	-	-	-		C			
5 基本功能															
	调试准备	4.12.4	将各广播回路的扬声器与消防应急广播控制设备相连接，接通电源，使广播控制设备处于正常工作状态											-	
	5.1 自检功能	4.12.4	广播控制设备应能对指示 灯、显示器和音响器件进行 功能自检	操作广播控制设备的自 检机构，检查设备指示 灯、显示器和音响器的动 作情况									C		
	5.2 主、备电 自动转换功 能		广播控制设备主电断电后， 备电应能自动投入；主电恢 复后，应能自动投入；主、 备电工作指示灯应能正确指 示广播控制设备主、备电工 作状态	切断主电源，检查备用电 源自动投入情况，观察工 作指示灯显示情况；恢复 主电源，检查主电源自动 投入情况，观察工作指示 灯显示情况									C		
	5.3 故障报警 功能		广播控制设备与扬声器之间 连线断路、短路时，控制设 备应在 100s 内发出故障声 光信号，显示故障部件地址 注释信息，显示的地址注释 信息应与附录 D 一致	分别使控制设备与任一 扬声器之间的连线断路、 短路；用秒表测量控制设 备故障报警响应时间，检 查控制设备故障信息显 示情况									C		
	5.4 消音功能		广播控制设备应能手动消除 报警声信号	手动操作广播控制设备 消音键，检查声信号消除 情况										C	

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.5 应急广播 启动功能	4. 12. 4	控制设备应能控制其配接的 扬声器,在 10s 内同时播放 预设的广播信息,且语音信 息应清晰	操作消防应急广播控制 设备启动应急广播,检查 扬声器语音信息播报情 况								A	
	5.6 现场语音 播报功能		通过传声器现场播报语音信 息时,广播控制设备应自动 中断预设信息广播,广播控 制设备配接的扬声器应同时 播放传声器的广播信息;停 止利用传声器进行应急广播 后,广播控制设备应在 3s 内 恢复至预设信息广播状态	将传声器插入应急广播 控制设备,现场播报语音 信息,检查扬声器语 音播报切换情况;拔出传 声器,用秒表测量扬声器 语音播报切换时间								A	
	5.7 应急广播 停止功能		广播控制设备应能控制其配 接的扬声器立即同时停止播 放广播信息	操作消防应急广播控制 设备停止应急广播,检查 扬声器停止语音信息播 报情况								A	
	调试恢复	4. 1. 6	恢复消防应急广播控制设备和扬声器的正常连接,使消防应急广播控制设备处于正常工作状态										
III扬声器调试、检测、验收													
部件类型:扬声器													
1 设备选型													
	规格型号、适 用场所	GB50116	规格型号,适用场所应符合 现行国家标准《火灾自动报 警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾 自动报警系统设计规范》 GB50116 和设计文件核查 设备的规格型号、设置场 所	-	-	-	-	-	-	-	A	

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	2 设备设置												
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件检查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件检查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	3 消防产品准入制度												
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识								A	
	4 安装质量												
	4.1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险场所的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定									C
1 扬声器宜在报警区域内均匀安装			检查声警报器的设置情况									C	
4.2 设备安装	3.3.19	2 扬声器在走道内安装时,距走道末端的距离不应大于12.5m	用尺测量扬声器的安装间距									C	
		3 壁挂安装时,底边距地面高度应大于2.2m	用尺测量设备底边距地面高度									C	
		4 应安装牢固,表面不应有破损	观察扬声器外观,用手感检查设备固定情况									C	

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
5 基本功能													
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，广播控制设备地址注释信息录入										
	广播功能	4.12.5	广播的 A 计权声压级应大于 60dB；环境噪声大于 60dB 时，广播的 A 计权声压级应高于背景噪声 15dB；扬声器应能清晰播报语音信息	操作消防应急广播控制设备使扬声器播放应急广播信息，在扬声器生产企业声称的最大设置间距、距地面 1.5m~1.6m 处用数字声级计测量广播的声压级。检查语音信息的播报情况								-	-
IV 火灾警报和消防应急广播系统的控制													
	调试准备	4.12.6	将广播控制设备与消防联动控制器相连接，使消防联动控制器处于自动状态；消防应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时，使广播系统处于正常广播状态；消防应急广播系统为专用广播系统时，使广播控制装置处于关闭状态										
1 联动控制功能		4.12.6	1 消防联动控制器应发出控制火灾警报装置和应急广播控制装置动作的启动信号，点亮启动指示灯	使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器或一只火灾探测器 and 手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查消防联动控制器的工作状态									A
			☆2 应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时，广播控制装置应停止正常广播	检查正常广播的停止情况									A

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	1 联动控制功能	4. 12. 6	3 警报器和扬声器应按下列规定交替工作：1) 警报器应同时启动,持续工作 8s~20s 后，所有的警报器应同时停止警报；2) 警报器停止工作后，扬声器进行 1 次~2 次应急广播，每次应急广播时间应为 10s~30s，应急广播结束后，所有扬声器应停止播放广播信息	使火灾警报和应急广播系统持续工作 300s, 检查火灾警报器, 扬声器的交替工作情况；用秒表分别测量火灾警报器, 扬声器单次持续工作时间								A	
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号，且显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C	
	2 手动插入操作优先功能	4. 12. 7	1 应能手动控制所有的火灾声光警报器和扬声器停止正在进行的警报和应急广播	联动功能检查时，手动操作消防联动控制器总线控制盘上火灾警报和消防应急广播停止控制按钮、按键，检查火灾警报器、扬声器的工作情况								A	

火灾警报和消防应急广播系统调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	2 手动插入操作优先功能	4. 12. 7	2 应能手动控制所有的火灾声光警报器和扬声器恢复报警和应急广播	手动操作消防联动控制器总线控制盘上火灾警报和消防应急广播启动控制按钮、按键, 检查火灾警报器、扬声器的工作情况								A		
☐ 调试结论 ☐ 合格 ☐ 不合格														
☐ 检测、验收结论 ☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC														
建设单位			设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位			
(公章)			(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)			
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)			
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日			

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

防火卷帘系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称		子分部工程名称				□调试 □检测 □验收					
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806、《防火卷帘控制器》GA386									
卷帘控制器型号规格		编号		设置部位		配接回路数		M			
手动控制装置数量		N ₁	检测数量	N ₁		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
☆点型感烟火灾探测器数量		N ₂	检测数量	N ₂		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
☆点型感温火灾探测器数量		N ₃	检测数量	N ₃		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
报警区域数量		Z	检测数量	Z		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
防火卷帘数量		N	检测数量	N		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
地址编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法		符合		不符合		说明
I 防火卷帘控制器调试、检测、验收											
部件类型：防火卷帘控制器											
1 设备选型											
规格型号		GB50116	规格型号应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备的规格型号		-	-	-	-	A
2 设备设置											
设置部位		3.1.1	设置部位应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备的设备部位		-	-	-	-	C

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
3 消防产品准入制度													
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	-	-	-	-	A
4 安装质量													
	4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾 斜	用手感检查设备的安装 情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			2 安装在轻质墙上时，应采 取加固措施	检查设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	4.2 设备的引 入线缆	3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉， 并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			2 线缆芯线的端部，均应标 明编号，并与图纸一致，字 迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查 线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			3 端子板的每个接线端，接 线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长 度	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	C	
			6 线缆穿管、槽盒后，应将 管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-		C		
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-		C	
	☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
	4.5 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	C		
5 基本功能														
	调试准备	4.13.1	将防火卷帘控制器与防火卷帘卷门机、手动控制装置、火灾探测器相连接, 接通电源, 使防火卷帘控制器处于正常监视状态				-	-	-	-	-	-		
	5.1 自检功能		控制器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作控制器的自检机构, 检查设备指示灯、显示器和音响器的动作情况								C		

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2 主、备电源自动转换功能	4.13.1	控制器主电源断电后，备电源应能自动投入；主电恢复后，应能自动投入；主、备电源工作指示灯应能正确指示控制器主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况								C	
	1 控制器与备用电源之间的连线断路、短路时，控制器应在100s内发出故障声、光信号		分别使控制器与备用电源之间的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间									C	
	2 控制器与速放控制装置间的连线断路、短路时，控制器应在100s内发出故障声、光信号		分别使控制器与速放控制装置间的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间									C	
	☆3 控制器配接火灾探测器时，控制器与探测器之间的连线断路、短路时，控制器应在100s内发出故障声、光信号		分别使控制器与探测器之间的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间									C	
	5.4 消音功能		控制器应能手动消除报警声信号	手动操作控制器的消音键，检查设备声信号消除情况								C	
	5.5 手动控制功能		卷帘控制器应能手动控制防火卷帘上升、停止和下降	手动操作控制器的上升、停止和下降按钮、按键，观察防火卷帘的动作情况								A	

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
	5.6 速放控制功能	4.13.1	卷帘控制器应能控制速放控制装置,使防火卷帘完全靠自重下降	切断控制器、卷门机的主电源,手动操作控制器的速放按钮、按键,观察防火卷帘的动作情况								A
设备 地址 编号	II 防火卷帘控制器现场部件调试、检测、验收											
	部件类型: ☆点型感烟火灾探测器、☆点型感温火灾探测器											
	1 设备选型											
	规格型号	GB50116	1 规格型号应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、设计文件和控制器的规格型号			-	-	-	-	-	A
			2 应为卷帘控制器检验报告中描述的配接产品	-	-	-	-	-	-	A		
	2 设备设置											
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	C
			设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C
	3 消防产品准入制度											
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
设备 地址 编号	4 安装质量													
	4.1 探测器安 装	3.3.6	1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m	用尺测量探测器至墙壁、梁边的距离	-	-	-	-	-	-		C		
			2 探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物	测量探测器至遮挡物的距离	-	-	-	-	-	-	-		C	
			3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m	用尺测量探测器至空调送风口、多孔送风顶棚孔口的水平距离	-	-	-	-	-	-	-		C	
			4 宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°	用量角器测量探测器的倾斜角度	-	-	-	-	-	-	-		C	
	4.2 底座安装	3.3.13	1 底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂	检查导线的连接情况,手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-		C		
			2 连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的水久性标识	用尺测量导线余量的长度,检查导线的标识	-	-	-	-	-	-	-		C	
			3 穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施	检查底座的防护措施	-	-	-	-	-	-	-		C	

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明			
设备 地址 编号	5 基本功能												
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入								-	-	-
	5.1 探测器火灾报警功能	4.13.2	探测器处于报警状态时，探测器的火警确认灯应点亮并保持	采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，使探测器监测区域的烟雾浓度、温度达到探测器的报警设定阈值；观察探测器火警确认灯点亮情况							A		
	5.2 卷帘控制器控制功能		探测器发出火灾报警信号后，卷帘控制器应 3s 内发出卷帘动作声、光信号，按设计文件的规定控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处或楼板面	用秒表测量卷帘控制器的响应时间，对照设计文件检查防火卷帘的动作情况							A		
	部件类型：手动控制装置												
2 设备设置													
	设置部位	3.1.1	设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位		-	-	-	-	-	C		
3 消防产品准入制度													
	检验报告	2.2.1	应为卷帘控制器检验报告中描述的配接产品	核查产品的型式检验报告		-	-	-	-	-	A		

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
设备 地址 编号	4 安装质量												
	设备的安装	3. 3. 16	1 应设置在明显和便于操作 的部位；其底边距地(楼)面 的高度宜为 1. 3m~1. 5m，且 应设置明显的永久性标识； 疏散通道上设置的防火卷帘 两侧均应设置手动控制装置	观察设备的安装位置，用 尺测量按钮底边距地 (楼)面的高度									C
			2 应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装 情况									C
			3 按钮的连接导线，应留有 不小于 150mm 的余量，且在 其端部应有明显的永久性标 识	用尺测量导线余量的长 度，检查导线的标识									C
	5 基本功能												
防火 卷帘 编号	控制功能	4. 13. 3	通过操作手动控制装置应能 控制防火卷帘上升、停止和 下降，卷帘控制器应发出卷 帘动作声、光信号	手动操作手动控制装置 上升、停止和下降按钮、 按键，检查控制器工作状 态、卷帘动作情况									A
	III疏散通道上设置的防火卷帘系统的联动控制功能的调试、检测、验收												
防火 卷帘 编号	调试准备	4. 13. 4	使防火卷帘控制器与卷门机相连接，使防火卷帘控制器与消防联动控制器相连接，接通电源，使卷帘控制器处于正常监视状态，使消防联动控制器处于自动控制工作状态									-	-

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防火 卷帘 编号	联动控制 功能	4.13.5	☆防火卷帘控制器不配接火灾探测器的防火卷帘系统										
			1 消防联动控制器应发出控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处的启动信号,点亮启动指示灯	使一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器或报警区域内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工作状态								A	
			2 防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处	检查防火卷帘的动作情况								A	
			3 消防联动控制器应发出控制防火卷帘下降至楼板面的启动信号	使一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工								A	
			4 防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至楼板面	检查防火卷帘的动作情况								A	
			5 消防联动控制器应接收并显示防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、楼板面的反馈信号	检查消防联动控制器的显示情况								C	
			6 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号和设备动作的反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C	

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防火 卷帘 编号	联动控制 功能	4.13.6	☆防火卷帘控制器配接火灾探测器的防火卷帘系统										
			1 感烟火灾探测器报警时，防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处	使一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器发出火灾报警信号；检查卷帘的动作情况								A	
			2 感温火灾探测器报警时，防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至距楼板面	使一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器发出火灾报警信号；检查卷帘的动作情况								A	
			3 消防联动控制器应接收并显示防火卷帘控制器配接的火灾探测器的火灾报警信号，防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、楼板面的反馈信号	检查消防联动控制器的显示情况								C	
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾探测器的火灾报警信号和设备动作的反馈信号，且显示的信息应与控制器的显示一致	对照控制器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息情况								C	

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	
IV非疏散通道上设置的防火卷帘系统的联动控制功能的调试、检测、验收											
报警 区域 编号	调试准备	4.13.7	使防火卷帘控制器与卷门机相连接,使防火卷帘控制器与消防联动控制器相连接,接通电源,使卷帘控制器处于正常监视状态,使消防联动控制器处于自动控制工作状态								-
	1.1 联动控制 功能	4.13.8	1 消防联动控制器应发出控制防火卷帘下降至楼板面的启动信号,点亮启动指示灯	使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工作状态							A
			2 防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至楼板面	检查防火卷帘的动作情况							A
			3 消防联动控制器应接收并显示防火卷帘下降至楼板面的反馈信号	检查消防联动控制器的显示情况							C
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号和设备动作的反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况							C

防火卷帘系统调试、检测、验收记录(续表十一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
报警 区域 编号	1.2 手动控制 功能	4.13.9	1 消防联动控制器应能手动 控制防火卷帘的下降	手动操作控制器总线控 制盘上卷帘下降控制按 钮、按键,检查卷帘动作 情况								A	
			2 消防联动控制器应接收并 显示防火卷帘下降至楼板面 的反馈信号	检查消防联动控制器的 显示情况									C
☐ 调试结论 ☐ 合格 ☐ 不合格													
☐ 检测、验收结论 ☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC													
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位			调试单位			检测、验收单位		
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)			(公章)			(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日	年 月 日	年 月 日			年 月 日			年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

防火门监控系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收						
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师						
执行规范名称及编号										《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806、《防火门监控系统》GB29364				
防火门监控系统 型号规格		编号		设置部位		配接回路数		M						
1 回路配接各现场 部件数量		N _i		检测数量		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定						
M 回路配接各现场 部件数量		N _m		检测数量		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定						
报警区域数量		Z		检测数量		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定						
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)			施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
I 防火门监控系统调试、检测、验收														
部件类型：防火门监控器														
1 设备选型														
规格型号		GB50116		规格型号应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备 的规格型号		-	-	-	-	-	-	A
2 设备设置														
设置部位		3.1.1		设置部位应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备 的设置部位		-	-	-	-	-	-	C
3 消防产品准入制度														
检验报告		2.2.1		应有与其相符合的、有效的 检验报告		核查产品的型式检验报 告		-	-	-	-	-	-	A

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4 安装质量													
	4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆2 落地安装时设备底边宜高出地(楼)面 0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地(楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			☆3 安装在轻质墙上时，应采取加固措施	检查设备的加固措施										
	4.2 设备的引入线缆	3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 线缆芯线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 端子板的每个接线端，接线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
4 线缆应留有不小于 200mm 的余量			用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
		5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
		6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	C			

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
	☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应符合产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
	4.5 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
5 基本功能															
5.1 回路号(1)的基本功能															
	调试准备	4.14.1	将任一备调总线回路的监控模块与监控器相连接, 接通电源, 使防火门监控器处于正常监视状态											-	
	5.1.1 自检功能	4.14.2	监控器应能对指示灯、显示器和音响器进行功能自检	操作监控器的自检机构, 检查设备指示灯、显示器和音响器的动作情况									C		

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.1.2 主、备 电自动转换 功能	4.14.2	监控器主电源断电后，备用电源应能自动投入；主电恢复后，应能自动投入；主电、备用电源工作指示灯应能正确指示监控器主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况								C	
	5.1.3 故障报 警功能		1 监控器与备用电源之间的连线断路、短路时，监控器应在100s内发出故障声、光信号，显示故障类型	分别使监控器与备用电源之间的连线断路、短路，用秒表测量监控器故障报警响应时间								C	
	5.1.4 消音功 能		2 监控器与监控模块的连线断路、短路时，监控器应在100s内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录D一致	分别使监控器与任一监控模块的连线断路、短路；用秒表测量监控器故障报警响应时间，检查监控器故障信息显示情况								C	
	5.1.5 启动、 反馈功能		监控器应能手动消除报警声信号	手动操作监控器消音键，检查设备声信号消除情况								C	
			监控器应能控制常开防火门关闭，接收并显示防火门关闭的反馈信息，显示防火门的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录D一致	按照附录D的地址编号，操作防火门监控器启动监控模块，观察对应防火门关闭情况，检查监控器的显示情况								A	

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.1.6 防火门故障报警功能	4.14.2	常闭防火门未完全关闭时,监控器应在 100s 内发出故障声报警信号,点亮故障指示灯,故障声报警信号每分钟至少提示一次,每次持续时间应为 1s~3s,显示防火门地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使任一樘常闭防火门处于开启状态,用秒表测量监控器故障报警时间、故障提示音间隔时间;检查监控器显示情况								C	
5.2 回路号(M)的基本功能													
	5.2.1 故障报警功能	4.14.3	监控器与监控模块的连线断路、短路时,监控器应在 100s 内发出故障声光信号,显示故障部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	分别使监控器与任一监控模块的连线断路、短路;用秒表测量监控器故障报警响应时间,检查监控器故障信息显示情况									C
	5.2.2 启动、反馈功能		监控器应能控制常开防火门关闭,点亮启动指示灯;接收并显示防火门关闭的反馈信息,显示防火门的地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	按照附录 D 的地址编号,操作防火门监控器启动监控模块,观察监控器启动指示灯点亮情况、对应防火门关闭情况,检查监控器的显示情况									A

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2.3 防火门故障报警功能	4.14.3	常闭防火门未完全关闭时，监控器应在 100s 内发出故障声报警信号，点亮故障指示灯，故障声报警信号每分钟至少提示一次，每次持续时间应为 1s~3s，显示防火门的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使任一樘常闭防火门处于开启状态，用秒表测量监控器故障报警时间、故障提示音间隔时间；检查监控器显示情况									C
II 防火门监控器现场部件调试、检测、验收													
部件类型：☆ 监控模块、☆ 电动闭门器、☆ 释放器、☆ 门磁开关													
1 设备选型													
设备 地址 编号	规格型号	GB50116	1 规格型号应符合设计文件的规定	对照设计文件和防火门 监控器检验报告核查设 备的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	-	A
			2 应为防火门监控器检验报 告中描述的配接产品		-	-	-	-	-	-	-	A	
2 设备设置													
2.1 设置数量	2.2 设置部位	3.1.1	设置数量应符合设计文件的 规定	对照设计文件核查设备 的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			设置部位应符合设计文件的 规定	对照设计文件核查设备 的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C	

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
设备 地址 编号	3 消防产品准入制度														
	检验报告	2.2.1	应有与其相符合的、有效的 检验报告	核查产品的型式检验报 告	-	-	-	-	-	-	-	A			
	4 安装质量														
	设备安装	3.3.22	1 监控模块至电动闭门器、 释放器、门磁开关之间连接 线的长度不应大于 3m	用尺测量监控模块与连 接部件接线的长度	-	-	-	-	-	-	-	C			
			2 监控模块、电动闭门器、 释放器、门磁开关应安装牢 固	用手感检查设备的固定 情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
			3 门磁开关安装不应破坏门 扇与门框的密闭性	检查门磁开关的安装情 况	-	-	-	-	-	-	-	C			
	5 基本功能														
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，监控器地址注释信息录入										-	-	-
	5.1 监控模块 离线故障报 警功能	4.14.4	监控模块离线时，监控器应 发出故障声、光信号，显示 故障部件的类型和地址注释 信息，且监控器显示的地址 注释信息应与附录 D 一致	使监控模块和监控器的 通信总线处于离线状态， 观察监控器故障报警情 况，检查监控器显示情况								C			

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
设备 地址 编号	5.2 监控模块 连接部件断 线故障报警 功能	4.14.5	监控模块与连接部件的连接 线路断路时, 监控器应发出 故障声、光信号, 显示故障 部件的类型和地址注释信 息, 且监控器显示的地址注 释信息应与附录 D 一致	使监控模块与连接部件 之间的连接线断路, 观察 监控器故障报警情况, 检 查监控器显示情况								C			
	5.3 监控模块 启动功能	4.14.6	常开防火门监控模块应能接 收监控器的指令, 控制常开 防火门完全关闭	按照附录 D 的地址编号, 操作监控器控制监控模 块启动, 检查对应防火门 关闭情况								A			
	5.4 监控模块 反馈功能		常开防火门监控模块应能接 收并向监控器发送常开防火 门闭合反馈信号, 监控器应 显示防火门的地址注释信 息, 且监控器显示的地址注 释信息应与附录 D 一致	常开防火门闭合后, 检查 监控器的显示情况							C				
	5.5 防火门故 障报警功能	4.14.7	常闭防火门未完全闭合时, 监控模块应向监控器发送常 闭防火门故障报警信号, 监 控器应发出故障声、光信号, 显示故障防火门的地址注释 信息, 且监控器显示的地址 注释信息应与附录 D 一致	使监控模块监视的常闭 防火门处于未完全闭合 状态, 观察监控器故障报 警情况, 检查监控器的显 示情况								C			
报警 区域 编号	III 防火门监控系统联动控制功能的调试、检测、验收													-	-
	调试准备	4.14.8	使防火门监控器与消防联动控制器相连接, 使消防联动控制器处于自动控制工作状态												

防火门监控系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
报警 区域 编号	联动控制 功能	4. 14. 9	1 消防联动控制器应发出控制防火门关闭的启动信号，点亮启动指示灯	使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器或一只火灾探测器报警信号，检查联动控制器的动作情况								A		
			2 监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭	检查防火门的动作情况									A	
			3 防火门监控器应接收并显示每一樘常开防火门完全关闭的反馈信号	检查防火门监控器的显示情况									C	
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器火灾报警信号、消防联动控制器启动信号和受控设备动作反馈信号，且显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器、防火门监控器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息显示情况									C	
☐ 调试结论 ☐ 合格 ☐ 不合格														
☐ 检测、验收结论 ☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC														
建设单位 (公章)			设计单位 (公章)		监理单位 (公章)		施工单位 (公章)		调试单位 (公章)		检测、验收单位 (公章)			
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)			
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日			

注：带有“☆”标的项目和子项内容为可选项，当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时，调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收											
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师											
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806、《火灾报警控制器》GB4717																	
灭火控制器型号规格		编号		设置部位															
现场部件数量		N		检测数量		N													
防护区域数量		Z		检测数量		Z		应符合本标准表 5.0.2 的规定											
地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果										
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法		符合		不符合		说明		合格		不合格		说明		
I 气体、干粉灭火控制器调试、检测、验收																			
部件类型：气体、干粉灭火控制器																			
1 设备选型																			
规格型号		GB50116		规格型号应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备的 规格型号		-		-		-		-		-		A	
2 设备设置																			
设备部位		3.1.1		设备部位应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备的 设置部位		-		-		-		-		-		C	
3 消防产品准入制度																			
检验报告		2.2.1		应有与其相符合的、有效的 检验报告		核查产品的型式检验报 告		-		-		-		-		-		A	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	4 安装质量													
	4.1 设备安装	3.3.1	1 设备应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			☆2 落地安装时设备底边宜高出地(楼)面 0.1m~0.2m	用尺测量设备底边与地(楼)面的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			☆3 安装在轻质墙上时，应采取加固措施	检查设备的加固措施										
	4.2 设备的引入线缆	3.3.2	1 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠	检查设备内部配线情况	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 线缆芯线的端部均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易褪色	对照设计文件逐一检查线缆的标号	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 端子板的每个接线端，接线不得超过 2 根	检查端子接线情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			4 线缆应留有不小于 200mm 的余量	用尺测量线缆的余量长度	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			5 线缆应绑扎成束	检查线缆的布置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵	检查管口、槽口封堵情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
	4.3 设备电源 的连接	3.3.3	1 设备的主电源应有明显的永久性标识, 并应直接 with 消防电源连接, 严禁使用电源插头	检查设备主电源的标识, 检查设备与消防电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
			2 设备与其外接备用电源之间应直接连接	检查设备与外接备用电源的连接情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
	☆4.4 蓄电池 安装	3.3.4	设备自带电池需进行现场安装时, 蓄电池的规格、型号、容量应符合设计文件的规定, 蓄电池的安装应满足产品使用说明书的要求	对照设计文件核对蓄电池的规格、型号、容量; 检查蓄电池的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
	4.5 设备的接 地	3.3.5	设备的接地应牢固, 并有明显的永久性标识	用手感检查或专用设备检查设备接地线的连接情况, 检查设备的接地标识	-	-	-	-	-	-	-	C			
5 基本功能															
☆5.1 不具有火灾报警功能的气体、干粉灭火控制器的基本功能															
	调试准备	4.15.1	切断驱动部件与气体灭火装置间的连接, 使气体、干粉灭火控制器和消防联动控制器相连接, 接通电源, 使气体、干粉灭火控制器处于正常监视状态											-	
	5.1.1 自检功能	4.15.1	控制器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作控制器的自检机构, 检查设备指示灯、显示器和音响器的动作情况									C		

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.1.2 主、备 电自动转换 功能		4. 15. 1	控制器主电源断电后，备用电源应能自动投入；主电恢复后，备用电源应能自动投入；主电、备用电源工作指示灯应能正确指示控制器主、备用电源的工作状态	切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况								C		
			1 控制器与备用电源之间的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内发出故障声、光信号，显示故障类型	分别使控制器与备用电源之间的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间									C	
	5.1.3 故障报 警功能		2 控制器与声光报警器的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息与附录 D 一致	分别使控制器与声光报警器的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况									C	
			3 控制器与驱动部件的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息与附录 D 一致	分别使控制器与驱动部件的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况										C
			4 控制器与现场启动和停止按钮的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息与附录 D 一致	分别使控制器与现场启动和停止按钮的连线断路、短路；用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况									C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格 说明
	5.1.4 消音功能	4.15.1	控制器应能手动消除报警声信号	手动操作控制器消音键，检查设备声信号消除情况								C
	5.1.5 延时设置		控制器应能按设计文件的规 定设置延时启动时间	检查控制器延时启动时 间设置情况								A
	5.1.6 手自动 转换功能		控制器应设有手、自动控制 转换功能，且控制器应能准 确显示手、自动控制工作状 态	操作控制器的手、自动控 制转换控制按钮、键，检 查控制器的显示情况								C
	5.1.7 手动控 制功能		控制器应能按设计文件的规 定手动控制特定防护区域声 光警报器启动，防护区的防 火门、窗和防火阀等关闭， 通风空调系统停止；并进入 启动延时，延时结束后，控 制驱动装置动作；控制器发 出声、光信号，记录启动时 间	手动操作控制器任一防 护区域启动按钮、按键， 检查控制器启动声光信 号指示情况、启动时间记 录情况、受控设备的动作 情况，用秒表测量启动延 时时间								A
	5.1.8 反馈信 号接收显示 功能		控制器应接收并显示受控设 备的动作反馈信号，显示受 控设备的类型和地址注释信 息，且显示的地址注释信息 应与附录 D 一致	模拟输入驱动装置的反 馈信号，检查控制器的显 示情况								C
	5.1.9 复位功 能		恢复控制器的正常连接后， 控制器应能对设备工作状态 复位，恢复正常显示状态	恢复控制器的正常连接， 手动操作控制器的复位 按钮、键，观察控制器的 显示情况								C

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格	说明	
☆5.2 具有火灾报警功能的气体、干粉灭火控制器的基本功能											
	调试准备	4. 15. 2	切断驱动部件与气体灭火装置间的连接，使控制器与火灾探测器相连接，接通电源，使控制器处于正常监视状态								-
5.2.3 屏蔽功能	5.2.1 自检功能	4. 15. 2	控制器应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检	操作控制器的自检机构，检查设备指示灯、显示器和音响器的动作情况						C	
	5.2.2 操作级别		控制器应根据不同的使用对象设置不同的操作级别	检查控制器操作级别划分情况是否符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806 和《火灾报警控制器》GB4717 的规定						C	
			1 控制器应能对指定部件进行屏蔽，并点亮屏蔽指示灯，显示被屏蔽部件的地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	按照附录 D 的地址编号，操作控制器屏蔽回路任一部件；观察控制器屏蔽指示灯点亮情况，检查控制器地址注释信息显示情况						C	
			2 控制器应能解除指定部件的屏蔽，并熄灭屏蔽指示灯	操作控制器解除回路部件的屏蔽，观察控制器屏蔽指示灯熄灭情况						C	
	5.2.4 主、备电自动转换功能		控制器主电断电后，备电应能自动投入；主电恢复后，应能自动投入；主电、备电工作指示灯应能正确指示控制器主、备电的工作状态	切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况						C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
5.2.5 故障报 警功能		4. 15. 2	1 控制器与备用电源之间的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内发出故障声、光信号，显示故障类型	分别使控制器与备用电源之间的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间								C		
			2 控制器与声光报警器的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地 址注释信息应与附录 D 一致	分别使控制器与声光报警器的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况									C	
			3 控制器与驱动部件的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地 址注释信息应与附录 D 一致	分别使控制器与驱动部件的连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况									C	
			4 控制器与现场启动和停止按钮的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地 址注释信息应与附录 D 一致	分别使控制器与现场启动和停止按钮的连线断路、短路；用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况									C	
			5 控制器与探测器、火灾报警按钮的连线断路、短路时，控制器应在 100s 内显示故障部件的地址注释信息，且显示的地 址注释信息应与附录 D 一致	分别使控制器与探测器、火灾报警按钮的连线断路、短路；用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况									C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2.6 短路隔离保护功能	4.15.2	总线处于短路状态时，短路隔离器应能将短路总线配接的设备隔离，被隔离的设备数量不应超过 32 个；控制器应显示被隔离部件的设备类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使总线任一点线路短路，核查隔离保护现场部件的数量，检查控制器隔离部件地址注释信息显示情况								C	
	5.2.7 火警优先功能		1 火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后，控制器应在 10s 内发出火灾报警声、光信号，并记录报警时间	使任一非故障部位的探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，用秒表测量控制器火灾报警响应时间，检查控制器的火警信息记录情况								A	
	5.2.8 消音功能		2 控制器应显示发出报警信号部件的设备类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
	5.2.9 二次报警功能		控制器应能手动消除报警信号	手动操作控制器消音键，检查设备声信号消除情况								C	
			1 火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后，控制器应在 10s 内发出火灾报警声、光信号，并记录报警时间	再次使另一只非故障部位的探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，用秒表测量控制器火灾报警响应时间，检查控制器的火警信息记录情况								A	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2.9 二次报警功能	4.15.2	2 控制器应显示发出报警信号部件的设备类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
	5.2.10 延时设置		控制器应能按设计文件的规 定设置延时启动时间	检查控制器延时启动时 间设置情况								A	
	5.2.11 手、自 动转换功能		控制器应设有手、自动控制 转换功能,且控制器应能准 确显示手、自动控制工作状 态	操作控制器的手、自动控 制转换控制按钮、键,检 查控制器的显示情况								C	
	5.2.12 手动 控制功能		控制器应能按设计文件的规 定手动控制特定防护区域声 光警报器启动,防护区的防 火门、窗和防火阀等关闭, 通风空调系统停止,并进入 启动延时,延时结束后,控 制驱动装置动作;控制器发 出声、光信号,记录启动时 间	手动操作控制器任一防 护区域启动按钮、按键, 检查控制器启动声光信 号指示情况、启动时间记 录情况,受控设备的动作 情况,用秒表测量启动延 时时间								A	
	5.2.13 反 馈信号接收 显示功能		控制器应接收并显示受控设 备的动作反馈信号,显示受 控设备的类型和地址注释信 息,且显示的地址注释信息 应与附录 D 一致	模拟输入驱动装置的反 馈信号,检查控制器的显 示情况								C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5.2.14 复位功能	4.15.2	恢复控制器的正常连接、探测器或报警按钮撤除火灾报警信号后，控制器应能对设备工作状态复位，恢复正常显示状态	恢复控制器的正常连接、撤除探测器或报警按钮的火灾报警信号，手动操作控制器的复位按钮、按键，观察控制器的显示情况								C		
设备 地址 编号	II 气体、干粉灭火控制器现场部件调试、检测、验收													
	部件类型：☆点型感烟火灾探测器、☆点型感温火灾探测器													
	1 设备选型													
	规格型号、适用场所	GB50116	探测器的规格型号、适用场所应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件核查设备的规格型号、设置场所	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
	2 设备设置													
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	2.2 设置部位		设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	3 消防产品准入制度													
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	-	A	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
4 安装质量															
设备 地址 编号	4.1 探测器安 装	3.3.6	1 探测器至墙壁、梁边的水 平距离,不应小于 0.5m	用尺测量探测器至墙壁、 梁边的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 探测器周围水平距离 0.5m 内,不应有遮挡物	用尺测量探测器至遮挡 物的距离	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 探测器至空调送风口最近 边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口 的水平距离,不应小于 0.5m	用尺测量探测器至空调 送风口、多孔送风顶棚孔 口的水平距离	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			4 探测器宜水平安装,当确 需倾斜安装时,倾斜角不应 大于 45°	用量角器测量探测器的 倾斜角度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
设备 地址 编号	4.2 底座安装	3.3.13	1 底座应安装牢固,与导线 连接必须可靠压接或焊接。 当采用焊接时,不应使用带 腐蚀性的助焊剂	检查导线的连接情况,手 感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
			2 底座的连接导线,应留有 不小于 150mm 的余量,且在 其端部应有明显的永久性标 识	用尺测量导线余量的长 度,检查导线的标识	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			3 底座的穿线孔宜封堵,安 装完毕的探测器底座应采取 保护措施	检查底座的防护措施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	4.3 报警确认 灯	3.3.14	报警确认灯应朝向便于人员 观察的主要入口方向	观察探测器的报警确认 灯的位置	-	-	-	-	-	-	-	-	C		

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格	说明		
5 基本功能												
设备 地址 编号	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入							-	-	-
	5.1 离线故障报警功能	4.3.4	1 探测器离线时，控制器应发出故障声、光信号	使探测器处于离线状态，观察控制器故障报警情况							C	
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况							C	
	5.2 火灾报警功能	4.3.5	1 探测器处于报警状态时，探测器的火警确认灯应点亮并保持	采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，使探测器监测区域的烟雾浓度、温度达到探测器的报警阈值，观察探测器火警确认灯点亮情况							A	
			2 控制器应发出火灾报警声、光信号，记录报警时间	检查控制器火灾报警、火警信息记录情况							A	
			3 控制器应显示发出报警信号部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况							C	
	5.3 复位功能	4.3.5	探测器的监测区域恢复正常后，控制器应能对探测器的报警状态进行复位，探测器的火警确认灯应熄灭	使探测器的监测区域恢复正常，手动操作火灾报警控制器的复位键，观察探测器火警确认灯熄灭情况							C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十二)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
设备 地址 编号	部件类型: ☆手动与自动控制转换装置、☆手动与自动控制状态显示装置、☆现场启动和停止按钮											
	1 设备类型											
	规格型号	GB50116	规格型号应符合设计文件的 规定		对照设计文件检查设备 的规格型号	-	-	-	-	-	-	A
	2 设备设置											
	2.1 设置数量	3.1.1	设备的设置数量应符合设计 文件的规定		对照设计文件检查设备 的设置数量	-	-	-	-	-	-	C
			设备的设置部位应满足设计 文件的要求		对照设计文件检查设备 的设置部位	-	-	-	-	-	-	C
	3 消防产品准入制度											
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的 认证证书和认证标识		核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	-	-	A
	4 安装质量											
	4.1 转换装置 和按钮安装	3.3.16	1 应设置在明显和便于操作 的部位,其底边距地(楼)面 的高度宜为1.3m~1.5m,应 设置明显的永久性标识		观察设备的安装位置,用 尺测量按钮底边距地 (楼)面的高度	-	-	-	-	-	-	C
2 应安装牢固,不应倾斜			用手感检查设备的安装 情况	-	-	-	-	-	-	C		
3 连接导线,应留有不小于 150mm 的余量,且在其端部 应有明显的永久性标识			用尺测量导线余量的长 度,检查导线的标识							C		

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十三)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
设备 地址 编号	4.2 显示装置 安装	3. 3. 19	1 应安装在防护区域内的明显部位,采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于2.2m 2 应安装牢固,表面不应有破损	观察设备的安装位置,用尺测量设备底边距地面的高度 观察设备外观,用手感检查设备的固定情况								C			
	5 基本功能														
	地址设置	4. 2. 2	按照附录 D 的规定进行地址设置,控制器地址注释信息录入											-	-
5.1 现场启动和停止按钮基本功能															
设备 地址 编号	离线故障报 警功能	4. 15. 5	1 按钮离线时,控制器应发出故障声、光信号	使按钮处于离线状态;观察控制器的故障报警情况									C		
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C		
5.2 手动与自动控制转换装置和手动与自动控制状态显示装置基本功能															
设备 地址 编号	转换与显示 功能	4. 15. 6	1 应能通过手动与自动控制转换装置控制系统的控制方式,手动与自动控制状态显示装置应能准确显示系统的手动、自动控制工作状态	手动操作手动与自动控制转换装置,进行系统手动、自动控制方式的转换,观察手动与自动控制状态显示装置的显示									C		
			2 控制器应准确显示系统的手动、自动控制工作状态	观察控制器手动、自动控制状态的显示									C		

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十四)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
设备 地址 编号	部件类型: ☆火灾警报器、☆喷洒光警报器											
	1 设备选型											
	规格型号	GB50116	规格型号应符合设计文件的 规定	对照设计文件检查设备 的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	A
	2 设备设置											
	2.1 设置数量	3.1.1	设置数量应符合设计文件的 规定	对照设计文件检查设备 的设置数量	-	-	-	-	-	-	-	C
	2.2 设置部位		设置部位应符合设计文件的 规定	对照设计文件检查设备 的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	C
	3 消防产品准入制度											
	证书和标识	2.2.1	应有与其符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	-	-	-	A
	4 安装质量											
	设备安装	3.3.19	1 火灾警报器宜在防护区域 内均匀安装	检查声警报器的设置情 况	-	-	-	-	-	-	-	-
2 喷洒光警报器应安装在防 护区域外, 且应安装在出口 门的上方			检查喷洒光警报器的安 装位置	-	-	-	-	-	-	-	-	C
3 壁挂方式安装时, 底边距 地面高度应大于 2.2m			用尺测量设备底边距地 面的高度	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4 应安装牢固, 表面不应有 破损			观察设备外观, 用手感检 查设备的固定情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十五)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格	说明				
设备 地址 编号	5 基本功能													
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入									-	-	-
	☆5.1 火灾报警器的基本功能													
	声警报功能	4.12.1	声警报的 A 计权声压级应大于 60dB；环境噪声大于 60dB 时，声警报的 A 计权声压级应高于背景噪声 15dB；带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息	操作控制器使声警报器启动，在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面 1.5m~1.6m 处用数字声级计测量声警报的声压级，检查语音信息的播报情况								A		
	5.2 ☆火灾报警器的基本功能、☆喷洒光报警器的基本功能													
防护 区域 编号	光警报功能	4.12.2	在正常环境光线下，火灾警报器、喷洒光报警器的光信号在警报器、喷洒光报警器生产企业声称的最大设置间距处应清晰可见	操作控制器使光警报器启动，在火灾警报器、喷洒光警报器生产企业声称的最大设置间距处，观察光信号显示情况								A		
	III 气体、干粉灭火系统控制功能的调试、检测、验收													
	1 联动控制功能													
	☆1.1 气体、干粉灭火控制器不具有火灾报警功能的气体、干粉灭火系统的联动控制功能													
调试准备		4.15.7	切断驱动部件与气体、干粉灭火装置间的连接，使气体、干粉灭火控制器与火灾报警控制器、消防联动控制器处于自动控制工作状态									-	-	
												-	-	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十六)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防护 区域 编号	联动控制 功能	4. 15. 8	1 消防联动控制器应发出控制灭火系统动作的首次启动信号, 点亮启动指示灯	使防护区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号, 检查消防联动控制器的								A	
			2 灭火控制器应控制启动防护区域内设置的火灾声光报警器	检查火灾声光报警器的启动情况								A	
			3 消防联动控制器应发出控制灭火系统动作的第二次启动信号	使防护区域内符合联动控制触发条件的另一只火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号, 检查消防联动控制器的								A	
			4 灭火控制器应进入启动延时, 显示延时时间	检查控制器延时启动时间显示情况								A	
			5 灭火控制器应按设计文件规定, 控制关闭该防护区域的电动送排风阀门、防火阀、窗	对照设计文件检查受控设备的动作情况								A	
			6 延时结束, 灭火控制器应控制启动灭火装置和防护区域外设置的火灾声光报警器、喷洒光警报警器	检查灭火装置和防护区域外设置的火灾声光报警器、喷洒光报警器的动作情况								A	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十七)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
防护 区域 编号	联动控制 功能	4. 15. 8	7 灭火控制器应接收并显示灭火装置、防火阀、门等受控设备动作的反馈信号	模拟输入灭火装置的动 作反馈信号,检查灭火控 制器的显示情况								C		
			8 消防联动控制器应接收并显示灭火控制器的启动信号、受控设备动作的反馈信号	检查消防联动控制器的 显示情况									C	
			9 消防控制器图形显示装置应显示灭火控制器控制状态信息、火灾报警控制器火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、灭火控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器、灭火控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息 显示情况									C	
			☆1. 2 气体、干粉灭火控制器具有火灾报警功能的气体、干粉灭火系统的联动控制功能											
	调试准备	4. 15. 11	切断驱动部件与气体、干粉灭火装置间的连接,使气体、干粉灭火控制器与火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防控制室图形显示装置相连接,使气体、干粉灭火控制器处于自动控制工作状态											
	联动控制 功能	4. 15. 12	1 火灾探测器、手动火灾报警按钮处于报警状态时,火灾报警控制器应发出火灾报警声、光信号,记录报警时间	使防护区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,检查控制器的火灾报警、火警信息记录情况									A	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十八)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防护 区域 编号	联动控制 功能	4.15.12	2 控制器应显示发出报警信号部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
			3 控制器应控制启动防护区域内的火灾声光报警器	检查火灾声光报警器的启动情况								A	
			4 火灾探测器、手动火灾报警按钮处于报警状态时,火灾控制器应记录现场部件火灾报警时间	使防护区域内符合联动控制触发条件的另一只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,检查控制器火警信息记录情况								A	
			5 控制器应显示发出报警信号部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器火警信息显示情况								C	
			6 火灾控制器应进入启动延时,显示延时时间	检查控制器延时启动时间显示情况								A	
			7 火灾控制器应按设计文件规定,控制关闭该防护区域的电动送排风阀门、防火阀、门窗	对照设计文件检查受控设备的动作情况								A	
			8 延时结束,火灾控制器应控制启动火灾装置和防护区域设置的火灾声光报警器、喷洒光报警器	检查灭火装置和防护区域外设置的火灾声光报警器、喷洒光报警器的动作情况								A	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表十九)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防护 区域 编号	联动控制 功能	4.15.12	9 灭火控制器应接收并显示灭火装置、防火阀、门等受控设备动作的反馈信号	模拟输入灭火装置的动 作反馈信号,检查灭火控 制器的显示情况								C	
			10 消防控制器图形显示装置 应显示气体灭火控制器的控 制状态信息、火灾报警信号、 启动信号和受控设备动作反 馈信号,且显示的信息应与 控制器的显示一致	对照灭火控制器的显示 信息,核查消防控制室图 形显示装置信息显示情 况								C	
			2 手动插入优先功能										
	手动插入 优先功能	4.15.9 4.15.13	1 应能手动控制灭火控制器 停止正在进行的联动控制操 作	在联动控制进入启动延 时阶段,操作灭火控制器 对应该防护区域停止按 钮、按键,检查系统工作 状态								A	
			☆气体、干粉灭火控制器不 具有火灾报警功能时: 2 消防联动控制器应接收并 显示灭火控制器的手动停止 控制信号	检查消防联动控制器的 显示情况									C
			3 消防控制室图形显示装置 应显示灭火控制器的手动停 止控制信号	检查消防控制室图形显 示装置的显示情况								C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表二十)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
3 现场紧急启动、停止功能														
防护 区域 编号	现场紧急启 动、停止功能	4. 15. 10 4. 15. 14	1 现场启动按钮动作后，灭 火控制器应控制启动防护区 域内设置的火灾声光报警器	使防护区域设置的现场 启动按钮动作，检查火灾 声光报警器的启动情况								A		
			2 灭火控制器应进入启动延 时，显示延时时间	检查控制器延时启动时 间显示情况									A	
			3 灭火控制器应按设计文件 规定，控制关闭该防护区域 的电动送排风门、防火阀、 门、窗	对照设计文件检查受控 设备的动作情况									A	
			4 现场停止按钮动作后，灭 火控制器应能停止正在进行 的操作	使防护区域设置的现场 停止按钮动作，检查系统 的工作状态									A	
			☆气体、干粉灭火控制器不 具有火灾报警功能时； 5 联动控制器应接收并显示 灭火控制器的启动信号、停 止信号	检查消防联动控制器的 显示情况									C	

气体、干粉灭火系统调试、检测、验收记录(续表二十一)

编号:

地址 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防护 区域 编号	现场紧急启动、停止功能	4.15.10 4.15.14	6 消防控制器图形显示装置应显示灭火控制器的启动信号、停止信号，显示的信息应与控制器的显示一致	对照消防联动控制器、灭火控制器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C	
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位			调试单位			检测、验收单位		
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)			(公章)			(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日	年 月 日	年 月 日			年 月 日			年 月 日		

注：带有“☆”标的项目和子项内容为可选项，当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时，调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称					子分部工程名称		☐ 调试 ☐ 检测 ☐ 验收		
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师	
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806							
消防联动控制器 型号规格		编号				设置部位			
消防泵控制箱(柜) 型号规格		编号				设置部位		配接设备名称	
水流指示器数量		N ₁	检测数量	N ₁		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
压力开关数量		N ₂	检测数量	N ₂		验收数量			
信号阀数量		N ₃	检测数量	N ₃		验收数量		N ₃	
液位探测器数量		N ₄	检测数量	N ₄		验收数量		N ₄	
☆预作用阀组数量		N ₅	检测数量	N ₅		验收数量		N ₅	
☆排气阀前的 电动阀数量		N ₆	检测数量	N ₆		验收数量		N ₆	
☆雨淋阀组数量		N ₇	检测数量	N ₇		验收数量		N ₇	
☆水幕阀组数量		N ₈	检测数量	N ₈		验收数量		N ₈	
☆水幕系统保护的 防火卷帘数量		N ₉	检测数量	N ₉		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
防护、报警区域数量		Z	检测数量	Z		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
I 消防泵控制箱、柜的调试、检测、验收													
部件类型：消防泵控制箱、柜													
1 设备选型													
	规格型号	GB50116	规格型号应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的规格型号	-	-	-	-	-	-	-	-	A
2 设备设置													
	设置部位	3.1.1	设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	-	C
3 消防产品准入制度													
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	-	A
4 安装质量													
4.1 设备安装	3.3.23		在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置不应安装	检查控制箱、柜的基本功能是否符合第5项的规定	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			外接导线的端部,应设置明显的永久性标识	检查外接导线标识的设置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C
			应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙体上时,应采取加固措施	检查设备的安装情况、设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5 基本功能													
	调试准备	4. 16. 1	使消防泵控制箱、柜与消防泵相连接, 接通电源, 使消防泵控制箱、柜处于正常监视状态											
	5. 1 操作级别	4. 16. 1	控制箱、柜应根据不同的使用对象设置不同的操作级别	检查控制箱、柜操作级别划分情况是否符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806 的规定							-			
	5. 2 手、自动控制转换功能		控制箱、柜应设有手、自动控制转换功能, 且控制箱、柜应能准确显示手、自动控制工作状态	手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮、键, 检查控制箱、柜的显示情况								C		
	5. 3 手动控制功能		控制箱、柜应能手动控制消防泵的启动、停止	分别手动操作控制箱、柜各消防泵启动按钮、按键, 检查对应消防泵启动情况; 手动操作消防泵停止按钮、按键, 检查对应消防泵停止运转情况								A		
	5. 4 自动控制功能		控制箱、柜应能接收消防联动控制器的启动信号, 控制主消防泵的启动	手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮、键, 使控制箱、柜处于自动控制状态, 模拟输入消防联动控制器的启动信号, 观察主消防泵的启动情况								A		
5. 5 主、备泵自动切换功能	运转的消防水泵处于故障状态时, 控制箱、柜应在 3s 内自动切换至另一台水泵启动		切断主消防泵的电源, 用秒表测量泵组备用消防泵的启动时间									A		

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明			
	5.6 手动控制 插入优先功能	4.16.1	消防泵处于自动控制启动状态时,控制箱、柜应能手动控制消防泵的停止	手动操作控制箱、柜备用消防泵停止按钮、按键,观察备用消防泵停止运转情况								A				
II 系统联动部件调试、检测、验收																
部件类型: ☆水流指示器、☆压力开关、☆信号阀、☆消防水池、☆水箱液位探测器																
1 基本功能																
设备地址编号	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置, 控制器地址注释信息录入											-	-	-
	1.1 ☆水流指示器、☆压力开关、☆信号阀基本功能															
	动作信号 反馈功能	4.16.2	设备动作后, 消防联动控制器应显示动作部件类型和地址注释信息, 显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使水流指示器、压力开关、信号阀动作, 检查控制器的显示信息									C			
	1.2 ☆液位探测器基本功能															
	低液位报警功能	4.16.3	设备动作后, 消防联动控制器应显示动作部件类型和地址注释信息, 显示的地址注释信息应与附录 D 一致	调整消防水箱、池液位探测器的水位信号, 模拟设计文件规定的水位, 检查控制器的显示信息										C		

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
III自动喷水灭火系统控制功能的调试、检测、验收												
1 系统联动控制功能												
☆1.1 湿式、干式喷水灭火系统的联动控制功能												
防护 区域 编号	调试准备	4. 16. 4	使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜等设备相连接、接通电源，使消防联动控制器处于自动控制工作状态									
	联动控制 功能	4. 16. 5	1 消防联动控制器应发出控制消防泵启动的信号，点亮启动指示灯	使报警阀防护区域内符合联动触发条件的火灾报警按钮发出火灾报警信号、报警阀的压力开关动作，检查消防联动控制器的工作状态								-
			2 消防泵控制箱、柜应控制启动消防泵	检查消防泵的启动情况								A
			3 消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号，显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况								C
			4 消防控制室图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号，显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
防护区域编号	☆1.2 预作用式喷水灭火系统的联动控制功能														
	联动控制功能	调试准备	4. 16. 7	使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜及预作用阀组等设备相连接，接通电源，使消防联动控制器处于自动控制工作状态									-	-	
		4. 16. 8	1 消防联动控制器应发出控制预作用阀组开启的启动信号；系统设有快速排气装置时，消防联动控制器应同时发出控制排气阀前电动阀开启的启动信号；点亮启动指示灯	使报警阀防护区域内符合联动触发条件的两只火灾探测器或一只火灾探测器和手动火灾报警按钮发出火灾报警信号；检查消防联动控制器的工作状态									A		
			2 预作用阀组、排气阀前电动阀应开启	检查预作用阀组、排气阀前电动阀的启动情况										A	
			3 消防联动控制器应接收并显示预作用阀组、排气阀前电动阀的动作反馈信号，显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况										C	
			4 末端试水装置开启后，消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号，显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	开启喷水灭火系统的末端试水装置，检查消防联动控制器的显示情况										C	

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
防护 区域 编号	联动控制 功能	4. 16. 8	5 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号,显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C			
			☆1. 3 雨淋系统的联动控制功能												
	联动控制 功能	4. 16. 11	使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜及雨淋阀组等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态											-	
			1 消防联动控制器应发出控制雨淋阀组启动的启动信号,点亮启动指示灯	使雨淋阀组防护区域内符合联动控制触发条件的两只感温火灾探测器或一只感温火灾探测器和手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工作状态										A	
				2 雨淋阀组应开启	检查雨淋阀组的启动情况									A	
			3 消防联动控制器应接收并显示雨淋阀组、干管水流指示器的动作反馈信号,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况									C		

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
防护区域编号	联动控制功能	4.16.12	4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号,显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C	
			☆1.4 用于保护防火卷帘的水幕系统的联动控制功能										
防火卷帘编号	联动控制功能	4.16.15	使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜及雨淋阀组等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态										
			1 消防联动控制器应发出控制雨淋阀组启动的启动信号,点亮启动指示灯	使防火卷帘所在报警区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,使防火卷帘下降至楼板面,检查消防联动控制器的工作状态									
			2 雨淋阀组应开启	检查雨淋阀组的启动情况									
			3 消防联动控制器应接收并显示防火卷帘下降至楼板面的限位反馈信号和雨淋阀组、干管水流指示器的动作反馈信号,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况									
		4.16.16											

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表八)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
防火 卷帘 编号	联动控制 功能	4.16.16	4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、防火卷帘下降至楼板面的限位反馈信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号,显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C			
			☆1.5 用于防火分隔的水幕系统的联动控制功能												
报警 区域 编号	调试准备	4.16.15	使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜及雨淋阀组等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态												
													-		
	联动控制 功能	4.16.17	1 消防联动控制器应发出控制雨淋阀组启动的启动信号,点亮启动指示灯	使报警区域内符合联动控制触发条件的两只感温火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工作状态									A		
			2 雨淋阀组应开启	检查雨淋阀组的启动情况										A	
			3 消防联动控制器应接收并显示雨淋阀组、干管水流指示器的动作反馈信号,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况										C	

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表九)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
报警区域编号	联动控制功能	4.16.17	4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号,显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C		
			2 直接手动控制功能											
受控设备编号	☆2.1 消防泵的直接手动控制功能													
	直接手动控制功能	4.16.6	1 在消防控制室应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制消防泵、柜启动消防泵	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的消防泵启动控制按钮、按键;检查消防泵的启动情况									A	
			2 应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制消防泵、柜停止消防泵运转	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的消防泵停止控制按钮、按键;检查消防泵停止运转情况									A	
			3 消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号	检查消防控制室图形显示装置的显示情况									C	
	2.2 ☆预作用系统预作用阀组 and 排气阀前电动阀的直接手动控制功能、☆雨淋系统和水幕系统的雨淋阀组的直接手动控制功能													
	直接手动控制功能	4.16.9 4.16.13	1 在消防控制室应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制预作用阀组、雨淋阀组、排气阀前电动阀的开启	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的预作用阀组、雨淋阀组、排气阀前电动阀启动控制按钮、按键;检查受控设备的启动情况									A	

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录(续表十)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
受控设备编号	直接手动控制功能	4.16.9 4.16.13	2 应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制预作用阀组、雨淋阀组、排气阀前电动阀关闭	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的预作用阀组、雨淋阀组、排气阀前电动阀关闭控制按钮、按键;检查受控设备的关闭情况								A			
			3 消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号	检查消防控制室图形显示装置的显示情况										C	
			☐合格 ☐不合格												
☐检测、验收结论															
☐合格 ☐不合格: xxA+yyB+zzC															
建设单位		设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位					
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)					
项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)					
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日					

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

消防栓系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师			
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806									
消防联动控制器 型号规格		编号				设置部位					
消防泵控制箱(柜) 型号规格		编号				设置部位				配接设备名称	
水流指示器数量		N ₁	检测数量	N ₁		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
压力开关数量		N ₂	检测数量	N ₂		验收数量					
信号阀数量		N ₃	检测数量	N ₃		验收数量		N ₃			
液位探测器数量		N ₄	检测数量	N ₄		验收数量		N ₄			
消防栓按钮数量		N ₅	检测数量	N ₅		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
防护、报警区域数量		Z	检测数量	Z		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定			
编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格	说明	
I 消防泵控制箱、柜的调试、检测、验收											
部件类型：消防泵控制箱、柜											
I 设备选型											
规格型号		GB50116	规格型号应符合设计文件的 规定		对照设计文件核查设备的 规格型号		-	-	-	-	A

消防栓系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果					
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	2 设备设置													
	设备部位	3.1.1	设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	3 消防产品准入制度													
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
	4 安装质量													
	4.1 设备安装	3.3.23	在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置不应安装	检查控制箱、柜的基本功能是否符合第5项的规定	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			外接导线的端部,应设置明显的永久性标识	检查外接导线标识的设置情况	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
			应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙体上时,应采取加固措施	检查设备的安装情况、设备的加固措施	-	-	-	-	-	-	-	-	C	
	5 基本功能													
	调试准备	4.16.1	使消防泵控制箱、柜与消防泵相连接,接通电源,使消防泵控制箱、柜处于正常监视状态											-
5.1 操作级别	4.16.1	控制箱、柜应根据不同的使用对象设置不同的操作级别	检查控制箱、柜操作级别的划分情况是否符合现行的国家标准《消防联动控制系统》GB16806 的规定										C	

消防栓系统调试、检测、验收记录 (续表二)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
	5.2 手、自动转换功能	4. 16. 1	控制箱、柜应设有手、自动控制转换功能、且控制箱、柜应能准确显示手、自动控制工作状态	手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮、键，检查控制箱、柜的显示情况								C	
	5.3 手动控制功能		控制箱、柜应能手动控制消防泵的启动、停止	分别手动操作控制箱、柜各消防泵启动按钮、按键，检查对应消防泵启动情况；手动操作消防泵停止按钮、按键，检查对应消防泵停止运转情况								A	
	5.4 自动控制功能		控制箱、柜应能接收消防联动控制器的启动信号，控制主消防泵的启动	手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮、键，使控制箱、柜处于自动控制状态，模拟输入消防联动控制器的启动信号，观察主消防泵的启动情况								A	
	5.5 主、备泵自动切换功能		运转的消防水泵处于故障状态时，控制箱、柜应在3s内自动控制泵组的另一台水泵启动	切断主消防泵的电源，用秒表测量泵组备用消防泵的启动时间								A	
	5.6 手动控制插入优先功能		消防泵处于自动控制启动状态时，控制箱、柜应能手动控制消防泵的停止	手动操作控制箱、柜备用消防泵停止按钮、按键，观察备用消防泵停止运转情况								A	

消防栓系统调试、检测、验收记录 (续表三)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
II 系统联动部件调试、检测、验收													
部件类型：☆水流指示器、☆压力开关、☆信号阀、☆消防水池、水箱液位探测器													
5 基本功能													
地址设置		4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入										
5.1 ☆水流指示器、☆压力开关、☆信号阀基本功能													
动作信号反馈功能		4.16.2	设备动作后，消防联动控制器应显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	使水流指示器、压力开关、信号阀动作，检查控制器的显示信息									C
5.2 消防水池、水箱液位探测器基本功能													
低液位报警功能		4.16.3	设备动作后，消防联动控制器应显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	调整消防水箱、池液位探测器的水位信号，模拟设计文件规定的水位，检查控制器的显示信息									C
部件类型：消火栓按钮													
1 设备选型													
规格型号		GB50116	规格型号应符合设计文件的规格	对照设计文件核查设备的规格型号			-	-	-	-	-	-	A
2 设备设置													
2.1 设置数量		3.1.1	设备的设置数量应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置数量			-	-	-	-	-	-	C
2.2 设置部位			设备的设置部位应符合设计文件的规定	对照设计文件核查设备的设置部位			-	-	-	-	-	-	C

消防栓系统调试、检测、验收记录 (续表四)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
设备地址编号	3 消防产品准入制度														
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识	-	-	-	-	-	-	-	-	A			
	4 安装质量														
	按钮的安装	3.3.16	1 应设置在消火栓箱内	观察设备的安装位置	-	-	-	-	-	-	-	C			
			2 应安装牢固，不应倾斜	用手感检查设备的安装情况	-	-	-	-	-	-	-	C			
			3 按钮的连接导线，应留有不小于 150mm 的余量，且在其端部应有明显的永久性标识	用尺测量导线余量的长度，检查导线的标识	-	-	-	-	-	-	-	C			
	5 基本功能														
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置，控制器地址注释信息录入										-	-	-
	5.1 离线故障报警功能	4.17.3	1 按钮离线时，控制器应发出故障声、光信号	使按钮处于离线状态；观察控制器的故障报警情况									C		
			2 控制器应显示故障部件的类型和地址注释信息，且显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器故障信息显示情况									C		

消防栓系统调试、检测、验收记录 (续表五)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果				
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明		
设备地址编号	5.2 启动功能	4.17.4	1 按钮启动后,启动确认灯应点亮并保持,控制器应发出声、光报警信号,记录启动时间	手动操作按钮动作,检查按钮启动,确认灯点亮情况、控制器报警情况、启动时间记录情况								A			
			2 控制器应显示启动部件的类型和地址注释信息,且显示的地址注释信息应与附录D一致	检查控制器启动信息显示情况									C		
			3 消防泵启动后,按钮回答确认灯应点亮并保持	模拟输入消防泵启动反馈信号,观察按钮回答确认灯点亮情况									C		
III系统控制功能的调试、检测、验收															
报警区域编号	调试准备	4.17.5	使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态												
	1 联动控制功能	4.17.6	1 消防联动控制器应发出控制消防泵启动的启动信号,点亮启动指示灯	使任一报警区域的两只火灾探测器或一只火灾探测器和手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,使消火栓按钮动作,检查消防联动控制器的工作状态										A	
			2 消防泵控制箱、柜应控制启动消防泵	检查消防泵的启动情况										A	

消防栓系统调试、检测、验收记录 (续表六)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
报警区域编号	1 联动控制功能	4. 17. 6	3 消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号，显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况								C	
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消火栓按钮的启动信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号，显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息显示情况									C
设备编号	2 直接手动控制功能	4. 16. 6	1 在消防控制室应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制消防泵，柜启动消防泵	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的消防泵启动控制按钮、按键；检查消防泵的启动情况								A	
			2 应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制消防泵箱、柜停止消防泵运转	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的消防泵停止控制按钮、按键，检查消防泵停止运转情况									A

消防栓系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

设备 编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
2 直接手动控制功能		4.16.6	3 消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号									C	
☐ 调试结论 ☐ 合格 ☐ 不合格													
☐ 检测、验收结论 ☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC													
建设单位			设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位		
(公章)			(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

防排烟系统调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		☐ 调试 ☐ 检测 ☐ 验收	
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师	
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806							
消防联动控制器 型号规格		编号				设置部位			
风机控制箱(柜) 型号规格		编号				设置部位		配接设备名称	
☆电动送风口数量		N ₁	检测数量	N ₁		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
☆电动挡烟垂壁数量		N ₂	检测数量	N ₂		验收数量			
☆排烟口数量		N ₃	检测数量	N ₃		验收数量			
☆排烟阀数量		N ₄	检测数量	N ₄		验收数量			
☆排烟窗数量		N ₅	检测数量	N ₅		验收数量			
☆电动防火阀数量		N ₆	检测数量	N ₆		验收数量			
排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀数量		N ₇	检测数量	N ₇		验收数量		N ₇	
报警、防烟区域数量		Z	检测数量	Z		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格
	I 风机控制箱子、柜的调试、检测、验收											
	部件类型： 风机控制箱、柜											
	1 设备选型											
	规格型号	GB50116	规格型号应符合设计文件的 规定	对照设计文件核查设备的 规格型号	-	-	-	-	-	-		A
	2 设备设置											
	设置部位	3.1.1	设置部位应符合设计文件的 规定	对照设计文件核查设备的 设置部位	-	-	-	-	-	-		C
	3 消防产品准入制度											
	证书和标识	2.2.1	应有与其相符合的、有效的 认证证书和认证标识	核查产品的认证证书和 认证标识	-	-	-	-	-	-		A
	4 安装质量											
	4.1 设备安装	3.3.23	在安装前，应进行功能检查， 检查结果不合格的装置不应 安装	检查控制箱、柜的基本功 能是否符合第5项的规定	-	-	-	-	-	-		C
外接导线的端部，应设置明 显的永久性标识			检查外接导线标识的设 置情况									
应安装牢固，不应倾斜；安 装在轻质墙体上时，应采取 加固措施			检查设备的安装情况、设 备的加固措施	-	-	-	-	-	-		C	

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

编号	项目	条款	子项 (调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
	5 基本功能													
	调试准备	4. 18. 1	使风机控制箱、柜与加压送风机或排烟风机相连接，接通电源，使风机控制箱、柜处于正常监视状态										-	-
	5. 1 操作级别	4. 18. 1	控制箱、柜应根据不同的使用对象设置不同的操作级别	检查控制箱、柜操作级别划分情况是否符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806 的规定								C		
	5. 2 手、自动转换功能		控制箱、柜应设有手、自动控制转换功能，且控制箱、柜应能准确显示手、自动控制工作状态	手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮、按键，检查控制箱、柜的显示情况								C		
	5. 3 手动控制功能		控制箱、柜应能手动控制风机的启动、停止	手动操作控制箱、柜风机启动按钮、按键，检查风机启动情况；手动操作风机停止按钮、按键，检查风机停止运转情况								A		
	5. 4 自动控制功能		控制箱、柜应能接收消防联动控制器的启动信号，控制风机的启动	手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮、按键使控制箱、柜处于自动控制状态，模拟输入消防联动控制器的启动信号，观察风机的启动情况								A		
	5. 5 手动控制插入优先功能		风机处于自动控制启动状态时，控制箱、柜应能手动控制风机的停止	手动操作控制箱、柜风机停止按钮、按键，观察风机停止运转情况								A		

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表三)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		监理单位检查记录				检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格	说明	
设备地址编号	II 系统联动部件调试、检测、验收										
	部件类型: ☆电动送风口、☆电动挡烟垂壁、☆排烟口、☆排烟阀、☆排烟窗、☆电动防火阀										
	1 基本功能										
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置, 控制器地址注释信息录入						-	-	-
	动作功能		消防联动控制器应能控制电动挡烟垂壁下降, 排烟口、排烟阀、排烟窗开启, 电动防火阀关闭	手动操作消防联动控制器总线控制单元相应设备的动作控制按钮、键, 检查受控设备的动作情况						C	
	动作信号反馈功能	4.18.2	设备动作后, 消防联动控制器应接收并显示受控部件的动作反馈信息, 显示动作部件类型和地址注释信息, 显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查控制器受控设备动作反馈信息显示情况						C	
	部件类型: 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀										
	I 基本功能										
	地址设置	4.2.2	按照附录 D 的规定进行地址设置, 控制器地址注释信息录入						-	-	-
	动作信号反馈功能	4.18.3	1 排烟防火阀关闭后, 风机应停止运转	使排烟风机处于运行状态, 关闭排烟防火阀, 检查风机停止运转情况						C	

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表四)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
设备地址编号	动作信号反馈功能	4.18.3	2 消防联动控制器应接收并显示排烟防火阀关闭、风机停止的动作反馈信息,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息与附录 D 一致	检查控制器受控设备动作反馈信息显示情况								C		
			III系统控制功能的调试、检测、验收											
报警区域编号	1☆加压送风系统、☆电动挡烟垂壁、☆排烟系统的联动控制功能													
	☆1.1 加压送风系统的联动控制功能													
	调试准备	4.18.4	使消防联动控制器与风机控制箱、柜等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态											
	联动控制功能	4.18.5	1 消防联动控制器应按设计文件的规定发出控制相应电动送风口开启、加压送风机启动的启动信号,点亮启动指示灯	使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器或一只火灾探测器 and 手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工作状态									A	
			2 相应的电动送风口应开启,风机控制箱、柜应控制加压送风机启动	对照设计文件,检查受控设备的启动情况									A	
			3 消防联动控制器应接收并显示电动送风口,加压送风机的动作反馈信号,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况										C

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表五)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
报警区域编号	联动控制功能	4.18.5	4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号,显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C		
			☆1.2 电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能											
	联动控制功能	4.18.7	使消防联动控制器与风机控制箱、柜等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态											
			1 消防联动控制器应按设计文件的规定发出控制电动挡烟垂壁下降,控制排烟口、排烟阀、排烟窗开启,控制空气调节系统的电动防火阀关闭的启动信号,点亮启动指示灯	使防烟分区内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器的工作状态									A	
			2 电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、空气调节系统的电动防火阀应动作	对照设计文件,检查受控设备的动作情况									A	
			3 消防联动控制器应接收并显示受控设备的动作反馈信号,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况									C	

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表六)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
联动控制功能		4.18.8	4 消防联动控制器接收到排烟口、排烟阀的动作反馈信号后，应发出控制排烟风机启动的启动信号	检查消防联动控制器的工作状态								A		
			5 风机控制箱、柜应控制排烟风机启动	检查排烟风机的启动情况								A		
			6 消防联动控制器应接收并显示排烟风机启动的动作反馈信号，显示动作部件类型和地址注释信息，显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况								C		
			7 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号，显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息，核查消防控制室图形显示装置信息显示情况								C		
2☆加压送风机、☆排烟风机直接手动控制功能														
设备编号	直接手动控制功能	4.18.6 4.18.9	1 在消防控制室应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制风机箱、柜启动加压送风机、排烟风机的启动情况		手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的加压送风机、排烟风机启动控制按钮、按键；检查加压送风机、排烟风机的启动情况								A	

防排烟系统调试、检测、验收记录(续表七)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
设备 编号	直接手动 控制功能	4.18.6 4.18.9	2 应能通过消防联动控制器的直接手动控制单元手动控制风机箱、柜停止加压送风机、排烟风机运转	手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的加压送风机、排烟风机停止控制按钮、按键；检查加压送风机、排烟风机停止运转情况								A		
			3 消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号	检查消防控制室图形显示装置的显示情况									C	
☐ 调试结论 ☐ 合格 ☐ 不合格														
☐ 检测、验收结论 ☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC														
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位			调试单位			检测、验收单位			
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)			(公章)			(公章)			
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			
年 月 日			年 月 日	年 月 日	年 月 日			年 月 日			年 月 日			

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

消防应急照明和疏散指示系统控制调试、检测、验收记录

编号:

工程名称						子分部工程名称		□调试 □检测 □验收				
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师				
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《消防联动控制系统》GB16806										
☆应急照明控制器 型号规格		编号		设置部位								
报警区域数量		Z		检测数量		Z		验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定		
编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录		监理单位检查记录		检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法		符合	不符合	说明	合格	不合格	
☆ I 集中控制型系统的控制功能调试、检测、验收												
调试准备		4.19.1	使火灾报警控制器、消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接，接通电源，使消防联动控制器处于自动控制工作状态									-
报警区域编号	控制功能	4.19.1	1 火灾报警控制器火灾报警控制输出触点应动作，或消防联动控制器应发出控制消防应急照明和疏散指示系统启动的启动信号，点亮启动指示灯		使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器或一只火灾探测器的手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查控制输出触点动作情况或检查消防联动控制器的工作状态					A		

消防应急照明和疏散指示系统控制调试、检测、验收记录(续表一)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
报警 区域 编号	控制功能	4. 19. 1	2 应急照明控制器应按预设逻辑控制配接的消防应急灯具点亮、熄灭, 控制系统蓄电池电源的转换	检查应急照明集中电源或应急照明配电箱工作状态、应急照明灯具光源点亮情况								A	
			3 消防联动控制器应接收并显示应急照明控制器应急启动的动作反馈信号, 显示动作部件类型和地址注释信息, 显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况								C	
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号, 显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息, 核查消防控制室图形显示装置信息显								C	

消防应急照明和疏散指示系统控制调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果			
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明	
报警区域编号	☆Ⅱ非集中控制型系统的应急启动控制功能的调试、检测、验收													
	调试准备	4. 19. 2	使火灾报警控制器与应急照明集中电源、应急照明配电箱等设备相连接，接通电源										-	-
	应急启动控制功能	4. 19. 2	火灾报警控制器的火灾控制输出触点应动作，控制应急照明集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出，并控制其配接灯具的光源应急点亮	使报警区域内任两只火灾探测器或任一一只火灾报警器和手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查控制器输出触点动作情况、应急照明集中电源或应急照明配电箱工作状态、应急照明灯具光源点亮情况									A	
☐ 调试结论 ☐ 合格 ☐ 不合格														
☐ 检测、验收结论 ☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC														
建设单位			设计单位		监理单位		施工单位		调试单位		检测、验收单位			
(公章)			(公章)		(公章)		(公章)		(公章)		(公章)			
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)			
年 月 日			年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日			

注：带有“☆”标的项目和子项内容为可选项，当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时，调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

电梯、非消防电源等相关系统联动控制调试、检测、验收记录(续表)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
报警区域编号	联动控制功能	4.20.2	3 消防联动控制器应接收并显示受控设备动作的反馈信号,显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录 D 一致	检查消防联动控制器的显示情况								C	
			4 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备动作反馈信号,显示的信息应与控制器的显示一致	对照火灾报警控制器、消防联动控制器的显示信息,核查消防控制室图形显示装置信息显示情况									
			☐ 合格 ☐ 不合格										
			☐ 合格 ☐ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位		调试单位		检测、验收单位				
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)		(公章)		(公章)		项目负责人: (签章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)		年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

系统整体联动控制功能调试、检测、验收记录

编号:

工程名称		子分部工程名称				□调试 □检测 □验收			
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师	
执行规范名称及编号 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《消防联动控制系统》GB16806									
报警区域数量		Z	检测数量		Z	验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定	
编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录	
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不合格
火灾报警系统、消防应急广播系统、用于防火分隔的防火卷帘系统、防火门监控系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、电梯和非消防电源等自动消防系统的整体联动控制功能的调试、检测、验收									
调试准备		4.21.1	将所有分部调试合格的系统部件、受控设备或系统相连接并通电运行，在连续运行 120h 无故障后，使消防联动控制器处于自动控制工作状态				-		-
报警区域编号	联动控制功能	4.21.2	1 消防联动控制器应发出控制火灾报警、消防应急广播系统、防火卷帘系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、电梯和非消防电源等相关系统联动触发动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查消防联动控制器的工作状态						A
		使报警区域内符合火灾报警、消防应急广播系统、防火卷帘系统、防火门监控系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、电梯和非消防电源等相关系统联动触发动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查消防联动控制器的工作状态							

系统整体联动控制功能调试、检测、验收记录 (续表一)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
报警区域编号	联动控制功能	4.21.2	2 警报器和扬声器应按下列规定交替工作：1) 警报器应同时启动,持续工作 8s~20s 后，所有警报器应同时停止报警；2) 警报器停止工作后，扬声器进行 1 次~2 次消防应急广播，每次应急广播的时间应为 10s~30s，应急广播结束后，所有扬声器应停止播放广播信息	检查火灾警报器、扬声器的交替工作情况；用秒表分别测量火灾警报器、扬声器单次持续工作时间								A	
			3 防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至楼板面	检查防火卷帘的动作情况								A	
			4 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭	检查防火门的动作情况								A	
			5 相应的电动送风口应开启，风机控制箱、柜应控制加压送风机启动	对照设计文件，检查受控设备的启动情况								A	
			6 电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、空气调节系统的电动防火阀应动作	对照设计文件，检查受控设备的动作情况								A	
			7 风机控制箱、柜应控制排烟风机启动	检查排烟风机的启动情况								A	

系统整体联动控制功能调试、检测、验收记录(续表二)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		施工单位调试记录			监理单位检查记录			检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	符合	不符合	说明	符合	不符合	说明	合格	不合格	说明
报警区域编号	联动控制功能	4.21.2	8 应急照明控制器应控制配接的消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱应急启动	检查应急照明集中电源或应急照明配电箱工作状态、应急照明灯具点亮情况								A	
			9 电梯应停于首层或转换层、相关非消防电源应切断、其他相关系统设备应动作	检查电梯、非消防电源等相关系统的动作情况									A
□ 调试结论			□ 合格 □ 不合格										
□ 检测、验收结论			□ 合格 □ 不合格: xxA+yyB+zzC										
建设单位			设计单位	监理单位	施工单位			调试单位			检测、验收单位		
(公章)			(公章)	(公章)	(公章)			(公章)			(公章)		
项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)			项目负责人: (签章)		
年 月 日			年 月 日	年 月 日	年 月 日			年 月 日			年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录

编号:

工程名称					子分部工程名称		□检测 □验收		
施工单位		项目负责人		调试单位		监理单位		监理工程师	
执行规范名称及编号		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303							
消防控制室数量		A	检测数量	A	验收数量		A		
报警区域数量		Z	检测数量	Z	验收数量		应符合本标准表 5.0.2 的规定		
编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)				检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求		调试、检测、验收方法		合格	不合格	说明
I 文件资料检测、验收									
文件资料的 齐全、符合性	5.0.3	1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图		逐一对施工单位提供的文件资料进行齐备性、符合性核查		B			
		☆2 工程质量事故处理报告							
		3 施工现场质量管理检查记录							
		4 系统安装过程质量检查记录							
		5 系统部件的现场设置情况记录							
		6 系统联动编程设计记录							
		7 系统调试记录							
		8 火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料							

文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录(续表一)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	合格	不合格	说明
消防控制室 编号	II 消防控制室检测、验收						
	1 消防控制室设计	GB50116	具有消防联动功能火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室	核查设计文件，检查是否按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的规定设置消防控制室		A	
			1 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀	控制室设有送、回风管时，检查防火阀的设置情况		C	
	2 消防控制室设置		2 单独设置时，消防控制室内严禁穿过与消防设施无关电气线路及管路	核查设计文件，检查消防控制室电气线路及管路设置情况		C	
			3 不应设置在电磁场干扰较强及其他影响控制室设备工作的设备用房附近	核查设计文件，检查消防控制室周边房间的设置情况		C	
	3 基本设备的配置	消防控制室内的基本设备配置应包括：火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置或具有相应功能的组合设备，上述设备应符合消防产品准入制度的规定	对照设计文件、检验报告、认证证书，对控制室设置的设备的规格、型号进行逐一核查		A		
	4 起集中控制功能报警控制器的设置	设置多台火灾报警控制器时，应设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器（联动型），应由该控制器配置的直接手动控制单元控制现场消防设备	对照设计文件核查起集中控制功能的火灾报警控制器（联动型）的设置情况、直接手动控制单元的设置情况		C		
5 显示装置接口		消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应为远程监控系统预留接口	检查消防控制室图形显示装置的接口情况		C		
	6 外线电话		消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话，与报警中心的呼叫/应畅通，与报警中心的通话语音应清晰	检查外线电话设置情况，用外线电话呼叫另外一部外线电话，检查外线电话呼叫和通话情况		C	

文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录(续表二)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	合格	不合格	说明
消防控制室编号	7 设置布置	GB50116	1 设备面盘前操作距离,单列布置时不应小于 1.5m;双列布置时不应小于 2m	用尺测量设备面盘前的操作距离、设备面盘至墙的距离、设备面盘后的维修距离、设备的排列长度和设备两端通道的宽度		C	
			2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m			C	
			3 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m			C	
			4 设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道			C	
			☆5 与建筑其他弱电系统合用时,消防设备应集中设置,并应与其他设备有明显间隔			C	
	8 系统接地	3.4.1	系统接地及专用接地线的安装应满足设计要求	检查系统接地及专用接地线的验收记录		C	
		3.4.2	交流供电和 36V 以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接	逐一检查交流供电和 36V 以上直流供电的消防用电设备接地线的设置情况		C	
	9 存档的文件资料	6.0.1	1 建(构)筑物竣工后的总平面图、建筑消防系统平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图、危化品位置图	逐一核查各项文件资料是否完善		B	
			2 消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案				
			3 消防组织机构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员				
			4 消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录				
			5 值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录				

文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录(续表三)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	合格	不合格	说明
消防控制室编号	9 存档的文件资料	6.0.1	6 火灾自动系统设备现场设置情况记录	逐一核查各项文件资料是否完善		B	
			7 消防系统联动控制逻辑关系说明、联动编程记录、消防联动控制器手动控制单元编码设置记录				
			8 系统设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度				
报警区域编号	III 布线检测、验收						
	1 安装工艺	3.1.2	☆在有爆炸危险性的场所,系统的布线应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的相关规定	检查施工工艺是否符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 的规定		C	
		2 管路敷设方式	3.2.1	☆明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小于 6mm	明敷时,检查管路的敷设情况,用卡尺测量吊杆的直径;暗敷时,核查隐蔽工程的检验记录		C
	3.2.2		☆暗敷时,应敷设在不可燃结构内,且保护层厚度不应小于 30mm				
	3 管路的安装	3.2.3	1 管线经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形处,应采取补偿措施	施工过程中观察管路敷设情况,核查隐蔽工程检验记录		C	
		3.2.4	2 多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理	检查管口和管子连接处密封处理情况		C	
	4 管路接线盒安装	3.2.5	1 符合下列条件时,应在便于接线处装设接线盒: 1) 管子长度每超过 30m,无弯曲时; 2) 管子长度每超过 20m,有 1 个弯曲时; 3) 管子长度每超过 10m,有 2 个弯曲时; 4) 管子长度每超过 8m,有 3 个弯曲时	检查管路的敷设情况,用尺测量管路的长度		C	
		3.2.6	2 金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母;塑料管入盒应采取相应固定措施	施工过程中检查管路的敷设情况,用手感检查管路的固定情况,宜留有照片、视频等检验记录		C	

文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录(续表四)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	合格	不合格	说明
报警 区域 编号	5 槽盒安装	3.2.7	1 槽盒敷设时,应在下列部位设置吊点或支点;槽盒始端、终端及接头处;槽盒转角或分支处;直线段不大于3m处	检查槽盒吊点、支点设置情况		C	
		3.2.8	2 槽盒接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角,并列安装时,槽盖应便于开启	检查槽盒安装情况,用手感检查槽盖开启情况		C	
	6 导线的选择	3.2.9	1 导线的种类、电压等级应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 和设计文件的规定	对照设计文件,逐一核查导线的种类、电压等级		C	
		3.2.10	2 导线颜色应一致,电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色	对照设计文件,检查导线的颜色		C	
		3.2.11	在管内或槽盒内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或槽盒内不应有积水及杂物	施工过程中观察管内或槽盒内的情况,宜留有照片、视频等检验记录		C	
		3.2.12	火灾自动报警系统应单独布线,除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内	施工过程中对照设计文件检查线路的敷设情况,宜留有照片、视频等检验记录		C	
	7 导线敷设	3.2.13	1 线缆在管内或槽盒内,不应有接头或扭结	施工过程中观察线路的敷设情况,检查导线接头的连接情况,宜留有照片、视频等检验记录		C	
			2 导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接				
	3.2.14		1 从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可挠金属管保护时,其长度不应大于2m	观察线路的敷设情况,用尺测量可挠金属管的长度		C	
			2 可挠金属管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口	观察可挠金属管的敷设情况,用手感检查管路的情况		C	
	3.2.4		线缆跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量	检查线缆的敷设情况		C	

文件资料、消防控制室、布线工程检测和验收记录(续表五)

编号:

编号	项目	条款	子项(调试、检测、验收内容)		检测、验收结果		
			调试、检测、验收要求	调试、检测、验收方法	合格	不合格	说明
报警 区域 编号	7 导线敷设	3. 2. 15	系统的布线除应符合本标准上述规定外,还应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的相关规定	按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的规定检查线路的敷设质量		C	
		3. 2. 16	火灾自动报警系统导线敷设结束后,应用 500V 兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小 20MΩ	用 500V 兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻		C	
□检测、验收结论			□合格 □不合格: xxA+yyB+zzC				
建设单位		设计单位	监理单位	施工单位	检测、验收记录		
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
项目负责人: (签章)		项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)	项目负责人: (签章)		
年 月 日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		

注: 带有“☆”标的项目和子项内容为可选项, 当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子项时, 调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

防烟、排烟系统调试检查记录

编号:

工程名称				
施工单位			监理单位	
施工执行标准 名称及编号				
项 目		对应本标准章节条款	施工单位检查记录	监理单位检查记录
单机调试	排烟防火阀调试	第 7.2.1 条		
	常闭送风口、排烟阀或排烟口调试	第 7.2.2 条		
	活动挡烟垂壁调试	第 7.2.3 条		
	自动排烟窗调试	第 7.2.4 条		
	送风机、排烟风机调试	第 7.2.5 条		
	机械加压送风系统调试	第 7.2.6 条		
	机械排烟系统调试	第 7.2.7 条		
系统联动调试	机械加压送风联动调试	第 7.3.1 条		
	机械排烟联动调试	第 7.3.2 条		
	自动排烟窗联动调试	第 7.3.3 条		
	活动挡烟垂壁联动调试	第 7.3.4 条		
调试人员(签字)		年 月 日		
施工单位项目负责人：(签章)			监理工程师：(签章)	
年 月 日			年 月 日	

注：施工过程中若用到其他表格，则应作为附件一并归档。

四、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

消防工程专项质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位		项目经理		技术(质量) 负责人	
分包单位		分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
质量控制资料					
安全和功能检验结果					
观感质量检验结果					
综合验收 结论	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求				
建设单位(盖章) 项目负责人(签字): 年 月 日	设计单位(盖章) 项目负责人(签章): 年 月 日	监理单位(盖章) 总监理工程师(签章): 年 月 日	施工单位(盖章) 项目经理(签章): 年 月 日 专业分包单位(盖章) 专业分包单位项目经理 (签章): 年 月 日		

防火卷帘安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防火卷帘帘板(面) 安装	第 5.2.1 条	/		
	2	导轨安装	第 5.2.2 条	/		
	3	座板安装	第 5.2.3 条	/		
	4	门楣安装	第 5.2.4 条	/		
	5	传动装置安装	第 5.2.5 条	/		
	6	卷门机安装	第 5.2.6 条	/		
	7	防护罩(箱体安装)	第 5.2.7 条	/		
	8	温控释放装置安装	第 5.2.8 条	/		
	9	空隙封堵	第 5.2.9 条	/		
	10	防火卷帘控制器安装	第 5.2.10 条	/		
	11	火灾探测器和手动按钮盒的安装	第 5.2.11 条	/		
	12	自动喷水灭火系统安装	第 5.2.12 条	/		
	13	电气线路敷设	第 5.2.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防火门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防火门开启方向	第 5.3.1 条	/		
	2	常闭防火门安装闭门器要求	第 5.3.2 条	/		
	3	常开防火门符合产品说明书要求	第 5.3.3 条	/		
	4	防火门电动控制装置的安装	第 5.3.4 条	/		
	5	防火插销安装	第 5.3.5 条	/		
	6	防火门密封件安装	第 5.3.6 条	/		
	7	变形缝附近防火门安装	第 5.3.7 条	/		
	8	门框安装	第 5.3.8 条	/		
	9	门扇与门框搭接尺寸	第 5.3.9 条	/		
	10	防火门门扇与门框配合活动间隙	第 5.3.10 条	/		
	11	门扇启闭状况	第 5.3.11 条	/		
	12	门扇开启力	第 5.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防火窗安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防火窗密封件安装	第 5.4.1 条	/		
	2	窗框安装	第 5.4.2 条	/		
	3	手动启闭装置安装	第 5.4.3 条	/		
	4	温控释放装置安装	第 5.4.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防火卷帘调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	控制器功能调试	第 6.2.1 条	/		
	2	卷门机功能调试	第 6.2.2 条	/		
	3	卷帘运行功能调试	第 6.2.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防火门调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	常闭门启动关闭功能	第 6.3.1 条	/		
	2	常开防火门联动控制功能	第 6.3.2 条	/		
	3	常开门远程控制功能	第 6.3.3 条	/		
	4	常开门现场控制功能	第 6.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防火窗调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	活动式防火窗手动控制功能	第 6.4.1 条	/		
	2	活动式防火窗联动控制功能	第 6.4.2 条	/		
	3	活动式防火窗远程控制功能	第 6.4.3 条	/		
	4	活动式防火窗温控释放功能	第 6.4.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防水泵的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安装前检查	第 12.3.2 条 第 1 款	/		
	2	水泵基础复核	第 12.3.2 条 第 2 款	/		
	3	安装要求	第 12.3.2 条 第 3 款	/		
	4	间距设置	第 12.3.2 条 第 4 款	/		
	5	控制阀安装	第 12.3.2 条 第 5 款	/		
	6	刚性连接要求	第 12.3.2 条 第 6 款	/		
	7	吸水管连接	第 12.3.2 条 第 7 款	/		
	8	出水管安装要求	第 12.3.2 条 第 8 款	/		
	9	隔振设置、进出水管柔性接头安装	第 12.3.2 条 第 9 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱的安装

检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水位、出水量、有效容积、安装位置 等符合设计要求	第 12.3.3 条 第 1 款	/		
	2	施工和安装符合要求	第 12.3.3 条 第 2 款	/		
	3	出水管或水泵吸水管满足技术要求	第 12.3.3 条 第 3 款	/		
	4	安装间距	第 12.3.3 条 第 4 款	/		
	5	进出水管设置要求	第 12.3.3 条 第 5 款	/		
	6	排水方式	第 12.3.3 条 第 6 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

气压水罐安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求	第 12.3.4 条 第 1 款	/		
	2	气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求；出水管上应设止回阀	第 12.3.4 条 第 2 款	/		
	3	气压水罐宜有有效水容积指示器	第 12.3.4 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

稳压泵的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	基本参数	第 12.3.5 条 第 1 款	/		
	2	安装要求	第 12.3.5 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防水泵接合器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安装顺序	第 12.3.6 条 第 1 款	/		
	2	设置位置	第 12.3.6 条 第 2 款	/		
	3	标志设置	第 12.3.6 条 第 3 款	/		
	4	地下消防水泵接合器标志	第 12.3.6 条 第 4 款	/		
	5	墙壁消防水泵接合器安装	第 12.3.6 条 第 5 款	/		
	6	地下消防水泵接合器安装	第 12.3.6 条 第 6 款	/		
	7	消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设置妨碍消防车加压供水障碍物	第 12.3.6 条 第 7 款	/		
	8	地下消防水泵接合器井砌筑	第 12.3.6 条 第 8 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

市政和室外消火栓的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	市政和室外消火栓的选型、规格	第 12.3.7 条 第 1 款	/		
	2	管道和阀门安装	第 12.3.7 条 第 2 款	/		
	3	地下式消火栓要求	第 12.3.7 条 第 3 款	/		
	4	地下式室外消火栓标志	第 12.3.7 条 第 4 款	/		
	5	室外消火栓防坠落物撞击措施	第 12.3.7 条 第 5 款	/		
	6	安装位置	第 12.3.7 条 第 6 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

市政消防水鹤的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	市政消防水鹤的选型、规格	第 12.3.8 条 第 1 款	/		
	2	管道和阀门安装	第 12.3.8 条 第 2 款	/		
	3	安装空间要求	第 12.3.8 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	室内消火栓及消防软管卷盘的选型、规格	第 12.3.9 条 第 1 款	/		
	2	同一建筑物内消防设施设置要求	第 12.3.9 条 第 2 款	/		
	3	试验用消火栓栓口设置	第 12.3.9 条 第 3 款	/		
	4	设置减压装置时要求	第 12.3.9 条 第 4 款	/		
	5	标志设置	第 12.3.9 条 第 5 款	/		
	6	出水口方向	第 12.3.9 条 第 6 款	/		
	7	距地距离	第 12.3.9 条 第 7 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消火栓箱的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	启闭阀门设置	第 12.3.10 条 第 1 款	/		
	2	消火栓箱安装	第 12.3.10 条 第 2 款	/		
	3	箱体安装垂直度允许偏差(mm)	±3	/		
	4	箱门开启	≥120°	/		
	5	水龙带设置	第 12.3.10 条 第 5 款	/		
	6	双向开门消火栓箱耐火等级要求	第 12.3.10 条 第 6 款	/		
	7	标志	第 12.3.10 条 第 7 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道安装(螺纹、法兰、承插、卡压连接)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	螺纹连接	第 12.3.11 条 第 1 款	/		
	2	螺纹连接密封措施	第 12.3.11 条 第 2 款	/		
	3	法兰连接	第 12.3.11 条 第 3 款	/		
	4	热浸镀锌钢管法兰连接	第 12.3.11 条 第 4 款	/		
	5	球墨铸铁管承插连接	第 12.3.11 条 第 5 款	/		
	6	钢丝网骨架塑料复合管施工安装	第 12.3.11 条 第 6 款	/		
	7	管径大于 DN50 的管道连接	第 12.3.11 条 第 7 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(沟槽连接件连接)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	材料质量要求	第 12.3.12 条 第 1 款	/		
	2	接头设置	第 12.3.12 条 第 2 款	/		
	3	沟槽式管件连接	第 12.3.12 条 第 3 款	/		
	4	沟槽式管件紧固	第 12.3.12 条 第 4 款	/		
	5	机械三通连接	第 12.3.12 条 第 5 款	/		
	6	配水干管(立管)与配水管(水平管)连接	第 12.3.12 条 第 6 款	/		
	7	埋地管道连接防腐处理	第 12.3.12 条 第 7 款	/		
	8	沟槽连接件连接管道变径和转弯时	第 12.3.12 条 第 8 款	/		
9	密封胶圈	第 12.3.12 条 第 9 款	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(钢丝网骨架塑料复合管材、管件及管道附件连接)

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	复合管材管件质量	第 12.3.13 条 第 1 款	/		
	2	电熔连接或机械连接要求	第 12.3.13 条 第 2 款	/		
	3	与金属管道或金属管道附件连接要求 及与直径小于或等于 DN50 的镀锌管道 或内衬塑镀锌管连接	第 12.3.13 条 第 3 款	/		
	4	连接工具选择	第 12.3.13 条 第 4 款	/		
	5	过渡管件压力等级要求	第 12.3.13 条 第 5 款	/		
	6	-5℃以下或大风环境条件下热熔或电 熔连接操作	第 12.3.13 条 第 6 款	/		
	7	管材管件存放处与施工处现场温差较 大时安装要求	第 12.3.13 条 第 7 款	/		
	8	管材切割要求	第 12.3.13 条 第 8 款	/		
	9	管道合拢温度	第 12.3.13 条 第 9 款	/		
10	接头外观质量	第 12.3.13 条 第 10 款	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(钢丝网骨架塑料复合管材、管件电熔连接)

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	连接机具要求	第 12.3.14 条 第 1 款	/		
	2	电压和加热时间要求	第 12.3.14 条 第 2 款	/		
	3	冷却期间要求	第 12.3.14 条 第 3 款	/		
	4	承插连接要求	第 12.3.14 条 第 4 款	/		
	5	鞍形连接要求	第 12.3.14 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(钢丝网骨架塑料复合管材、管件法兰连接)

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	连接准备	第 12.3.15 条 第 1 款	/		
	2	法兰对中要求	第 12.3.15 条 第 2 款	/		
	3	法兰垫片	第 12.3.15 条 第 3 款	/		
	4	法兰盘要求	第 12.3.15 条 第 4 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(钢丝网骨架塑料复合管道钢塑过渡接头连接)

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢塑过渡接头的钢丝网骨架塑料复合 管管端连接方式	第 12.3.16 条 第 1 款	/		
	2	钢塑过渡接头的钢管端连接方式	第 12.3.16 条 第 2 款	/		
	3	法兰连接	第 12.3.16 条 第 3 款	/		
	4	公称外径大于或等于 dn110 的钢丝网 骨架塑料复合管与管径大于或等于 DN100 的金属管连接要求	第 12.3.16 条 第 4 款	/		
	5	与金属管道、阀门连接时规格尺寸要 求	第 12.3.16 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(埋地管道)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地震烈度在 7 度及 7 度以上管道连接	第 12.3.17 条 第 1 款	/		
	2	球墨铸铁管连接	第 12.3.17 条 第 2 款	/		
	3	焊接钢管连接	第 12.3.17 条 第 3 款	/		
	4	钢丝网骨架塑料复合管连接	第 12.3.17 条 第 4 款	/		
	5	施工工艺	第 12.3.17 条 第 5 款	/		
	6	基础和支墩要求	第 12.3.17 条 第 6 款	/		
	7	埋地管道防腐处理	第 12.3.22 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

管道安装(架空管道)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	架空管道材质及连接方式	第 12.3.18 条	/		
	2	架空管道安装位置	第 12.3.19 条	/		
	3	架空管道支吊架安装	第 12.3.20 条	/		
	4	架空管道防晃支架安装	第 12.3.21 条	/		
	5	地震烈度在 7 度及 7 度以上时, 架空 管道保护要求	第 12.3.23 条	/		
	6	架空管道外色标标志	第 12.3.24 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

系统阀门的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	阀门型号规格	第 12.3.25 条 第 1 款	/		
	2	阀门设置位置	第 12.3.25 条 第 2 款	/		
	3	阀门启闭设置	第 12.3.25 条 第 3 款	/		
	4	干管阀门设置	第 12.3.25 条 第 4 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

减压阀的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	阀门型号规格	第 12.3.26 条 第 1 款	/		
	2	安装时间	第 12.3.26 条 第 2 款	/		
	3	安装方向	第 12.3.26 条 第 3 款	/		
	4	阀前要求	第 12.3.26 条 第 4 款	/		
	5	阀后要求	第 12.3.26 条 第 5 款	/		
	6	排水设置	第 12.3.26 条 第 6 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

控制柜的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	基座水平度误差	≤±2mm	/		
	2	控制柜与基座连接	第 12.3.27 条 第 2 款	/		
	3	进出线口设置	第 12.3.27 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

试压检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验压力要求	第 12.4.2 条	/		
	2	试验过程要求	第 12.4.3 条	/		
	3	严密性试验要求	第 12.4.4 条	/		
	4	环境要求	第 12.4.5 条	/		
	5	水源干管、进户管和室内埋地管道单独与系统试压	第 12.4.6 条	/		
	6	气压要求	第 12.4.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	冲洗要求	第 12.4.8 条	/		
	2	水流方向	第 12.4.9 条	/		
	3	冲洗合格标准	第 12.4.10 条	/		
	4	排水设置	第 12.4.11 条	/		
	5	有地下管道时冲洗设置	第 12.4.12 条	/		
	6	排水要求	第 12.4.13 条	/		
	7	干式消火栓系统冲洗要求	第 12.4.14 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防给水及消火栓系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水源调试和测试	第 13.1.3 条	/		
	2	消防水泵调试	第 13.1.4 条	/		
	3	稳压泵调试	第 13.1.5 条	/		
	4	干式消火栓系统快速启闭装置调试	第 13.1.6 条	/		
	5	减压阀调试	第 13.1.7 条	/		
	6	消火栓调试	第 13.1.8 条	/		
	7	排水调试	第 13.1.9 条	/		
	8	控制柜调试	第 13.1.10 条	/		
	9	连锁试验	第 13.1.11 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日					

消防水泵安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防水泵规格、型号	第4.2.1条	/		
	2	水泵安装	第4.2.2条	/		
	3	吸水管及其附件安装	第4.2.3条	/		
	4	出水管安装要求	第4.2.4条	/		
	5	水泵出水管安装的系统要求	第4.2.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防水箱安装及消防水池施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水箱、水池施工	第4.3.1条	/		
	2	水池或水箱进水管、出水管安装	第4.3.2条	/		
一般项目	1	水箱、水池安装要求	第4.3.3条	/		
	2	溢流管、泄水管排水方式	第4.3.4条	/		
	3	人孔、通气管、溢流管要求	第4.3.5条	/		
	4	水箱、水池与其他用途的水箱、水池 合用时的要求	第4.3.6条	/		
	5	进水管、出水管设置阀门的要求	第4.3.7条	/		
	6	止回阀设置	第4.3.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防气压给水设备和稳压泵安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防气压给水设备的气压罐，其容积（总容积、最大有效水容积）、气压、水位及工作压力	第4.4.1条	/		
	2	消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向要求	第4.4.2条	/		
一般项目	1	给水设备上的仪表安装要求	第4.4.3条	/		
	2	稳压泵的规格、型号要求	第4.4.4条	/		
	3	稳压泵的安装	第4.4.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管网安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管网采用钢管材质要求	第5.1.1条	/		
	2	管网采用不锈钢管材质要求	第5.1.2条	/		
	3	管网采用铜管道材质要求	第5.1.3条	/		
	4	管网采用涂覆钢管材质要求	第5.1.4条	/		
	5	管网采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道 材质要求	第5.1.5条	/		
	6	热镀锌钢管、涂覆钢管安装及管道连接 后横断面面积	第5.1.6条	/		
	7	薄壁不锈钢管安装要求	第5.1.7条	/		
	8	铜管安装要求	第5.1.8条	/		
	9	氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材与氯化聚 氯乙烯(PVC-C)管件的连接	第5.1.9条	/		
	10	管网安装前处理	第5.1.10条	/		
	11	沟槽式管件连接	第5.1.11条	/		
	12	螺纹连接要求	第5.1.12条	/		
	13	法兰连接	第5.1.13条	/		

管网安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

	验收项目	设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
一般项目	1 管道安装位置要求	第5.1.14条	/		
	2 管道支架、吊架、防晃支架的安装要求	第5.1.15条	/		
	3 管道穿过建筑物变形缝处理	第5.1.16条	/		
	4 管道横向安装坡度设置	第5.1.17条	/		
	5 管道标志	第5.1.18条	/		
	6 管网安装中断要求	第5.1.19条	/		
	7 涂覆钢管的安装	第5.1.20条	/		
	8 不锈钢管的安装	第5.1.21条	/		
	9 铜管的安装	第5.1.22条	/		
	10 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道的安装	第5.1.23条	/		
	11 洒水软管安装	第5.1.24条	/		
施工单位检查结果	专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位验收结论	专业监理工程师: 年 月 日				

喷头安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行	第5.2.1条	/		
	2	喷头安装时，不应对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层	第5.2.2条	/		
	3	喷头安装要求	第5.2.3条	/		
	4	安装在易受机械损伤处的喷头要求	第5.2.4条	/		
	5	喷头安装时，溅水盘距离要求	第5.2.5条	/		
	6	安装前检查	第5.2.6条	/		
一般项目	1	当喷头的公称直径小于10mm时的安装要求	第5.2.7条	/		
	2	喷头与梁等障碍物的距离	第5.2.8条	/		
	3	梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，增设的喷头安装要求	第5.2.9条	/		
	4	喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离要求	第5.2.10条	/		
	5	ESFR喷头安装要求	第5.2.11条	/		
	6	喷头安装遇到顶板障碍物处理要求	第5.2.12条	/		
	7	ESFR喷头与喷头下障碍物距离	第5.2.13条	/		
	8	直立式ESFR喷头下的障碍物要求	第5.2.14条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

报警阀组安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	报警阀组的安装要求	第5.3.1条	/		
	2	报警阀组附件安装	第5.3.2条	/		
	3	湿式报警阀组安装	第5.3.3条	/		
	4	干式报警阀组安装	第5.3.4条	/		
	5	雨淋阀组安装	第5.3.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

其他组件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水流指示器的安装	第5.4.1条	/		
	2	控制阀安装	第5.4.2条	/		
	3	压力开关的安装	第5.4.3条	/		
	4	水力警铃安装	第5.4.4条	/		
	5	末端试水装置安装	第5.4.5条	/		
一般项目	1	信号阀安装	第5.4.6条	/		
	2	排气阀安装	第5.4.7条	/		
	3	节流管和减压孔板安装	第5.4.8条	/		
	4	引出线防护	第5.4.9条	/		
	5	减压阀安装	第5.4.10条	/		
	6	水泵控制阀安装	第5.4.11条	/		
	7	倒流防止器安装	第5.4.12条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水压试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验压力要求	第6.2.1条	/		
	2	试验过程	第6.2.2条	/		
	3	水压严密性试验要求	第6.2.3条	/		
一般项目	1	温度要求	第6.2.4条	/		
	2	试验范围	第6.2.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

气压试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验过程	第6.3.1条	/		
一般项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验介质	第6.3.2条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	冲洗要求	第6.4.1条	/		
	2	冲洗水流方向	第6.4.2条	/		
	3	冲洗合格标准	第6.4.3条	/		
一般项目	1	排水设置	第6.4.4条	/		
	2	地下管道冲洗	第6.4.5条	/		
	3	管网冲洗后处理	第6.4.6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

自动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水源测试	第7.2.2条	/		
	2	消防水泵调试	第7.2.3条	/		
	3	稳压泵调试	第7.2.4条	/		
	4	报警阀调试	第7.2.5条	/		
一般项目	1	系统排水	第7.2.6条	/		
	2	联动要求	第7.2.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防泵组的安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称	
施工单位		项目负责人			检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人			检验批部位	
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安装要求	第 8.3.4 条 第 1 款	/		
	2	安装位置	第 8.3.4 条 第 2 款	/		
	3	泵与管道连接	第 8.3.4 条 第 3 款	/		
	4	滤网安装要求	第 8.3.4 条 第 4 款	/		
	5	柴油机驱动, 柴油机冷却器泄水管要求	第 8.3.4 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防水池(罐)、消防水箱的施工和安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安装要求	第 8.3.5 条 第 1 款	/		
	2	容积及安装位置要求	第 8.3.5 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防气压给水设备和稳压泵的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	气压罐质量要求	第 8.3.6 条 第 1 款	/		
	2	安装位置和进水管及出水管方向	第 8.3.6 条 第 2 款	/		
	3	附件安装	第 8.3.6 条 第 3 款	/		
	4	稳压泵安装要求	第 8.3.6 条 第 4 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水泵接合器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	固定标志设置要求	第 8.3.7 条 第 1 款	/		
	2	地下式消防水泵接合器	第 8.3.7 条 第 2 款	/		
	3	组装式消防水泵接合器	第 8.3.7 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

雨淋报警阀组的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	安装顺序及位置	第 8.3.8 条 第 1 款	/		
	2	报警阀组件安装	第 8.3.8 条 第 2 款	/		
	3	手动开启装置安装	第 8.3.8 条 第 3 款	/		
	4	压力表安装	第 8.3.8 条 第 4 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

控制阀的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	控制阀安装要求	第 8.3.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

压力开关的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	压力开关安装要求	第 8.3.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水力警铃的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水力警铃安装要求	第 8.3.11 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

节流管、减压孔板的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	节流管和减压板的安装要求	第 8.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

减压阀的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	减压阀安装应在供水管网试压、冲洗 合格后进行	第 8.3.13 条 第 1 款	/		
	2	减压阀规格型号及外观检查	第 8.3.13 条 第 2 款	/		
	3	减压阀水流方向	第 8.3.13 条 第 3 款	/		
	4	减压阀前后安装要求	第 8.3.13 条 第 4 款	/		
	5	可调式减压阀安装	第 8.3.13 条 第 5 款	/		
	6	比例式减压阀安装	第 8.3.13 条 第 6 款	/		
	7	安装自身不带压力表的减压阀要求	第 8.3.13 条 第 7 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水平管道安装坡度及坡向	第 8.3.14 条 第 1 款	/		
	2	立管安装	第 8.3.14 条 第 2 款	/		
	3	埋地管道安装	第 8.3.14 条 第 3 款	/		
	4	管道支、吊架安装	第 8.3.14 条 第 4 款	/		
	5	喷头与支架间距	第 8.3.14 条 第 5 款	/		
	6	管道安装前处理	第 8.3.14 条 第 6 款	/		
	7	同排管道法兰间距	第 8.3.14 条 第 7 款	/		
	8	套管保护	第 8.3.14 条 第 8 款	/		
	9	管道焊接要求	第 8.3.14 条 第 9 款	/		
	10	沟槽式连接要求	第 8.3.14 条 第 10 款	/		
	11	镀锌钢管焊接要求	第 8.3.14 条 第 11 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道水压试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验介质及环境温度要求	第 8.3.15 条 第 1 款	/		
	2	试验压力	第 8.3.15 条 第 2 款	/		
	3	测试点	第 8.3.15 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道冲洗要求	第 8.3.16 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道防腐检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道防腐处理要求	第 8.3.17 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷头的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	喷头安装前要求			第 8.3.18 条 第 1 款		/					
	2	喷头安装要求			第 8.3.18 条 第 2 款		/					
	3	顶部设置喷头 应安装在被保 护物上部,坐标 偏差允许值 (mm)	室内	坐标	≤10	/						
				标高	±10	/						
			室外	坐标	≤20	/						
				标高	±20	/						
	4	侧向喷头距离偏差(mm)			≤20		/					
5	与障碍物距离			第 8.3.18 条 第 5 款		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

水喷雾灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水源测试	第 8.4.4 条	/		
	2	动力源和备用动力源切换试验	第 8.4.5 条	/		
	3	消防水泵调试	第 8.4.6 条	/		
	4	稳压泵、消防气压给水设备调试	第 8.4.7 条	/		
	5	雨淋报警阀的调试	第 8.4.8 条	/		
	6	电动控制阀和气动控制阀的调试	第 8.4.9 条	/		
	7	排水设施调试	第 8.4.10 条	/		
	8	联动试验	第 8.4.11 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

储水瓶组、储气瓶组的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	瓶组安装位置	第 4.3.3 条 第 1 款	/		
	2	瓶组的安装、固定和支撑装置防腐处理	第 4.3.3 条 第 2 款	/		
	3	瓶组容器上的压力表安装方式	第 4.3.3 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泵组的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泵组安装要求	第 4.3.4 条 第 1 款	/		
	2	泵组吸水管变径连接	第 4.3.4 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泵组控制柜的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	控制柜基座	第 4.3.5 条 第 1 款	/		
	2	控制柜与基座固定要求	第 4.3.5 条 第 2 款	/		
	3	控制柜上下进出线口设置	第 4.3.5 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

阀组的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	阀组安装位置及标志	第 4.3.6 条 第 1 款	/		
	2	阀门安装高度及操作面与墙或其他设备的距离	第 4.3.6 条 第 2 款	/		
	3	分区控制阀要求	第 4.3.6 条 第 3 款	/		
	4	试水阀安装位置要求	第 4.3.6 条 第 4 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道和管件的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道安装前处理要求	第 4.3.7 条 第 1 款	/		
	2	并排管道法兰间距要求	第 4.3.7 条 第 2 款	/		
	3	焊接要求	第 4.3.7 条 第 3 款	/		
	4	套管保护	第 4.3.7 条 第 4 款	/		
	5	管道的固定	第 4.3.7 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	冲洗前准备	第 4.3.8 条 第 1 款	/		
	2	冲洗水质	第 4.3.8 条 第 2 款	/		
	3	冲洗流速	第 4.3.8 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道压力试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水质要求	第 4.3.9 条 第 1 款	/		
	2	试验压力要求	第 4.3.9 条 第 2 款	/		
	3	测试要求	第 4.3.9 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道吹扫检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	吹扫要求	第 4.3.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷头的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	喷头质量要求	第 4.3.11 条 第 1 款	/		
	2	喷头安装工具要求	第 4.3.11 条 第 2 款	/		
	3	喷头安装高度与距离	第 4.3.11 条 第 3 款	/		
	4	喷头安装要求	第 4.3.11 条 第 4 款	/		
	5	喷头与管道连接要求	第 4.3.11 条 第 5 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

细水雾灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泵组调试	第 4.4.3 条	/		
	2	稳压泵调试	第 4.4.4 条	/		
	3	分区控制阀调试	第 4.4.5 条	/		
	4	联动试验	第 4.4.6 条	/		
	5	开式系统的联动试验	第 4.4.7 条	/		
	6	闭式系统的联动试验	第 4.4.8 条	/		
	7	与火灾自动报警系统联动调试	第 4.4.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防炮安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防炮安装准备	第 4.2.1 条	/		
	2	供灭火剂的立管固定	第 4.2.2 条	/		
	3	消防炮回转范围	第 4.2.3 条	/		
	4	消防炮水平和俯仰回转范围要求	第 4.2.4 条	/		
	5	与消防炮连接的管线安装	第 4.2.5 条	/		
	6	起吊措施	第 4.2.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫比例混合装置和泡沫液罐安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泡沫液罐安装位置和高度	第 4.3.1 条	/		
	2	常压泡沫液罐的现场制作、安装和防腐要求	第 4.3.2 条	/		
	3	压力式泡沫液罐安装	第 4.3.3 条	/		
	4	室外泡沫液罐安装	第 4.3.4 条	/		
	5	泡沫比例混合装置的安装	第 4.3.5 条	/		
	6	压力式比例混合装置安装	第 4.3.6 条	/		
	7	平衡式比例混合装置的安装	第 4.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

干粉罐和氮气瓶组安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	室外干粉罐和氮气瓶组应根据环境条 件设置防晒、防雨等防护设施	第 4.4.1 条	/		
	2	干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度	第 4.4.2 条	/		
	3	氮气瓶组安装	第 4.4.3 条	/		
	4	干粉罐和氮气瓶组中需现场制作的要 求	第 4.4.4 条	/		
	5	干粉罐和氮气瓶组的支架固定及防腐 处理措施	第 4.4.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防泵组安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防泵组安装	第 4.5.1 条	/		
	2	吸水管及其附件安装	第 4.5.2 条	/		
	3	当消防泵组采用内燃机驱动时，内燃 机冷却器的泄水管安装	第 4.5.3 条	/		
	4	内燃机驱动的消防泵组其排气管的安 装	第 4.5.4 条	/		
	5	联轴器校验同轴度	第 4.5.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道与阀门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	水平管道安装要求			第 4.6.1 条 第 1 款		/					
	2	立管安装要求			第 4.6.1 条 第 2 款		/					
	3	埋地管道安装要求			第 4.6.1 条 第 3 款		/					
	4	坐标	地上、架空 及地沟	室外	25	/						
				室内	15	/						
			埋地		60	/						
		标高	地上、架空 及地沟	室外	±20	/						
				室内	±15	/						
			埋地		±25	/						
		水平管 道平直 度	DN≤100		2L‰最大 50	/						
			DN>100		3L‰最大 80	/						
		立管垂直度			5L‰最大 30	/						
		与其他管道成排布置间距			15	/						
	与其他管道交叉时外壁或绝热 层间距			20	/							
	5	管道支吊架安装			第 4.6.1 条 第 5 款		/					
	6	套管设置要求			第 4.6.1 条 第 6 款		/					
	7	立管与其他管道软连接			第 4.6.1 条 第 7 款		/					
8	立管下端设置锈渣清扫口			第 4.6.1 条 第 8 款		/						
9	流量检测仪器安装位置			第 4.6.1 条 第 9 款		/						

管道与阀门安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	10 试验检测口设置位置及数量	第 4.6.1 条 第 10 款	/		
	11 冲洗及放空管道设置	第 4.6.1 条 第 11 款	/		
	12 阀门启闭标志	第 4.6.2 条 第 1 款	/		
	13 具有遥控、自动控制功能的阀门安装要求	第 4.6.2 条 第 2 款	/		
	14 自动排气阀安装	第 4.6.2 条 第 3 款	/		
	15 控制阀安装	第 4.6.2 条 第 4 款	/		
	16 回流管安装	第 4.6.2 条 第 5 款	/		
	17 放空阀安装位置	第 4.6.2 条 第 6 款	/		
施工单位 检查结果	专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论	专业监理工程师: 年 月 日				

消防炮塔安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地面基座要求	第 4.7.1 条	/		
	2	消防炮塔与地面基座连接	第 4.7.2 条	/		
	3	消防炮塔起吊	第 4.7.3 条	/		
	4	消防炮塔防腐措施	第 4.7.4 条	/		
	5	消防炮塔防雷接地	第 4.7.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

动力源安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	动力源安装要求	第 4.8.1 条	/		
	2	动力源设备基础要求	第 4.8.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

布线安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	导线的种类、电压等级	第 5.2.1 条	/		
	2	引入控制装置内的电缆及其芯线要求	第 5.2.2 条	/		
	3	绝缘测试	第 5.2.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

控制装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	控制装置与基座之间的螺栓连接	第 5.3.1 条	/		
	2	控制装置中的电控 盘、柜、屏、箱、 台安装允许偏差 (mm)	垂直度	1.5‰	/	
			相互间接缝	≤2	/	
			成列盘面	≤5	/	
	3	端子箱安装	第 5.3.3 条	/		
	4	控制装置的接地	第 5.3.4 条	/		
	5	装置的漆层及固定支架等防腐处理	第 5.3.5 条	/		
	6	预留孔洞及电缆管口封堵	第 5.3.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水压试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验压力设置	第 6.2.1 条	/		
	2	水压试验过程	第 6.2.2 条	/		
	3	水压严密性试验	第 6.2.3 条	/		
	4	环境温度	第 6.2.4 条	/		
	5	埋地管道试验	第 6.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	冲洗水流方向	第 6.3.1 条	/		
	2	冲洗结果	第 6.3.2 条	/		
	3	冲洗结束采用压缩空气吹干	第 6.3.3 条	/		
	4	气动、液压和干粉管道采用压缩空气吹扫干净	第 6.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

固定消防炮灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《固定消防炮灭火系统施工与 验收规范》GB50498-2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统手动功能调试	第 7.2.1 条	/		
	2	主备电切换试验	第 7.2.2 条	/		
	3	消防泵组功能调试	第 7.2.3 条	/		
	4	稳压泵调试	第 7.2.4 条	/		
	5	泡沫比例混合装置调试	第 7.2.5 条	/		
	6	消防炮的调试	第 7.2.6 条	/		
	7	联动功能调试	第 7.2.7 条	/		
	8	喷射功能调试	第 7.2.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防泵的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泡沫消防水泵的安装除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定	第9.3.5条	/		
	2	泡沫消防水泵宜整体安装在基础上，并应以底座水平面为基准进行找平、找正	第9.3.6条	/		
	3	泡沫消防水泵与相关管道连接时，应以消防水泵的法兰端面为基准进行测量和安装	第9.3.7条	/		
	4	泡沫消防水泵进水管吸水口处设置滤网时，滤网架的安装应牢固；滤网应便于清洗	第9.3.8条	/		
	5	拖动泡沫消防水泵的柴油机排气管应采用钢管连接后通向室外，其安装位置、口径、长度、弯头的角度及数量应满足设计要求	第9.3.9条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫液储罐的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求。储罐周围应留有满足检修需要的通道，其宽度不宜小于0.7m，且操作面不宜小于1.5m；当储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时，应在操作面处设置操作平台或操作凳。储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容，不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存	第9.3.10条	/		
	2	常压钢质泡沫液储罐出液口和吸液口的设置应符合设计要求	第9.3.11条 第1款	/		
		常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验，试验压力应为储罐装满水后的静压力，试验前应将焊接接头的外表面清理干净，并使之干燥，试验时间不应小于1h，目测应无渗漏	第9.3.11条 第2款	/		
		常压钢质泡沫液储罐内、外表面应按设计要求进行防腐处理，并应在盛水试验合格后进行	第9.3.11条 第3款	/		
		常压泡沫液储罐应根据其形状按立式或卧式安装在支架或支座上，支架应与基础固定，安装时不得损坏其储罐上的配管和附件	第9.3.11条 第4款	/		
		常压钢质泡沫液储罐与支座接触部位的防腐，应按加强防腐层的做法施工	第9.3.11条 第5款	/		
	3	泡沫液压力储罐安装时，支架应与基础牢固固定，且不应拆卸和损坏配管、附件；储罐的安全阀出口不应朝向操作面	第9.3.12条	/		
4	泡沫液储罐应根据环境条件采取防晒、防冻和防腐等措施	第9.3.13条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫比例混合器(装置)的安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	泡沫比例 混合器 (装置)的 安装	泡沫比例混合器(装置)的标 注方向应与液流方向一致	第9.3.14条 第1款	/		
			泡沫比例混合器(装置)与管 道连接处的安装应严密	第9.3.14条 第2款	/		
	2	压力式比例混合装置应整体安装, 并应 与基础牢固固定		第9.3.15条	/		
	3	平衡式比例混合装置的进水管道上应安 装压力表, 且其安装位置应便于观测		第9.3.16条	/		
	4	管线式比例混合器应安装在压力水的水平 管道上, 或串接在消防水带上, 并应 靠近储罐或防护区, 其吸液口与泡沫液 储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得大于 1.0m		第9.3.17条	/		
	5	机械泵 入式比 例混合 装置的 安装	应整体安装在基础座架上, 安装 时应以底座水平面为基准进行 找平、找正, 安装方向应和水轮 机上的箭头指示方向一致, 安装 过程中不得随意拆卸、替换组件	第9.3.18条 第1款	/		
			与进水管和出液管道连接时, 应 以比例混合装置水轮机进、出口 的法兰(沟槽)为基准进行测量 和安装	第9.3.18条 第2款	/		
			应在水轮机进、出口管道上靠近 水轮机进、出口的法兰(沟槽) 处安装压力表, 压力表的安装位 置应便于观察	第9.3.18条 第3款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

管道的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据								验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021			
主控项目	验收项目						设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果
	管道的安装	水平管道安装时，其坡度、坡向应符合设计要求，且坡度不应小于设计值，当出现U形管时应有放空措施			第9.3.19条 第1款		/						
		立管应用管卡固定在支架上，其间距不应大于设计值			第9.3.19条 第2款		/						
		埋地 管道 安装	埋地管道的基础应符合设计要求		第9.3.19条 第3款		/						
			埋地管道安装前应做好防腐，安装时不应损坏防腐层				/						
			埋地管道采用焊接时，焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理				/						
			埋地管道在回填前应进行隐蔽工程验收，合格后应及时回填，分层夯实，并按本标准附录B表B.0.3进行记录				/						
		管道安装的允许偏差 (mm)	坐标	地上、架空及地沟	室外	25	/						
					室内	15	/						
				泡沫-水喷淋	室外	15	/						
					室内	10	/						
			埋地		60	/							
			标高	地上、架空及地沟	室外	±20	/						
					室内	±15	/						
				泡沫-水喷淋	室外	±15	/						
					室内	±10	/						
			埋地		±25	/							
		水平管道平直度			DN≤100	2L%，最大 50	/						
					DN>100	3L%，最大 80	/						
		立管垂直度				5L%，最大30		/					
	与其他管道成排布置间距				15		/						
	与其他管道交叉时外壁或绝热层间距				20		/						

管道的安装检验批质量验收记录(续表一)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1 管道的安装	管道支架、吊架安装应平整牢固，管墩的砌筑应规整，其间距应符合设计要求	第9.3.19条 第5款	/	
		当管道穿过防火墙、楼板时，应安装套管。穿防火墙套管的长度不应小于防火墙的厚度，穿楼板套管长度应高出楼板50mm，底部应与楼板底面相平；管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵；管道穿过建筑物的变形缝时应采取保护措施	第9.3.19条 第6款	/	
		管道安装 试验应采用清水进行，试验时环境温度不应低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施	第9.3.19条 第7款	/	
		试验压力应为设计压力的 1.5 倍		/	
		试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离		/	
		试验合格后，应按本标准附录 B 表 B.0.2-4 进行记录		/	
		管道试压合格后，应用清水冲洗，冲洗合格后不得再进行影响管内清洁的其他施工，并按本标准附录B表 B.0.2-5进行记录	第9.3.19条 第8款	/	
		地上管道应在试压、冲洗合格后进行涂漆防腐	第9.3.19条 第9款	/	
	2 泡沫混合液管道的安装	当储罐上的泡沫混合液立管与防火堤内地上水平管道或埋地管道用金属软管连接时，不得损坏其编织网，并应在金属软管与地上水平管道的连接处设置管道支架或管墩，且管道支架或管墩不应支撑在金属软管上	第9.3.20条 第1款	/	
		储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离宜为 0.3m~0.5m；锈渣清扫口可采用闸阀或盲板封堵，当采用闸阀时，应竖直安装	第9.3.20条 第2款	/	
		外浮顶储罐梯子平台上设置的二分水器，应靠近平台栏杆安装，并宜高出平台 1.0m，其接口应朝向储罐；引至防火堤外设置的相应管牙接口，应面向道路或朝下	第9.3.20条 第3款	/	

管道的安装检验批质量验收记录(续表二)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	2	泡沫 混合 液管 道的 安 装	连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧, 并应竖直安装	第9.3.20条 第4款	/	
			泡沫产生装置入口处的管道应用管卡固定在支架上, 其出口管道在储罐上的开口位置和尺寸应满足设计及产品要求	第9.3.20条 第5款	/	
			泡沫混合液主管道上留出的流量检测仪器安装位置应符合设计要求	第9.3.20条 第6款	/	
			泡沫混合液管道上试验检测口的设置位置和数量应符合设计要求	第9.3.20条 第7款	/	
	3	液下 喷射 泡沫 管 道 的 安 装	液下喷射泡沫喷射管的长度和泡沫喷射口的安装高度, 应符合设计要求。当液下喷射1个喷射口设在储罐中心时, 其泡沫喷射管应固定在支架上; 当液下喷射设有2个及以上喷射口, 并沿罐周均匀设置时, 其间距偏差不宜大于100mm	第9.3.21条 第1款	/	
			半固定式系统的泡沫管道, 在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应水平安装	第9.3.21条 第2款	/	
			液下喷射泡沫管道上的防油品渗漏设施宜安装在止回阀出口或泡沫喷射口处; 安装应按设计要求进行, 且不应损坏密封膜	第9.3.21条 第3款	/	
	4		泡沫液管道的安装除应符合本标准第9.3.19条的规定外, 其冲洗及放空管道应设置在泡沫液管道的最低处	第9.3.22条	/	
	5	泡沫 - 水 喷 淋 管 道 的 安 装	泡沫-水喷淋管道支架、吊架与喷头之间的距离不应小于0.3m; 与末端喷头之间的距离不宜大于0.5m	第9.3.23条 第1款	/	
			泡沫-水喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沫喷头之间的管段设置的支架、吊架均不宜少于1个; 且支架、吊架的间距不宜大于3.6m; 当喷头的设置高度大于10m时, 支架、吊架的间距不宜大于3.2m	第9.3.23条 第2款	/	
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

注: L 为管段有效长度; DN 为管子公称直径。

阀门的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据					验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	阀门的 安装	泡沫混合液管道采用的阀门应按相 关标准进行安装，并应有明显的启 闭标志	第9.3.24条 第1款	/		
			具有遥控、自动控制功能的阀门安 装应符合设计要求；当设置在有爆 炸和火灾危险的环境时，应按相关 标准安装	第9.3.24条 第2款	/		
			液下喷射泡沫灭火系统泡沫管道进 储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回 阀应水平安装，其止回阀上标注的 方向应与泡沫的流动方向一致	第9.3.24条 第3款	/		
			高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合 液管道上设置的压力表、管道过滤 器、控制阀宜安装在水平支管上	第9.3.24条 第4款	/		
			泡沫混合液管道上设置的自动排气 阀应在系统试压、冲洗合格后立式 安装	第9.3.24条 第5款	/		
		连接 泡沫 产生 装置 的泡 沫混 合液 管道 上控 制阀 的安 装	控制阀应安装在防火堤外压力 表接口的外侧，并应有明显 的启闭标志	第9.3.24条 第6款	/		
			泡沫混合液管道设置在地上 时，控制阀的安装高度宜为 1.1m~1.5m		/		
			当环境温度为 0℃ 及以下的 地区采用铸铁控制阀时，若 管道设置在地上，铸铁控制 阀应安装在立管上；若管道 埋地或地沟内设置，铸铁控 制阀应安装在阀门井内或地 沟内，并应采取防冻措施		/		

阀门的安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1	阀门的安装	当储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,应在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口,并应符合本条第6款的有关规定	第9.3.24条 第7款	/	
		阀门的安装	泡沫混合液立管上设置的控制阀,其安装高度宜为1.1m~1.5m,并应有明显的启闭标志;当控制阀的安装高度大于1.8m时,应设置操作平台或操作凳	第9.3.24条 第8款	/	
		阀门的安装	泡沫消防水泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,应符合设计要求,控制阀的安装高度距地面宜为0.6m~1.2m	第9.3.24条 第9款	/	
		阀门的安装	管道上的放空阀应安装在最低处,埋地管道的放空阀阀井应有排水措施	第9.3.24条 第10款	/	
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日			
监理单位 验收结论			专业监理工程师: 年 月 日			

泡沫消火栓的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据			验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	泡沫消 火栓的 安装	泡沫混合液管道上设置泡沫 消火栓的规格、型号、数量、 位置、安装方式、间距应符合 设计要求	第9.3.25条 第1款	/		
			泡沫消火栓应垂直安装	第9.3.25条 第2款	/		
			泡沫消火栓的大口径出液口 应朝向消防车道	第9.3.25条 第3款	/		
			室内泡沫消火栓的栓口方向 宜向下，或与设置泡沫消火栓 的墙面成90°，栓口离地面或 操作基面的高度宜为1.1m，允 许偏差为±20mm，坐标的允许 偏差为20mm	第9.3.25条 第4款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

公路隧道泡沫消火栓箱安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据				验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录	
	1	公路隧道 泡沫消火栓箱的安 装	泡沫消火栓箱应垂直安装，且应固定牢固；当安装在轻质隔墙上时应有加固措施		第9.3.26条 第1款		/	
			消火栓栓口应朝外，且不应安装在门轴侧，栓口中心距地面宜为1.1m，允许偏差宜为±20mm		第9.3.26条 第2款		/	
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

报警阀组的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	1	报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,并符合规定	安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后安装泡沫比例混合装置、泡沫液控制阀、压力泄放阀,最后进行报警阀辅助管道的连接	第9.3.27条 第1款	/	
			水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致	第9.3.27条 第2款	/	
			报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m	第9.3.27条 第3款	/	
			安装报警阀组的室内地面应有排水设施	第9.3.27条 第4款	/	
	2	报警阀组附件的安装	压力表应安装在报警阀上便于观测的位置	第9.3.28条 第1款	/	
			排水管和试验阀应安装在便于操作的位置	第9.3.28条 第2款	/	
			水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施	第9.3.28条 第3款	/	
			在泡沫比例混合器与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、供水压力和流量检测仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统设计的过水能力一致	第9.3.28条 第4款	/	

报警阀组的安装检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	3	湿式报警阀组的安装	报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置	第9.3.29条 第1款	/	
			压力波动时,水力警铃不应发生误报警	第9.3.29条 第2款	/	
	4	干式报警阀组的安装	安装完成后应向报警阀气室注入底水,并使其处于伺应状态	第9.3.30条 第1款	/	
			充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上	第9.3.30条 第2款	/	
			气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定	第9.3.30条 第3款	/	
			安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀	第9.3.30条 第4款	/	
			加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施	第9.3.30条 第5款	/	
			低气压预报警装置应安装在配水干管一侧	第9.3.30条 第6款	/	
			应在报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐及加速器上安装压力表	第9.3.30条 第7款	/	
			管网充气压力应符合设计要求	第9.3.30条 第8款	/	
	施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

雨淋阀组的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	雨淋阀 组的安 装	开启控制装置的安装应安全可靠	第9.3.31条 第1款	/		
			预作用系统雨淋阀组后的管道 若需充气,其安装应按干式报警 阀组有关要求进行	第9.3.31条 第2款	/		
			雨淋阀组的观测仪表和操作阀 门的安装位置应符合设计要求, 并应便于观测和操作	第9.3.31条 第3款	/		
			雨淋阀组手动开启装置的安装 位置应符合设计要求,且在发生 火灾时应能安全开启和便于操 作	第9.3.31条 第4款	/		
			压力表应安装在雨淋阀的水源 一侧	第9.3.31条 第5款	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

低倍数泡沫产生器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021				
主控项目	1	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
		低 倍 数 泡 沫 产 生 器 的 安 装		液上喷射的泡沫产生器应根据产生器类型安装，并应符合设计要求；用于外浮顶储罐时，立式泡沫产生器的吸气口应位于罐壁顶之下，横式泡沫产生器应安装于罐壁顶之下，且横式泡沫产生器出口应有不小于1m的直管段	第9.3.32条 第1款	/		
				液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上	第9.3.32条 第2款	/		
				在高背压泡沫产生器进口侧设置的压力表接口应竖直安装；其出口侧设置的压力表、背压调节阀和泡沫取样口的安装尺寸应符合设计要求，环境温度为0℃及以下的地区，背压调节阀和泡沫取样口上的控制阀应选用钢质阀门	第9.3.32条 第3款	/		
				液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时，其间距偏差不宜大于100mm	第9.3.32条 第4款	/		
				外浮顶储罐泡沫堰板的高度及与罐壁的间距应符合设计要求	第9.3.32条 第5款	/		
				泡沫堰板的最低部位设置排水孔的数量和尺寸应符合设计要求，并应沿泡沫堰板周长均布，其间距偏差不宜大于20mm	第9.3.32条 第6款	/		
				单、双盘式内浮顶储罐泡沫堰板的高度及与罐壁的间距应符合设计要求	第9.3.32条 第7款	/		
				当一个储罐所需的高背压泡沫产生器并联安装时，应将其并列固定在支架上，且应符合本条第2款和第3款的有关规定	第9.3.32条 第8款	/		
				泡沫产生器密封玻璃的划痕面应背向泡沫混合液流向，并应有备用量。外浮顶储罐的泡沫产生器安装时应拆除密封玻璃。固定顶和内浮顶储罐的泡沫产生器应在调试完成后更换密封玻璃	第9.3.32条 第9款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

中倍数、高倍数泡沫产生器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	中倍数、高倍数泡沫产生器的安 装应符合设计要求	第9.3.33条 第1款	/		
		中倍数、高倍数泡沫产生器的进 气端0.3m范围内不应有遮挡物	第9.3.33条 第2款	/		
		中倍数、高倍数泡沫产生器的发 泡网前1.0m范围内不应有影响泡 沫喷放的障碍物	第9.3.33条 第3款	/		
		中倍数、高倍数泡沫产生器应整 体安装，不得拆卸，并应牢固固 定	第9.3.33条 第4款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷头的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	喷头的 安装	喷头的规格、型号应符合设计要求，并应在系统试压、冲洗合格后安装	第9. 3. 34条 第1款	/		
			喷头的安装应牢固、规整，安装时不得拆卸或损坏喷头上的附件	第9. 3. 34条 第2款	/		
			顶部安装的喷头应安装在被保护物的上部，其坐标的允许偏差，室外安装为15mm，室内安装为10mm；标高的允许偏差，室外安装为±15mm，室内安装为±10mm	第9. 3. 34条 第3款	/		
			侧向安装的喷头应安装在被保护物的侧面，并应对准被保护物体，其距离允许偏差为20mm	第9. 3. 34条 第4款	/		
			地下安装的喷头应安装在被保护物的下方，并应在地面以下；在未喷射泡沫时，其顶部应低于地面10mm～15mm	第9. 3. 34条 第5款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

固定式泡沫炮的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	固定 式泡 沫炮 的安 装	应符合现行国家标准《固定消防 炮灭火系统施工与验收规范》 GB50498	第9.3.35条	/		
			固定式泡沫炮的立管应垂直安 装，炮口应朝向防护区，并不应 有影响泡沫喷射的障碍物	第9.3.35条 第1款	/		
			安装在炮塔或支架上的泡沫炮应 牢固固定	第9.3.35条 第2款	/		
			电动泡沫炮的控制设备、电源线、 控制线的规格、型号及设置位置、 敷设方式、接线等应符合设计要 求	第9.3.35条 第3款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

泡沫喷雾系统的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	泡沫喷雾系统泄压装置的泄压方向不应朝向操作面	第9.3.36条	/			
	2	泡沫喷雾系统动力瓶组、驱动装置、减压装置上的压力表及储液罐上的液位计应安装在便于人员观察和操作的位置	第9.3.37条	/			
	3	泡沫喷雾系统动力瓶组、驱动装置的储存容器外表面宜涂黑色，正面应标明动力瓶组、驱动装置和储存容器的编号	第9.3.38条	/			
	4	泡沫喷雾系统集流管外表面宜涂红色，安装前应确保内腔清洁	第9.3.39条	/			
	5	泡沫喷雾系统连接减压装置与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向	第9.3.40条	/			
	6	泡沫喷雾系统分区阀的安装	分区阀操作手柄应安装在便于操作的位置，当安装高度超过1.7m时，应采取便于操作的措施	第9.3.41条 第1款	/		
			分区阀与管网间宜采用法兰或沟槽连接	第9.3.41条 第2款	/		
			分区阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察	第9.3.41条 第3款	/		
7	泡沫喷雾系统动力瓶组、驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理；气瓶上应有标明气体介质名称和贮存压力的永久性标志，并应便于观察		第9.3.42条	/			

泡沫喷雾系统的安装检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	8	泡沫喷雾系统气动驱动装置的管道安装	管道布置应符合设计要求	第9.3.43条第1款	/	
		泡沫喷雾系统气动驱动装置的管道安装	竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定	第9.3.43条第2款	/	
		泡沫喷雾系统气动驱动装置的管道安装	水平管道应采用管卡固定，管卡的间距不宜大于0.6m，转弯处应增设1个管卡	第9.3.43条第3款	/	
		泡沫喷雾系统气动驱动装置的管道安装	气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验	第9.3.43条第4款	/	
	9	泡沫喷雾系统动力瓶组和储液罐之间的管道应在隔离储液罐后进行水压密封试验		第9.3.44条	/	
	10	泡沫喷雾系统用于保护变压器时，喷头的安装	应保证有专门的喷头指向变压器绝缘子升高座孔口	第9.3.45条第1款	/	
			喷头距带电体的距离应符合设计要求	第9.3.45条第2款	/	
	11	100%型水成膜泡沫液管道的安装应符合本标准第9.3.19条的规定		第9.3.46条	/	
12	盛装100%型水成膜泡沫液的压力储罐的安装应符合本标准第9.3.10条和第9.3.12条的规定		第9.3.47条	/		
施工单位检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位验收结论			专业监理工程师： 年 月 日			

动力源和备用动力切换试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	泡沫灭火系统的动力源和备用动力应进行切换试验，动力源和备用动力及电气设备运行应正常	第9.4.9条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水源测试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	应按设计要求核实消防水池(罐)、消防水箱的容量；消防水箱设置高度应符合设计要求；与其他用水合用时，消防储水应有不作他用的技术措施	第9.4.10条 第1款	/		
		应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并应通过移动式消防水泵做供水试验进行验证	第9.4.10条 第2款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防泵试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录
	1	泡沫消 防水泵	泡沫消防水泵应进行运行试验，其中柴油机拖动的泡沫消防水泵应分别进行电启动和机械启动运行试验，其性能应符合设计和产品标准的要求		第9.4.11条 第1款		/
			泡沫消防水泵与备用泵应在设计负荷下进行转换运行试验，其主要性能应符合设计要求		第9.4.11条 第2款		/
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

稳压泵、消防气压给水设备调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	稳压泵、消防气压给水设备应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行	第9.4.12条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫比例混合器(装置)调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泡沫比例混合器(装置)调试时，应与系统喷泡沫试验同时进行，其混合比不应低于所选泡沫液的混合比	第9.4.13条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

报警阀调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	湿式报警阀调试时，在末端试水装置处放水，当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时，报警阀应及时启动；带延迟器的水力警铃应在5s～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启动消防泵并反馈信号	第9.4.15条 第1款	/		
		干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间均应符合设计要求	第9.4.15条 第2款	/		
		雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行；雨淋阀的启动时间不应大于15s；当报警水压为0.05MPa时，水力警铃应发出报警铃声	第9.4.15条 第3款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫产生装置调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	低倍数泡沫产生器应进行喷水试验，其进口压力应符合设计要求	第9.4.14条 第1款	/		
		固定式泡沫炮应进行喷水试验，其进口压力、射程、射高、仰俯角度、水平回转角度等指标应符合设计要求	第9.4.14条 第2款	/		
		泡沫枪应进行喷水试验，其进口压力和射程应符合设计要求	第9.4.14条 第3款	/		
		中倍数、高倍数泡沫产生器应进行喷水试验，其进口压力不应小于设计值，每台泡沫产生器发泡网的喷水状态应正常	第9.4.14条 第4款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫消火栓冷喷试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泡沫消火栓应进行冷喷试验，其出口压力应符合设计要求，冷喷试验应与系统调试试验同时进行	第9.4.16条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫消火栓箱喷泡沫试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	泡沫消火栓箱应进行泡沫喷射试验，其射程应符合设计要求，发泡倍数应符合相关产品标准的要求	第9.4.17条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

泡沫灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	当为手动灭火系统时，应以手动控制的方式进行一次喷水试验；当为自动灭火系统时，应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验，系统流量、泡沫产生装置的工作压力、比例混合装置的工作压力、系统的响应时间均应达到设计要求		第9.4.18条 第1款	/		
	低倍数泡沫灭火系统按本条第1款的规定喷水试验完毕，将水放空后进行喷泡沫试验；当为自动灭火系统时，应以自动控制的方式进行；喷射泡沫的时间不宜小于1min；实测泡沫混合液的流量、发泡倍数及到达最远防护区或储罐的时间应符合设计要求，混合比不应低于所选泡沫液的混合比		第9.4.18条 第2款	/		
	中倍数、高倍数泡沫灭火系统按本条第1款的规定喷水试验完毕，将水放空后进行喷泡沫试验，当为自动灭火系统时，应以自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验，喷射泡沫的时间不宜小于30s，实测泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间应符合设计要求，混合比不应低于所选泡沫液的混合比		第9.4.18条 第3款	/		
	泡沫一水雨淋系统按本条第1款的规定喷水试验完毕，将水放空后，应以自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验，喷洒稳定后的喷泡沫时间不宜小于1min，实测泡沫混合液发泡倍数及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间，应符合设计要求，混合比不应低于所选泡沫液的混合比		第9.4.18条 第4款	/		

灭火剂储存装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	储存装置安装位置	第 5.2.1 条	/		
	2	泄压装置泄压方向	第 5.2.2 条	/		
	3	压力计、液位计、称重显示装置安装 位置	第 5.2.3 条	/		
	4	支架安装及防腐	第 5.2.4 条	/		
	5	油漆及标识	第 5.2.5 条	/		
	6	集流管安装要求	第 5.2.6 条	/		
	7	集流管上的泄压装置泄压方向	第 5.2.7 条	/		
	8	单向阀安装	第 5.2.8 条	/		
	9	集流管支架要求	第 5.2.9 条	/		
	10	集流管外表面涂色	第 5.2.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

选择阀及信号反馈装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	选择阀操作手柄安装	第 5.3.1 条	/		
	2	螺纹连接的选择阀	第 5.3.2 条	/		
	3	选择阀流向指示箭头	第 5.3.3 条	/		
	4	选择阀标牌设置	第 5.3.4 条	/		
	5	信号反馈装置安装要求	第 5.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

阀驱动装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	拉索式机械驱动装置安装要求	第 5.4.1 条	/		
	2	重力式机械驱动装置安装要求	第 5.4.2 条	/		
	3	电磁驱动装置驱动器的电气连接线敷设要求	第 5.4.3 条	/		
	4	气动驱动装置安装	第 5.4.4 条	/		
	5	气动驱动装置的管道安装	第 5.4.5 条	/		
	6	气动驱动装置的气压试验	第 5.4.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

灭火剂输送管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灭火剂输送管道连接	第 5.5.1 条	/		
	2	管道穿过墙壁、楼板处套管安装要求	第 5.5.2 条	/		
	3	管道支、吊架的安装	第 5.5.3 条	/		
	4	管道强度试验和气压严密性试验	第 5.5.4 条	/		
	5	灭火剂输送管道涂色	第 5.5.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷嘴安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	喷嘴型号、规格及喷孔方向	第 5.6.1 条	/		
	2	喷嘴安装	第 5.6.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

预制灭火系统安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置	第 5.7.1 条	/		
	2	周围空间环境要求	第 5.7.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

控制组件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灭火控制装置的安装	第 5.8.1 条	/		
	2	转换开关安装要求	第 5.8.2 条	/		
	3	启动、停止按钮安装要求	第 5.8.3 条	/		
	4	气体喷放指示灯安装位置	第 5.8.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统手动、自动模拟启动试验	第 6.2.1 条	/		
	2	模拟喷气试验	第 6.2.2 条	/		
	3	模拟切换操作试验	第 6.2.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

布线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	明敷要求	第 3.2.1 条	/			
	2	暗敷要求	第 3.2.2 条	/			
	3	经过变形缝的补偿措施	第 3.2.3 条	/			
	4	密封处理	第 3.2.4 条	/			
	5	装 设 接 线 盒 要 求	管道长度每超过 30m 无弯曲	第 3.2.5 条 第 1 款	/		
			管道长度每超过 20m 有 1 个弯曲	第 3.2.5 条 第 2 款	/		
			管道长度每超过 10m 有 2 个弯曲	第 3.2.5 条 第 3 款	/		
			管道长度每超过 8m 有 3 个弯曲	第 3.2.5 条 第 4 款	/		
	6	管入盒要求	第 3.2.6 条	/			
	7	吊点或 支点设 置位置	槽盒始端、终端及接头处	第 3.2.7 条 第 1 款	/		
			槽盒转角或分支处	第 3.2.7 条 第 2 款	/		
			直线段不大于 3m 处	第 3.2.7 条 第 3 款	/		

布线检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	8 槽盒接口	第 3.2.8 条	/		
	9 导线种类、电压等级	第 3.2.9 条	/		
	10 导线颜色	第 3.2.10 条	/		
	11 管内、槽内布线要求	第 3.2.11 条	/		
	12 系统布线	第 3.2.12 条	/		
	13 线缆在盒内要求	第 3.2.13 条	/		
	14 接线盒到控制设备要求	第 3.2.14 条	/		
	15 绝缘电阻量测	第 3.2.16 条	/		
施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员：年 月 日				
监理单位 验收结论	专业监理工程师：年 月 日				

系统部件安装(控制与显示类设备)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	控制与 显示类 设备安 装要求	安装在轻质隔墙	第 3.3.1 条 第 2 款	/		
		落地安装	第 3.3.1 条 第 3 款	/			
	2	接入线缆要求		第 3.3.2 条	/		
	3	与消防电源、备用电源的连接		第 3.3.3 条	/		
	4	蓄电池安装		第 3.3.4 条	/		
	5	接地要求		第 3.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

系统部件安装(探测器)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	点型感烟、 感温、家用 火灾探测器 安装间距	正常安装间距	第 3.3.6 条 第 1~3 款	/		
			内走道顶棚安装间距(宽 度 < 3m)	第 3.3.6 条 第 4 款	/		
	2	线型光束感烟火灾探测器安装		第 3.3.7 条	/		
	3	线型感温火 灾探测器安 装	线型差温火灾探测器(顶棚下方)	第 3.3.8 条 第 1 款	/		
			安装在电缆桥架、变压器上	第 3.3.8 条 第 2 款	/		
			探测器敏感部件	第 3.3.8 条 第 3 款	/		
			敏感部件(缆式线型感温火灾探测器)	第 3.3.8 条 第 4 款	/		
			感温光纤	第 3.3.8 条 第 5 款	/		
			光栅光纤线型感温火灾探测器	第 3.3.8 条 第 6 款	/		

系统部件安装(探测器)检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	4	吸气式感烟火灾探测器安装	高灵敏度	第 3.3.9 条 第 1 款	/		
		非高灵敏度	第 3.3.9 条 第 2 款	/			
		采样管安装	第 3.3.9 条 第 3 款	/			
		大空间场所	第 3.3.9 条 第 4 款	/			
		采样孔的直径	第 3.3.9 条 第 5 款	/			
		毛细管长度	第 3.3.9 条 第 6 款	/			
		火灾探测器标识	第 3.3.9 条 第 7 款	/			
	5	点型火焰探测器和图像型火灾探测器		第 3.3.10 条	/		
	6	可燃气体探测器安装	非线型可燃气体探测器	第 3.3.11 条 第 1 款	/		
			线型可燃气体探测器	第 3.3.11 条 第 2 款	/		
	7	电气火灾监控探测器安装		第 3.3.12 条	/		
	8	探测器底座安装		第 3.3.13 条	/		
9	探测器报警确认灯安装		第 3.3.14 条	/			
10	探测器调试前保管		第 3.3.15 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

系统部件安装(其他部件)检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	报警按钮、消防按钮安装	第 3.3.16 条	/			
	2	模块或模块箱 安装	同一报警区域	第 3.3.17 条 第 1 款	/		
			防护措施	第 3.3.17 条 第 2 款	/		
			连接导线	第 3.3.17 条 第 3 款	/		
			模块终端部件的连接	第 3.3.17 条 第 4 款	/		
			隐蔽安装	第 3.3.17 条 第 5 款	/		
	3	消防电话分机和电话插孔安装	第 3.3.18 条	/			
	4	显示装置 安装	扬声器和火灾声警报装置	第 3.3.19 条 第 1 款	/		
			火灾光警报装置	第 3.3.19 条 第 2 款	/		
			气体灭火系统	第 3.3.19 条 第 3 款	/		
			壁挂安装	第 3.3.19 条 第 4 款	/		
	5	电源蓄电池安装	第 3.3.20 条	/			
	6	电源监控系统传感器安装	第 3.3.21 条	/			
	7	现场部件的安装	第 3.3.22 条	/			
8	消防电气控制装置安装	第 3.3.23 条	/				
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日					

系统接地检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统接地安装	第 3.4.1 条	/		
	2	系统接地装置保护	第 3.4.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

火灾报警控制器及其现场部件(火灾报警控制器)调试

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	调试时控制器状态	第 4.3.1 条	/		
	2	火灾报警控制器功能检查	第 4.3.2 条	/		
	3	功能检查	第 4.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

火灾报警控制器及其现场部件(火灾探测器)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	离线故障报警功能检查	第 4.3.4 条	/		
	2	点型火灾探测器功能检查	第 4.3.5 条	/		
	3	线型光束感烟火灾探测器功能检查	第 4.3.6 条	/		
	4	线型感温火灾探测器敏感部件故障功能检查	第 4.3.7 条	/		
	5	线型感温火灾探测器功能检查	第 4.3.8 条	/		
	6	小尺寸高温报警响应功能检查	第 4.3.9 条	/		
	7	管路采样式吸气感烟火灾探测器的采样管路气流故障报警功能检查	第 4.3.10 条	/		
	8	管路采样式吸气感烟火灾探测器火灾报警、复位功能检查	第 4.3.11 条	/		
	9	点型火焰探测器和图像型火灾探测器功能检查	第 4.3.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

火灾报警控制器及其现场部件(其他现场部件)调试 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收 标准》GB50166-2019		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	按钮的离线故障报警功能检查	第 4.3.13 条	/		
	2	按钮的火灾报警功能检查	第 4.3.14 条	/		
	3	火灾显示盘功能检查	第 4.3.15 条	/		
	4	火灾显示盘电源故障检查	第 4.3.16 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

家用火灾安全系统(控制中心监控设备)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	调试操作要求	第 4.4.1 条	/		
	2	控制中心监控设备功能检查	第 4.4.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

家用火灾安全系统(家用火灾报警控制器)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	操作要求	第 4.4.3 条	/		
	2	功能名称	第 4.4.4 条	/		
	3	功能检查	第 4.4.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

家用火灾安全系统(系统现场部件)调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	点型家用探测器功能检查	第 4.4.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防联动控制器及其现场部件(消防联动控制器)调试

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收 标准》GB50166-2019		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	准备工作	第 4.5.1 条	/		
	2	检查功能	第 4.5.2 条	/		
	3	功能检查要求	第 4.5.3 条	/		
	4	调试要求	第 4.5.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防联动控制器及其现场部件(现场部件)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《火灾自动报警系统施工及验收 标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	离线故障报警功能检查	第 4.5.5 条	/		
	2	连接部件断线故障报警功能检查	第 4.5.6 条	/		
	3	信号接收及反馈功能检查	第 4.5.7 条	/		
	4	输出模块的启动、停止功能检查	第 4.5.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防专用电话系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防电话总机功能检查	第 4.6.1 条	/		
	2	消防电话分机功能检查	第 4.6.2 条	/		
	3	消防电话插孔功能检查	第 4.6.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

可燃气体探测报警系统调试(可燃气体报警控制器)调试

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	调试前电源连接	第 4.7.1 条	/		
	2	检查功能	第 4.7.2 条	/		
	3	功能检查要求	第 4.7.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

可燃气体探测报警系统调试(可燃气体探测器)调试

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	报警功能、复位功能检查	第 4.7.4 条	/		
	2	遮挡故障报警功能检查	第 4.7.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

电气火灾监控系统(电气火灾监控设备)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	调试前电源连接	第 4.8.1 条	/		
	2	检查功能	第 4.8.2 条	/		
	3	功能检查要求	第 4.8.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

电气火灾监控系统(电气火灾监控探测器)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收 标准》GB50166-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	剩余电流式电气火灾监控探测器报警功能检查	第 4.8.4 条	/		
	2	测温式电气火灾监控探测器报警功能检查	第 4.8.5 条	/		
	3	故障电弧探测器的监控报警功能检查	第 4.8.6 条	/		
	4	线型感温火灾探测器监控报警功能检查	第 4.8.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防设备电源监控系统(消防设备电源监控器)调试 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电源连接	第 4.9.1 条	/		
	2	检查功能	第 4.9.2 条	/		
	3	功能检查要求	第 4.9.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防设备电源监控系统(传感器)调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	传感器报警功能检查	第 4.9.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防设备应急电源调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电源连接	第 4. 10. 1 条	/		
	2	应急电源功能检查	第 4. 10. 2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防控制室图形显示装置和传输设备(消防控制室图形显示装置)

调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防控制室图形显示装置功能检查	第 4. 11. 1 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防控制室图形显示装置和传输设备(传输设备)调试

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	传输设备功能检查		第 4.11.2 条		/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日									

火灾警报、消防应急广播系统(火灾警报器)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	火灾声警报功能检查规定	第 4.12.1 条	/		
	2	火灾光警报功能检查规定	第 4.12.2 条	/		
	3	各项功能检查	第 4.12.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

火灾警报、消防应急广播系统(消防应急广播控制设备)调试

检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	消防应急广播控制设备功能检查			第 4. 12. 4 条		/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

火灾警报、消防应急广播系统(扬声器)调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	扬声器广播功能检查	第 4. 12. 5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

火灾警报、消防应急广播系统(火灾警报、消防应急广播控制)调试 检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	联动控制功能检查	第 4.12.6 条	/		
	2	手动插入操作优先功能检查	第 4.12.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

防火卷帘系统调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防火卷帘控制器调试	第 4.13.1 条	/		
	2	防火卷帘控制器现场部件调试	第 4.13.2 条	/		
	3	手动控制装置控制功能检查	第 4.13.3 条	/		
	4	防火卷帘控制器连接(疏散通道)	第 4.13.4 条	/		
	5	防火卷帘系统联动控制功能检查(不 配接火灾探测器)	第 4.13.5 条	/		
	6	防火卷帘系统联动控制功能检查(配 接火灾探测器)	第 4.13.6 条	/		
	7	防火卷帘控制器连接(非疏散通道)	第 4.13.7 条	/		
	8	联动控制功能检查(非疏散通道)	第 4.13.8 条	/		
	9	手动控制功能检查(非疏散通道)	第 4.13.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

防火门监控系统调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防火门监控器连接	第 4.14.1 条	/		
	2	要检查功能名称	第 4.14.2 条	/		
	3	监控器功能检查	第 4.14.3 条	/		
	4	监控模块的离线故障报警功能检查	第 4.14.4 条	/		
	5	监控模块连接部件断线故障报警功能 检查	第 4.14.5 条	/		
	6	监控模块的启动功能、反馈功能检查 (常开防火门)	第 4.14.6 条	/		
	7	监控模块故障报警功能检查(常闭防 火门)	第 4.14.7 条	/		
	8	监控器与消防联动控制器连接	第 4.14.8 条	/		
	9	监控系统的联动控制功能检查	第 4.14.9 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

气体、干粉灭火系统调试检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	气体、干粉灭火控制器功能检查(不具有火灾报警功)	第 4. 15. 1 条	/		
	2	气体、干粉灭火控制器功能检查(具有火灾报警功)	第 4. 15. 2 条	/		
	3	火灾探测器功能、性能检查	第 4. 15. 3 条	/		
	4	火灾声光警报器功能、性能检查	第 4. 15. 4 条	/		
	5	启动和停止按钮的离线故障报警功能检查	第 4. 15. 5 条	/		
	6	转换功能、显示功能检查	第 4. 15. 6 条	/		
	7	灭火控制器与报警控制器、联动控制器的连接(不具有报警功能)	第 4. 15. 7 条	/		
	8	联动控制功能检查(不具有报警功能)	第 4. 15. 8 条	/		
	9	手动插入操作优先功能检查(不具有报警功能)	第 4. 15. 9 条	/		
10	现场紧急启动、停止功能(不具有报警功能)	第 4. 15. 10 条	/			

气体、干粉灭火系统调试检验批质量验收记录(续表)

编号:

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	11	灭火控制器与报警按钮、显示装置连接(具有报警功能)	第 4. 15. 11 条	/	
	12	联动控制功能检查(具有报警功能)	第 4. 15. 12 条	/	
	13	手动插入操作优先功能检查(具有报警功能)	第 4. 15. 13 条	/	
	14	现场紧急启动、停止功能(具有报警功能)	第 4. 15. 14 条	/	
施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日					

自动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防泵控制箱、柜功能检查	第 4. 16. 1 条	/		
	2	联动部件动作信号反馈功能检查	第 4. 16. 2 条	/		
	3	联动部件低液位报警功能检查	第 4. 16. 3 条	/		
	4	消防联动控制器连接(湿式、干式喷水 灭火系统)	第 4. 16. 4 条	/		
	5	联动控制功能检查(湿式、干式喷水灭 火系统)	第 4. 16. 5 条	/		
	6	消防泵直接手动控制功能检查(湿式、 干式喷水灭火系统)	第 4. 16. 6 条	/		
	7	消防联动控制器连接(预作用式喷水 灭火系统)	第 4. 16. 7 条	/		
	8	联动控制功能检查(预作用式喷水灭 火系统)	第 4. 16. 8 条	/		
	9	电动阀直接手动控制功能检查(预作 用式喷水灭火系统)	第 4. 16. 9 条	/		
	10	消防泵直接手动控制功能检查(预作 用式喷水灭火系统)	第 4. 16. 10 条	/		
	11	消防联动控制器连接(雨淋系统)	第 4. 16. 11 条	/		
	12	联动控制功能检查(雨淋系统)	第 4. 16. 12 条	/		
13	雨淋阀组直接手动控制功能检查	第 4. 16. 13 条	/			

自动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	14 消防泵直接手动控制功能检查(雨淋系统)	第 4. 16. 14 条	/		
	15 消防联动控制器连接(水幕系统)	第 4. 16. 15 条	/		
	16 水幕系统联动控制功能检查(用于防火卷帘保护)	第 4. 16. 16 条	/		
	17 水幕系统联动控制功能检查(用于防火分隔)	第 4. 16. 17 条	/		
	18 雨淋阀组直接手动控制功能检查(水幕系统)	第 4. 16. 18 条	/		
	19 消防泵直接手动控制功能检查(水幕系统)	第 4. 16. 19 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日			

布线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	系统线路防护方式	第 4.3.1 条	/		
	2	管路明敷支、吊点设置	第 4.3.2 条	/		
	3	管路暗敷要求	第 4.3.3 条	/		
	4	管线经变形缝应采取补偿措施	第 4.3.4 条	/		
	5	敷设在地面上、多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应做防腐蚀、密封处理	第 4.3.5 条	/		
	6	接线盒设置	第 4.3.6 条	/		
	7	管入盒要求	第 4.3.7 条	/		
	8	槽盒敷设支、吊点要求	第 4.3.8 条	/		
	9	槽盒安装	第 4.3.9 条	/		
10	导线材质要求	第 4.3.10 条	/			

布线检验批质量验收记录(续表)

编号：

验收项目		设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
主控项目	11 管内和槽盒清理	第 4.3.11 条	/		
	12 系统应单独布线。除设计要求以外，不同回路，不同电压等级、交流与直流的线路，不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内	第 4.3.12 条	/		
	13 盒内管线接线要求	第 4.3.13 条	/		
	14 防腐防潮处理	第 4.3.14 条	/		
	15 可弯曲金属导管安装	第 4.3.15 条	/		
	16 线缆跨越变形缝线缆留余	第 4.3.16 条	/		
	17 系统布线应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的要求	第 4.3.17 条	/		
	18 绝缘测试	第 4.3.18 条	/		
施工单位检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位验收结论	专业监理工程师： 年 月 日				

应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装

检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装	第 4.4.1 条	/		
	2	现场安装要求	第 4.4.2 条	/		
	3	应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识, 并应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头; 应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接	第 4.4.3 条	/		
	4	集中电源的前部和后部应适当留出更换蓄电池(组)的作业空间	第 4.4.4 条	/		
	5	接线要求	第 4.4.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

灯具安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灯具安装位置	第 4.5.1 条	/		
	2	灯具安装要求	第 4.5.2 条	/		
	3	灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方 安装时的要求	第 4.5.3 条	/		
	4	灯具在侧面墙或柱上安装时的要求	第 4.5.4 条	/		
	5	非集中控制型系统中, 自带电源型灯 具采用插头连接时, 应采用专用工具 方可拆卸	第 4.5.5 条	/		
	6	照明灯安装位置	第 4.5.6 条	/		
	7	照明灯安装在走道侧面墙上要求	第 4.5.7 条	/		
	8	照明灯不应安装在地面上	第 4.5.8 条	/		
	9	标志灯的标志面宜与疏散方向垂直	第 4.5.9 条	/		
	10	出口标志灯的安装	第 4.5.10 条	/		
	11	方向标志灯的安装	第 4.5.11 条	/		
	12	楼层标志灯安装	第 4.5.12 条	/		
	13	多信息复合标志灯安装	第 4.5.13 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

消防应急照明和疏散指示系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	应急照明控制器调试	第 5.3.2 条	/		
	2	集中电源调试	第 5.3.4 条	/		
	3	应急照明配电箱调试	第 5.3.6 条	/		
	4	集中控制系统非火灾状态下的系统功能调试	第 5.4.1 条 第 5.4.2 条 第 5.4.3 条 第 5.4.4 条	/		
	5	非集中控制系统非火灾状态下的系统功能调试	第 5.5.1 条 第 5.5.2 条 第 5.5.3 条	/		
	6	非集中控制系统火灾状态下的系统功能调试	第 5.5.4 条 第 5.5.5 条	/		
	7	备用照明功能调试	第 5.6.1 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风管安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属风管的制作与连接	第 6.3.1 条	/		
	2	非金属风管的制作与连接	第 6.3.2 条	/		
	3	强度严密性试验	第 6.3.3 条	/		
	4	风管安装	第 6.3.4 条	/		
	5	系统漏风量测试	第 6.3.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

部件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	排烟防火阀安装	第 6.4.1 条	/		
	2	送风口、排烟阀或排烟口安装	第 6.4.2 条	/		
	3	常闭送风口、排烟阀或排烟口安装	第 6.4.3 条	/		
	4	挡烟垂壁安装	第 6.4.4 条	/		
	5	排烟窗的安装	第 6.4.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风机安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风机质量	第 6.5.1 条	/		
	2	风机外壳至墙壁或其他设备的距离	≥600mm	/		
	3	风机基础设置	第 6.5.3 条	/		
	4	吊装风机安装	第 6.5.4 条	/		
	5	风机驱动装置设置	第 6.5.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

建筑防排烟系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	常闭送风口、排烟阀或排烟口单机调试	第 7.2.2 条	/		
	2	活动挡烟垂壁单机调试	第 7.2.3 条	/		
	3	自动排烟窗单机调试	第 7.2.4 条	/		
	4	送风机、排烟风机单机调试	第 7.2.5 条	/		
	5	机械加压送风系统风速及余压调试	第 7.2.6 条	/		
	6	机械排烟系统风速和风量调试	第 7.2.7 条	/		
	7	机械加压送风系统的联动调试	第 7.3.1 条	/		
	8	机械排烟系统的联动调试	第 7.3.2 条	/		
	9	自动排烟窗联动调试	第 7.3.3 条	/		
	10	活动挡烟垂壁联动调试	第 7.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

干粉灭火装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《干粉灭火装置技术规程》 CECS322：2012		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灭火装置的型号、规格、数量及安装 位置、喷口方向要求	第 4.1.5 条 第 1 款	/		
	2	压力指示器安装位置	第 4.1.5 条 第 2 款	/		
	3	灭火装置的支架要求	第 4.1.5 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电引发干粉灭火装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《干粉灭火装置技术规程》 CECS322：2012	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	电引发器的阻值	第 4.1.6 条 第 1 款	/		
	2	安装完毕，电引发器应短接；系统开通方可去除短接状态	第 4.1.6 条 第 2 款	/		
	3	电引发器接线连接方式	第 4.1.6 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

联动控制组件安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《干粉灭火装置技术规程》 CECS322：2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	联动控制组件的外观质量	第 5.4.1 条	/		
	2	联动控制组件的品种、规格、数量要求	第 5.4.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

干粉灭火装置系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《干粉灭火装置技术规程》 CECS322：2012		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	自动模拟启动试验	第 B. 0. 2 条	/		
	2	手动模拟启动试验	第 B. 0. 3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

火灾自动报警联动控制系统的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《自动消防炮灭火系统技术规 程》CECS245：2008		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	布线种类及电压等级	第 8.2.1 条	/		
	2	传输线缆选用	第 8.2.2 条	/		
	3	导线电阻测试	第 8.2.3 条	/		
	4	信息处理主机安装	第 8.2.4 条	/		
	5	控制装置安装	第 8.2.5 条	/		
	6	消防炮解码器安装	第 8.2.6 条	/		
	7	探测器安装方式	第 8.2.7 条	/		
	8	双波段探测器壁装	第 8.2.8 条	/		
9	光截面探测器、红外光束探测器安装	第 8.2.9 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道及阀门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《自动消防炮灭火系统技术规 程》CECS245：2008		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道材质要求	第 8.3.1 条	/		
	2	管道连接方式及附件安装	第 8.3.2 条	/		
	3	管道支吊架安装	第 8.3.3 条	/		
	4	阀门安装	第 8.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

给水系统试压和冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《自动消防炮灭火系统技术规 程》CECS245：2008		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	强度和严密性试验要求	第 8.4.2 条	/		
	2	冲洗要求	第 8.4.3 条	/		
	3	消防泡沫炮安装	第 8.4.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防炮及阀组安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS245：2008		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防炮、阀组的安装	第 8.5.1 条	/		
	2	消防炮安装	第 8.5.2 条	/		
	3	阀组安装	第 8.5.3 条	/		
	4	水流指示器安装	第 8.5.4 条	/		
	5	消防炮、电动阀和水流指示器检修	第 8.5.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

自动消防炮灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS245：2008		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	火灾自动报警联动控制系统调试	第 9.3 节	/		
	2	消防炮控制装置调试	第 9.4 节	/		
	3	消防炮调试	第 9.5 节	/		
	4	自动消防炮灭火系统调试	第 9.6 节	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

布线检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《大空间智能型主动喷水灭火 系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	线缆要求	第 14. 2. 1 条	/		
	2	穿线前管或线槽处理	第 14. 2. 2 条	/		
	3	布线要求	第 14. 2. 3 条	/		
	4	同一系统内不同用途的导线应采用不同的颜色；相同用途导线的颜色应一致	第 14. 2. 4 条	/		
	5	导线接头要求	第 14. 2. 5 条	/		
	6	敷设在多尘或潮湿场所管路密封处理	第 14. 2. 6 条	/		
	7	接线盒设置	第 14. 2. 7 条	/		
	8	管入盒要求	第 14. 2. 8 条	/		
	9	吊顶内敷设管路和线槽	第 14. 2. 9 条	/		
	10	线槽敷设时支吊点设置	第 14. 2. 10 条	/		
	11	吊杆直径	≥6mm	/		
	12	管线经过变形缝设置补偿装置	第 14. 2. 12 条	/		
	13	线管或线槽接地	第 14. 2. 13 条	/		
	14	导线绝缘电阻测试	第 14. 2. 14 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管网的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管网材质要求	第 14. 3. 1 条	/		
	2	管道连接	第 14. 3. 2 条	/		
	3	管网安装前清理	第 14. 3. 3 条	/		
	4	沟槽式管件连接	第 14. 3. 4 条	/		
	5	螺纹连接	第 14. 3. 5 条	/		
	6	法兰连接	第 14. 3. 6 条	/		
	7	管道安装位置	第 14. 3. 7 条	/		
	8	管道支架、吊架、防晃支架安装	第 14. 3. 8 条	/		
	9	管道穿过建筑物变形缝要求	第 14. 3. 9 条	/		
	10	管道横向安装要求	第 14. 3. 10 条	/		
	11	设置红色环圈标志要求	第 14. 3. 11 条	/		
	12	管网安装中断时处理	第 14. 3. 12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

阀门的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	信号阀安装	第 14. 4. 1 条	/		
	2	手动闸阀安装	第 14. 4. 2 条	/		
	3	手动闸阀与装置之间安装距离	$\geq 300\text{mm}$	/		
	4	排气阀安装	第 14. 4. 4 条	/		
	5	止回阀安装方向	第 14. 4. 5 条	/		
	6	信号阀、电磁阀、水流指示器的引出 线应用防水套管锁定	第 14. 4. 6 条	/		
	7	减压阀的安装	第 14. 4. 7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水流指示器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求	第 14. 5. 1 条	/		
	2	水流指示器安装要求	第 14. 5. 2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

节流装置和减压孔板的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	节流装置安装位置	第 14.6.1 条	/		
	2	减压孔板安装位置	第 14.6.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

模拟末端试水装置的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	模拟末端试水装置安装位置	第 14.7.1 条	/		
	2	模拟末端试水装置安装环境	第 14.7.2 条	/		
	3	模拟末端试水装置的电磁阀安装	第 14.7.3 条	/		
	4	压力表安装位置	第 14.7.4 条	/		
	5	手动闸阀安装位置	第 14.7.5 条	/		
	6	模拟喷头流量系数要求	第 14.7.6 条	/		
	7	电源控制开关位置	第 14.7.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

大空间灭火装置的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	安装前模拟检查	第 14.8.1 条	/			
	2	大空间灭火装置应在系统管网试压冲洗合格后进行安装	第 14.8.2 条	/			
	3	大空间灭火装置 平天花或平梁底 吊顶安装时，安 装场所地面至天 花底或梁底的最 大净空高度(m)	大空间大流量喷头	25	/		
		扫描射水喷头	6	/			
		高空水泡	20	/			
	4	智能型探测组件安装	第 14.8.4 条	/			
	5	天花下安装，天花板的开口	第 14.8.5 条	/			
	6	进水管应与地面垂直	第 14.8.6 条	/			
	7	智能型探测组件与喷头间距	第 14.8.7 条	/			
8	对外引线金属软管	第 14.8.8 条	/				
9	电磁阀安装	第 14.8.9 条	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

智能灭火装置控制器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	壁挂式智能灭火装置控制器	第 14.9.1 条	/		
	2	琴台式、柜式智能灭火装置控制器安 装	第 14.9.2 条	/		
	3	智能灭火装置控制器安装	第 14.9.3 条	/		
	4	智能灭火装置控制器及配线金属管或 线槽接地保护	第 14.9.4 条	/		
	5	进入智能灭火装置控制器的电缆或导 线	第 14.9.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防控制设备的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防控制设备功能检查	第 14.10.1 条	/		
	2	消防控制设备(箱、盘、柜等)内不同电压等级、不同电流类别的端子，分开设置	第 14.10.2 条	/		
	3	消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志，且与设计图纸一致	第 14.10.3 条	/		
	4	消防控制设备外接导线安装及接地	第 14.10.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电源装置的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系 统技术规程》CECS263：2009	
主 控 项 目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防电源供电要求	第 14. 11. 1 条	/		
	2	重复接地	第 14. 11. 2 条	/		
	3	外壳接地	第 14. 11. 3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

接地装置的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	大空间主动喷水灭火系统的接地安装要求	第 14.12.1 条	/		
	2	系统接地线要求	第 14.12.2 条	/		
	3	由消防控制室专用接地板引至接地体的专用接地干线应穿钢管或硬质塑料管埋设至接地体	第 14.12.3 条	/		
	4	接地电阻测试	第 14.12.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防水泵安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系 统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消防水泵、消防水箱、消防水池、消 防气压给水设备、消防水泵接合器等 供水设施及其附属管道的安装要求	第 14. 13. 1 条	/		
	2	消防水泵规格型号符合设计要求	第 14. 13. 2 条	/		
	3	出水管及其附件的安装	第 14. 13. 4 条	/		
	4	吸水管及其附件的安装	第 14. 13. 5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防水箱安装和消防水池的施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系 统技术规程》CECS263：2009	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水箱水池容积位置及距离	第 14. 14. 1 条	/		
	2	排水方式	第 14. 14. 2 条	/		
	3	套管及法兰连接	第 14. 14. 3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防气压给水设备和稳压泵的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	气压罐，其容积、气压、水位及工作压力要求	第 14. 15. 1 条	/		
	2	气压给水设备及其附件要求	第 14. 15. 2 条	/		
	3	气压给水设备安装要求	第 14. 15. 3 条	/		
	4	稳压泵规格型号要求	第 14. 15. 4 条	/		
	5	稳压泵的安装要求	第 14. 15. 5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

消防水泵接合器的安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	组装式消防水泵接合器的安装	第 14. 16. 1 条	/		
	2	消防水泵接合器的安装	第 14. 16. 2 条	/		
	3	地下消防水泵接合器的安装	第 14. 16. 3 条	/		
	4	地下消防水泵接合器井的砌筑	第 14. 16. 4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水压试验检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	试验环境温度	第 15.2.1 条	/		
	2	强度试验压力	第 15.2.2 条	/		
	3	强度试验过程	第 15.2.3 条	/		
	4	严密性试验	第 15.2.4 条	/		
	5	大空间智能型主动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验	第 15.2.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

冲洗检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	排水管道设置	第 15.3.1 条	/		
	2	流速流量及冲洗方式	第 15.3.2 条	/		
	3	地下管道清洗	第 15.3.3 条	/		
	4	冲洗要求	第 15.3.4 条	/		
	5	水流方向	第 15.3.5 条	/		
	6	冲洗结束要求	第 15.3.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

大空间智能型主动喷水灭火系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水源测试	第 16.2.2 条	/		
	2	消防水泵调试	第 16.2.3 条	/		
	3	稳压泵调试	第 16.2.4 条	/		
	4	水流指示器和信号阀调试	第 16.2.5 条	/		
	5	排水装置调试	第 16.2.6 条	/		
	6	电源装置调试	第 16.2.7 条	/		
	7	大空间智能灭火装置调试	第 16.2.8 条	/		
	8	自动扫描射水灭火装置调试	第 16.2.9 条	/		
	9	自动扫描射水高空水炮灭火装置调试	第 16.2.10 条	/		
	10	智能灭火装置控制器调试	第 16.2.11 条	/		
	11	联动调试	第 16.2.12 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

灭火器安装设置检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《建筑灭火器配置验收及检查 规范》GB50444-2008		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	手提式灭火器设置位置	第 3.2.1 条	/		
	2	灭火器箱要求	第 3.2.2 条	/		
	3	灭火器箱箱门开启	第 3.2.3 条	/		
	4	挂钩、托架要求	第 3.2.4 条	/		
	5	挂钩、托架安装	第 3.2.5 条	/		
	6	设有夹持带的挂钩、托架安装	第 3.2.6 条	/		
	7	嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架安装要求	第 3.2.7 条	/		
	8	推车式灭火器设置场地	第 3.3.1 条	/		
	9	推车式灭火器固定措施	第 3.3.2 条	/		
	10	在有视线障碍的设置点安装设置灭火器时，应在醒目的地方设置指示灭火器位置的发光标志	第 3.4.1 条	/		
	11	在灭火器箱的箱体正面和灭火器设置点附近的墙面上应设置指示灭火器位置的标志	第 3.4.2 条	/		
	12	设置在室外的灭火器的要求	第 3.4.3 条	/		
	13	设置在潮湿性或腐蚀性的场所的灭火器要求	第 3.4.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

灭火器配置检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《建筑灭火器配置验收及检查 规范》GB50444-2008	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量	第 4.2.1 条	/		
	2	灭火器的产品质量	第 4.2.2 条	/		
	3	同一灭火器配置单元内，采用不同类型灭火器的要求	第 4.2.3 条	/		
	4	灭火器的保护距离	第 4.2.4 条	/		
	5	灭火器设置点附近应无障碍物，取用灭火器方便，且不得影响人员安全疏散	第 4.2.5 条	/		
	6	灭火器箱设置	第 4.2.6 条	/		
	7	灭火器的挂钩、托架要求	第 4.2.7 条	/		
	8	灭火器采用挂钩、托架或嵌墙式灭火器箱安装设置时，灭火器的设置高度	第 4.2.8 条	/		
	9	推车式灭火器设置	第 4.2.9 条	/		
	10	灭火器位置标识	第 4.2.10 条	/		
	11	灭火器的摆放应稳固。灭火器的设置点应通风、干燥、洁净，其环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。设置在室外和特殊场所的灭火器应采取相应的保护措施	第 4.2.11 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

贮存装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	贮存装置的安装	第 4.0.2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	管道螺纹连接要求	第 4.0.3 条 第 1 款	/		
	2	拉索套管钝化处理	第 4.0.3 条 第 2 款	/		
	3	管道安装前检查	第 4.0.3 条 第 3 款	/		
	4	管道固定	第 4.0.3 条 第 4 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

管道强度试验和空气吹扫检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	强度试验要求	第 4.0.4 条 第 1 款	/		
	2	空气吹扫	第 4.0.4 条 第 2 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷嘴安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	喷嘴安装	第 4.0.5 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

感温器安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	感温器安装要求	第 4.0.6 条 第 1 款	/		
	2	感温器固定	第 4.0.6 条 第 2 款	/		
	3	感温器安装位置	第 4.0.6 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

手动操作装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	手动操作装置安装位置	第 4.0.7 条 第 1 款	/		
	2	电启动手动操作装置要求	第 4.0.7 条 第 2 款	/		
	3	机械启动手动操作装置要求	第 4.0.7 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

控制装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	控制装置安装前检查	第 4.0.8 条 第 1 款	/		
	2	控制装置外接导线要求	第 4.0.8 条 第 2 款	/		
	3	控制装置外接导线的端部标志	第 4.0.8 条 第 3 款	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

厨房设备灭火装置系统调试检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233：2007	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	模拟启动试验	第 B. 1. 1 条 第 B. 1. 2 条 第 B. 1. 3 条	/		
	2	模拟喷放试验	第 B. 2. 1 条 第 B. 2. 2 条	/		
	3	主、备用电源切换试验	第 B. 3. 1 条 第 B. 3. 2 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3.14 附建式人防工程资料

一、施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件(C4)

(一) 进场检验通用表格

____材料汇总表

编号：

工程名称					施工单位			
序号	材料名称(品种、规格、型号、等级)	使用部位	进场时间	进场批量	生产厂家/合格证、质量证明文件编号	复验报告编号	备注	

材料、构配件进场检验记录

编号：

工程名称					进场日期	年 月 日	
施工单位					分包单位		
序号	名称	规格 型号	进场 数量	生产厂家	质量证明 文件核查	外观检验 结果	复验情况
1					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
2					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
3					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
4					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
5					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
6					符合 ☐ 不符合 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	不需复验 ☐ 复验合格 ☐ 复验不合格 ☐
施工单位检查意见： 外观及质量证明文件： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 需要复验项目的复验结论： ☐符合要求 ☐不符合要求 日期： 年 月 日 附件 共()页							
监理单位审查意见： ☐符合要求，同意使用 ☐不符合要求，退场 日期： 年 月 日							
签 字 栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			施工单位 材料验收负责人		分包单位 材料验收负责人

设备开箱检验记录

编号：

工程名称		检查日期	年 月 日		
设备名称		规格型号			
生产厂家		产品合格证编号			
总数量		检验数量			
进场检验记录					
包装情况					
随机文件					
备件与附件					
外观情况					
测试情况					
缺、损附备件明细					
序号	附备件名称	规格	单位	数量	备注
检验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	施工单位 材料验收负责人	供应单位 材料验收负责人	

设备及管道附件试验记录

编号：

工程名称				系统名称			
施工单位				监理单位			
设备/管道附件名称				试验日期		年 月 日	
试验要求：							
型号、材质							
规格							
总数量							
试验数量							
公称或工作压力 (MPa)							
强度试验	试验压力 (MPa)						
	试验持续时间 (s)						
	试验压力降 (MPa)						
	渗漏情况						
	试验结论						
严密性试验	试验压力 (MPa)						
	试验持续时间 (s)						
	试验压力降 (MPa)						
	渗漏情况						
	试验结论						
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员			专业施工员		

二、施工记录文件(C5)

____记录汇总表

编号：

工程名称		施工单位			
序号	名称	部位	验收日期	备注	

施工检查记录(通用)

编号:

工程名称			
施工单位		施工内容	
施工部位		施工日期	年 月 日
检查依据：			
检查内容：			
检查结果：			
签字栏	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员

钢筋隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称			
隐检项目		隐检日期	年 月 日
隐检部位	层	轴线	标高
隐检依据：施工图号_____，设计变更/洽商(编号_____) 及有关国家现行标准等。 主要受力钢筋规格、型号：_____			
隐蔽内容	质量状况		备注
各种直径钢筋接头方法			
各种直径钢筋搭接长度			
钢筋接头位置			
同一截面接头占总面积百分率(%)			
钢筋是否锈蚀、锈蚀程度、除锈情况			
保护层厚度			
限位措施			
钢筋代换情况			
其他			
图示：			
检查验收意见			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

人民防空工程细部构造做法隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称			
隐检项目		隐检日期	年 月 日
隐检部位	防护单元	轴线	标高
隐检依据：施工图号_____，设计变更/洽商(编号_____) 及有关国家现行标准等。 主要受力钢筋规格、型号：_____			
隐蔽内容：			
检查验收意见：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

注：人防工程细部含地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝、(防护)密闭门框安装、战时封堵埋件等。

电气接地装置隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称					隐蔽日期	年 月 日	
隐蔽项目			基础接地体	防雷引下线	均压带	接地干线	等电位线
所在部位							
隐 检 内 容	主材	品种					
		规格(mm)					
	连接	方法					
		长度范围(mm)					
		情况					
与其他设施连接、基础接地体连接图示：							
自然接地体、屋面设备防雷接地平面及混凝土截面接地钢筋位置图示：							
验收结论							
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员		

避雷装置隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称				施工单位		
分项工程名称				监理(建设)单位		
环境温度	℃			验收日期	年 月 日	
1. 接闪器						
部位(编号)	材质规格	结构形式	外观检查	连接情况	防腐处理	
2. 均压带(环)						
部位	材质规格	长度(m)	敷设方法	外观检查	连接情况	防腐处理
3. 引下线						
部位	材质规格	长度(m)	连接情况	断接卡高度(m)	接地体序号	防腐处理
结论						
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员	

电缆隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称		分部工程	
隐蔽部位		日 期	年 月 日
内容： 1. 电缆规格型号： 2. 位置、标高、弯度及沟底处理： 3. 电缆耐压绝缘试验结果： 4. 接头情况： 5. 保护防腐措施及施工质量： 6. 其他：			
验收结论			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

三、施工试验记录及检测文件(C6)

设备单机试运转记录

编号：

工程名称		试运转时间	
施工单位		监理单位	
设备名称		设备编号	
型号规格		额定数据	
生产厂家		设备所在系统	
试验要求：			
序号	试验项目	试验记录	试验结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
试运转结论：			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员	专业施工员

系统试运转调试记录

编号：

工程名称		试运转调试 时间	
试运转调试 项目		试运转调试 部位	
试运转、调试内容：			
试运转、调试结论：			
签 字 栏	建设单位项目负责人	监理单位总监理工程师	施工单位项目负责人

阀门试验记录

编号：

工程名称				施工单位		
分项工程名称				监理(建设)单位		
环境温度		℃		试验日期	年 月 日	
阀门名称						
规格						
型号						
密封材料						
合格证号						
数量						
清洗情况						
脱脂情况						
试验介质						
试验 压力 及 时间	强度 (MPa)					
	时间 (s)					
	严密性 (MPa)					
	时间 (s)					
试验结论						
签字 栏	建设单位项目负责人		监理单位总监理工程师		施工单位项目负责人	

管道系统灌水试验记录

编号：

工程名称					施工单位			
分项工程名称					监理(建设)单位			
环境温度		℃			试验日期		年 月 日	
系统名称或编号								
规格及数量								
试验介质								
灌水高度(m)								
间隔时间(min)								
液面下降量(mm)								
灌水高度(m)								
间隔时间(min)								
液面下降量 (渗漏情况)(mm)								
结论								
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员	

非承压容器满水试验记录

编号：

工程名称				分部工程		
部位、区、段				试验日期	年 月 日	
依据标准						
名称、型号、规格		容器深度	满水深度	试验持续时间 (h)	试验情况及结果	
试验经过及说明				试验结论		
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员	专业施工员

给水排水管道通水试验记录

编号：

工程名称				分部工程	
依据标准				试验日期	年 月 日
管段编号	通水时间(h)	配水点开放数量(%)	观察检查情况		备注
试验情况及说明			试验结论		
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人	项目专业质量检查员	专业施工员	

排水管道通球试验记录

编号：

工程名称				分部工程			
依据标准				试验日期		年 月 日	
管段编号	公称直径 (mm)	通球球径 (mm)	试验部位	通球率 (%)	通球检查情况	备注	
试验情况及说明				试验结论			
签字栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

地漏及地面清扫口排水试验记录

编号：

工程名称					施工单位	
分项工程名称					监理(建设)单位	
环境温度		℃			试验日期	年 月 日
序号	试验部位	地漏个数	清扫口个数	水封情况	注水情况	排水及渗漏情况
检查结论						
签字栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

风管系统漏风量检测记录

编号：

工程名称		施工单位			
分包单位		监理(建设)单位			
分项工程名称		检测日期	年 月 日		
风管级别		试验压力(Pa)			
系统总面积(m²)		试验总面积(m²)			
允许漏风量 (m³/m²·h)		实测漏风量 (m³/m²·h)			
系统测定分段数					
检测区段图示：		序号	分段表面积 (m²)	试验压力 (Pa)	实际漏风量 (m³/h)
		I			
		II			
		III			
		IV			
		V			
		VI			
		VII			
		VIII			
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员		专业施工员	

中、低压风管系统漏光量检测记录

编号：

工程名称			施工单位	
分包单位			监理(建设)单位	
分项工程名称			试验日期	年 月 日
系统编号			风管级别	
接缝总长度(m)			工作压力(Pa)	
序号	检 测 部 位		每 10m 检漏段漏光点数	
100m 接缝平均漏光点数				
检查结论				
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员	专业施工员

通风空调系统总风量及各风口风量测试记录

编号：

工程名称				施工单位				
分包单位				监理(建设)单位				
分项工程名称				试验日期		年 月 日		
系统编号								
#风口	设计风量	m³ /h	#风口	设计风量	m³ /h	#风口	设计风量	m³ /h
	面积 F	m²		面积 F	m²		面积 F	m²
序号	风速		序号	风速		序号	风速	
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
平均			平均			平均		
风量计算			风量计算			风量计算		
偏差			偏差			偏差		
结论			结论			结论		
设计总风量		m³ /h		实测总风量		m³ /h		
签字栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员			专业施工员		

电气接地电阻测试记录

编号：

工程名称				测试前三天 气象情况		
仪表型号				测试日期	年 月 日	
接地名称与类型		防雷接地	保护接地	重复接地	____接地	____接地
组别 及 实测 数据	1					
	2					
	3					
	4					
设计要求		≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω	≤ Ω
简图及说明				测试结论		
签字 栏	专业监理工程师	专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员

电气绝缘电阻测试记录

编号：

工程名称					分部工程				
工作电压					仪表型号				
依据标准					测试日期		年 月 日		
层段、设备、 线路、名称									
绝缘 电阻 (MΩ)	A-B								
	B-C								
	C-A								
	A-N								
	B-N								
	C-N								
	A-PE								
	B-PE								
	C-PE								
	N-PE								
结论：									
签 字 栏	专业监理工程师		专业技术负责人		项目专业质量检查员		专业施工员		

漏电保护器检测记录

编号：

工程名称					
施工单位		监理单位			
试验器具		试验日期	年 月 日		
安装部位	型号	设计要求		实际测试	
		动作电流 (mA)	动作时间 (ms)	动作电流 (mA)	动作时间 (ms)
试验结论：					
签字栏	专业监理工程师	项目专业质量检查员		专业施工员	

建筑物电气照明通电时运行记录

编号：

工程名称					建筑类型：公建 ☐ / 住宅 ☐			
施工单位				监理单位				
试运行项目				填写日期	年 月 日			
试运行时间		由 日 时 分开始，至 日 时 分结束						
运行 负 荷 记 录	运行时间	运行电压 (V)			运行电流 (A)			温度 (℃)
		L ₁ -N (L ₁ -L ₂)	L ₂ -N (L ₂ -L ₃)	L ₃ -N (L ₃ -L ₁)	L ₁ 相	L ₂ 相	L ₃ 相	
	试运行情况结论：							
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业施工员			

四、施工质量验收文件(C7)

____检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
一般项目	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

检验批现场验收检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位) 工程名称				验收日期	
检验批名称				对应检验批 编号	
编号	验收项目	验收部位	验收情况记录		备注
签 字 栏	专业监理工程师		项目专业质量检查员		专业工长

____分项工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			
分项工程数量				检验批数量			
施工单位				项目负责人			项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人			分包内容
序号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
说明：							
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

____分部工程质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位			项目负责人		技术(质量) 负责人	
分包单位			分包单位项目 负责人		分包内容	
序号	子分部工程 名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检查结果						
综合验收结论						
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日

注：结构分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

结构工程分部质量控制资料核查记录

编号:

工程名称		施工单位		
序号	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2	材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3	预制构件、预拌混凝土合格证			
4	验槽、钎探施工记录			
5	隐蔽工程验收记录			
6	预拌混凝土坍落度试验记录			
7	混凝土施工记录			
8	混凝土配合比试验报告			
9	混凝土试件强度试验报告			
10	钢筋连接试验报告			
11	检验批、分项、分部工程质量验收记录			

结论：

施工单位项目负责人(签章)：

年

月

日

总监理工程师(签章)：

(建设单位项目负责人)

年

月

日

注：抽查项目由验收组协商确定。

结构工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	结构实体混凝土强度				
2	结构实体钢筋保护层厚度				
结论：					
施工单位项目负责人(签章)：			总监理工程师(签章)：		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

注：1. 在结构分部工程验收前应进行结构实体验验(包括混凝土强度、钢筋保护层厚度检验)；
2. 结构实体验验的范围仅限于涉及安全和防护重要部位，主要包括人防门门框墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、大跨度梁和顶板；
3. 结构实体验验应在监理工程师见证下，由施工项目技术负责人组织实施；
4. 当同条件养护试件强度被判为不合格时，应委托具有相应资质的检测机构进行检测。

结构工程分部工程观感质量检查记录

编号:

工程名称			施工单位	
序号	项 目		抽查质量状况	质量评价
1	混凝土	露筋	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2		蜂窝	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3		孔洞	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
4		缝隙夹渣层	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
5	砌体	砌筑错缝	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
6		砌体接槎	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
7		砌体表面质量	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价				
结论：				
施工单位项目负责人(签章)： 年 月 日 总监理工程师(签章)： (建设单位项目负责人) 年 月 日				

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

土方工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	原状地基土不得扰动	第6.2.4条	/		
	2	开挖形成的边坡坡度及坡脚位置应符合设计要求	第6.2.5条	/		
	3	平面尺寸应符合设计要求	第6.2.6条	/		
	4	回填土填料应符合设计要求	第6.2.7条	/		
	5	土方回填形成的边坡坡度及坡脚位置应符合设计要求	第6.2.8条	/		
一般项目	1	开挖区表面平整度允许偏差应符合要求	第6.2.9条	/		
	2	开挖区标高允许偏差应符合要求	第6.2.10条	/		
	3	分级放坡边坡平台宽度允许偏差应符合要求	第6.2.11条	/		
	4	土方开挖区表面标高允许偏差应符合要求	第6.2.12条	/		
	5	回填区标高允许偏差应符合要求	第6.2.13条	/		
	6	回填区表面平整度允许偏差应符合要求	第6.2.14条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

逆作法施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	人工降水施工应综合考虑周边条件	第6.3.1条	/		
	2	因降水危及环境安全，应截水或回灌	第6.3.2条	/		
	3	编制土方开挖的施工方案	第6.3.3条	/		
	4	根据工程量计算确定竖井数量	第6.3.4条	/		
	5	根据实际情况设置足够的通风口及相关设备	第6.3.5条	/		
	6	梁、板下挖出的土不得堆放在顶上和基坑周边	第6.3.6条	/		
	7	地下水位应降至开挖面0.5m以下	第6.3.7条	/		
	8	土方运输规定	第6.3.8条	/		
一般项目	1	土方开挖、土方运输应符合相关规定	第6.3.9条	/		
	2	土方开挖应符合规定	第6.3.10条	/		
	3	地下连续墙单元槽段长度控制在4m~8m	第6.3.11条	/		
	4	确定施工工艺流程和槽段长度等技术参数	第6.3.12条	/		
	5	排桩宜采取间隔法施工	第6.3.13条	/		
	6	混凝土灌注不得出现混凝土离析现象	第6.3.14条	/		
	7	钢筋骨架的吊装就位宜利用钻机的起重设备进行	第6.3.15条	/		
	8	斜肩设置及斜肩混凝土浇筑应符合要求	第6.3.16条	/		
	9	通长过梁设置及安装应符合相关规定	第6.3.17条	/		
	10	灌注砂层应符合规定	第6.3.18条	/		
	11	逆作法施工现场监测主要对象	第6.3.19条	/		
	12	现场监测主要内容	第6.3.20条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

模板工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	模板及其支架应有足够的强度、刚度和 稳定性	第6.4.1条	/		
	2	固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、 混凝土预制件等	第6.4.2条	/		
	3	混凝土强度应符合设计要求及相关规定	第6.4.3条	/		
一般项目	1	模板安装应符合规定	第6.4.4条	/		
	2	预埋件、预留孔和预留洞安装及允许偏 差应符合规定	第6.4.5条	/		
	3	现浇结构模板安装允许偏差应符合规定	第6.4.6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

钢筋工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋进场时试件检验结果应符合规定	第6.5.1条	/		
	2	力学性能检验及质量应符合规程的规定	第6.5.2条	/		
	3	钢筋的品种、规格应符合设计要求	第6.5.3条	/		
	4	拉结钢筋设置应符合规定	第6.5.4条	/		
	5	钢筋代换应符合规定	第6.5.5条	/		
	6	钢筋除锈、调直不得采用冷拉的方法	第6.5.6条	/		
一般项目	1	钢筋加工的形状、尺寸允许偏差应符合规定	第6.5.7条	/		
	2	钢筋的接头宜设置在受力较小处	第6.5.8条	/		
	3	钢筋应平直、无损伤，表面完好	第6.5.9条	/		
	4	钢筋安装位置允许偏差应符合规定	第6.5.10条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

混凝土工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据		验收依据			

		验收项目	设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1	水泥进场性能指标复验及质量应符合规定	第6.6.1条	/		
	2	掺用外加剂的质量及应用技术应符合环保规定	第6.6.2条	/		
	3	混凝土应符合规定, 根据相关要求进行配合比设计	第6.6.3条	/		
	4	结构混凝土的强度等级必须应符合设计要求	第6.6.4条	/		
	5	混凝土强度的试件抗压强度应符合规定	第6.6.5条	/		
	6	防护密闭的部位宜一次整体浇筑混凝土	第6.6.6条	/		
	7	混凝土运输、浇筑及间歇时间应符合规定	第6.6.7条	/		
	8	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷	第6.6.8条	/		
	9	现浇结构、混凝土设备基础的尺寸允许偏差应符合规定	第6.6.9条	/		
一般项目	1	普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合规定	第6.6.10条	/		
	2	拌制混凝土水质宜采用饮用水, 否则水质应符合规定	第6.6.11条	/		
	3	大体积混凝土施工应符合规定	第6.6.12条	/		
	4	补偿收缩混凝土施工应符合规定	第6.6.13条	/		
	5	混凝土应连续浇筑, 宜少留施工缝	第6.6.14条	/		
	6	变形缝应设在工程口部与主体连接处	第6.6.15条	/		
	7	后浇带施工应符合规定	第6.6.16条	/		
	8	混凝土浇筑后的养护应符合规定	第6.6.17条	/		
	9	现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷	第6.6.18条	/		
	10	现浇结构和混凝土设备基础拆模后尺寸允许偏差应符合规定	第6.6.19条	/		

施工单位 检查结果	专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日
监理单位 验收结论	专业监理工程师: 年 月 日

爆破掘进工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	坑(地)道坡度应符合设计要求	第6.7.2条	/		
一般项目	1	坑(地)道掘进偏差和检验方法应符合规定	第6.7.3条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

喷射混凝土工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水泥、骨料等应符合设计要求和施工规范的规定	第6.8.1条	/		
	2	喷射混凝土配合比等应符合设计要求和施工规范的规定	第6.8.2条	/		
	3	评定喷射混凝土强度的试块强度应符合规定	第6.8.3条	/		
	4	锚杆抗拔力应符合规定	第6.8.4条	/		
一般项目	1	锚杆孔的间距和深度偏差应符合规定	第6.8.5条	/		
	2	喷射混凝土厚度允许偏差应符合规定	第6.8.6条	/		
	3	喷射混凝土层面质量应符合规定	第6.8.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

砌体工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	砌体的品种、抗压强度必须符合设计要求	第6.9.2条	/		
	2	砂浆品种、抗压强度应符合规定	第6.9.3条	/		
	3	砌体砂浆必须密实饱满	第6.9.4条	/		
	4	砌体的位置及垂直度允许偏差应符合规定	第6.9.5条	/		
一般项目	1	砌体组砌方法应正确	第6.9.6条	/		
	2	砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀	第6.9.7条	/		
	3	预埋拉结筋应符合规定	第6.9.8条	/		
	4	砌体一般尺寸允许偏差应符合规定	第6.9.9条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

孔口防护工程分部质量控制资料核查记录

编号:

工程名称		施工单位		
序号	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2	材料、防护设备出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3	隐蔽工程验收记录			
4	混凝土施工记录			
5	混凝土试件试验报告及评定记录			
6	防护门防密门密闭门使用性能检测记录			
7	检验批、分项、分部工程质量验收记录			

结论:

施工单位项目负责人(签章):

年 月 日

总监理工程师(签章):

(建设单位项目负责人)

年 月 日

注：抽查项目由验收组协商确定。

孔口防护工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	防护门防密门密闭门使用性能				
结论：					
施工单位项目负责人(签章)：			总监理工程师(签章)：		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

孔口防护工程分部工程观感质量检查记录

编号：

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	防护门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2	防护密闭门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3	密闭门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
4	门框墙	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
5	防爆波活门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
6	防爆超压排气活门、自动排气活门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价			
结论：			
施工单位项目负责人(签章)：		总监理工程师(签章)：	
		(建设单位项目负责人)	
年 月 日		年 月 日	

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

门框墙制作检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	门框墙混凝土强度等级不应低于C30	第7.2.2条	/		
	2	门框墙受力钢筋直径、间距及设置拉结 筋应符合要求	第7.2.3条	/		
	3	防护密闭门和密闭门的门框墙厚度应符 合要求	第7.2.4条	/		
	4	防护门、防护密闭门门洞四角的斜向钢 筋配置应符合要求	第7.2.5条	/		
	5	门框墙周边宽度应满足门扇安装和启闭 要求	第7.2.6条	/		
	6	钢材的品种和质量等应符合设计要求和 规定	第7.2.7条	/		
	7	钢筋的规格、形状等应符合设计要求和 规定	第7.2.8条	/		
	8	钢筋有瑕疵，严禁按原规格使用	第7.2.9条	/		
	9	混凝土所用水泥，骨料等应符合施工规 定	第7.2.10条	/		
	10	混凝土的配合比等应符合规定	第7.2.11条	/		
	11	商品混凝土质量应符合规定	第7.2.12条	/		
	12	钢门框与门框墙连接成整体。活门槛与 门窗墙连接牢固	第7.2.13条	/		
	13	钢筋混凝土门框墙无蜂窝无孔洞无露筋	第7.2.14条	/		
一般项目	1	门框墙的混凝土应振捣密实。门框墙麻 面积应符合规定	第7.2.15条	/		
	2	门框墙制作的允许偏差和检验方法应符 合规定	第7.2.16条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防护门、防护密闭门、密闭门性能等指标应符合设计要求和规定	第7.3.1条	/		
	2	门扇与门框应贴合严密	第7.3.2条	/		
	3	门扇铰页连续处受力均匀, 设置垫片应符合要求	第7.3.3条	/		
	4	密封条粘接牢固、平整。胶条接头搭接应符合要求	第7.3.4条	/		
	5	门扇应自动开到终止位置, 传动部件涂油润滑	第7.3.5条	/		
	6	钢筋混凝土门扇无蜂窝等瑕疵。钢门扇无严重变形	第7.3.6条	/		
一般项目	7	门扇应开关轻便, 闭锁启闭灵活	第7.3.7条	/		
	1	门扇的零部件齐全, 无锈蚀, 无损坏	第7.3.8条	/		
	2	双扇拱形门的上下两端与门框间, 有符合要求的间隙	第7.3.9条	/		
	3	门扇安装允许偏差和检验方法应符合规定	第7.3.10条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

防爆波活门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防爆波悬摆活门、胶管活门的规格等应符合设计要求和规定	第7.4.1条	/		
	2	防爆波悬摆活门安装牢固，开启方向、位置正确	第7.4.2条	/		
	3	胶管活门门框与胶板粘贴牢固，位置正确	第7.4.3条	/		
	4	防爆波悬摆活门和胶管活门凹入墙面的距离应符合设计要求和规定	第7.4.4条	/		
	5	防爆波悬摆活门安装应符合规定	第7.4.5条	/		
	6	胶管活门安装应符合规定	第7.4.6条	/		
一般项目	1	防爆波悬摆活门、胶管活门安装允许偏差和检验方法应符合规定	第7.4.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

自动排气活门、防爆超压排气活门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	自动排气活门等开启方向须朝向排风方向	第7.5.1条	/		
	2	自动排气活门等应与工程内的通风短管在垂直和水平方向错开布置	第7.5.2条	/		
	3	自动排气活门等安装应符合规定	第7.5.3条	/		
一般项目	1	自动排气活门等安装允许偏差和检验方法应符合规定	第7.5.4条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

密闭穿墙管施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	当管道穿过工程外墙等时，预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管	第7.6.1条	/		
	2	密闭穿墙管管材应符合规定	第7.6.2条	/		
	3	密闭翼环采用钢板制作，钢板平整，厚度和翼高应符合规定	第7.6.3条	/		
	4	密闭翼环应位于墙体中间，与周围结构钢筋焊牢	第7.6.4条	/		
一般项目	1	密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度应符合规定	第7.6.5条	/		
	2	密闭穿墙管作套管应符合规定	第7.6.6条	/		
	3	当管线穿过临空墙等预埋的套管时，设置防护抗力片	第7.6.7条	/		
	4	密闭穿墙管施工应符合规定	第7.6.8条	/		
	5	进出工程管道安装防护阀门，距离墙体不宜大于200mm	第7.6.9条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

平战转换封堵构件施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防护功能平战转换预埋件的材质等应符合设计要求和规定	第7.7.1条	/		
	2	人防工程中的钢筋混凝土或混凝土浇筑的结构构件，战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施，防爆波清扫口、给排水进出户管安装时应一次完成	第7.7.2条	/		
	3	焊条的保护气体等应符合设计要求和钢结构焊接的专门规定	第7.7.3条	/		
	4	经工艺处理的钢材表面应符合规定	第7.7.4条	/		
一般项目	1	钢结构构件表面无明显凹面和损伤	第7.7.5条	/		
	2	钢结构油漆外观涂刷均匀，无明显皱皮、流坠	第7.7.6条	/		
	3	焊缝应焊波均匀，焊渣和飞溅物清除干净	第7.7.7条	/		
	4	焊缝尺寸的允许偏差和检验方法应符合规定	第7.7.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防水工程分部质量控制资料核查记录

编号：

工程名称			施工单位		
序号	资料名称		份数	核查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更、洽商记录				
2	材料出厂合格证书及进场检(试)验报告				
3	隐蔽工程验收记录				
4	施工记录				
5	防水混凝土配合比试验报告				
6	检验批、分项、分部工程质量验收记录				
结论：					
施工单位项目负责人(签章)：			总监理工程师(签章)：		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

注：抽查项目由验收组协商确定。

防水工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	工程渗漏水				
2	防水混凝土抗渗等级				
结论：					
施工单位项目负责人(签章)：			总监理工程师(签章)：		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

防水工程分部工程观感质量检查记录

编号：

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	防水混凝土	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2	水泥砂浆防水层	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3	涂料防水层	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价			
结论：			
施工单位项目负责人(签章)：		总监理工程师(签章)：	
		(建设单位项目负责人)	
年 月 日		年 月 日	

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

防水混凝土工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防水混凝土的原材料等应符合设计要求和规定	第8.2.2条	/		
	2	防水混凝土的抗渗等级应符合设计要求	第8.2.3条			
	3	防水混凝土结构的施工缝等设置和构造应符合设计要求和规定	第8.2.4条			
一般项目	1	防水混凝土结构表面坚实，平整；埋设件位置准确	第8.2.5条	/		
	2	防水混凝土结构表面的裂缝不得贯通	第8.2.6条			
	3	防水混凝土结构厚度等允许偏差应符合规定	第8.2.7条			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防水砂浆的原材料及配合比应符合设计要求和规定	第8.3.2条	/		
	2	防水砂浆的粘结强度等应符合设计要求和规定	第8.3.3条	/		
	3	水泥砂浆防水层与基层之间结合牢固，无空鼓现象	第8.3.4条	/		
一般项目	1	水泥砂浆防水层表面密实、平整，无裂纹等缺陷	第8.3.5条	/		
	2	水泥砂浆防水层施工缝留槎位置正确，接槎层层搭接密实	第8.3.6条	/		
	3	水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求	第8.3.7条	/		
	4	水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差为5mm	第8.3.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

涂料防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	涂料防水层所用的材料及配合比应符合 设计要求和规定	第8.4.2条	/		
	2	涂料防水层的平均厚度应符合设计要求	第8.4.3条			
	3	涂料防水层在转角处等部位做法应符合 设计要求和规定	第8.4.4条			
一般项目	1	涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均 匀	第8.4.5条	/		
	2	涂层间夹铺胎体增强材料，浸透胎体覆 盖完全，无胎体外露现象	第8.4.6条			
	3	侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结 合紧密，保护层厚度应符合设计要求和 规定	第8.4.7条			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

卷材防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	卷材防水层所使用卷材及其配套材料应符合设计要求和规定	第8.5.2条	/		
	2	卷材防水层在转角等部位做法应符合设计要求和规定	第8.5.3条	/		
一般项目	1	卷材防水层的搭接缝粘贴或焊接牢固，密封严密	第8.5.4条	/		
	2	外防外贴法铺贴卷材防水层，卷材搭接应符合规定	第8.5.5条	/		
	3	侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密	第8.5.6条	/		
	4	卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm	第8.5.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

金属板防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属板和焊接材料应符合设计要求	第8.6.2条	/		
	2	焊工持有有效的执业资格证书	第8.6.3条	/		
一般项目	1	金属板表面不得有明显凹面和损伤	第8.6.4条	/		
	2	焊缝不得有裂纹、未熔合等缺陷	第8.6.5条	/		
	3	焊缝的焊波均匀，焊渣等清理干净，保护涂层无漏涂等现象	第8.6.6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

塑料防水板防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	塑料防水板及其配套材料应符合设计要求	第8.7.2条	/		
	2	塑料防水板的搭接缝采用双缝热熔焊接, 焊缝有效宽度应符合规定	第8.7.3条	/		
一般项目	1	塑料防水板采用无钉孔铺设, 固定点的 间距根据基面平整情况确定	第8.7.4条	/		
	2	塑料防水板与暗钉圈焊接牢固, 不得漏 焊、假焊和焊穿	第8.7.5条	/		
	3	塑料防水板的铺设平顺, 不得有下垂、 绷紧和破损现象	第8.7.6条	/		
	4	塑料防水板搭接宽度的允许偏差为 -10mm	第8.7.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

膨润土防水材料防水层工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	膨润土防水材料应符合设计要求	第8.8.2条	/		
	2	膨润土防水材料防水层在转角处等部位做法应符合设计要求	第8.8.3条	/		
一般项目	1	织布面或防水板的膨润土面，朝向工程主体结构的迎水面	第8.8.4条	/		
	2	膨润土防水材料应上层压住下层，防水层与基层等贴合紧密	第8.8.5条	/		
	3	膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定；各面固定间距应符合规定	第8.8.6条	/		
	4	膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差为-10mm	第8.8.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

止水带防水工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	止水带材料的规格、质量应符合设计要求和规定	第8.9.2条	/		
	2	止水带严禁折裂、脱焊或脱胶；封严缝隙；紧固预埋件螺栓	第8.9.3条			
	3	埋入式橡胶止水带等的敷设位置准确；止水带固定可靠	第8.9.4条			
一般项目	1	可卸式橡胶止水带敷设平整，打孔位置准确，均衬垫严密	第8.9.5条	/		
	2	变形缝凹槽内防水层表面平整、粗糙、清洁、干燥	第8.9.6条			
	3	金属止水带接头处焊缝应严密平整；混凝土覆盖层密实平整	第8.9.7条			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

装饰装修工程分部质量控制资料核查记录

编号:

工程名称		施工单位		
序号	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2	材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3	隐蔽工程验收记录			
4	节能工程施工记录			
5	有防水要求的房间地面蓄水试验记录			
6	有关胶凝材料配合比试验单			
7	检验批、分项、分部工程质量验收记录			

结论：

施工单位项目负责人(签章)：

年

月

日

总监理工程师(签章)：

(建设单位项目负责人)

年

月

日

注：抽查项目由验收组协商确定。

装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	饰面板后置埋件				
2	饰面砖粘结强度				
3	室内环境检测				
结论：					
施工单位项目负责人(签章)：			总监理工程师(签章)：		
年 月 日			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

装饰装修工程分部工程观感质量检查记录

编号：

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	抹灰	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2	涂饰	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3	饰面板(砖)	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
4	地面面层	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
5	门窗	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
6	室内观感	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价			
结论： 施工单位项目负责人(签章)： 年 月 日 总监理工程师(签章)： (建设单位项目负责人) 年 月 日			

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

一般抹灰工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	抹灰前基层表面的尘土等应清除干净， 并洒水润湿	第9.2.2条	/		
	2	一般抹灰所用材料的品种和性能应符合 设计要求	第9.2.3条	/		
	3	抹灰工程应分层进行。抹灰操作应符合 规定	第9.2.4条	/		
	4	抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结 牢固	第9.2.5条	/		
一般项目	1	一般抹灰工程的表面质量应符合规定	第9.2.6条	/		
	2	抹灰表面应整齐、光滑；抹灰表面应平 整	第9.2.7条	/		
	3	抹灰层的总厚度应符合设计要求	第9.2.8条	/		
	4	抹灰分格缝的设置应符合设计要求，操 作符合规范	第9.2.9条	/		
	5	有排水要求的部位应做滴水线。滴水线 应符合规范	第9.2.10条	/		
	6	一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方 法应符合规定	第9.2.11条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

涂饰工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据		

主控项目		验收项目	设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求	第9.3.2条	/		
	2	涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求	第9.3.3条	/		
	3	预埋件、连接件的数量、规格等应符合设计要求	第9.3.4条	/		
	4	涂饰工程的基层处理应符合规定	第9.3.5条	/		
一般项目	1	水性薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定	第9.3.6条	/		
	2	水性厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定	第9.3.7条	/		
	3	水性复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定	第9.3.8条	/		
	4	溶剂型涂料色漆的涂饰质量和检验方法应符合规定	第9.3.9条	/		
	5	溶剂型涂料清漆的涂饰质量和检验方法应符合规定	第9.3.10条	/		
	6	涂层与其他装修材料和设备衔接处吻合，界面清晰	第9.3.11条	/		
	7	美术涂饰表面洁净；仿花纹涂饰的饰面具有纹理；图案不得移位	第9.3.12条	/		

施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日

饰面板(砖)工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求	第9.4.2条	/		
	2	饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求	第9.4.3条	/		
	3	预埋件、连接件的数量等和防腐处理应符合设计要求	第9.4.4条	/		
	4	饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及规定	第9.4.5条	/		
	5	找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求规定	第9.4.6条	/		
	6	饰面砖粘贴必须牢固	第9.4.7条	/		
	7	满粘法施工的饰面砖工程无空鼓、裂缝	第9.4.8条	/		
一般项目	1	饰面板表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损	第9.4.9条	/		
	2	饰面板嵌缝应密实、平直、宽度和深度应符合设计要求	第9.4.10条	/		
	3	饰面板工程的石材进行防碱背涂处理。灌注材料饱满、密实	第9.4.11条	/		
	4	饰面板上的孔洞套割吻合，边缘应整齐	第9.4.12条	/		
	5	饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合规定	第9.4.13条	/		
	6	饰面砖表面平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损	第9.4.14条	/		
	7	饰面砖接缝平直、光滑；宽度和深度应符合设计要求	第9.4.15条	/		
	8	有排水要求的部位应做滴水线。滴水线应符合设计要求	第9.4.16条	/		
	9	饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合规定	第9.4.17条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

整体面层铺设工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	面层的材质、厚度应符合设计要求和规定	第9.5.2条	/		
	2	面层与下一层应结合牢固，无空鼓和开裂	第9.5.3条	/		
一般 项目	1	整体面层铺设工程表面质量应符合规定	第9.5.4条	/		
	2	面层表面的坡度应符合设计要求，无倒泛水和积水现象	第9.5.5条	/		
	3	踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度等应符合设计要求	第9.5.6条	/		
	4	楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求	第9.5.7条	/		
	5	整体面层的允许偏差和检验方法应符合规定	第9.5.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

板块面层铺设工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	面层所用板块产品应符合设计要求和规定	第9.6.2条	/		
	2	面层与下一层应结合牢固，无空鼓~	第9.6.3条	/		
一般 项目	1	板块面层铺设工程表面质量应符合规定	第9.6.4条	/		
	2	面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；结合处无渗漏	第9.6.5条	/		
	3	踢脚线表面应洁净，与柱、墙面的结合应牢固	第9.6.6条	/		
	4	楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求	第9.6.7条	/		
	5	板块面层的允许偏差和检验方法应符合规定	第9.6.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

吊顶工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求	第9.7.6条	/		
	2	饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求	第9.7.7条	/		
	3	龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固	第9.7.8条	/		
	4	吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理	第9.7.9条	/		
	5	石膏板的接缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝情况	第9.7.10条	/		
	6	饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3	第9.7.11条	/		
一般项目	1	饰面材料表面质量；饰面板与明龙骨的搭接质量；压条质量	第9.7.12条	/		
	2	饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置质量	第9.7.13条	/		
	3	金属龙骨的接缝质量	第9.7.14条	/		
	4	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施	第9.7.15条	/		
	5	明龙骨吊顶工程安装	第9.7.16条	/		
	6	暗龙骨吊顶工程安装	第9.7.17条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

门窗安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	门窗的品种、类型应符合设计要求和 质量要求	第9.8.2条	/		
	2	门窗框的安装应牢固，预埋件的数量应 符合设计要求	第9.8.3条	/		
	3	门窗配件的型号等应符合设计要求，功 能满足使用要求	第9.8.4条	/		
	4	防火门的耐热等级及其附件质量应符合 设计要求	第9.8.5条	/		
一般项目	1	门窗的安装质量应符合规定	第9.8.6条	/		
	2	木门窗安装的允许偏差和检验方法应符 合规定	第9.8.7条	/		
	3	钢门窗安装的允许偏差和检验方法应符 合规定	第9.8.8条	/		
	4	铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法 应符合规定	第9.8.9条	/		
	5	塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应 符合规定	第9.8.10条	/		
	6	推拉门安装的允许偏差和检验方法应符 合规定	第9.8.11条	/		
	7	旋转门安装的允许偏差和检验方法应符 合规定	第9.8.12条	/		
	8	防火门和防火卷帘安装的允许偏差和检 验方法应符合规定	第9.8.13条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

给水排水工程分部质量控制资料核查记录

编号:

工程名称		施工单位		
序号	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2	材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3	管道、设备强度试验、严密性试验记录			
4	隐蔽工程验收记录			
5	管道安装记录			
6	补偿器预拉伸记录			
7	给水管道冲洗记录			
8	给水管道通水试验记录			
9	排水管道通球试验记录			
10	水泵安装试运转试验记录			
11	检验批、分项、分部工程质量验收记录			

结论：

施工单位项目负责人(签章)：

年

月

日

总监理工程师(签章)：

(建设单位项目负责人)

年

月

日

注：抽查项目由验收组协商确定。

给水排水工程分部工程观感质量检查记录

编号：

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	管道坡度	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2	接口	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3	支架	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
4	卫生器具	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
5	配件	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
6	地漏	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
7	阀门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价			
结论：			
施工单位项目负责人(签章)：		总监理工程师(签章)：	
		(建设单位项目负责人)	
年 月 日		年 月 日	

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

给水管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据		

	验收项目	设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1 给水管道采用与管材相适应的管件	第10.2.2条	/		
	2 镀锌钢管应根据管径尺寸采用螺纹连接或法兰连接	第10.2.3条	/		
	3 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口等连接形式	第10.2.4条	/		
	4 给水铸铁管管道采用水泥捻口等方式进行连接	第10.2.5条	/		
	5 铜管连接可采用专用接头或焊接, 根据管径选择焊接方式	第10.2.6条	/		
	6 冷、热水管道同时安装应符合规定	第10.2.7条	/		
一般项目	1 管道坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3	第10.2.8条	/		
	2 碳素钢管道的螺纹连接应符合规定	第10.2.9条	/		
	3 法兰连接应对应平行、紧密; 衬垫材质应符合设计要求和规定	第10.2.10条	/		
	4 非镀锌碳素钢管的焊接应符合规定	第10.2.11条	/		
	5 阀门的安装位置、进出口方向应正确, 连接牢固、紧密	第10.2.12条	/		
	6 管道、箱类和金属支架涂漆应附着良好, 无缺陷	第10.2.13条	/		
	7 室内给水管道安装的允许偏差和检验方法应符合规定	第10.2.14条	/		

施工单位 检查结果	专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日
监理单位 验收结论	专业监理工程师: 年 月 日

给水管道附件及卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	室内给水管道的水压试验应符合设计要求	第10.3.2条	/		
	2	给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录	第10.3.3条	/		
	3	生活给水系统管道取样检验,符合标准方可使用	第10.3.4条	/		
	4	室内直埋给水管道做防腐处理。防腐层应符合设计要求	第10.3.5条	/		
	5	预埋水管的柔性、刚性防水套管等应符合设计要求和规定	第10.3.6条	/		
一般 项目	1	给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m	第10.3.7条	/		
	2	管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合规定	第10.3.8条	/		
	3	给水水平管道应有的坡度坡向泄水口	第10.3.9条	/		
	4	给水管道和阀门安装的允许偏差应符合规定	第10.3.10条	/		
	5	管道的支、吊架安装应平整牢固,间距应符合规定	第10.3.11条	/		
	6	试验消火栓等做试射试验,达到设计要求为合格	第10.3.12条	/		
	7	箱式消火栓的安装应符合规定	第10.3.13条	/		
	8	镀铬件应完好不损伤,接口严密,启闭部分灵活	第10.3.14条	/		
	9	给水管道附件等安装高度的允许偏差和检验方法应符合规定	第10.3.15条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

给水附属设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	基础混凝土强度、坐标等应符合设计规定	第10.4.2条	/		
	2	水泵试运转的轴承温升应符合规定	第10.4.3条	/		
	3	满水试验和水压试验应符合设计要求和规定	第10.4.4条	/		
一般项目	1	水箱支架或底座安装，尺寸及位置应符合设计要求	第10.4.5条	/		
	2	水箱溢流管和泄放管设置不得与排水管直接连接	第10.4.6条	/		
	3	手摇泵的规格等应符合设计要求；角钢支架拼装外涂应符合要求	第10.4.7条	/		
	4	室内给水设备安装的允许偏差应符合规定	第10.4.8条	/		
	5	管道保温层厚度和平整度的允许偏差应符合规定	第10.4.9条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

排水管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	排水管四周应用混凝土包裹，厚度应符合设计要求和规定	第10.5.2条	/		
	2	生活污水铸铁管道的坡度应符合设计或规定	第10.5.3条	/		
	3	生活污水塑料管道的坡度应符合设计要求或规定	第10.5.4条	/		
	4	排水塑料管按设计要求及位置装设伸缩节	第10.5.5条	/		
	5	排水主立管及水平管管道均做通球试验	第10.5.6条	/		
	6	隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验	第10.5.7条	/		
一般项目	1	设置生活污水管道的检查口等，当设计无要求时应符合规定	第10.5.8条	/		
	2	排水管道的检查口应设在检查井内。坡向检查口设定应符合规范	第10.5.9条	/		
	3	吊钩或卡箍应固定在承重结构上。支墩或采取固定措施	第10.5.10条	/		
	4	排水塑料管道支、吊架间距应符合规定	第10.5.11条	/		
	5	室内排水管道安装的允许偏差应符合规定	第10.5.12条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

卫生器具安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	卫生器具的安装采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定	第10.6.2条	/		
	2	地漏的安装应平正、牢固，周边无渗漏	第10.6.3条	/		
	3	卫生器具交工前做满水和通水试验	第10.6.4条	/		
	4	卫生器具给水配件完好无损伤，接口严密，启闭灵活	第10.6.5条	/		
	5	卫生器具的受水口和立管均采取可靠的固定措施	第10.6.6条	/		
	6	排水管道接口紧密不漏，固定支架等支撑位置应正确、牢固	第10.6.7条	/		
一般项目	1	卫生器具安装的允许偏差应符合规定	第10.6.8条	/		
	2	卫生器具给水配件安装的允许偏差应符合规定	第10.6.9条	/		
	3	卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合规定	第10.6.10条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

洗消器具安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称		
施工单位				项目负责人			检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人			检验批部位		
施工依据					验收依据				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	电热淋浴器等的型号、规格应符合设计要求			第10.7.2条	/			
	2	电热淋浴器安装应固定牢固，位置准确，预埋件与墙面平顺			第10.7.3条	/			
	3	冲洗喷嘴安装应固定牢固，位置准确，接头严密、不漏水			第10.7.4条	/			
	4	冲洗水龙头等安装位置准确，盖板与地面齐平			第10.7.5条	/			
	5	口部冲洗阀安装应符合规定			第10.7.6条	/			
一般项目	1	洗消器具安装允许偏差和检验方法应符合规定			第10.7.7条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

污水集水池施工检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	污水集水池顶上设有的密闭型人孔等设施应符合设计要求	第10.8.1条	/		
	2	集水池房间等设有便于冲洗地面的冲洗水龙头及软管	第10.8.2条	/		
	3	通气管的管径不宜小于污水泵出水管的管径	第10.8.3条	/		
	4	通气管设置铜芯闸阀，阀门的近端面距离围护结构符合要求	第10.8.4条	/		
	5	防爆地漏的安装应符合规定	第10.8.5条	/		
一般项目	1	污水泵房设置通气管和防潮、隔音设施	第10.8.6条	/		
	2	污水排水泵宜选用潜水泵等。污水排水泵采用自动控制	第10.8.7条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

污水泵安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称		
施工单位				项目负责人			检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人			检验批部位		
施工依据					验收依据				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	潜式污水泵的型号、规格应符合设计要求		第10.9.2条	/				
	2	潜式污水泵设置在集水坑中低于水位的位置		第10.9.3条	/				
一般项目	1	潜式污水泵安装位置准确，支座基础之间接触严密		第10.9.4条	/				
	2	橡胶软管连接位置准确，管路连接严密，不漏水		第10.9.5条	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

灭火器具安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位		项目负责人		检验批容量	
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据		验收依据			

验收项目	设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1 报警阀等须检测合格，型号应符合设计要求和规定	第10.10.2条	/	
	2 水流指示器等自动检测装置有铭牌等标志	第10.10.3条	/	
	3 消防水泵和稳压泵的规格等应符合设计要求和规定	第10.10.4条	/	
	4 气压罐容积、稳压泵的秒流量应符合设计要求和规定	第10.10.5条	/	
	5 自动喷淋玻璃球喷头的位置等应符合设计要求和规定	第10.10.6条	/	
一般项目	1 湿式报警阀安装应符合规定	第10.10.7条	/	
	2 消防水泵安装应符合规定	第10.10.8条	/	
	3 消防水泵接合器安装应符合规定	第10.10.9条	/	
	4 报警阀组安装应符合规定	第10.10.10条	/	
	5 其他组件安装应符合规定	第10.10.11条	/	
	6 玻璃球喷头安装应符合规定	第10.10.12条	/	
	7 箱式消火栓安装应符合规定	第10.10.13条	/	
	8 七氟丙烷灭火系统的泄压口位于防护区净高的2/3以上	第10.10.14条	/	
	9 喷头的保护高度和保护半径应符合规定	第10.10.15条	/	
	10 喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面距离符合要求	第10.10.16条	/	
	11 根据增压压力，选择储存容器的焊接容器或无缝容器	第10.10.17条	/	
	12 在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀	第10.10.18条	/	
	13 湿式报警阀等的安装允许偏差和检验方法应符合规定	第10.10.19条	/	

施工单位 检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日
监理单位 验收结论	专业监理工程师： 年 月 日

通风与空调工程分部工程观感质量检查记录

编号：

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	通风管道	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2	通风管线	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3	风口	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
4	风阀	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
5	密闭阀门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
6	除尘器、过滤吸收器	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
7	通风机	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价			
结论： 施工单位项目负责人(签章)： 年 月 日 总监理工程师(签章)： (建设单位项目负责人) 年 月 日			

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
 2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

金属风管制作检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管的规格、尺寸、厚度应符合设计要求	第11.2.2条	/		
	2	风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞等缺陷	第11.2.3条	/		
	3	焊缝严禁有烧穿等缺陷。纵向焊缝必须错开	第11.2.4条	/		
一般项目	1	风管外观质量应符合规定	第11.2.5条	/		
	2	风管的法兰应符合规定	第11.2.6条	/		
	3	风管加固应符合规定	第11.2.7条	/		
	4	不锈钢、铝板和复合钢板风管外观应符合规定	第11.2.8条	/		
	5	金属风管及法兰制作的允许偏差和检验方法应符合规定	第11.2.9条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

无机玻璃钢风管制作检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	风管的规格、尺寸应符合设计要求	第11.3.2条	/		
	2	风管无贯穿性裂缝，不返卤，玻璃丝布无裸露	第11.3.3条	/		
一般项目	1	风管外观质量应符合规定	第11.3.4条	/		
	2	风管外观应符合规定	第11.3.5条	/		
	3	风管制作的允许偏差和检验方法应符合规定	第11.3.6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

通风部件制作检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	各类部件的规格、尺寸应符合设计要求	第11.4.2条	/		
	2	风阀的组合件尺寸准确，叶片与外表无碰撞	第11.4.3条	/		
一般项目	1	部件组装应符合规定	第11.4.4条	/		
	2	风口的外观质量应符合规定	第11.4.5条	/		
	3	各类风阀的制作应符合规定	第11.4.6条	/		
	4	罩类的制作应符合规定	第11.4.7条	/		
	5	风口制作的允许偏差和检验方法应符合规定	第11.4.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

风管及部件安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	支(吊、托)架的型式等应符合设计要求和规定, 部件方向正确	第11.5.2条	/		
	2	支(吊、托)架严禁设在风口、闸门及检视门处	第11.5.3条	/		
	3	支管单独设支(吊、托)架, 法兰两侧加镀锌垫圈。螺栓做防腐处理	第11.5.4条	/		
	4	按斜插板安装方式, 限定阀板拉启方向	第11.5.5条	/		
一般项目	1	风管安装应符合规定	第11.5.6条	/		
	2	风管的法兰连接应符合规定	第11.5.7条	/		
	3	风口安装应符合规定	第11.5.8条	/		
	4	柔性短管安装应符合规定	第11.5.9条	/		
	5	罩类的安装应符合规定	第11.5.10条	/		
	6	风管、风口安装的允许偏差和检验方法应符合规定	第11.5.11条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

滤尘器、过滤吸收器安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	设备的型号等应符合设计要求、检查合格证和图纸		第11.6.2条		/					
	2	设备与管路连接不得漏气，固定支架应平正、稳定		第11.6.3条		/					
	3	过滤吸收器外壳应无损伤等影响密闭效果的情况		第11.6.4条		/					
	4	风管法兰焊接应符合规定		第11.6.5条							
	5	油网滤尘器的安装应符合规定		第11.6.6条		/					
	6	过滤吸收器的安装应符合规定		第11.6.7条		/					
一般项目	1	纸除尘器等安装的允许偏差和检验方法应符合规定		第11.6.8条		/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

密闭阀门安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称		
施工单位				项目负责人			检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人			检验批部位		
施工依据					验收依据				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	密闭阀门的型号、规格应符合设计要求		第11.7.2条	/				
	2	密闭阀门标志压力的箭头方向与冲击波 方向一致		第11.7.3条	/				
	3	密闭阀门安装应符合规定		第11.7.4条	/				
	4	阀门支架及支墩的安装应符合规定		第11.7.5条	/				
一般项目	1	预埋短管直径与阀门实际内径一致。阀 门尺寸应符合规定		第11.7.6条	/				
	2	密闭阀门安装允许偏差和检验方法应符 合规定		第11.7.7条	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

消声设备制作与安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	消声器的型号、尺寸应符合设计要求， 标明气流方向	第11.8.2条	/		
	2	消声器框架必须牢固，外壳严密不漏	第11.8.3条	/		
	3	消声片单体安装后固端必须牢固，片距 均匀	第11.8.4条	/		
	4	消声器安装方向正确，单独设置支架	第11.8.5条	/		
	5	减振器的型号、规格应符合设计要求	第11.8.6条	/		
	6	安装减振器处的地面和支托板板面必须 找平	第11.8.7条	/		
一般项目	1	消声材料的敷设应符合规定	第11.8.8条	/		
	2	消声材料的复面应符合规定	第11.8.9条	/		
	3	风机减振台座制作应符合规定	第11.8.10条	/		
	4	减振器安装应符合规定	第11.8.11条	/		
	5	减振器安装等允许偏差和检验方法应符 合规定	第11.8.12条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

通风机、空调机安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	通风机与配用电机、空调机的型号等应符合设计要求	第11.9.2条	/		
	2	风机叶轮严禁与壳体碰擦	第11.9.3条	/		
	3	通风机进风斗与叶轮的间隙均匀, 符合技术要求	第11.9.4条	/		
	4	空调安装的位置、朝向等应符合设计要求	第11.9.5条	/		
	5	叶轮旋转方向正确, 运转后轴承温升不超过规定	第11.9.6条	/		
一般项目	1	离心风机的安装应符合规定	第11.9.7条	/		
	2	管道风机安装应符合规定	第11.9.8条	/		
	3	空调机安装应放置平稳; 连接螺栓排列整齐	第11.9.9条	/		
	4	电动脚踏两用风机安装应符合规定	第11.9.10条	/		
	5	通风机等安装的允许偏差和检验方法应符合规定	第11.9.11条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

通风管线安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称			分项工程 名称		
施工单位				项目负责人			检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人			检验批部位		
施工依据					验收依据				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	压差测量管的安装应符合规定		第11. 10. 2条	/				
	2	放射性监测取样管的安装应符合规定		第11. 10. 3条	/				
	3	尾气监测取样管的安装应符合规定		第11. 10. 4条	/				
	4	增压管的安装应符合规定		第11. 10. 5条	/				
	5	测压管的安装应符合规定		第11. 10. 6条	/				
	6	气密性测量管的安装应符合规定		第11. 10. 7条	/				
一般项目	1	通风管线穿墙应采取防护密闭措施		第11. 10. 8条	/				
	2	通风管线不使用应将末端的阀门关闭		第11. 10. 9条	/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

防烟排烟部件制作与安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	防火阀和排烟阀应符合规定，具有产品合格证明文件	第11.11.2条	/		
	2	防排烟系统柔性短管的制作材料为不燃材料	第11.11.3条	/		
	3	防火阀等的安装方向、位置正确。防火阀距墙表面合格	第11.11.4条	/		
一般项目	1	风阀手动或电动操作装置灵活、可靠，阀板关闭严密	第11.11.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

防腐与油漆工程等检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	喷、涂油漆的漆膜，应均匀、无堆积等缺陷			第11.12.2条		/				
	2	涂料的品种及涂层遍数、标记应符合设计要求和规定			第11.12.3条		/				
一般项目	1	涂膜应符合规定			第11.12.4条		/				
	2	部件油漆后应符合规定			第11.12.5条		/				
	3	支(吊、托)架的防腐与油漆应符合规定			第11.12.6条		/				
	4	油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响使用			第11.12.7条		/				
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日									

建筑电气安装工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	接地电阻测试				
结论：					
施工单位项目负责人(签章)：			总监理工程师(签章)：		
年 月 日			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

建筑电气安装工程分部工程观感质量检查记录

编号：

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	线路敷设	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
2	配电箱(盘)	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
3	开关、插座	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
4	接地	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
5	柴油发电机组	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
观感质量综合评价			
结论：			
施工单位项目负责人(签章)：		总监理工程师(签章)：	
		(建设单位项目负责人)	
年 月 日		年 月 日	

注：1. 质量评价为“差”的项目，应进行返修；
2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

电缆线路工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	动力、照明线路采用电缆或护套线	第12.2.1条	/		
	2	防密门、密闭门门框墙上预埋备用管， 采取防护密闭措施	第12.2.2条	/		
	3	母线不得直接穿过临空墙等；穿过时采 取防护密闭措施	第12.2.3条	/		
	4	电缆桥架不得直接穿过临空墙等；穿过 时采取防护密闭措施	第12.2.4条	/		
	5	金属电缆导管必须接地或接零可靠，应 符合规定	第12.2.5条	/		
	6	电线敷设严禁有绞拧、铠装压扁等缺陷	第12.2.6条	/		
一般项目	1	电缆桥架安装应符合规定	第12.2.7条	/		
	2	桥架内电缆敷设应符合规定	第12.2.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

导管及线槽敷设工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属导管和线槽必须接地或接零可靠，应符合规定	第12.3.1条	/		
	2	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和薄壁的钢导管不得套管熔焊连接	第12.3.2条	/		
	3	防爆导管不采用倒扣连接；连接困难时，采用防爆活接头	第12.3.3条	/		
	4	设置过线盒，盒内不得有接线头。过线盒穿线密封加盖板	第12.3.4条	/		
	5	防爆波电缆井施工应符合规定	第12.3.5条	/		
一般 项目	1	电缆导管、电缆最小允许弯曲半径应符合规定	第12.3.6条	/		
	2	导管埋设深度与工程表面的距离、管卡间的最大距离应符合规定	第12.3.7条	/		
	3	线槽安装牢固，紧固件的螺母在线槽外侧	第12.3.8条	/		
	4	防爆导管敷设应符合规定	第12.3.9条	/		
	5	绝缘导管敷设应符合规定	第12.3.10条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

变压器安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	变压器安装位置正确，附件齐全	第12.4.1条	/		
	2	接地干线与低压侧中性点直接连接；支架或外壳接地	第12.4.2条	/		
一般项目	1	传动部分润滑应良好，自动调节应符合技术文件要求	第12.4.3条	/		
	2	绝缘件无裂纹等缺陷，外表清洁，测温仪表指示准确	第12.4.4条	/		
	3	有滚轮的变压器用能拆卸的制动部件固定	第12.4.5条	/		
	4	变压器按产品技术文件要求检查器身	第12.4.6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	金属框架等接地可靠;可开启门和接地端子用铜线连接	第12.5.1条	/		
	2	低压成套配电柜等有电击保护。保护导体应有端子	第12.5.2条	/		
	3	绝缘电阻值、馈电线路大于0.5MΩ;二次回路大于1MΩ	第12.5.3条	/		
	4	二次回路交流工频耐压试验,应无闪络击穿现象	第12.5.4条	/		
	5	照明配电箱安装应符合规定	第12.5.5条	/		
	6	动力配电箱等不得在防护密闭或密闭墙体上嵌墙暗装	第12.5.6条	/		
	7	三种通风方式信号装置安装应符合规定	第12.5.7条	/		
	8	防爆音响信号按钮安装位置应符合设计要求,防护可靠	第12.5.8条	/		
一般项目	1	基础型钢安装允许偏差应符合规定	第12.5.9条	/		
	2	应用镀锌螺栓连接,防松零件齐全	第12.5.10条	/		
	3	安装垂直度允许偏差应符合规定,成列盘面偏差应符合规定	第12.5.11条	/		
	4	柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合规定	第12.5.12条	/		
	5	柜、屏、台、箱、盘间配线应符合规定	第12.5.13条	/		
	6	照明配电箱安装应符合规定	第12.5.14条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师: 年 月 日				

开关、插座安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	插座安装应有明显的区别，配套的插头 区别使用	第12.6.1条	/		
	2	插座接线应符合规定	第12.6.2条	/		
	3	特殊情况下插座安装应符合规定	第12.6.3条	/		
一般项目	1	插座安装应符合规定	第12.6.4条	/		
	2	照明开关安装应符合规定	第12.6.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

电气照明灯具安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	灯具的固定应符合规定	第12.7.1条	/		
	2	当灯具为Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分可靠接地	第12.7.2条	/		
	3	应急照明灯具安装应符合规定	第12.7.3条	/		
一般项目	1	灯具的外形、灯头及其接线应符合规定	第12.7.4条	/		
	2	应急照明灯具安装应符合规定	第12.7.5条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

接地装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	工程内将导电部分做等电位连接	第12.8.1条	/		
	2	接地装置的设置应符合规定	第12.8.2条	/		
	3	接地装置应设测试点。接地电阻值应符合设计要求	第12.8.3条	/		
	4	接地干线埋地深度不应小于1m，采取均压措施或覆盖	第12.8.4条	/		
	5	接地模板顶面埋深合格，接地模块间距足够	第12.8.5条	/		
一般项目	1	接地极垂直埋入，间距足够。搭接焊塔接长度应符合规定	第12.8.6条	/		
	2	接地装置的材料最小允许规格、尺寸应符合规定	第12.8.7条	/		
	3	接地模块集中引线，焊成环路，引出线不少于2处	第12.8.8条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

柴油发电机组安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	绝缘电阻值应大于0.5M Ω ；塑料绝缘电 缆无击穿现象	第12.9.1条	/		
	2	柴油发电机馈电线路的相序与原供电系 统的相序一致	第12.9.2条	/		
	3	发电机工作零线与接地干线直接连接， 螺栓防松零件齐全	第12.9.3条	/		
一般项目	1	控制柜接线正确，紧固件紧固状态良好， 无遗漏脱落	第12.9.4条	/		
	2	发电机本体和可接近裸露导体接地或接 零可靠	第12.9.5条	/		
	3	开关设备等试验合格，机组连续运行12h 无障碍	第12.9.6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

火灾自动报警装置安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	火灾探测器等的型号、安装位置应符合 设计要求和规定	第12. 10. 1条	/		
	2	区域报警等控制器的基本功能应符合标 准要求	第12. 10. 2条	/		
	3	火灾自动报警系统随时处于完好的运行 状态	第12. 10. 3条	/		
一般项目	1	火灾探测器安装应符合规定	第12. 10. 4条	/		
	2	手动火灾报警按钮安装应符合规定	第12. 10. 5条	/		
	3	火灾报警控制器安装应符合规定	第12. 10. 6条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

火灾事故广播、消防通讯设备安装检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据				
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	火灾事故广播等设备的产品质量应符合设计要求	第12.11.1条	/		
	2	火灾事故广播等设备的功能必须正常，语音必须清晰	第12.11.2条	/		
一般项目	1	火灾事故广播设备安装应符合规定	第12.11.3条	/		
	2	扬声器安装应位置合理，固定牢固，整齐美观	第12.11.4条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

3. 15 施工验收文件 (C8)

单位工程竣工验收报审表

工程名称:	编号:

致: _____ (项目监理机构)

我方已按施工合同要求完成_____工程, 经自检合格, 现将有关资料报上, 请予以验收。

附件: 1. 工程质量验收报告
2. 工程功能检验资料

施工单位(盖章)

项目负责人(签字):

年 月 日

预验收意见:

经预验收, 该工程合格/不合格, 可以/不可以组织正式验收。

项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字、加盖执业印章):

年 月 日

附建式人民防空工程专项验收报审表

工程名称： 编号：

致： (项目监理单位)

我方已按施工合同要求完成 工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。

- 附件： 1. 工程质量验收报告
2. 工程功能检验资料

施工单位(盖章)
项目负责人(签字): 年 月 日

预验收意见：
经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理单位(盖章)
总监理工程师(签字、加盖执业印章): 年 月 日

人民防空工程质量专项验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称					
结构类型			建筑层数		建筑面积
项目经理			企业技术 负责人		企业质量 负责人
项目技术 负责人			项目质量 负责人		开/竣工时间
序号	项 目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标准规定 分部			
2	质量控制资料 核查	共 项，经核查符合规定 项			
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项，共抽查 项， 符合规定 项，经返工处理符合规定 项			
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项， 经返修处理符合要求的 项			
5	综合验收结论				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

人民防空工程质量控制资料核查记录

编号：

工程名称		施工单位			
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	结构	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		工程定位测量、放线记录			
3		材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
4		施工试验报告及见证检测报告			
5		隐蔽工程验收记录			
6		施工记录			
7		预制构件、预拌混凝土合格证			
8		主体结构检验及抽样检测资料			
9		检验批、分项、分部工程质量验收记录			
10		混凝土结构实体强度检测记录			
11		结构实体钢筋保护层厚度检测记录			
12		工程质量事故调查处理资料			
1	孔口防护	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3		隐蔽工程验收记录			
4		施工记录			
5		防护设备出厂合格证书			
6		防护门防密门密闭门使用性能检测记录			
7		检验批、分项、分部工程质量验收记录			
1	防水	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3		隐蔽工程验收记录			
4		施工记录			
5		工程渗漏水检测记录			
6		防水混凝土抗渗等级检测记录			
7		检验批、分项、分部工程质量验收记录			

人民防空工程质量控制资料核查记录(续表)

编号:

工程名称		施工单位			
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	建筑装饰装修	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3		隐蔽工程验收记录			
4		施工记录			
5		装饰装修质量检测记录			
6		检验批、分项、分部工程质量验收记录			
1	给水排水	图纸会审、计变更、洽商记录			
2		材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录			
4		隐蔽工程验收记录			
5		给水管道通水试验记录			
6		排水管道通球试验记录			
7		施工记录			
8		检验批、分项、分部工程质量验收记录			
1	通风与空调	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3		施工记录			
4		隐蔽工程验收记录			
5		通风、空调系统测试记录			
6		检验批、分项、分部工程质量验收记录			
1	建筑电气	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告			
3		设备调试记录			
4		施工记录			
5		隐蔽工程验收记录			
6		接地电阻测试记录			
7		检验批、分项、分部工程质量验收记录			
结论: 施工单位项目负责人(签章): _____ 总监理工程师(签章): _____ (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日					

注: 抽查项目由验收组协商确定。

人民防空工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号:

工程名称			施工单位			
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	结构工程	结构实体混凝土强度				
2		结构实体钢筋保护层厚度				
1	孔口防护工程	防护门防密门密闭门使用性能				
1	防水工程	工程渗漏水				
2		防水混凝土抗渗等级				
1	建筑装饰装修工程	装饰装修质量				
1	给排水	给水管道通水试验				
2		排水管道通球试验				
1	通风与空调	通风、空调系统测试				
1	电气	接地电阻测试				
结论：						
施工单位项目负责人(签章)：_____ 年 月 日 总监理工程师(签章)： (建设单位项目负责人) 年 月 日						

注：抽查项目由验收组协商确定。

人民防空工程观感质量检查记录

编号：

工程名称					施工单位				
序号	项 目				抽查质量状况				质量评价
1	结构工程	混凝土	露筋		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
2			蜂窝		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
3			孔洞		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
4			缝隙夹渣层		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
5		砌体	砌筑错缝		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
6			砌体接槎		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
7			砌体表面质量		共检查	点，好	点，一般	点，差	点
1	孔口防护工程	防护门		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
2		防护密闭门		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
3		密闭门		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
4		门框墙		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
5		防爆波活门		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
6		防爆超压排气活门、自动排气活门		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
1	防水工程	防水混凝土		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
2		水泥砂浆防水层		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
3		涂料防水层		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
1	装饰装修工程	抹灰		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
2		涂饰		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
3		饰面板(砖)		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
4		地面面层		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
5		门窗		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	
6		室内观感		共检查	点，好	点，一般	点，差	点	

人民防空工程观感质量检查记录(续表)

编号:

工程名称		施工单位	
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	给水排水工程	管道坡度	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
2		接口	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
3		支架	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
4		卫生器具	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
5		配件	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
6		地漏	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
7		阀门	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
1	通风与空调工程	通风管道	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
2		通风管线	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
3		风口	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
4		风阀	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
5		密闭阀门	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
6		滤尘器、过滤吸收器	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
7		通风机	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
1	建筑电气安装工程	线路敷设	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
2		配电箱(盘)	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
3		开关、插座	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
4		接地	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
5		柴油发电机组	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点
观感质量综合评价			
结论: 施工单位项目负责人(签章): 总监理工程师(签章): (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日			

注: 1. 质量评价为“差”的项目, 应进行返修;
 2. 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

单位工程质量竣工验收记录

编号：

工程名称			结构类型		层数/ 建筑面积	
施工单位			技术负责人		开工日期	
项目负责人			项目技术 负责人		完工日期	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标准规定 分部				
2	质量控制 资料核查	共 项，经核查符合规定 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项，共抽查 项， 符合规定 项，经返工处理符合规定 项				
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项， 经返修处理符合要求的 项				
5	综合验收结论					
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权。

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

编号:

工程名称		施工单位			
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		工程定位测量、放线记录			
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告			
4		施工试验报告及见证检测报告			
5		隐蔽工程验收记录			
6		施工记录			
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料			
8		分项、分部工程质量验收记录			
9		工程质量事故及事故调查处理资料			
10		新技术论证、备案及施工记录			
1	给排水与采暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告			
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录			
4		隐蔽工程验收记录			
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录			
6		施工记录			
7		分项、分部工程质量验收记录			
8		新技术论证、备案及施工记录			
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告			
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录			
4		隐蔽工程验收记录			
5		制冷设备运行调试记录			
6		通风、空调系统调试记录			
7		施工记录			
8		分项、分部工程质量验收记录			
9		新技术论证、备案及施工记录			
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告			
3		设备调试记录			
4		接地、绝缘电阻测试记录			
5		隐蔽工程验收记录			
6		施工记录			
7		分项、分部工程质量验收记录			
8		新技术论证、备案及施工记录			

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(续表)

编号:

工程名称		施工单位			
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告			
3		隐蔽工程验收记录			
4		施工记录			
5		系统功能测定及设备调试记录			
6		系统技术、操作和维护手册			
7		系统管理、操作人员培训记录			
8		系统检测报告			
9		分项、分部工程质量验收记录			
10		新技术论证、备案及施工记录			
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告			
3		隐蔽工程验收记录			
4		施工记录			
5		外墙、外窗节能检验报告			
6		设备系统节能检测报告			
7		分项、分部工程质量验收记录			
8		新技术论证、备案及施工记录			
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录			
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录			
3		隐蔽工程验收记录			
4		施工记录			
5		接地、绝缘电阻测试记录			
6		负荷试验、安全装置检查记录			
7		分项、分部工程质量验收记录			
8		新技术论证、备案及施工记录			
结论:					
施工单位项目负责人(签章):			总监理工程师(签章):		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号:

工程名称		施工单位				
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
1	建筑与结构	地基承载力检验报告				
2		桩基承载力检验报告				
3		混凝土强度试验报告				
4		砂浆强度试验报告				
5		主体结构尺寸、位置抽查记录				
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录				
7		屋面淋水或蓄水试验记录				
8		地下室渗漏水检测记录				
9		有防水要求的地面蓄水试验记录				
10		抽气(风)道检查记录				
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告				
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告				
13		建筑物沉降观测测量记录				
14		节能、保温测试记录				
15		室内环境检测报告				
16		土壤氡气浓度检测报告				
17		屋面抗风揭性进行检测				
1	给排水与供暖	给水管道通水试验记录				
2		暖气管道、散热器压力试验记录				
3		卫生器具满水试验记录				
4		消防管道、燃气管道压力试验记录				
5		排水干管通球试验记录				
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录				
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录				
2		风量、温度测试记录				
3		空气能量回收装置测试记录				
4		洁净室洁净度测试记录				
5		制冷机组试运行调试记录				
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录				
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录				
3		绝缘电阻测试记录				
4		剩余电流动作保护器测试记录				
5		应急电源装置应急持续供电时间记录				
6		接地电阻测试记录				
7		接地故障回路阻抗测试记录				
1	智能建筑	系统试运行记录				
2		系统电源及接地检测报告				
3		系统接地检测报告				
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告				
2		设备系统节能性能检查记录				
1	电梯	运行记录				
2		安全装置检测报告				
结论: 施工单位项目负责人(签章): _____ 年 月 日 总监理工程师(签章): _____ (建设单位项目负责人) _____ 年 月 日						

注: 抽查项目由验收组协商确定。

单位(子单位)工程观感质量检查记录

编号：

单位(子单位) 工程名称		施工单位			
序号	项 目		抽 查 质 量 状 况		质量评价
1	建筑 与 结构	主体结构外观	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2		室外墙面	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
3		变形缝、雨水管	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
4		屋面	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
5		室内墙面	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
6		室内顶棚	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
7		室内地面	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
8		楼梯、踏步、护栏	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
9		门窗	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
1	给水 排水 与 供暖	管道接口、坡度、支架	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2		卫生器具、支架、阀门	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
3		检查口、扫除口、地漏	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
4		散热器、支架	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
1	通风 与 空调	风管、支架	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2		风口、风阀	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
3		风机、空调设备	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
4		管道、阀门、支架	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
5		水泵、冷却塔	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
6		绝热	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
1	建筑 电气	配电箱、盘、板、接线盒	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2		设备器具、开关、插座	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
3		防雷、接地、防火	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
1	智能 建筑	机房设备安装及布局	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2		现场设备安装	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
1	电梯	运行、平层、开关门	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2		层门、信号系统	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
3		机房	共查	点, 好 点, 一般 点, 差 点	
观感质量综合评价					
结论:					
施工单位项目负责人(签章):			总监理工程师(签章):		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

注：1. 对质量评价为差的项目应进行返修；
2. 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件；
3. 项目抽查质量状况在 80%或以上评为“好”时，该项目质量评价为“好”。各项目质量评价在 80%或以上为“好”时，单位工程观感质量综合评价为“好”。

3.16 分户验收文件 (C9)

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(样板间)

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

工程名称		结构类型		户号	
建设单位		监理单位		面积	
设计单位		总包单位		装饰施工单位	

序号	验收项目	验收子分项		验收记录及结论
1	主要材料设备	名称、规格、型号、质量等级、生产厂名及其他内容		
2	户内空间尺寸	户内净高、净距尺寸符合设计要求		
3	防水工程	楼(地)面孔洞封堵工程,找平层与保护层工程,涂膜(卷材)防水工程		
4	门窗工程	铝合金门窗工程,塑料、复合材质门窗工程,成品木门窗工程		
5	顶棚与吊顶饰面工程	抹灰顶面工程,暗龙骨吊顶饰面工程,明龙骨吊顶饰面工程,装配式吊顶饰面工程		
6	墙饰面工程	涂料饰面工程,饰面砖工程,饰面板工程,裱糊饰面工程,软包工程,玻璃板饰面工程,装配式墙面工程		
7	楼地面饰面工程	木(竹)地板工程,块材地板工程,地毯工程,整体面层工程,装配式地面工程		
8	细部工程	储柜、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏和扶手、装饰线条及花饰、可拆装式隔断、内遮阳、阳台晾晒架制作与安装工程		
9	厨房工程	厨柜、厨房设备及配件、装配式厨房工程		装配式设备管线
10	卫浴工程	卫生洁具、浴室柜、沐浴间、卫浴配件、装配式卫生间工程		
11	电气工程	户内配电箱、室内布线、电气开关插座、照明灯具工程,等电位联结工程		
12	智能化工程	户内信息箱、有线电视、电话、信息网络、楼宇对讲、家庭自动报警系统、智能家居系统工程		
13	给水排水工程	给水排水工程,太阳能热水工程		
14	通风与空调工程	空调、新风(换气)系统工程,通风排气工程		
15	防火工程	饰面对消防设施的使用无影响,装饰材料的防火等级符合要求		
综合验收结论		☐ 合格 ☐ 整改后合格(整改内容记录见附件)		
建设单位	监理单位	施工总承包单位	(装饰)分包单位	设计单位
验收人:	验收人(专业监理工程师):	验收人(项目专业质量检查员):	验收人(项目专业质量检查员):	验收人(项目负责人):
项目负责人:	总监理工程师:	项目技术负责人:	项目负责人:	专业负责人:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注: 1. 此表以上参加分户验收单位和业主各一份,并在入户内门背面粘贴一份。
 2. 施工单位项目负责人(含装修分包单位)、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。
 3. 根据工程实际情况,验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(户内)

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

工程名称		结构类型		户号	
建设单位		监理单位		面积	
设计单位		总包单位		装饰施工单位	

序号	验收项目	验收子分项	验收记录及结论	
1	主要材料设备	名称、规格、型号、质量等级、生产厂名及其他内容		
2	户内空间尺寸	户内净高、净距尺寸符合设计要求		
3	防水工程	楼(地)面孔洞封堵工程,找平层与保护层工程,涂膜(卷材)防水工程		
4	门窗工程	铝合金门窗工程,塑料、复合材质门窗工程,成品木门窗工程		
5	顶棚与吊顶饰面工程	抹灰顶面工程,暗龙骨吊顶饰面工程,明龙骨吊顶饰面工程,装配式吊顶饰面工程		
6	墙饰面工程	涂料饰面工程,饰面砖工程,饰面板工程,裱糊饰面工程,软包工程,玻璃板饰面工程,装配式墙面工程		
7	楼地面饰面工程	木(竹)地板工程,块材地板工程,地毯工程,整体面层工程,装配式地面工程		
8	细部工程	储柜、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏和扶手、装饰线条及花饰、可拆装式隔断、内遮阳、阳台晾晒架制作与安装工程		
9	厨房工程	厨柜、厨房设备及配件、装配式厨房工程	装配式设备管线	
10	卫浴工程	卫生洁具、浴室柜、沐浴间、卫浴配件、装配式卫生间工程		
11	电气工程	户内配电箱、室内布线、电气开关插座、照明灯具工程,等电位联结工程		
12	智能化工程	户内信息箱、有线电视、电话、信息网络、楼宇对讲、家庭自动报警系统、智能家居系统工程		
13	给水排水工程	给水排水工程,太阳能热水工程		
14	通风与空调工程	空调、新风(换气)系统工程,通风排气工程		
15	防火工程	饰面对消防设施的使用无影响,装饰材料的防火等级符合要求		
综合验收结论		☐ 合格 ☐ 整改后合格(整改内容记录见附件)		
建设单位	监理单位	施工总承包单位	(装饰)分包单位	设计单位
验收人:	验收人(专业监理工程师):	验收人(项目专业质量检查员):	验收人(项目专业质量检查员):	验收人(项目负责人):
项目负责人:	总监理工程师:	项目技术负责人:	项目负责人:	专业负责人:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注: 1. 此表以上参加分户验收单位和业主各一份,并在入户内门背面粘贴一份。
 2. 施工单位项目负责人(含装修分包单位)、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。
 3. 根据工程实际情况,验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(公共部位)

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

工程名称		检查项目及部位			
序号	验收项目	主要检查内容			验收记录及结论
1	屋面外墙	屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件			
2	楼(电)梯通道、走廊	楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱安装等			
3	地下室车库	墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等			
综合验收结论		☐ 合格 ☐ 整改后合格(整改内容记录见附件)			
建设单位		监理单位	施工总承包单位	(装饰)分包单位	设计单位
验收人：		验收人(专业监理工程师)：	验收人(项目专业质量检查员)：	验收人(项目专业质量检查员)：	验收人(项目负责人)：
项目负责人：		总监理工程师：	项目技术负责人：	项目负责人：	专业负责人：
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
年 月 日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼(电)梯及上下梯段、通道(平台)为一个检查单元；地下室(地下车库等大空间的除外)每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理(含装修分包单位)、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收汇总表

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

工程名称		结构及层数		面积	
建设单位		监理单位		总户数	
施工单位		开完工日期	年 月 日— 年 月 日		
内容	验收情况				
验收概况	根据《海南省全装修住宅分户验收管理办法》要求，组织相关单位于____年____月____日—____年____月____日对本工程进行了分户验收。 验收组成员：组长____，副组长____，组员____。				
户内	共验收____户，形成《海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(户内)》____份；其中：一次验收合格____户，整改后验收合格____户，验收不合格的____户，(如果有不合格的，需要明确如何处理)。				
公共部位	共验收公共部位____个检查单元(其中屋面____个检查单元，外墙____个检查单元，楼(电)梯、通道____个检查单元，地下室____个检查单元)，形成《海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(公共部位)》____份；其中：一次验收合格____个检查单元，整改后验收合格____个检查单元，验收不合格的____个检查单元，(如果有不合格的，需要明确如何处理)。				
验收结论	☐ 合格 ☐ 整改后合格(需附整改情况说明)				
建设单位 (公章)		监理单位 (公章)		施工单位 (公章)	
设计单位 (公章)					
项目负责人：		总监理工程师：		项目负责人(项目经理)：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

注：1. 此表以上参加分户验收单位各一份，一份由建设单位将此表同分户验收方案一同交工程质量监督机构备案。

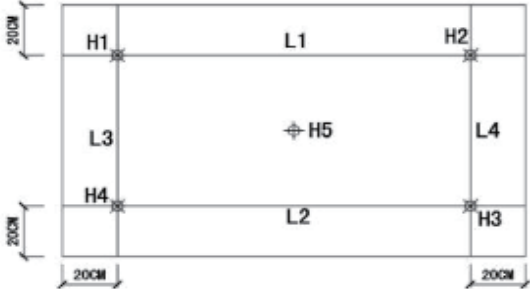
2. 项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省住宅工程室内装饰装修前分户交接检验记录

工程名称			房(户)号	幢 单元 室	
建设单位			监理单位		
施工总承包单位			装修施工单位		
序号	验收项目	验收内容	分户交接工作界面		验收记录 和结论
			工作要求	完成情况	
1	楼地面、墙面和顶棚	裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰、地面基层平整度	1. 内墙面抹灰完成		
			2. 顶棚抹灰完成		
			3. 地面基层完成		
2	门窗	窗台高度、渗漏、门窗开启，安全玻璃标识、外门窗划痕、损伤	1. 外门窗安装完成 2. 性能检测合格		
3	栏杆	栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、护栏玻璃	栏杆安装完成		
4	防水工程	屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏	1. 屋面、外墙面(含阳台等)已完成，防水地面防水层施工完成 2. 蓄水、泼水试验合格		
5	室内空间尺寸	室内层高、净开间尺寸	1. 墙高弹出标高控制线 2. 地面弹出方正控制线 3. 地面测点标识完成		
6	电气工程	管线、位置及数量	配电箱、管线敷设等安装完成		
7	给水排水工程	管道渗漏、坡度、排水管道通水灌水、给水管道试压、高层防火圈(防火套管)设置、地漏水封	1. 排水管道、给水管道敷设完毕 2. 各项功能性检测合格		
8	其他	烟道设置及附件	烟道及附件安装完毕		
验收结论：					
建设单位		监理单位	施工总承包单位	装修施工单位	
验收人：		验收人(专业监理工程师)：	验收人(项目专业质量检查员)：	验收人(项目专业质量检查员)：	
项目负责人：		总监理工程师：	项目技术负责人：	项目负责人：	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	
年 月 日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注：交接验收中增加或不包含的验收项目应在验收记录中增加或删除。

海南省住宅工程(装修前)室内净距、净高尺寸检验记录

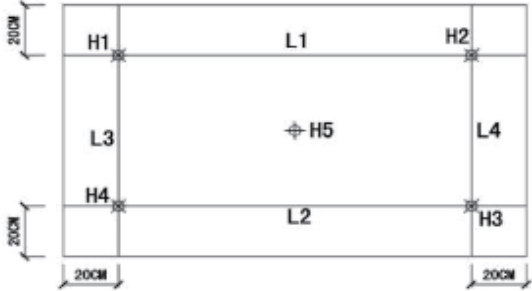
工程名称											房号					
功能区域	净高推算值(mm)	净距推算值(mm)	实测值(mm)										计算值(mm)			
			净高					开间		进深		净高		开间(进深)		
	H	L	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	最大偏差	极差	最大偏差	极差	
卧室 1																
卧室 2																
卧室 3																
卧室 4																
客厅																
餐厅																
厨房																
主卫																
阳台																
 (室内空间尺寸示意图)										套型示意图贴图区(标注房间编号)						
验收意见:																
建设单位			监理单位				施工总承包单位				装修施工单位					
验收人:			验收人(专业监理工程师):				验收人(项目专业质量检查员):				验收人(项目专业质量检查员):					
项目负责人:			总监理工程师:				项目技术负责人:				项目负责人:					
(公章)			(公章)				(公章)				(公章)					
年 月 日			年 月 日				年 月 日				年 月 日					

注：1. 每个房间净高共抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图。偏差不应大于 15mm。房间方正度测对角两点，偏差不应大于 20mm。

2. 偏差为实测值与标准值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，极差不应大于垂直长度的 0.5% (且最大不应超过 20mm)，不合格点数在表内用红笔圈出。

3. 室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。

海南省住宅工程(装修后)室内净距、净高尺寸检验记录

工程名称											房号					
功能区域	净高推算值(mm)	净距推算值(mm)	实测值(mm)										计算值(mm)			
			净高					开间		进深		净高		开间(进深)		
	H	L	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	最大偏差	极差	最大偏差	极差	
卧室 1																
卧室 2																
卧室 3																
卧室 4																
客厅																
餐厅																
厨房																
主卫																
阳台																
 (室内空间尺寸示意图)											套型示意图贴图区(标注房间编号)					
验收意见:																
建设单位		监理单位		施工总承包单位			装修施工单位			设计单位						
验收人:		验收人(专业监理工程师):		验收人(项目专业质量检查员):			验收人(项目专业质量检查员):			验收人(项目负责人):						
项目负责人:		总监理工程师:		项目技术负责人:			项目负责人:			专业负责人:						
(公章)		(公章)		(公章)			(公章)			(公章)						
年 月 日		年 月 日		年 月 日			年 月 日			年 月 日						

注：1. 每个房间净高共抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图。偏差不应大于 15mm。房间方正度测对角两点，偏差不应大于 20mm。

2. 偏差为实测值与标准值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，极差不应大于垂直长度的 0.5% (且最大不应超过 20mm)，不合格点数在表内用红笔圈出。

3. 室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。

海南省住宅工程质量投诉处理承诺书

我单位承诺：该项目_____（住宅工程）_____交付使用后，对业主所提出的质量问题，我单位按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《海南省商品住宅全装修管理办法（试行）》、《海南省全装修住宅工程质量分户验收管理办法》、《海南省房屋建筑工程质量投诉处理暂行办法（试行）》等要求，给予及时妥善处理。

同时，我单位会同有关单位成立了投诉处理小组，负责本住宅工程质量投诉工作。凡是由于我们工作失职、处理质量投诉处理不当或者其他不按照规定拖延维修、或者由于严重质量问题等造成业主信访的，本单位和本小组成员愿承担失信责任。

小组人员如下：

组 长：（姓名 建设单位 职务 联系电话 ）

副组长：（姓名 施工单位 职务 联系电话 ）

（姓名 装修单位 职务 联系电话 ）

（姓名 物业单位 职务 联系电话 ）

成 员：（姓名 单位 职务 联系电话 ）

（姓名 单位 职务 联系电话 ）

（姓名 单位 职务 联系电话 ）

建设单位

（单位公章）

年 月 日

第五章 工程竣工验收文件(E 类)

5.1 竣工验收与备案文件(E1)

建筑工程竣工验收监督通知书

编号：

_____监督站： 我单位建设的_____工程，施工许可证号为_____， 建筑面积为_____，现已达到竣工验收标准，符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 (建质〔2013〕171 号)中关于竣工验收各项内容的规定。现定于_____年__月__日__时组织竣工验收。 地点_____ 竣工验收小组成员名单如下：					
验收组	姓名	单位	专业	职称	职务
组长					
副组长					
副组长					
副组长					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					

_____ (建设单位公章)

年 月 日

人民防空工程专项验收监督通知书

编号：

_____监督站： 我单位建设的_____人防工程(监督注册编号：_____)已完成设计文件和合同约定的各项内容，通过了监理单位组织的竣工预验收，现已具备了《建设工程质量管理条例》、《人防工程质量监督管理规定》(国人防办字(2010)288号)等要求的竣工验收条件，现拟定于____年__月__日组织设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等有关单位进行单位工程竣工验收，请你单位派人对验收工作进行监督。 竣工验收小组成员名单如下：					
验收组	姓名	单位	专业	职称	职务
组长					
副组长					
副组长					
副组长					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					
组员					

_____(建设单位公章)

年 月 日

人民防空工程专项验收方案

编号：

工程名称			
开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日

注：1. 此表由建设单位填写，监督机构存档；
2. 填表内容应包括：验收程序、各责任主体签字认可的质量文件审查，工程现场抽查，验收执行标准；
3. 单建人防工程竣工验收，勘察单位应参加竣工验收。

施工单位人民防空工程竣工报告

项目名称			
项目地址			
建设单位			
监理单位			
施工单位			
防护设备安装单位			
_____（建设单位）： 我单位已按照工程设计和合同约定的各项内容完成本工程项目的施工。经我单位检查，工程质量符合有关法律、法规、我省有关人防工程建设质量规定、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求；质量监督部门责令整改的问题，我单位已组织有关人员进行了整改，验收合格。 防护设备安装单位自评情况：已按该人防工程防护设备销售和安装合同的约定，完成了防护设备的安装和调试，经逐项检查，达到合格要求，满足设计、防护和使用功能要求。有关资料齐全，并已整理成册。其中：防护密闭门____道，达到合格要求；密闭门____道，达到合格要求；防爆波活门____道，达到合格要求；平时出入口封堵____处，封堵板____件，已经现场安装测试，达到合格要求；相邻单元件封堵____处，封堵板____件，已经现场安装测试，达到合格要求；防爆地漏____个，达到合格要求；双连杆密闭阀____个，达到合格要求；超压排气活门____个，达到合格要求。所有产品已提供产品质量合格证和质量保修书，承诺保修期_____。 本工程项目符合国家、省关于人防工程竣工验收方面的有关规定，工程平战转换满足《海南省人民防空工程防护功能平战转换管理办法》有关要求，具备竣工验收条件。 特此申请工程竣工验收！			
项目经理（签字）： （执业印章）		法人代表（签字）：	施工单位（公章） 年 月 日
防护设备安装单位意见	法定代表人（签字）： 安装单位（公章） 年 月 日		
监理单位意见	总监理工程师（签字）： （执业印章） 监理单位（公章） 年 月 日		

注：1. 本表由施工单位填写，一式七份，建设、监理、勘察、设计及防护设备安装单位各一份，一份交质监机构，一份自存；

2. 篇幅不足，可另附页，如本工程涉及其他防护设备应补充填写相应内容。

勘察单位人民防空工程质量检查报告

项目名称		
勘察单位名称		
勘察单位地址		
勘察单位法定代表人		
（填写要点） 一、勘察概况 是否按照政策法规和技术标准及其强制性条文进行勘察； 是否执行有关主管部门批文； 提供的勘察成果是否符合合同要求，是否真实且准确。 二、勘察服务概况 是否按要求参加工程基础验槽，成果与工程实际是否符合； 是否参加与勘察有关的工程质量事故调查，有无配合设计单位提供技术处理方案； 是否参加预验收，是否按照预验收意见进行整改。 三、检查意见 勘察文件检查意见； 是否认可施工单位自评意见； 其他意见。 四、其他（存档的报告尚需补充竣工验收后质量问题整改情况）		
单位法人代表（签字）：	年 月 日	（单位公章）
项目负责人（签字）：	年 月 日	
项目技术负责人（签字）：	年 月 日	

注：1. 本表由勘察单位填写，一式六份，建设、监理、施工、设计单位各一份，一份交质监机构，一份自存；
 2. 篇幅不足，可另附页。

设计单位人民防空工程质量检查报告

项目名称			
设计单位名称			
设计单位地址			
设计单位法定代表人			
（填写要点） 一、质量责任履行概况 是否依法承揽工程、分包工程，签订合同与资质是否相符； 是否建立工程质量保证体系，是否建立各级质量责任制，是否明确内控程序； 是否按照质量管理政策法规、有关部门批文及根据勘察成果文件、设计技术标准及其强制性条文进行设计； 签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）是否符合国家政策法规、技术标准及其强制性条文； 施工图审查意见及其修改情况。 二、设计服务概况 是否按要求参加设计交底和地基基础检验，施工实际与设计要求是否符合； 是否参加工程质量事故调查，是否提供技术处理方案； 是否参加预验收，是否按照预验收意见进行整改（如：实体质量与设计文件是否相符；有无发现结构性的质量缺陷，若有，是否提出设计处理方案，施工单位是否按设计处理方案处理）。 三、检查意见 是否已完成工程设计文件要求的各项内容；是否确认工程质量满足设计文件要求；工程平战转换是否满足《海南省人民防空工程防护功能平战转换管理办法》有关要求；是否认可施工单位自评意见； 其他意见。 四、其他（存档的报告尚需补充竣工验收后质量问题整改情况）			
单位法人代表（签字）：		年 月 日	（单位公章）
项目负责人（签字）：		年 月 日	
注册建筑师（签字）：		年 月 日	
注册结构师（签字）：		年 月 日	

注：1. 本表由设计单位填写，一式六份，建设、监理、施工、勘察单位各一份，一份交质监机构，一份自存；
 2. 篇幅不足，可另附页。

监理单位人民防空工程质量评估报告

项目名称		
监理单位名称		
监理单位地址		
监理单位法定代表人		
(填写要点) 一、质量责任履行概况 1. 是否依法承揽工程、分包工程, 签订合同与资质是否相符; 2. 是否建立工程质量保证体系, 是否建立各级质量责任制, 是否明确内控程序; 3. 是否按照质量管理政策法规、有关部门批文及根据勘察成果文件、设计技术标准及其强制性条文进行监理(如: 是否严格执行工程报验制度, 建筑材料进场检验和见证取样制度等); 4. 是否按照承诺到岗, 是否履行监理合同, 是否执行旁站、巡视、平行检验和监理签证制度; 5. 签证资料是否符合国家政策法规、技术标准及其强制性条文; 6. 是否按要求组织隐蔽工程、分项、分部工程或者工序及时进行验收、复查和签证; 7. 是否按要求组织预验收, 预验收发现的问题是否按要求、按时限落实整改, 有无组织复查、消号。 二、质量评估意见 1. 是否按要求完成工程设计和合同约定的各项内容; 2. 工程平战转换是否满足《海南省人民防空工程防护功能平战转换管理办法》有关要求; 3. 竣工资料审查情况, 施工质量评估意见; 4. 遗留质量缺陷的处理意见。 三、其他需说明的情况 1. 有无甩项内容; 2. 防护功能平战转换内容及其工作量; 其他(存档的报告尚需补充竣工验收后质量问题整改情况)。		
单位法人代表(签字):		年 月 日
单位技术负责人(签字):		年 月 日
总监理工程师(签字):		年 月 日
		(单位公章)

注: 1. 本表由监理单位填写, 一式六份, 建设、施工、勘察、设计单位各一份, 一份交质监机构, 一份自存;
2. 篇幅不足, 可另附页。

人民防空工程竣工验收报告

项目名称		项目地址	
建设单位		勘察单位	
设计单位		监理单位	
施工单位		施工许可证号	
人防建筑面积		地下层数	
工程类型	☐ 单建掘开式 ☐ 附建式 ☐ 坑道式 ☐ 地道式	防护类别	☐ 甲类 ☐ 乙类
抗力等级	防核武器 级 防常规武器 级	防化级别	☐ 甲级 ☐ 乙级 ☐ 丙级 ☐ 丁级
战时功能		平时用途	
防护单元数量		出入口数量	
开工日期	年 月 日	竣工验收日期	年 月 日
工程完成设计与合同约定内容情况			

工程竣工资料核查情况	质量验收记录核查			质量控制资料核查
	分部工程名称	验收结论	共____分部，经审查____分部，符合标准及设计要求____分部。 检查结果：	共____项，经审查符合要求____项，经核定符合规范要求____项。 检查结果：
	防护建筑			
	防护结构			
	给排水			
	暖通空调			
	电气			
	防水			
	装饰装修			

验收组对竣工验收程序和参建主体的评价意见	竣工验收程序执行情况： （填写要求） 需反映从工程具备竣工验收条件直至提交工程竣工验收报告整个工程的程序。包括：工程具备竣工验收的条件→施工单位向建设单位提交竣工报告→组织成立竣工验收小组，制定验收方案→建设单位将验收的时间、地点、验收组人员名单及完整的竣工验收资料报质量监督部门审查→组织竣工验收→竣工验收合格后提交工程竣工验收报告。
	建设单位执行基本建设程序情况： （填写要求） 需反映从工程立项→招标→报建（报监）→开工→竣工的要求，并注明该工程是否符合基本建设程序要求。
	对勘察、设计、施工、监理等单位的评价： （填写要求） 1. 需反映勘察、设计单位质量行为和质量责任制履行情况；工作质量及执工程建设强制性标准、规范情况；对设计变更或技术核定认可情况；工程质量是否符合设计图纸及有关设计文件情况。 2. 需反映施工单位（含防护设备安装单位）质量行为和质量责任制履行情况；执行《人民防空工程施工及验收规范》情况；是否及时整改质量问题、处理质量事故情况。 3. 需反映监理单位质量行为和质量责任制履行情况；工作质量及执行工程建设强制性标准、规范情况；是否完成工程设计及合同约定的各项内容，达到竣工标准；对工程质量缺陷和质量事故的处理是否进行跟踪检查和验收及其他情况。

验收组竣工验收意见					
验收组织	建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和有关专家组成验收组。				
职务	姓名	工作单位	专业	技术职称	签字
组长					
副组长					
组员					
竣工验收结论	（填写要求） 需明确是否符合《人民防空工程质量检验评定标准》，工程平战转换是否满足《海南省人民防空工程防护功能平战转换管理办法》有关要求，是否同意使用。				
参建单位意见	建设单位	勘察单位	设计单位		
	负责人（签字）： （公章） 年 月 日	负责人（签字）： （公章） 年 月 日	负责人（签字）： （公章） 年 月 日		
	监理单位	施工单位	防护设备安装单位		
	负责人（签字）： （公章） 年 月 日	负责人（签字）： （公章） 年 月 日	负责人（签字）： （公章） 年 月 日		

注：1. 本表一式七份，建设、监理、施工、勘察、设计及防护设备安装单位各一份，一份交质监机构；
2. 篇幅不足，可另附页。

人民防空工程竣工验收备案表

项目名称			项目地址		
总建筑面积		人防工程 总层数		结构类型	
规划审批意见书 文号		施工许可证号		监督号	
防护类别	☐ 甲类 ☐ 乙类		工程类型	☐ 单建掘开式 ☐ 附建式 ☐ 坑道式 ☐ 地道式	
抗力等级	防核武器 级 防常规武器 级		防化级别	☐ 甲级 ☐ 乙级 ☐ 丙级 ☐ 丁级	
防护单元数量			出入口数量		
战时功能			平时用途		
开工时间			竣工验收时间		
单位名称			资质等级	负责人	联系电话
建设单位					
勘察单位					
设计单位					
施工单位					
监理单位					
防护设备 安装单位					
质量监督单位					
本工程已按《建设工程质量管理条例》等规定进行了竣工验收，条件具备，竣工验收结论为合格，竣工验收备案文件齐全、真实、有效，现报送备案。 建设单位法定代表人（签字）： （单位公章） 年 月 日					

案 文 件 目 录 清 单	文件名称	份数	核查情况	备注
	1. 施工单位人民防空工程竣工报告	1		
	2. 人民防空工程竣工验收报告	1		
	3. 人民防空工程施工技术文件资料： （1）工程质量验收资料； （2）工程质量记录资料： I）单位工程质量控制资料； II）单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录资料。 （3）施工技术和管理资料、人民防空工程竣工图。	1		
	4. 勘察、设计、监理单位提出的质量检查或评估报告： （1）勘察单位人防工程质量检查报告； （2）设计单位人防工程质量检查报告； （3）监理单位人防工程质量评估报告。 （4）防护设备安装单位人防工程防护设备安装质量自评报告	1		
	5. 人民防空工程防护功能平战转换实施预案	1		
	6. 防护设备质量检测机构出具的防护设备原材料性能和产品质量检验报告、建设单位自行组织或委托有关机构出具的防护设备安装质量检验报告	1		
	7. 防护设备质量保证书	1		
	8. 法规、规章规定必须提供的其它文件	1		

人民防空地下室竣工验收备案与易地建设竣工验收复核意见书

XXXXXX RF XX XXXX XXXX

由_____建设单位_____在_____建设地址_____开发建设的_____项目名称_____工程，根据有关法律、法规和相关规定，人民防空地下室竣工验收备案与易地建设竣工验收复核意见如下：

一、审批事项：

☐人民防空地下室竣工验收备案 ☐建设项目防空地下室易地建设竣工验收复核

二、竣工验收备案意见

本项目已经建设单位组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对项目配套建设的防空地下室进行了竣工验收，并按本机关根据《项目建筑面积实测报告书》核算的数额足额补缴了防空地下室易地建设费差额（补缴明细具体见附表），经本机关审查，防空地下室竣工验收备案结论为合格，同意备案。

三、易地建设竣工验收复核意见

本项目已按本机关根据《项目建筑面积实测报告书》核算的数额足额补缴了防空地下室易地建设费差额（补缴明细具体见附表），经本机关审查，建设项目防空地下室易地建设竣工验收复核结论为合格。

四、意见说明

本意见书是人民防空地下室竣工验收备案与易地建设竣工验收复核事项经本行政审批机关审查合格的唯一凭证，作为本项目办理建设工程竣工验收备案手续时使用。

行政机关（公章）：

年 月 日

附表

防空地下室易地建设费补缴明细

单位：万元

审批事项		☐ 人民防空地下室竣工验收备案 ☐ 建设项目防空地下室易地建设竣工验收复核				
防空地下室竣工验收备案	批准防空地下室总建筑面积(m²)			复核应建防空地下室总建筑面积(m²)		
	已修建防空地下室总建筑面积(m²)			应建防空地下室建筑面积差额(m²)		
	应补缴易地建设费总额		减免易地建设费总额		实际应补缴易地建设费总额	
易地建设竣工验收复核	批准易地建设防空地下室总建筑面积(m²)		批准缴纳易地建设费总额		已缴纳易地建设费总额	
	复核应建防空地下室总建筑面积(m²)		应建防空地下室建筑面积差额(m²)		应补缴易地建设费总额	
	减免易地建设费总额			实际应补缴易地建设费总额		

监督号_____

人民防空工程质量监督报告

工程名称：_____

建设单位：_____

监督单位：_____

填报时间：_____

海南省人民防空办公室制

一、工程基本情况

项目名称		项目地址			
总建筑面积	m ²	防护类别	☐ 甲类 ☐ 乙类		
抗力等级	防核武器 级 防常规武器 级	防化级别	☐ 甲级 ☐ 乙级 ☐ 丙级 ☐ 丁级		
工程类型	☐ 单建掘开式 ☐ 附建式 ☐ 坑道式 ☐ 地道式	人防工程 所在层			
防护单元数量		出入口数量			
战时功能		平时用途			
开工时间		竣工验收时间			
施工许可证号		监督号			
监督起止时间	年 月 日至 年 月 日				
参建单位名称		法人代表		项目负责人	
		姓名	联系电话	姓名	联系电话
建设单位					
勘察单位					
设计单位					
监理单位					
施工单位					
防护设备 安装单位					
质量 监督 人员 情况	职务	姓名	专业	职称	监督证编号
	项目监督负责人				

二、质量监督情况

有关人防工程质量的法律、法规和强制性标准的执行情况	（填写要求） 1. 对参建各方执行有关人防工程质量的法律、法规和强制性标准的情况； 2. 对参建各方履行建设程序、不良质量行为记录的情况。
各责任主体质量行为及质量责任制的履行情况	（填写要求） 参建各方从业资质是否符合要求；合同和工程建设强制性标准的执行是否到位；参建各方及其有关人员质量责任制是否落实到位；参建各方质量保证体系是否基本达到规及质量问题整改结果的复查情况。
各分部工程质量验收情况	（填写要求） 1. 验收程序是否正确；参建各方的质量行为是否符合规定，是否存在违规行为； 2. 验收后对设计单位、监理单位等有关单位提出的质量问题是否按要求整改落实； 3. 分部工程验收手续和资料是否齐全。
竣工质量抽查情况	（填写要求） 1. 工程竣工时质量检测试验的项目内容； 2. 竣工时质量检查的结果：是否有质量问题； 3. 工程观感质量情况：是否有明显缺陷。
工程竣工质量、技术资料抽查情况	（填写要求） 质量控制资料是否完整。
施工过程中出现质量问题的整改情况	
对工程遗留质量缺陷的处理意见	（填写要求） 1. 工程遗留缺陷是否已有处理意见和处理方案； 2. 按处理意见处理后，经各方验收的结论。

编号：

施工单位建筑工程竣工报告

工程名称：_____

施工单位(盖章)：_____

年 月 日

工程名称				基础结构类型	
工程地址				主体结构类型	
结构层数		建筑规模 (面积m²)		工程造价 (万元)	
开工日期	年 月 日	完工日期	年 月 日	合同工期	
规划许可证号		监督登记号		施工许可证号	
具备竣工验收条件情况	完成工程设计和合同约定情况				
	工程竣工报告				
	工程质量评估报告				
	勘察、设计质量检查报告				
	技术档案和施工管理资料检查情况				
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，工程质量检测和功能试验资料检查情况				
	工程款支付情况				
	工程质量保修书				
	分户验收情况				
	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题整改情况				

其他质量情况	
工程中发生的质量缺陷及其相应处理措施、遗留问题和对工程质量的影响	
工程中质量事故及其处理情况和对工程质量的影响	
新材料、新技术、新产品在工程中的应用情况及对工程质量的影响	
至_____ (建设单位): 我公司已按照工程设计和合同约定的各项内容完成本工程的施工。经我公司检查,工程质量符合有关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求,符合住房和城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》的通知(建质〔2013〕171号)中关于竣工验收各项内容的规定。 特此申请工程竣工验收! 项目经理 (签章): 法定代表人: 施工单位(盖章) 年 月 日	
监理单位意见	总监理工程师(签章): 监理单位(盖章) 年 月 日
建设单位意见	项目负责人: 建设单位(盖章) 年 月 日

设计单位建筑工程质量检查报告

编号：

设计单位名称					
工程名称				基础结构类型	
工程地址				主体结构类型	
结构层数		建筑规模 (面积㎡)		工程造价 (万元)	
开工日期	年 月 日	完工日期	年 月 日	合同工期	
规划许可证号		监督登记号		施工许可证号	
工 程 质 量 检 查 内 容					
设计文件及设计变更文件检查情况					
施工中质量检查情况					
综合评价	项目负责人：设计单位负责人：(单位盖章) 年 月 日				

编号：

监理单位建筑工程质量评估报告

工程名称：_____

监理单位(盖章)：_____

年 月 日

工程名称				基础结构类型	
工程地址				主体结构类型	
结构层数		建筑规模 (面积m²)		工程造价 (万元)	
开工日期	年 月 日	完工日期	年 月 日	合同工期	
规划许可证号		监督登记号		施工许可证号	
工 程 质 量 评 估 内 容					
地基基础和主体工程、建筑节能质量评价					
其他分部工程质量评价					

工程观感质量及使用功能等方面的评述	
工程竣工技术资料审查情况	
综合评价	总监理工程师(签章): 法人代表: (单位盖章) 年 月 日

编号：

工程竣工验收报告

工程名称：_____

建设单位：_____

年 月 日

工程名称		工程地址	
建设单位		建筑面积	m ²
勘察单位		工程总造价	万元
设计单位		基础类型	
施工单位		结构类型/层数	
监理单位		质量监督单位	
开工日期		年 月 日	竣工验收日期
工程完成设计与合同所约定内容情况			
竣工验收程序		1. 建设单位组织，成立验收组； 2. 各参建单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3. 审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4. 实地查验工程质量； 5. 形成工程竣工验收结论。	
验收组织		建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。	
验收组	组长		
	副组长		
	组员		
专业组		组长	组员
建筑工程			
建筑给排水及采暖与燃气工程			
建筑电气安装工程			
智能建筑工程			
通风与空调工程			
电梯安装工程			
工程档案及有关文件资料审查			

工程竣工验收情况	分部工程名称	验收结论		共____分部，经 查____分部，符 合标准及设计要 求____分部。 检查结果：	质量控制资料核查：		观感质量验收 共抽查____项， 好____项， 一般____项， 差____项。 抽查结果：
	地基与基础工程				共____项，经审查符合要求____项，经核定符合规范要求____项。		
	主体结构工程						
	建筑装饰装修工程				安全和主要使用功能核查及抽查结果：		
	建筑屋面工程				共核查____项，符合要求____项，共抽查____项，		
	建筑给排水、排水及采暖工程				符合要求____项，经返工处理符合要求____项。		
	建筑电气工程				检查结果：		
	智能建筑工程						
	通风与空调工程						
	电梯工程						
	建筑节能工程						
	可再生能源应用						
	太阳能热水			太阳能发电	其他	验收结论	
应用面积 (m ²)	集热器面积 (m ²)	补贴 (m ² 或元)					
参建各方竣工验收意见	建设单位(公章) 项目负责人：						
	勘察单位(公章) 项目负责人：						
	设计单位(公章) 项目负责人：						
	施工单位(公章) 项目经理(签章)： 技术负责人：						
	监理单位(公章) 总监理工程师(签章)：						

验收组对竣工验收程序和参建主体的评价意见	竣工验收程序执行情况：
	建设单位执行基本建设程序情况：
	对工程勘察、设计、施工、监理等单位的评价：
竣工验收结论	
参加验收人员：	

建设工程项目消防验收过程记录表

(编号:)

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于_____年____月____日申请_____建设工程(地址: _____; 建筑面积: _____; 建筑高度: _____; 建筑层数: _____; 使用性质: _____)消防验收(消防验收申请受理凭证文号: _____)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，结论如下：

- ☐合格。
- ☐不合格。

主要存在以下问题：

(消防验收专用章)
年 月 日

建设单位签收：
年 月 日

房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表

编号：

工程概况信息					
工程名称			项目代码		
建设单位			统一社会信用代码		
法定代表人			证件号码		
经办人、电话			证件号码		
建设单位地址			项目地点		
合同开工日期			合同竣工日期		
合同价格			栋数		
工程性质	☐ 住宅工程 ☐ 公共建筑 ☐ 工业建筑 ☐ 道路工程 ☐ 桥涵工程 ☐ 其 它		项目类别	☐ 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 (☐ 装修 ☐ 建筑保温 ☐ 改变用途)	
施工许可证 编号			建设工程规划 许可证编号		
总用地面积			建设用地面积		
容积率		建筑密度		绿地率	

单位类别	单位名称	资质等级	项目负责人	联系人	联系电话		
施工单位							
勘察单位							
设计单位							
监理单位							
单位工程基本信息							
房屋建筑工程	工程名称	建筑面积	结构类型	层数 地上/地下	高度	工程质量 验收日期	备注
市政基础设施工程	工程名称	起点		终点		长度(m)	
	途径区域						
本次申请联合验收		栋号数： 栋	建筑面积： 平方米			其他说明：	

申请联合验收事项			
验收部门	联合验收事项	已具备条件	备注
住建主管部门	建设工程竣工验收备案	工程项目已按设计和合同约定的内容完工，符合国家标准及相关规范要求，经建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》对工程质量验收合格。	
规划主管部门	建设工程规划核实	工程项目已按规划许可文件的要求全部完成，具备建设工程竣工规划验收条件；或未按规划许可文件的要求全部完成，但具备分段、分栋竣工规划验收条件的。	
消防验收主管部门	建设工程消防验收	工程项目已按审查合格后的消防设计文件和国家工程建设消防技术标准要求建成，建筑消防设施检测合格，消防验收的资料审查齐全完整。	
人防验收主管部门	民用建筑人防工程竣工验收备案	人防工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，人防设施、设备检测合格，满足法律法规规定的人防工程竣工验收备案条件。	
国家安全主管部门	涉及国家安全的工程项目验收	国家安全主管部门依法进行了涉及国家安全选址和报建审批的工程项目，已按国家安全事项要求和设计图纸完成相关内容，设施、设备检测合格，满足法律法规规定的验收条件。	
档案主管部门	建设工程档案验收	工程建设档案资料已收集齐全并整理完毕。	
参建各方确认填报信息			
勘察单位确认： (勘察单位印章) 年 月 日		设计单位确认： (设计单位印章) 年 月 日	施工单位确认： (施工单位印章) 年 月 日
监理单位确认： (监理单位印章) 年 月 日		建设单位确认： (建设单位印章) 年 月 日	

房屋建筑和市政基础设施工程项目专项验收意见表

编号:

项目名称		验收事项	
验收结果： ☐ 通过 ☐ 不通过			
申报材料	验收意见	整改意见	
	☐ 符合 ☐ 不符合		
	☐ 符合 ☐ 不符合		
	☐ 符合 ☐ 不符合		
	☐ 符合 ☐ 不符合		
	☐ 符合 ☐ 不符合		
验收单位： (盖章)		验收日期： 年 月 日	
复验结果： ☐ 通过			
验收单位： (盖章)		验收日期： 年 月 日	

注：按《房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收材料清单》验收事项的申报材料，逐一选择符合或不符合项(打“√”)，对材料不符合项提出明确的整改意见，如：工程竣工验收备案事项提交申报材料《工程竣工验收报告》缺少设计、施工单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。

房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收意见表

编号：

验收内容	验收意见
☐ 工程竣工验收备案	☐ 通过
☐ 建设工程规划核实	☐ 通过
☐ 建设工程消防验收	☐ 通过
☐ 民用建筑人防工程验收	☐ 通过
☐ 涉及国家安全的工程项目验收(国家安全主管部门依法进行了涉及国家安全选址和报建审批的工程项目)	☐ 通过
☐ 建设工程档案验收	☐ 通过
验收意见： 市(县)政务服务机构：（盖章） 年 月 日	

住宅质量保证书

(2017 修订版)

海南省住房和城乡建设厅制

2017 版

编号：

感谢您购买本公司开发的商品房。请认真阅读《住宅质量保证书》说明及全文，并妥善保管。

说 明

一、本《住宅质量保证书》是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条和建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》及我省商品住宅质量的实际情况制定。

二、商品住宅的保修期不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保证书约定保修期的存续期；存续期少于商品住宅实行《住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》，以及《住宅质量保证书》确定的最低保修期限的，保修期不得低于最低保修期限。

三、住宅质量保修期是以商品房交付使用验收单上签署的日期作为起始时间。

购房人(买受人)接收所购买的商品房时，应根据《商品房买卖合同》约定，对所购商品房及房屋装修、设施、设备的质量、运行情况进行验收确认，并与开发企业(出卖人)签署商品房交付使用交接单(附后)。

由于购房人原因未能按交付时限办理交付手续的，按开发企业发出的商品房交付使用通知书之日起计算；由于双方对交付使用事项发生争议等原因，未能办理交付手续的，按《商品房买卖合同》约定的发生争议处理方式解决并确定保修期限起始时间。

商品房交付使用后，购房人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购房人有权退房；给购房人造成损失的，开发企业应当依法承担赔偿责任。

四、关于保修期限和保修范围，国家有规定的，最低保修期限和范围不能低于国家相关规定。其他部位、部件的保修期限和保修范围由开发企业根据供应商提供的保修期限和保修范围与购房人自行约定，相应的保修单据应作为《住宅质量保证书》附件一并交付购房人。

五、本建筑工程及附属设施发生质量问题按所列范围和期限进行保修，在保修期内，开发企业负保修责任或委托其他单位负责保修；超过保修期后，购房人可委托物业服务单位或自行维修。

开发企业委托质量保修单位：_____，
地址：_____，电话：_____。

六、在保修期内发现有关质量问题，购房人可向保修单位登记报修。保修单位应在7日内答复和处理，其中属于管道渗漏、堵塞的保修项目，答复和处理时间不得超过2天。

七、在保修期内因不可抗力的因素、购房人使用不当或擅自改变房屋结构、设施、设备而造成质量问题或其他用户损失，开发企业不承担保修责任，由责任人承担相应责任。

八、购房人应对保修工作予以配合，每项保修(维修)工作完成后，请配合验收并在相关表格上签字确认，如发现保修责任单位及工作人员对保修工作推诿、拖拉、敷衍、不负责任、或为难用户者，可拨打保修责任单位监督投诉电话_____投诉。

九、商品房交付后,购房人(使用人)自行添置、改动的设施、设备,由购房人(使用人)自行承担保修、维修责任。

十、开发企业承诺的其他内容: _____

十一、本《住宅质量保证书》为《商品房买卖合同》的补充约定。

十二、为方便购房人保管、查询、使用《住宅质量保证书》及附件,开发企业在提供纸质《住宅质量保证书》的同时应提供电子版(扫描件)的《住宅质量保证书》。

十三、该说明购房人(授权代理人)确认并已经阅读,签名: _____

开发企业(盖章):

交付日期: 年 月 日

住宅质量保证书基本信息

商品房项目名称			
房屋地址	市(县) 路 小区(大厦)		
房号	栋 单元(座) 室		
房屋结构		工程验收结论	
竣工日期	年 月 日	交付使用日期	年 月 日
保修期起始日		年 月 日	
开 发 企 业	名称		
	地址		
	电话		
委 托 质 量 保 修 单 位	名称		
	地址		
	电话		
报修部门			
报修联系电话			

住宅质量保修说明

序号	保修内容	保修责任	承诺保修期限	最低保修期限	报修电话
1	地基基础工程和主体结构	由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，建设单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。	设计规定的该工程的合理使用年限		
2	屋面、外墙的隔热保温、隔声	保修期内因产品或施工质量问题出现不隔热、不保温、不隔声问题，开发企业将无偿进行维修并达到相关规范及标准。	5 年	3 年	
3	屋面、外墙、有防水要求的卫生间、厨房、房间、地下室的防渗漏	保修期内因施工质量问题出现的卫生洁具开裂、漏水问题，开发企业将无偿进行维修。如因施工质量或所用材料的质量问题而出现的墙面、厨房和卫生间地面漏水，地下室渗漏及管道开裂、渗漏，开发企业将无偿进行维修并满足有关规范及标准。	5 年	3 年	
4	供热、供冷系统和设备	供热、供冷系统和设备不供热、不制冷，开发企业将无偿进行维修并满足有关规范及标准。	2 个供冷期、采暖期	1 个供冷期、采暖期	
5	电气管线、燃气、给排水管道、设备安装	保修期内因产品或施工质量问题出现的漏电、燃气管道泄漏、给排水管道破裂、渗漏、堵塞问题，开发企业将无偿进行维修和疏通。	2 年	1 年	
6	墙面、地面饰面空鼓、开裂、大面积起砂，墙面、顶棚抹灰层脱落	保修期内因施工质量问题出现的墙面、地面饰面空鼓开裂、大面积起砂，墙面、顶棚抹灰层脱落，开发企业将无偿进行修补。	2 年	1 年	
7	门窗翘裂、五金配件损坏、密封性能下降	保修期内因施工质量问题出现的门窗翘裂、五金件损坏，密封性能下降，开发企业将无偿进行维修。	2 年	1 年	
8	装修工程	保修期内装修工程出现质量问题，开发企业将无偿进行维修。	2 年	1 年	
9	卫生洁具、浴具及五金	保修期内因施工质量问题出现的卫生洁具开裂，漏水问题，开发企业将无偿进行维修。	2 年	1 年	
10	配电箱、信息配线箱、灯具、开关、插座	保修期内因产品或施工质量问题出现的随楼附送的灯具(不含光源)、电器及开关失灵问题，开发企业将无偿进行维修，但业主自行改动后不属保修范围。	1 年	半年	

住宅质量保修说明(续表)

序号	保修内容		保修责任	承诺保修期限	最低保修期限	报修电话
11	厨房内应配设备	厨柜	保修期内因质量问题,导致厨房设备、电器不能正常使用,开发公司或购房人联系供应商进行无偿维修。			
		灶具				
		洗涤池				
		排油烟机				
		水龙头				
12	厨房内可选配设备	热水器	保修期内因质量问题,导致厨房设备、电器不能正常使用,开发公司或购房人联系供应商进行无偿维修。			
		消毒柜				
		微波炉				
		洗碗机				
		烤箱				
		电冰箱				
		电饭煲				
		净水器				
		厨余垃圾处理器				
13	游泳池沉降、开裂、渗水		保修期内游泳池出现沉降、开裂、渗水,开发企业进行无偿维修。			
14	保持栏杆、扶手、围墙使用功能完好		保修期内栏杆、扶手、围墙出现损毁,开发企业进行无偿维修。			
15	保持小区内道路、沟、池、井及景观使用功能完好		保修期内小区内道路、沟、池、井及景观出现损毁,开发企业进行无偿维修。			
16	保持小区内花、草、树、木长势良好		保修期内小区内花、草、树、木由开发企业负责维护,保证其长势良好。			
17	双方约定的其他事项					

第 11~17 项保修期按开发企业与施工单位约定填写,施工合同没有约定的,由开发企业与购房人自行约定。

附件一：

相关设施、设备、电器保修单据清单

附件二：

保 修 记 录

日期	保修内容	保修单位	保修人员签名	业主签名

商品房交付使用交接单 (存根一)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
小区配套	竣工验收备案证明	□备注:	
	小区绿地率	□备注:	
	小区内非市政道路	□备注:	
	规划的车位、车库	□备注:	
	物业服务用房	□备注:	
	供水设施	□备注:	
	雨水、污水排放设施	□备注:	
	供电设施	□备注:	
结构	通信及有线电视设施	□备注:	
	房屋结构	□备注:	

购房人(代理人)签字

年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根一)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
小区配套	竣工验收备案证明	□备注:	
	小区绿地率	□备注:	
	小区内非市政道路	□备注:	
	规划的车位、车库	□备注:	
	物业服务用房	□备注:	
	供水设施	□备注:	
	雨水、污水排放设施	□备注:	
	供电设施	□备注:	
结构	通信及有线电视设施	□备注:	
	房屋结构	□备注:	

购房人(代理人)签字

年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根二)

商品房项目名称: 房号:

类别	交接项目	说明
起居室 (客厅)	入户门	☐ 备注:
	入户门锁	☐ 备注:
	地面	☐ 备注:
	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	照明灯具	☐ 备注:
	配电箱、信息配线箱	☐ 备注:
	窗	☐ 备注:
	窗帘盒	☐ 备注:
	窗帘杆	☐ 备注:
	开关插座	☐ 备注:
	电视接口	☐ 备注:
	电话接口	☐ 备注:
	网络接口	☐ 备注:
	门*	☐ 备注:
感应夜灯*	☐ 备注:	
门厅柜*	☐ 备注:	
空调机*	☐ 备注:	
纱窗*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根二)

商品房项目名称: 房号:

类别	交接项目	说明
起居室 (客厅)	入户门	☐ 备注:
	入户门锁	☐ 备注:
	地面	☐ 备注:
	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	照明灯具	☐ 备注:
	配电箱、信息配线箱	☐ 备注:
	窗	☐ 备注:
	窗帘盒	☐ 备注:
	窗帘杆	☐ 备注:
	开关插座	☐ 备注:
	电视接口	☐ 备注:
	电话接口	☐ 备注:
	网络接口	☐ 备注:
	门*	☐ 备注:
感应夜灯*	☐ 备注:	
门厅柜*	☐ 备注:	
空调机*	☐ 备注:	
纱窗*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根三)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
餐厅	地面	□备注:
	墙面	□备注:
	顶面	□备注:
	照明灯具	□备注:
	窗	□备注:
	窗帘盒	□备注:
	窗帘杆	□备注:
	开关	□备注:
	插座	□备注:
	门*	□备注:
纱窗*	□备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根三)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
餐厅	地面	□备注:
	墙面	□备注:
	顶面	□备注:
	照明灯具	□备注:
	窗	□备注:
	窗帘盒	□备注:
	窗帘杆	□备注:
	开关	□备注:
	插座	□备注:
	门*	□备注:
纱窗*	□备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根四)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
主卧室	地面	☐ 备注:
	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	照明灯具	☐ 备注:
	门	☐ 备注:
	门五金	☐ 备注:
	窗	☐ 备注:
	窗帘盒	☐ 备注:
	窗帘杆	☐ 备注:
	插座	☐ 备注:
	电视接口	☐ 备注:
	电话接口	☐ 备注:
	网络接口	☐ 备注:
	双控开关*	☐ 备注:
	感应夜灯*	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
空调机*	☐ 备注:	
衣柜*	☐ 备注:	
其他		
购房人(代理人) 签字		年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根四)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
主卧室	地面	☐ 备注:
	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	照明灯具	☐ 备注:
	门	☐ 备注:
	门五金	☐ 备注:
	窗	☐ 备注:
	窗帘盒	☐ 备注:
	窗帘杆	☐ 备注:
	插座	☐ 备注:
	电视接口	☐ 备注:
	电话接口	☐ 备注:
	网络接口	☐ 备注:
	双控开关*	☐ 备注:
	感应夜灯*	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
空调机*	☐ 备注:	
衣柜*	☐ 备注:	
其他		
购房人(代理人) 签字		年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根五)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
次卧室	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	照明灯具	☐ 备注:
	门	☐ 备注:
	门五金	☐ 备注:
	窗	☐ 备注:
	窗帘盒	☐ 备注:
	窗帘杆	☐ 备注:
	插座	☐ 备注:
	电视接口	☐ 备注:
	电话接口	☐ 备注:
	网络接口	☐ 备注:
	双控开关*	☐ 备注:
	感应夜灯*	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
	空调机*	☐ 备注:
衣柜*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根五)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
次卧室	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	照明灯具	☐ 备注:
	门	☐ 备注:
	门五金	☐ 备注:
	窗	☐ 备注:
	窗帘盒	☐ 备注:
	窗帘杆	☐ 备注:
	插座	☐ 备注:
	电视接口	☐ 备注:
	电话接口	☐ 备注:
	网络接口	☐ 备注:
	双控开关*	☐ 备注:
	感应夜灯*	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
	空调机*	☐ 备注:
衣柜*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根六)

商品房项目名称: 房号:

主卫生间 (一)	类别	交接项目	说明
		地面	☐ 备注:
		墙面	☐ 备注:
		吊顶	☐ 备注:
		门	☐ 备注:
		门五金	☐ 备注:
		窗	☐ 备注:
		窗帘盒	☐ 备注:
		窗帘杆	☐ 备注:
		洗脸盆	☐ 备注:
		洗脸盆台面	☐ 备注:
		洗脸盆龙头	☐ 备注:
		座便器(蹲便器)	☐ 备注:
	浴缸(或淋浴房、淋浴区)	☐ 备注:	
	淋浴龙头	☐ 备注:	
	地漏		

购房者(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根六)

商品房项目名称: 房号:

主卫生间 (一)	类别	交接项目	说明
		地面	☐ 备注:
		墙面	☐ 备注:
		吊顶	☐ 备注:
		门	☐ 备注:
		门五金	☐ 备注:
		窗	☐ 备注:
		窗帘盒	☐ 备注:
		窗帘杆	☐ 备注:
		洗脸盆	☐ 备注:
		洗脸盆台面	☐ 备注:
		洗脸盆龙头	☐ 备注:
		座便器(蹲便器)	☐ 备注:
	浴缸(或淋浴房、淋浴区)	☐ 备注:	
	淋浴龙头	☐ 备注:	
	地漏		

购房者(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根七)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
主卫生间 (二)	毛巾杆 (环)	☐ 备注:
	化妆镜	☐ 备注:
	厕纸架	☐ 备注:
	顶灯	☐ 备注:
	开关插座	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
	排气扇*	☐ 备注:
	电热水器*	☐ 备注:
	电话*	☐ 备注:
	镜前灯*	☐ 备注:
	镜柜*	☐ 备注:
	浴巾架*	☐ 备注:
洁身器*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根七)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
主卫生间 (二)	毛巾杆 (环)	☐ 备注:
	化妆镜	☐ 备注:
	厕纸架	☐ 备注:
	顶灯	☐ 备注:
	开关插座	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
	排气扇*	☐ 备注:
	电热水器*	☐ 备注:
	电话*	☐ 备注:
	镜前灯*	☐ 备注:
	镜柜*	☐ 备注:
	浴巾架*	☐ 备注:
洁身器*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根八)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
次卫生间 (一)	地面	□备注:	
	墙面	□备注:	
	吊顶	□备注:	
	门	□备注:	
	门五金	□备注:	
	窗	□备注:	
	窗帘盒	□备注:	
	窗帘杆	□备注:	
	洗脸盆	□备注:	
	洗脸盆台面	□备注:	
	洗脸盆龙头	□备注:	
	座便器(蹲便器)	□备注:	
	浴缸(或淋浴房、淋浴区)	□备注:	
淋浴龙头	□备注:		
地漏			
购房人(代理人) 签字		年 月 日	

商品房交付使用交接单 (存根八)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
次卫生间 (一)	地面	□备注:	
	墙面	□备注:	
	吊顶	□备注:	
	门	□备注:	
	门五金	□备注:	
	窗	□备注:	
	窗帘盒	□备注:	
	窗帘杆	□备注:	
	洗脸盆	□备注:	
	洗脸盆台面	□备注:	
	洗脸盆龙头	□备注:	
	座便器(蹲便器)	□备注:	
	浴缸(或淋浴房、淋浴区)	□备注:	
淋浴龙头	□备注:		
地漏			
购房人(代理人) 签字		年 月 日	

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根九)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
次卫生间 (二)	毛巾杆 (环)	☐ 备注:
	化妆镜	☐ 备注:
	厕纸架	☐ 备注:
	顶灯	☐ 备注:
	开关插座	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
	排气扇*	☐ 备注:
	电热水器*	☐ 备注:
	电话*	☐ 备注:
	镜前灯*	☐ 备注:
	镜柜*	☐ 备注:
	浴巾架*	☐ 备注:
洁身器*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根九)

商品房项目名称: 房号:

填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。		
类别	交接项目	说明
次卫生间 (二)	毛巾杆 (环)	☐ 备注:
	化妆镜	☐ 备注:
	厕纸架	☐ 备注:
	顶灯	☐ 备注:
	开关插座	☐ 备注:
	纱窗*	☐ 备注:
	排气扇*	☐ 备注:
	电热水器*	☐ 备注:
	电话*	☐ 备注:
	镜前灯*	☐ 备注:
	镜柜*	☐ 备注:
	浴巾架*	☐ 备注:
洁身器*	☐ 备注:	
其他		

购房人(代理人)签字 年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根十)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
厨房 (一)	地面	□备注:	
	墙面	□备注:	
	顶面	□备注:	
	门	□备注:	
	窗	□备注:	
	照明灯具	□备注:	
	开关	□备注:	
	插座	□备注:	
	橱柜	□备注:	
	操作台	□备注:	
	洗涤池	□备注:	
	洗涤池龙头	□备注:	
燃气表	□备注:		
燃气管线	□备注:		
购房人(代理人)签字			年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根十)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
厨房 (一)	地面	□备注:	
	墙面	□备注:	
	顶面	□备注:	
	门	□备注:	
	窗	□备注:	
	照明灯具	□备注:	
	开关	□备注:	
	插座	□备注:	
	橱柜	□备注:	
	操作台	□备注:	
	洗涤池	□备注:	
	洗涤池龙头	□备注:	
燃气表	□备注:		
燃气管线	□备注:		
购房人(代理人)签字			年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根十一)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
厨房 (二)	燃气接口	□备注:	
	灶具	□备注:	
	排油烟机	□备注:	
	热水器	□备注:	
	纱窗*	□备注:	
	电饭煲*	□备注:	
	消毒柜*	□备注:	
	微波炉*	□备注:	
	洗碗机*	□备注:	
	烤箱*	□备注:	
电冰箱*	□备注:		
净水器*	□备注:		
厨余垃圾处理器*	□备注:		
其他			
购房人(代理人)签字		年 月 日	

商品房交付使用交接单 (存根十一)

商品房项目名称:		房号:	
填写说明: 1. 交接项目无异议请在“□”中打“√”, 有异议请在“□”中打“×”并加备注说明; 2. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》以下带*号项目为建议开发企业选配设施设备, 未配置请在“□”打“/”。			
类别	交接项目	说明	
厨房 (二)	燃气接口	□备注:	
	灶具	□备注:	
	排油烟机	□备注:	
	热水器	□备注:	
	纱窗*	□备注:	
	电饭煲*	□备注:	
	消毒柜*	□备注:	
	微波炉*	□备注:	
	洗碗机*	□备注:	
	烤箱*	□备注:	
电冰箱*	□备注:		
净水器*	□备注:		
厨余垃圾处理器*	□备注:		
其他			
购房人(代理人)签字		年 月 日	

撕 开 线

商品房交付使用交接单 (存根十二)

商品房项目名称:

房号:

类别	交接项目	说明
阳台	地面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	阳台护栏	☐ 备注:
	给、排水管线	☐ 备注:
	专用地漏	☐ 备注:
	开关	☐ 备注:
	插座	☐ 备注:
	晾衣杆	☐ 备注:
	泄水口*	☐ 备注:
	洗衣机*	☐ 备注:
贮藏室	地面	☐ 备注:
	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	门	☐ 备注:
	储物柜	☐ 备注:
套内楼梯	踏步	☐ 备注:
	栏杆	☐ 备注:
	电线	☐ 备注:
主要辅料	冷水管	☐ 备注:
	热水管	☐ 备注:
	防白蚁工程	☐ 备注:
项目验收文件		☐ 备注:
住宅质量保证书		☐ 备注:
住宅使用说明书		☐ 备注:
其他		

购房人(代理人)签字

年 月 日

商品房交付使用交接单 (存根十二)

商品房项目名称:

房号:

类别	交接项目	说明
阳台	地面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	阳台护栏	☐ 备注:
	给、排水管线	☐ 备注:
	专用地漏	☐ 备注:
	开关	☐ 备注:
	插座	☐ 备注:
	晾衣杆	☐ 备注:
	泄水口*	☐ 备注:
	洗衣机*	☐ 备注:
贮藏室	地面	☐ 备注:
	墙面	☐ 备注:
	顶面	☐ 备注:
	门	☐ 备注:
	储物柜	☐ 备注:
套内楼梯	踏步	☐ 备注:
	栏杆	☐ 备注:
	电线	☐ 备注:
主要辅料	冷水管	☐ 备注:
	热水管	☐ 备注:
	防白蚁工程	☐ 备注:
项目验收文件		☐ 备注:
住宅质量保证书		☐ 备注:
住宅使用说明书		☐ 备注:
其他		

购房人(代理人)签字

年 月 日

撕 开 线

商品房交付使用交接单(存根十三)

商品房项目名称:

房号:

验收结论

购房人(代理人)签字

年 月 日

商品房交付使用交接单(存根十三)

商品房项目名称:

房号:

验收结论

购房人(代理人)签字

年 月 日

撕 开 线

住宅使用说明书

(2017 修订版)

海南省住房和城乡建设厅制

2017 版

编号：

感谢您购买本公司开发的商品房。为使您安全、方便、舒适使用，请认真阅读《住宅使用说明书》说明及全文，并妥善保存。

说 明

一、本《住宅使用说明书》是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条和建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》及我省商品房住宅使用的实际情况制定。

二、开发企业(出卖人)在向购房人(买受人)交付销售的新建商品住宅时，必须提供《住宅使用说明书》。

三、商品住宅使用注意事项

1. 按安全、节能、环保要求，购房人(使用人)不得擅自改变房屋使用性质、结构(包括在墙面掏门、掏窗，在地面凿槽等)、外形及色彩，不得擅自改变、改装、拆除房屋原有附属设施，必要的装饰、改变应经有关管理部门批准同意后方可施工，并确保不影响其他购房人(使用人)的正常生活和使用。

2. 商品房交付后，购房人(使用人)不得擅自改变房屋使用性质、结构、外形、色彩，不得擅自改变、改装、拆除房屋原有附属设施，如果购房人(使用人)擅自改变、改装的其保修、维修责任由购房人(使用人)自行承担，对其他购房人(使用人)造成影响和损失的须负责赔偿。

3. 商品房交付后，购房人(使用人)自行添置的设施、设备，由购房人(使用人)自行承担保修、维修责任。

4. 入户门设有安全锁，使用时应注意轻开轻关，务必防止用力撞击以损坏门锁。门、窗等五金件使用一段时间后应定期(6个月左右)进行维护，添加适量润滑油保养。

5. 电气开关每户设分户配电箱，内设总开关及照明开关，使用时先合总开关再合其他开关，如漏电开关落闸时，请检查所使用的家电是否漏电，总开关落闸是说明用电量超负荷或电器电线短路。如需更换请找物业或专业人员施工。家电必须使用3孔带接地保护插头，保护接地可靠的电器。分户电表设在楼总配电箱内，每户一表一开关如果落闸请找物业或专业人员送电及维护。

6. 全装修采用的设施、设备由生产厂家提供《使用说明书》，购房人(使用人)使用前请仔细阅读。

四、本《住宅使用说明书》为《商品房买卖合同》的补充约定。

五、为方便购房人保管、查询、使用《住宅使用说明书》及附件，开发企业在提供纸质《住宅使用说明书》的同时提供电子版(扫描件)的《住宅使用说明书》。

六、该说明购房人(授权代理人)已阅读并确认，签名：_____

开发企业(盖章)：

交付日期：_____年 月 日

住宅开发建设服务单位

住宅项目名称				
开发企业	名称			
	地址			
	电话			
设计单位	建筑设计 单位名称		室内装修设计 单位名称	
	地址		地址	
	电话		电话	
施工单位	建筑施工 单位名称		室内装修施工 单位名称	
	地址		地址	
	电话		电话	
监理单位	建筑监理 单位名称		室内装修监理 单位名称	
	地址		地址	
	电话		电话	
物业管理 公司	名称			
	地址			
	电话			

住宅基本设置和设计指标

基本信息	项目名称				地址			
	房号				建筑面积			
户型	功能	客厅	餐厅	卧室	厨房	卫生间	阳台	露台
	数量							
结构	结构类型							
	允许荷重 (kN/㎡)	客厅	餐厅	卧室	厨房	卫生间	阳台	露台
供水	所用管材							
	供水方式							
	安装配件	水表		总开关		水龙头		
	数量							
排水	所用管材							
	排水方式							
供电	配电负荷							
	供电方式							
	供电安装配件	电表	总开关	开关	插座	灯座	照明	
	数量							
	技术参数							
信息配线箱	线路敷设							
	电话插座							
	有线电视							
	网络							
厨房								
卫生间								
门								
窗								

住宅节能形式

1	外墙保温	型式	外保温 ☐ 外保温+内保温 ☐ 自保温 ☐ 其他 ☐			
		材料种类		选用厚度 (mm)		
		传热系数	$W/(m^2 K)$			
2	架空地面	材料种类		选用厚度 (mm)		
		传热系数	$W/(m^2 K)$			
3	屋面保温	材料种类		选用厚度 (mm)		
		传热系数	$W/(m^2 K)$			
4	外窗	窗框型材	塑料 ☐ 金属材料 ☐ 断热金属材料 ☐ 其他 ☐			
		窗玻璃材料	中空 ☐ 单层 ☐	中空空气层 A (mm)	9 ☐ 15 ☐	12 ☐ >20 ☐
		传热系数	$W/(m^2 K)$			
		遮阳形式	南 ☐	东 ☐	西 ☐	北 ☐
			活动 ☐ 固定 ☐ 其他 ☐	活动 ☐ 固定 ☐ 其他 ☐	活动 ☐ 固定 ☐ 其他 ☐	活动 ☐ 固定 ☐ 其他 ☐
		遮阳系数				

住宅性能认定等级

住宅性能	认定	1A ☐	2A ☐	3A ☐
	未认定	☐		

住宅成套技术应用简介

1	全装修	
2	雨水收集	
3	太阳能	
4		
5		
6		

住宅使用说明及注意事项

房屋部位、部件	使用说明和注意事项
梁、柱、楼板	1. 梁、柱、楼板是房屋建筑的承重构件，切勿自行在梁、柱、楼板处切割、凿洞或剪断钢筋(丝)，切勿大力敲打楼面，以免破坏构件的承载力。 2. 地面装饰，应尽量采用轻质材料，以减轻楼板的承重。在日常使用中，应避免在某一局部位位置集中放置过于沉重的物品，以免楼板变形或破坏。 3. 切勿破坏厨房、卫生间、阳台防水层，以免引起渗漏。 4. 梁、柱表面保温砂浆或其他保温层不得破坏，以免出现冷桥效应。
墙体	1. 严禁改拆、开洞、擅自拆除、移动承重墙，切勿自行拓宽门窗洞口、加设门窗或自行增设砖、石、混凝土墙。切勿在墙体上剔水管槽、线槽，以免破坏结构，影响住房整体稳定和刚度。 2. 必要的房屋装饰，不得改变外立面，不得增设外围护墙。
门窗	1. 门窗在使用时应注意轻开轻关，避免重力冲击，以免损坏零部件。 2. 对窗户玻璃要特别注意检查，防止松动、破碎而坠落伤人。 3. 不得用普通玻璃代替中空玻璃等特殊玻璃，窗用密封条因老化失效时，应及时更换。
屋面	1. 本商品房采用制作屋面结构层，屋面防水采用_____，为(上人/不上人)屋面。 2. 用户不得在不上人屋面安装任何设施；在上人屋面安装太阳能或其他设施时，严禁破坏屋面结构和防水层。 3. 严禁在屋面上堆放物品，以免破坏屋面防水层或影响屋面排水及造成屋面超载。
阳台	1. 阳台活荷载为_____kg/m²，使用中不得超过此限值，阳台结构形式不得有任何改动(包括栏板降低或外伸)。阳台加设防盗网须经开发单位/物业管理公司同意，并按规定的样式和材料制作，防盗网外挑部位不得集中放置花盆或堆放重物、杂物，勿在阳台上聚集超载人员，勿在阳台上做激烈运动，以免坠落伤人。 2. 切勿破坏、拆除已安装的阳台楼板、栏杆、栏板等构件，或大力撞击、挤压阳台玻璃挡板，以保证使用安全。 3. 用户使用阳台时要注意安全、整洁、美观。 4. 应及时清理阳台排水口，有防水隔热层的阳台表面应防止破坏，以防产生裂缝。

住宅使用说明及注意事项(续表一)

房屋部位、部件	使用说明和注意事项
电梯	1. 严禁超载运行。当电梯超载时,蜂鸣器会发出鸣叫,请立即调整载重量,以免发生危险。轿厢内禁止吸烟。不允许装运易燃、易爆、易腐蚀的危险品,更不允许利用开启电梯门或轿顶安全窗来运载超长物件。不要将乘客电梯作为载货电梯使用。严禁强行打开电梯厅门。轿厢内请勿蹦跳,此举可能使轿厢安全装置产生误动作而停止运行,发生关人事件。请勿乱按无关按钮或长时间按住按钮不放,勿用硬物敲打按钮,以免发生故障。 2. 儿童搭乘电梯,应当有大人陪同,以免发生意外。乘梯时身体严禁依靠在轿厢门上。勿因个人情况将电梯长时间停留在某一楼层,影响其他乘客搭乘。 3. 当电梯发生如下故障时,请立即停止使用并通知维修人员: (1)额定运行速度显著变化时; (2)厅、轿门完全关闭前,电梯仍能运行时; (3)运行时,内选、平层、快速、召唤器指层信号失灵; (4)发觉有异常噪音或较大振动和冲击时。 4. 当发生火灾或地震时,乘客立即离开并禁止使用电梯。 5. 电梯发生故障而关人时,请不要慌张,请通过梯内报警按钮或对讲装置不断与外界联系,以便尽早得到救援。切勿自行扒开厅、轿门作勉强逃生。
上水、下水	1. 本商品房供水方式____层至____层为直供水,____层至____层为二次供水,用户水表已经有关单位检验,未经____单位同意,用户不得调换。 2. 本商品房排水方式为____。未经相关管理部门同意,切勿擅自改变排水管的走向及使用功能,勿在排水横管上悬挂重物,勿将排污管检查口封死。 3. 应注意避免水泥、砂石、碎砖、木块、纸张、生活与装修垃圾、不易分解之硬物以及其他大块物体等进入下水管道,以免阻塞而造成排水不畅。 4. 更换卫生洁具必须是用水量不大于原装洁具的节水洁具,并应及时维修跑、冒、滴、漏。 5. 卫生洁具为陶瓷产品。使用时请注意不要碰破,不要往便池内扔卫生纸及乱倒杂物,以免阻塞管道。
燃气	1. 本商品房的燃气供应为管道/瓶装供气。用户在使用管理前,应了解燃气设备的使用功能,防患于未然。发生燃气泄漏时,应注意任何可能引起火花的活动,如金属物碰撞,开启电气设备等。用户管理燃气设施设备发生故障,应告知____通知燃气公司派专人检查维修,用户切勿随便移动、更换燃气管道和有关设施,以免发生危险和影响整个系统的使用性能。 2. 为确保使用安全,您切勿自行拆卸、变动燃气管道及附件,如确有需要,请提前向燃气公司申请,并由燃气公司负责施工,联系电话:_____

住宅使用说明及注意事项(续表二)

房屋部位、部件	使用说明和注意事项
用电	1. 本商品房户额总容量_____kW, 插座≤_____kW; 照明与插座线路分开/不分开敷设; 插座线受/不受漏电保护器控制; 插座线为单相三线/二线制, 电线截面: 插座线_____mm², 照明线_____mm², 线色区分: 相线_____色, 零线_____色。 2. 户内电表已经供电部门检验。未经_____单位同意, 用户不得随意调换。移动或增加户内线路时, 必须符合安全用电要求并请专业技术人员施工, 改动后的线路图必须报物业管理公司存档。 3. 做到安全用电, 不得超过线路及户表的最大允许负荷量, 不乱动电表及室内线路, 以免造成线路和电器设备的损坏, 影响安全及正常使用。 4. 如需要换空调设备, 应选用节能型设备, 改变空调室外机的位置应报物业管理公司同意。
消防设施	1. 本栋大楼消防设施专物专用, 任何人不得擅自遮掩、开启或随意玩弄, 以免造成消防设施的损坏。 2. 公共区域所设的防火门用于分隔不同防火区域, 某区域发生火警时, 防火门可保护相邻区域免受火灾; 因此, 按规定须常闭的防火门, 请勿置于敞开状态, 只需保证启闭自如即可。 3. 商品房室内、外严禁存放易燃易爆等危险品, 禁止焚烧。 4. 不得阻碍消防管道, 非消防用途不得动用消防水源。发生火灾时切勿惊慌, 应立即拨通火警 119, 并及时关闭电、气源开关, 尽力采取扑救措施或迅速离开住所。
通讯线路	1. 对每套房屋建设单位均已提供了电话、网络、有线电视和安防对讲系统, 分别为: (1) 电话: 每户预留对电话线(可申请个号码), (房间)均设有电话插座接口。 (2) _____(房间)设置有网络插座, 上网方式为_____, 用户可根据需要自行向有关部门申请。 (3) 电视: (房间)设有有线电视插座接口。 (4) 楼宇对讲及安防系统: 室内已安装有楼宇对讲, 均与物业服务企业控制中心连通, 必要时您可直接呼叫中心求助。(本条在符合工程实际时选用) 2. 业主切勿自行拆除、变更、增加或破坏上述布线与设施, 如确有变更或增加配置需要, 请提前与以下相关单位联系: (1) 有关电话事宜联系电话: _____; (2) 有关网络事宜联系电话: _____; (3) 有关电视事宜联系电话: _____; (4) 有关楼宇对讲及安防事宜联系电话: _____. (本条在符合工程实际时选用)

住宅使用说明及注意事项(续表三)

房屋部位、部件	使用说明和注意事项
有关设备、设施安装 预留位置的说明和 安装注意事项	1. 空调外机预留位置: ☐有 ☐无 空调穿墙预留孔: ☐有 ☐无 冷凝集水管: ☐有 ☐无 注: 请根据空调外机预留位置选择尺寸合适的空调机。 2. (脱排)排烟道预留: _____规格 3. 排气孔预留: _____规格
停车场	1. 本小区设有(地面/地下/机械升降)车位, 请您按小区停车管理相关规定停车。 2. 本小区设有非机动车停车位, 请将非机动车停放在指定位置。 3. 本小区门卫室: _____座, 分别位于: _____
垃圾收集和污水 处理方式	1. 垃圾收集方式: (集中收集/垃圾箱(房)分类收集) 2. 污水处理方式: (化粪池/二级生化/直接排放)
其他	1. 自觉遵守《业主公约》; 2. 注意邻里和睦, 相互谦让; 3. 爱护小区公共绿地及花木, 保持优美环境; 4. 不得在道路、绿地、门厅、走廊、通道等公共部位违法搭建及堆放杂物。 5. 不得从窗户向外抛洒杂物或液体; 6. 如需张贴寻人、寻物启事, 请贴在指定告示栏, 严禁随处张贴。

住宅装修材料、设施、设备说明

位 置	项 目	品 牌	型号/规格	说 明
起居室 (客厅)	入户门			应具备防盗、防火、隔音功能
	入户门锁			带机械锁或指纹(密码)锁
	地面			
	墙面			
	顶面			
	照明灯具			
	强弱电箱			
	窗			
	窗帘盒			
	窗帘杆			
	开关			
	插座			
	电视接口			
	电话接口			
	网络接口			
	门*			
	感应夜灯*			
	门厅柜*			
	空调机*			
	纱窗*			
餐厅	地面			
	墙面			
	顶面			
	照明灯具			
	窗			
	窗帘盒			
	窗帘杆			
	开关			
	插座			
	门*			
	纱窗*			

住宅装修材料、设施、设备说明(续表一)

位 置	项 目	品 牌	型号/规格	说 明
主卧室	地面			
	墙面			
	顶面			
	照明灯具			
	门			宜向内开启
	门五金			
	窗			
	窗帘盒			
	窗帘杆			
	插座			
	电视接口			
	电话接口			
	网络接口			
	双控开关*			
	感应夜灯*			
	纱窗*			
	空调机*			
	衣柜*			
次卧室	墙面			
	顶面			
	照明灯具			
	门			宜向内开启
	门五金			
	窗			
	窗帘盒			
	窗帘杆			
	插座			
	电视接口			
	电话接口			
	网络接口			
	双控开关*			
	感应夜灯*			
	纱窗*			
	空调机*			
	衣柜*			

住宅装修材料、设施、设备说明(续表二)

位 置	项 目	品 牌	型号/规格	说 明
主卫生间	地面			注意有防水层、向地漏找坡
	墙面			注意有防水、防潮层
	吊顶			
	门			
	门五金			
	窗			
	窗帘盒			
	窗帘杆			
	洗脸盆			
	洗脸盆台面			
	洗脸盆龙头			
	座便器(蹲便器)			
	浴缸 (或淋浴房、淋浴区)			
	淋浴龙头			
	地漏			干湿分区的卫生间,干区地漏应采用密闭地漏或防干涸地漏
	毛巾杆(环)			
	化妆镜			
	厕纸架			
	顶灯			应配防水灯具
	开关插座			应选用防护等级为IP54 型电源插座
	纱窗*			
	排气扇*			有外窗的卫生间宜设排气扇,无外窗的卫生间应设排气扇
	电热水器*			应配防漏电装置
	电话*			
	镜前灯*			
	镜柜*			
	浴巾架*			
	洁身器*			

住宅装修材料、设施、设备说明(续表三)

位 置	项 目	品 牌	型号/规格	说 明
次卫生间	地面			注意有防水层、向地漏找坡
	墙面			注意有防水、防潮层
	吊顶			
	门			
	门五金			
	窗			
	窗帘盒			
	窗帘杆			
	洗脸盆			
	洗脸盆台面			
	洗脸盆龙头			
	座便器(蹲便器)			
	浴缸 (或淋浴房、淋浴区)			
	淋浴龙头			
	地漏			干湿分区的卫生间,干区地漏应采用密闭地漏或防干涸地漏
	毛巾杆(环)			
	化妆镜			
	厕纸架			
	顶灯			应配防水灯具
	开关插座			应选用防护等级为IP54 型电源插座
	纱窗*			
	排气扇*			有外窗的卫生间宜设排气扇,无外窗的卫生间应设排气扇
	电热水器*			应配防漏电装置
	电话*			
	镜前灯*			
	镜柜*			
	浴巾架*			
	洁身器*			

住宅装修材料、设施、设备说明(续表四)

位 置	项 目	品 牌	型号/规格	说 明
厨房	地面			注意有防水层
	墙面			注意有防水、防潮层
	顶面			
	门			
	窗			
	照明灯具			
	开关			
	插座			
	橱柜			
	操作台			应有防滴水、挡水设计
	洗涤池			应有防溢水功能
	洗涤池龙头			
	燃气表			
	燃气管线			
	燃气接口			
	灶具			
	排油烟机			
	热水器			燃气热水器可设置在厨房、阳台，非燃气热水器在使用安全的前提下也可设置在卫生间
	纱窗*			
	电饭煲*			
	消毒柜*			
	微波炉*			
	洗碗机*			
	烤箱*			
	电冰箱*			
	净水器*			
	厨余垃圾处理器*			
	其他			

住宅装修材料、设施、设备说明(续表五)

位 置	项 目	品 牌	型号/规格	说 明
阳台	地面			注意有防水层
	墙面			注意有防水层
	顶面			
	阳台护栏			
	给、排水管线			
	专用地漏			
	开关			
	插座			洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房台面上使用的小家电电源插座应选用带开关控制的电源插座。厨房、卫生间、未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为 IP54 型电源插座
	晾衣杆			
	泄水口*			
	洗衣机*			应有防雨设施及专用排水管线
贮藏室*	地面			
	墙面			
	顶面			
	门			
	储物柜			
套内楼梯	踏步			
	栏杆			
主辅料	电线			
	冷水管			
	热水管			
其他				

注：1. 根据《海南省全装修住宅室内装修设计标准》，带*为选配项目(设备、设施)。

2. 关于住宅装修材料、设施、设备使用说明请详细阅读生产厂家提供的说明收详见附件六。

3. 如该类材料或设备在本项目未实施的，请填写“无”或用“/”表示。

4. 墙面采用乳胶漆或墙纸的应明确材料和品牌；采用木饰面、软包等请注明。

5. 采用企业自行开发生产的专用产品时，应在相应备注中注明“企业自制”。

6. 地面、墙面采用石材的应注明石材类型，质量标准不低于样板房标准。

7. “其他”是指开发企业在该项目中使用的其他主要设备设施。

8. 设备设施的使用说明书(手册)、保修卡由建设单位提供。

附件一、住宅建筑主体结构示意图

附件二、住宅上下水布置示意图

附件三、住宅电气线路布置示意图

附件四、住宅逃生通道示意图

附件五、小区道路、停车场、绿地、门岗等公共设施示意图

附件六、住宅装修采用的设施、设备由生产厂家提供使用说明书(手册)

附件七、室内空气检测报告

附件八、环境影响评价报告

附件九、交通影响评价报告

附件十、建筑物隔声情况和声环境情况

附：建筑工程分部(子分部)工程划分与代号

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
01	地基 与 基础	地基 01	素土、灰土地基 01, 砂和砂石地基 02, 土工合成材料地基 03, 粉煤灰地基 04, 强夯地基 05, 注浆地基 06, 预压地基 07, 砂石桩复合地基 08, 高压喷射注浆复合地基 09, 水泥土搅拌桩复合地基 10, 土和灰土挤密桩复合地基 11, 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 12, 夯实水泥土桩复合地基 13
		基础 02	无筋扩展基础 01, 钢筋混凝土扩展基础 02, 筏形与箱形基础 03, 钢结构基础 04, 钢管混凝土结构基础 05, 型钢混凝土结构基础 06, 钢筋混凝土预制桩基础 07, 泥浆护壁成孔灌注桩基础 08, 干作业成孔桩基础 09, 长螺旋钻孔压灌桩基础 10, 沉管灌注桩基础 11, 钢桩基础 12, 锚杆静压桩基础 13, 岩石锚杆基础 14, 沉井与沉箱基础 15
		特殊土地基 基础工程 03	湿陷性黄土 01, 膨胀土 02, 盐渍土 03
		基坑支护 04	灌注桩排桩围护墙 01, 板桩围护墙 02, 咬合桩围护墙 03, 型钢水泥土搅拌墙 04, 土钉墙 05, 地下连续墙 06, 重力式水泥土墙 07, 内支撑 08, 锚杆 09, 与主体结构相结合的基坑支护 10, 土体加固 11
		地下水控制 05	降水与排水 01, 回灌 02
		土方 06	土方开挖 01, 岩质基坑开挖 02, 土石方堆放与运输 03, 土石方回填 04, 场地平整 05
		边坡 07	喷锚支护 01, 挡土墙 02, 边坡开挖 03
		地下防水 08	主体结构防水 01, 细部构造防水 02, 特殊施工法结构防水 03, 排水 04, 注浆 05
02	主体 结构	混凝土结构 01	模板 01, 钢筋 02, 混凝土 03, 预应力 04, 现浇结构 05, 装配式结构 06
		砌体结构 02	砖砌体 01, 混凝土小型空心砌块砌体 02, 石砌体 03, 配筋砌体 04, 填充墙砌体 05
		钢结构 03	钢构件焊接 01, 焊钉焊接 02, 普通紧固件连接 03, 高强度螺栓连接 04, 零件及部件加工 05, 构件组装 06, 预拼装 07, 单层结构安装 08, 多层及高层结构安装 09, 网架结构安装 10, 钢管桁架结构 11, 预应力索杆及膜结构 12, 压型金属板 13, 防腐涂料涂装 14, 防火涂料涂装 15
		钢管混凝土 结构 04	构件现场拼装 01, 构件安装 02, 钢管焊接 03, 构件连接 04, 钢管内钢筋骨架 05, 混凝土 06
		型钢混凝土 结构 05	型钢焊接 01, 紧固件连接 02, 型钢与钢筋连接 03, 型钢构件组装及预拼装 04, 型钢安装 05, 模板 06, 混凝土 07
		铝合金结构 06	铝合金焊接 01, 紧固件连接 02, 铝合金零部件加工 03, 铝合金构件组装 04, 铝合金构件预拼装 05, 铝合金框架结构安装 06, 铝合金空间网格结构安装 07, 铝合金面板 08, 铝合金幕墙结构安装 09, 防腐处理 10
		木结构 07	方木与原木结构 01, 胶合木结构 02, 轻型木结构 03, 木结构的防护 04
		装配式 08	装配式木结构 01, 装配式结构 02, 装配式整体卫生间 03, 装配式厨房工程 04

续表一

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
03	建筑 装饰 装修	抹灰 01	一般抹灰 01, 保温层薄抹灰 02, 装饰抹灰 03, 清水砌体勾缝 04
		外墙防水 02	外墙砂浆防水 01, 涂膜防水 02, 透气膜防水 03
		门窗 03	木门窗安装 01, 金属门窗安装 02, 塑料门窗安装 03, 特种门安装 04, 门窗玻璃安装 05
		吊顶 04	整体面层吊顶 01, 板块面层吊顶 02, 格栅吊顶 03
		轻质隔墙 05	板材隔墙 01, 骨架隔墙 02, 活动隔墙 03, 玻璃隔墙 04
		饰面板 06	石板安装 01, 陶瓷板安装 02, 木板安装 03, 金属板安装 04, 塑料板安装 05
		饰面砖 07	外墙饰面砖粘贴 01, 内墙饰面砖粘贴 02
		幕墙 08	玻璃幕墙安装 01, 金属幕墙安装 02, 石材幕墙安装 03, 人造板材幕墙安装 04
		涂饰 09	水性涂料涂饰 01, 溶剂型涂料涂饰 02, 美术涂饰 03
		裱糊与软包 10	裱糊 01, 软包 02
		细部 11	橱柜制作与安装 01, 窗帘盒和窗台板制作与安装 02, 门窗套制作与安装 03, 护栏和扶手制作与安装 04, 花饰制作与安装 05
		建筑地面 12	基层铺设 01, 整体面层铺设 02, 板块面层铺设 03, 木、竹面层铺设 04
		全装修 13	建筑装饰装修 01, 建筑给水排水 02, 空调与通风 03, 建筑电气 04, 建筑智能化 05, 防火 06
04	屋面	基层与保护 01	找坡层和找平层 01, 隔汽层 02, 隔离层 03, 保护层 04
		保温与隔热 02	板状材料保温层 01, 纤维材料保温层 02, 喷涂硬泡聚氨酯保温层 03, 现浇泡沫混凝土保温层 04, 种植隔热层 05, 架空隔热层 06, 蓄水隔热层 07
		防水与密封 03	卷材防水层 01, 涂膜防水层 02, 复合防水层 03, 接缝密封防水 04
		瓦面与板面 04	烧结瓦和混凝土瓦铺装 01, 沥青瓦铺装 02, 金属板铺装 03, 玻璃采光顶铺装 04
		细部构造 05	檐口 01, 檐沟和天沟 02, 女儿墙和山墙 03, 水落口 04, 变形缝 05, 伸出屋面管道 06, 屋面出入口 07, 反梁过水孔 08, 设施基座 09, 屋脊 10, 屋顶窗 11
05	建筑 给水 排水 及 供暖	室内给水系统 01	给水管道及配件安装 01, 给水设备安装 02, 室内消火栓系统安装 03, 消防喷淋系统安装 04, 防腐 05, 绝热 06, 管道冲洗、消毒 07, 试验与调试 08
		室内排水系统 02	排水管道及配件安装 01, 雨水管道及配件安装 02, 防腐 03, 试验与调试 04
		室内热水系统 03	管道及配件安装 01, 辅助设备安装 02, 防腐 03, 绝热 04, 试验与调试 05
		卫生器具 04	卫生器具安装 01, 卫生器具给水配件安装 02, 卫生器具排水管道安装 03, 试验与调试 04

续表二

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
05	建筑 给水 排水 及 供暖	室内供暖系统 05	管道及配件安装 01, 辅助设备安装 02, 散热器安装 03, 低温热水地板辐射供暖系统安装 04, 电加热供暖系统安装 05, 燃气红外辐射供暖系统安装 06, 热风供暖系统安装 07, 热计量及调控装置安装 08, 试验与调试 09, 防腐 10, 绝热 11
		室外给水管网 06	给水管道安装 01, 室外消火栓系统安装 02, 试验与调试 03
		室外排水管网 07	排水管道安装 01, 排水管沟与井池 02, 试验与调试 03
		室外供热管网 08	管道及配件安装 01, 系统水压试验 02, 土建结构 03, 防腐 04, 绝热 05, 试验与调试 06
		建筑饮用水 供应系统 09	管道及配件安装 01, 水处理设备及控制设施安装 02, 防腐 03, 绝热 04, 试验与调试 05
		建筑中水系统 及雨水利用 系统 10	建筑中水系统管道及配件安装 01, 雨水利用系统管道及配件安装 02, 水处理设备及控制设施安装 03, 防腐 04, 绝热 05, 试验与调试 06
		游泳池及公共 浴池水系统 11	管道及配件系统安装 01, 水处理设备及控制设施安装 02, 防腐 03, 绝热 04, 试验与调试 05
		水景喷泉系统 12	管道系统及配件安装 01, 防腐 02, 绝热 03, 试验与调试 04
		热源及辅助 设备 13	锅炉安装 01, 辅助设备及管道安装 02, 安全附件安装 03, 换热站安装 04, 防腐 05, 绝热 06, 试验与调试 07
06	通风 与 空调	监测与控制仪 表 14	检测仪器及仪表安装 01, 试验与调试 02
		送风系统 01	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与空气处理设备安装 04, 风管与设备防腐 05, 旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装 06, 系统调试 07
		排风系统 02	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与空气处理设备安装 04, 风管与设备防腐 05, 吸风罩及其他空气处理设备安装 06, 厨房、卫生间排风系统安装 07, 系统调试 08
		防、排烟系统 03	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与空气处理设备安装 04, 风管与设备防腐 05, 排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风管安装 06, 系统调试 07
		除尘系统 04	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与空气处理设备安装 04, 风管与设备防腐 05, 除尘器与排污设备安装 06, 吸尘罩安装 07, 高温风管绝热 08, 系统调试 09
		舒适性空调风 系统 05	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与组合式空调机组安装 04, 消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装 05, 风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备安装 06, 风管与设备绝热 07, 系统调试 08
		恒温恒湿空调 风系统 06	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与组合式空调机组安装 04, 电加热器、加湿器等设备安装 05, 精密空调机组安装 06, 风管与设备绝热 07, 系统调试 08

续表三

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
06	通风 与 空调	净化空调风系统 07	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与净化空调机组安装 04, 消声器、换热器等设备安装 05, 中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装 06, 风管与设备绝热 07, 洁净度测试 08, 系统调试 09
		地下人防通风系统 08	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 风机与空气处理设备安装 04, 过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备安装 05, 风管与设备防腐 06, 系统调试 07
		真空吸尘系统 09	风管与配件制作 01, 部件制作 02, 风管系统安装 03, 管道快速接口安装 04, 风机与滤尘设备安装 05, 风管与设备防腐 06, 系统压力试验及调试 07
		空调(冷、热)水系统 10	管道系统及部件安装 01, 水泵及附属设备安装 02, 管道冲洗与管内防腐 03, 板式热交换器 04, 辐射板与辐射供热、供冷埋地管安装 05, 热泵机组安装 06, 管道、设备防腐与绝热 07, 系统压力试验及调试 08
		冷却水系统 11	管道系统及部件安装 01, 水泵及附属设备安装 02, 管道冲洗与管内防腐 03, 冷却塔与水处理设备安装 04, 防冻伴热设备安装 05, 管道、设备防腐与绝热 06, 系统压力试验及调试 07
		冷凝水系统 12	管道系统及部件安装 01, 水泵及附属设备安装 02, 管道、设备防腐与绝热 03, 管道冲洗 04, 系统灌水渗漏及排放试验 05
		土壤源热泵换热系统 13	管道系统及部件安装 01, 水泵及附属设备安装 02, 管道冲洗 03, 埋地换热系统与管网安装 04, 管道、设备防腐与绝热 05, 系统压力试验及调试 06
		水源热泵换热系统 14	管道系统及部件安装 01, 水泵及附属设备安装 02, 管道冲洗 03, 地表水源换热系统与管网安装 04, 除垢设备安装 05, 管道、设备防腐与绝热 06, 系统压力试验及调试 07
		蓄能(水、冰)系统 15	管道系统及部件安装 01, 水泵及附属设备安装 02, 管道冲洗与管内防腐 03, 蓄水罐与蓄冰槽、罐安装 04, 管道、设备防腐与绝热 05, 系统压力试验及调试 06
		压缩式制冷(热)设备系统 16	制冷机组及附属设备安装 01, 制冷剂管道及部件安装 02, 制冷剂灌注 03, 管道、设备防腐与绝热 04, 系统压力试验及调试 05
		吸收式制冷设备系统 17	制冷机组及附属设备安装 01, 系统真空试验 02, 溴化锂溶液加灌 03, 蒸汽管道系统安装 04, 燃气或燃油设备安装 05, 管道、设备防腐与绝热 06, 系统压力试验及调试 07
		多联机(热泵)空调系统 18	室外机组安装 01, 室内机组安装 02, 制冷剂管路连接及控制开关安装 03, 风管安装 04, 冷凝水管道安装 05, 制冷剂灌注 06, 系统压力试验及调试 07
		太阳能供暖空调系统 19	太阳能集热器安装 01, 其他辅助能源、换热设备安装 02, 蓄能水箱、管道及配件安装 03, 低温热水地板辐射采暖系统安装 04, 管道及设备防腐与绝热 05, 系统压力试验及调试 06
		设备自控系统 20	温度、压力与流量传感器安装 01, 执行机构安装调试 02, 防排烟系统功能测试 03, 自动控制及系统智能控制软件调试 04
07	建筑 电气	室外电气 01	变压器、箱式变电所安装 01, 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 02, 梯架、托盘和槽盒安装 03, 导管敷设 04, 电缆敷设 05, 管内穿线和槽盒内敷线 06, 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 07, 普通灯具安装 08, 专用灯具安装 09, 建筑物照明通电试运行 10, 接地装置安装 11

续表四

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
07	建筑 电气	变配电室 02	变压器、箱式变电所安装 01, 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 02, 母线槽安装 03, 梯架、托盘和槽盒安装 04, 电缆敷设 05, 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 06, 接地装置安装 07, 变配电室及电气竖井内接地干线敷设 08
		供电干线 03	电气设备试验和试运行 01, 母线槽安装 02, 梯架、托盘和槽盒安装 03, 导管敷设 04, 电缆敷设 05, 管内穿线和槽盒内敷线 06, 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 07, 变配电室及电气竖井内接地干线敷设 08
		电气动力 04	成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 01, 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 02, 电气设备试验和试运行 03, 母线槽安装 04, 梯架、托盘和槽盒安装 05, 导管敷设 06, 电缆敷设 07, 管内穿线和槽盒内敷线 08, 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 09, 开关、插座、风扇安装 10
		电气照明 05	成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 01, 母线槽安装 02, 梯架、托盘和槽盒安装 03, 导管敷设 04, 电缆敷设 05, 管内穿线和槽盒内敷线 06, 塑料护套线直敷布线 07, 钢索配线 08, 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 09, 普通灯具安装 10, 专用灯具安装 11, 开关、插座、风扇安装 12, 建筑物照明通电试运行 13
		备用和不间断电源 06	成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 01, 柴油发电机组安装 02, UPS 及 EPS 安装 03, 母线槽安装 04, 梯架、托盘和槽盒安装 05, 导管敷设 06, 电缆敷设 07, 管内穿线和槽盒内敷线 08, 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 09, 接地装置安装 10
		防雷及接地 07	接地装置安装 01, 防雷引下线及接闪器安装 02, 建筑物等电位联结 03
08	智能 建筑	智能化集成系统 01	设备安装 01, 软件安装 02, 接口及系统调试 03, 试运行 04
		信息接入系统 02	安装场地检查 01
		用户电话交换系统 03	线缆敷设 01, 设备安装 02, 软件安装 03, 接口及系统调试 04, 试运行 05
		信息网络系统 04	计算机网络设备安装 01, 计算机网络软件安装 02, 网络安全设备安装 03, 网络安全软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06
		综合布线系统 05	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 机柜、机架、配线架安装 03, 信息插座安装 04, 链路或信道测试 05, 软件安装 06, 系统调试 07, 试运行 08
		移动通信室内信号覆盖系统 06	安装场地检查 01
		卫星通信系统 07	安装场地检查 01
		有线电视及卫星电视接收系统 08	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 设备安装 03, 软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06
		公共广播系统 09	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 设备安装 03, 软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06

续表五

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
08	智能 建筑	会议系统 10	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 设备安装 03, 软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06
		信息导引及 发布系统 11	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 显示设备安装 03, 机房设备 安装 04, 软件安装 05, 系统调试 06, 试运行 07
		时钟系统 12	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 设备安装 03, 软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06
		信息化应用 系统 13	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 设备安装 03, 软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06
		建筑设备监控 系统 14	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 传感器安装 03, 执行器安 装 04, 控制器、箱安装 05, 中央管理工作站和操作分站设备安装 06, 软件 安装 07, 系统调试 08, 试运行 09
		火灾自动报警 系统 15	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 探测器类设备安装 03, 控 制器类设备安装 04, 其他设备安装 05, 软件安装 06, 系统调试 07, 试运行 08
		安全技术防范 系统 16	梯架、托盘、槽盒和导管安装 01, 线缆敷设 02, 设备安装 03, 软件安装 04, 系统调试 05, 试运行 06
		应急响应系统 17	设备安装 01, 软件安装 02, 系统调试 03, 试运行 04
		机房 18	供配电系统 01, 防雷与接地系统 02, 空气调节系统 03, 给水排水系统 04, 综合布线系统 05, 监控与安全防范系统 06, 消防系统 07, 室内装饰装修 08, 电磁屏蔽 09, 系统调试 10, 试运行 11
		防雷与接地 19	接地装置 01, 接地线 02, 等电位联接 03, 屏蔽设施 04, 电涌保护器 05, 线 缆敷设 06, 系统调试 07, 试运行 08
09	建筑 节能	围护结构节能 01	墙体节能 01, 幕墙节能 02), 门窗节能 03, 屋面节能 04, 地面节能 05
		供暖空调节能 02	供暖节能 01, 通风与空调节能 02, 冷热源及管网节能 03
		配电照明节能 03	配电与照明节能 01
		监测系统节能 04	监测与控制节能 01
		可再生能源 节能 05	地源热泵换热系统节能 01, 太阳能光热系统节能 02, 太阳能光伏节能 03
10	电梯	电力驱动的曳 引式或强制式 电梯 01	设备进场验收 01, 土建交接检验 02, 驱动主机 03, 导轨 04, 门系统 05, 轿 厢 06, 对重 07, 安全部件 08, 悬挂装置、随行电缆、补偿装置 09, 电气装 置 10, 整机安装验收 11
		液压电梯 02	设备进场验收 01, 土建交接检验 02, 液压系统 03, 导轨 04, 门系统 05, 轿 厢 06, 对重 07, 安全部件 08, 悬挂装置、随行电缆 09, 电气装置 10, 整机 安装验收 11
		自动扶梯、自 动人行道 03	设备进场验收 01, 土建交接检验 02, 整机安装验收 03

续表六

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
11	消防	防火卷帘、防火门及防火窗 01	防火卷帘安装 01, 防火门安装 02, 防火窗安装 03, 防火卷帘调试 04, 防火门调试 05, 防火窗调试 06
		消防给水及消火栓系统 02	消防水泵的安装 01, 天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱的安装 02, 气压水罐安装 03, 稳压泵的安装 04, 消防水泵接合器的安装 05, 市政和室外消火栓的安装 06, 市政消防水鹤的安装 07, 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装 08, 消火栓箱的安装 09, 管道安装 10, 系统阀门的安装 11, 减压阀的安装 12, 控制柜的安装 13, 试压和冲洗 14, 系统调试 15
		自动喷水灭火系统 03	消防水泵和稳压泵安装 01, 消防水箱安装和消防水池施工 02, 消防气压给水设备安装 03, 消防水泵接合器安装 04, 管网安装 05, 喷头安装 06, 报警阀组安装 07, 其他组件安装 08, 水压试验 09, 气压试验 10, 冲洗 11, 系统调试 12
		水喷雾灭火系统 04	消防泵组的安装 01, 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备、水泵接合器的安装 02, 雨淋报警阀、气动控制阀、电动控制阀的安装 03, 节流管、减压孔板及减压阀的安装 04, 管道、阀门的安装和防腐、保温、伴热的施工 05, 水雾喷头的安装 06, 管道的试压、冲洗 07, 系统调试 08
		细水雾灭火系统 05	储水、储气瓶组的安装 01, 泵组及控制柜的安装 02, 阀组安装 03, 管道管件安装 04, 管道冲洗 05, 水压试验 06, 管道吹扫 07, 喷头安装 08, 系统调试 09
		固定消防炮灭火系统 06	消防炮安装 01, 泡沫比例混合装置和泡沫液罐安装 02, 干粉罐和氮气瓶组安装 03, 消防泵组安装 04, 管道与阀门安装 05, 消防炮塔安装 06, 动力源安装 07, 布线 08, 控制装置安装 09, 水压试验 10, 冲洗 11, 固定消防炮灭火系统调试 12
		泡沫灭火系统 07	消防泵的安装 01, 泡沫液储罐的安装 02, 泡沫比例混合器(装置)的安装 03, 管道、阀门和泡沫消火栓的安装 04, 泡沫产生装置的安装 05, 泡沫喷雾系统的安装 06, 动力源和备用动力源切换试验 07, 水源测试 08, 消防泵试验 09, 稳压泵、消防气压给水设备调试 10, 泡沫比例混合器(装置)调试 11, 报警阀调试 12, 泡沫产生装置的调试 13, 泡沫消火栓冷喷试验 14, 泡沫消火栓箱喷泡沫试验 15, 系统调试 16
		气体灭火系统 08	灭火剂储存装置的安装 01, 选择阀及信号反馈装置的安装 02, 阀驱动装置的安装 03, 灭火剂输送管道的安装 04, 喷嘴的安装 05, 预制灭火系统的安装 06, 控制组件的安装 07, 系统调试 08
		火灾自动报警系统 09	布线 01, 探测器类设备安装 02, 控制器类设备安装 03, 其他设备安装 04, 探测器类设备调试 05, 控制器类设备调试 06, 其他设备调试 07, 系统接地 08
		消防应急照明和疏散指示系统 10	布线 01, 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装 02, 灯具安装 03, 消防应急照明和疏散指示系统调试 04
		建筑防排烟系统 11	风管安装 01, 部件安装 02, 风机安装 03, 系统调试 04
		干粉灭火装置 12	干粉灭火装置安装 01, 电引发干粉灭火装置安装 02, 联动控制组件安装 03, 干粉灭火装置系统调试 04

续表七

分部 工程 代号	分部 工程	子分部 工程	分项工程
11	消防	自动消防炮 灭火系统 13	火灾自动报警联动控制系统的安装 01, 管道及阀门安装 02, 给水系统试压和冲洗 03, 消防炮及阀组安装 04, 系统调试 05
		大空间智能型 主动喷水灭火 系统 14	布线 01, 管网的安装 02, 阀门的安装 03, 水流指示器的安装 04, 节流装置和减压孔板的安装 05, 模拟末端试水装置的安装 06, 大空间灭火装置的安装 07, 智能灭火装置控制器的安装 08, 消防控制设备的安装 09, 电源装置的安装 10, 接地装置的安装 11, 消防水泵安装 12, 消防水箱安装和消防水池的施工 13, 消防气压给水设备和稳压泵的安装 14, 消防水泵接合器的安装 15, 水压试验 16, 冲洗 17, 系统调试 18
		建筑灭火器 15	灭火器安装 01, 灭火器配置 02
		厨房设备灭火 装置 16	贮存装置安装 01, 管道安装 02, 管道强度试验和空气吹扫 03, 喷嘴安装 04, 感温器安装 05, 手动操作装置 06, 控制装置安装 07, 系统调试 08
12	人防	结构工程	土方, 逆作法施工, 模板, 钢筋, 混凝土, 爆破掘进, 喷射混凝土, 砌体等
		孔口防护工程	门框墙制作, 防护门、防护密闭门、密闭门安装, 防爆波活门安装, 自动排气活门、防爆超压排气活门安装, 密闭穿墙管施工, 平战转换封堵构件施工等
		防水工程	防水混凝土, 水泥砂浆防水层, 涂料防水层, 卷材防水层, 金属板防水层, 塑料防水板防水层, 膨润土防水材料防水层, 止水带防水等
		建筑装饰装修 工程	一般抹灰, 涂饰, 饰面板(砖), 整体面层, 板块面层, 吊顶, 门窗安装等
		给水排水工程	给水管道安装, 给水管道附件及卫生器具给水配件安装, 给水附属设备安装, 排水管道安装, 卫生器具安装, 洗消器具安装, 污水集水池施工, 污水泵安装, 灭火器具安装等
		通风与空调 工程	金属风管制作, 无机玻璃钢风管制作, 通风部件制作, 风管及部件安装, 滤尘器、过滤吸收器安装, 密闭阀门安装, 消声设备制作与安装, 通风机空调机安装, 通风管线安装, 防烟排烟部件制作与安装, 防腐与油漆工程等
		建筑电气安装 工程	电缆线路, 导管及线槽敷设, 变压器安装, 成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装, 开关、插座安装, 电气照明灯具安装, 接地装置安装, 柴油发电机组安装, 火灾自动报警装置安装, 火灾事故广播、消防通讯设备安装等